



**Coordinamiento de sobrecorriente nodireccional de fases de los transformadores,
lado 10kV.**

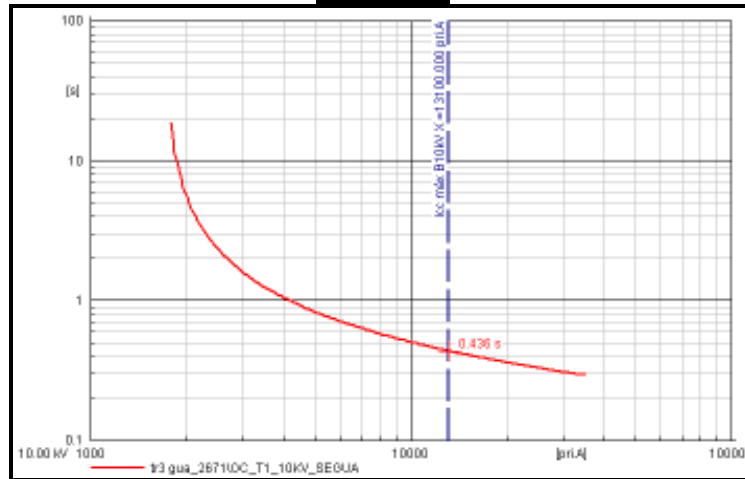

**Coordinamiento de sobrecorriente nodireccional de fases de los transformadores,
lado 60kV.**

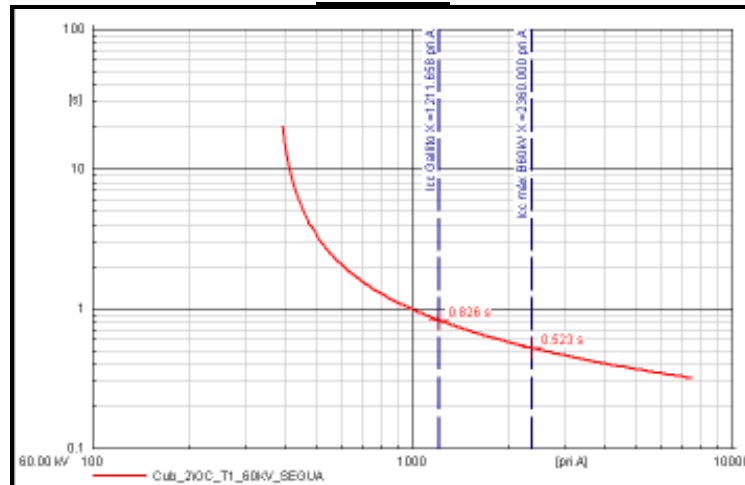

**Coordinamiento de sobrecorriente nodireccional de fases de los transformadores,
lado 220kV.**

