


ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCION FALLA ENTRE FASES

SUBESTACION ILO 2 220/17 KV - GENERADOR Y TRANSFORMADOR

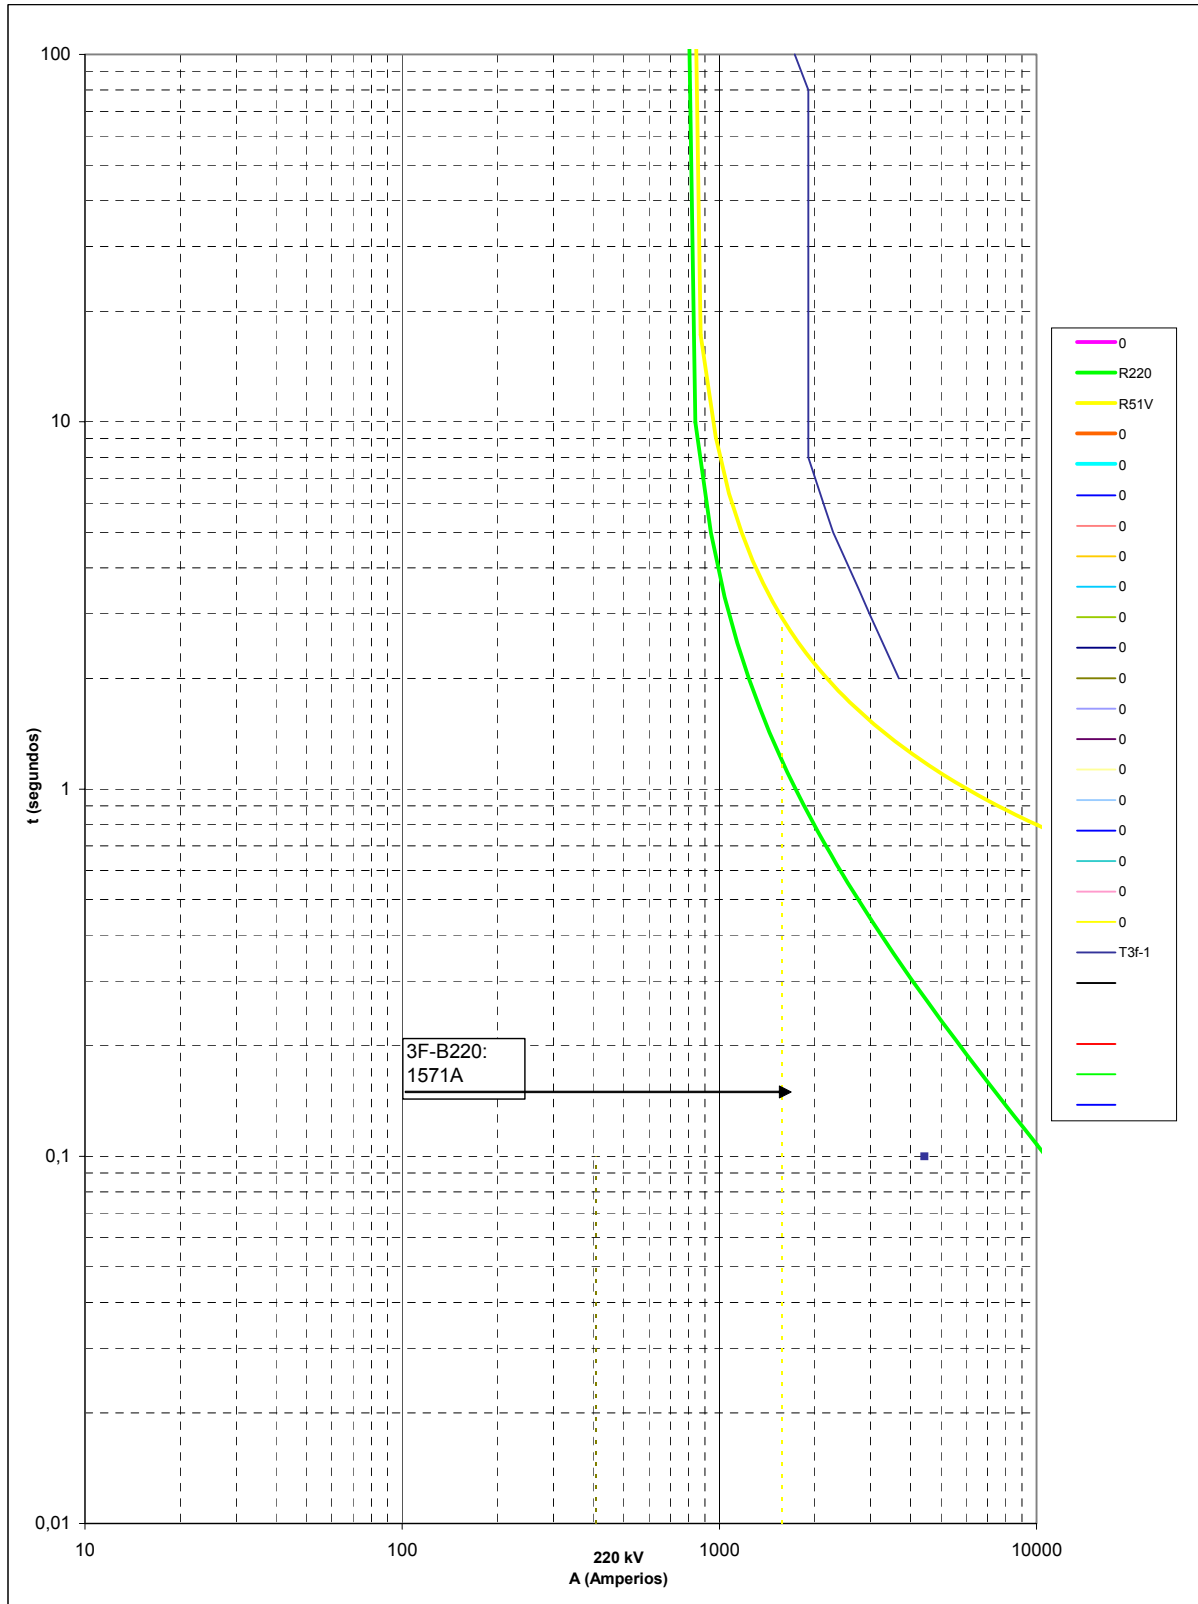

DESIG- NACIÓN	MARCA DEL RELÉ	TIPO	$I_{N-Relé}$ (A)	CT (A)	KV		AJUSTES RELÉS				UNID INST		I_{CC} (A)	
					Nom.	Ref.	NORMA	CURVA	TAP	DIAL	$I >>$	$T >> (Seg)$	Máx.	Mín.
R220	ALSTOM	KCGG 142	1	600/1	220	220	IEC	VI	740	0,1				

SUBESTACION ILO 2 - 220/17 Kv - TRANSFORMADOR

