



S.E. JULIACA 138/60/10



ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCION FALLA FASE A TIERRA

S.E. JULIACA 138/60/10

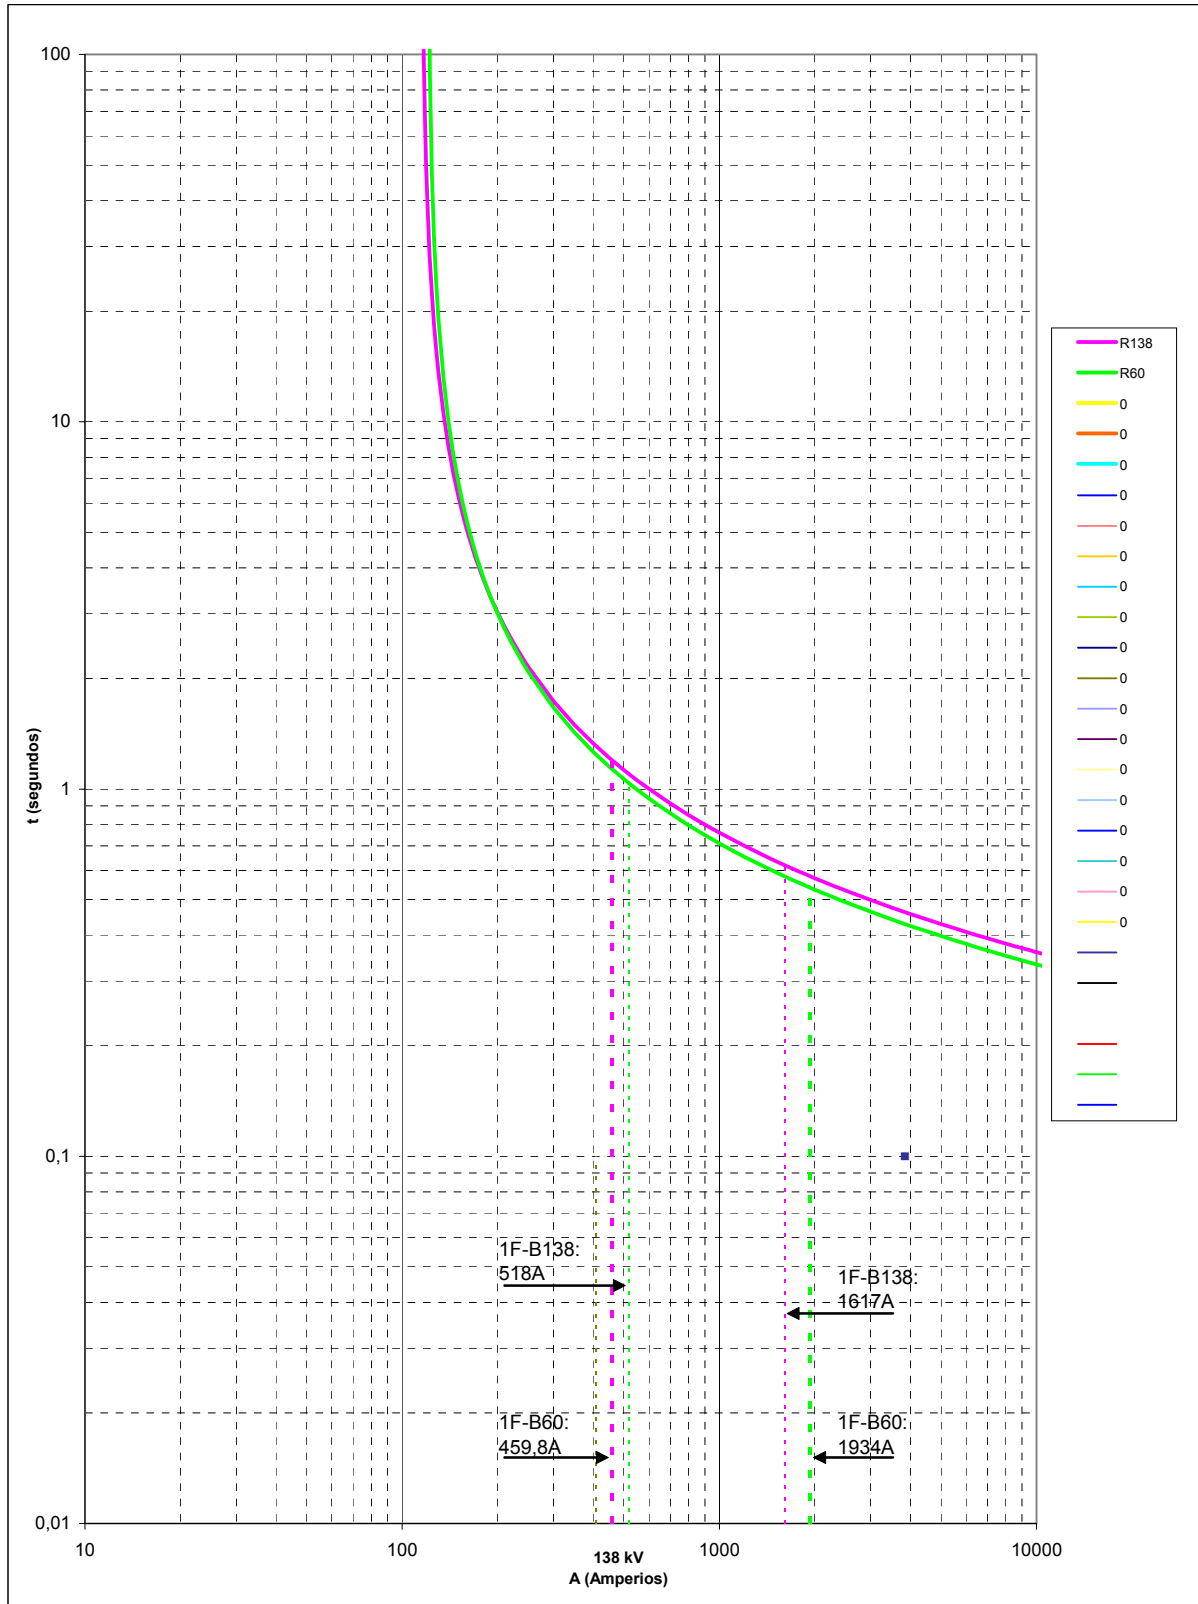

DESIG- NACIÓN	MARCA DEL RELÉ	TIPO	$I_{N-Relé}$ (A)	CT (A)	KV		AJUSTES RELÉS				UNID INST		I_{CC} (A)	
					Nom.	Ref.	NORMA	CURVA	TAP	DIAL	$I >>$	$T >> (Seg)$	Máx.	Mín.
R138	ABB	IKC911	1	200/1	138	60	IEC	NI	50	0,24				
R60	ABB	IKC911	1	400/1	60	60	IEC	NI	120	0,22				