


## ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE LAS PROTECCIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL

<b>MEMORIA DE CALCULO</b>					
Instalación:	SE MILL SITE	N° PSS:	51004	Tensión:	138 kV
Empresa:	SPCC				
<b>PROTECCION DE LINEA L-1388 [ Toquepala ]</b>					
		Modelo:		Tipo:	DISTANCIA
Responsable:		Coordinador:			

Rev.	Fecha	Nombre	Descripción	Aprobó	Fecha

### DIAGRAMA UNIFILAR

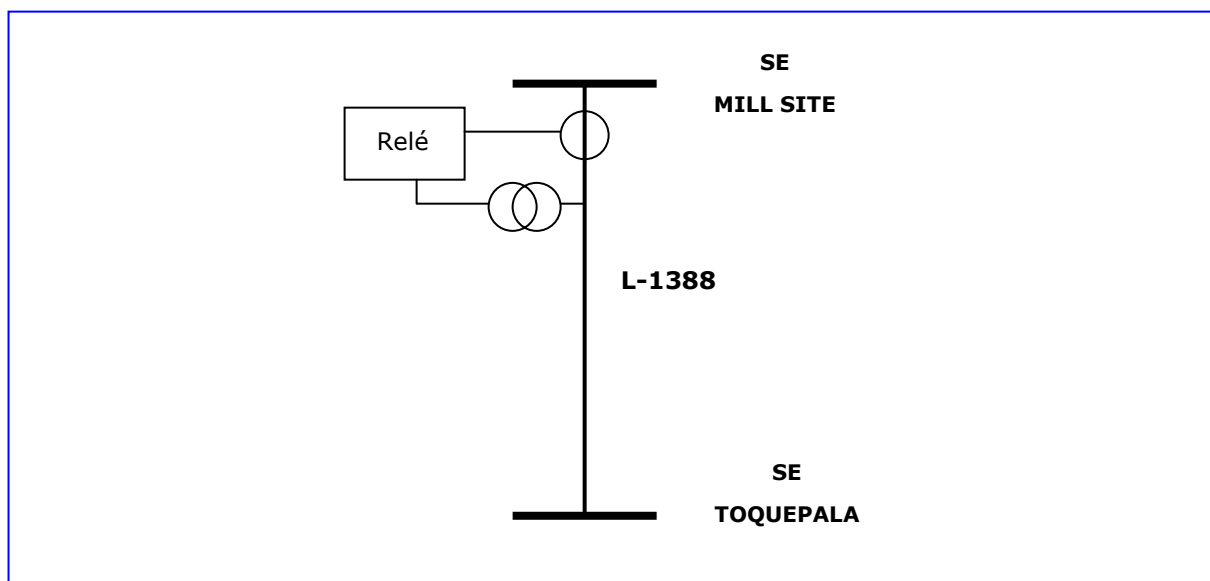

## 1 Resumen de Ajustes a Implementar:

### 1.1 Protección de Distancia:

Ajustes	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona de Reversa	Zona de Arranque
Dirección	Forward	Forward	Forward	Reverse	F/R
XP ( $\Omega$ )	9.0	26.0	32.0	-3.0	40.0/-15.0
RP ( $\Omega$ )	30.0	60.0	60.0	-10.0	60.0/-60.0
RE ( $\Omega$ )	40.0	80.0	80.0	-15.0	80.0/-80.0
T (s)	0.3	0.7	1.2	0.9	2.0

## 2 Parámetros Generales

De acuerdo a la base de datos, la línea L-1388 tiene los siguientes parámetros:

L= 0.5 Km

Rd= 0.06 ohm primario

Xd= 0.25 ohm primario

R0= 0.18 ohm primario

X0= 0.76 ohm primario

### 2.1 Escenarios analizados:

- Avenida Máxima 2006: Av06max
- Avenida Media 2006: Av06med
- Avenida Mínima 2006: Av06min
- Estiaje Máxima 2006: Es06max
- Estiaje Media 2006: Es06med
- Estiaje Mínima 2006: Es06min

### 2.2 Impedancia de Carga:

S = 60.0 MVA, Máxima carga posible por la línea de acuerdo a la capacidad suministrada en los parámetros de la línea.

Existe diferencia entre la máxima potencia declarada y la máxima transmitida actualmente, tomamos el valor mas desfavorable o sea los 60.0 MVA.

$$Z_{carga} = (0.85 \cdot U)^2 / S = (0.85 \cdot 138)^2 / 60 \text{ MVA} = 229.32 \text{ ohm}$$

## 2.3 Factores de compensación homopolar:

El factor de compensación homopolar  $K_0$  de la línea.

$K_0 \text{ modulo} = 0.68$

$K_0 \text{ ángulo} = 0.26$

Con los parámetros de líneas se calculan los factores de  $K_{0R}$  y  $K_{0X}$  compensación homopolar de corriente.

$K_{0R} = 0.68$

$K_{0X} = 0.66$

## 3 Ajustes Actuales de la Protección de Distancia

Ajustes	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona de Arranque
Dirección	Forward	Forward	Forward	Forward
ZP ( $\Omega$ )	100.9	-	-	-
T (s)	3.0	-	-	-

## 4 Protección de Distancia

### 4.1 Zona 1:

**Dirección:** Forward

**Ajustes:**

#### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:** Para cubrir fallas hasta el 50% de la línea Toquepala - Aricota 2.

<b>X1P</b>	9.0 ohm primario
------------	------------------

**Alcance Resistivo:** Igual a 3 veces el alcance reactivo de la zona 1.

<b>R1P</b>	30.0 ohm primario
------------	-------------------

**Temporización:**

<b>T1P</b>	0.3 seg.
------------	----------

#### Fase-Tierra

**Alcance Resistivo:** Igual a 4.5 veces el alcance reactivo de la zona 1.

<b>R1E</b>	40.0 ohm primario
------------	-------------------

Resumiendo la zona 1 tiene los siguientes ajustes:

<b>X1P</b>	9.0 ohm primario
<b>R1P</b>	30.0 ohm primario
<b>R1E</b>	40.0 ohm primario
<b>T1P</b>	0.3 seg.

## 4.2 Zona 2:

**Dirección:** Forward

**Ajustes:**

### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:** Igual al 85% del alcance reactivo de la zona 2 del rele que protege la línea Toquepala - Aricota 2.

<b>X2P</b>	26.0 ohm primario
------------	-------------------

**Alcance Resistivo:** Igual a 2 veces el alcance resistivo de fase de la zona 1.

<b>R2P</b>	60.0 ohm primario
------------	-------------------

**Temporización:**

<b>T2P</b>	0.7 seg.
------------	----------

### Fase-Tierra

**Alcance Resistivo:** Igual a 2 veces el alcance resistivo tierra de la zona 1.

<b>R2E</b>	80.0 ohm primario
------------	-------------------

Resumiendo la zona 2 tiene los siguientes ajustes:

<b>X2P</b>	26.0 ohm primario
<b>R2P</b>	60.0 ohm primario
<b>R2E</b>	80.0 ohm primario
<b>T2P</b>	0.7 seg.

## 4.3 Zona 3:

**Dirección:** Forward

**Ajustes:**

### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:** Igual al 85% del alcance reactivo de la zona 3 del rele que protege la línea Toquepala - Aricota 2.

<b>X3P</b>	32.0 ohm primario
------------	-------------------

**Alcance Resistivo:** Igual al alcance resistivo de fase de la zona 2.

<b>R3P</b>	60.0 ohm primario
------------	-------------------

**Temporización:**

<b>T3P</b>	1.2 seg.
------------	----------

#### Fase-Tierra

**Alcance Resistivo:** Igual al alcance resistivo tierra de la zona 2.

<b>R3E</b>	80.0 ohm primario
------------	-------------------

Resumiendo la zona 3 tiene los siguientes ajustes:

<b>X3P</b>	32.0 ohm primario
<b>R3P</b>	60.0 ohm primario
<b>R3E</b>	80.0 ohm primario
<b>T3P</b>	1.2 seg.

#### **4.4 Zona Reversa:**

**Dirección:** Reverse

**Ajustes:**

##### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:** Para cubrir fallas en la barra Push Back.

<b>XRP</b>	-3.0 ohm primario
------------	-------------------

**Alcance Resistivo:** Igual a 3 veces el alcance reactivo de la zona de reversa.

<b>RRP</b>	-10.0 ohm primario
------------	--------------------

**Temporización:**

<b>TRP</b>	0.9 seg.
------------	----------

##### Fase-Tierra

**Alcance Resistivo:** Igual a 4.5 veces el alcance reactivo de la zona de reversa.

<b>RRE</b>	-15.0 ohm primario
------------	--------------------

Resumiendo la zona reversa tiene los siguientes ajustes:

<b>XRP</b>	-3.0 ohm primario
<b>RRP</b>	-10.0 ohm primario
<b>RRE</b>	-15.0 ohm primario
<b>TRP</b>	0.9 seg.

## 4.5 Zona de Arranque:

### 4.5.1 Dirección: Forward

Ajustes:

#### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:** Igual a 1.2 veces el alcance reactivo de la zona 3.

<b>XAP</b>	40.0 ohm primario
------------	-------------------

**Alcance Resistivo:** Igual al alcance resistivo de fase de la zona 3.

<b>RAP</b>	60.0 ohm primario
------------	-------------------

**Temporización:**

<b>TAP</b>	2.0 seg.
------------	----------

#### Fase-Tierra

**Alcance Resistivo:** Igual al alcance resistivo tierra de la zona 3.

<b>RAE</b>	80.0 ohm primario
------------	-------------------

### 4.5.2 Dirección: Reverse

Ajustes:

#### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:** Hasta el 30% del alcance reactivo de la zona de arranque forward.

<b>XAP</b>	-15.0 ohm primario
------------	--------------------

**Alcance Resistivo:** Igual al alcance resistivo de fase de la zona de arranque forward.

<b>RAP</b>	-60.0 ohm primario
------------	--------------------

#### Fase-Tierra

**Alcance Resistivo:** Igual al alcance resistivo de tierra de la zona de arranque forward.

<b>RAE</b>	-80.0 ohm primario
------------	--------------------

Resumiendo la zona de arranque tiene los siguientes ajustes:

<b>XAP</b>	60.0/-15.0 ohm primario
<b>RAP</b>	60.0/-60.0 ohm primario
<b>RAE</b>	80.0/-80.0 ohm primario
<b>TAP</b>	2.0 seg.