


ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCION
FALLA ENTRE FASES

SUBESTACION QUENCORO 138/33 kV

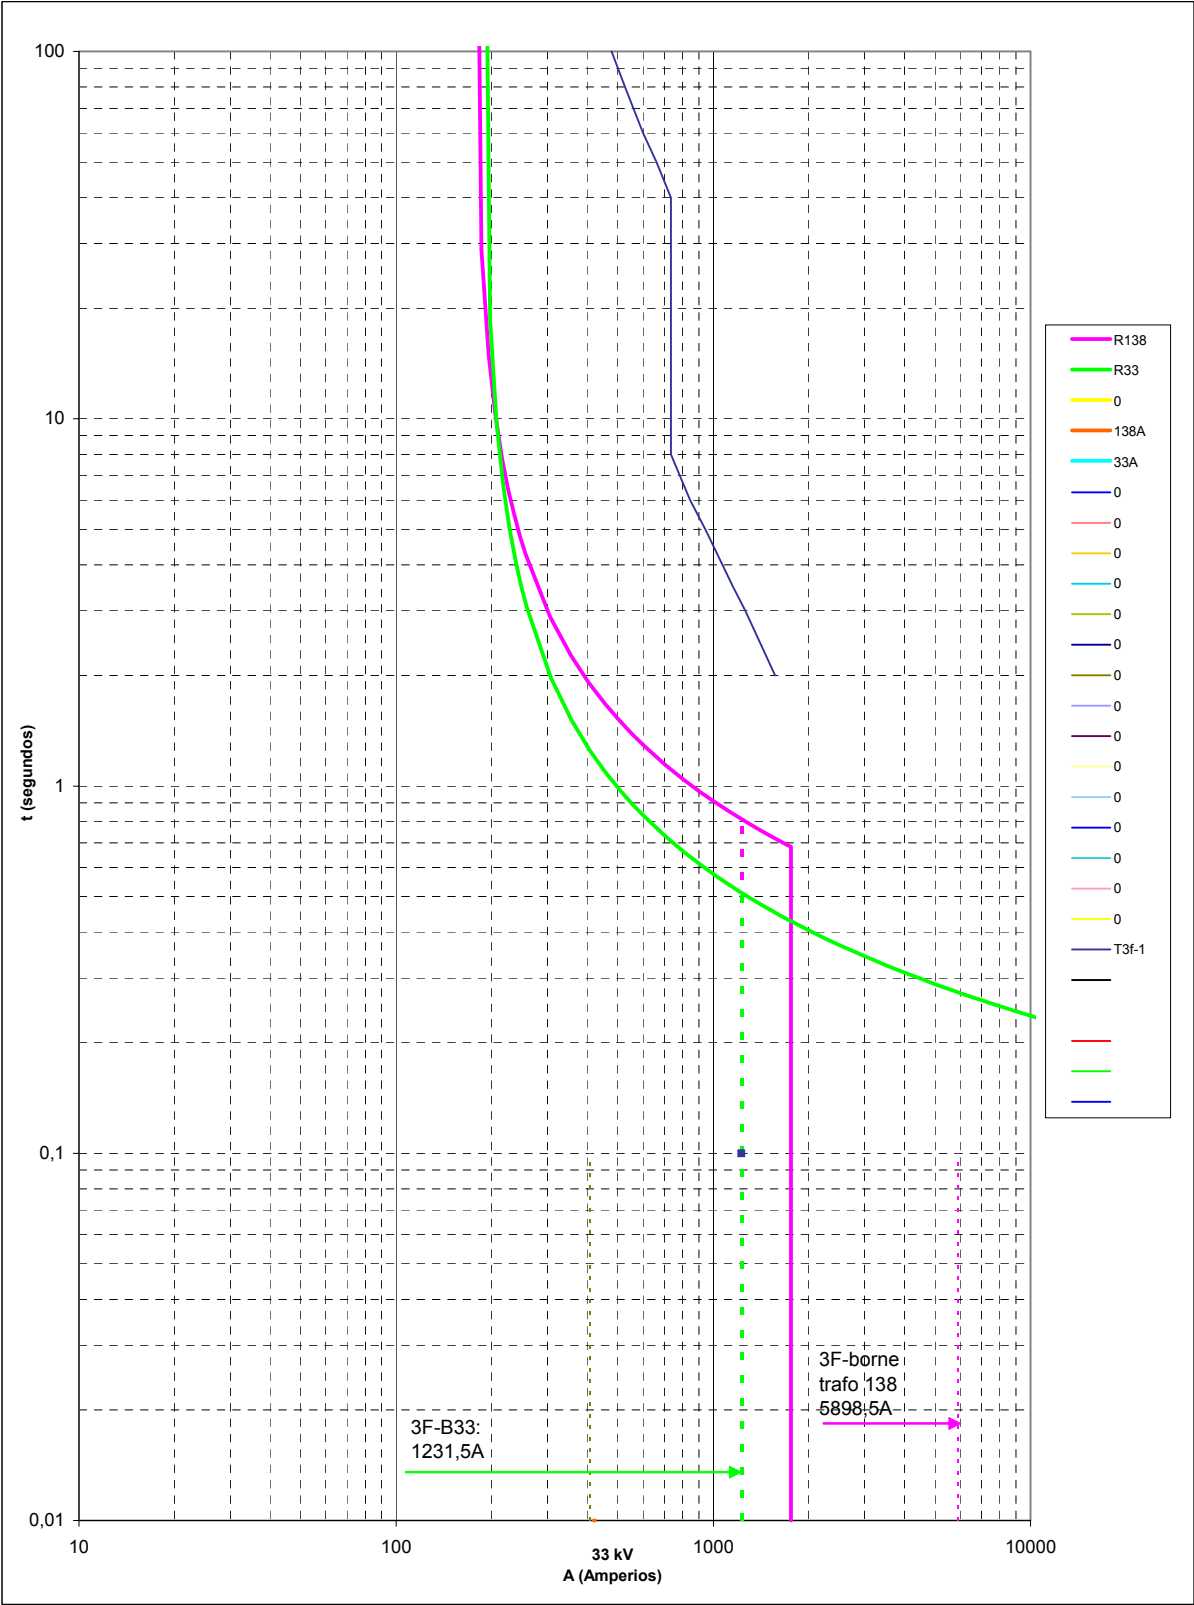

DESIG- NACIÓN	MARCA DEL RELÉ	TIPO	$I_{N-Relé}$ (A)	CT (A)	KV		AJUSTES RELÉS				UNID INST		I_{CC} (A)	
					Nom.	Ref.	NORMA	CURVA	TAP	DIAL	$I>>$	$T>>$ (Seg)	Máx.	Mín.
R138	ALSTOM	TMAS 311	1	50/1	138	33	IEC	NI	42	0,23	420			
R33	ALSTOM	TMAS 311	1	150/1	33	33	IEC	NI	187,5	0,14				

SUBESTACION QUENCORO 138/33 KV

