
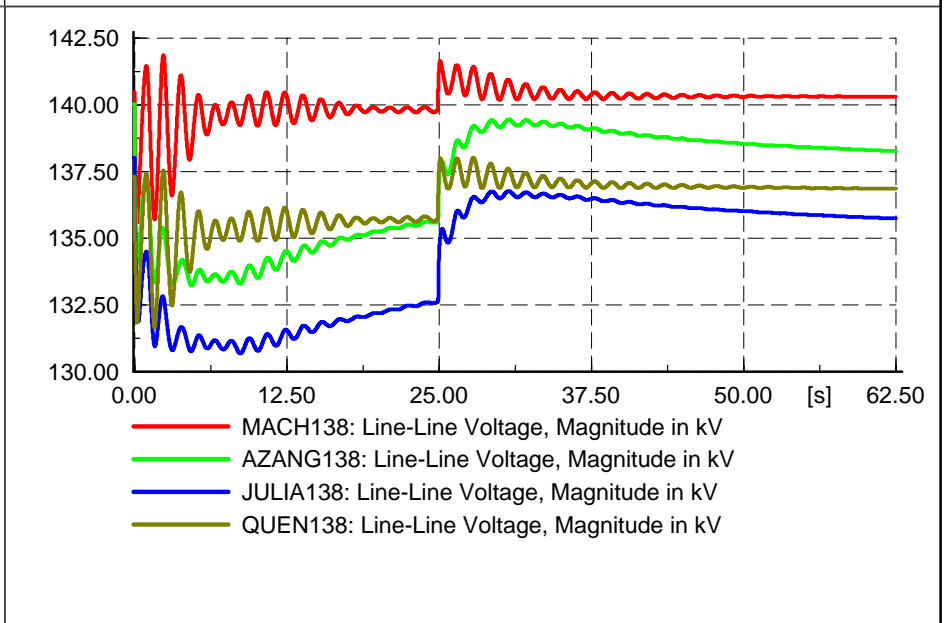
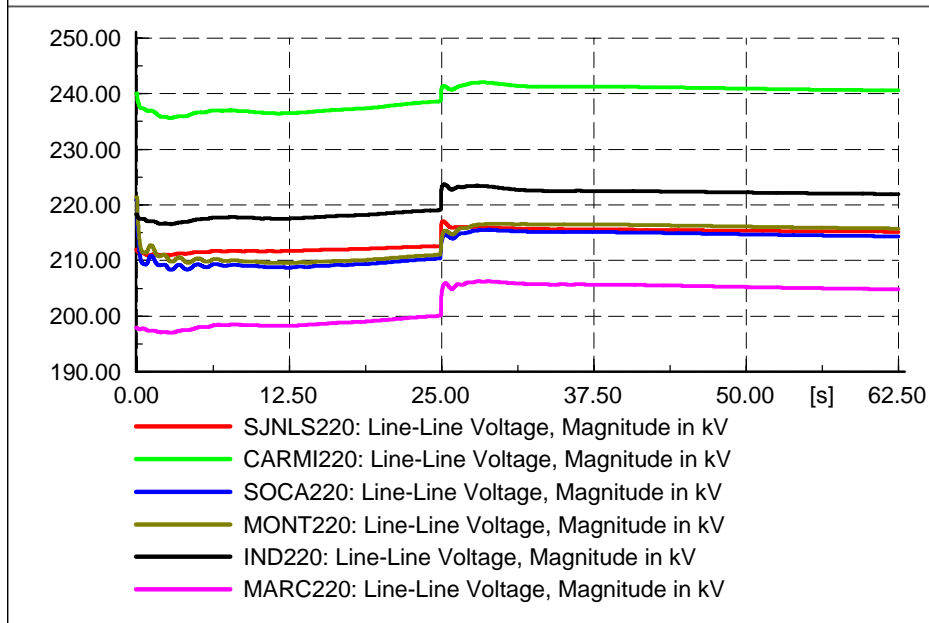
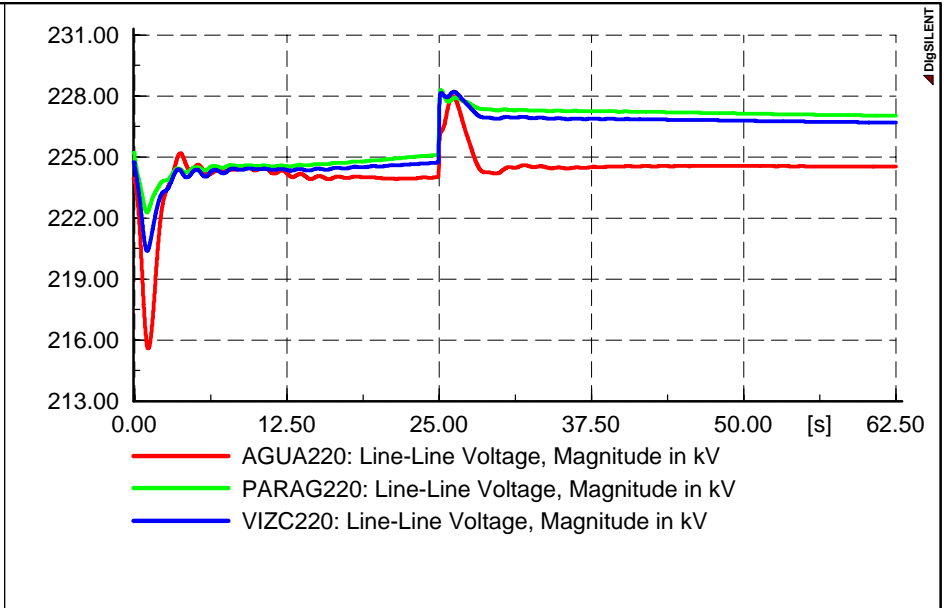





ANEXO D




DESCONEXION DE UNIDADES DE GENERACION




AÑO 2006 MAXIMA DEMANDA EN AVENIDA

DESCONEXION DE C.H. CHARCANI V CON 130 MW




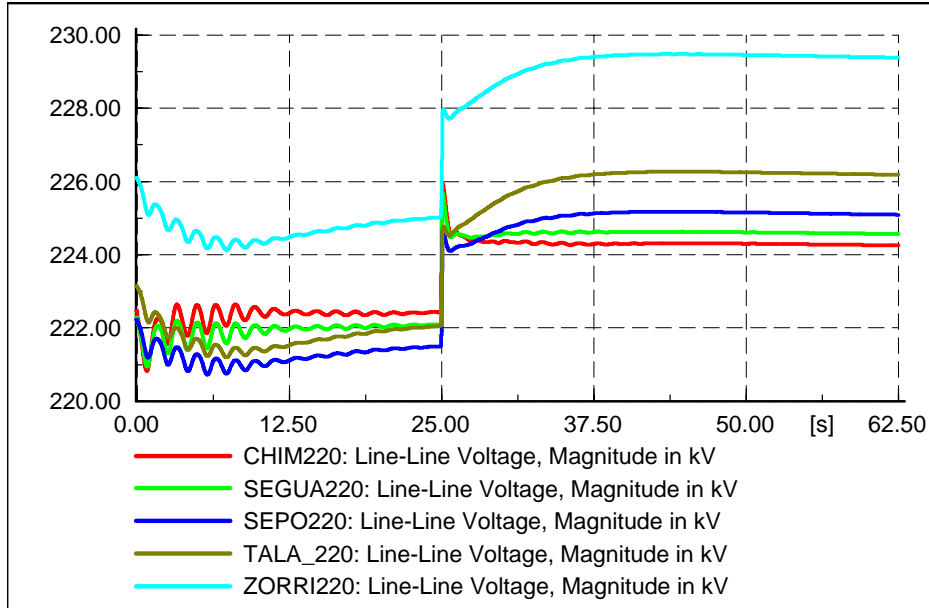


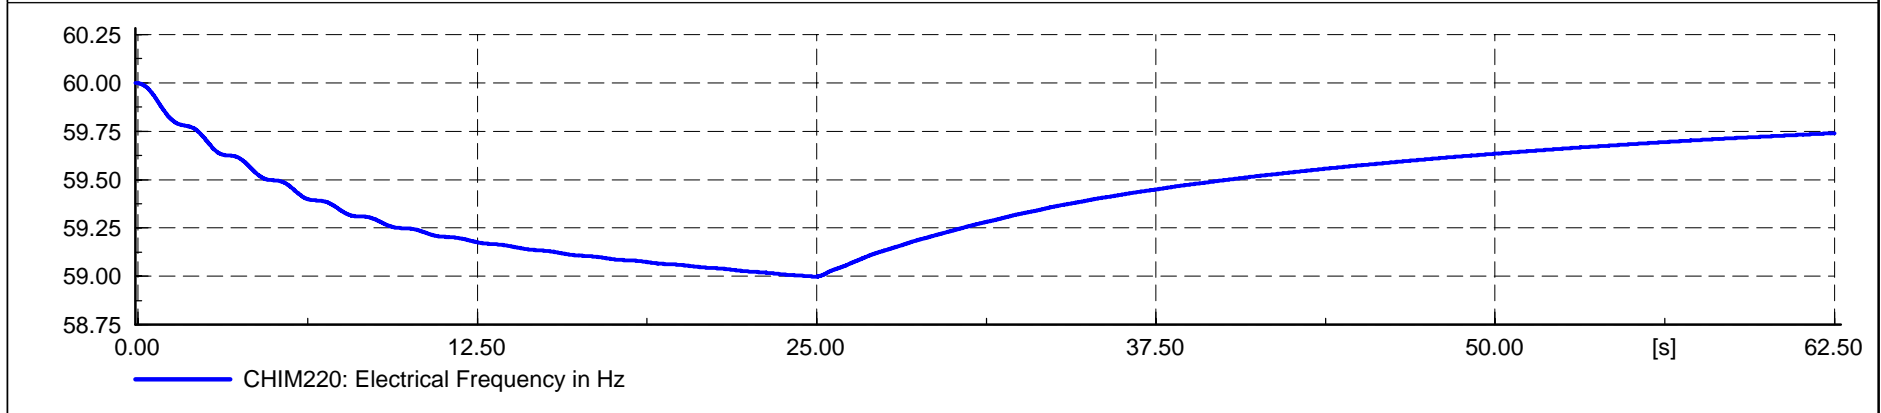
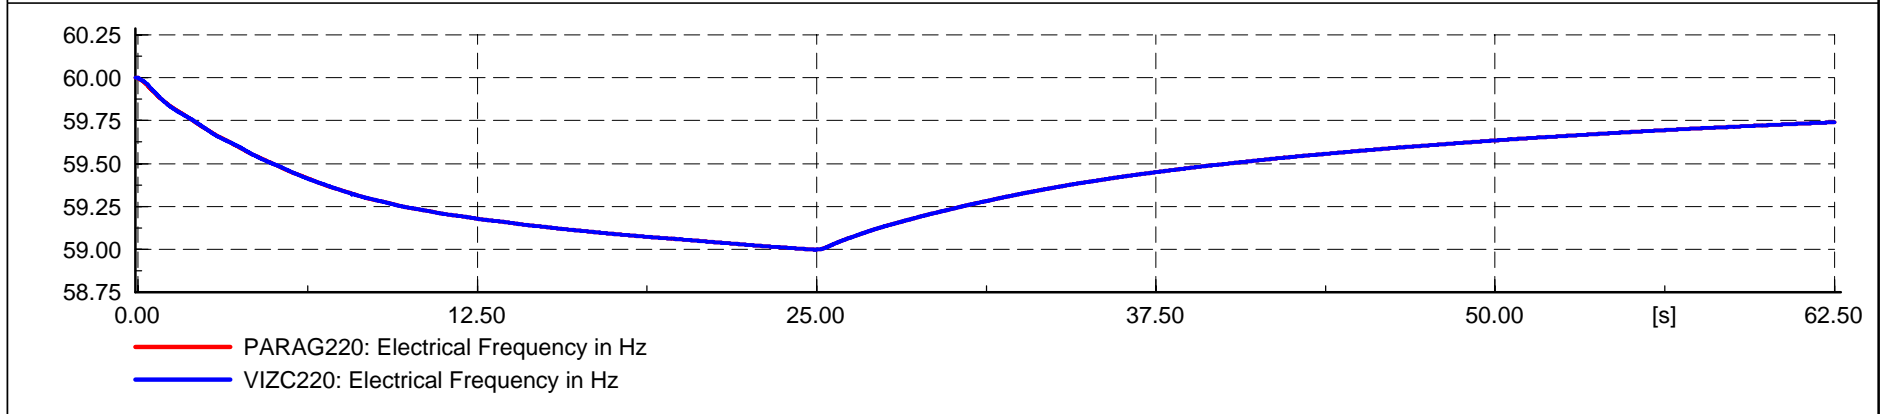
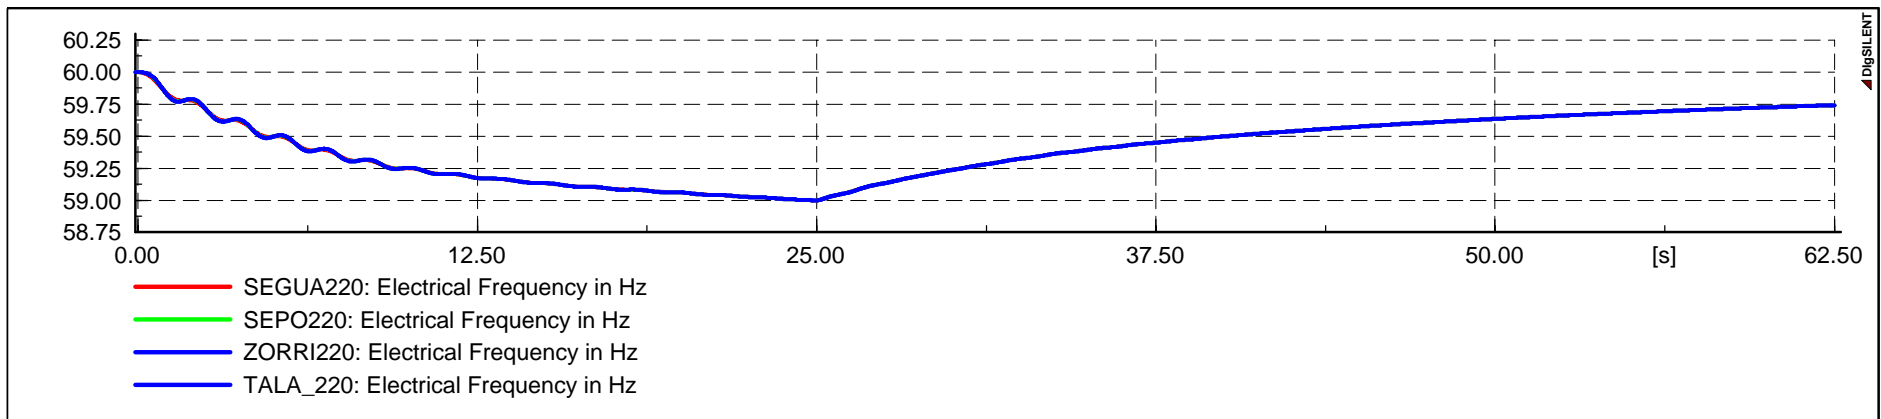


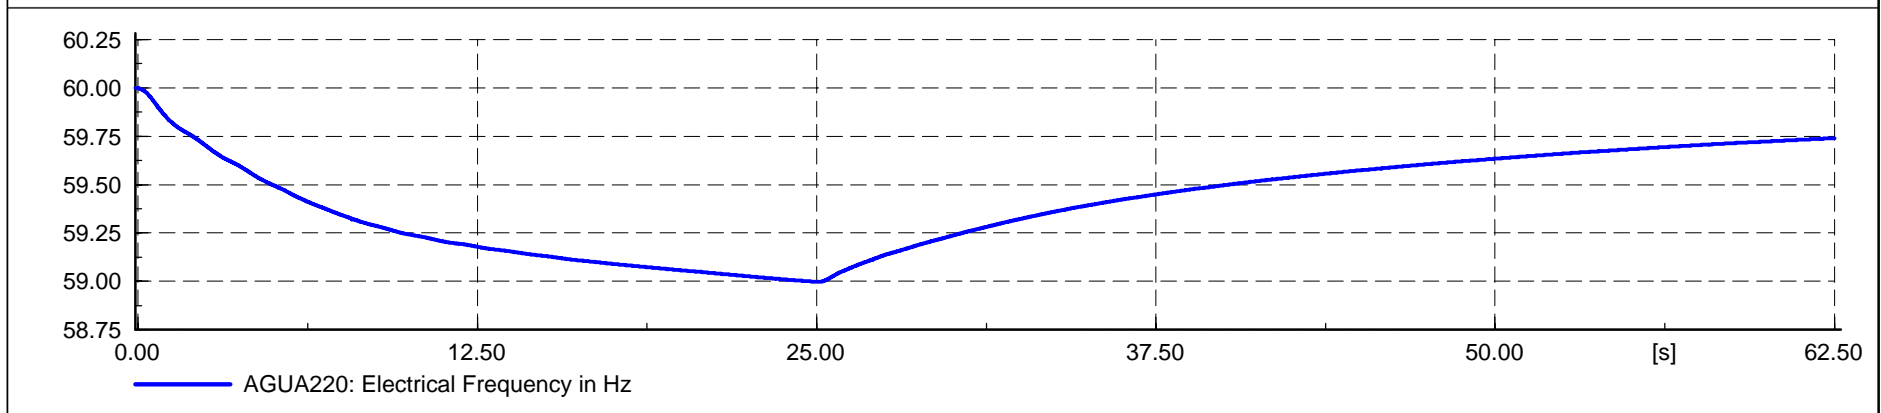
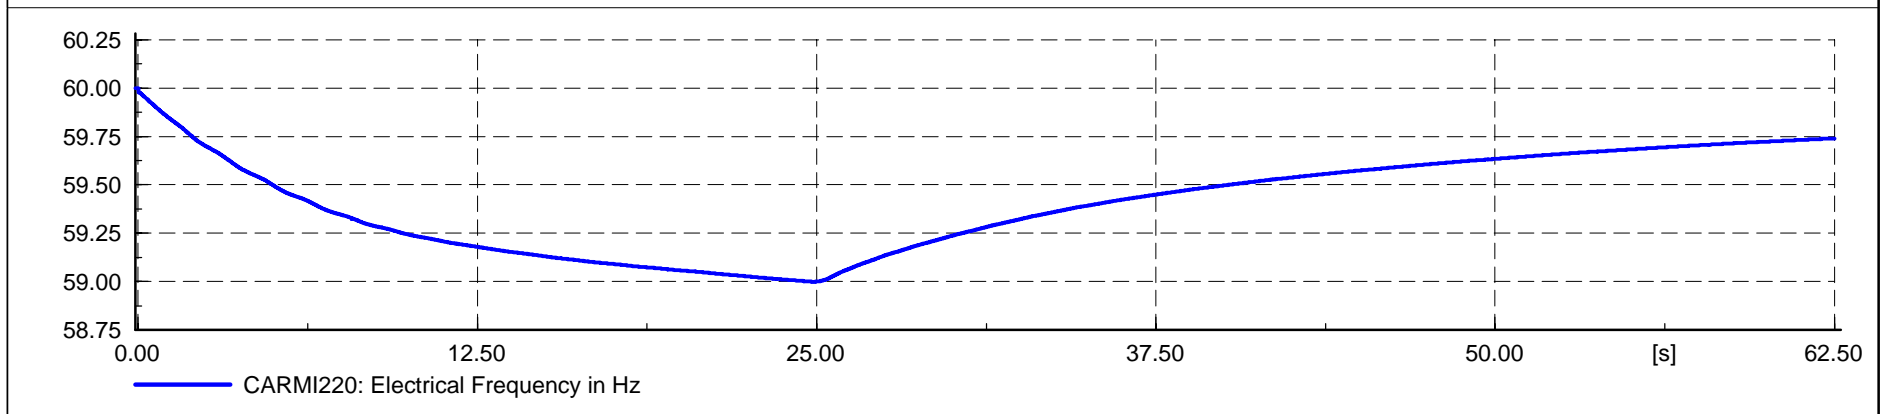
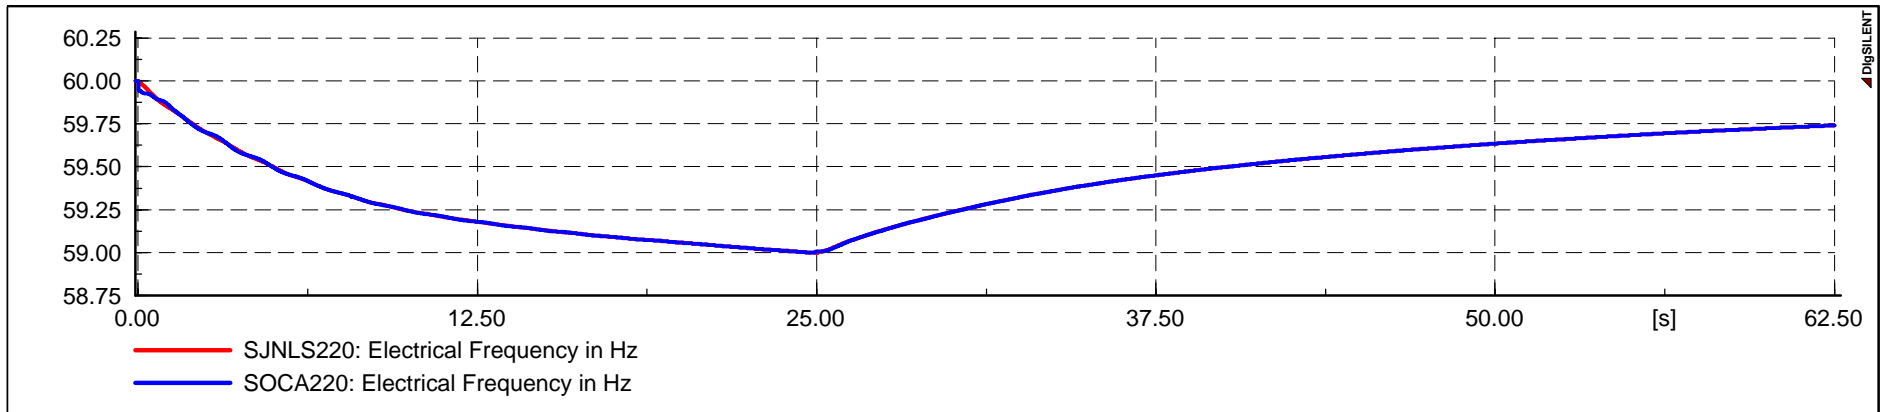


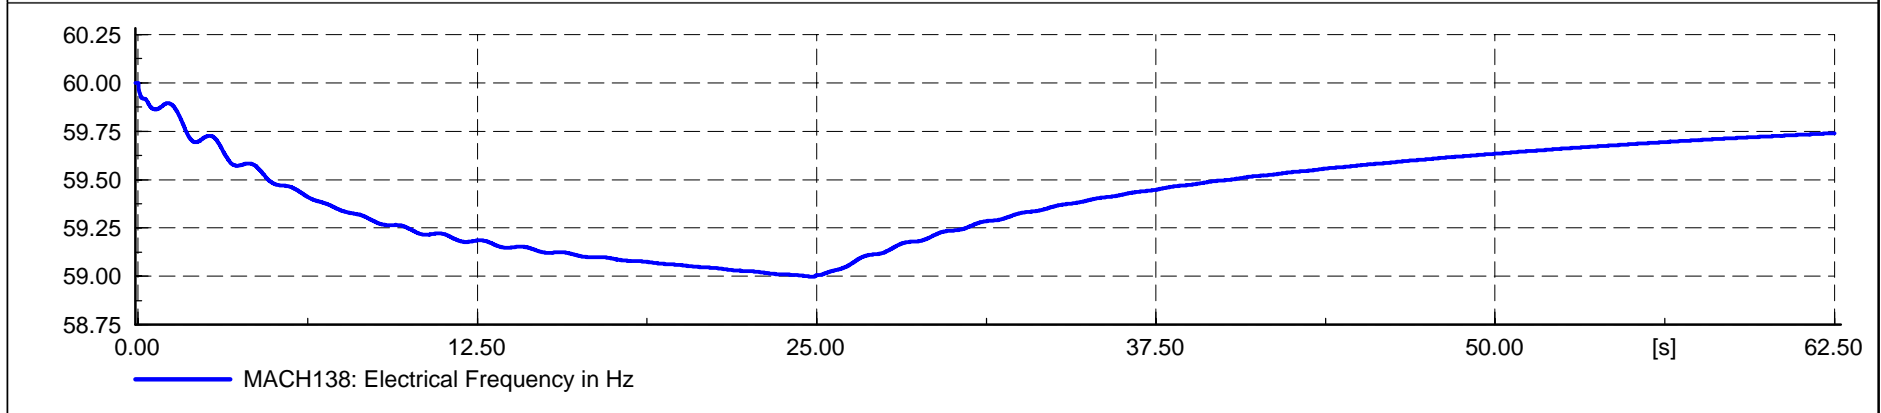
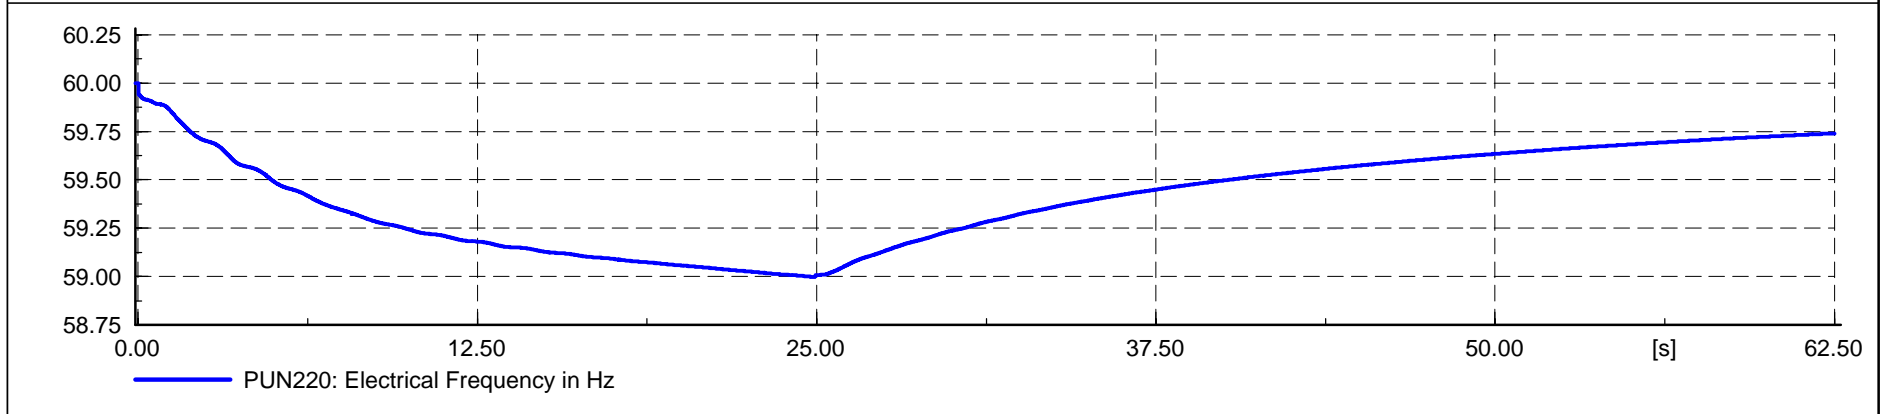
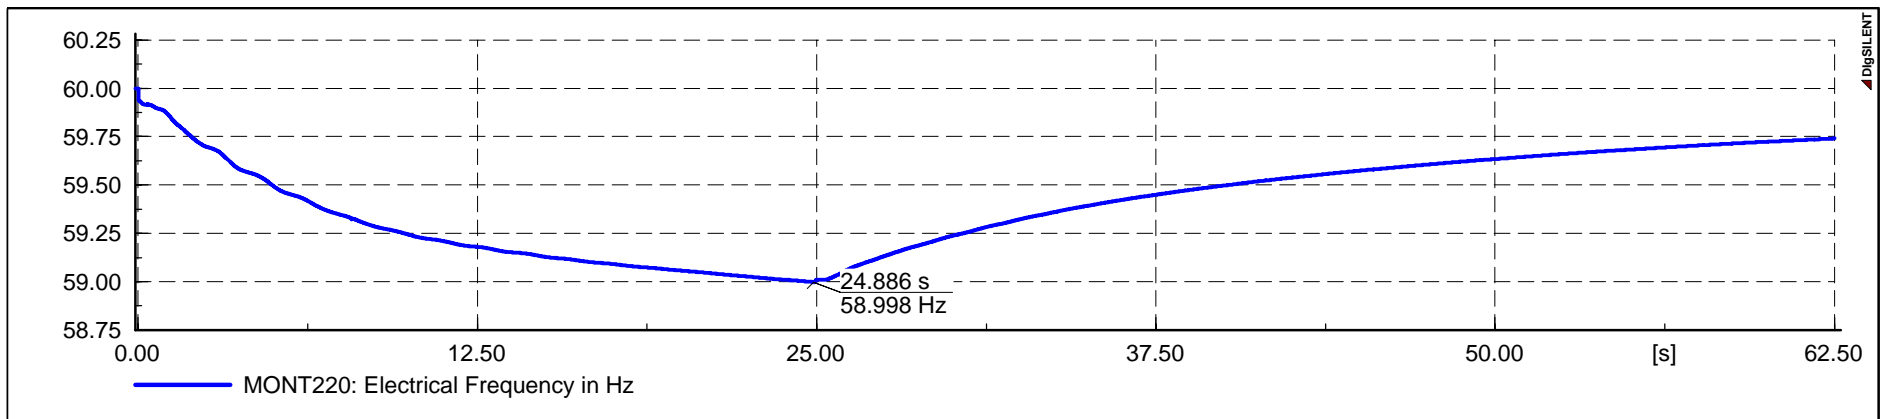


DESCONEXION DE C.H. HUINCO CON 219 MW

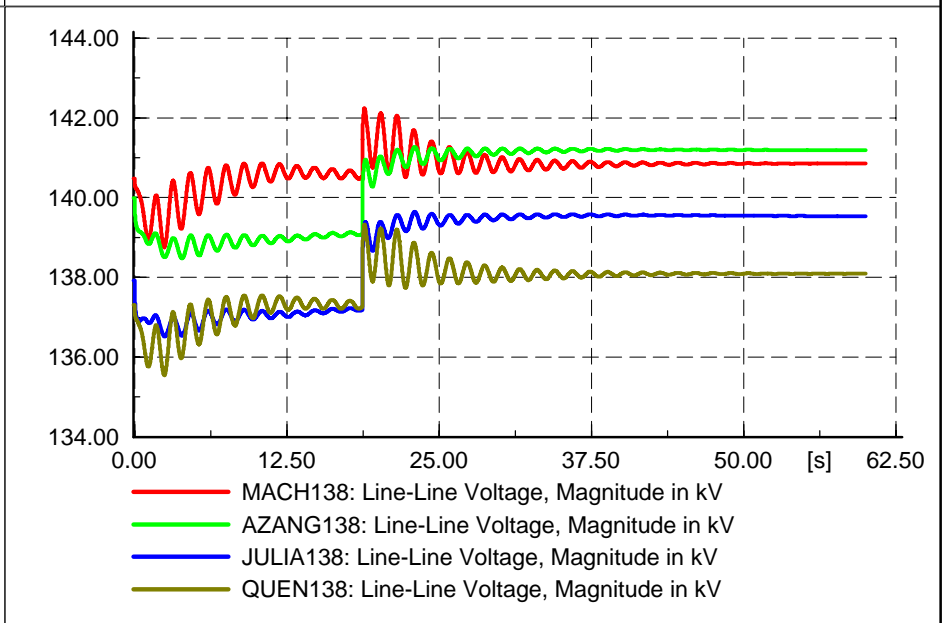
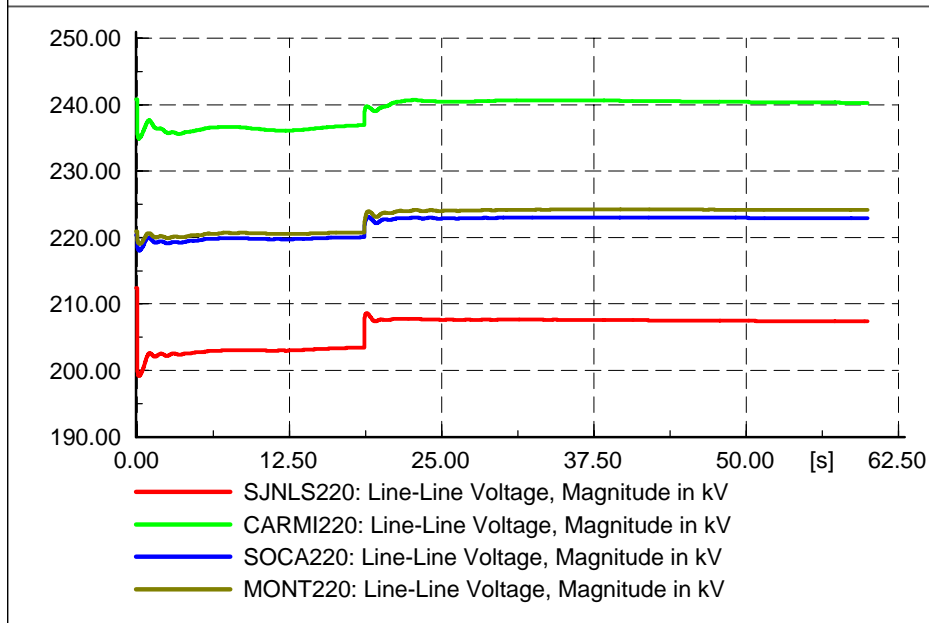
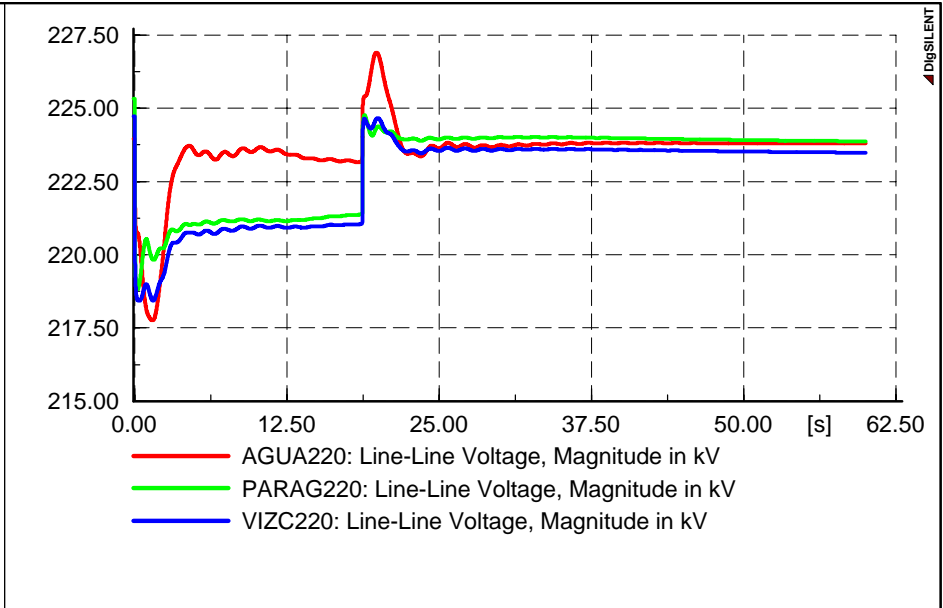
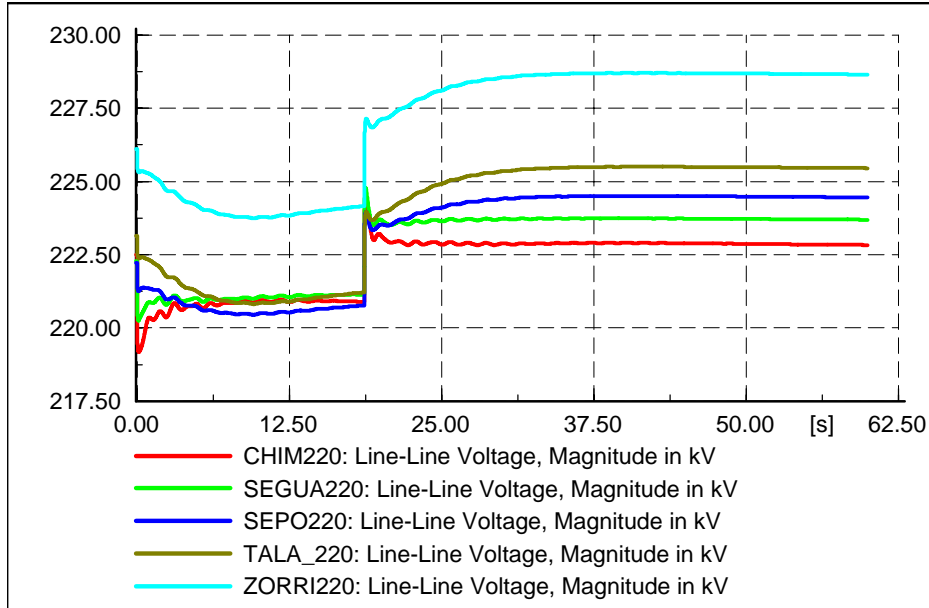


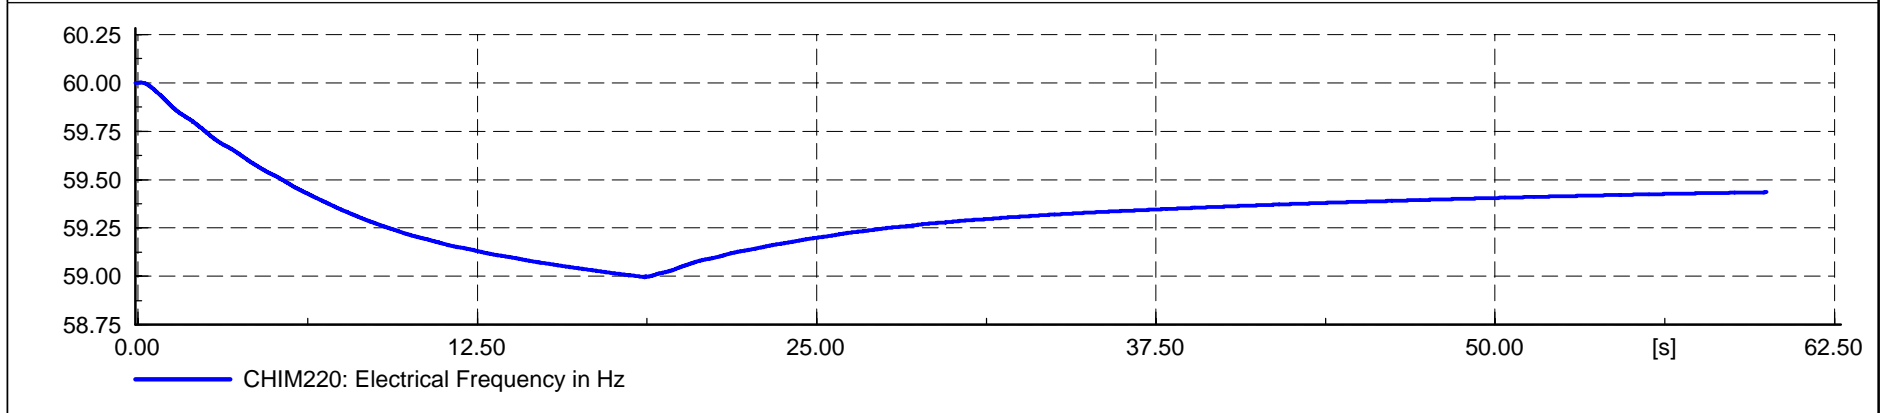
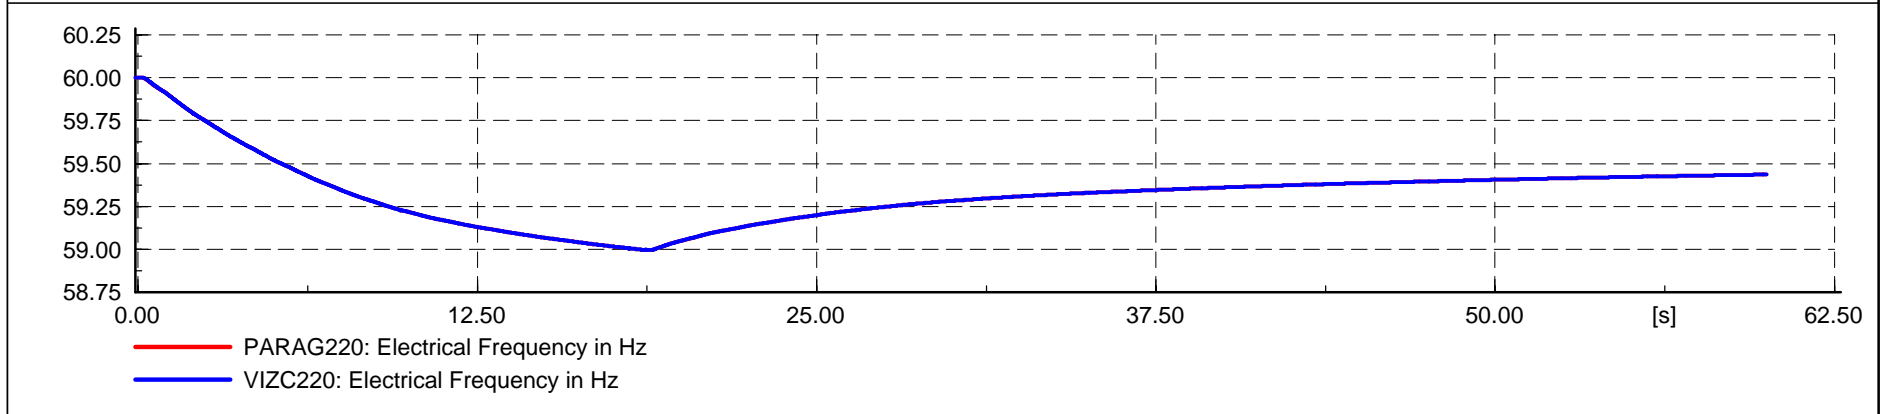
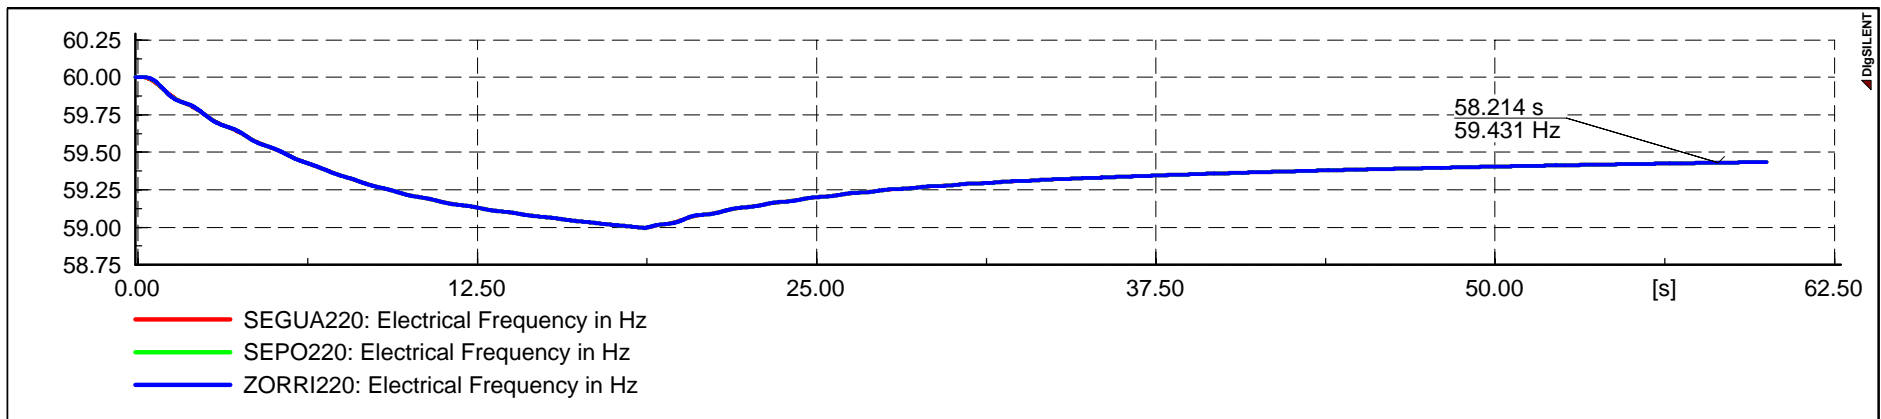


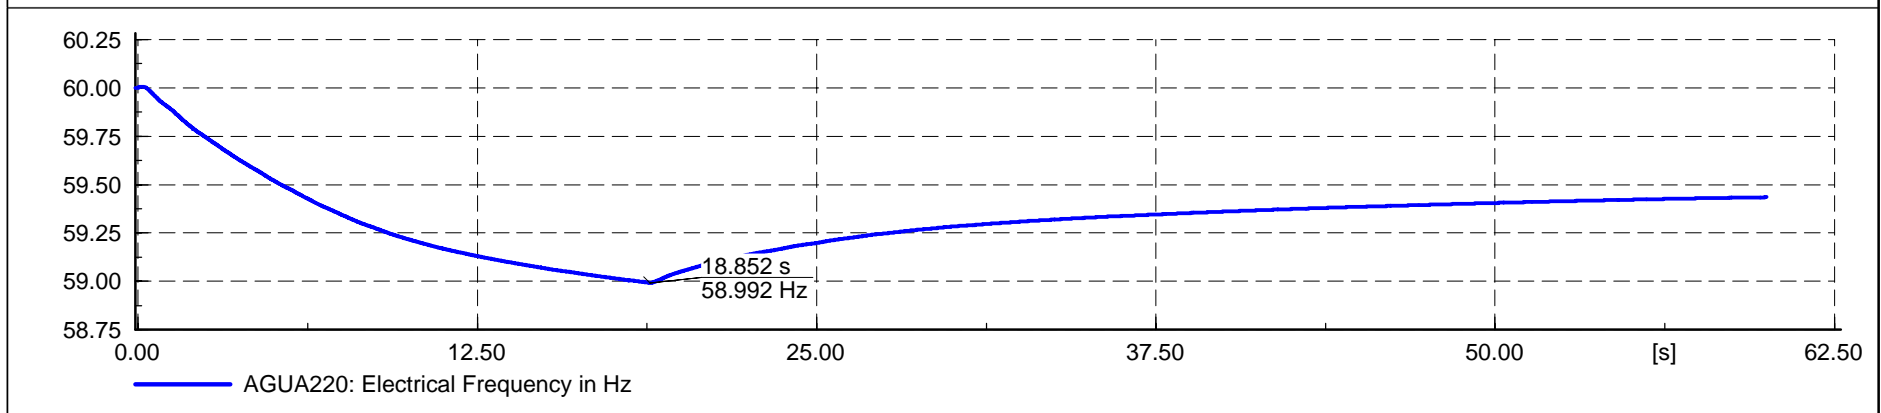
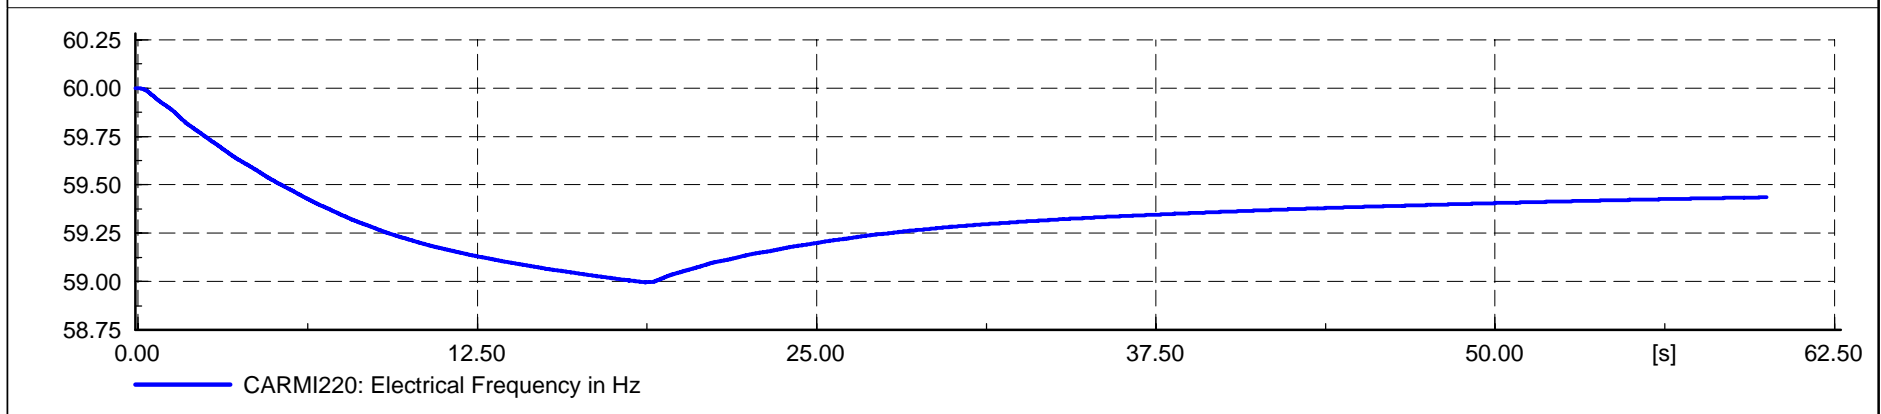
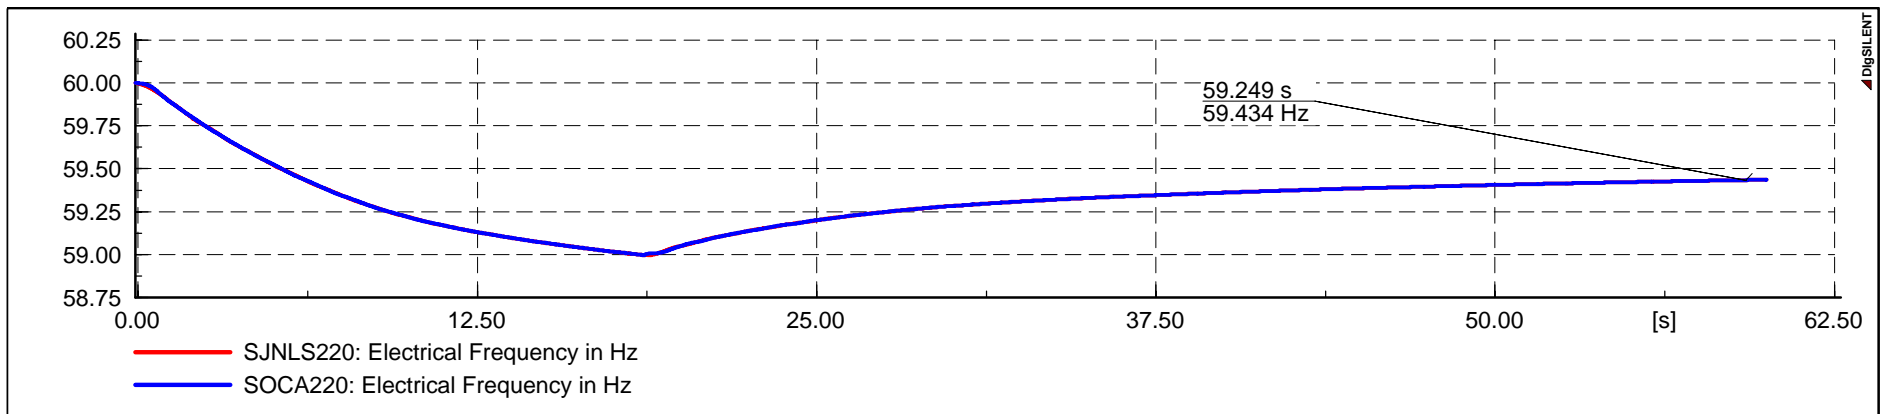


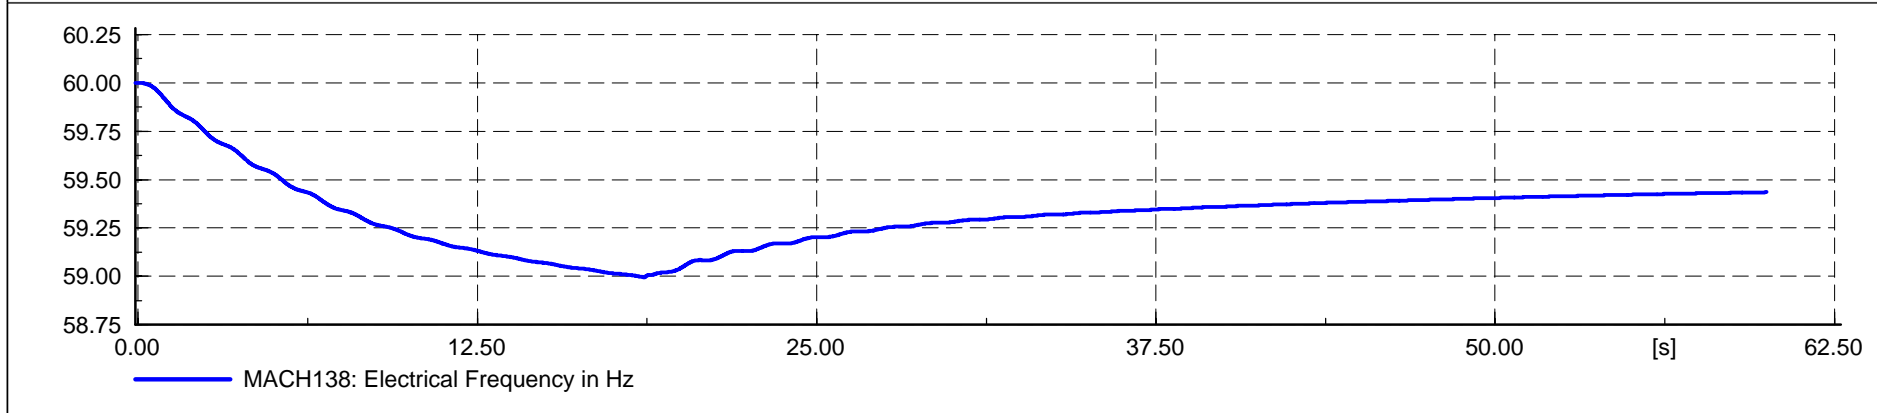
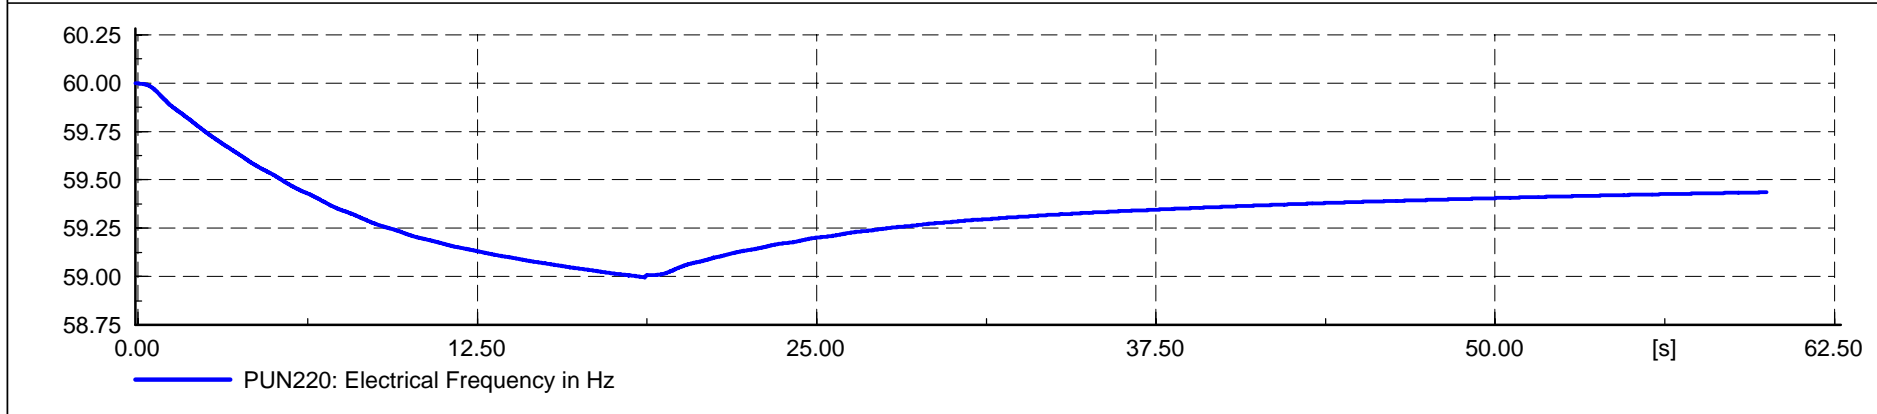
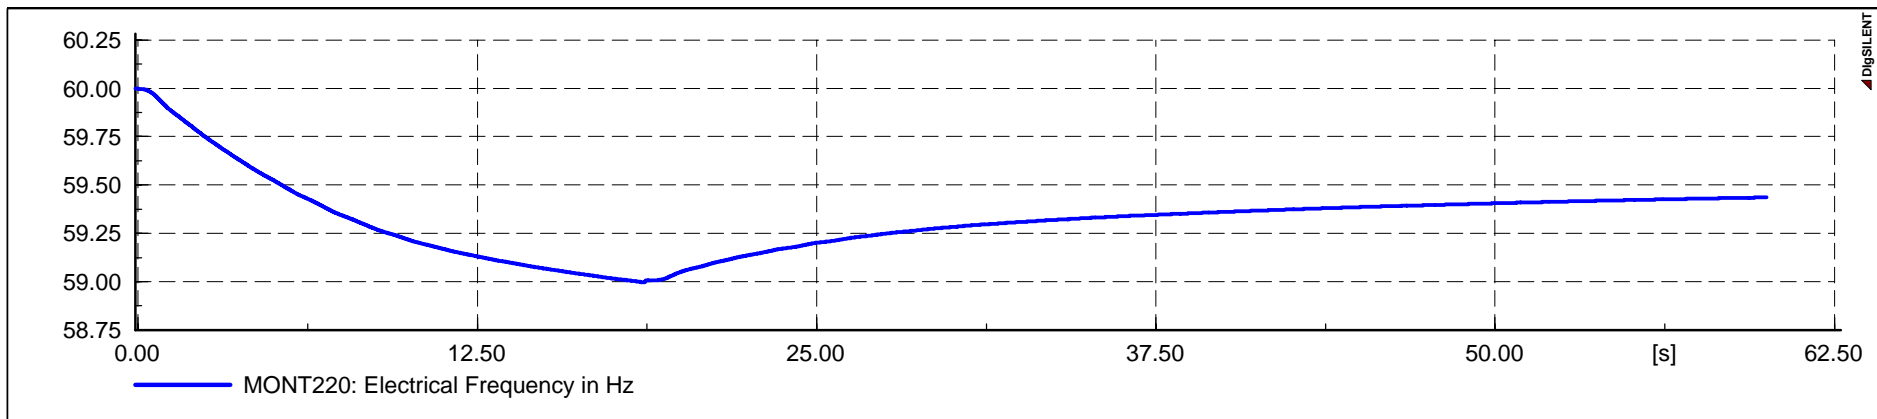


DESCONEXION DE C.H. CAÑON DEL PATO CON 240 MW

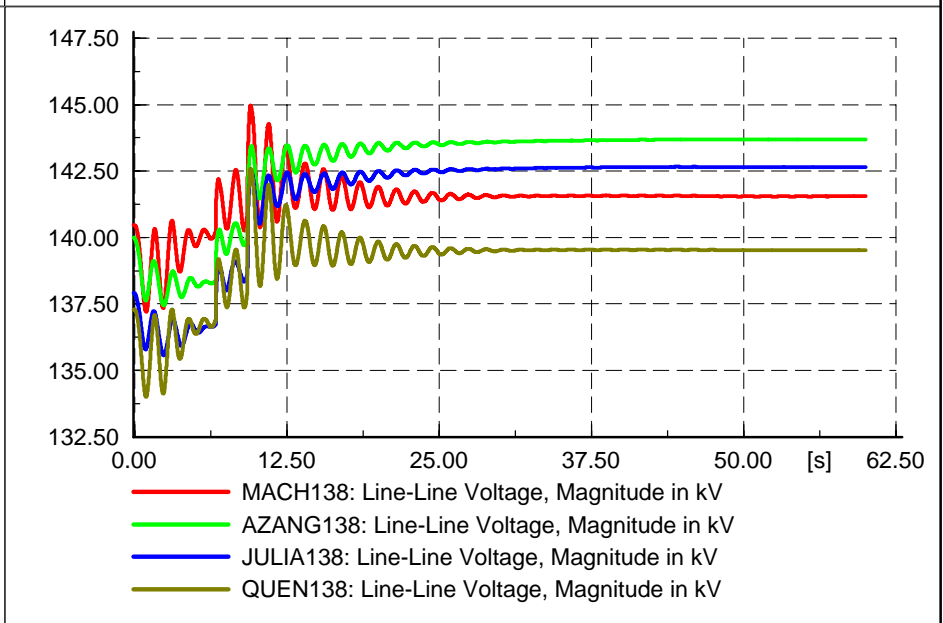
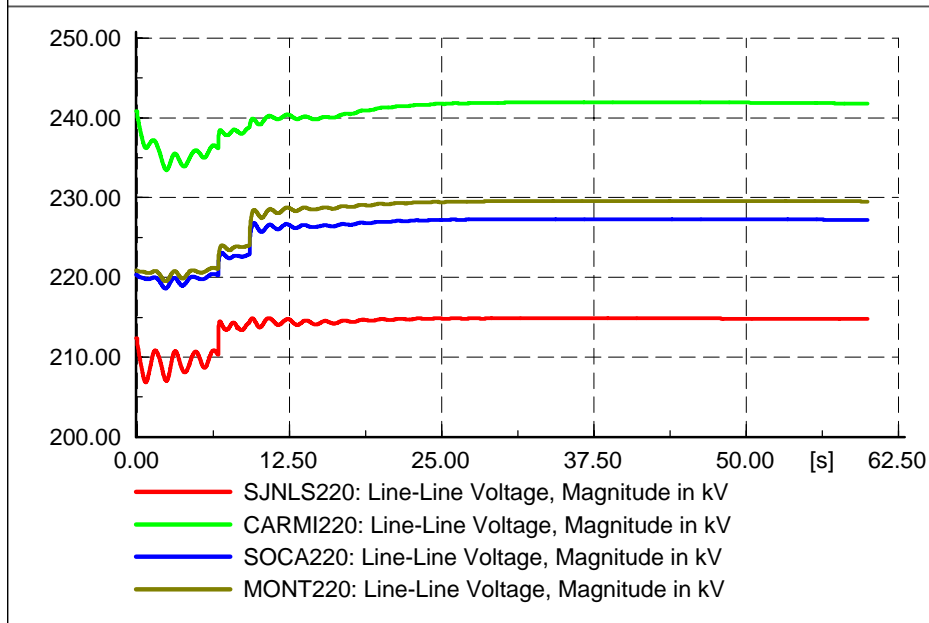
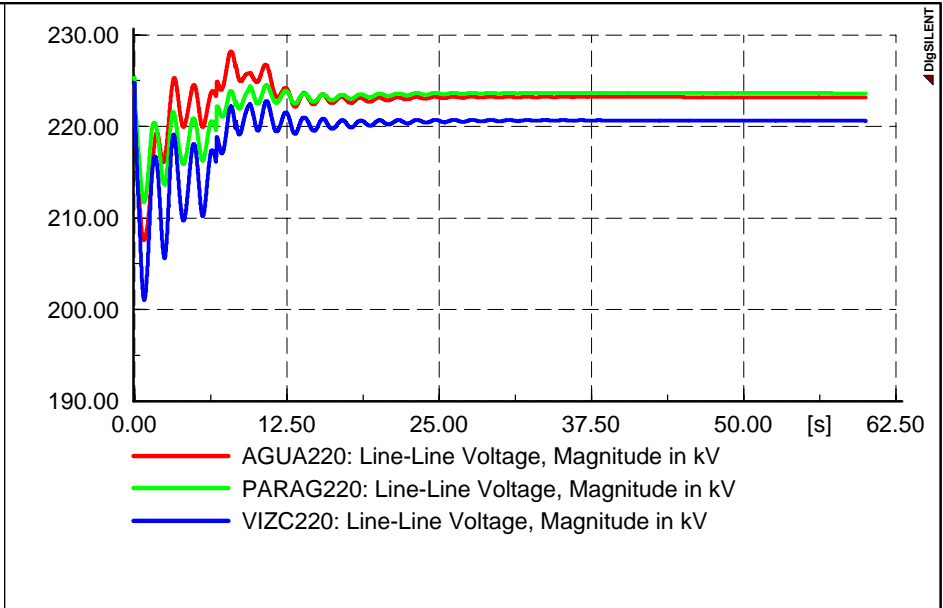
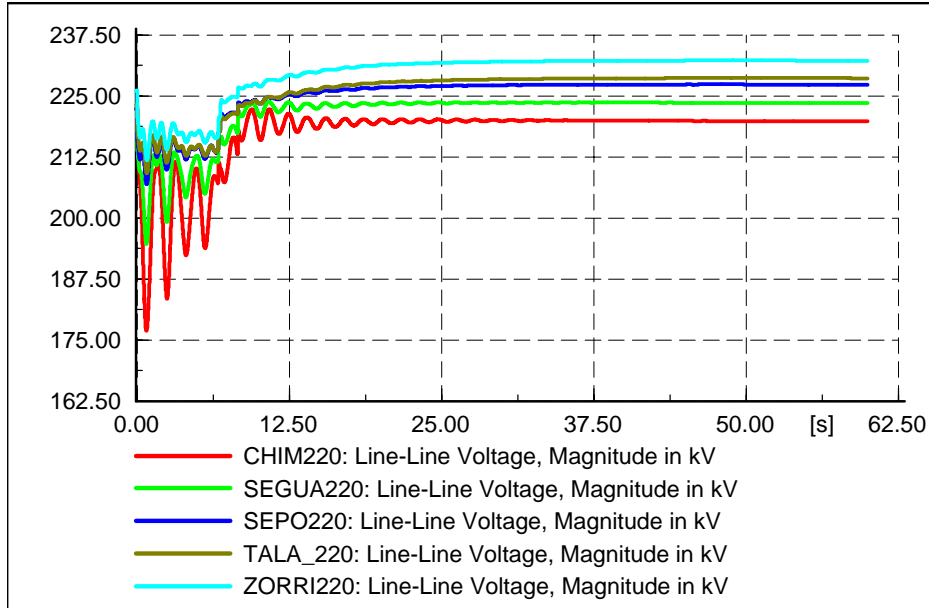


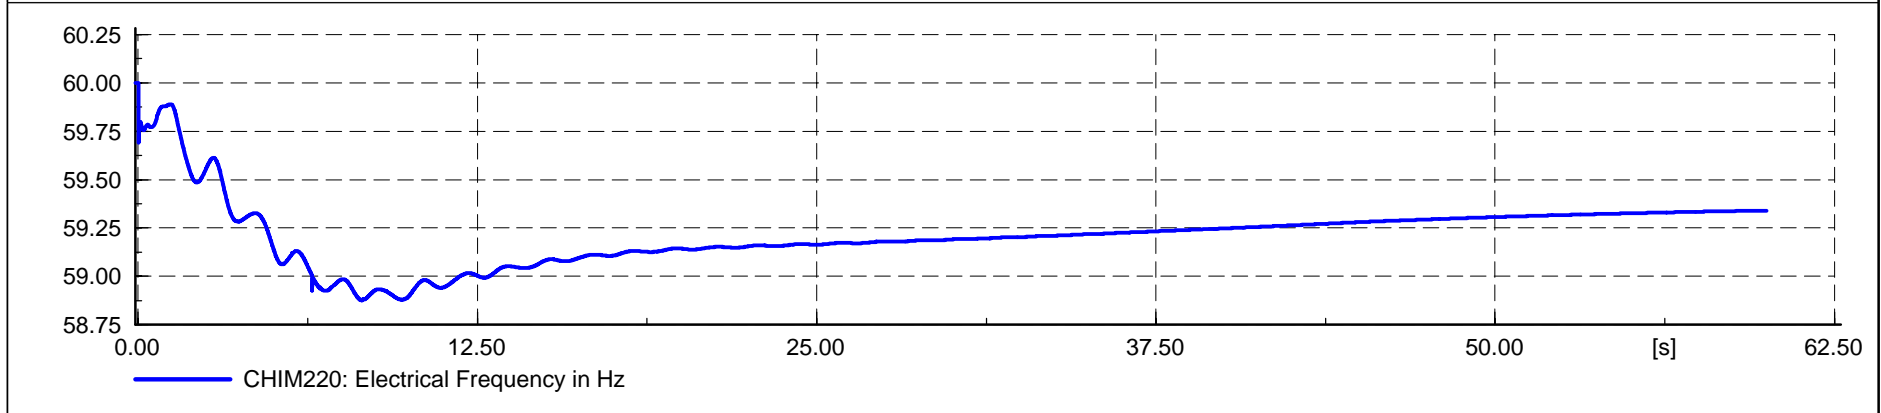
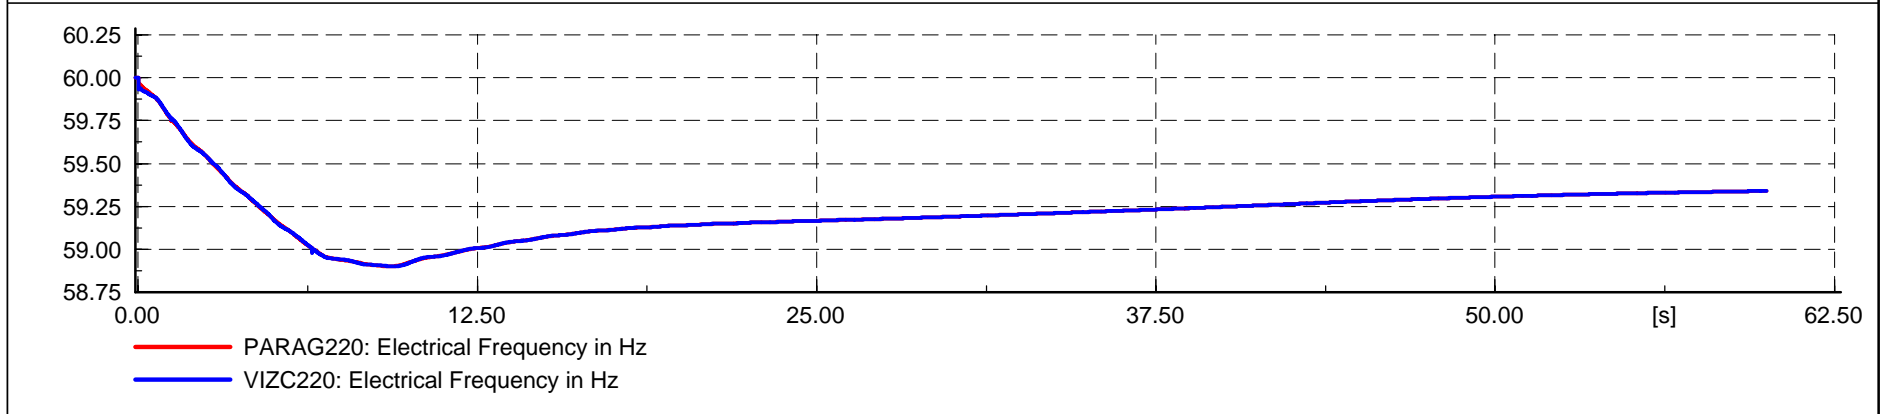
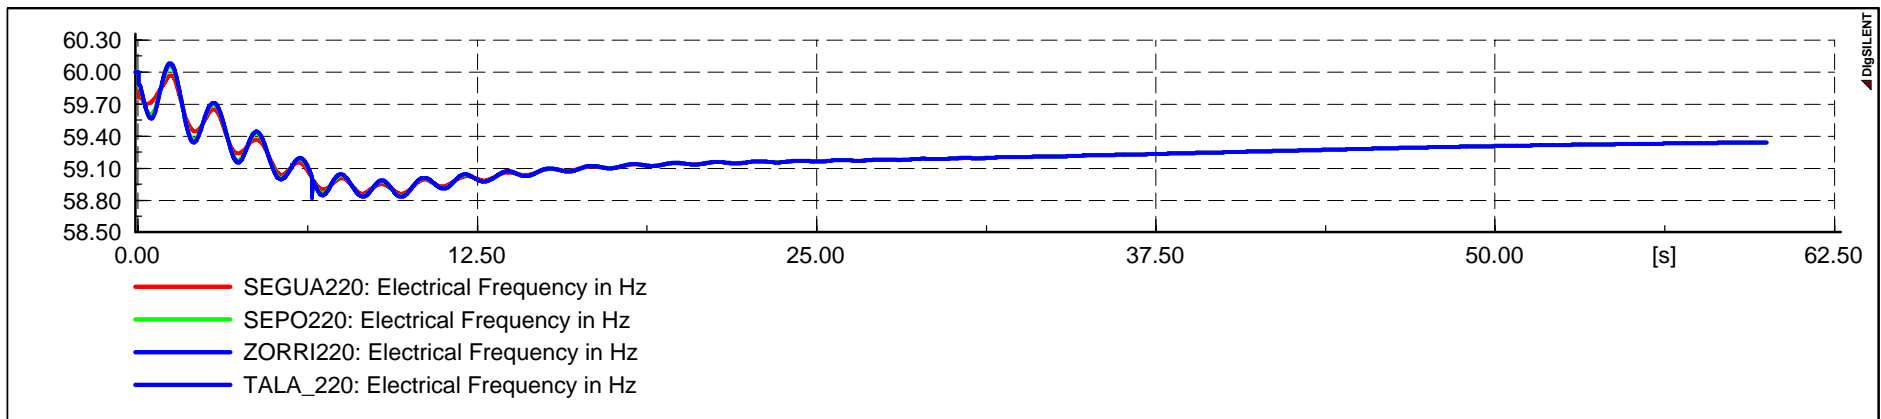


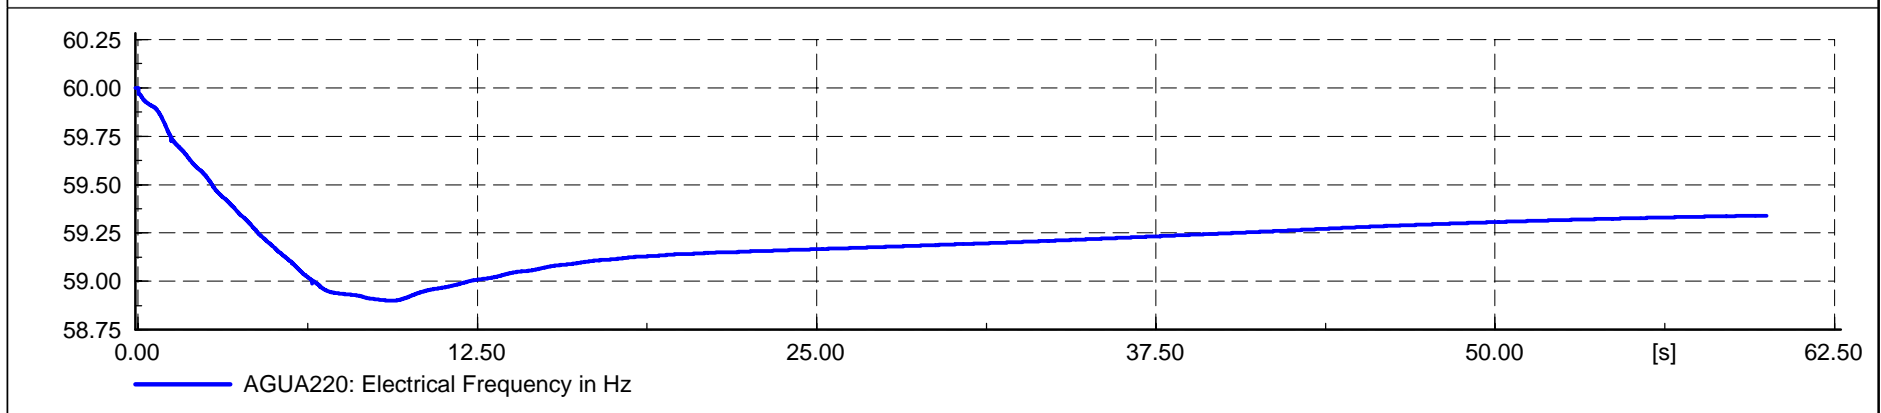
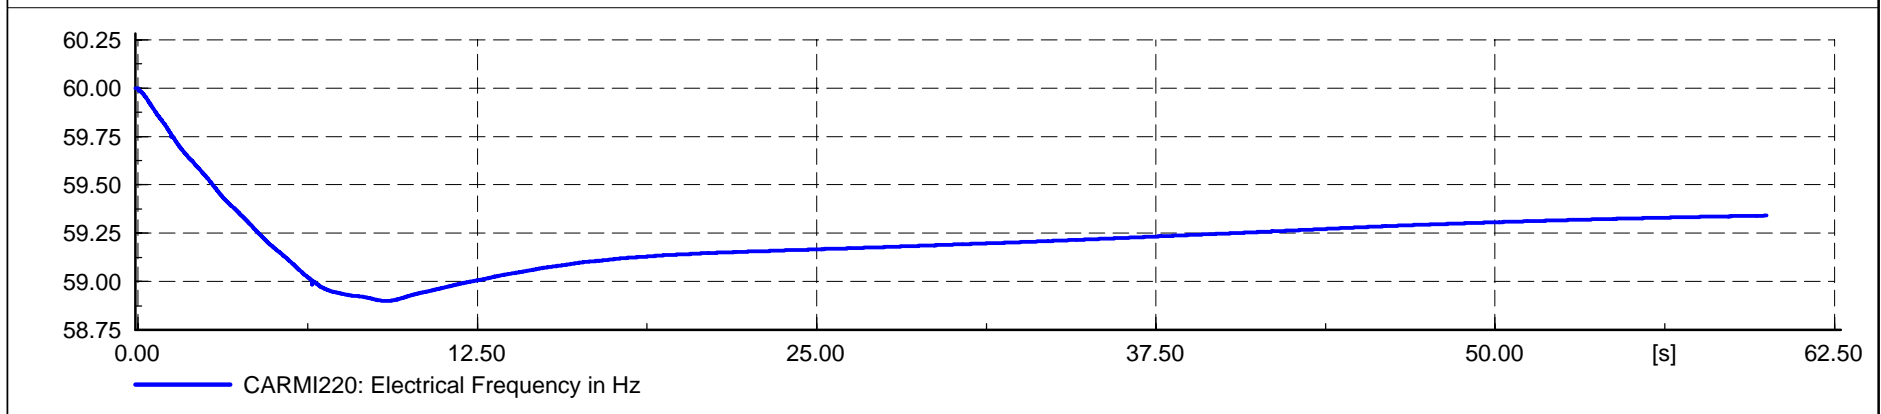
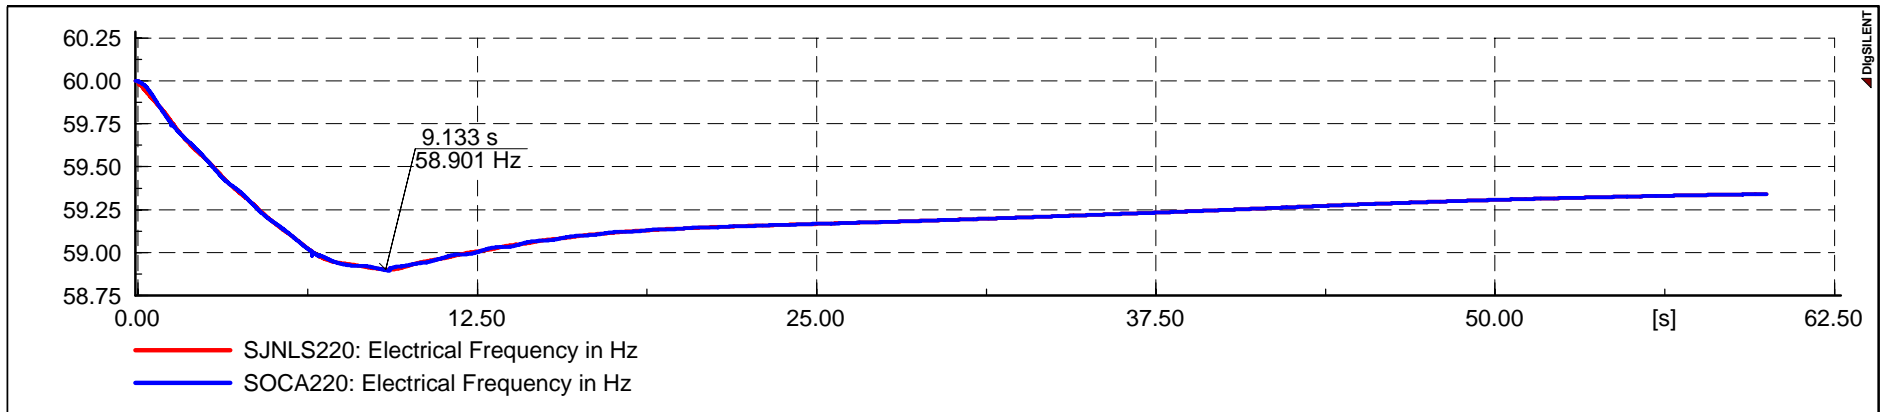


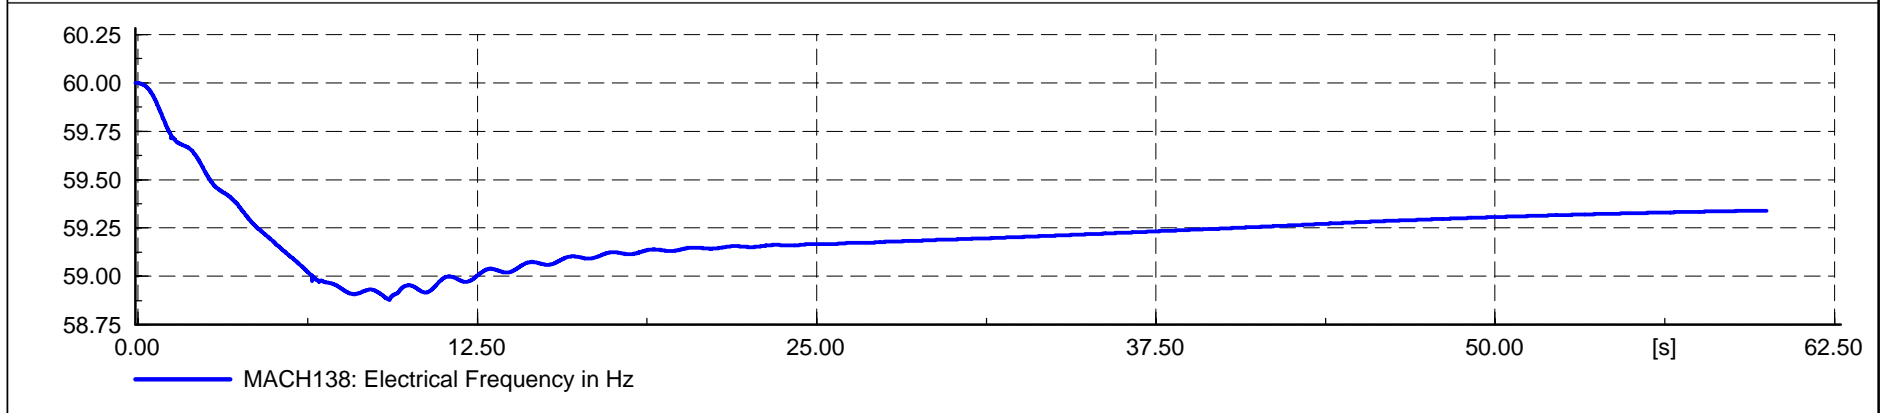
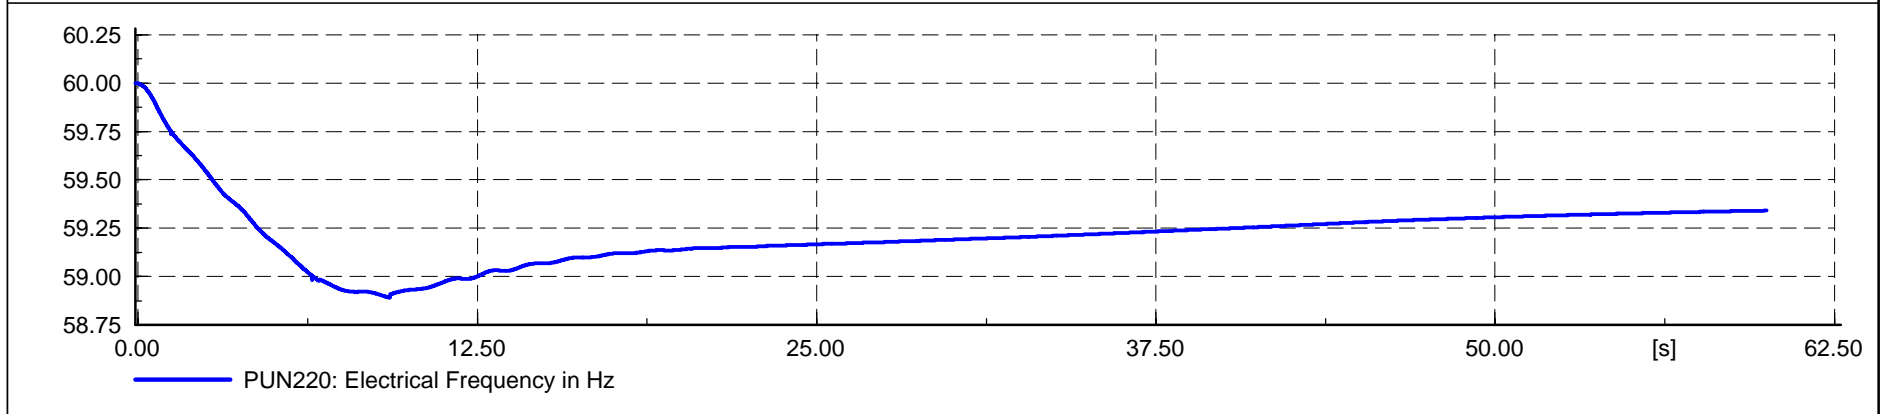
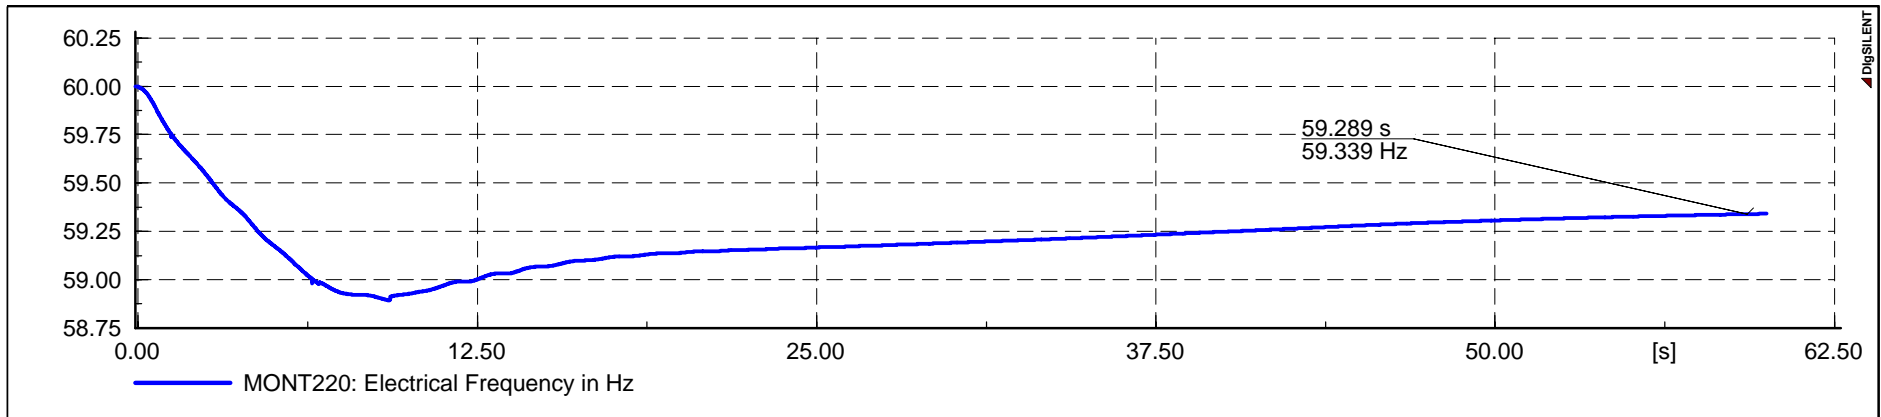


DESCONEXION DE C.T. VENTANILLA CON 308 MW

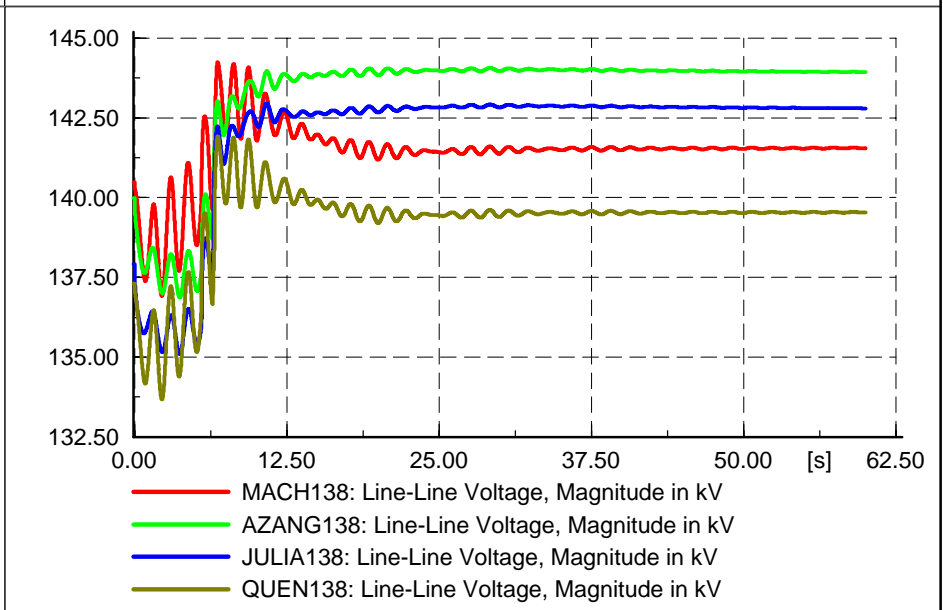
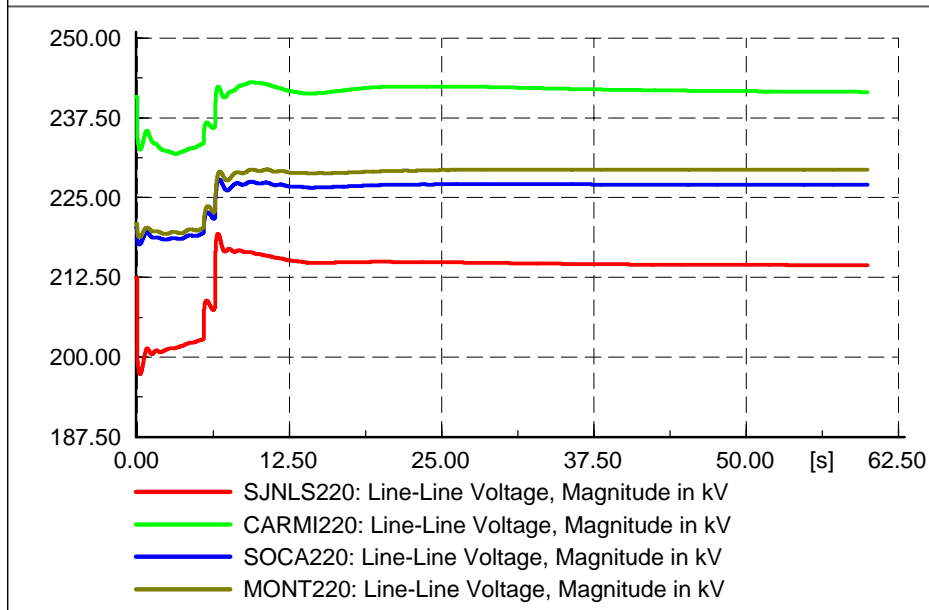
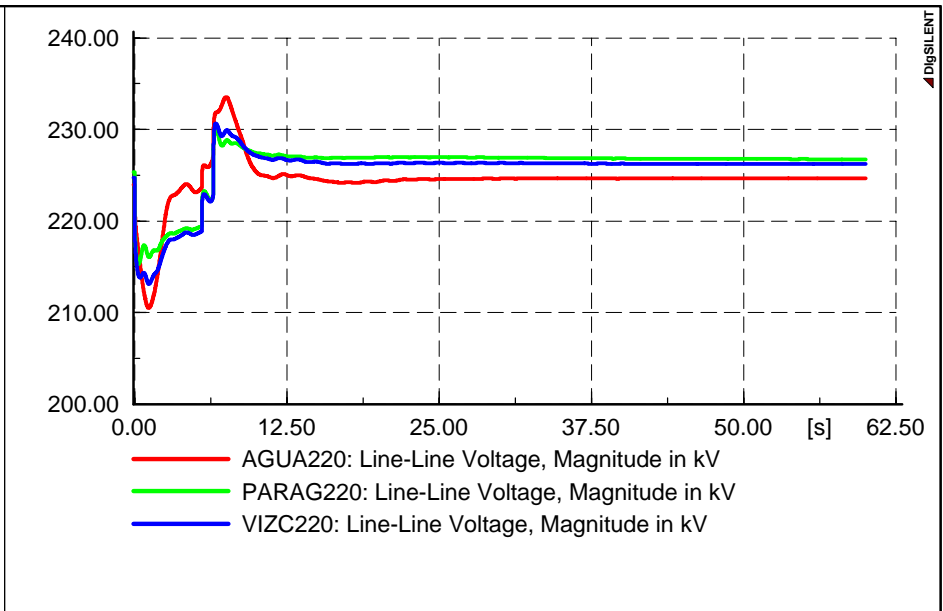
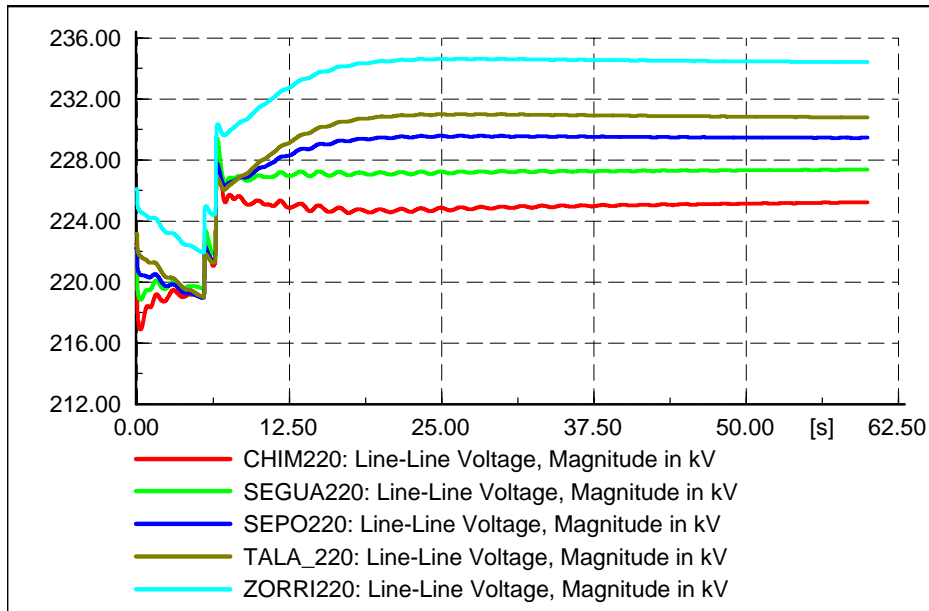


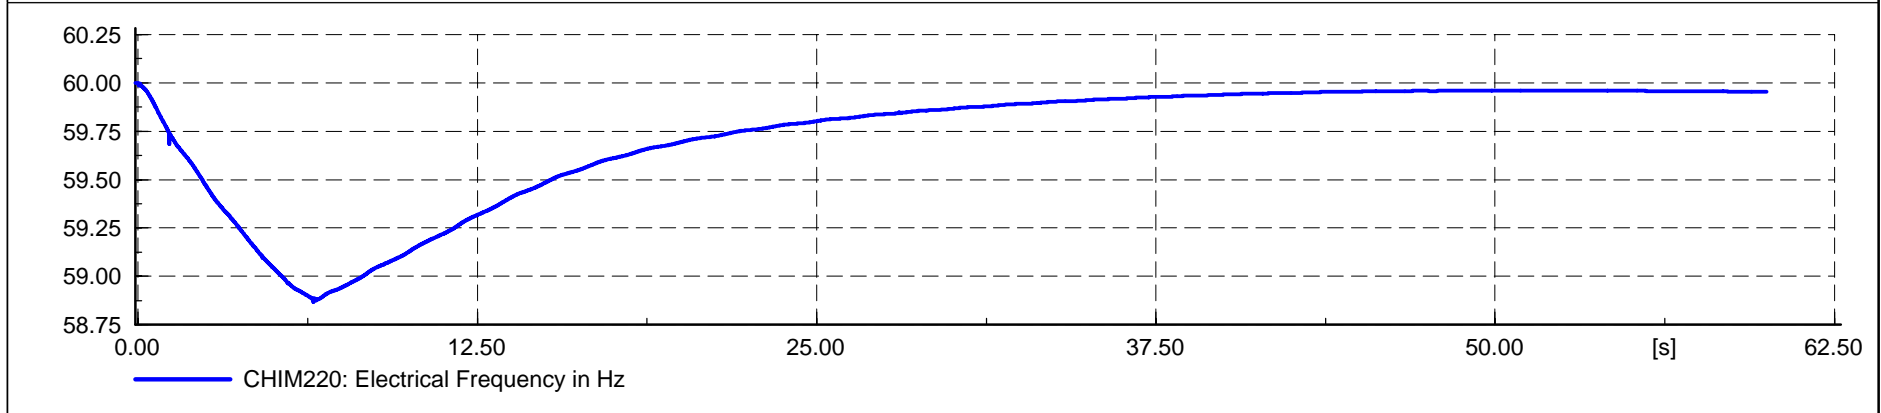
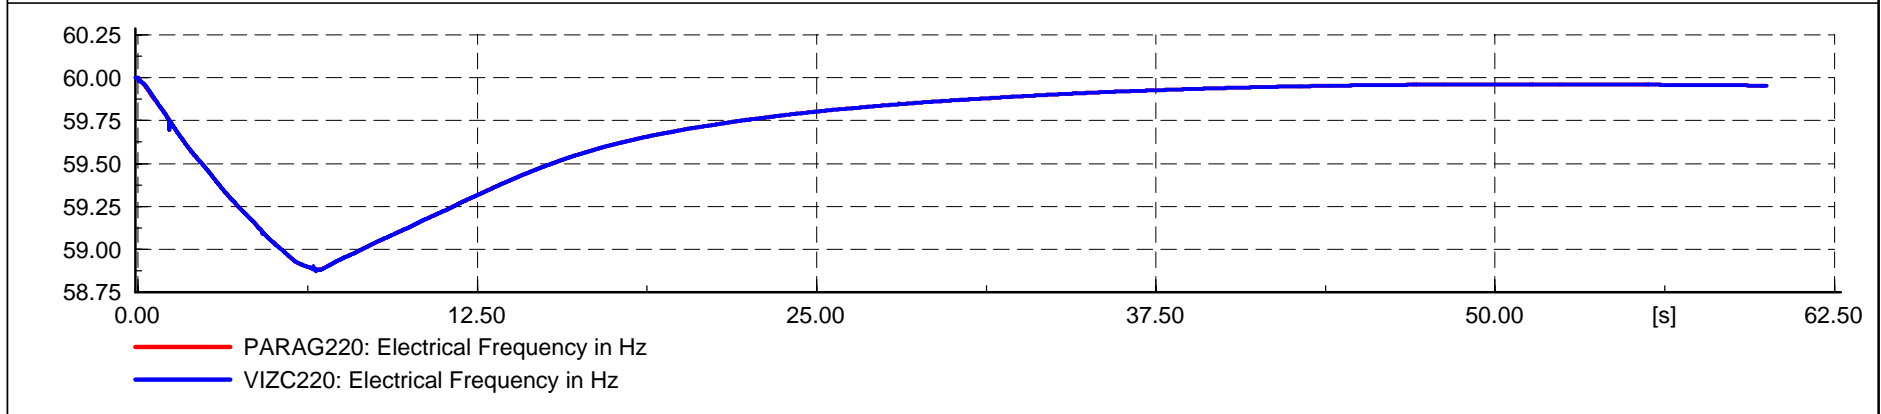
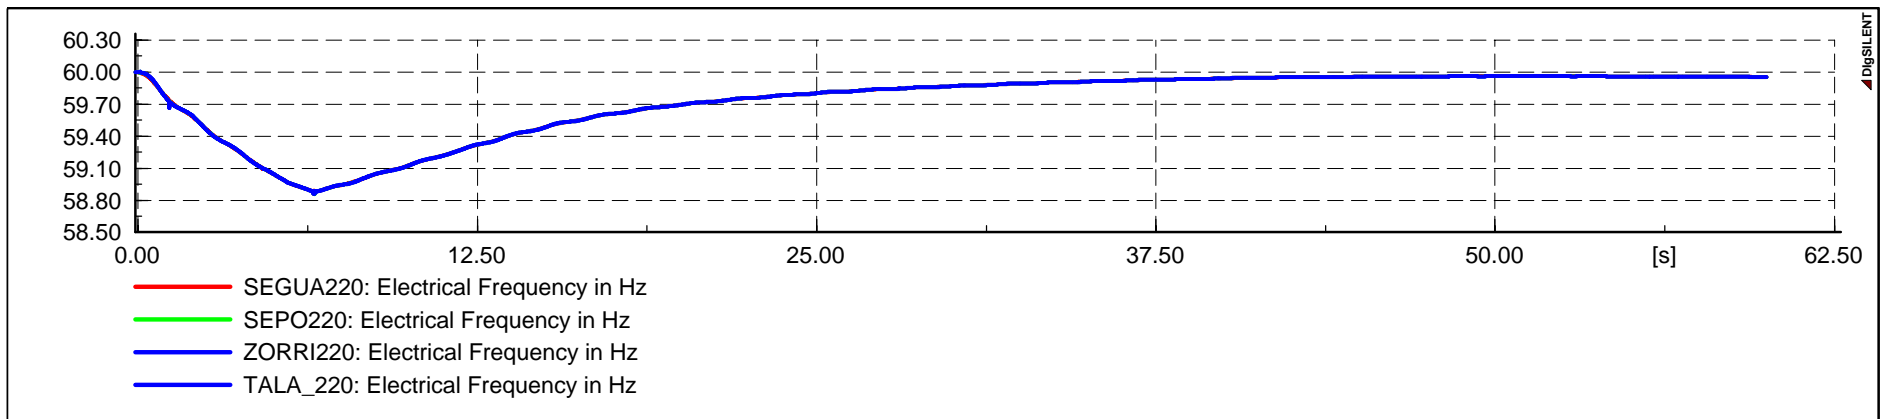


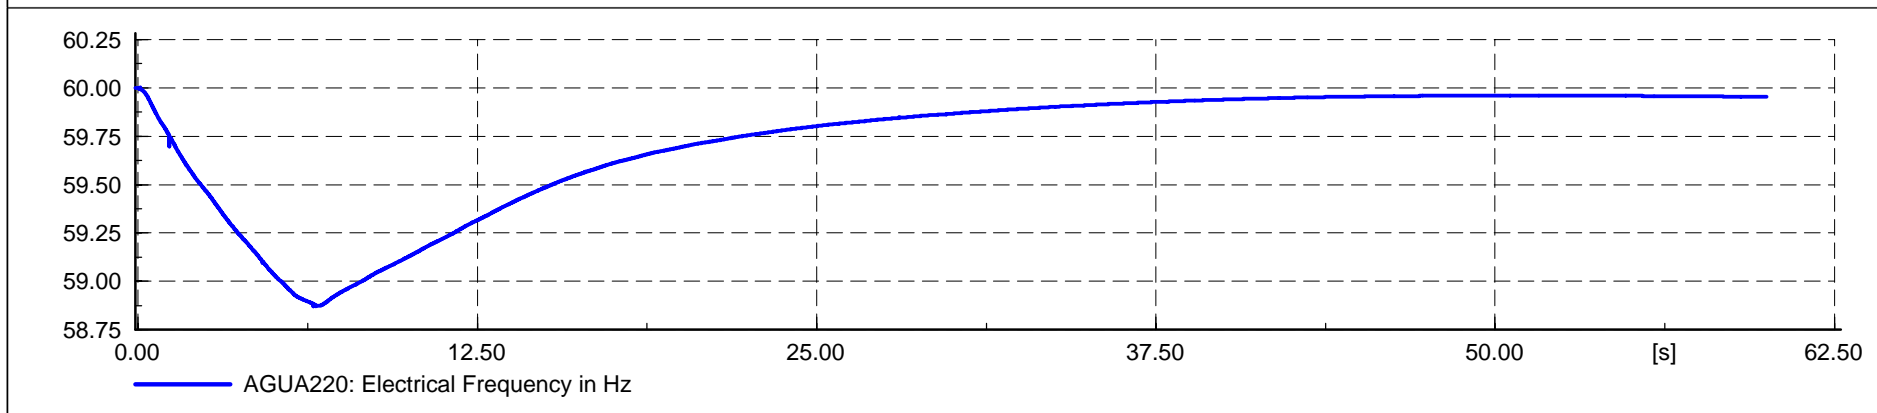
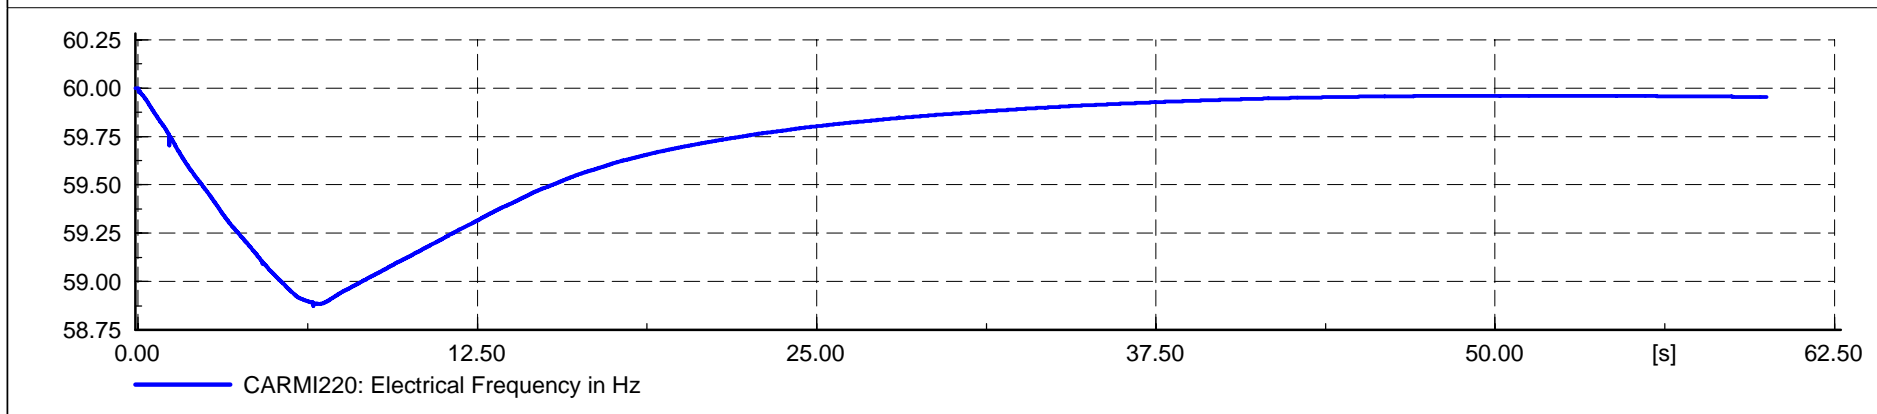
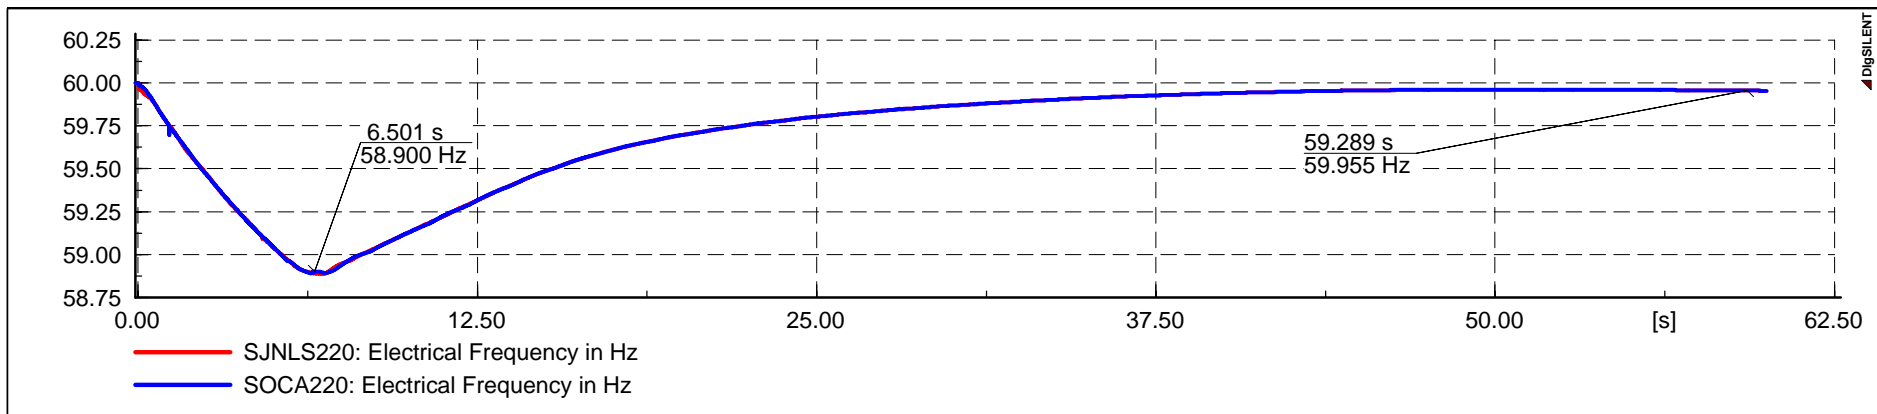


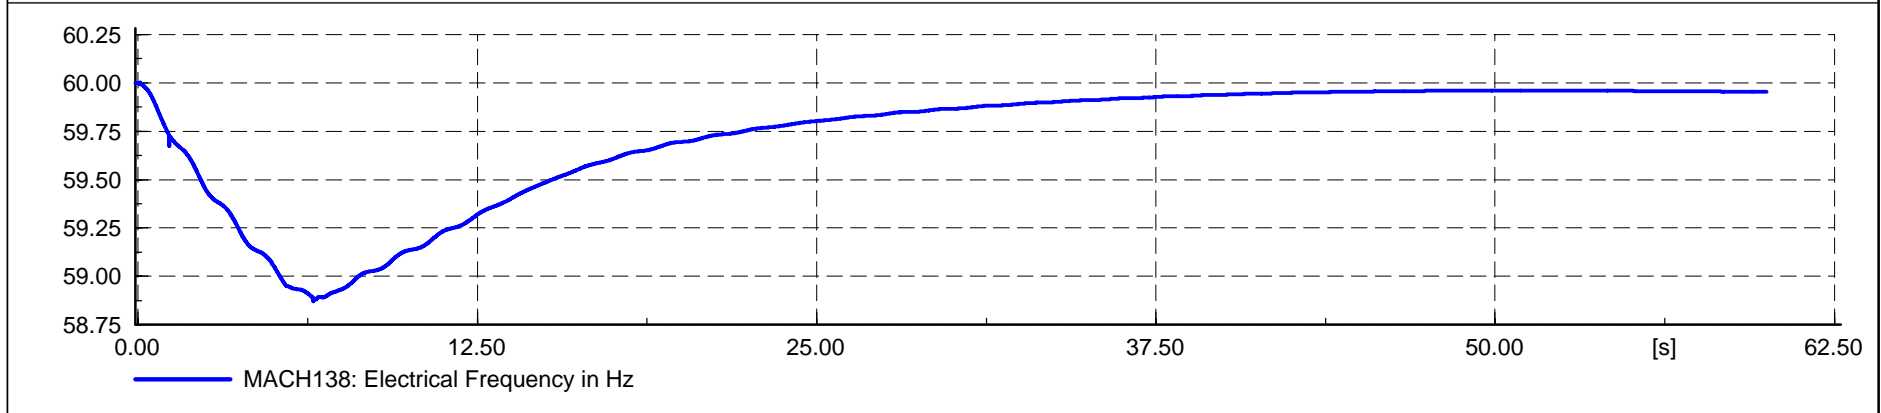
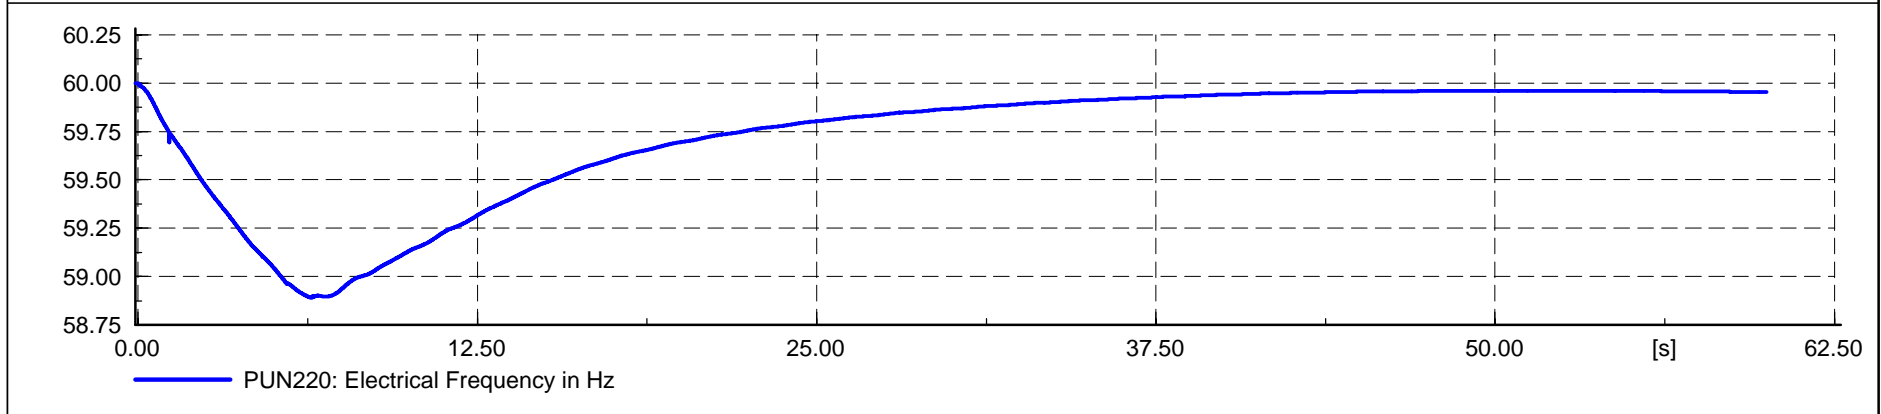
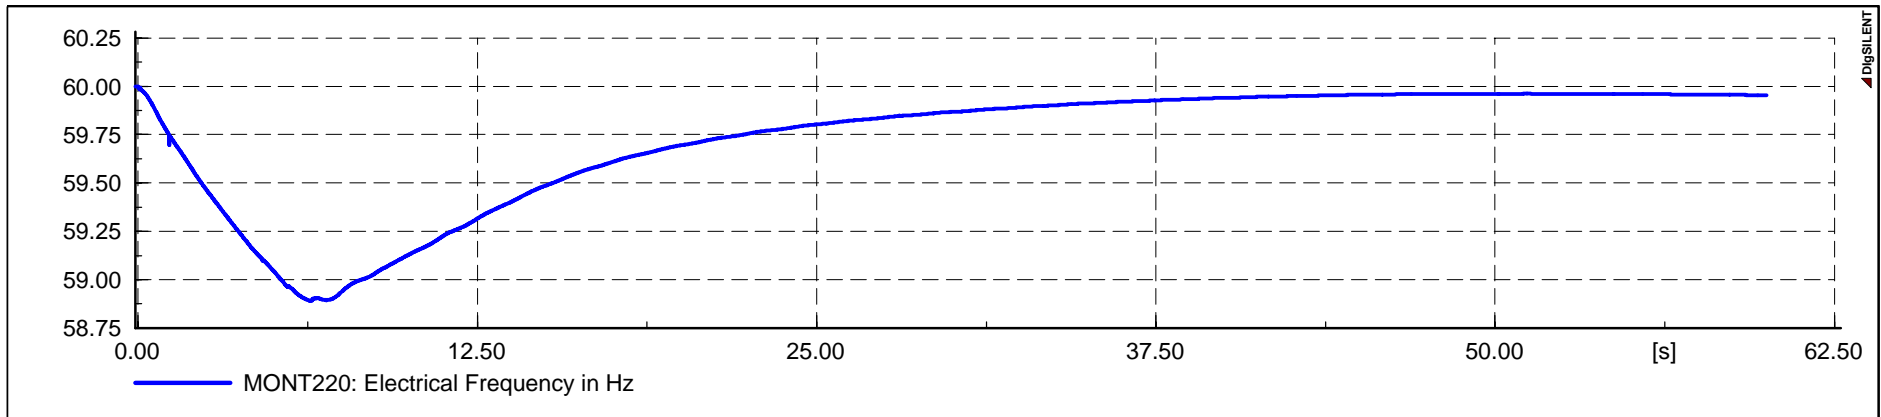


**DESCONEXION DE 4 GRUPOS DE C.H. MANTARO Y 2
GRUPOS DE C.H. RESTITUCION CON UN
TOTAL DE 545.6 MW**

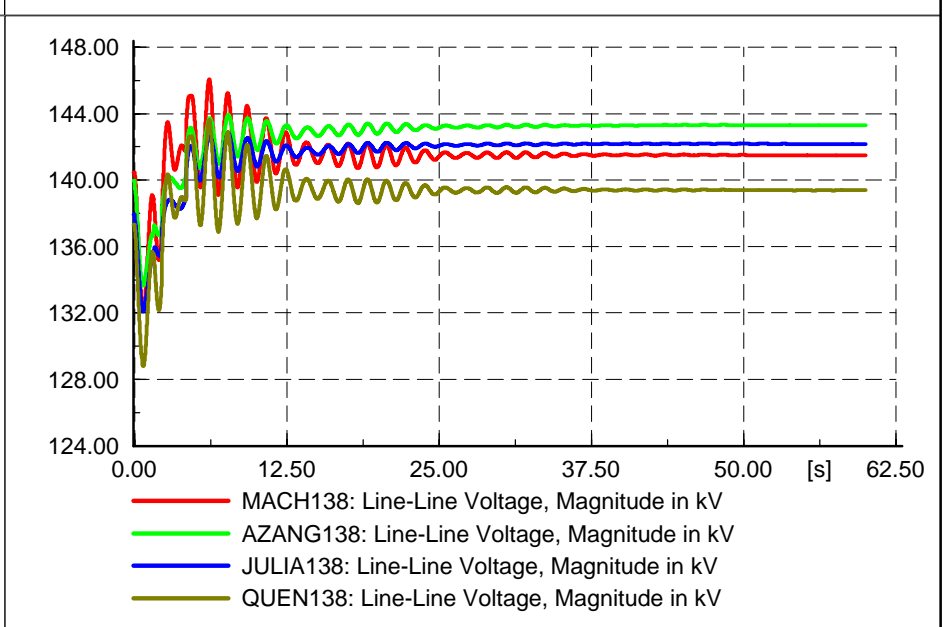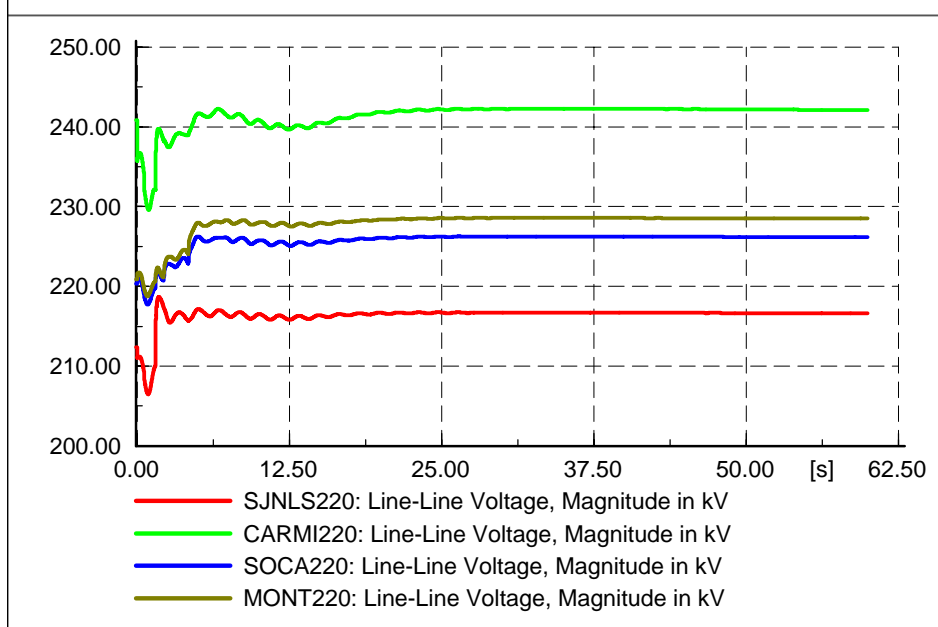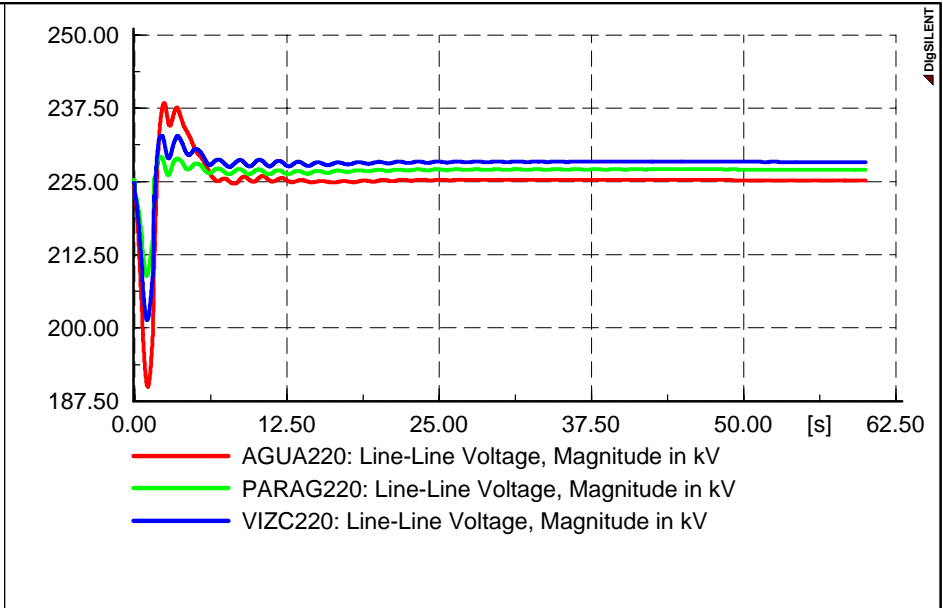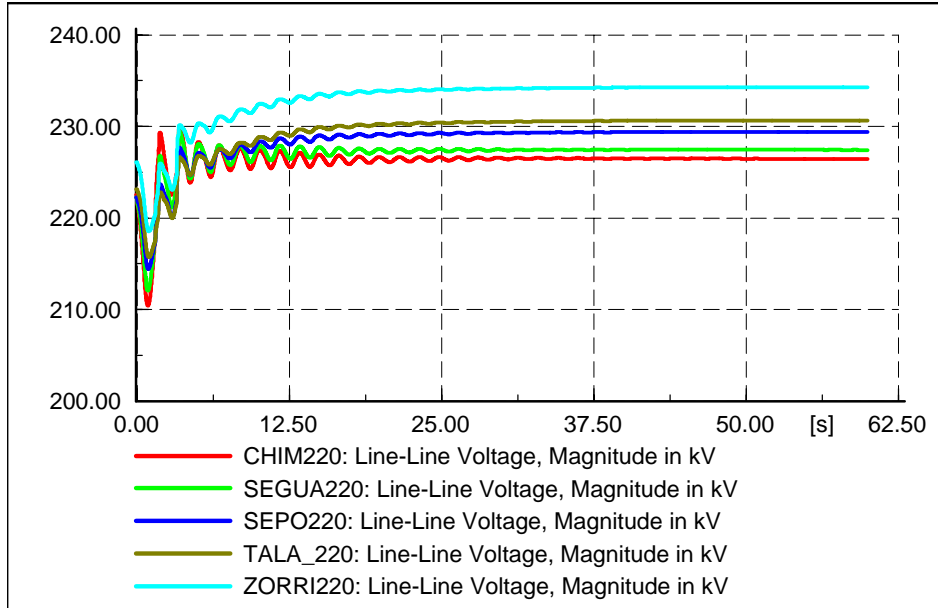


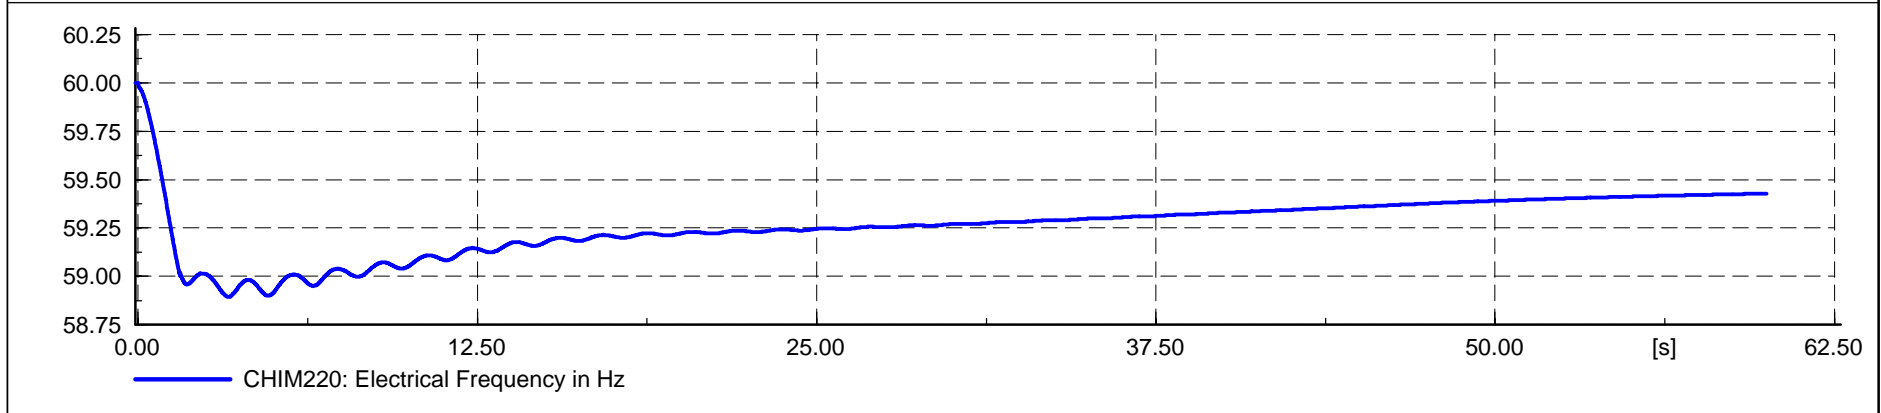
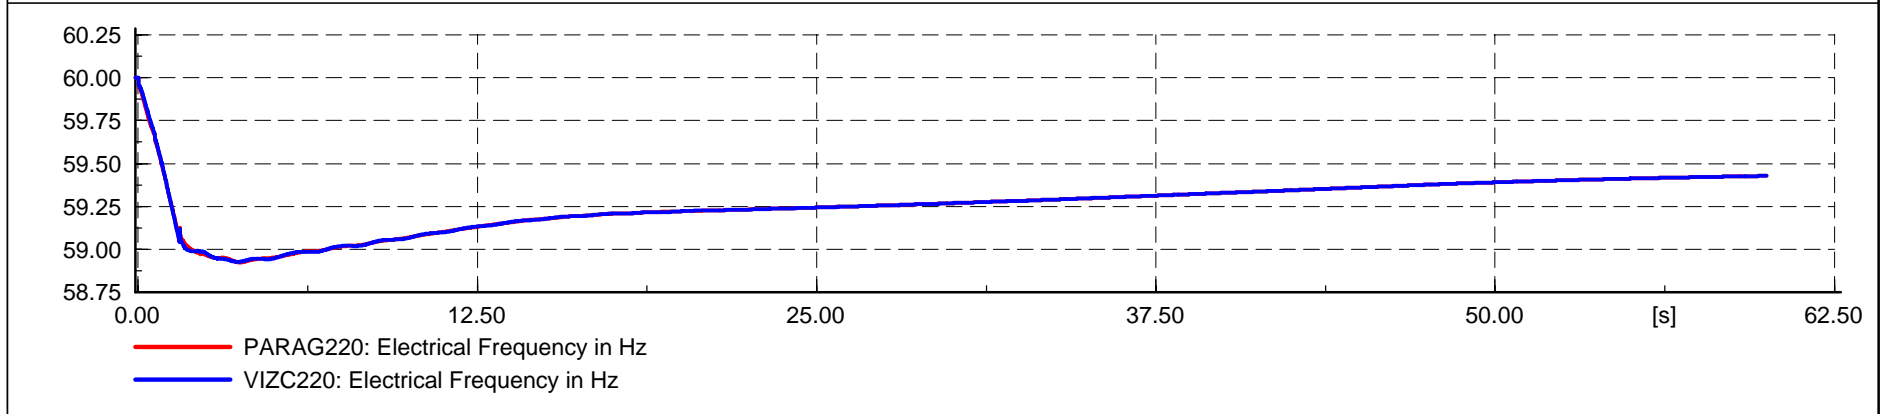
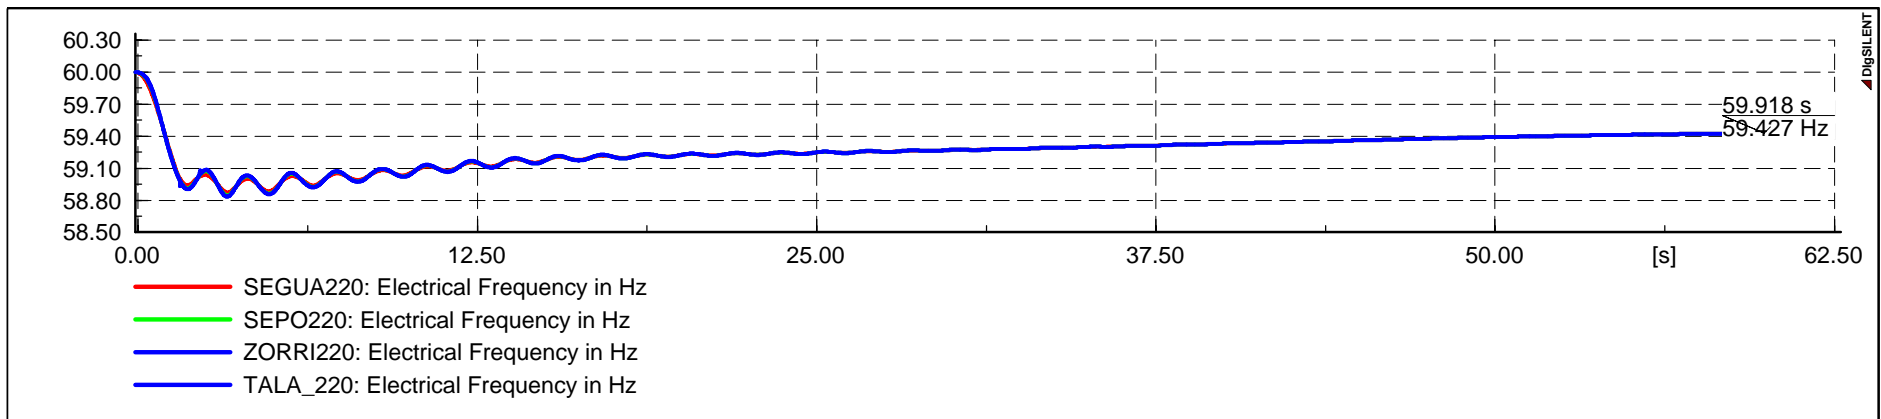


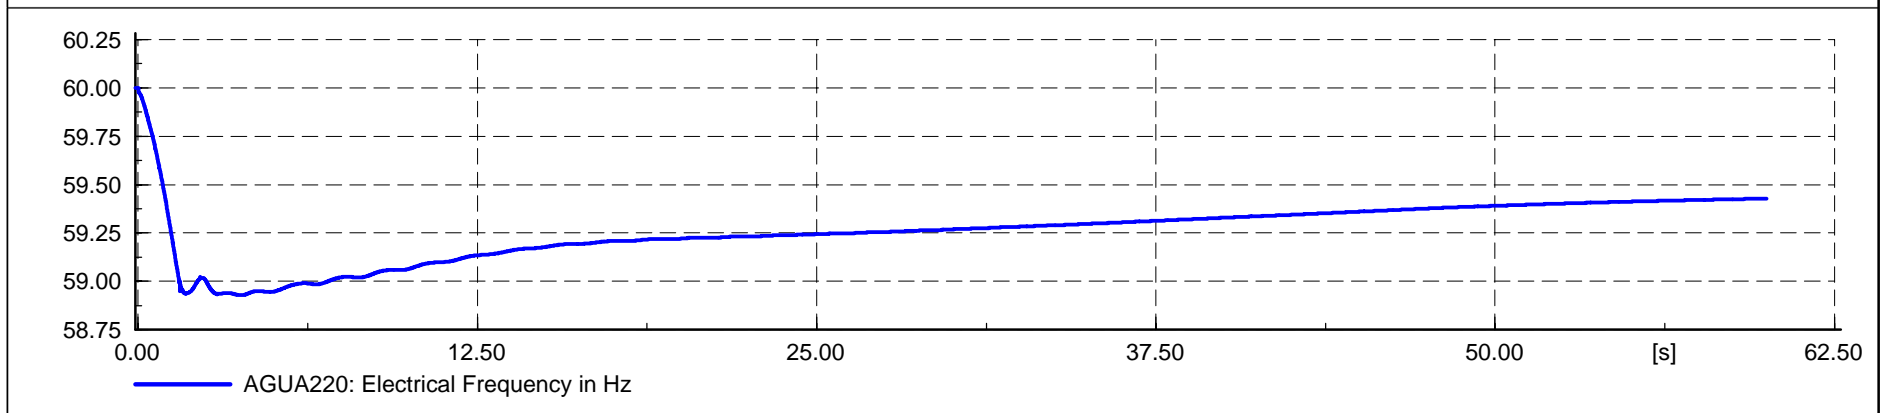
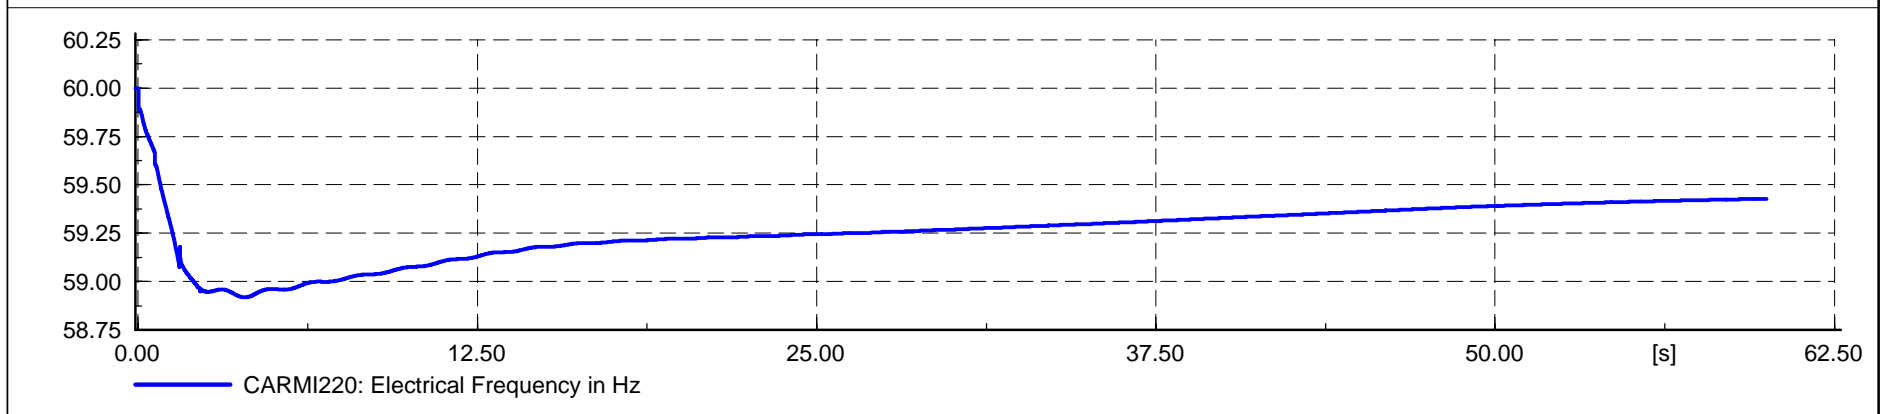
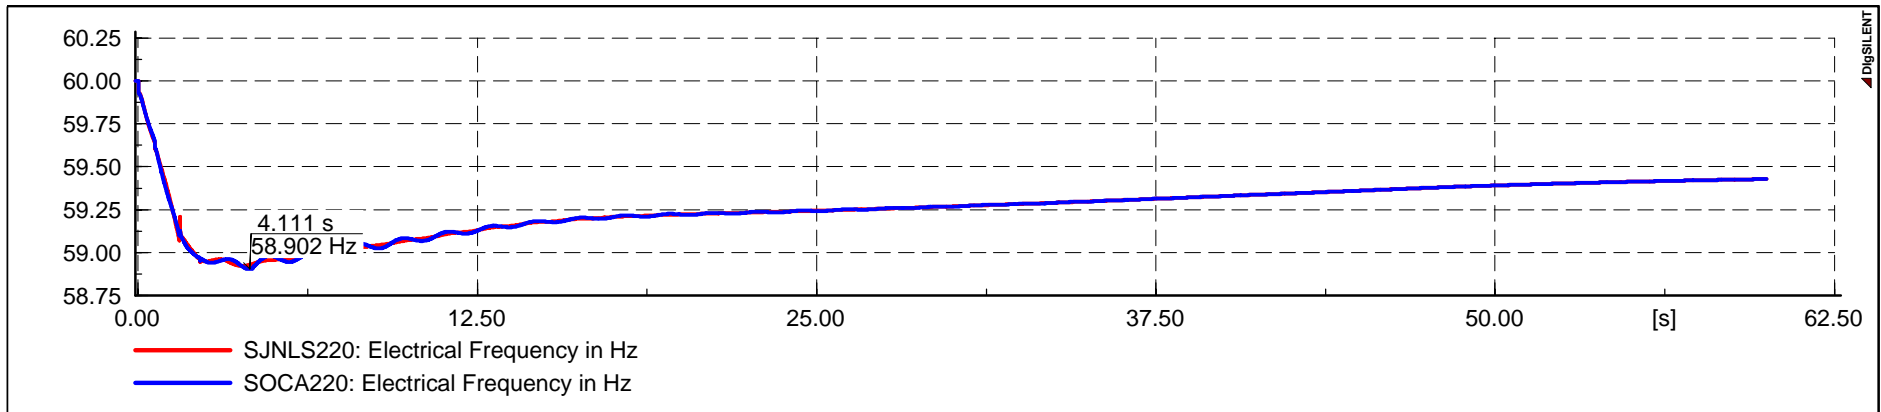


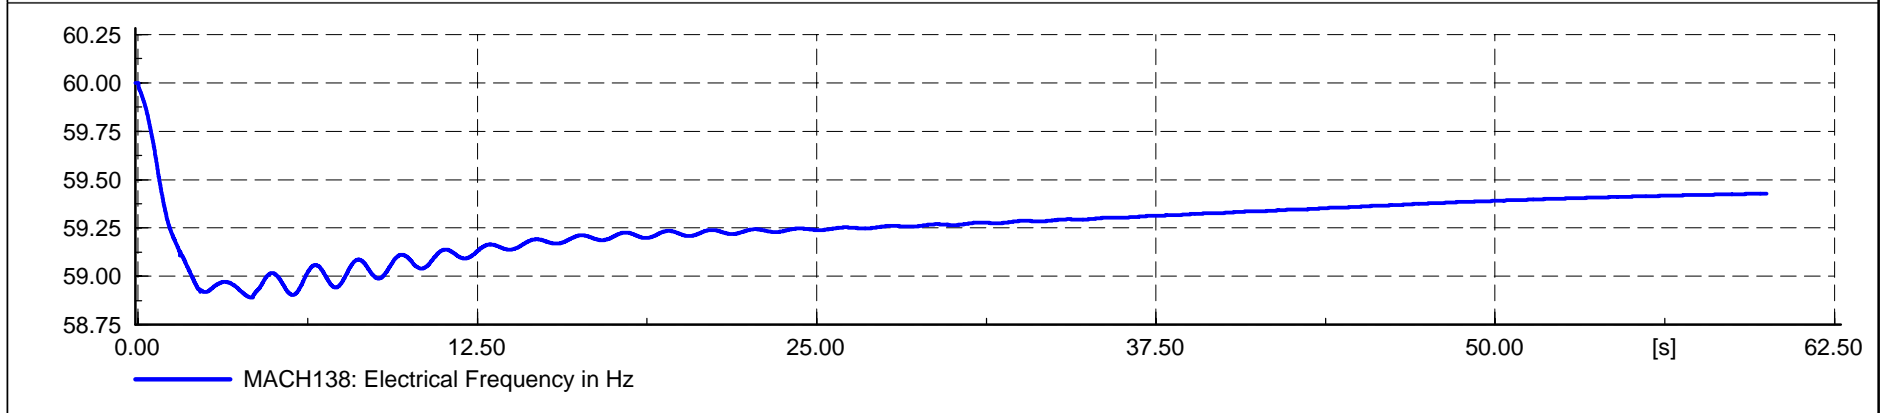
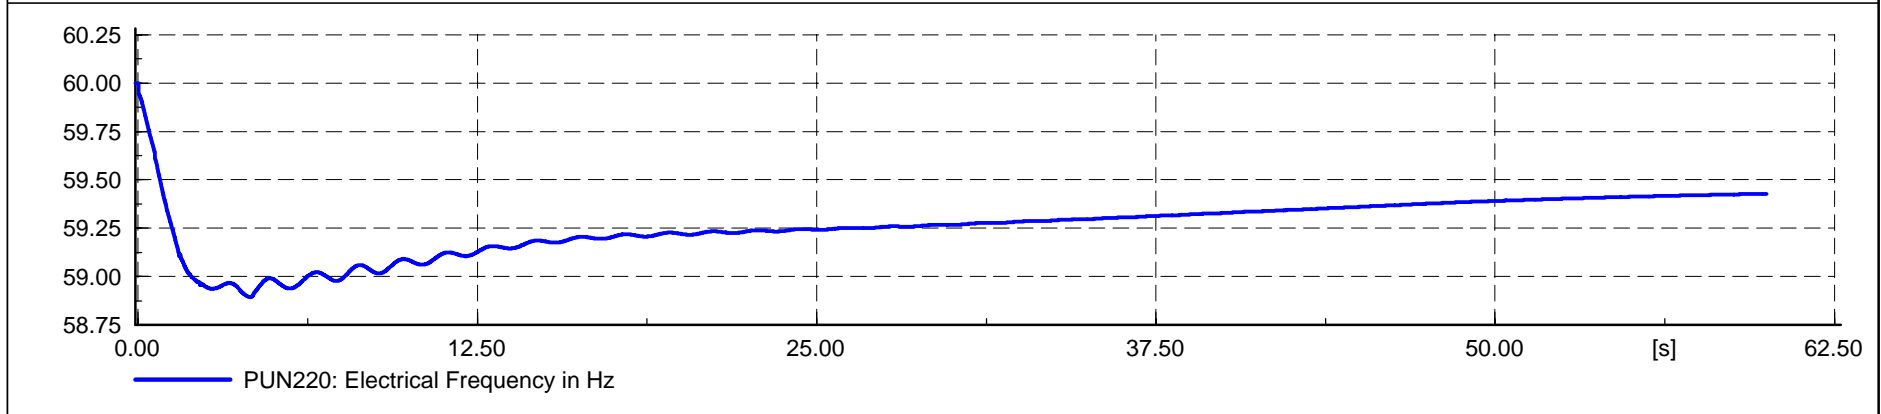
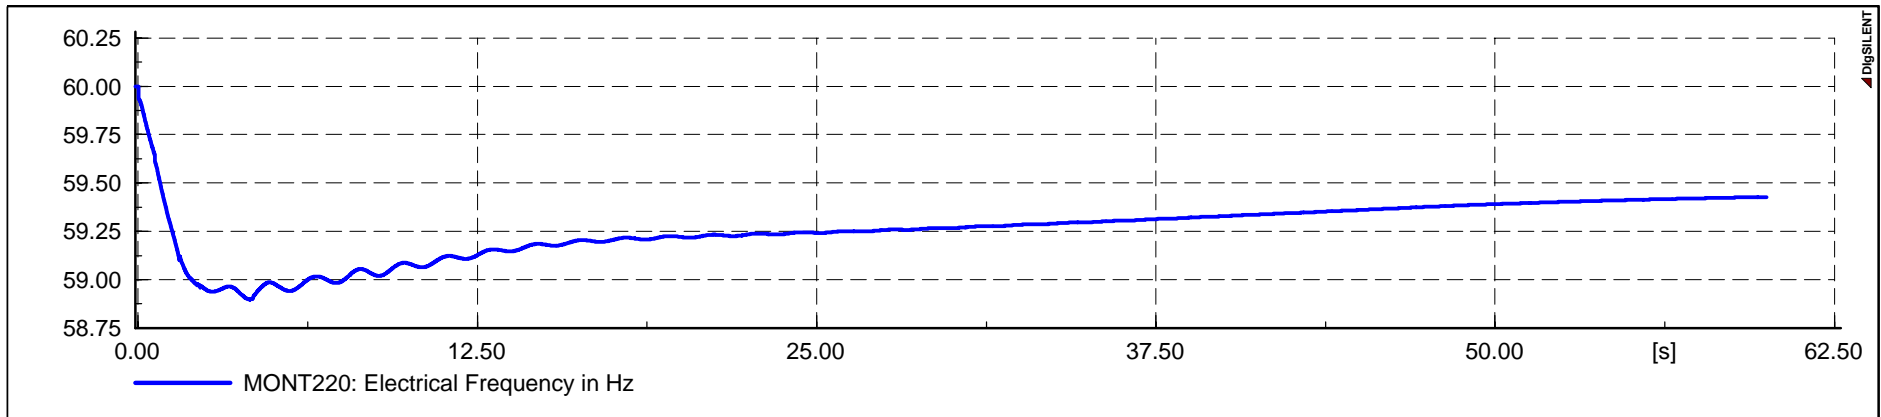





AÑO 2006 MEDIA DEMANDA EN AVENIDA

DESCONEXION DE C.H. CHIMAY CON 150 MW

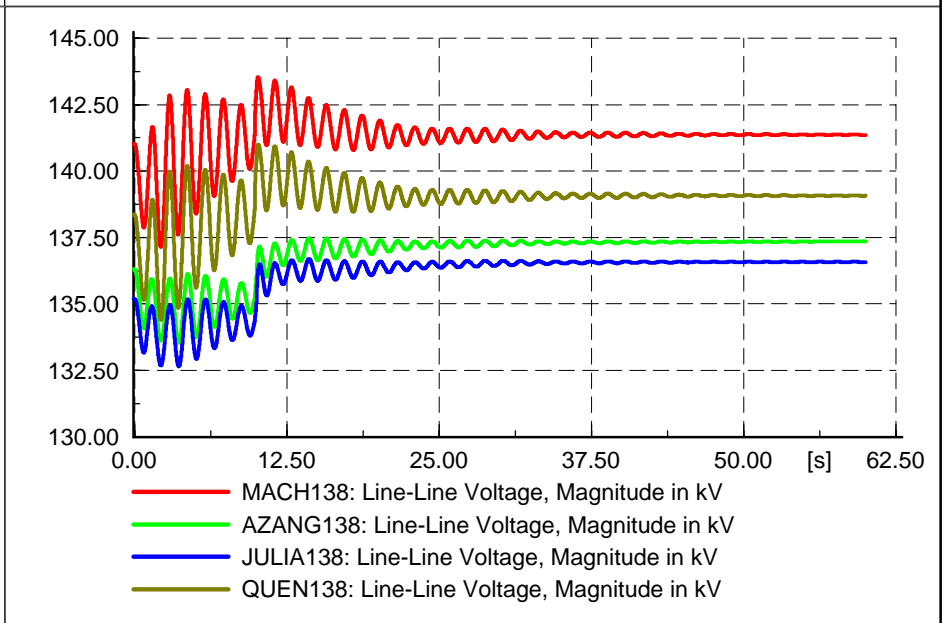
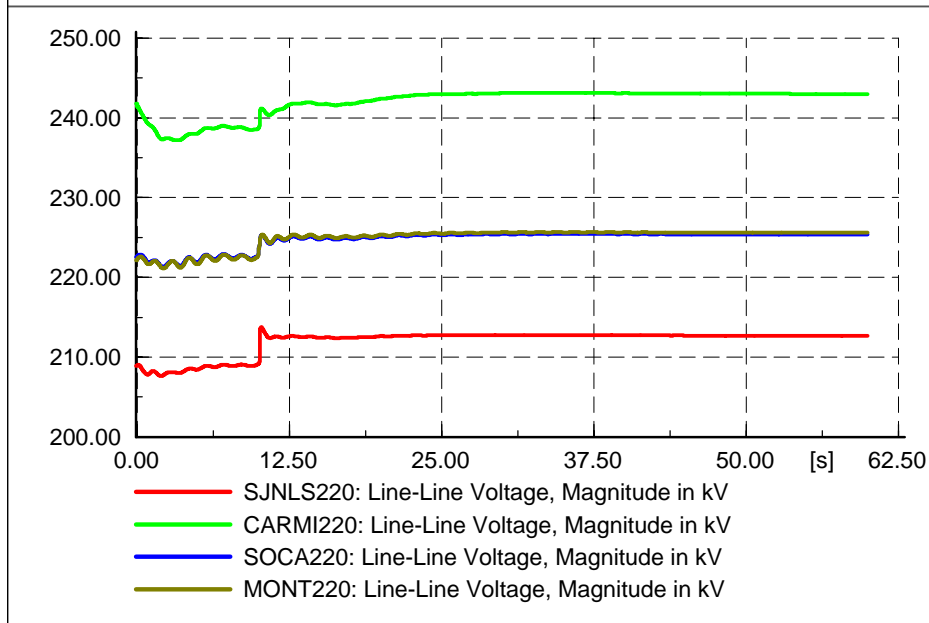
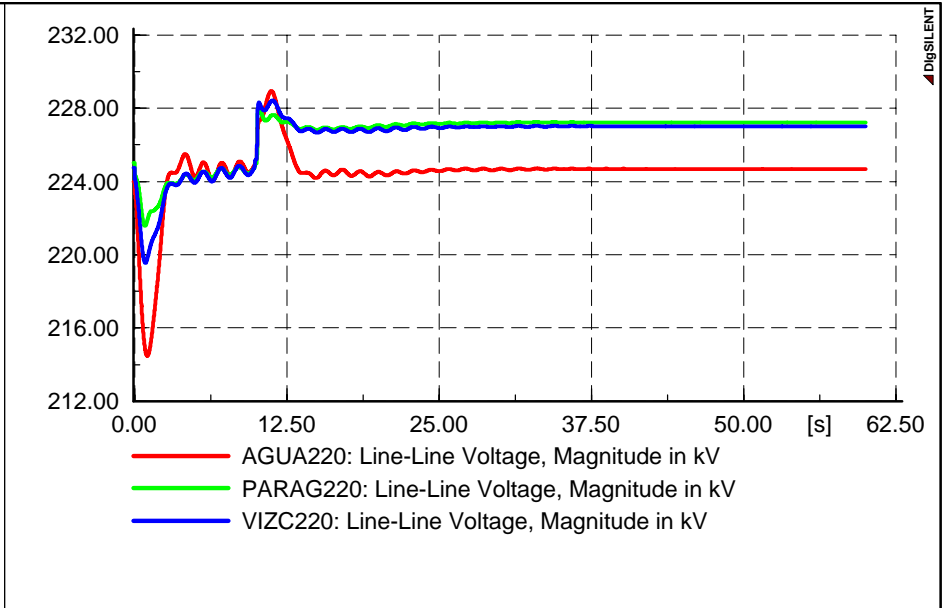
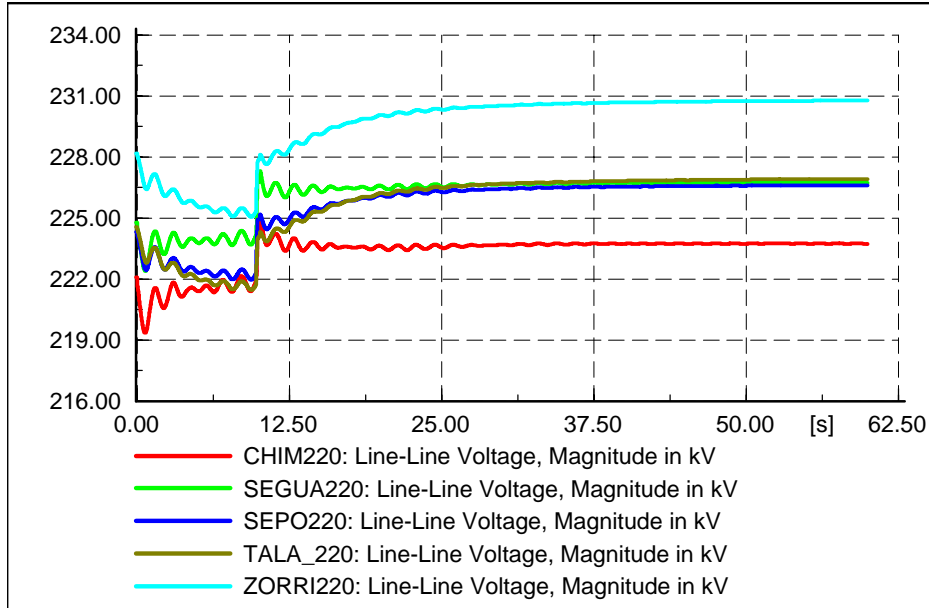


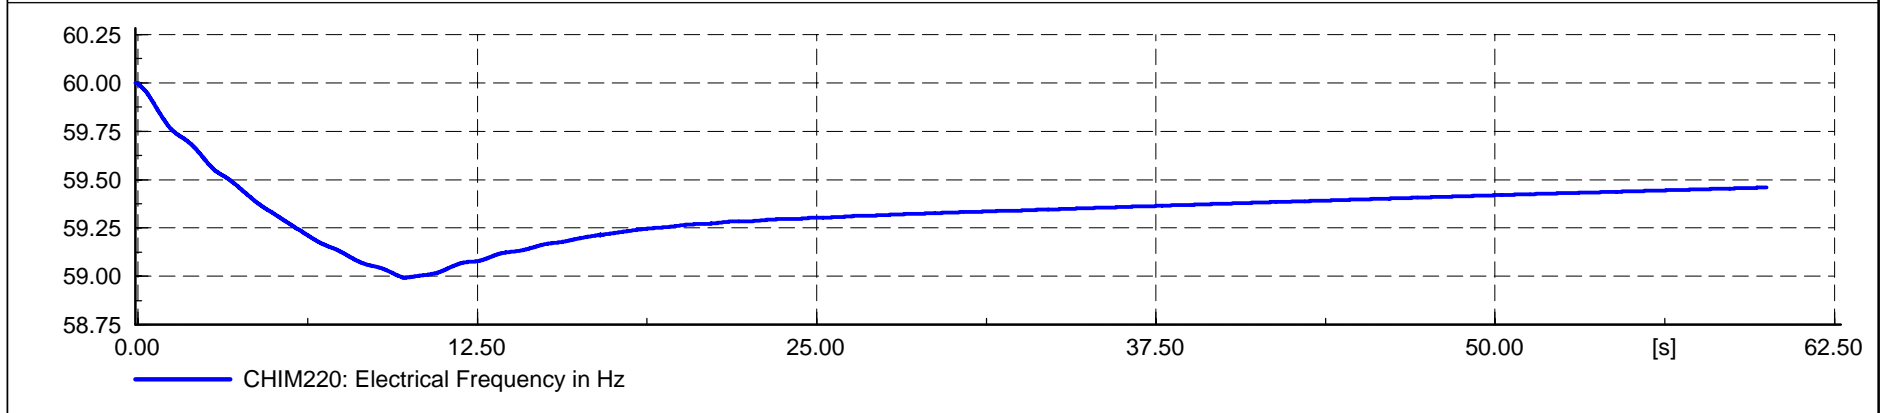
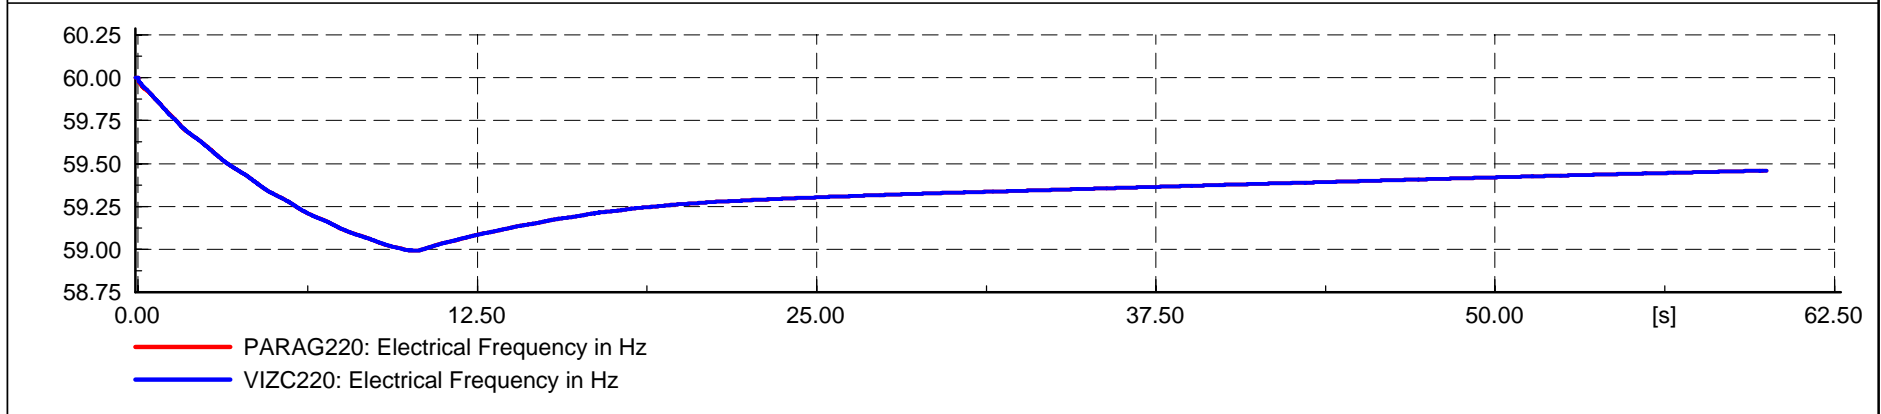
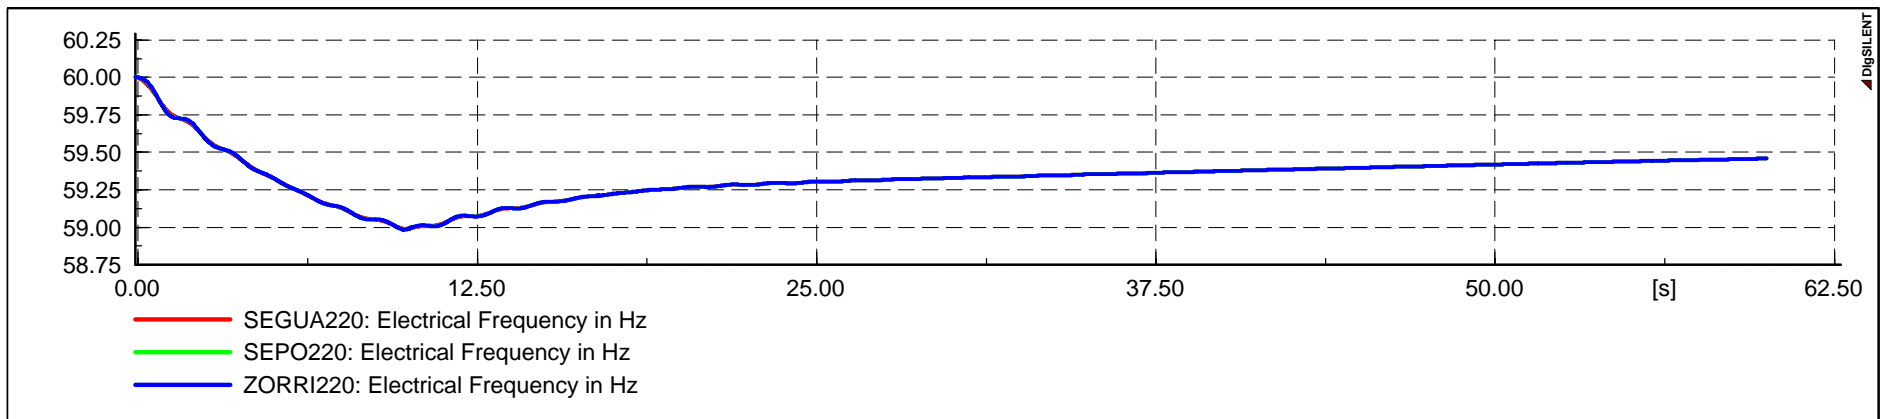


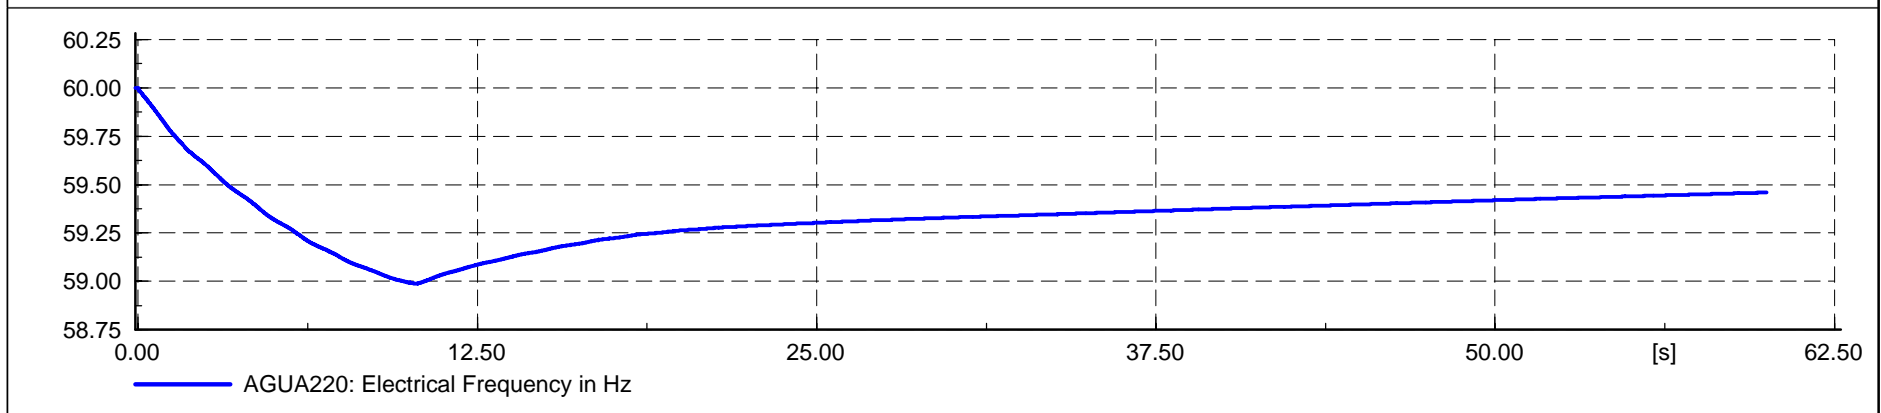
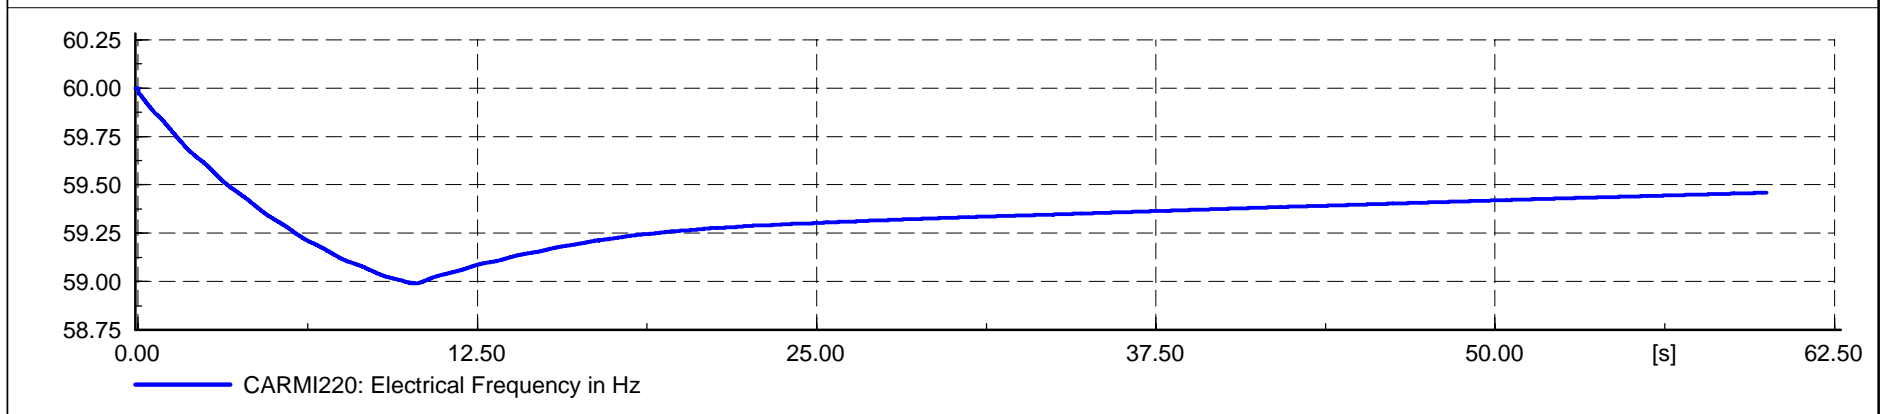
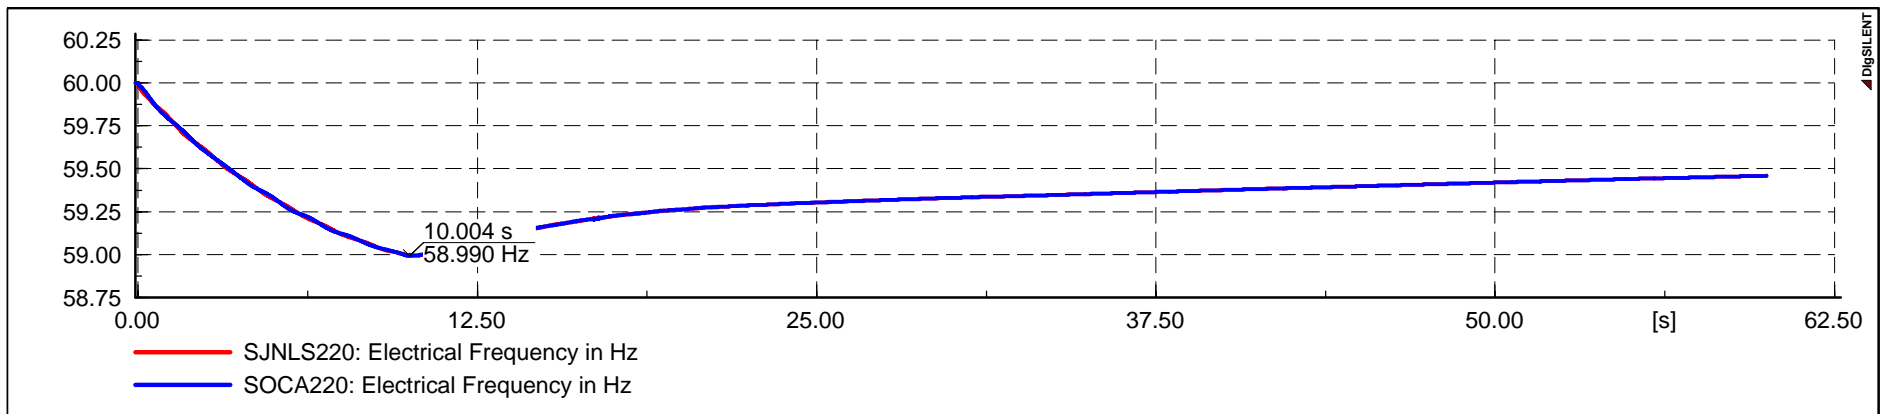


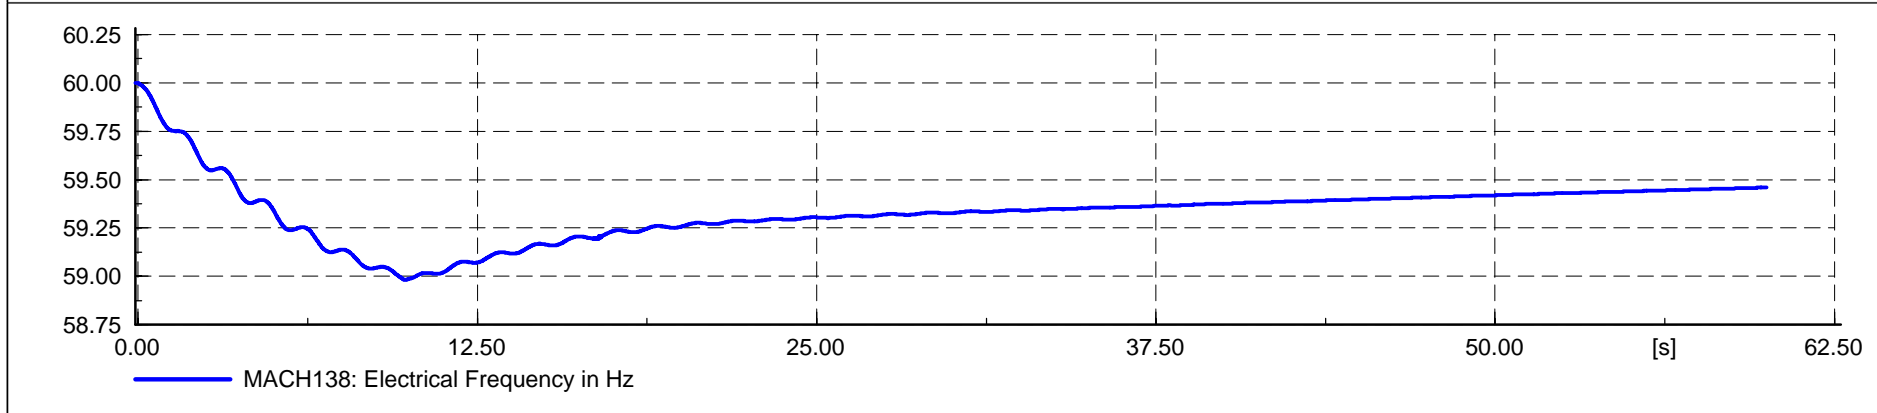
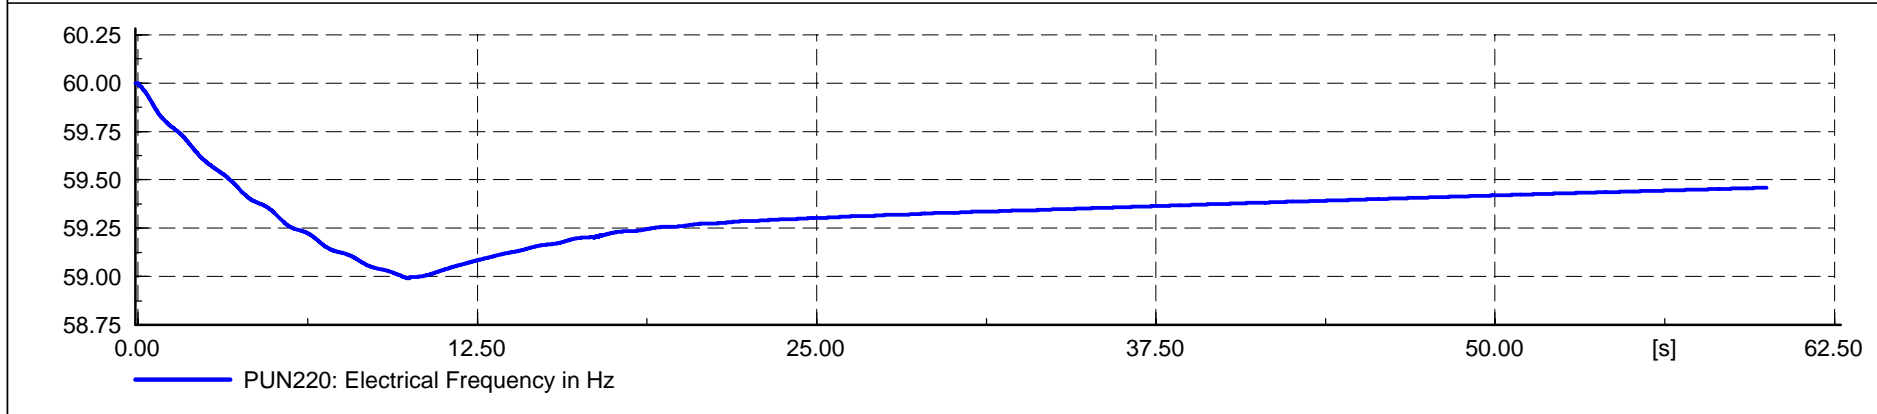
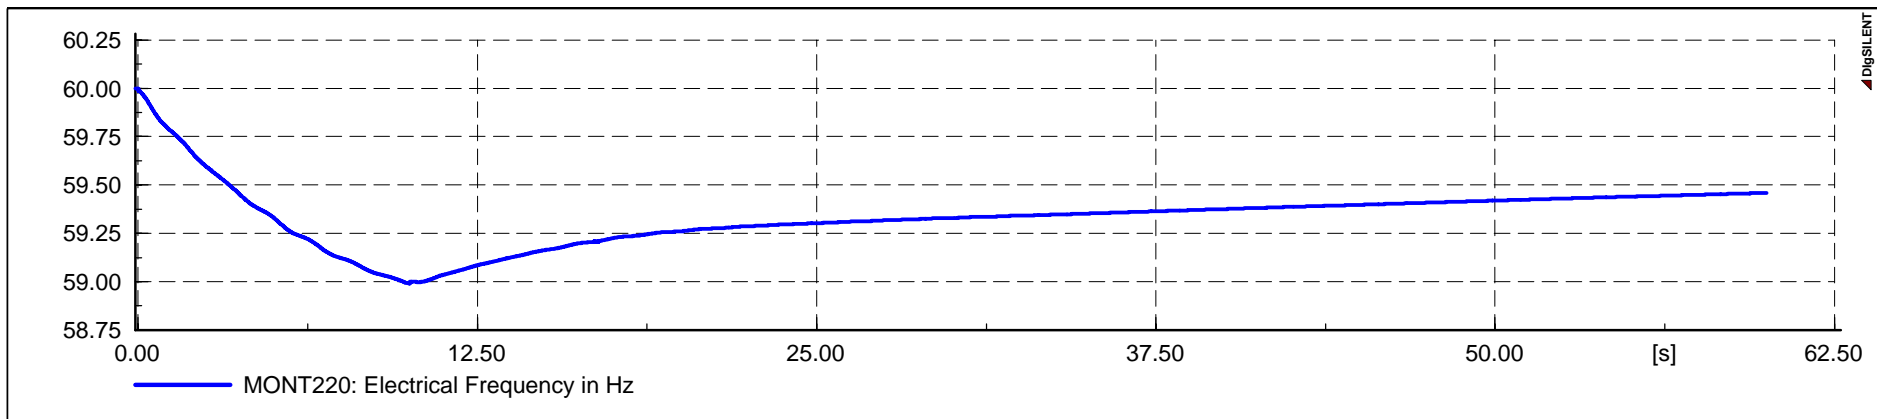


**DESCONEXION DE C.H. CHIMAY Y C.H. YANANGO CON
192.6 MW**

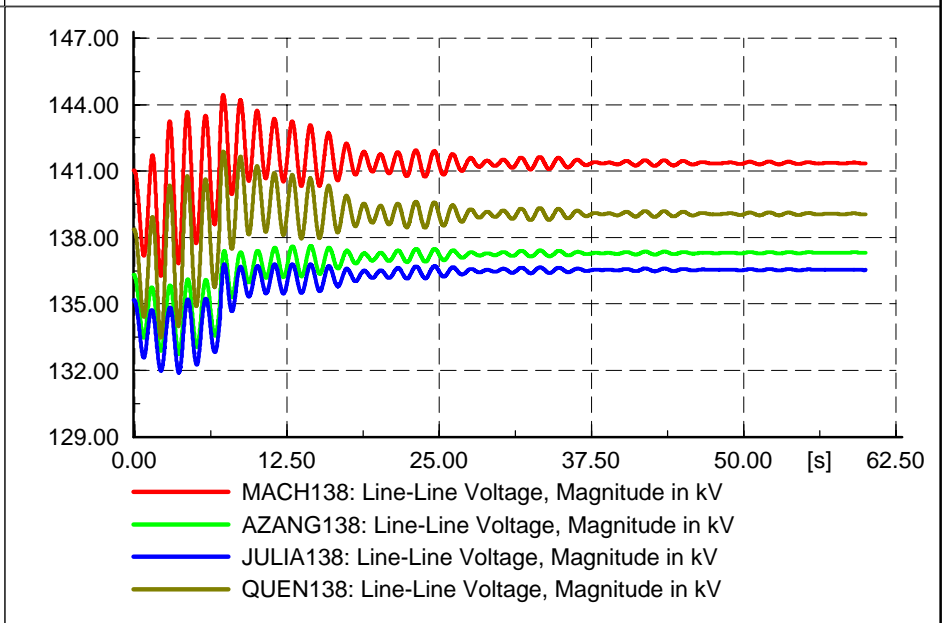
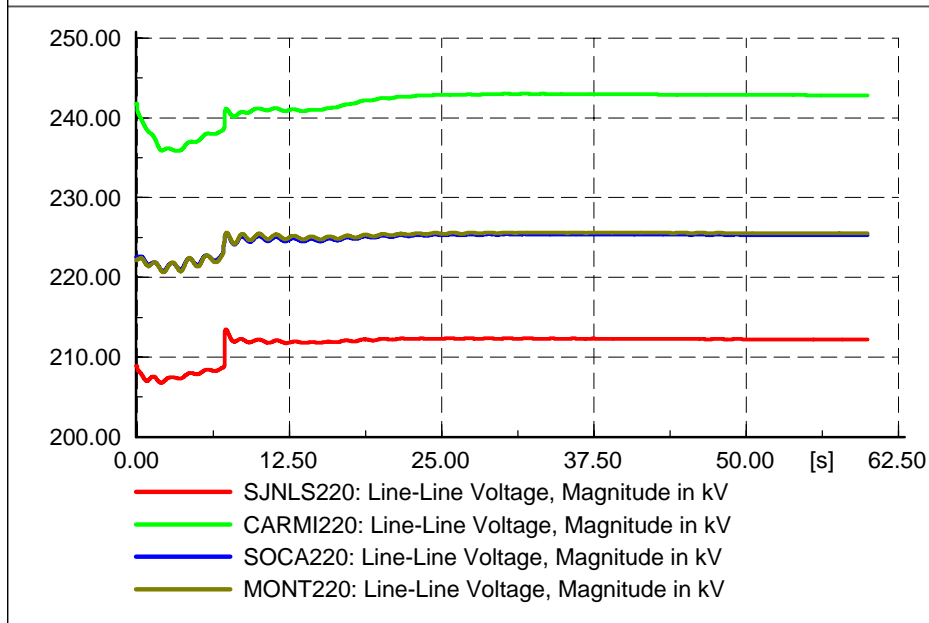
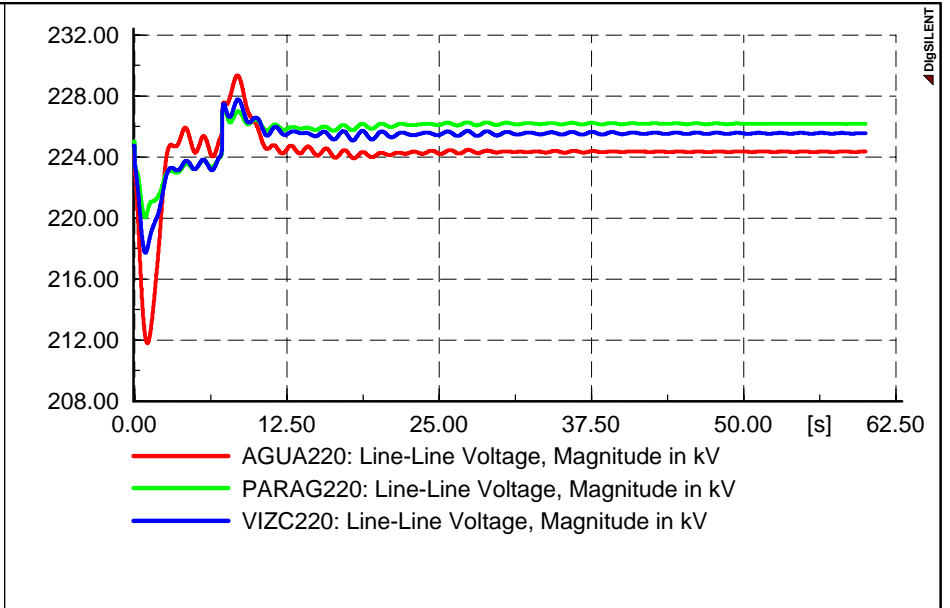
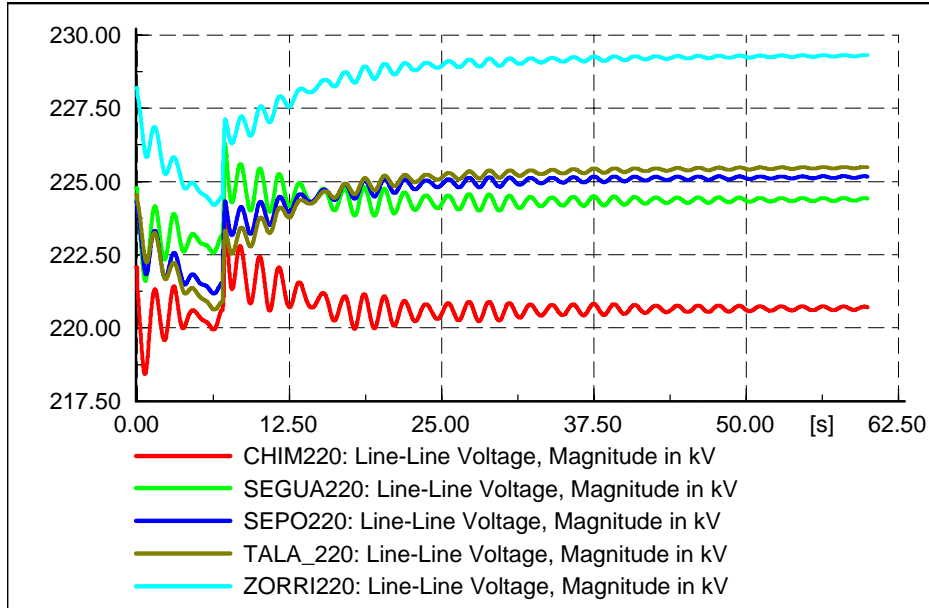


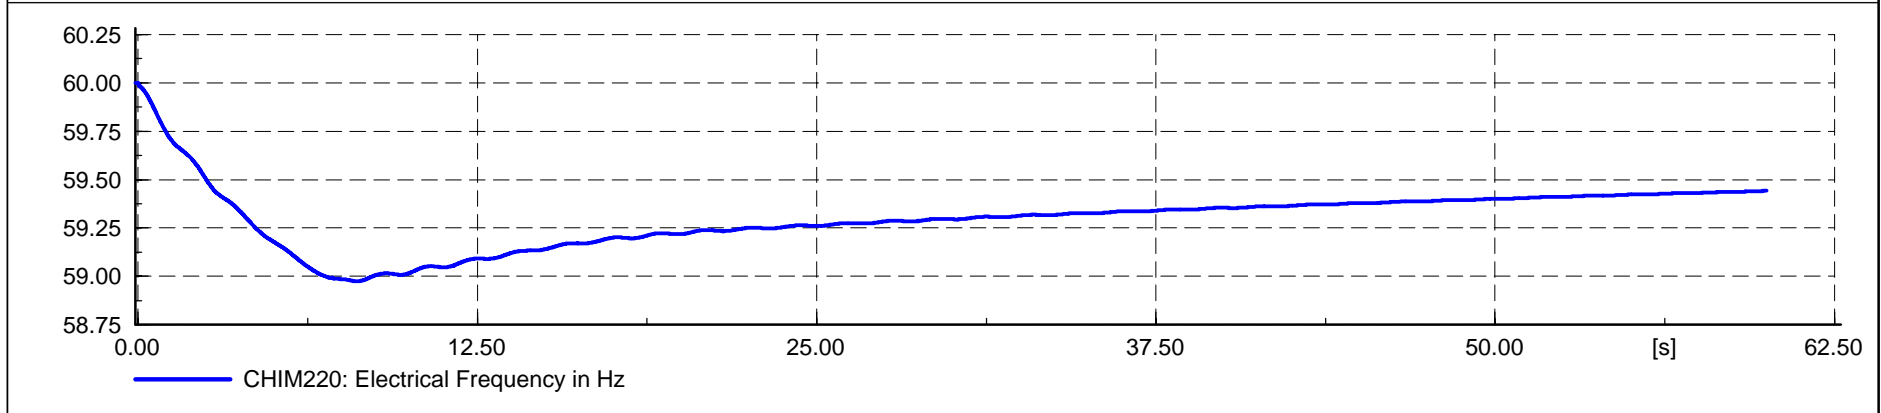
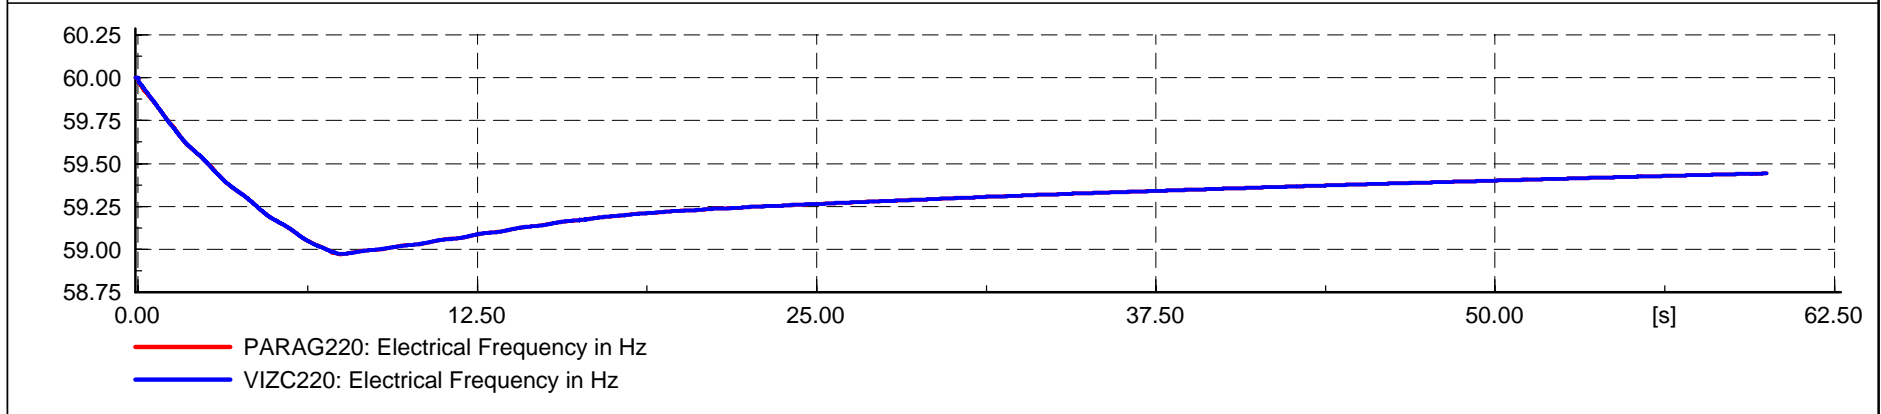
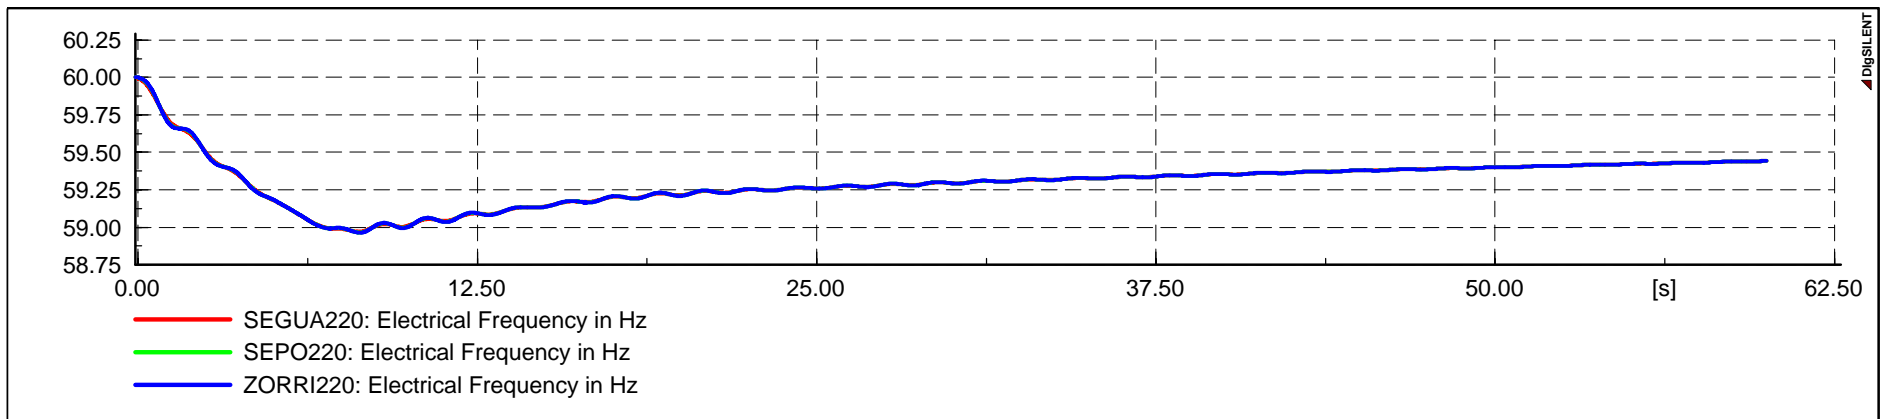


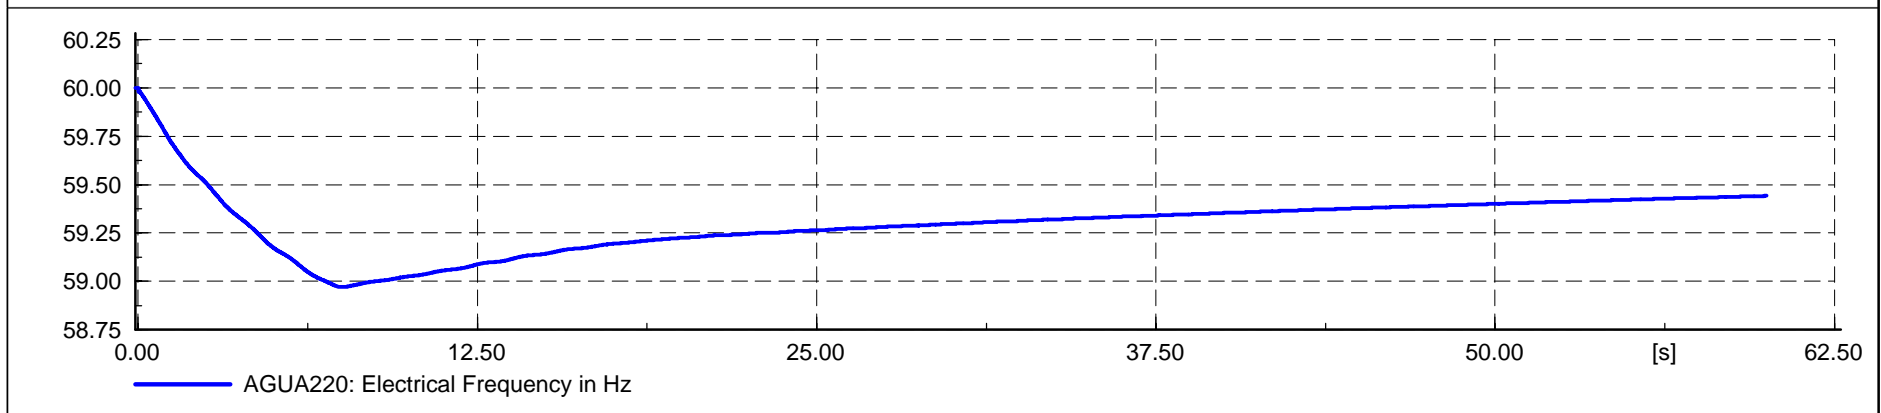
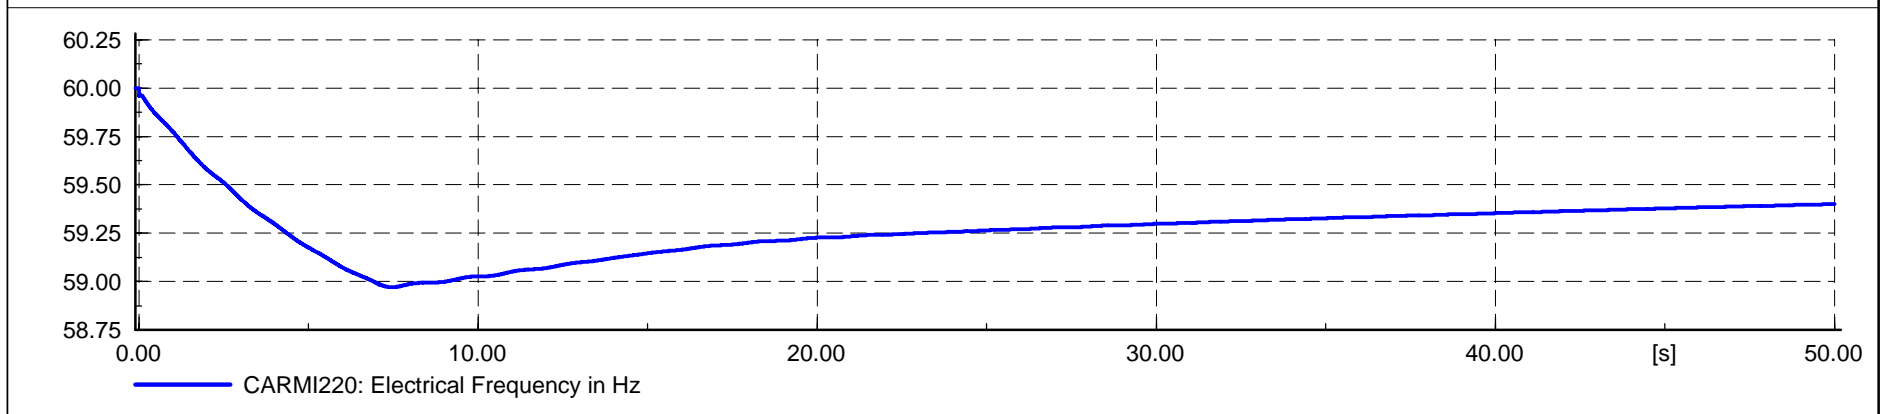
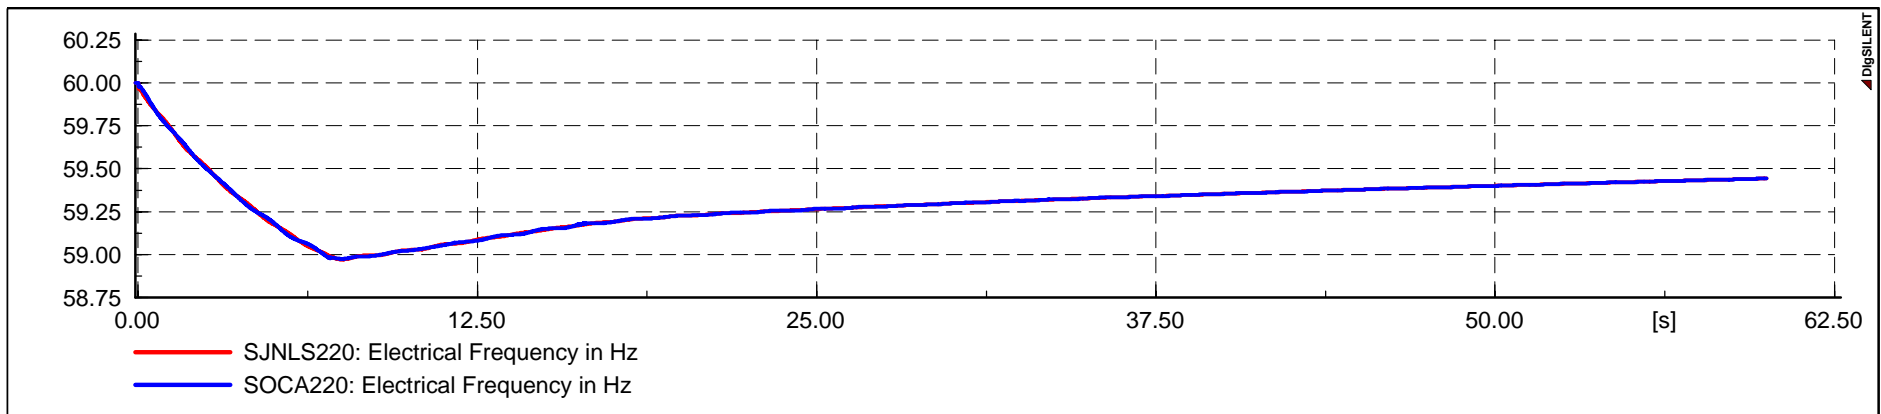


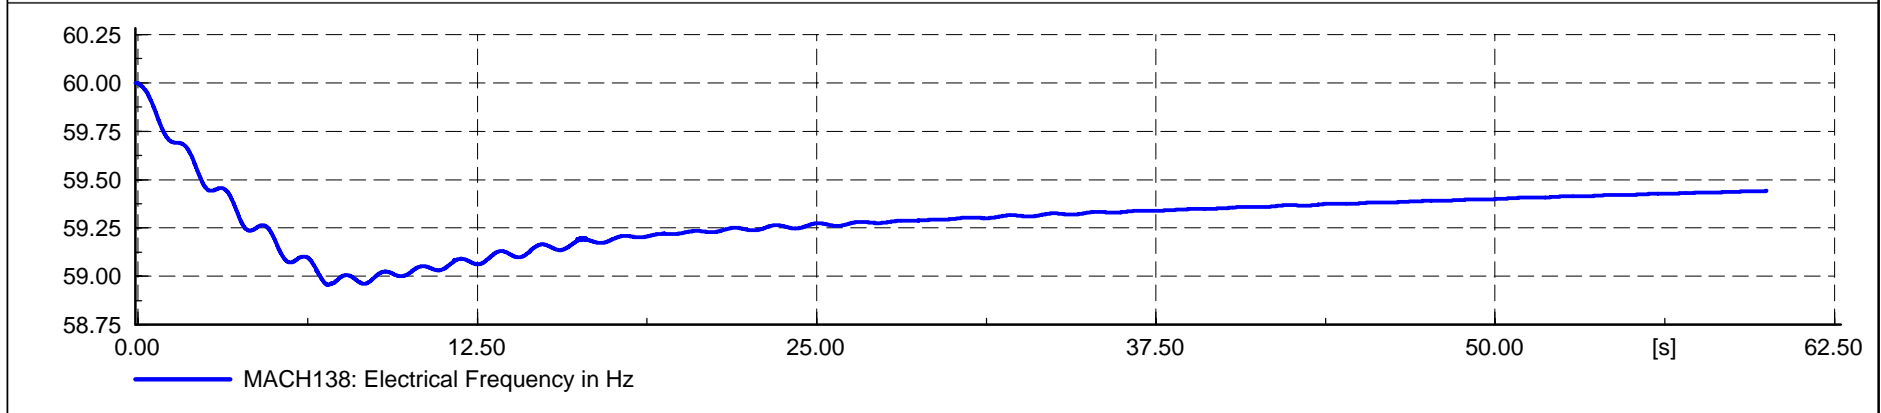
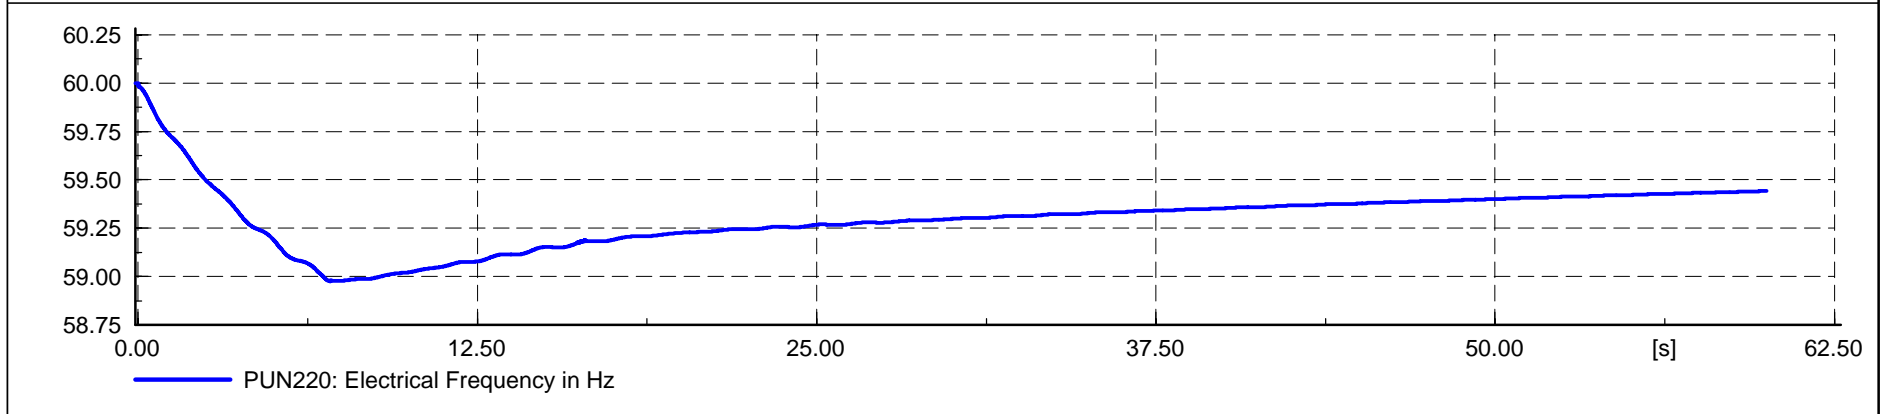
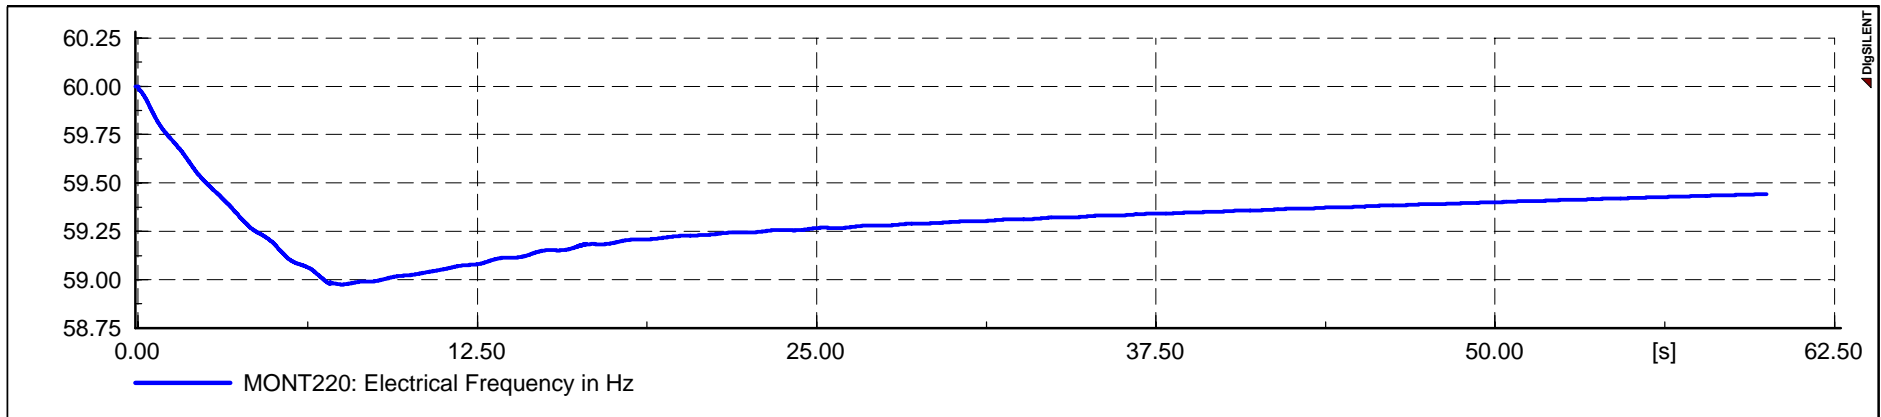


DESCONEXION DE C.H. CAÑON DEL PATO CON 240 MW

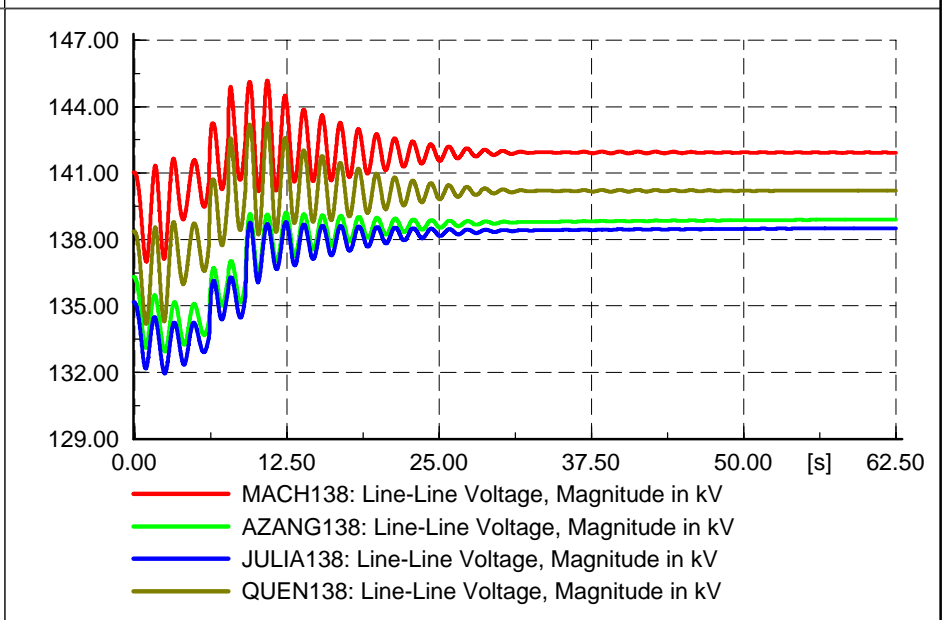
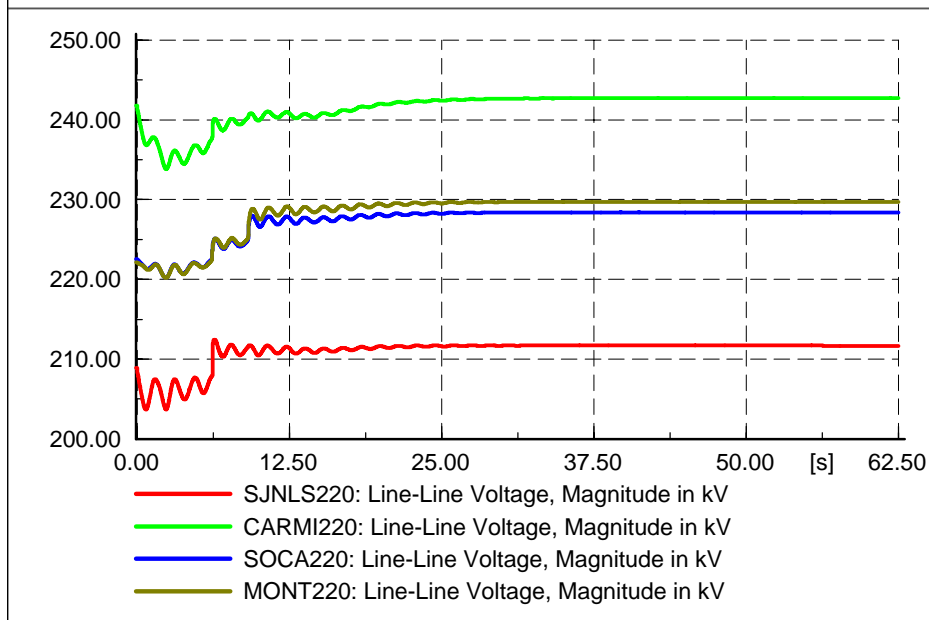
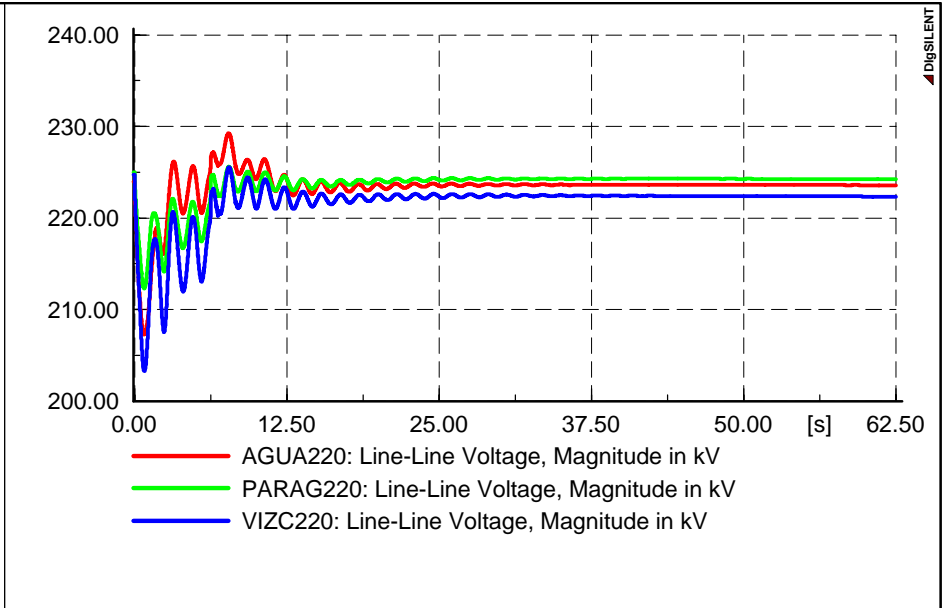
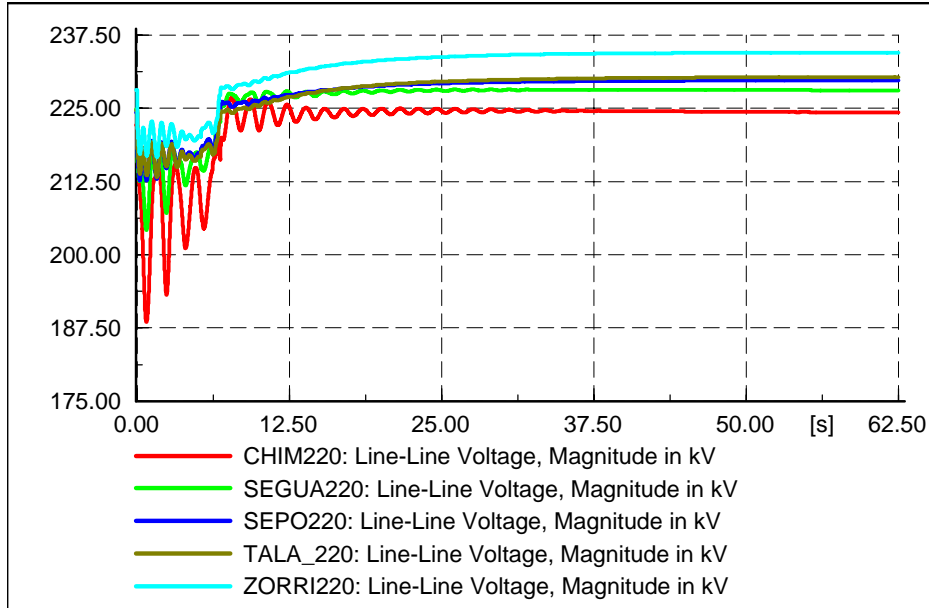


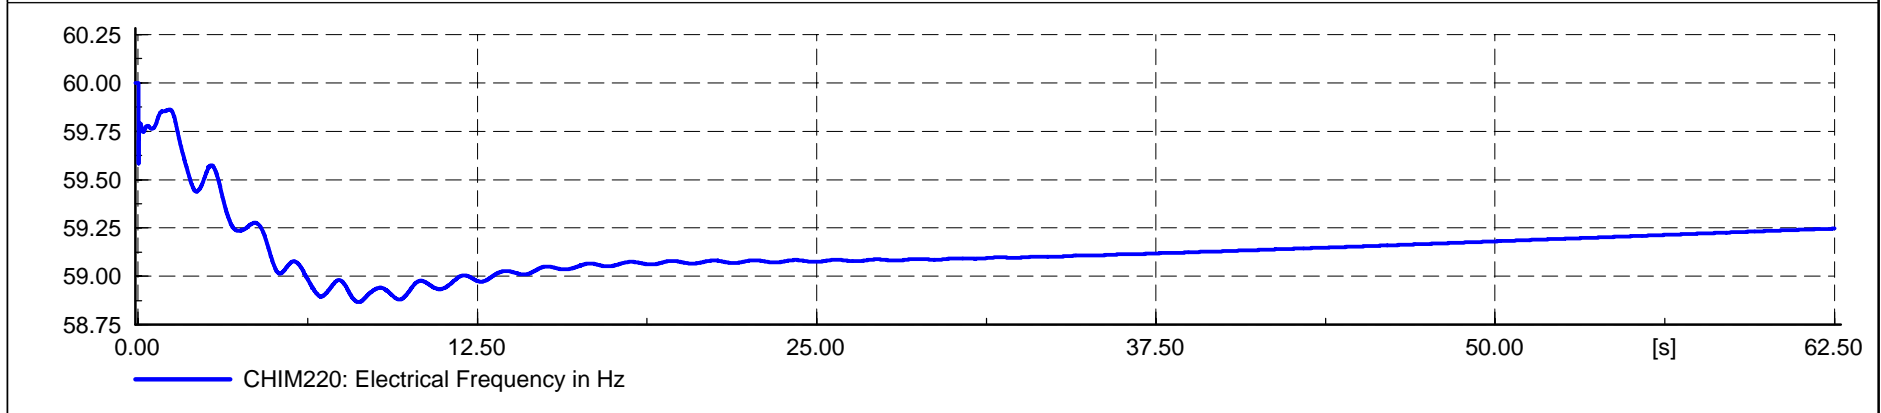
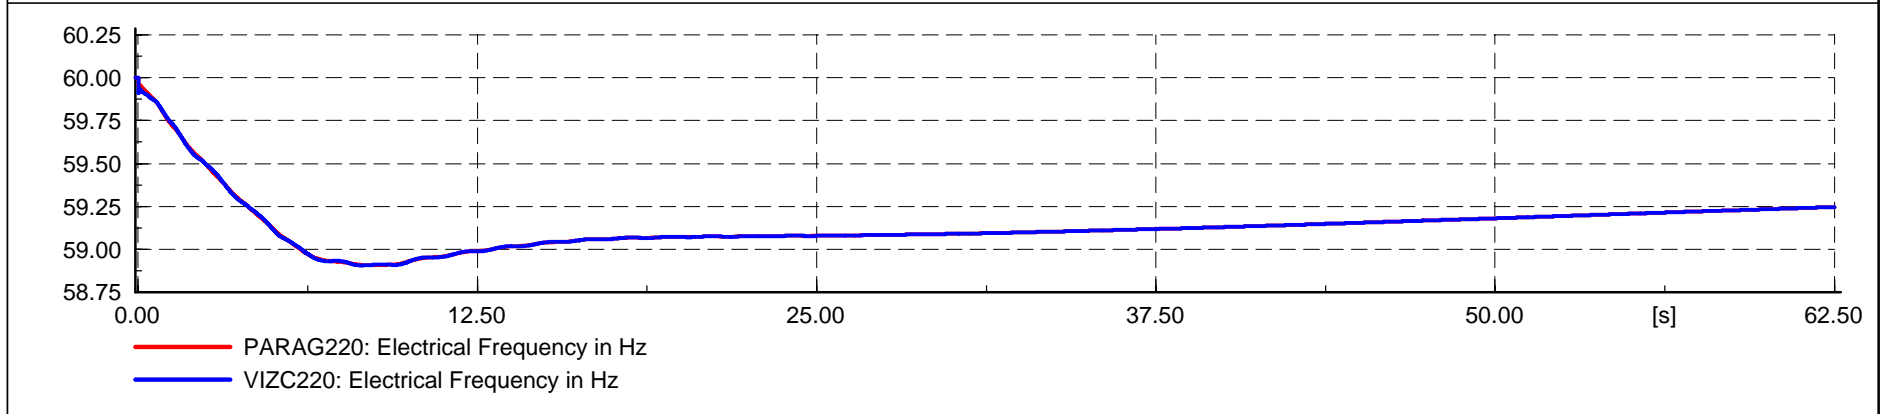
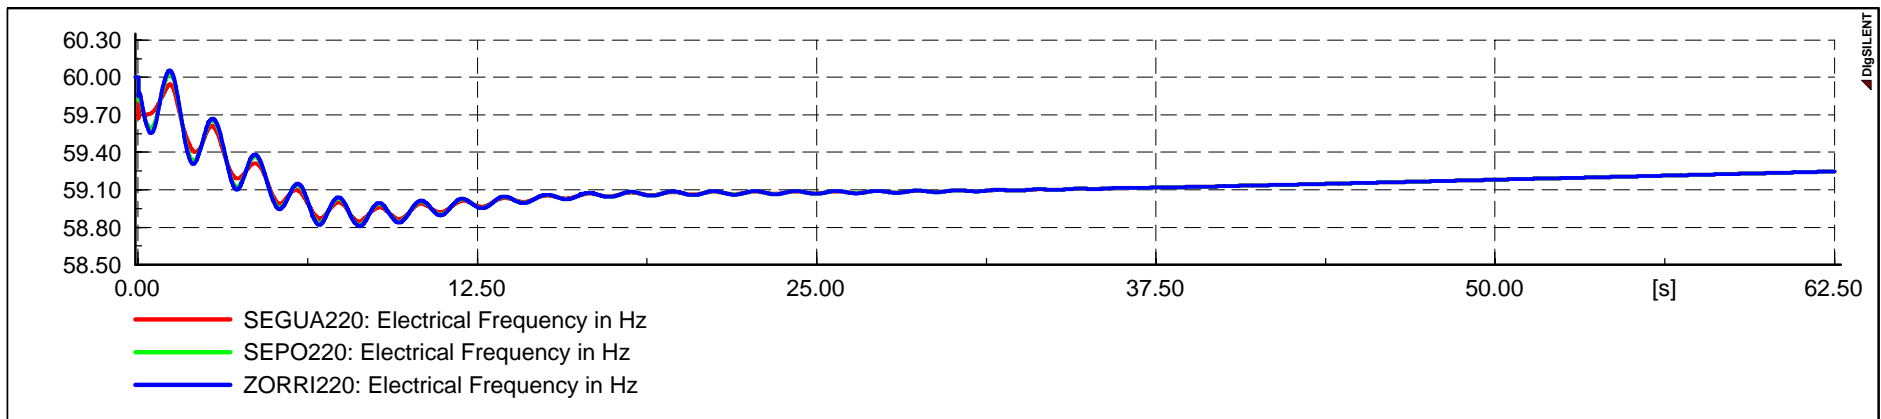


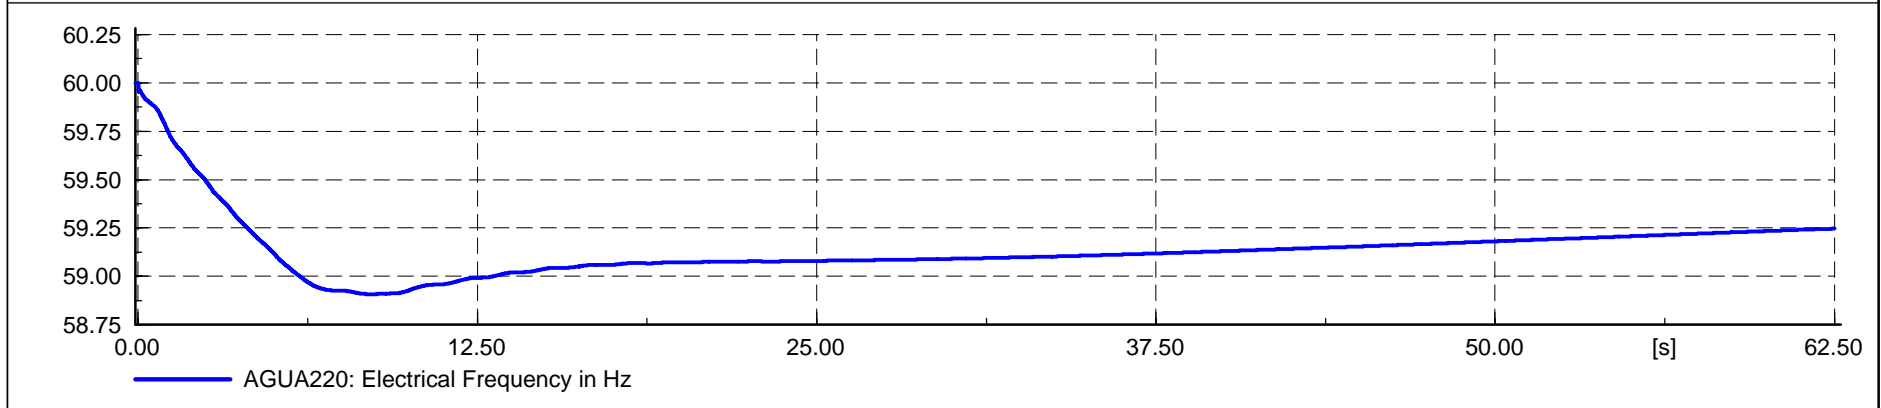
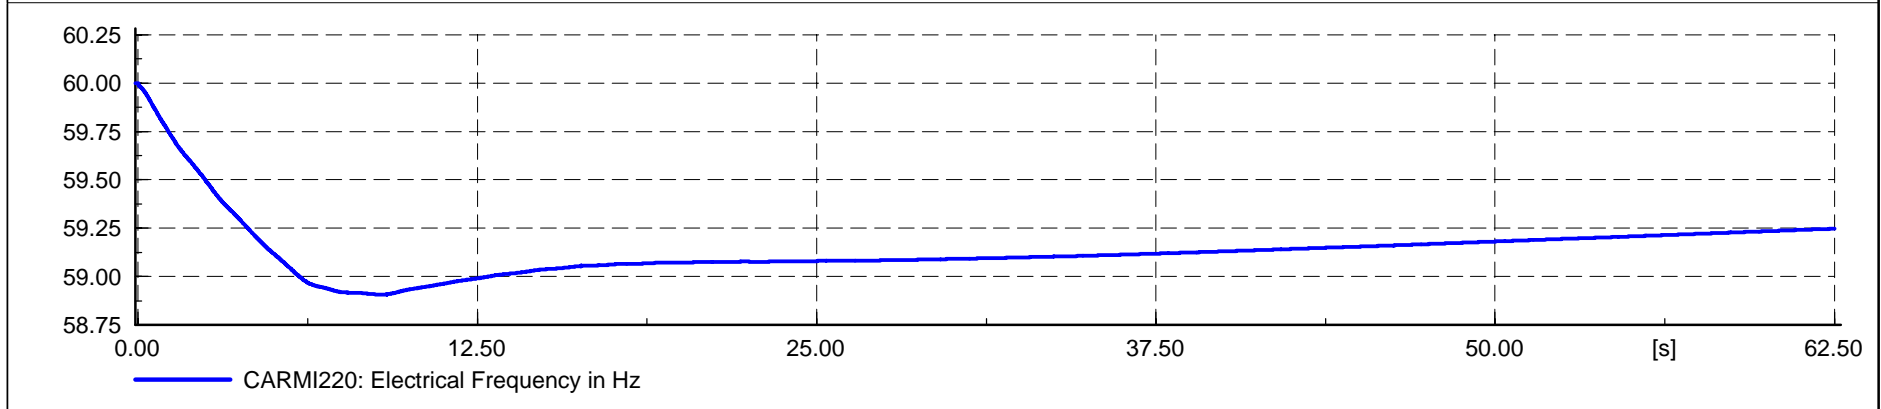
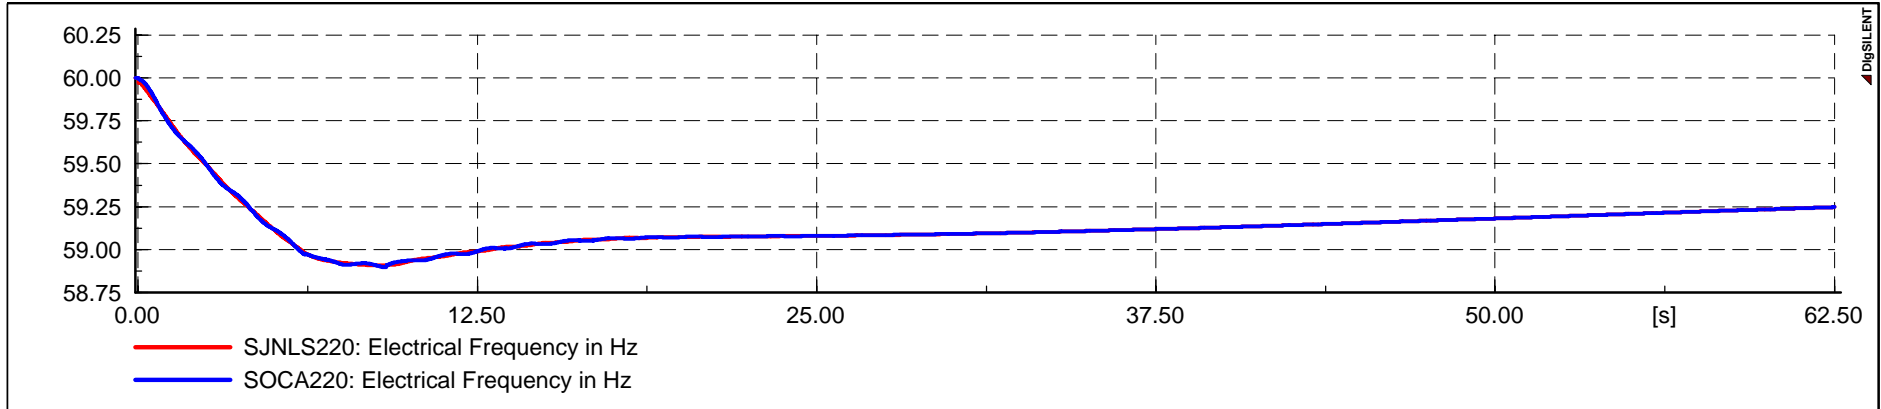


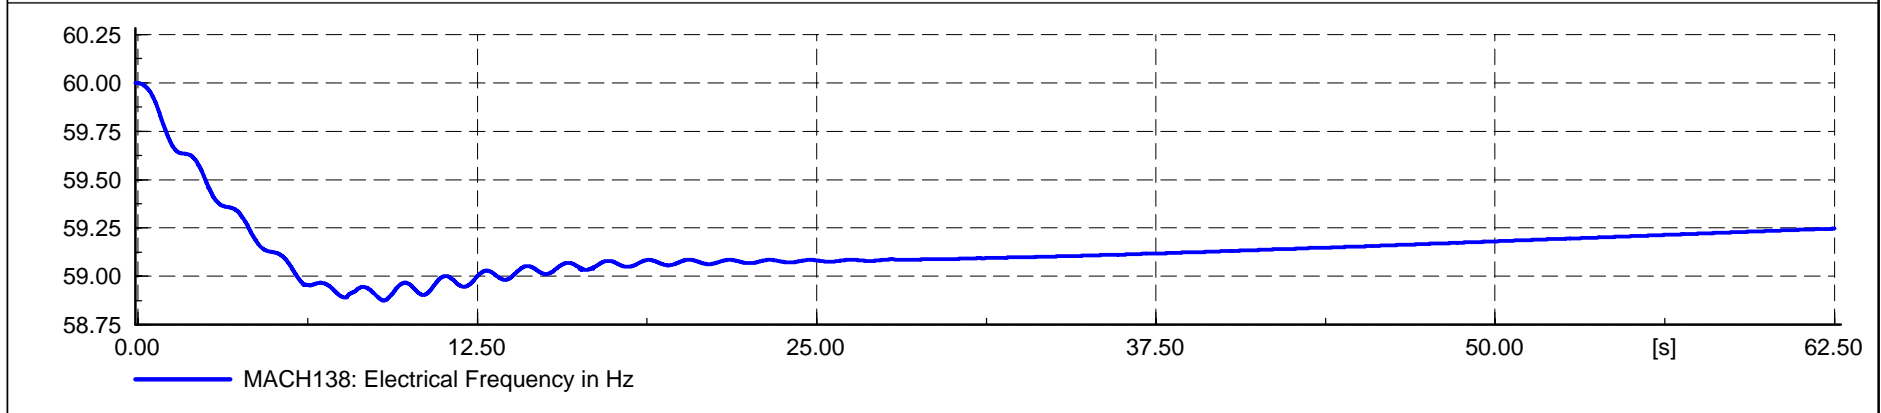
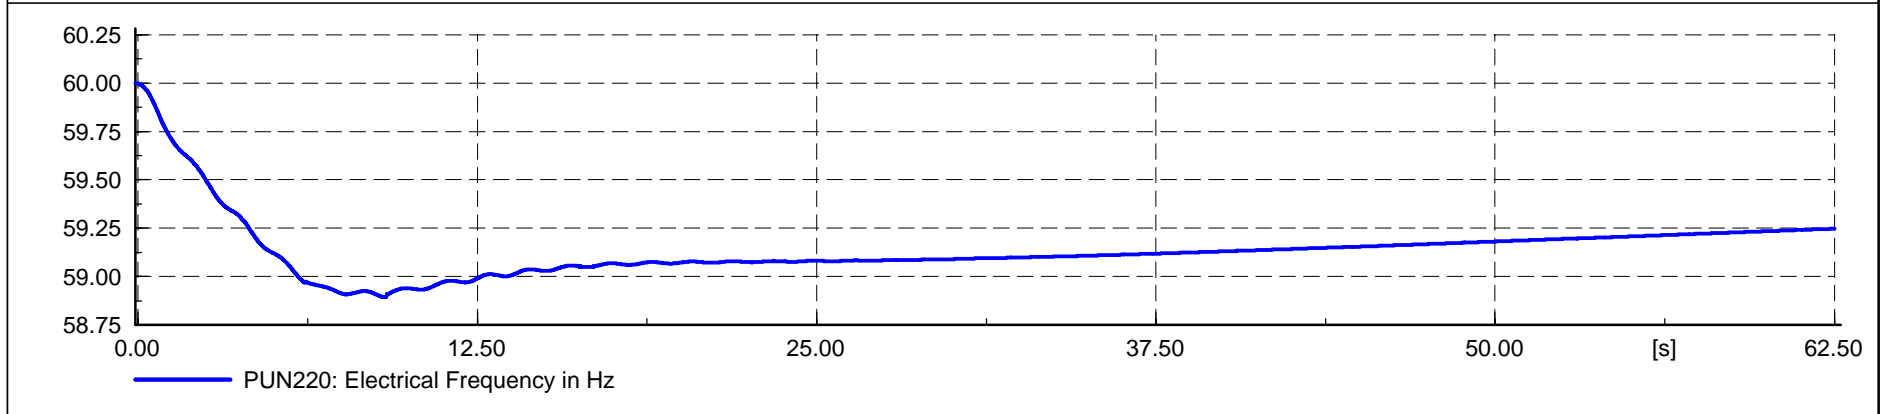
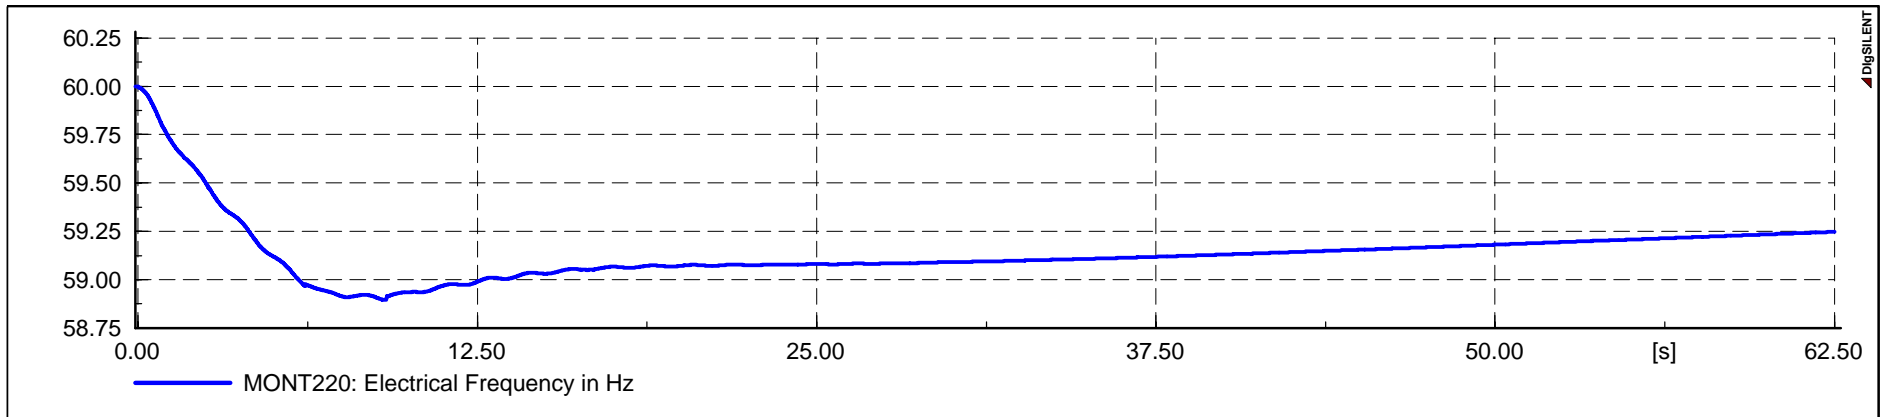


DESCONEXION DE C.T. VENTANILLA CON 308 MW

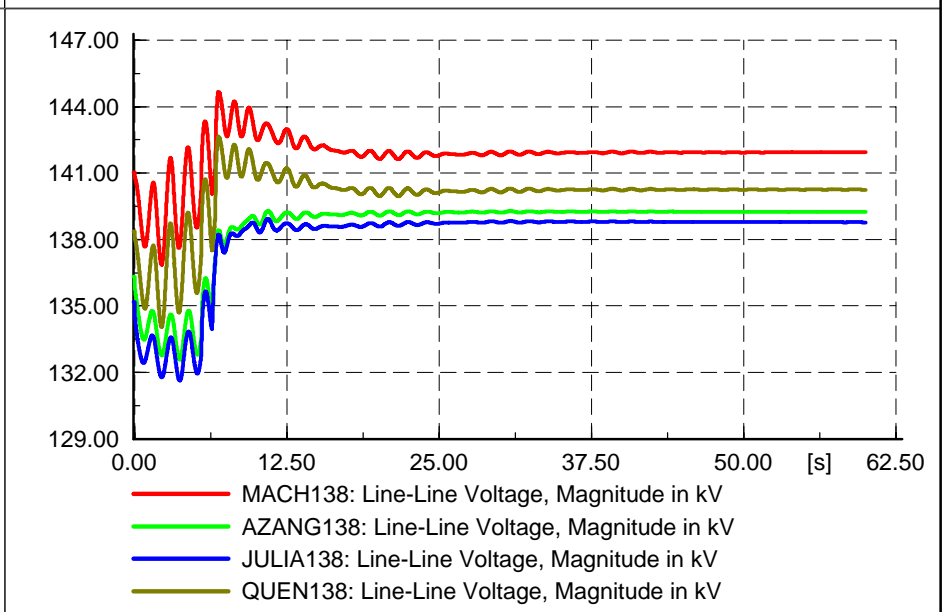
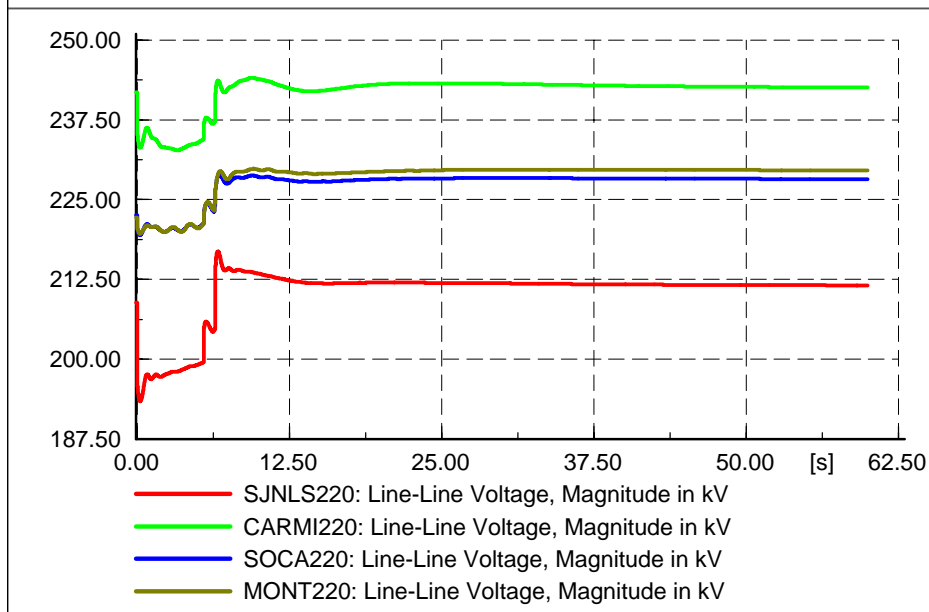
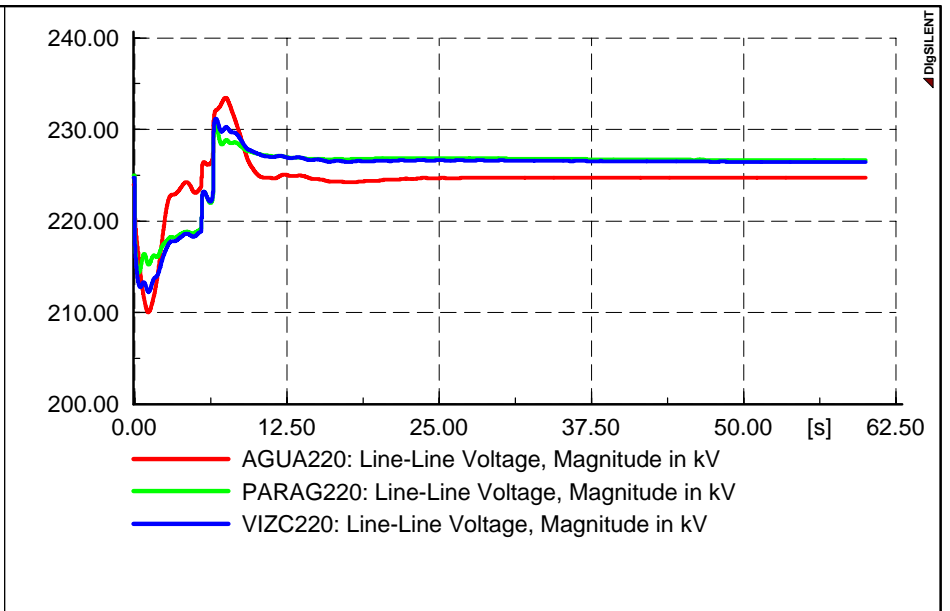
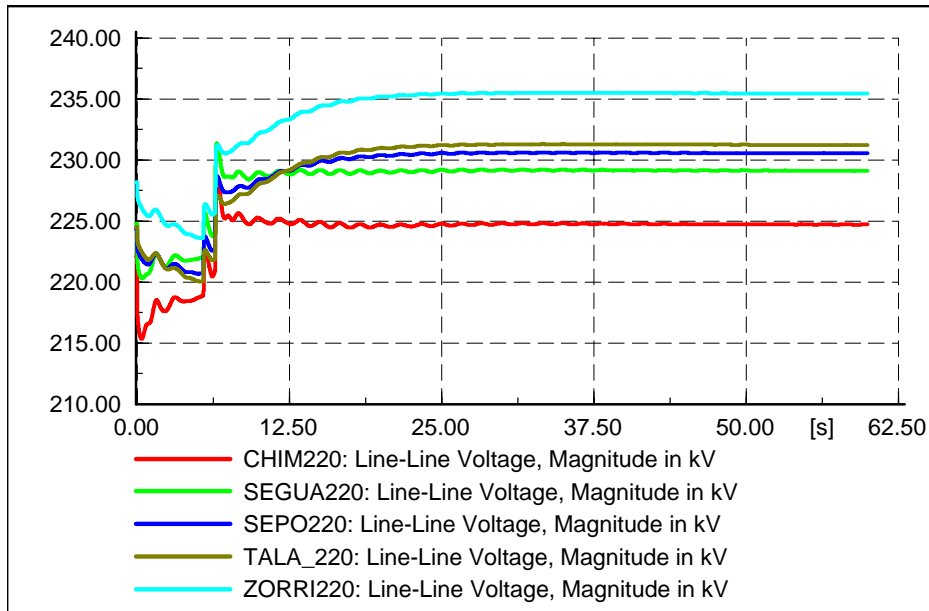


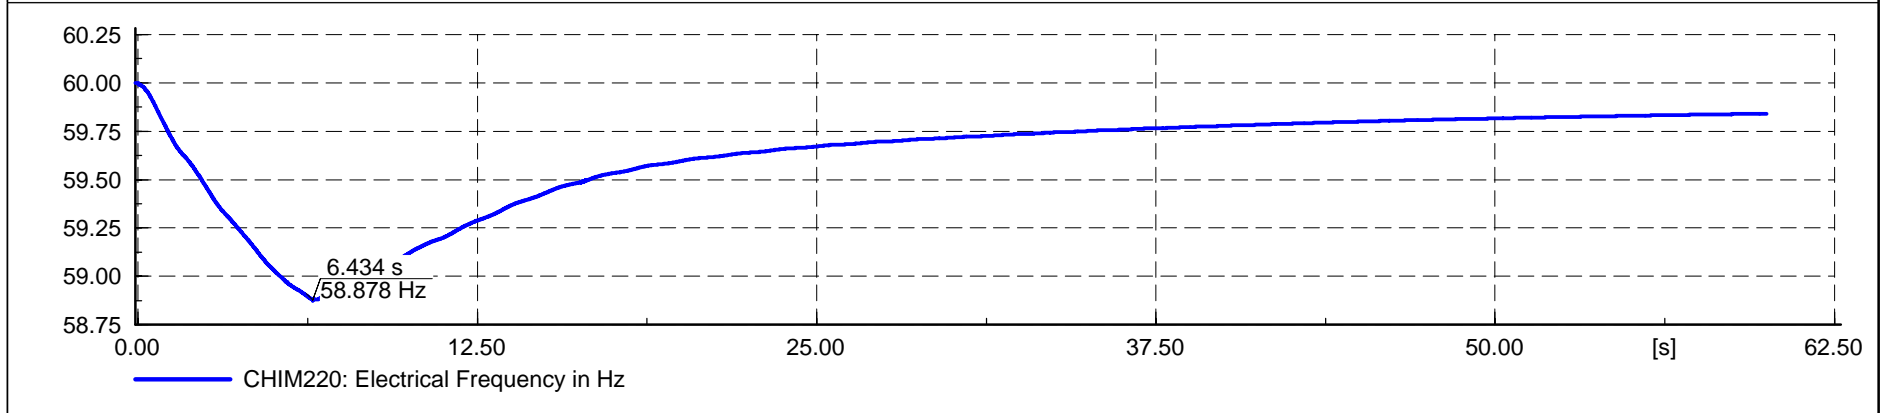
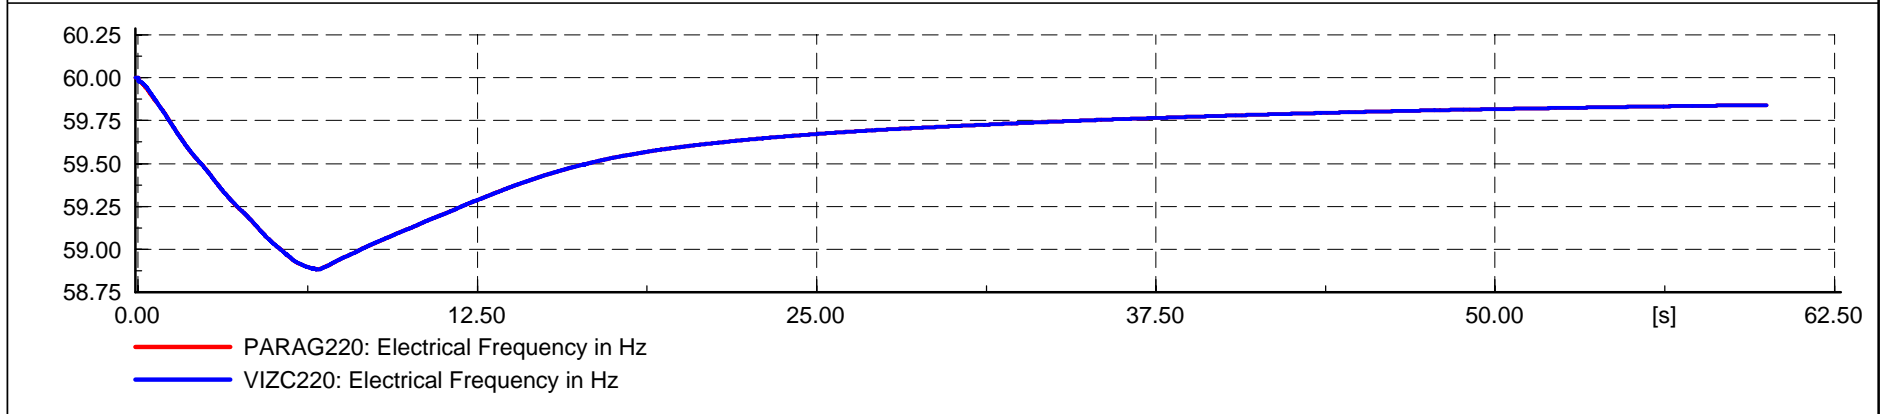
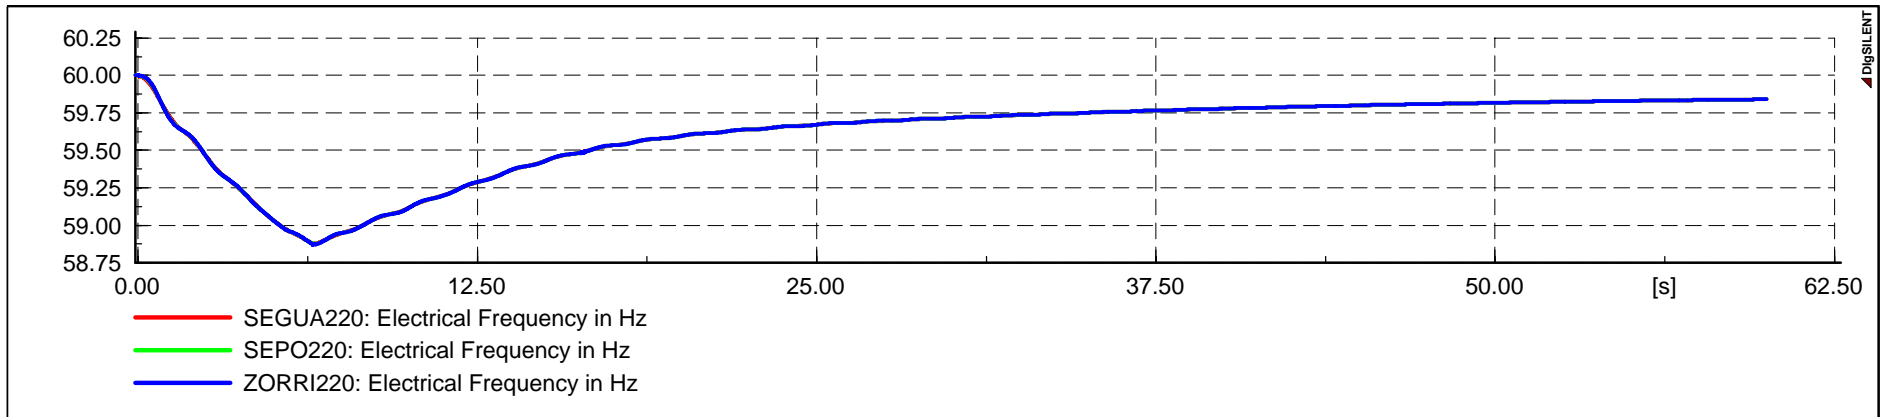


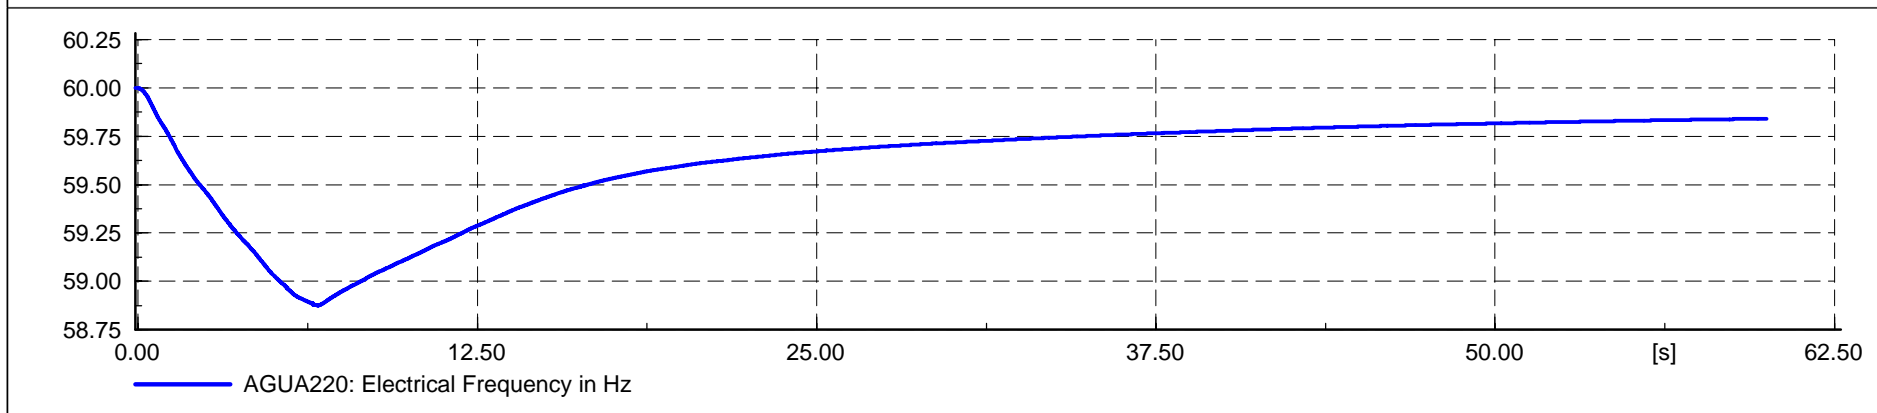
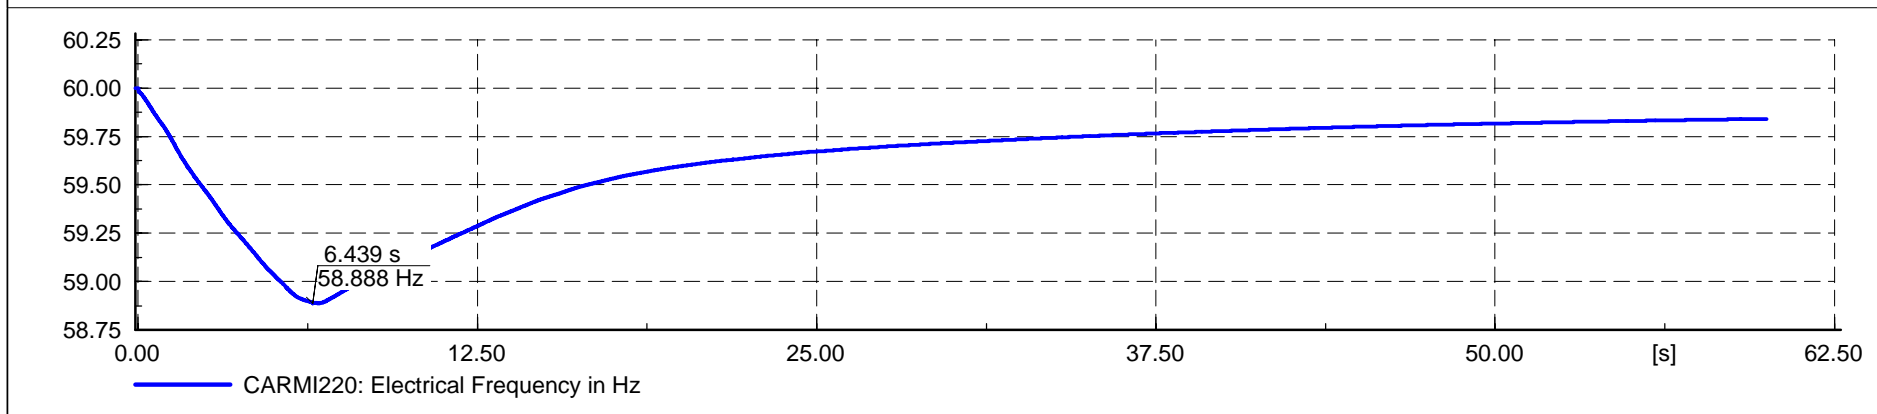
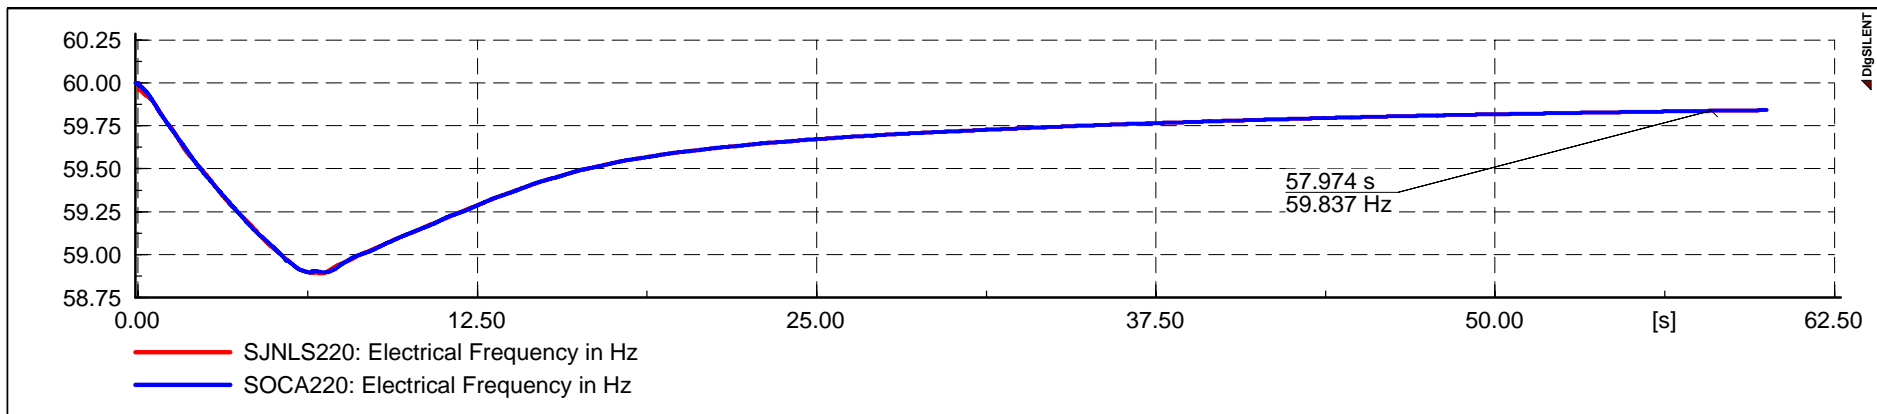


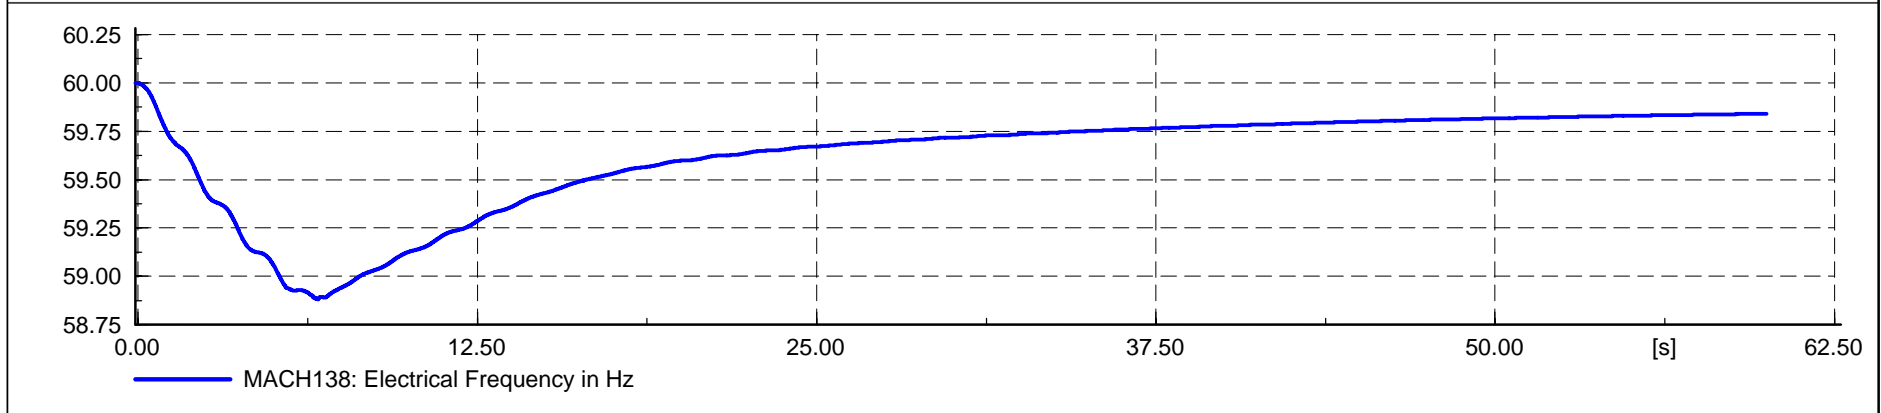
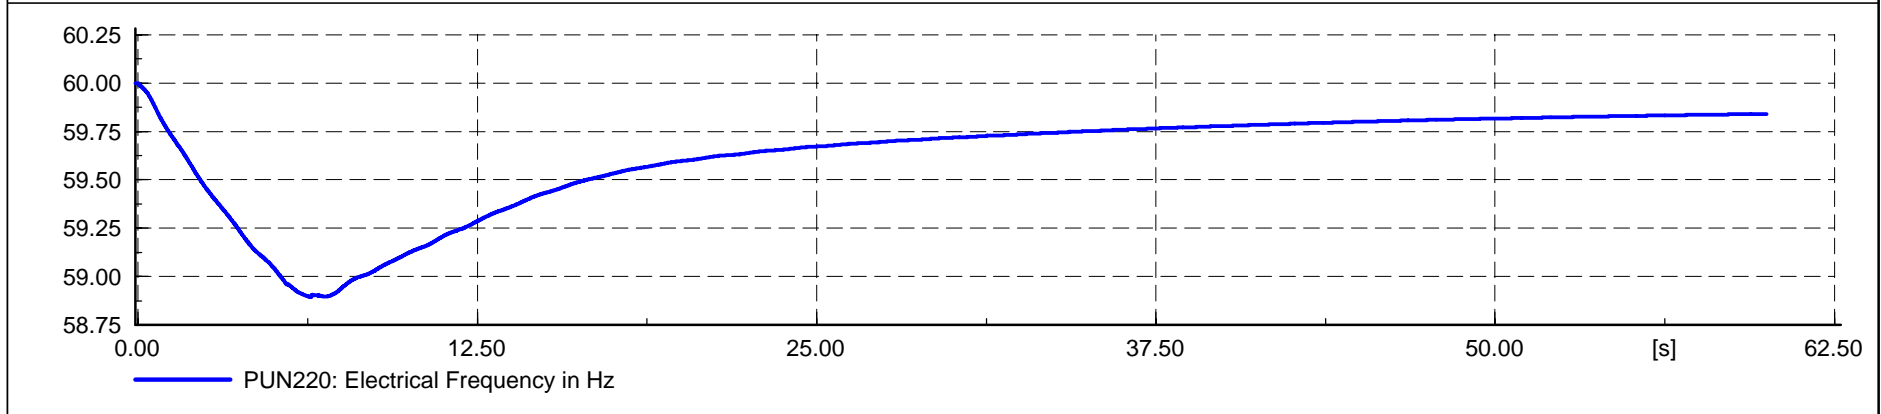
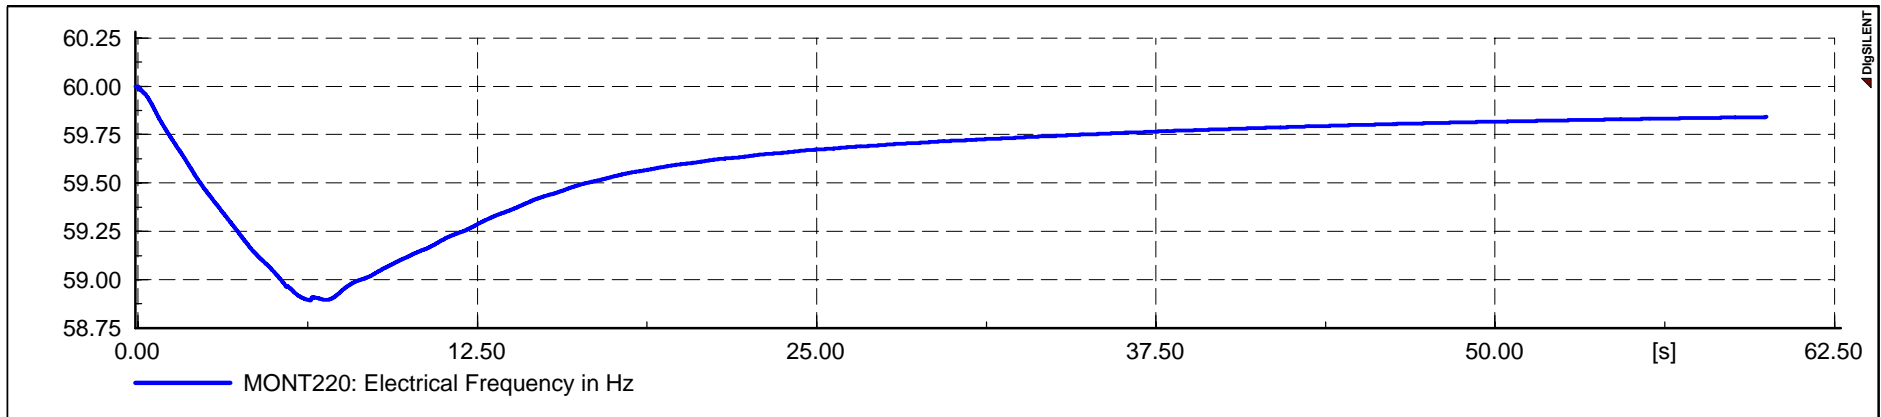


**DESCONEXION DE 4 GRUPOS DE C.H. MANTARO Y 2
GRUPOS DE C.H. RESTITUCION CON UN
TOTAL DE 545.6 MW**

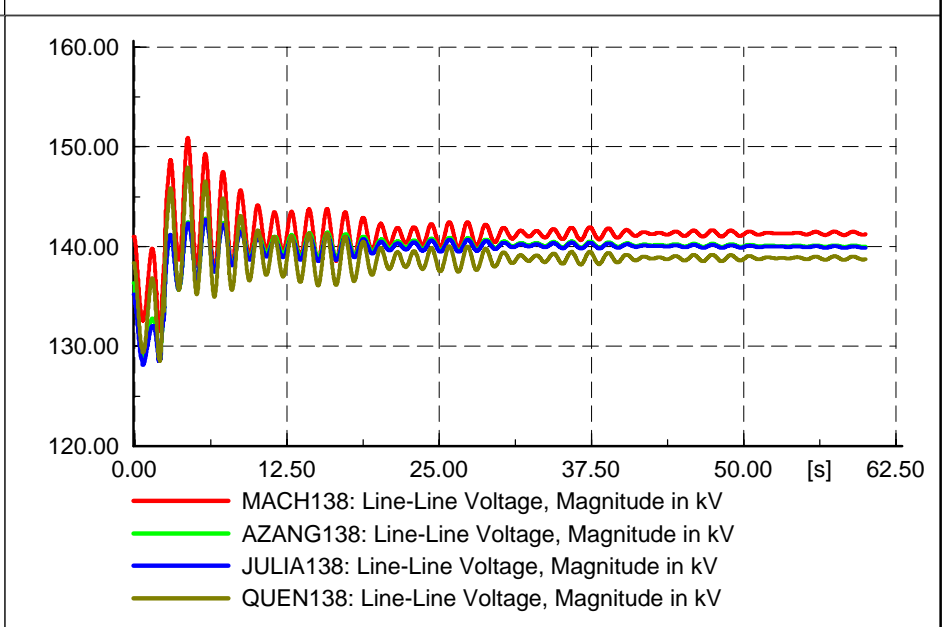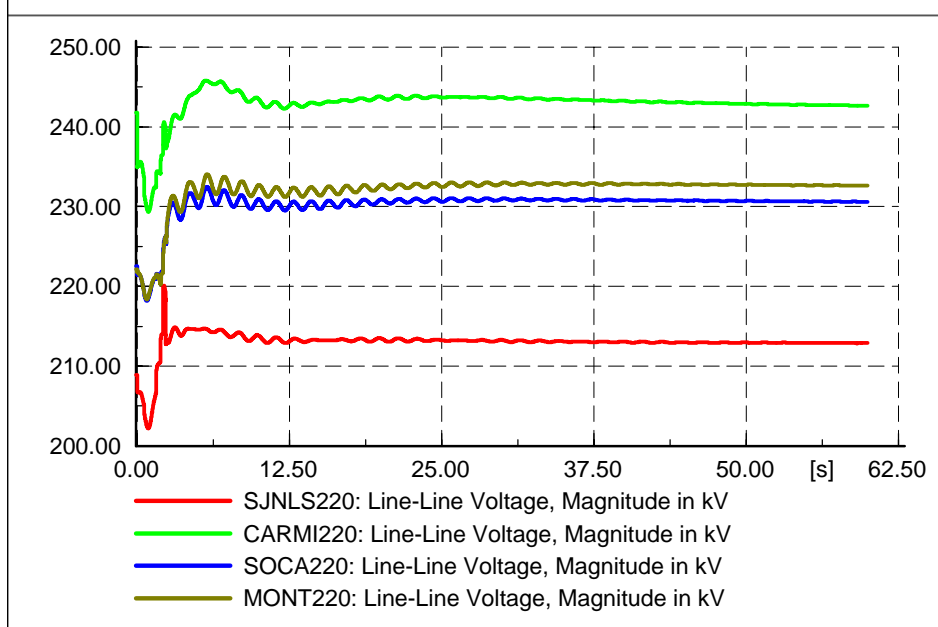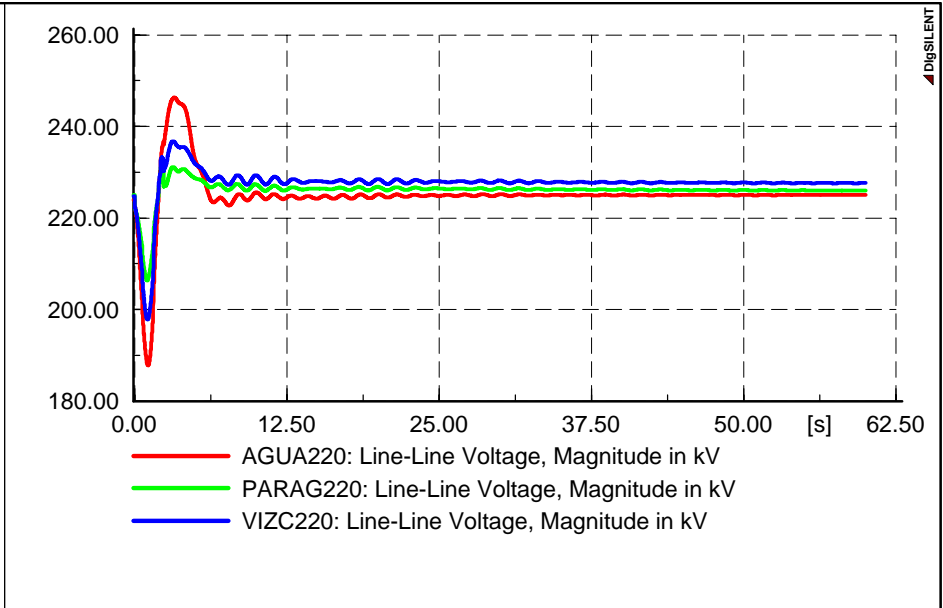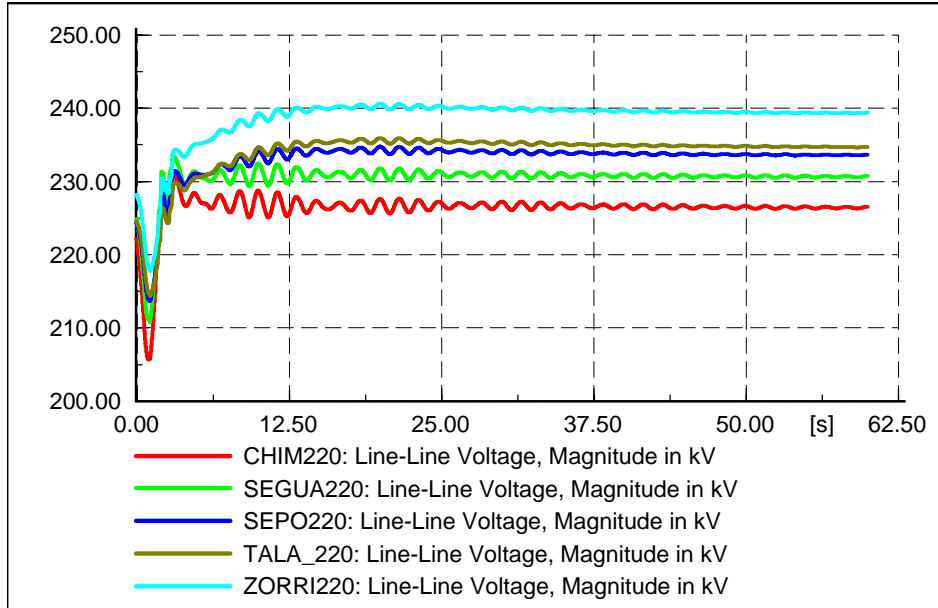


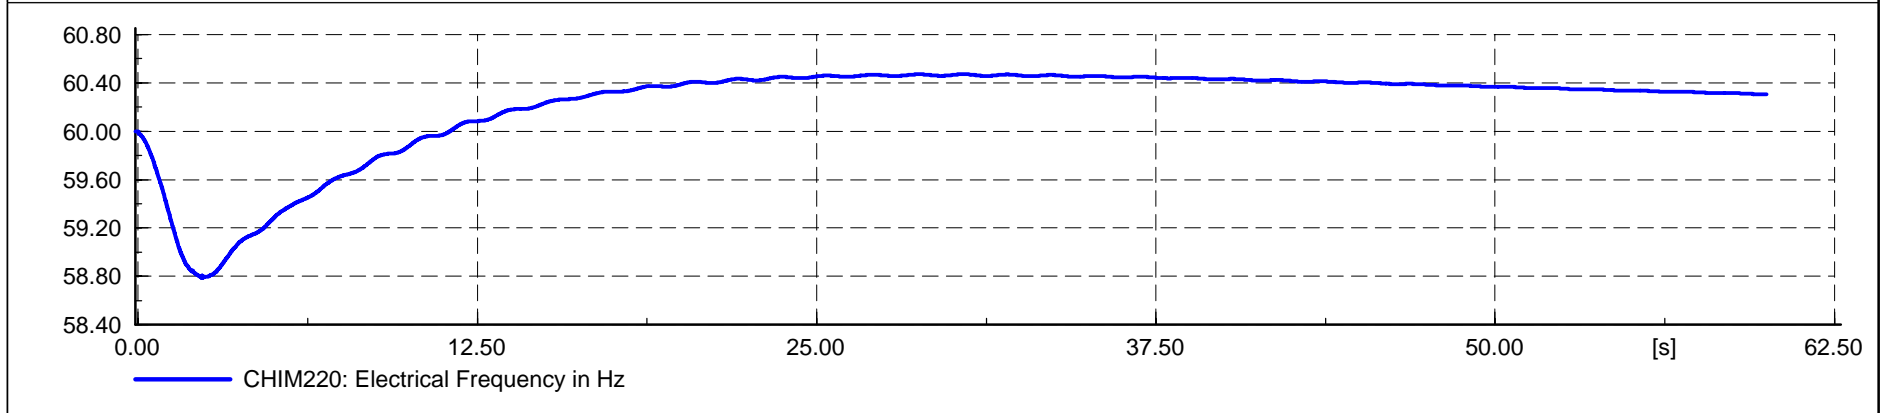
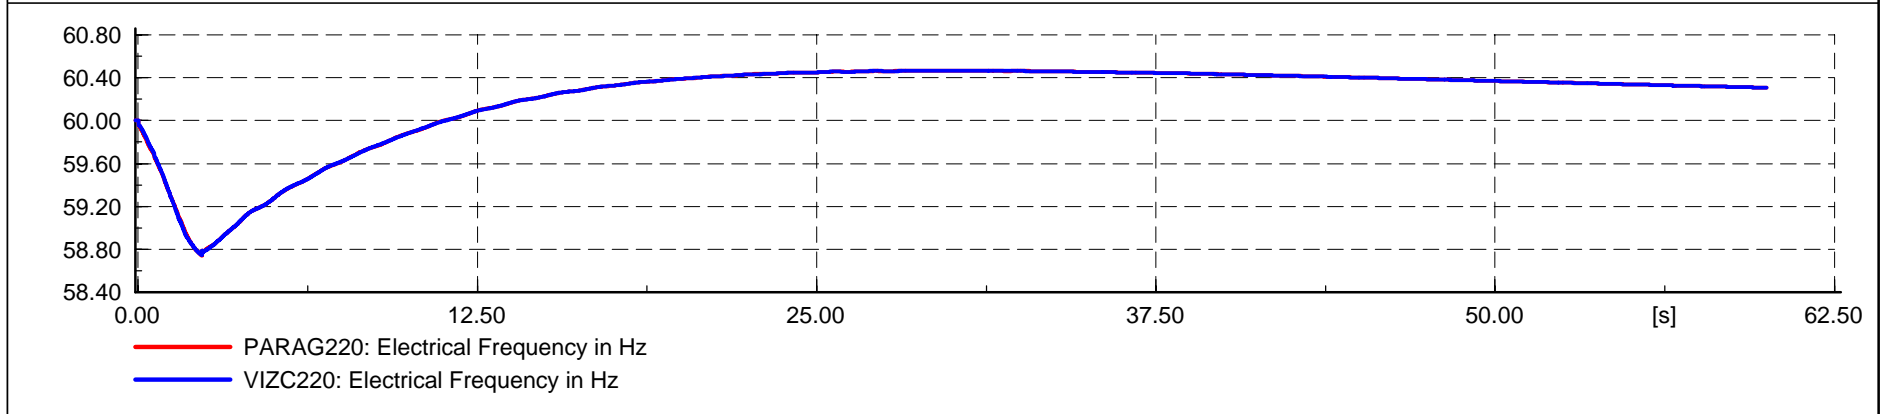
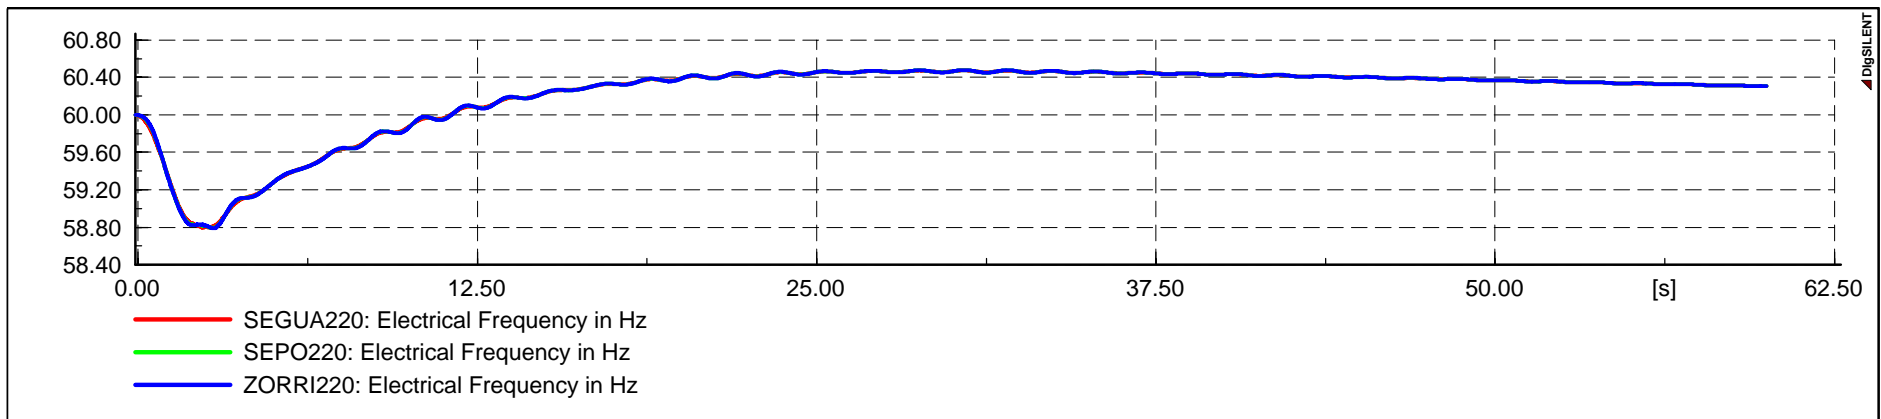


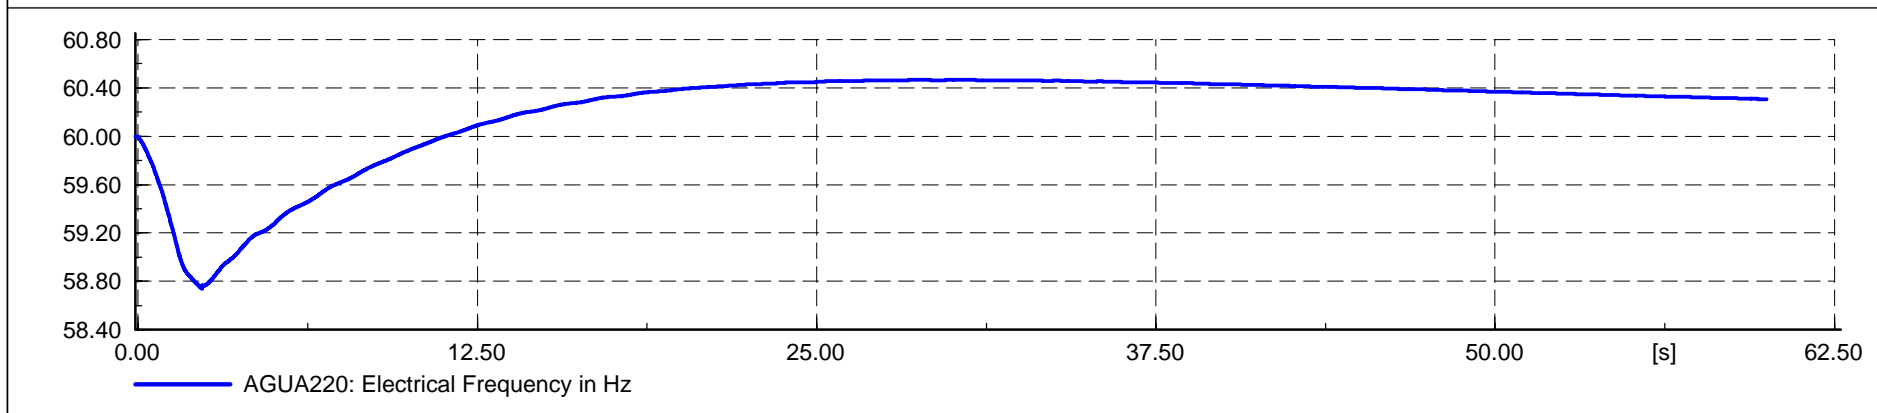
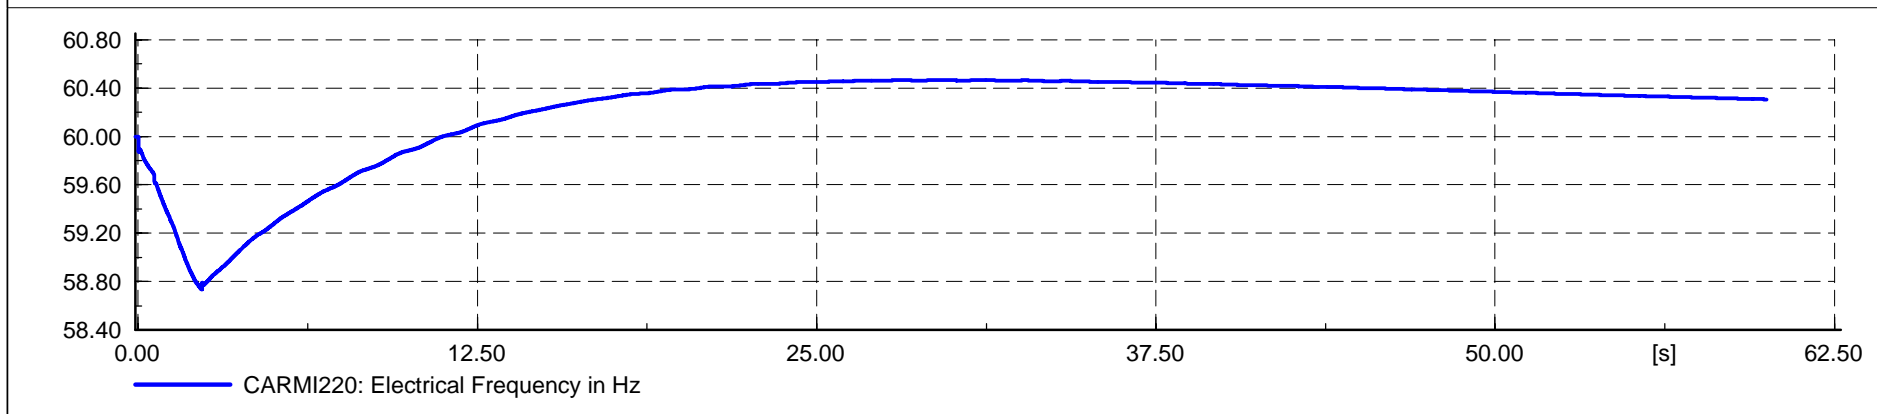
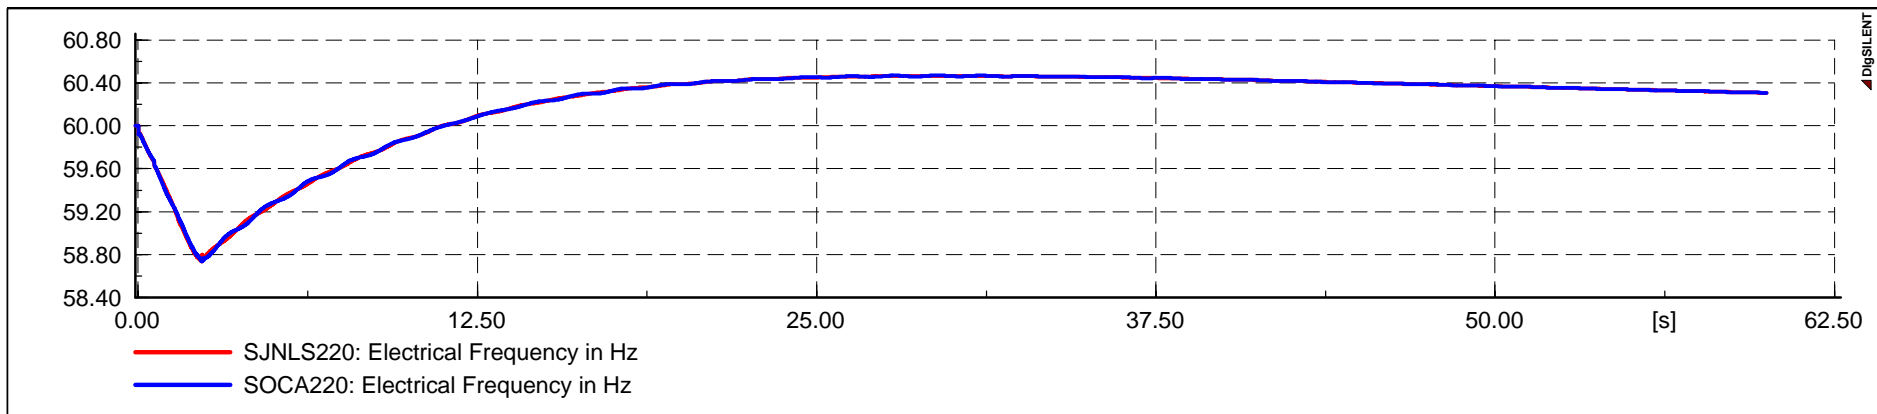


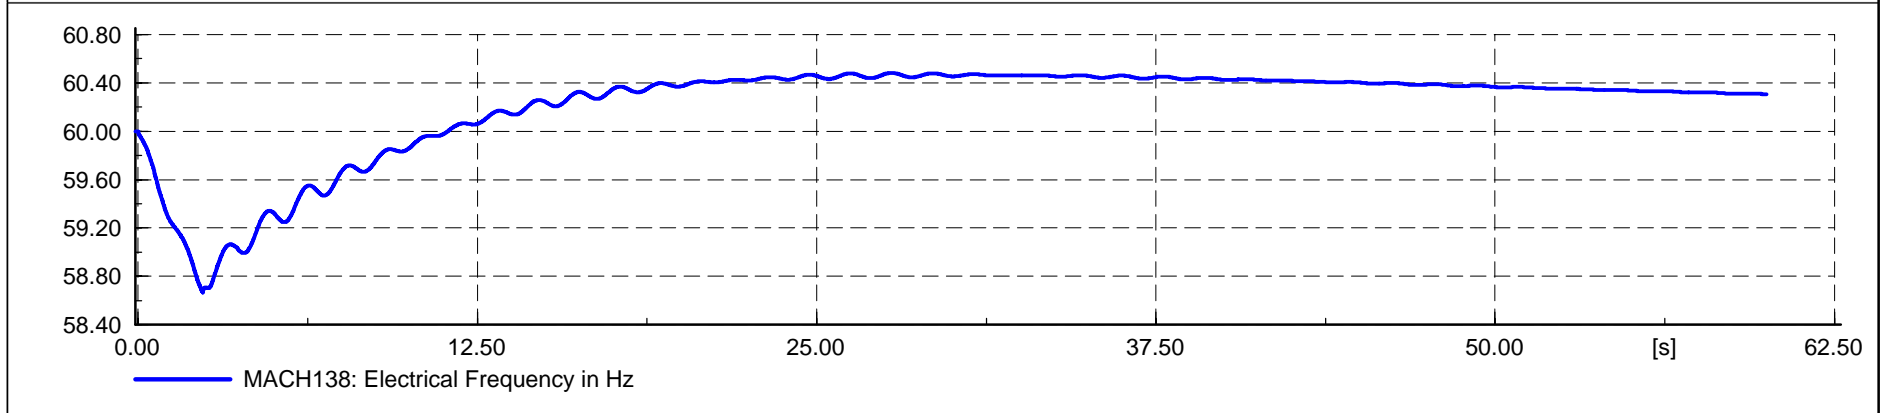
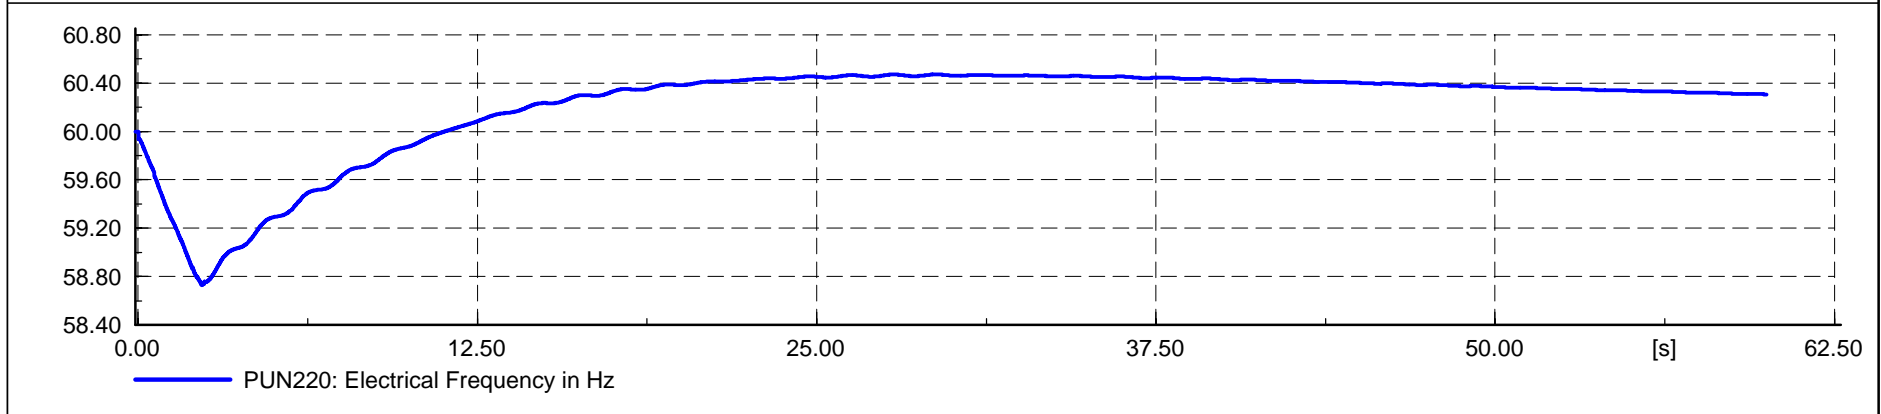
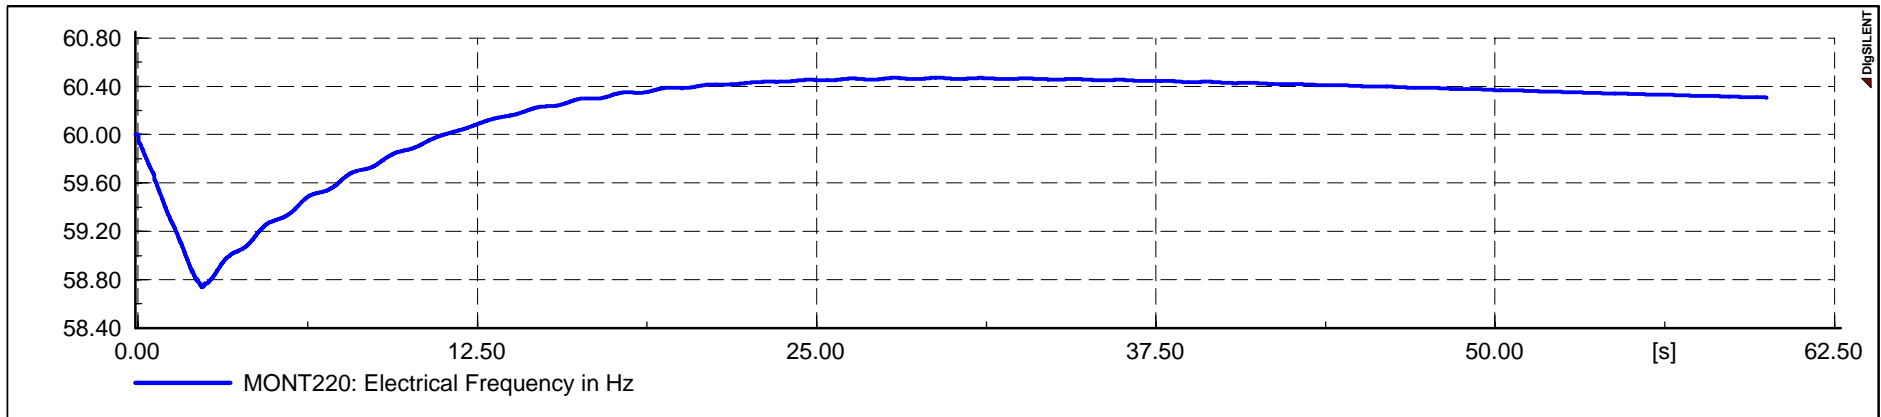





AÑO 2006 MINIMA DEMANDA EN AVENIDA

**DESCONEXION DE C.H. CHIMAY Y C.H. YANANGO CON
142.6 MW**

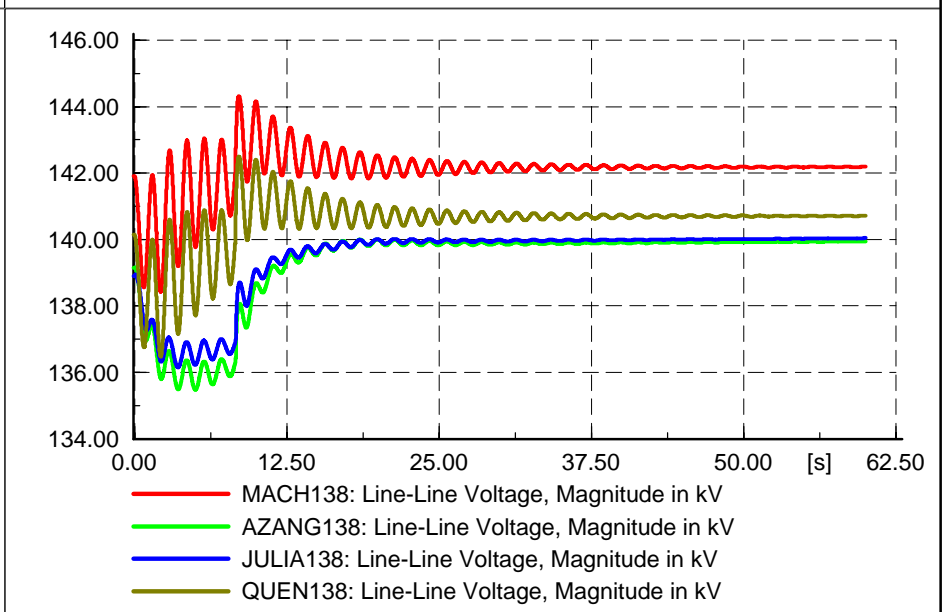
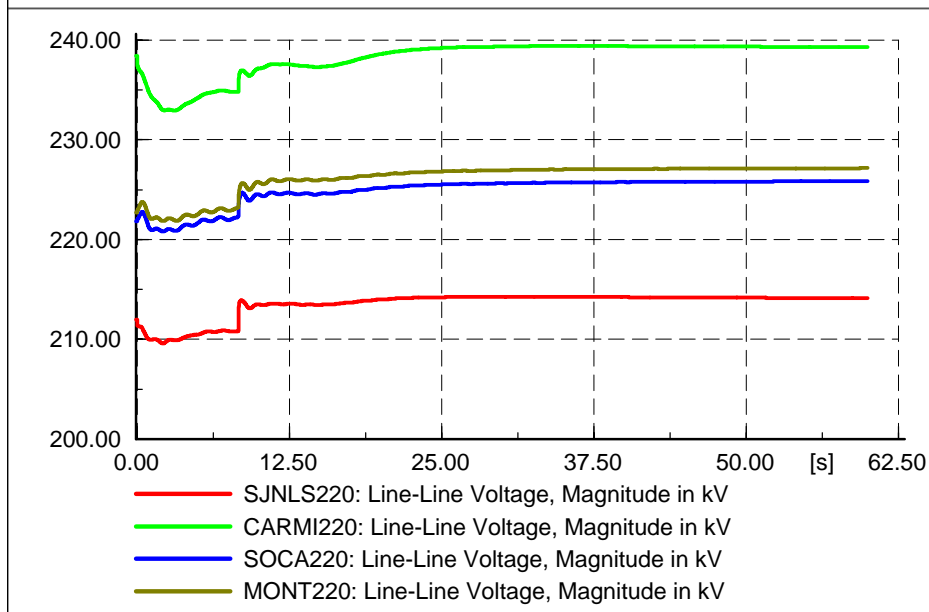
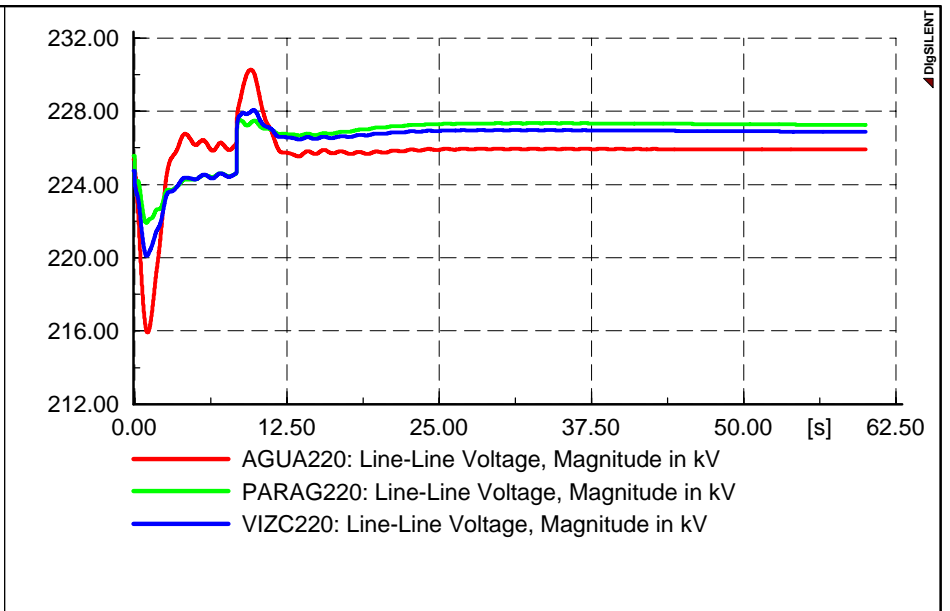
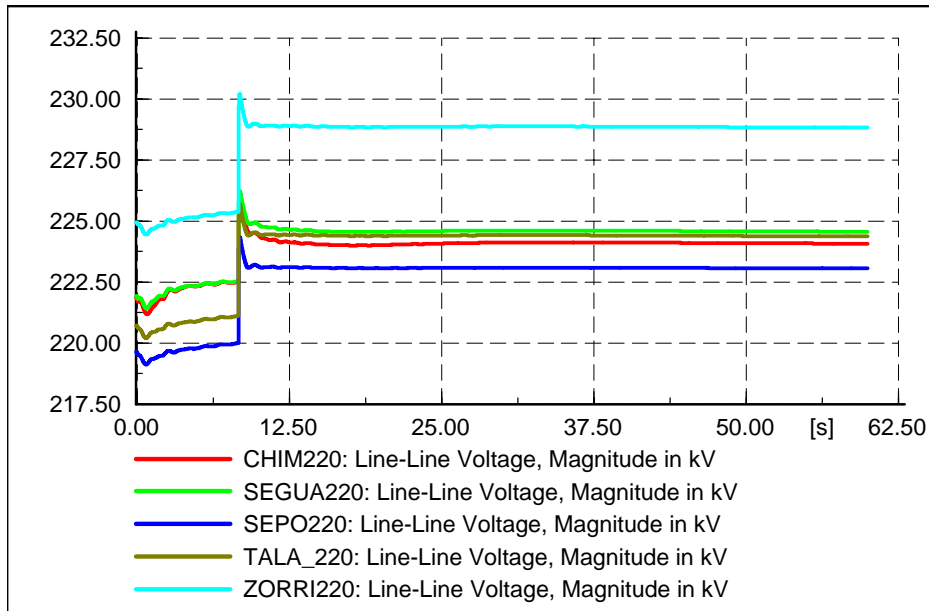


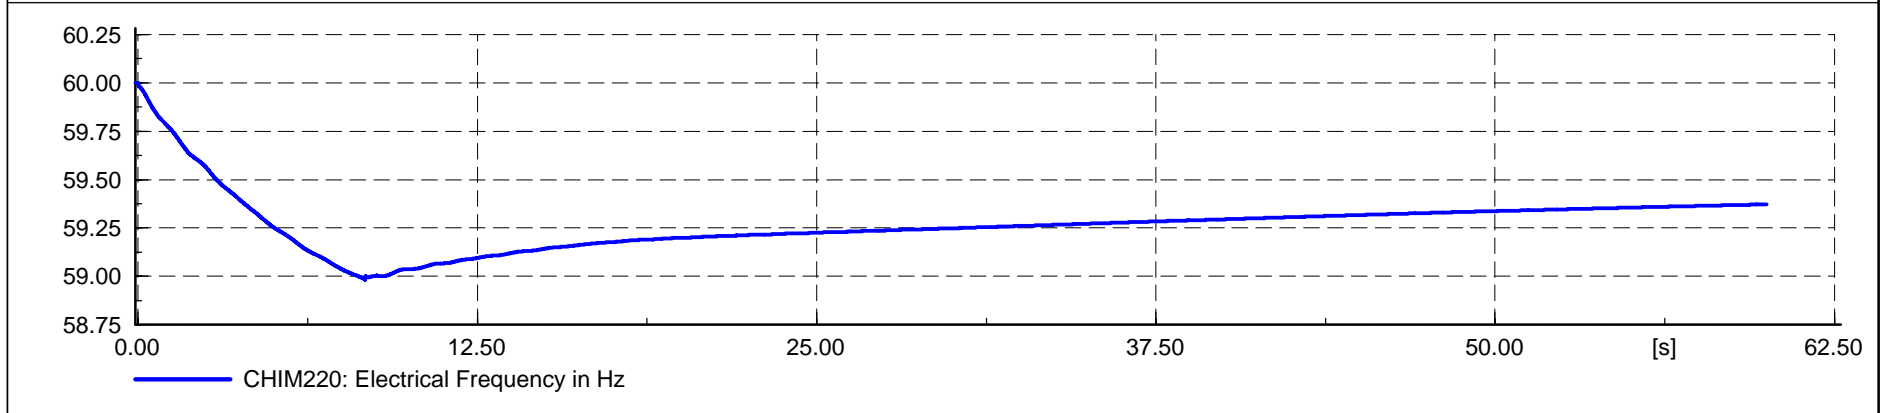
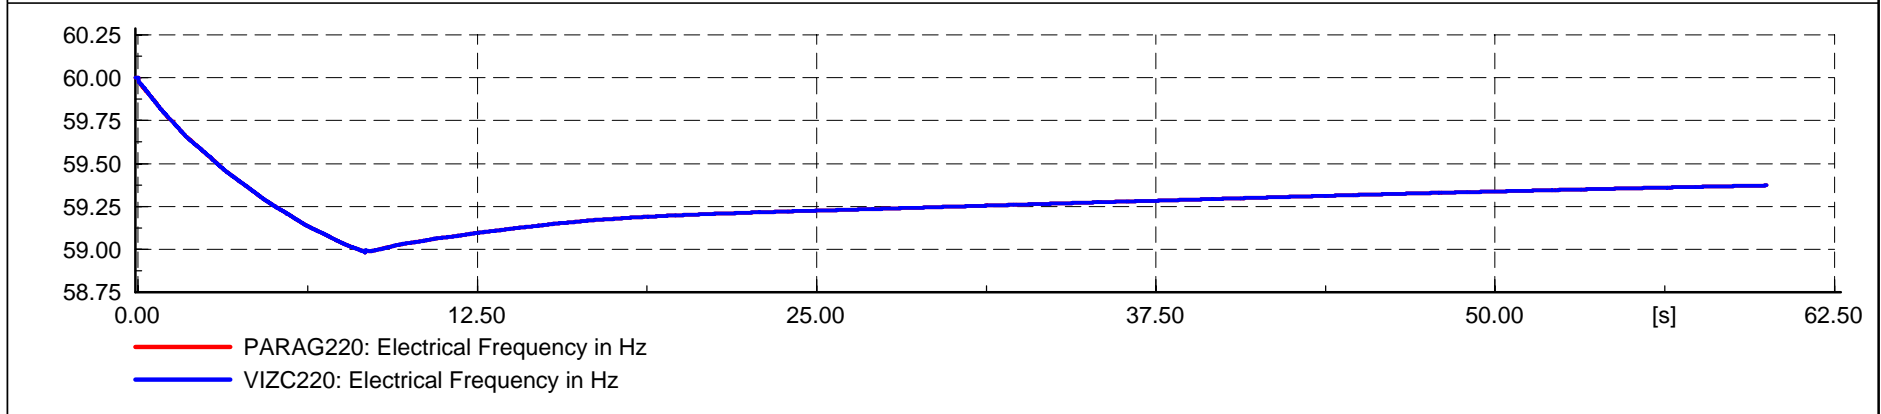
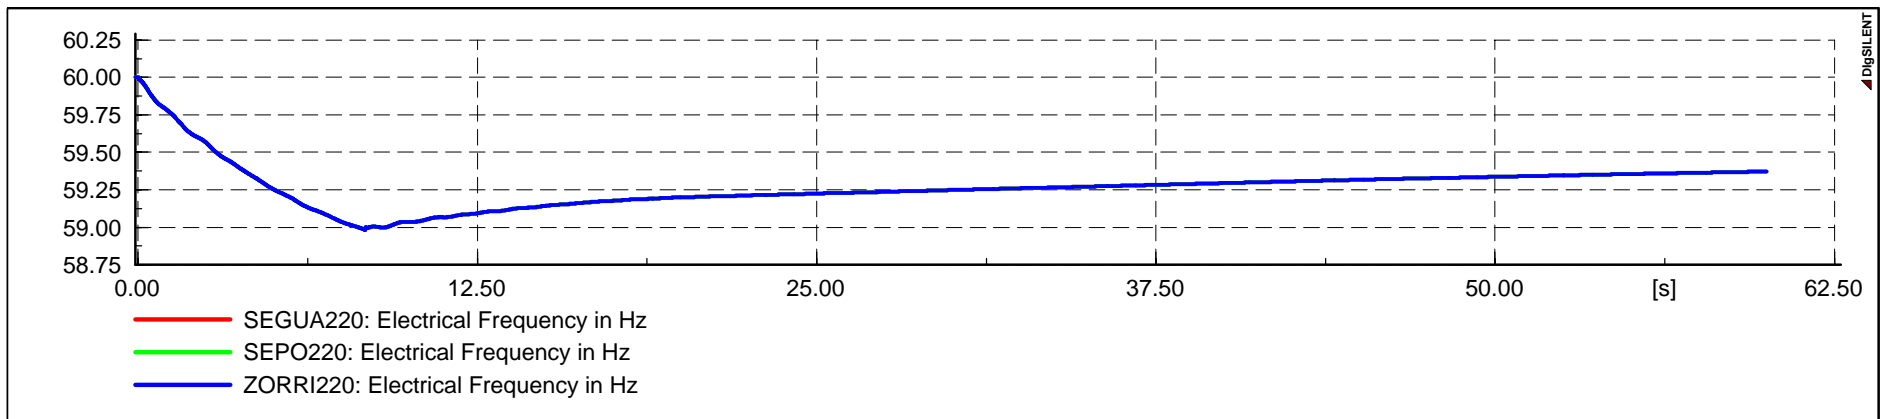


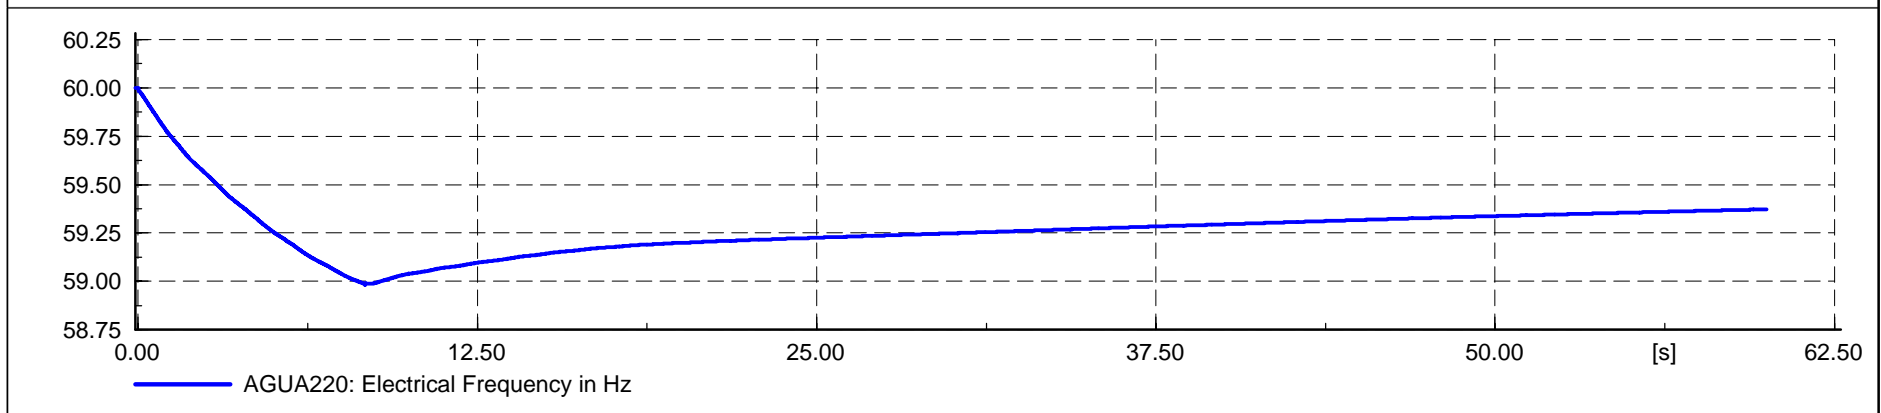
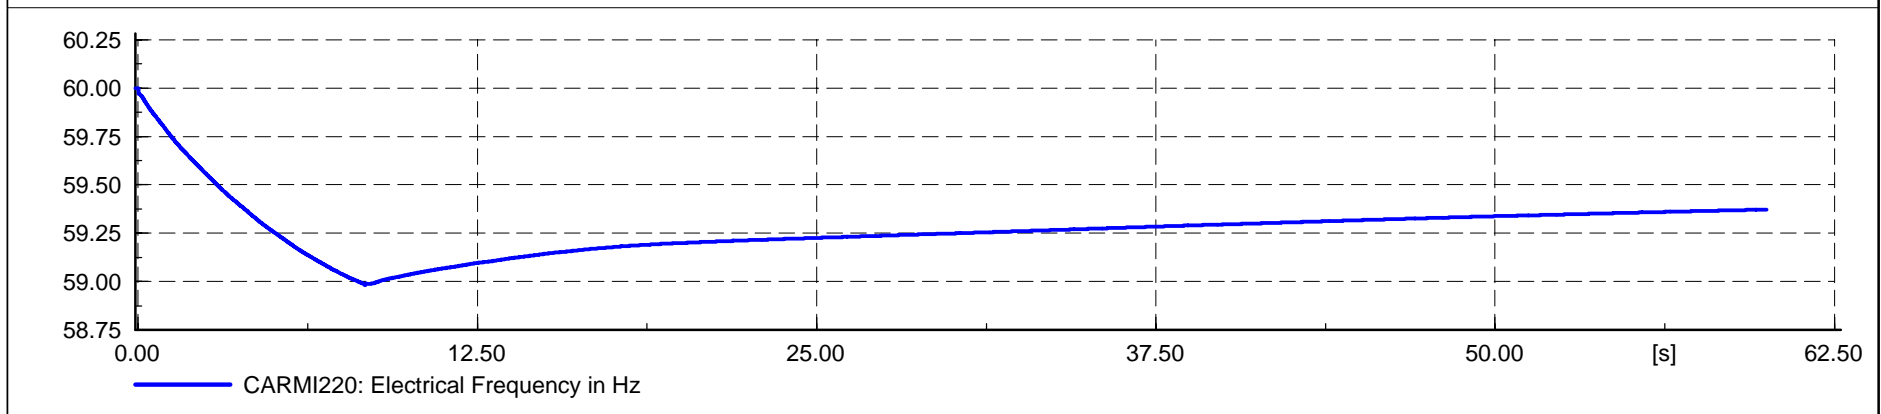
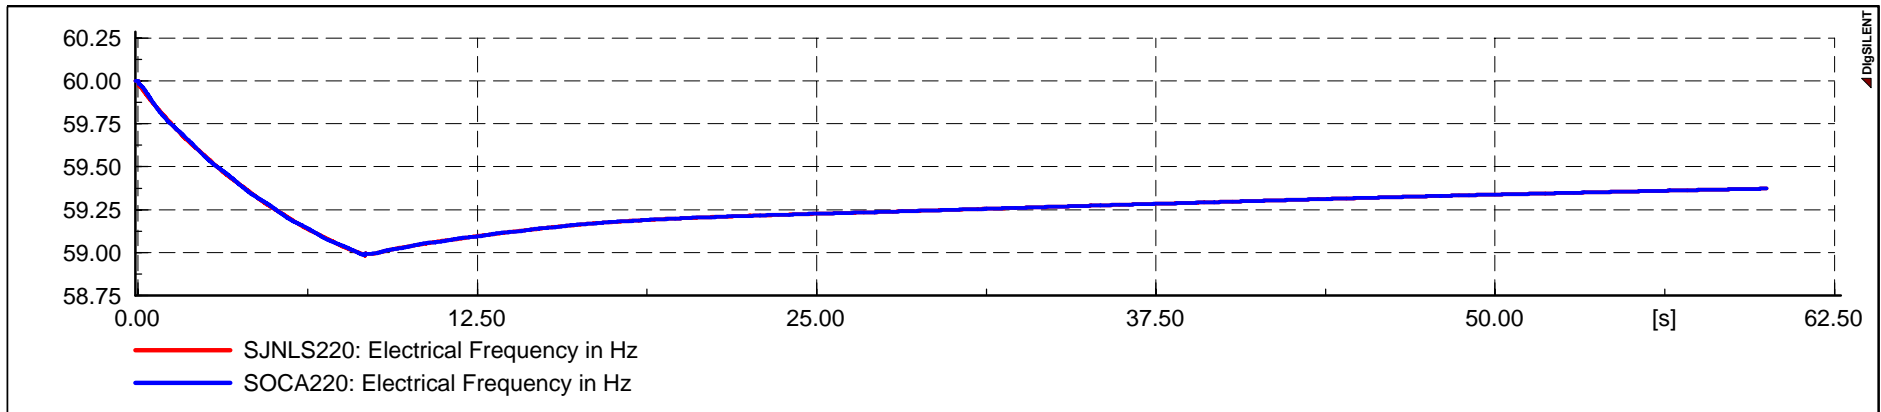


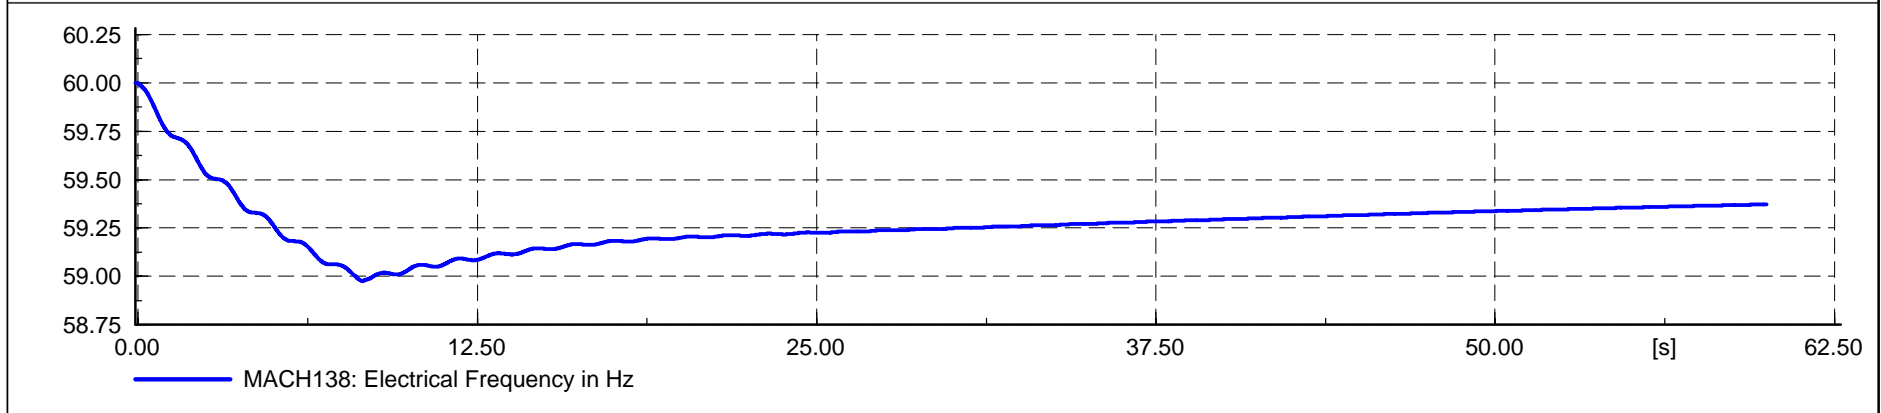
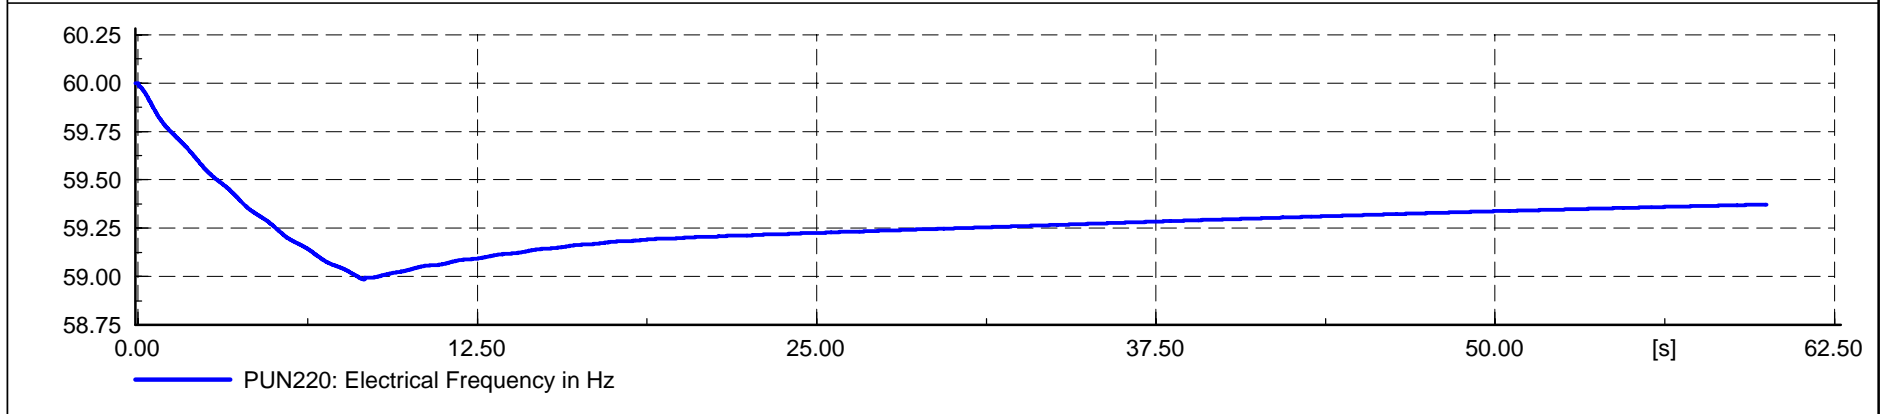
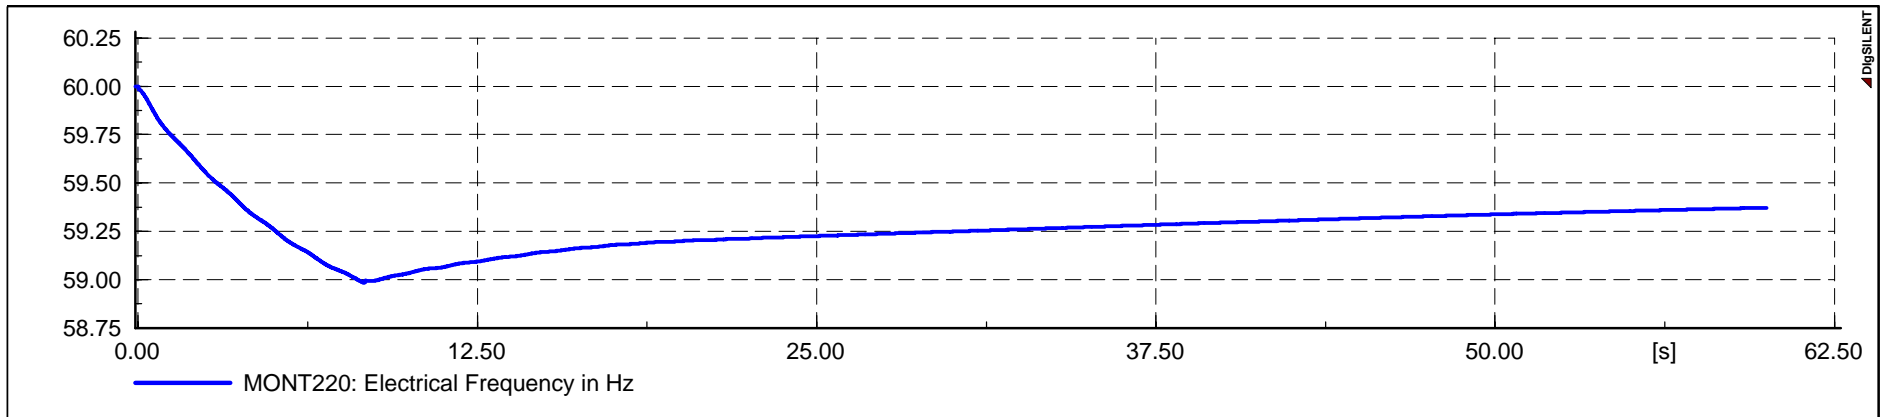


**DESCONEXION DE 2 GRUPOS DE C.H. MANTARO Y 1
GRUPO DE C.H. RESTITUCION CON UN TOTAL DE 282.5
MW**

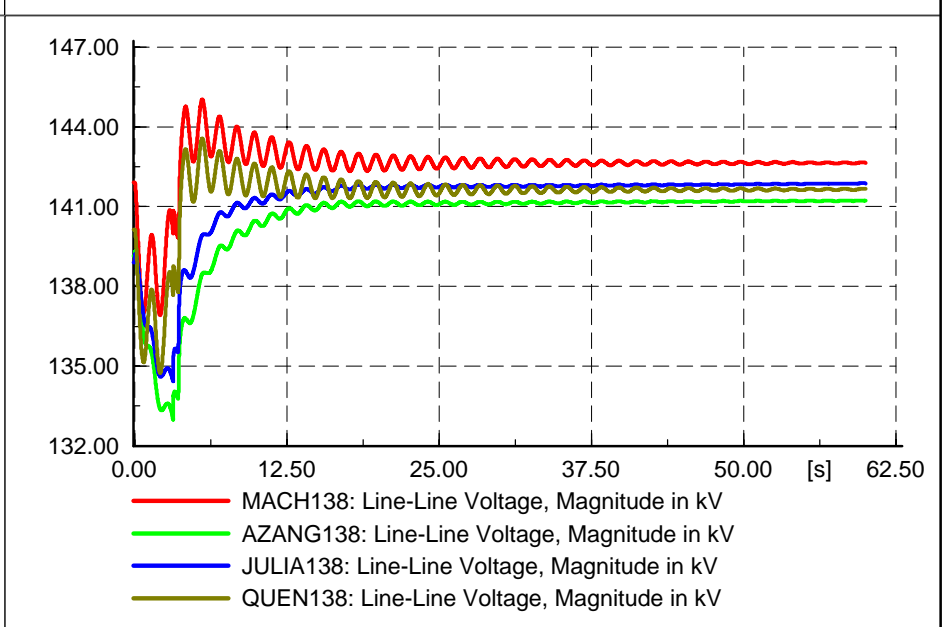
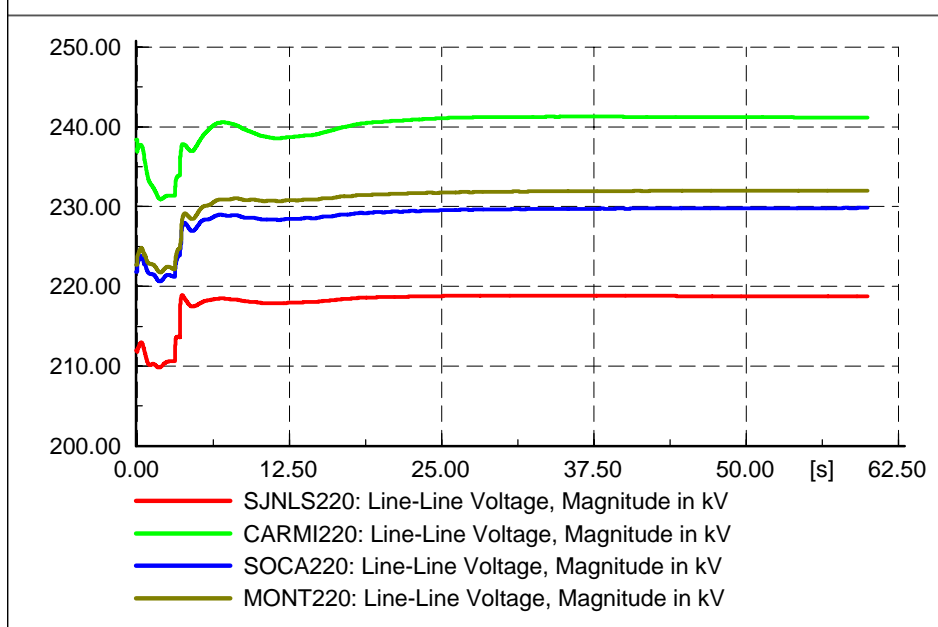
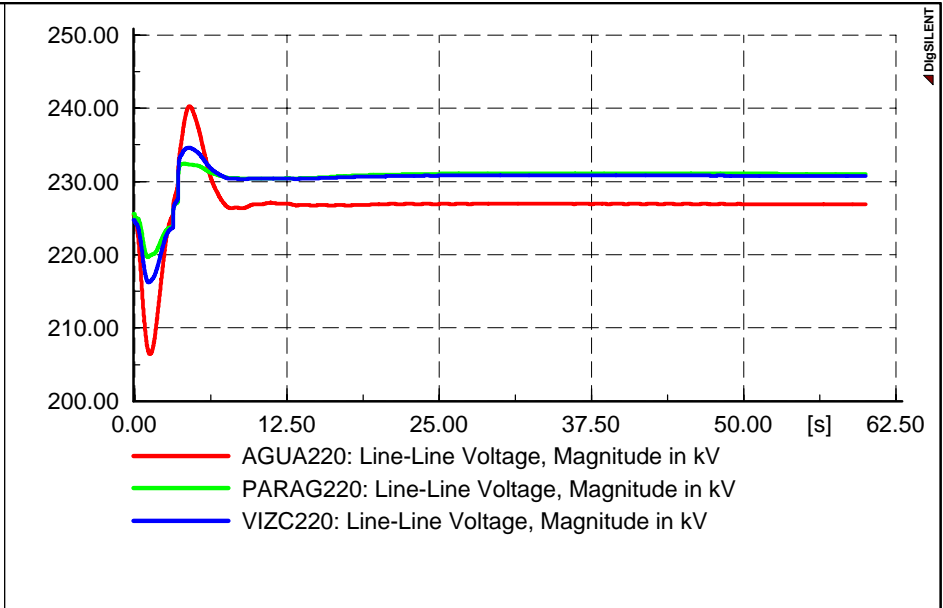
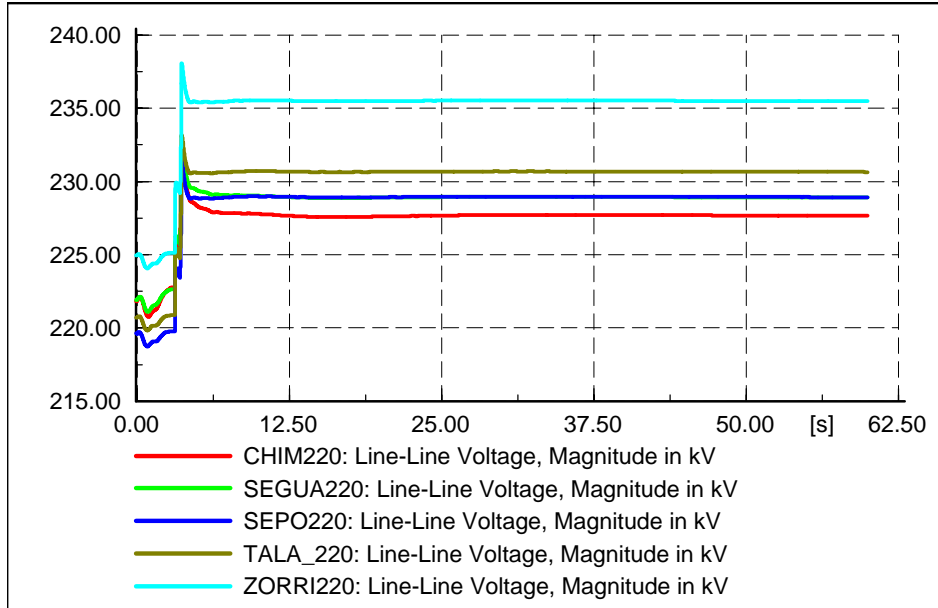


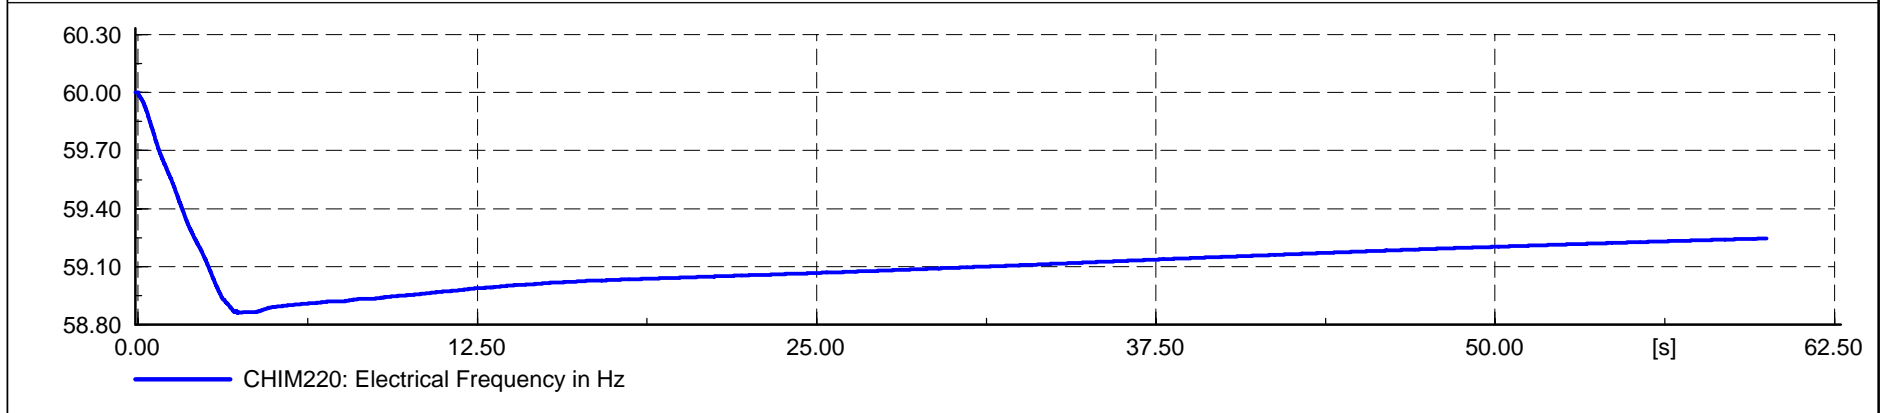
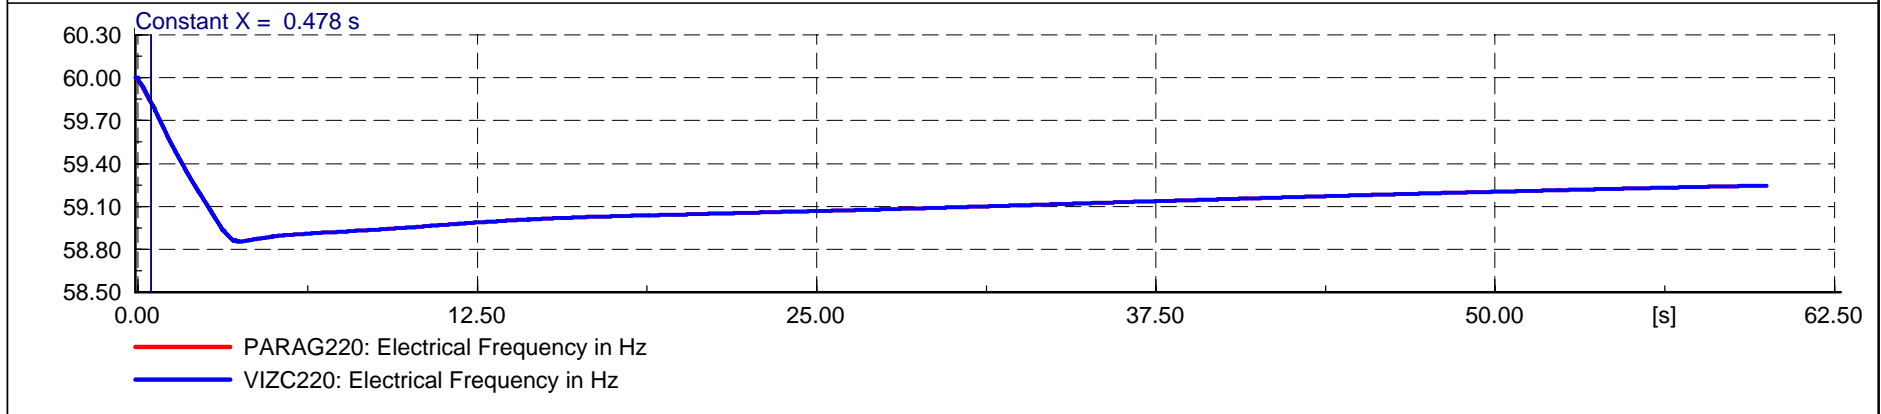
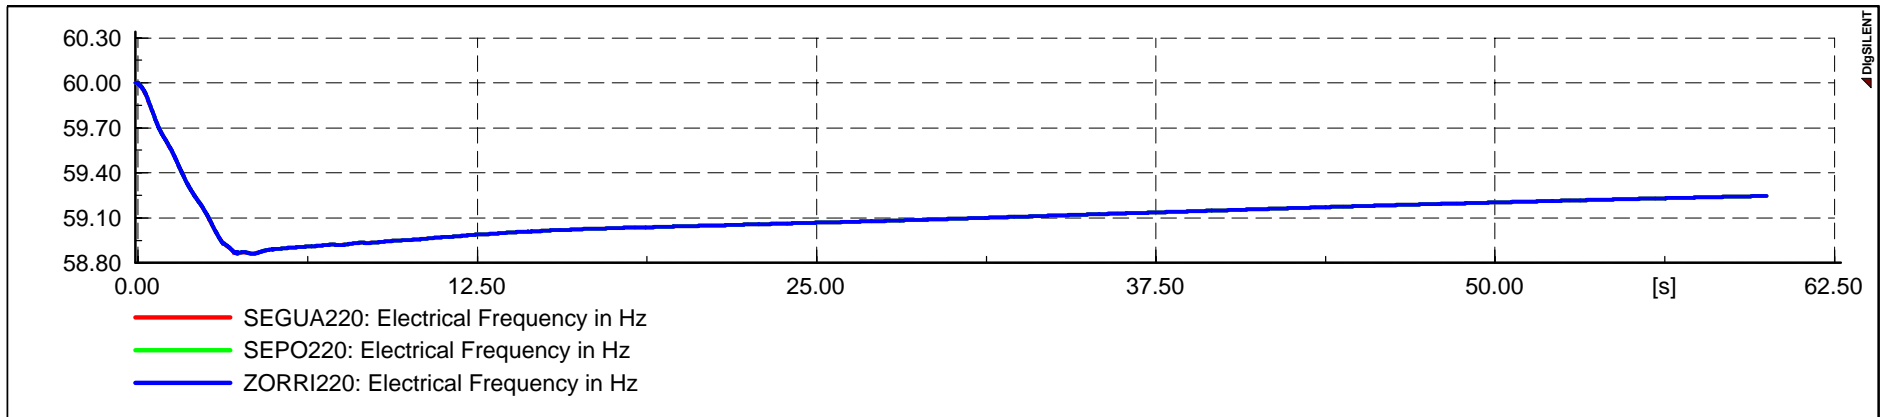


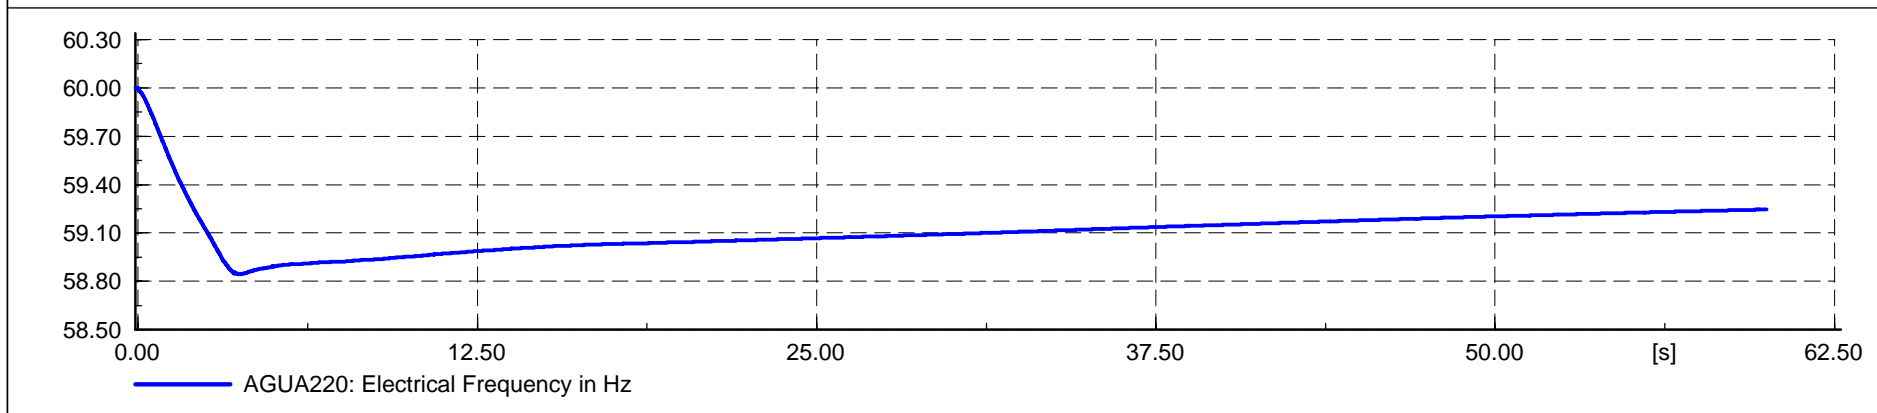
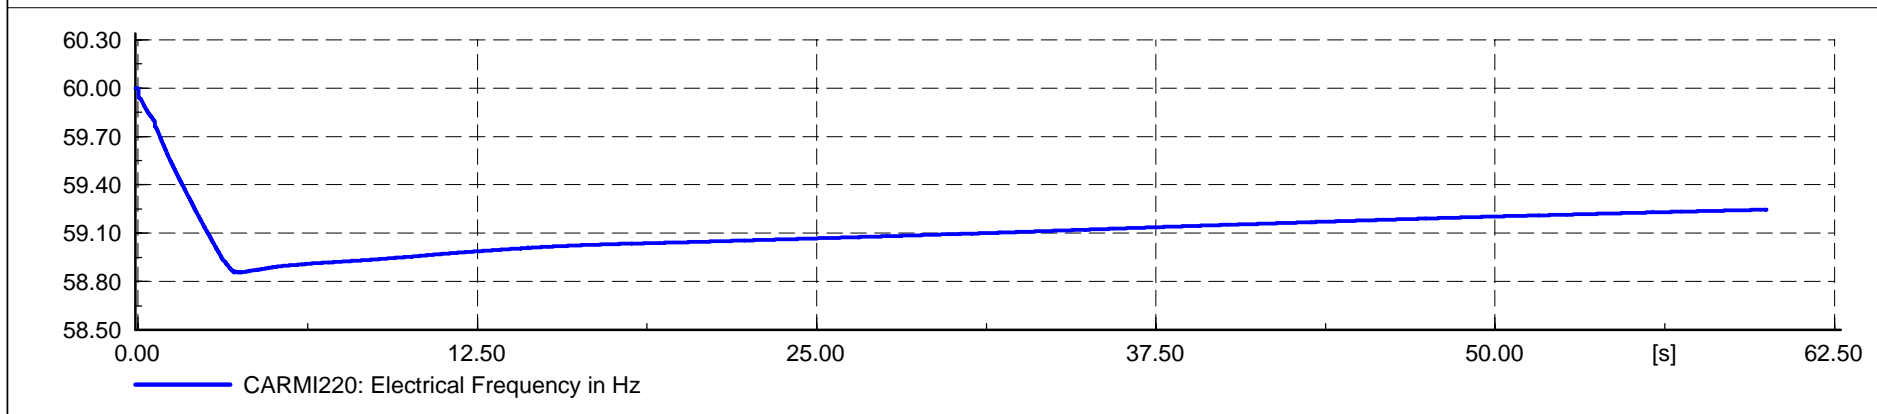
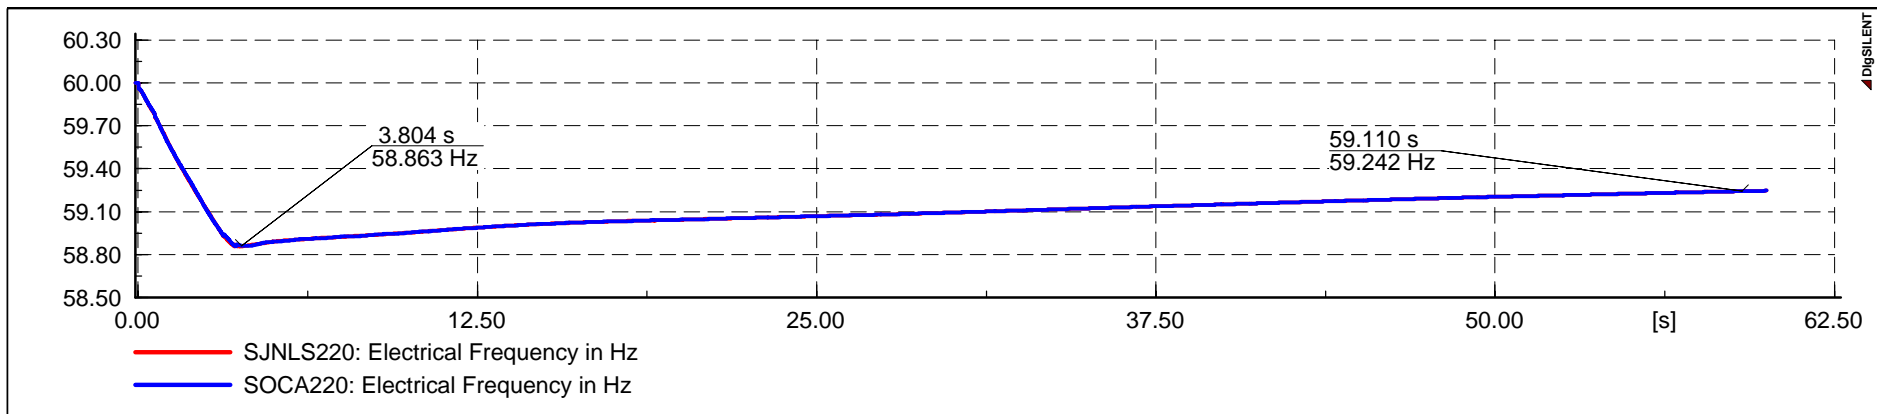


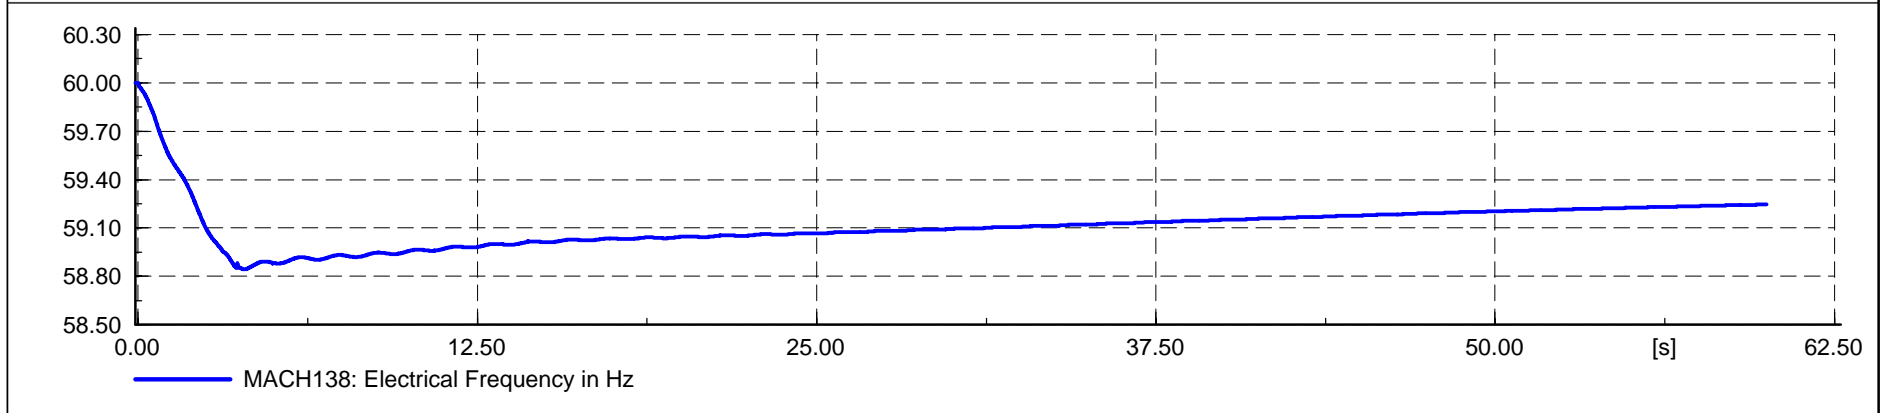
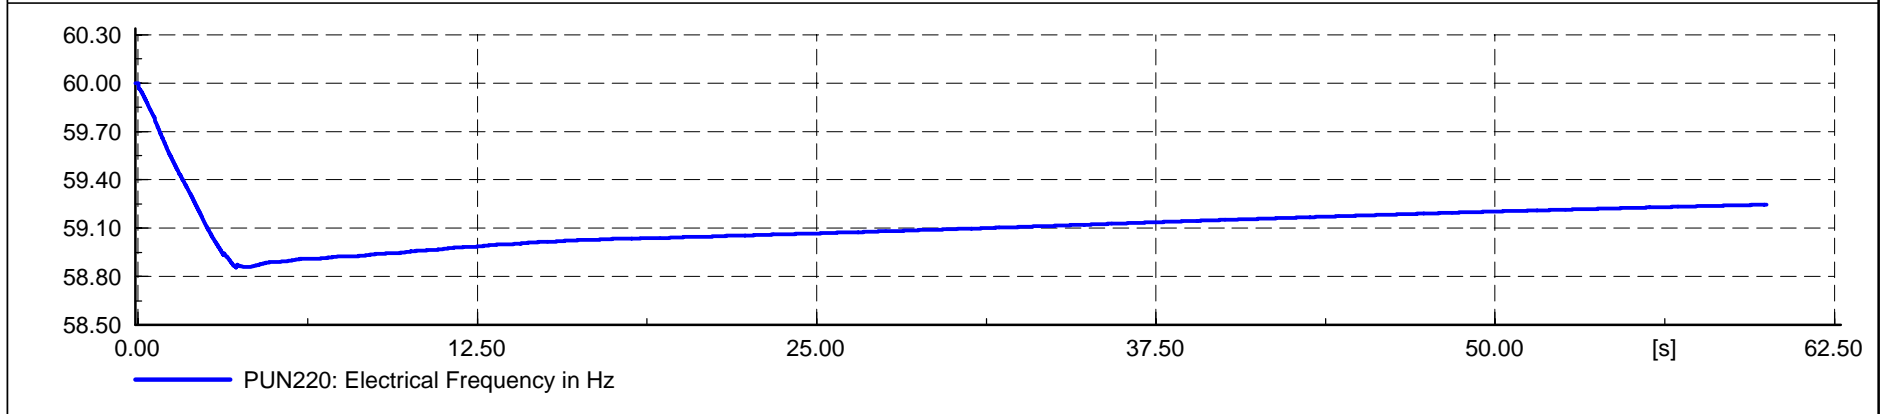
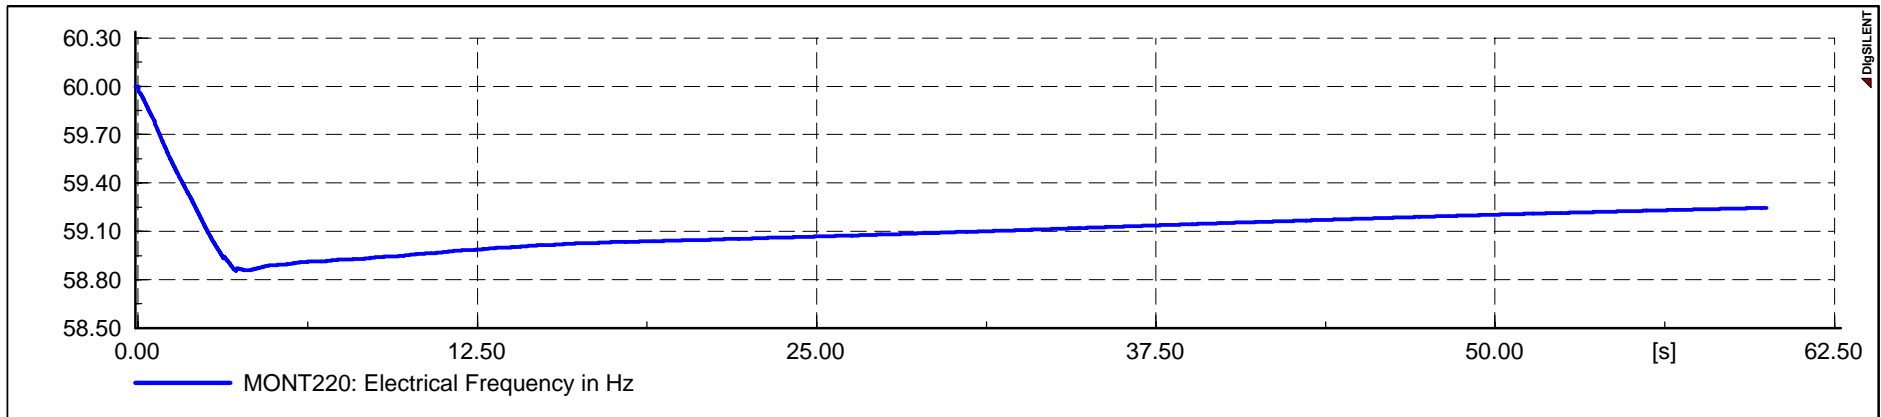


**DESCONEXION DE 4 GRUPOS DE C.H. MANTARO Y 2
GRUPO DE C.H. RESTITUCION CON UN
TOTAL DE 545.6 MW**

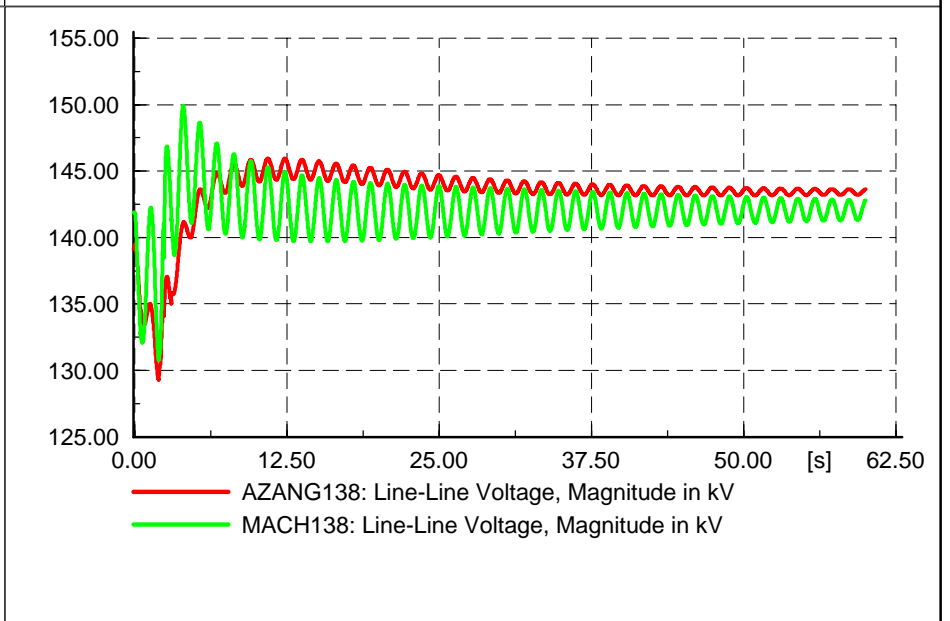
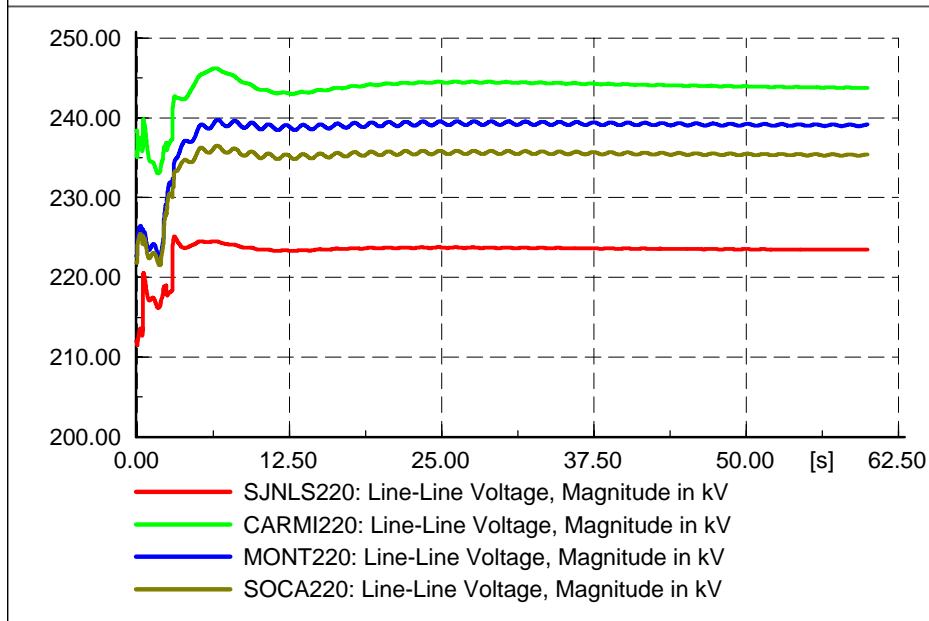
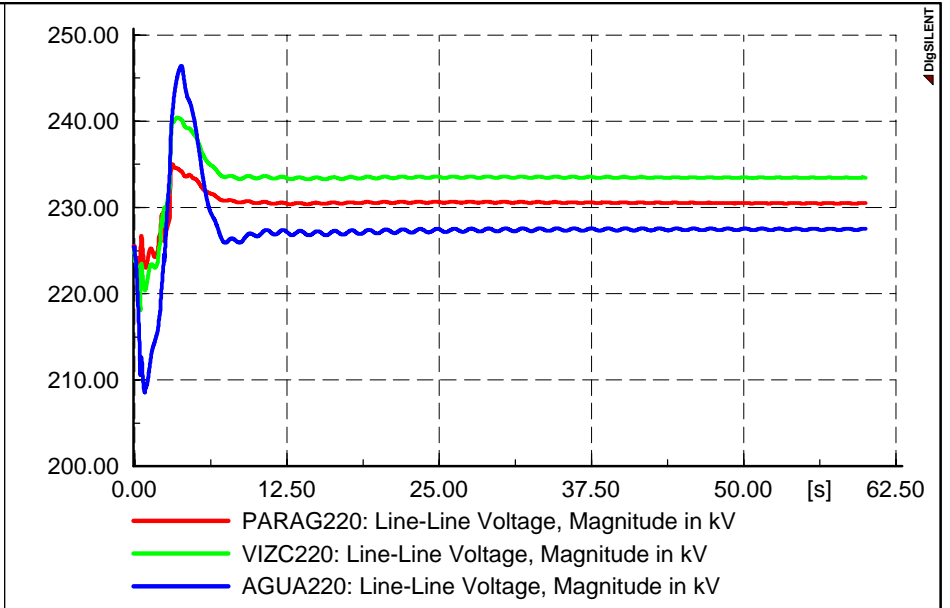
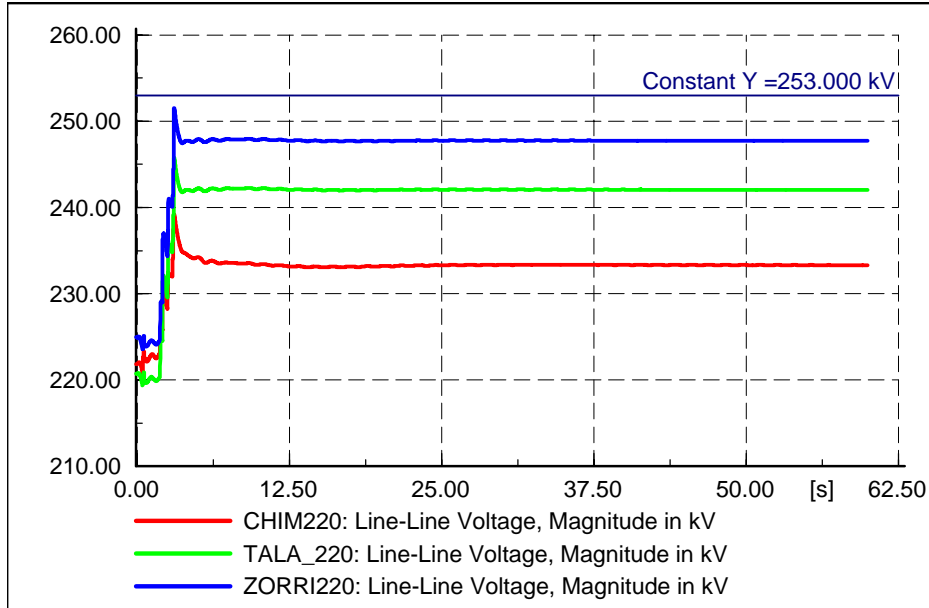


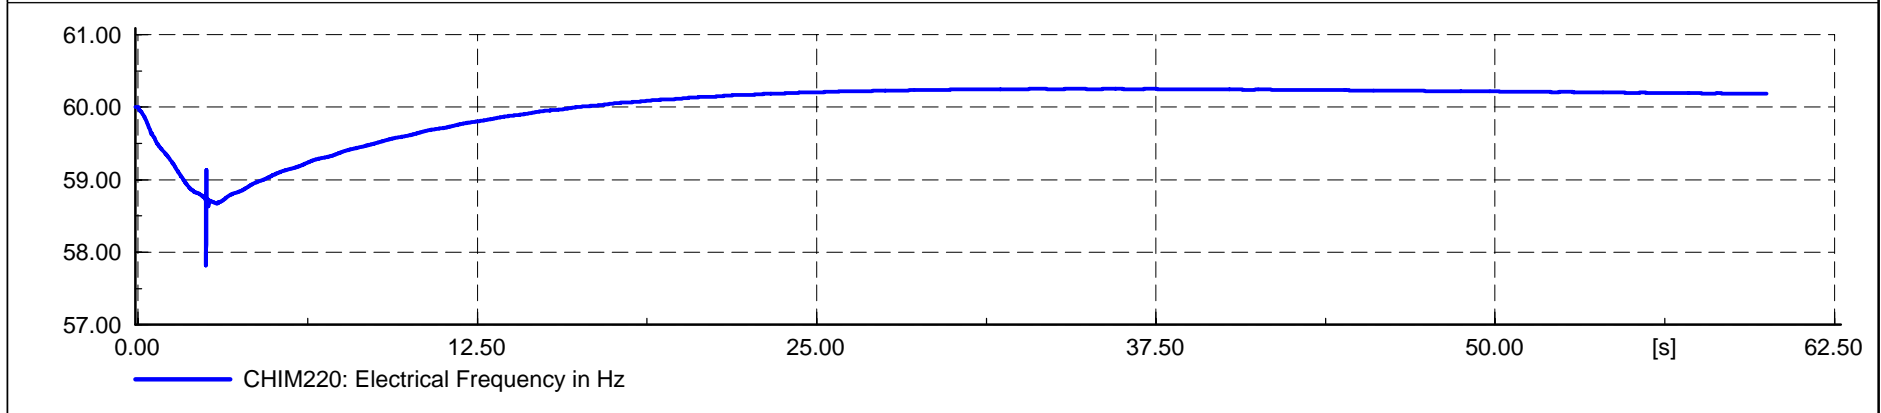
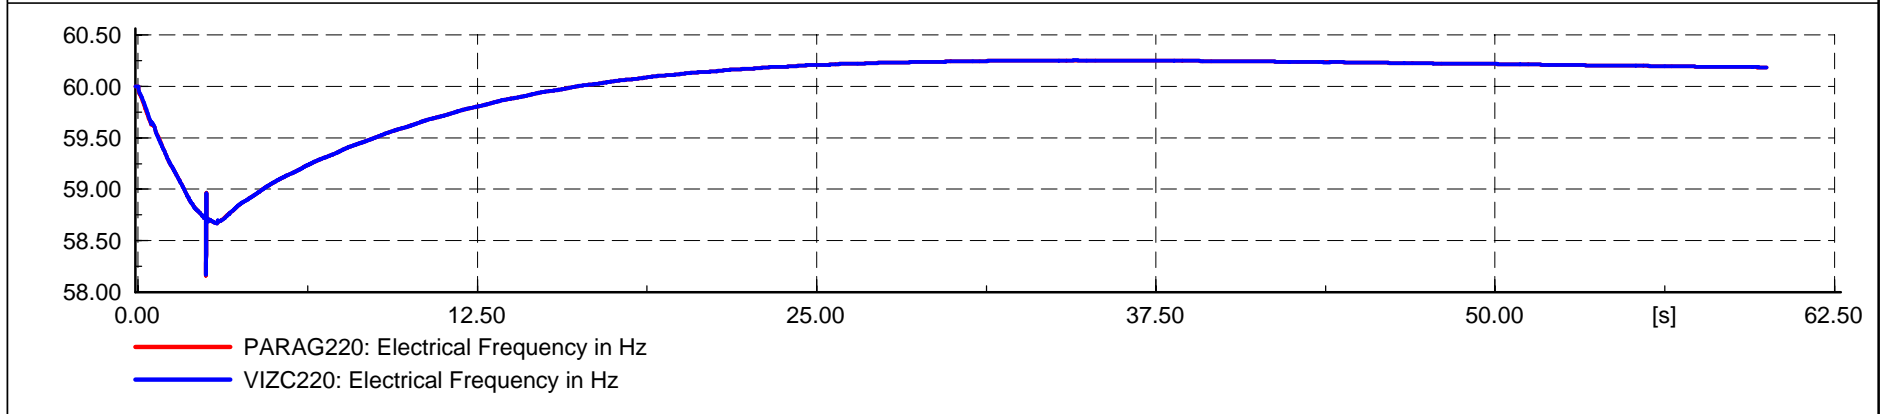
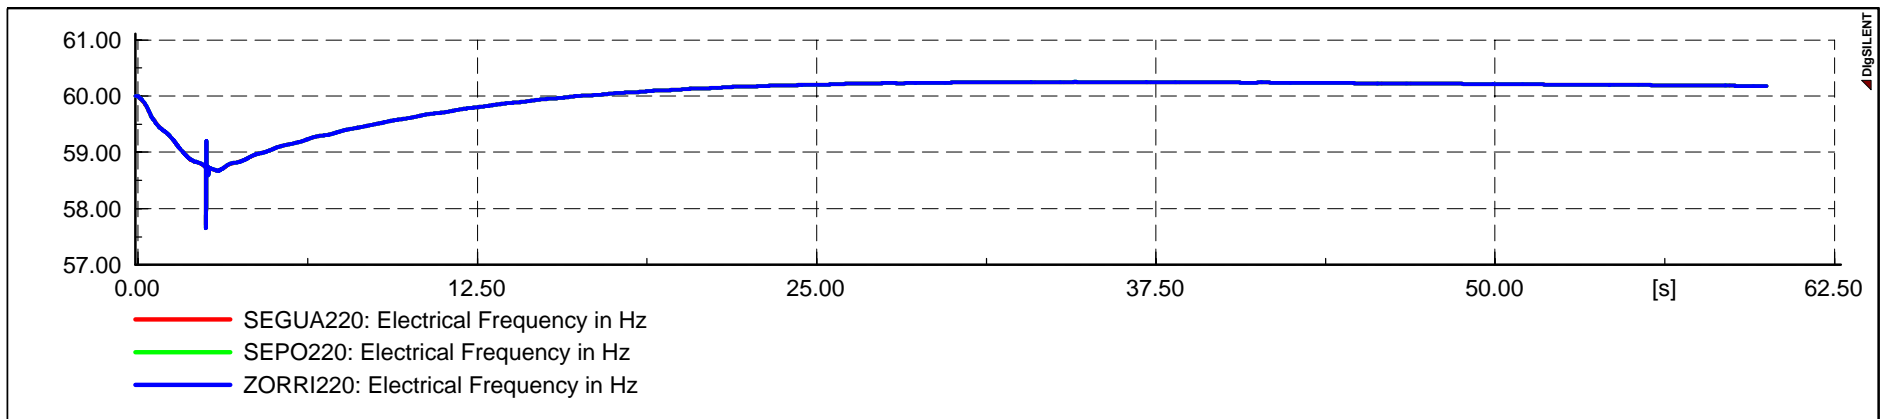


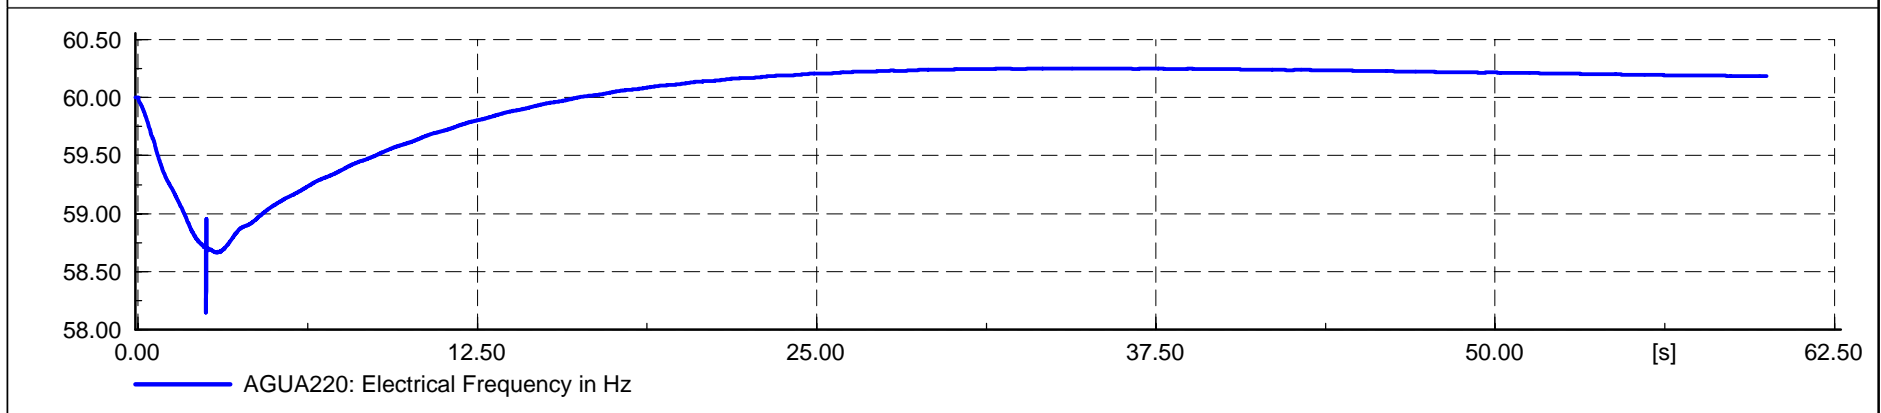
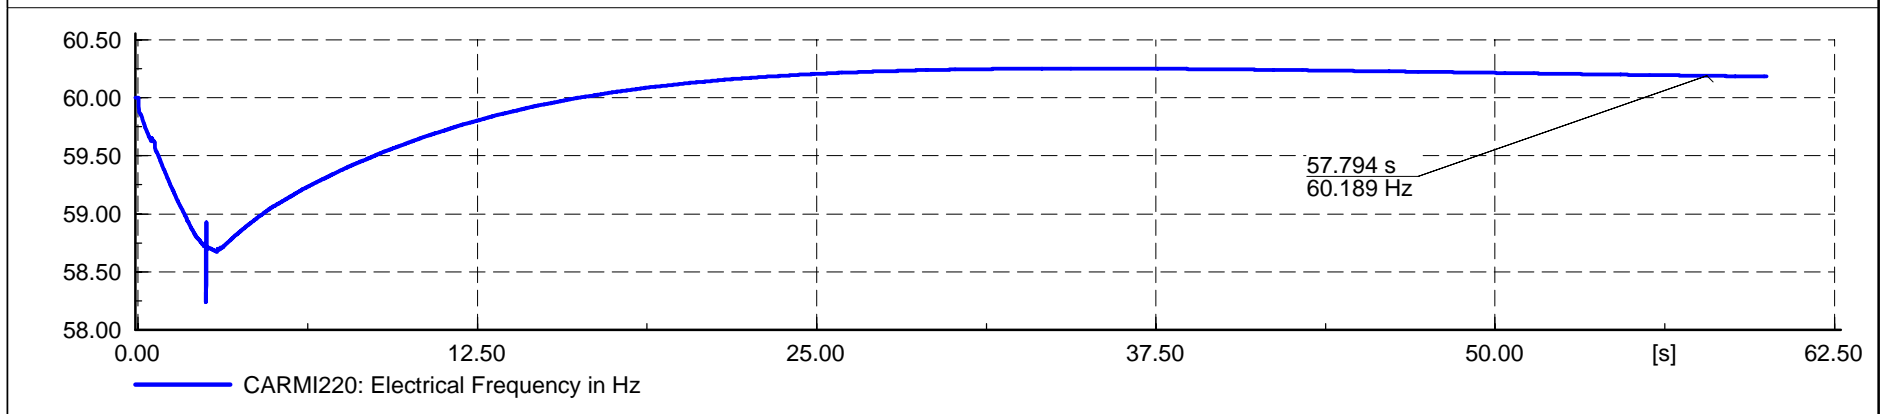
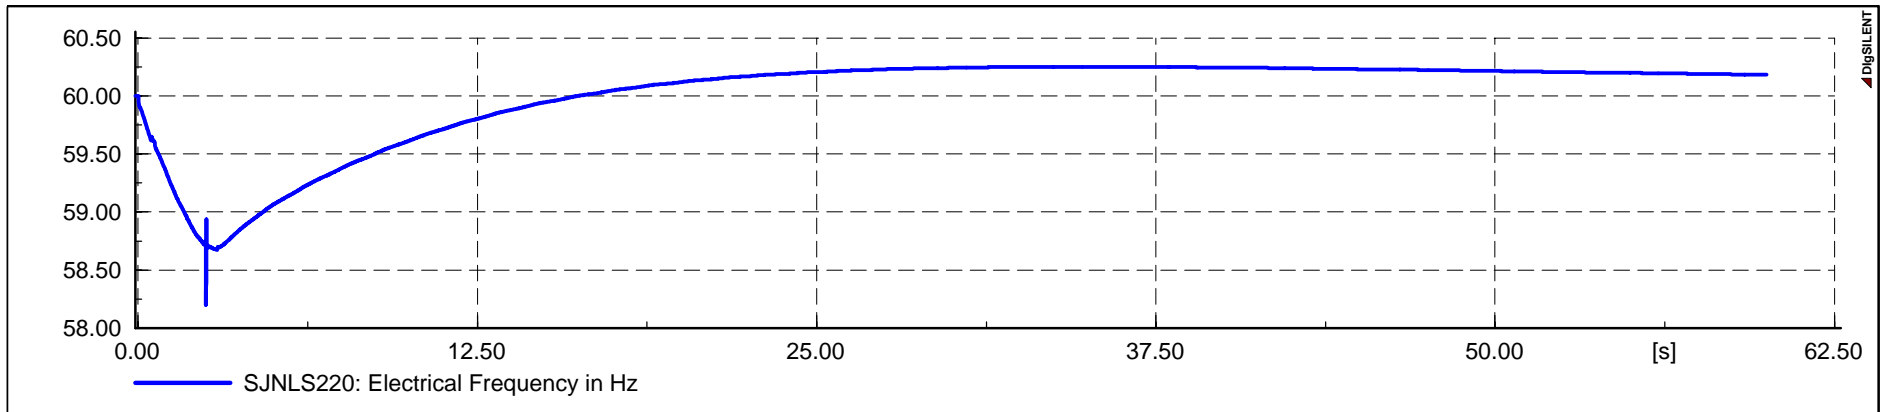


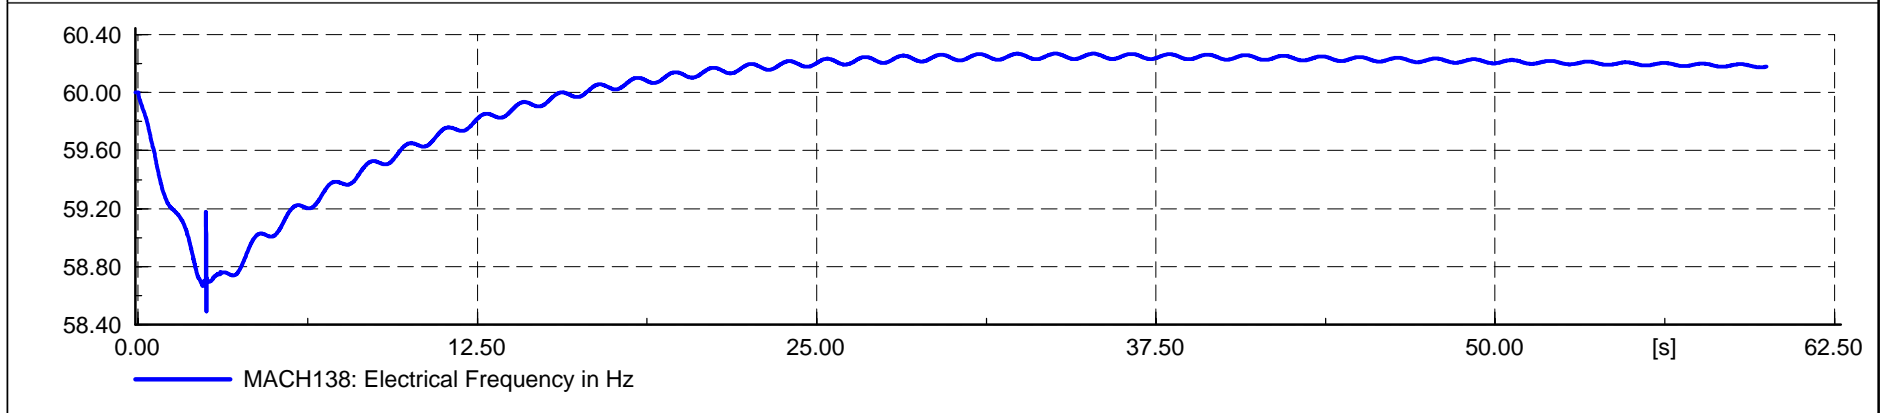
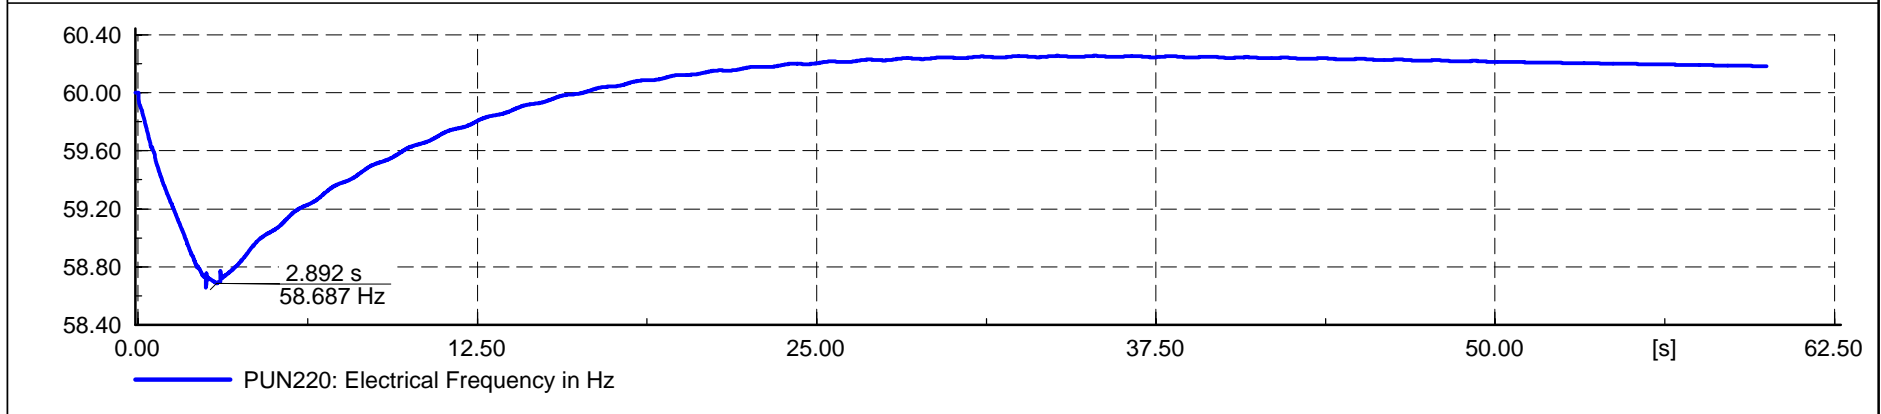
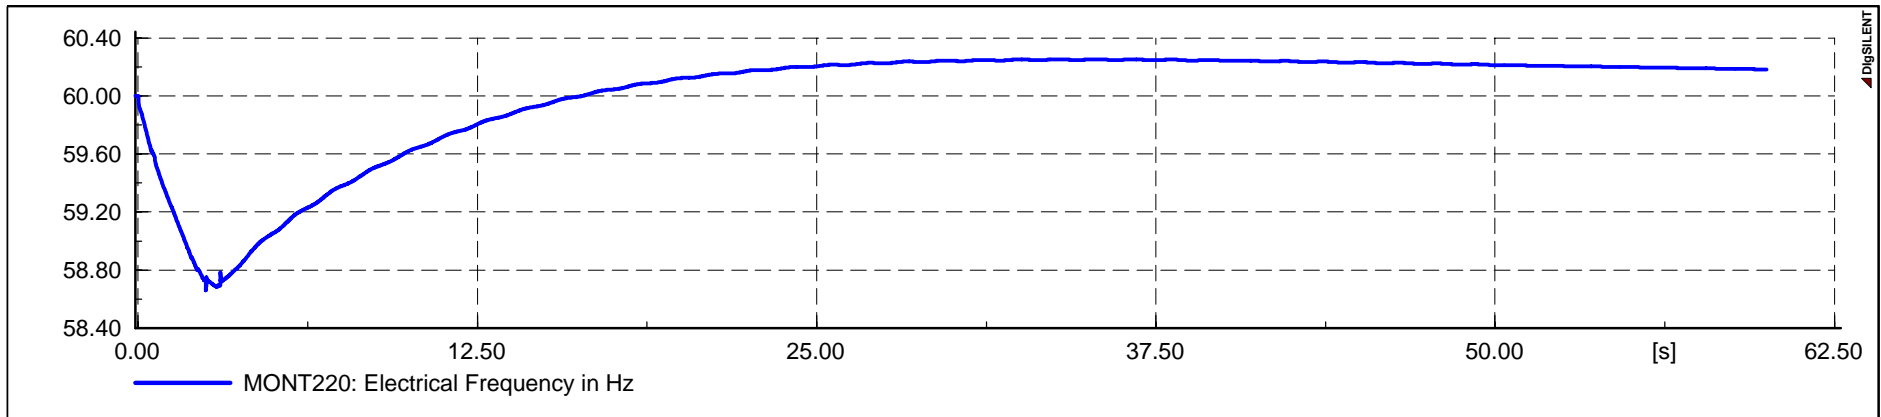


**DESCONEXION C.H. MANTARO Y C.H. RESTITUCION
CON 841.6 MW**

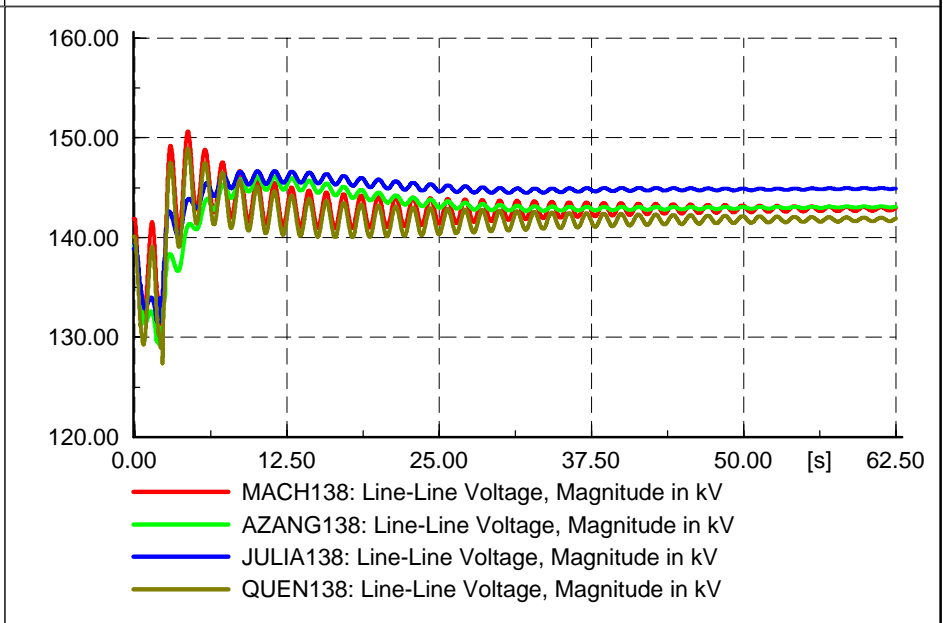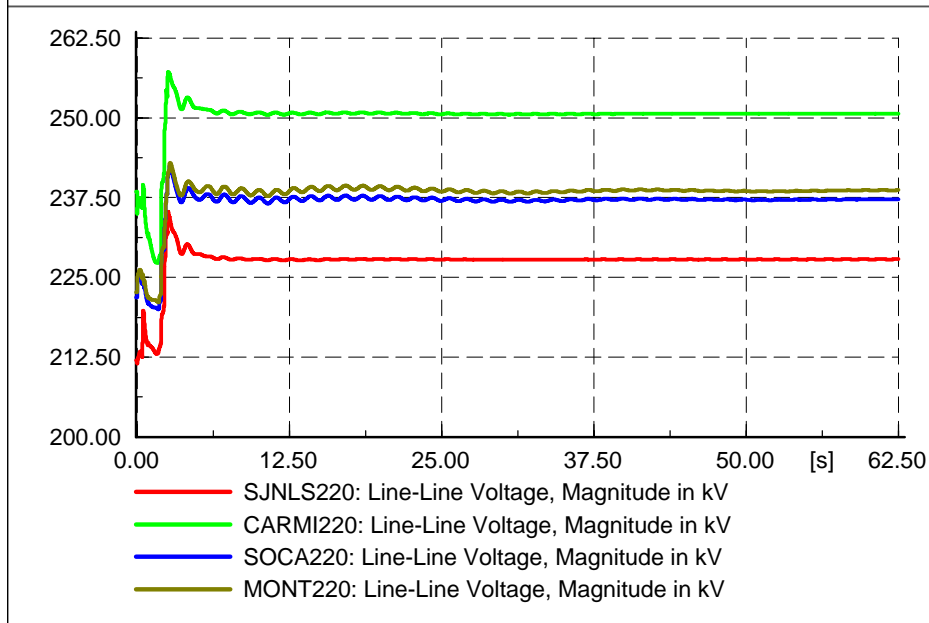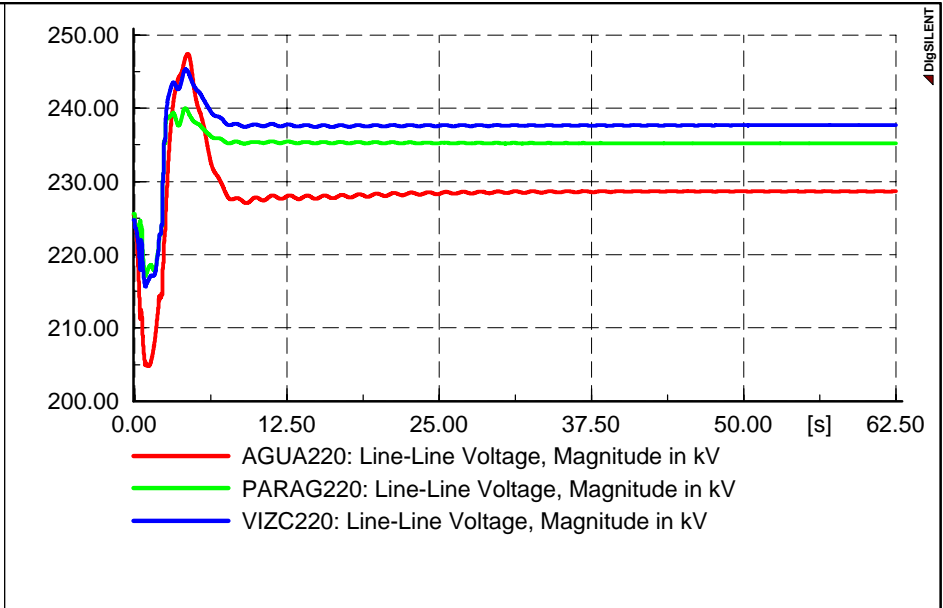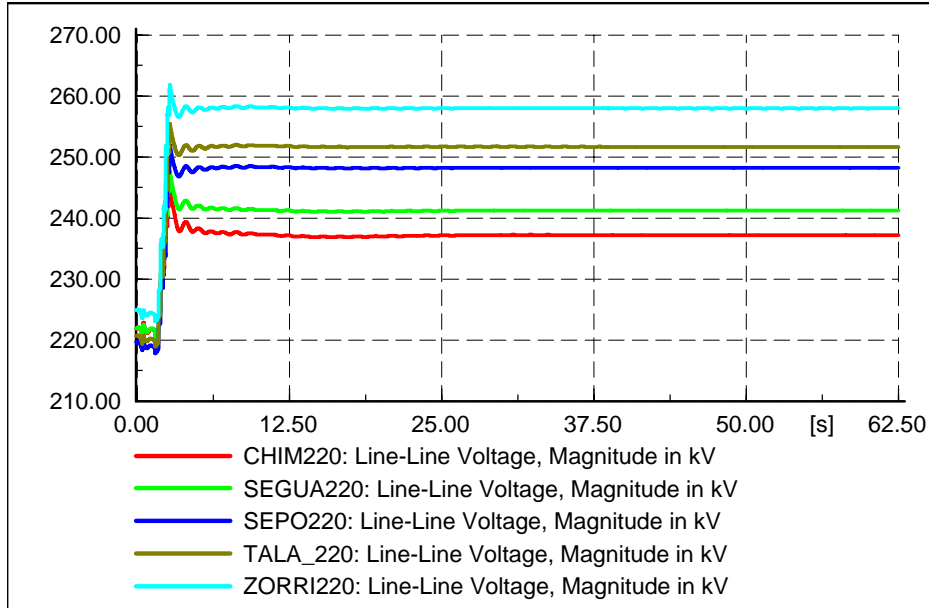


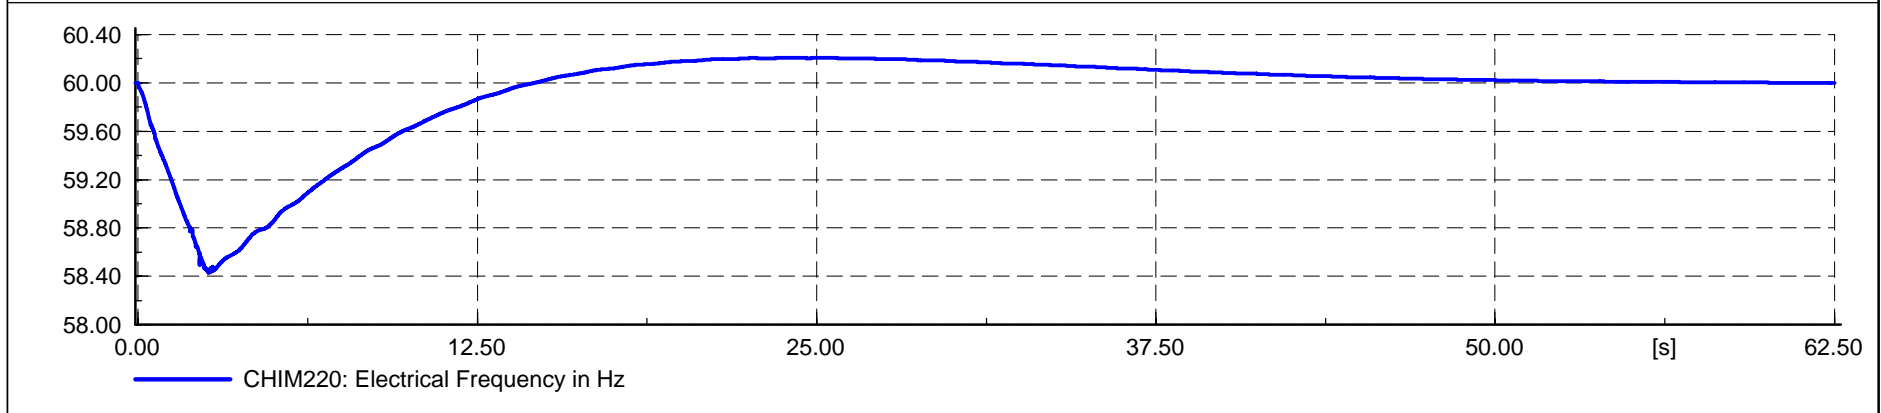
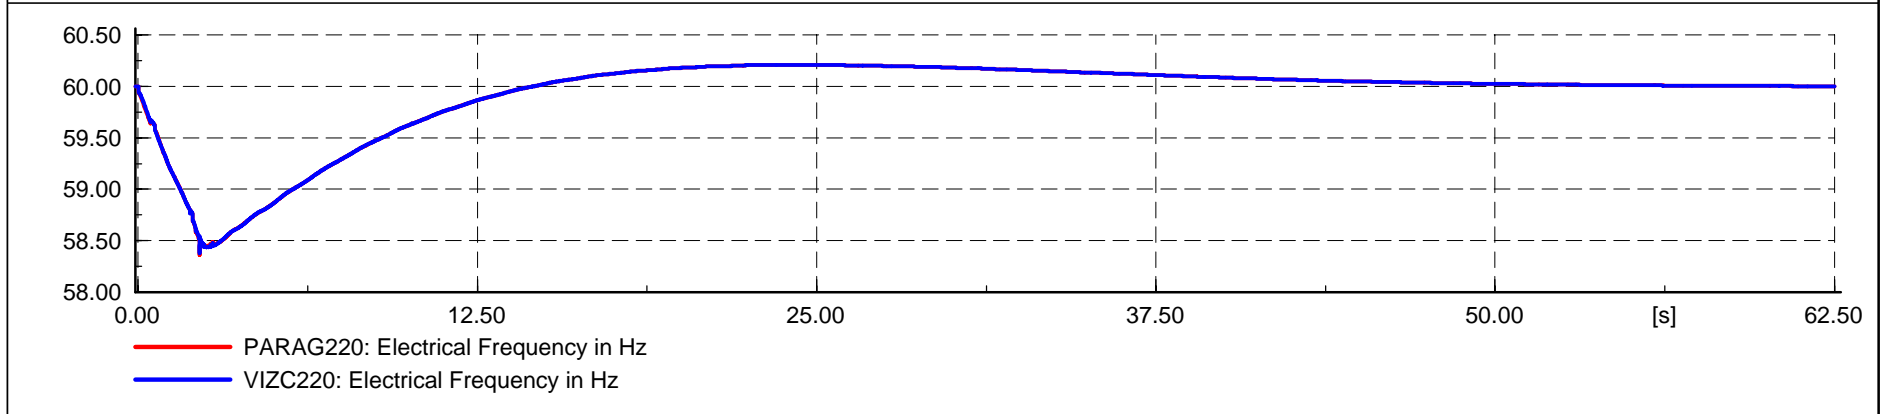
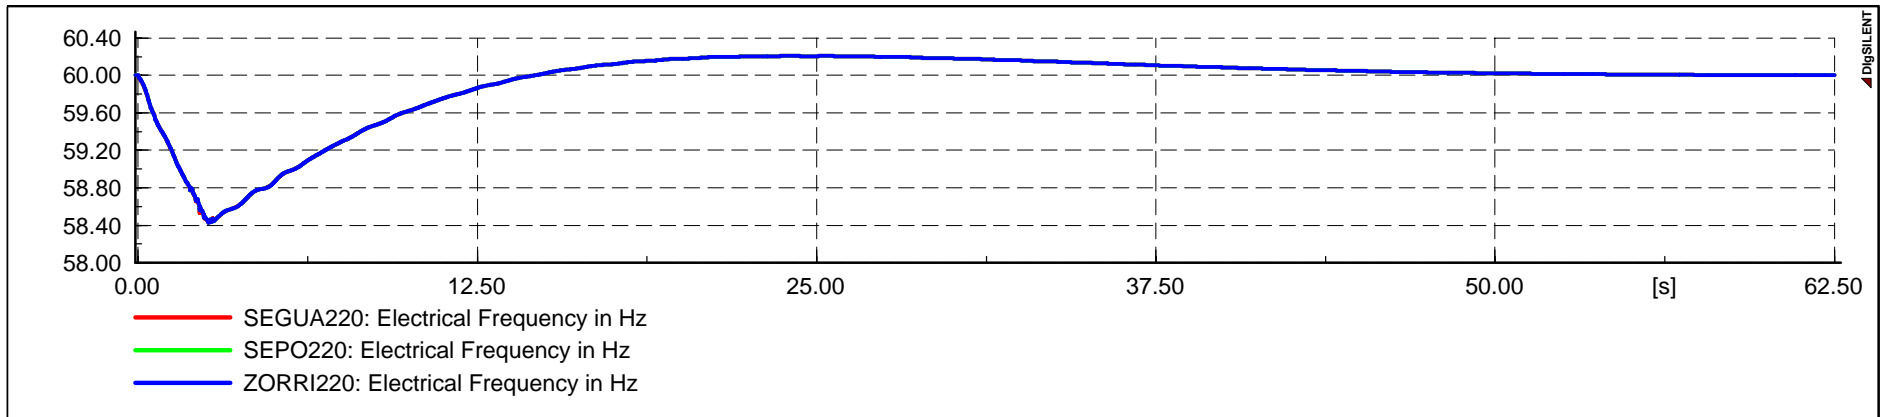


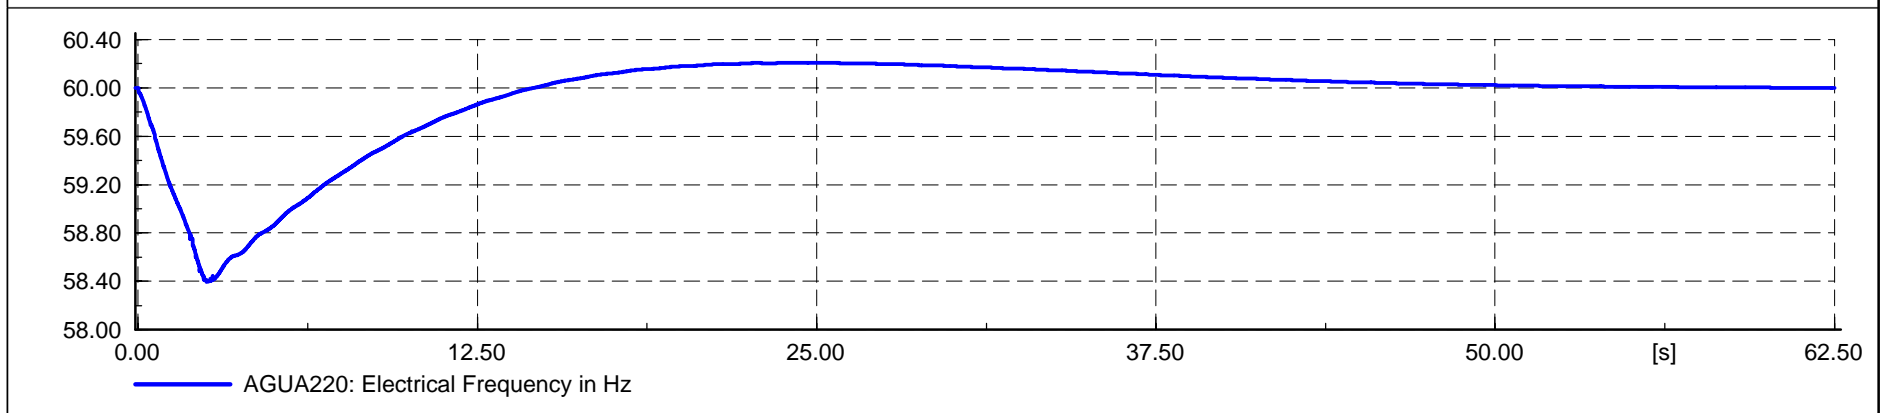
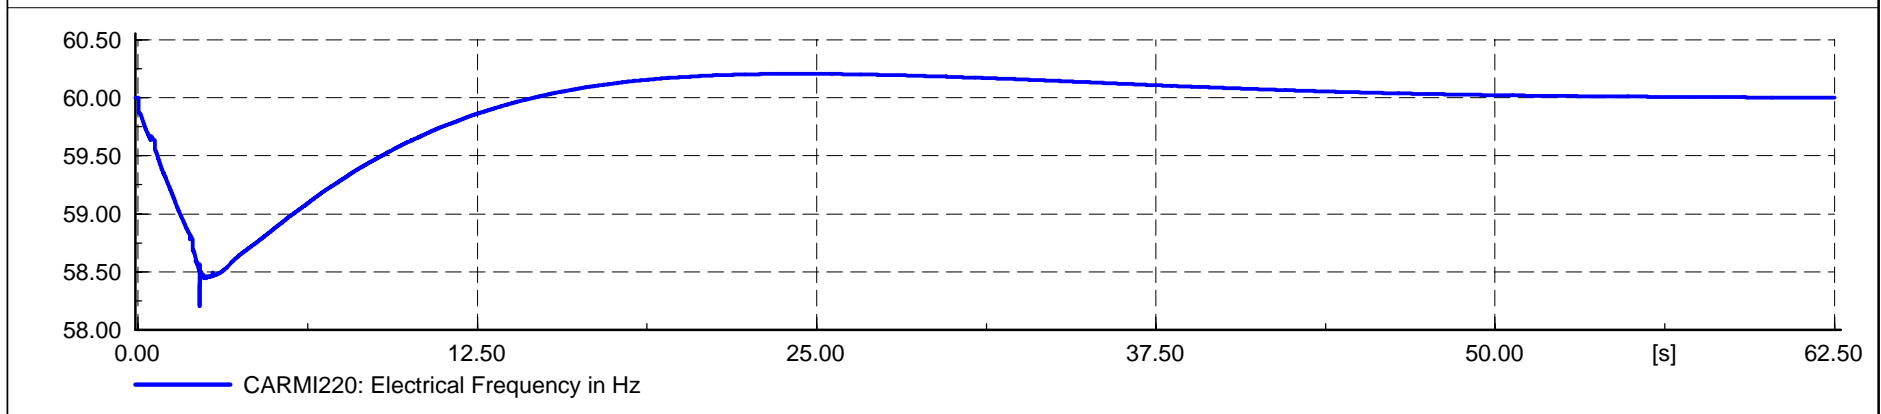
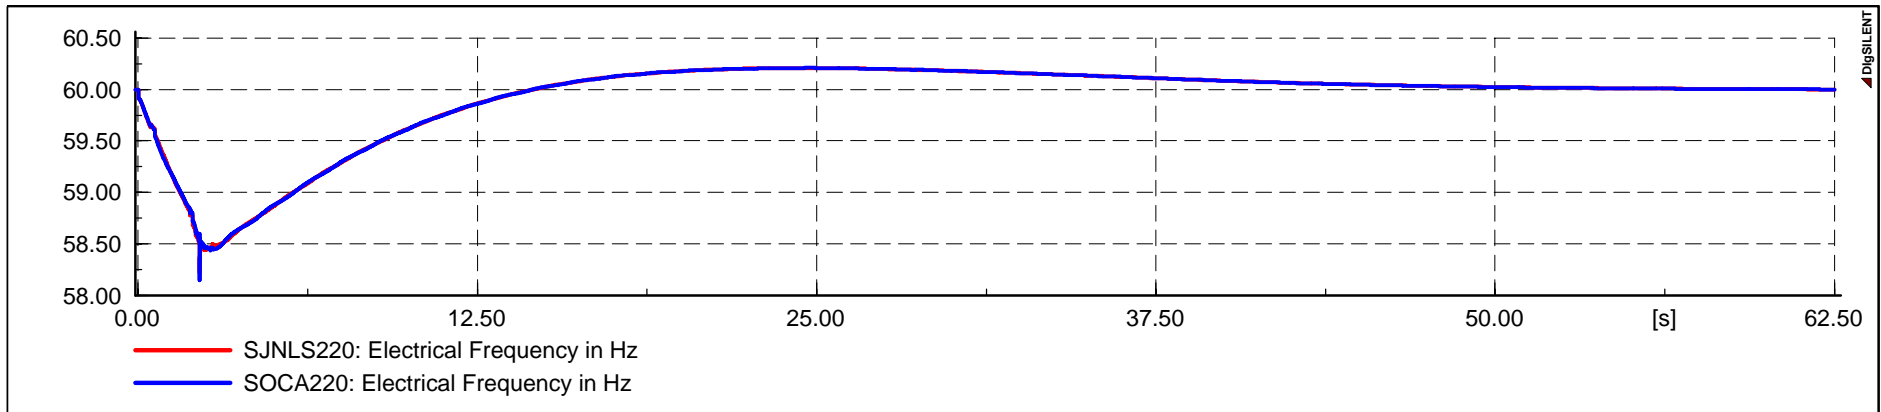


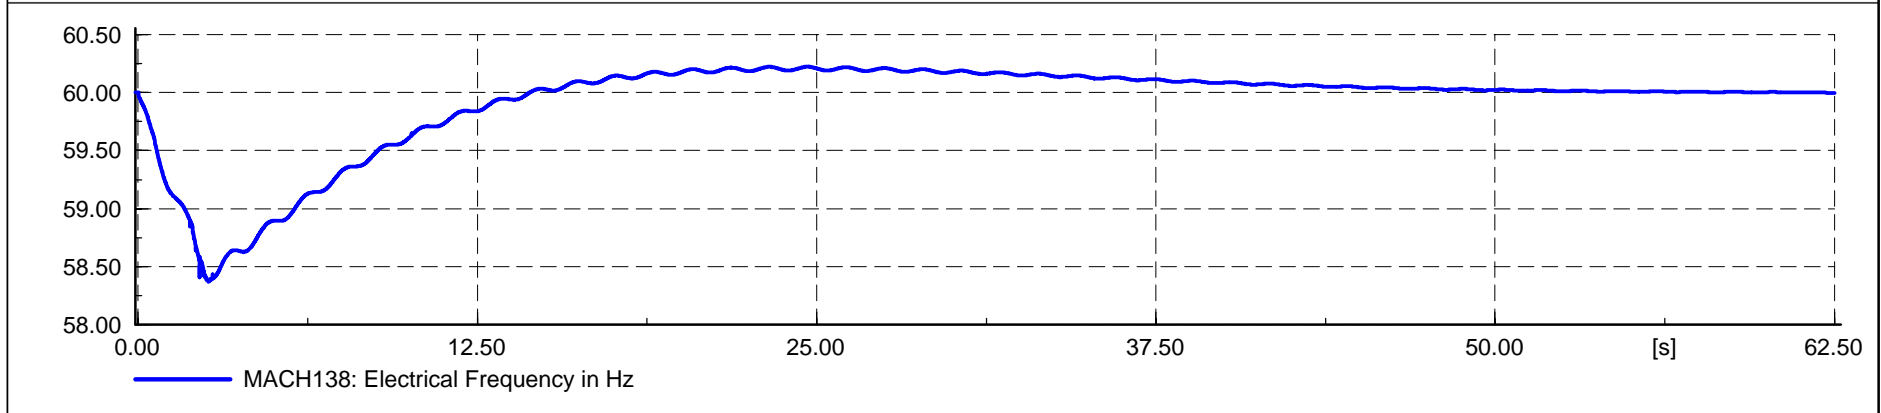
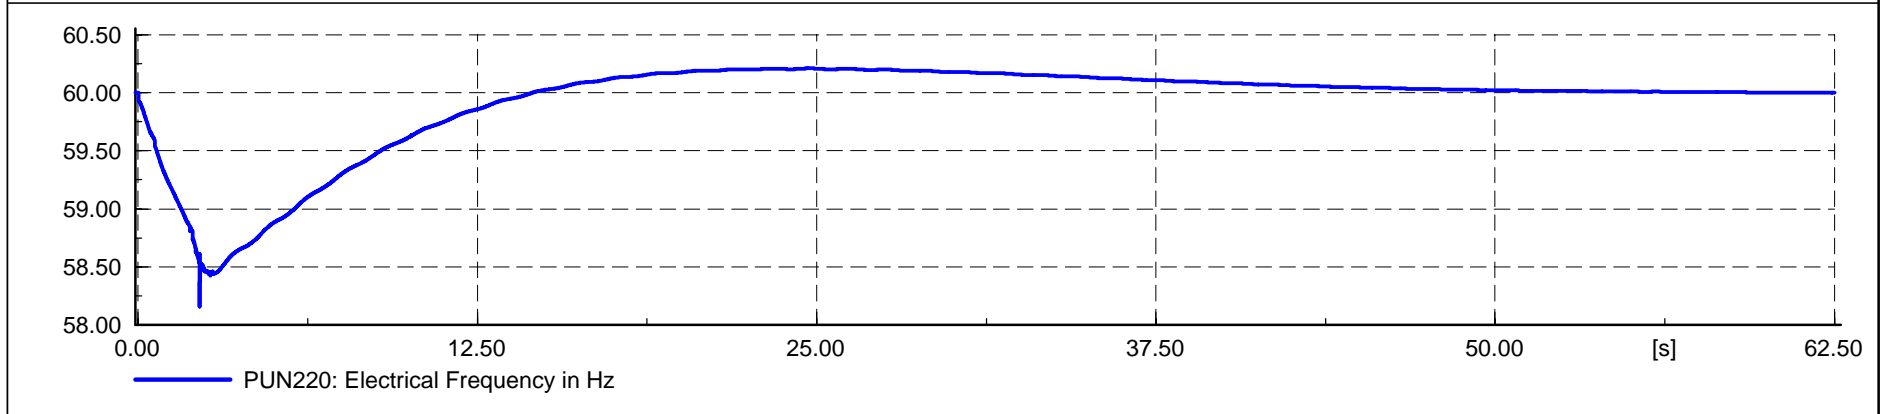
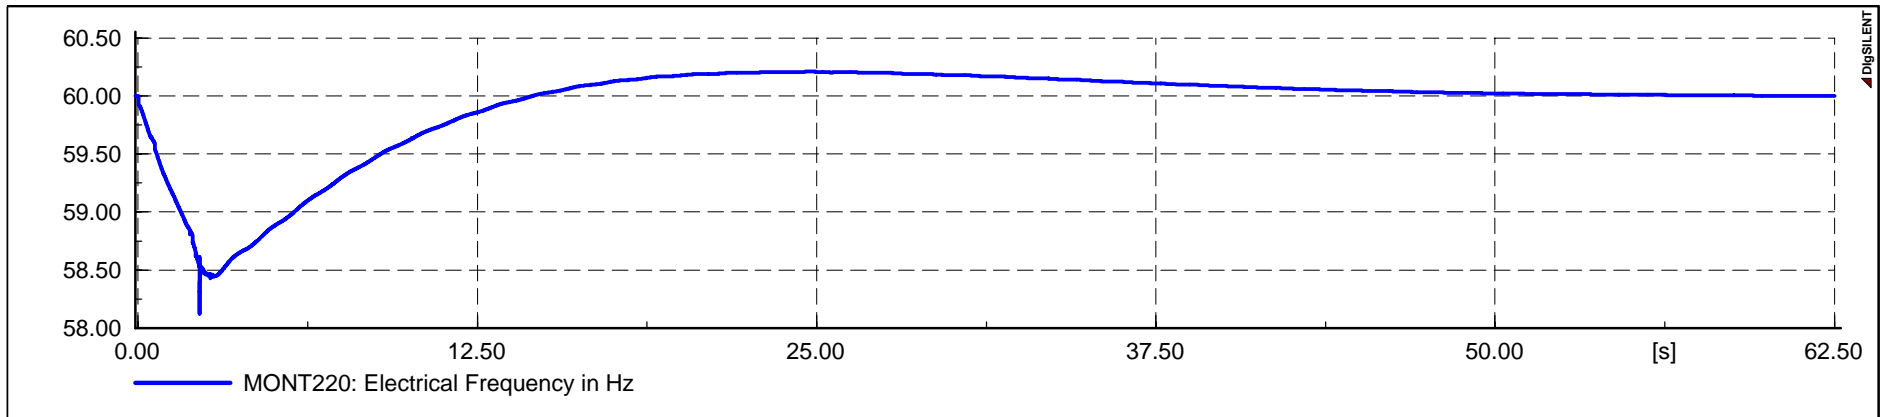





AÑO 2006 MAXIMA DEMANDA EN ESTIAJE

DESCONEXION DE CT AGUAYTIA CON 165.192 MW

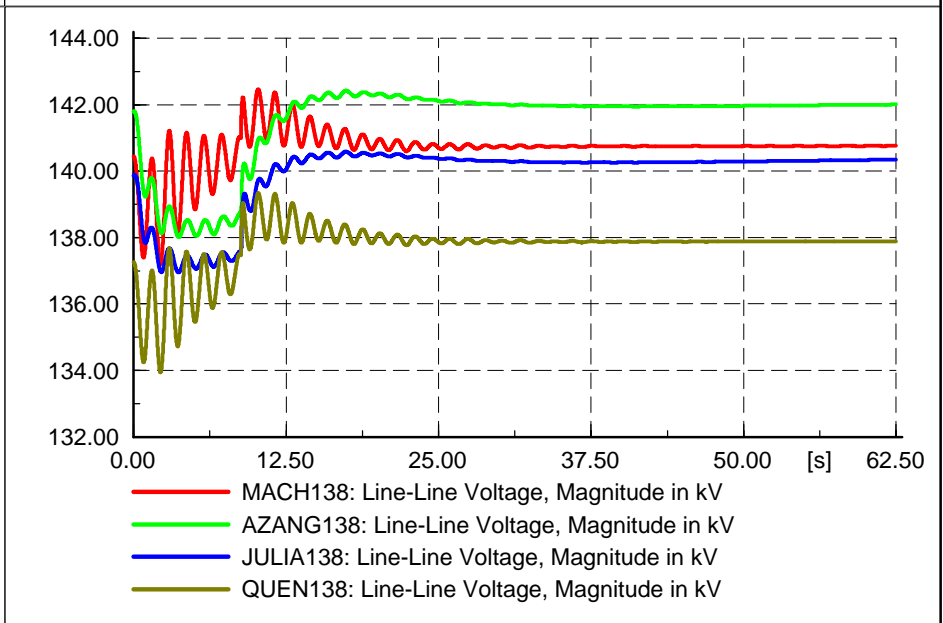
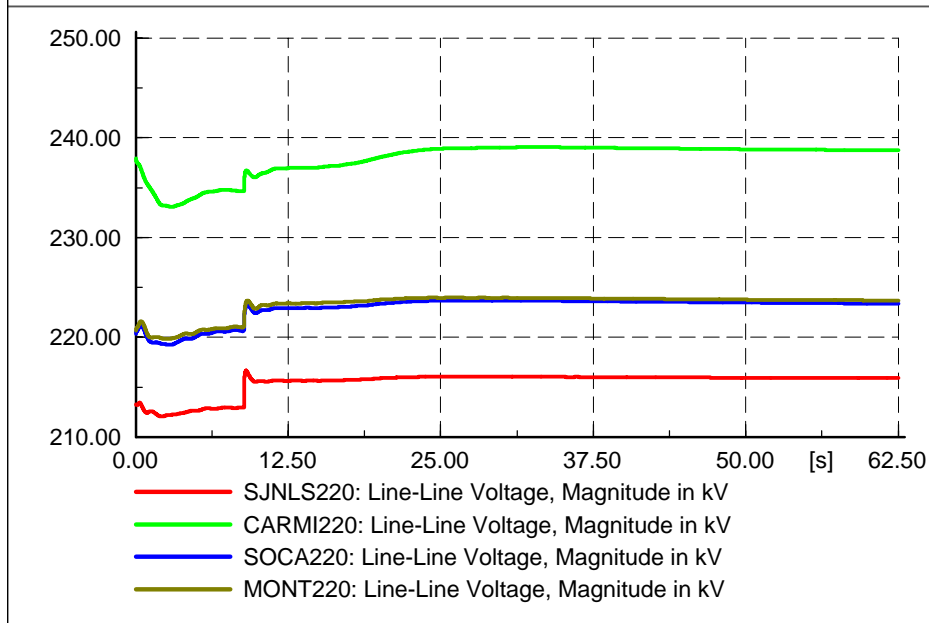
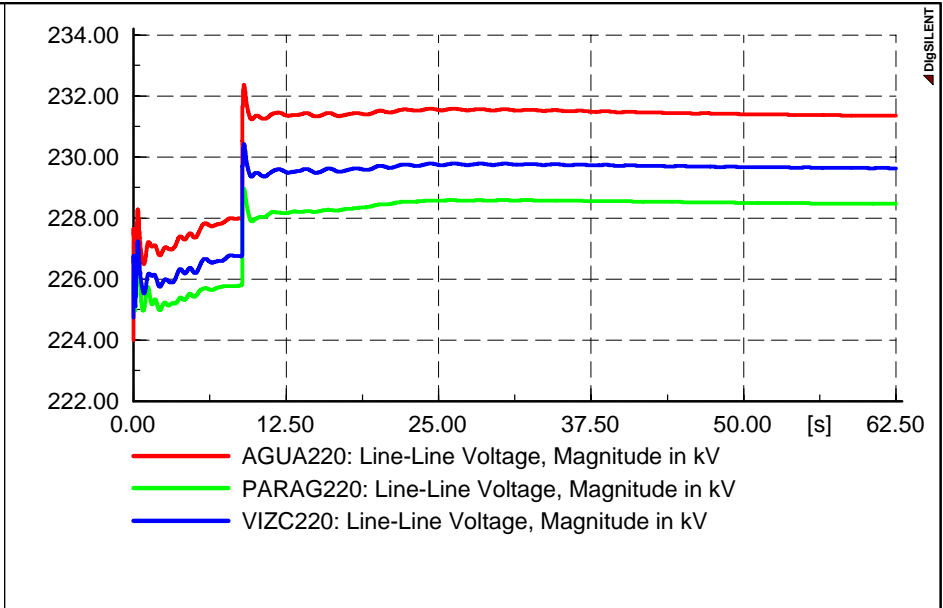
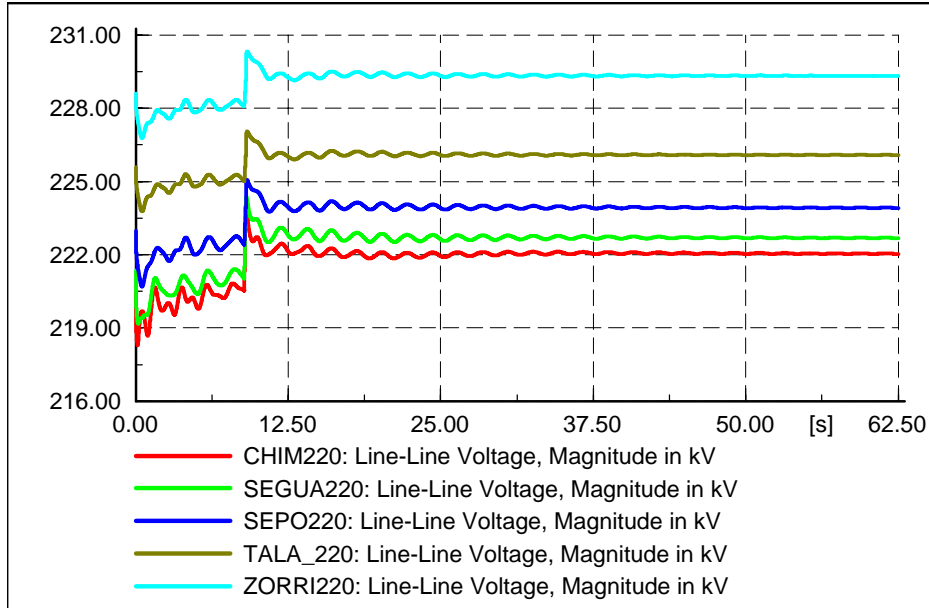


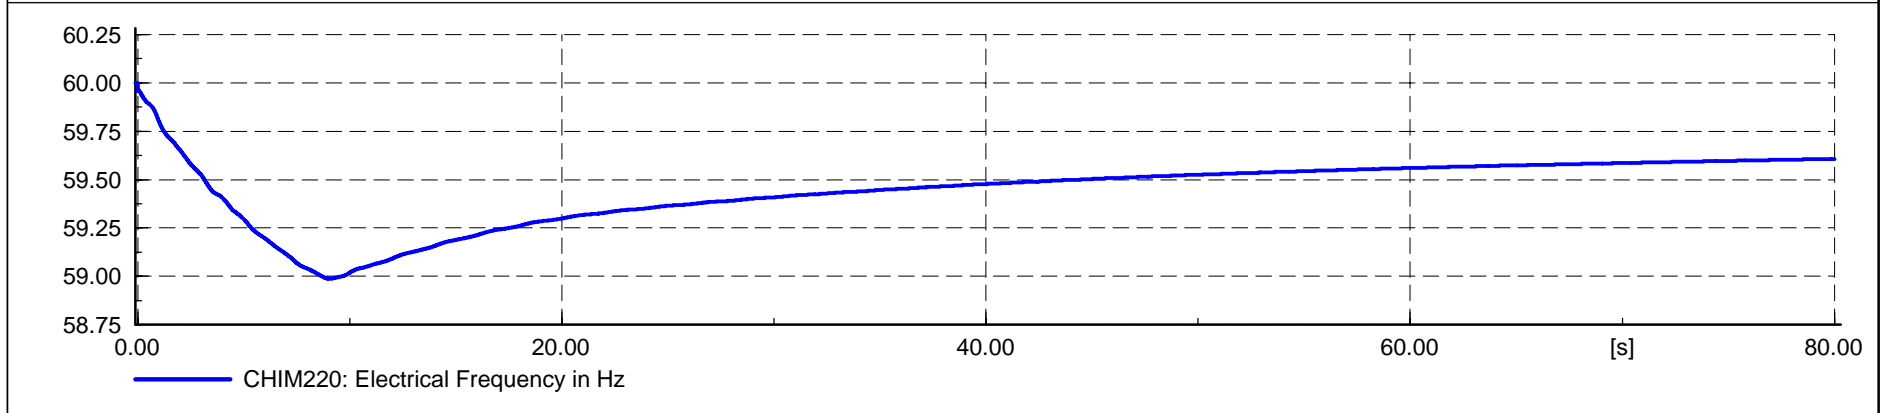
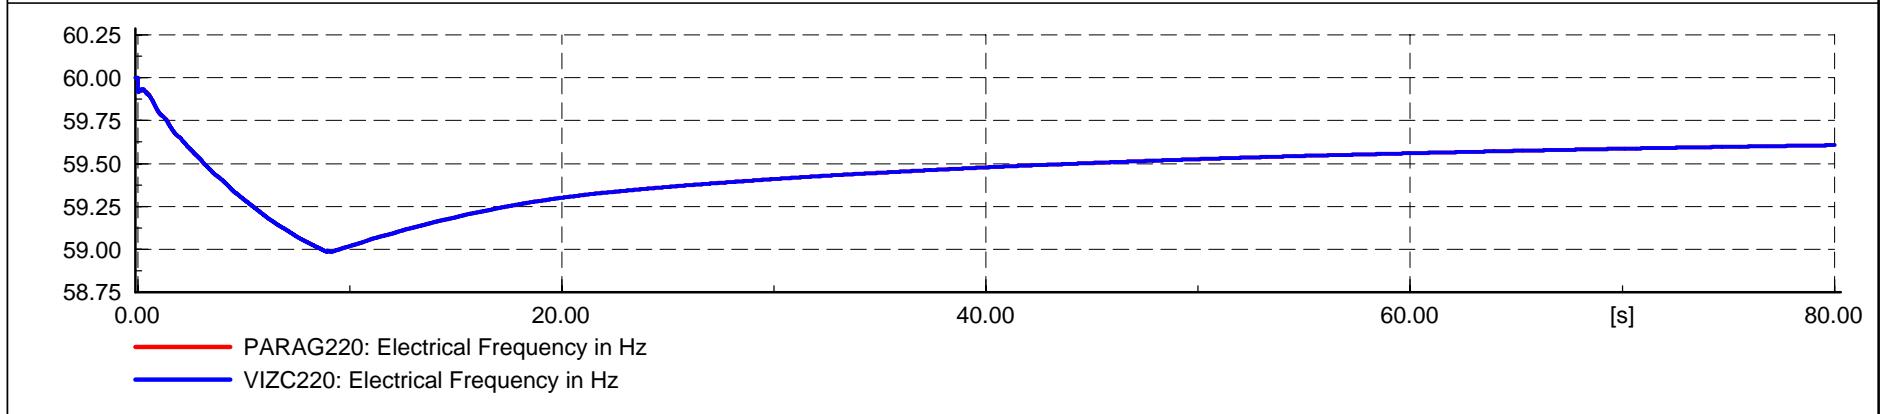
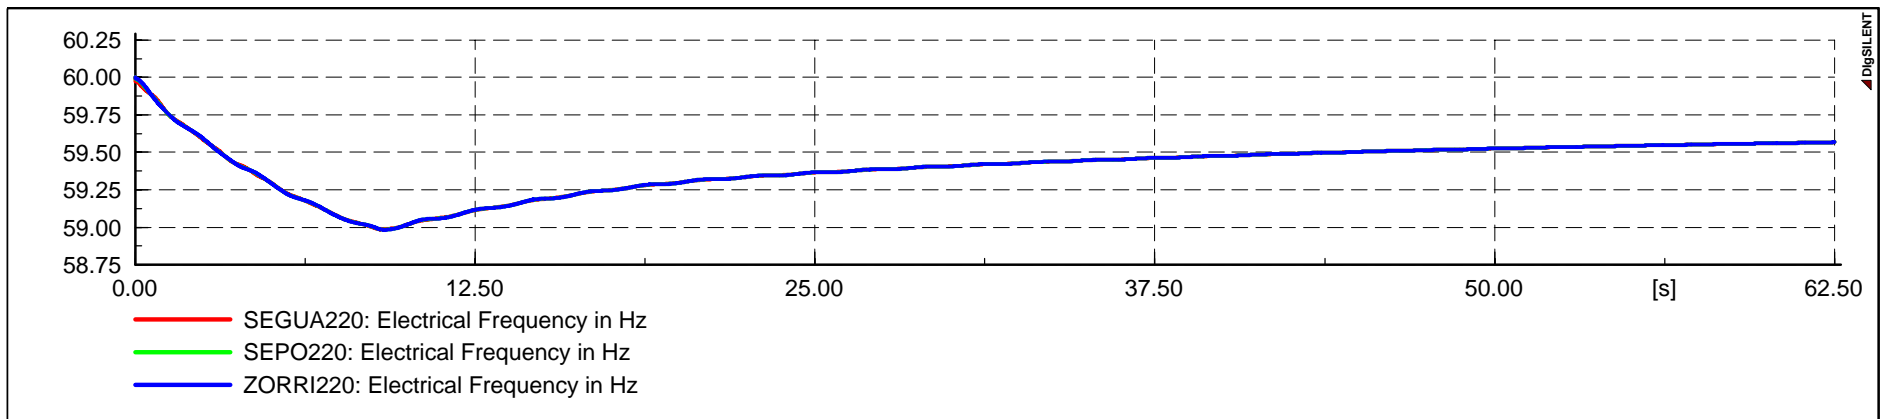


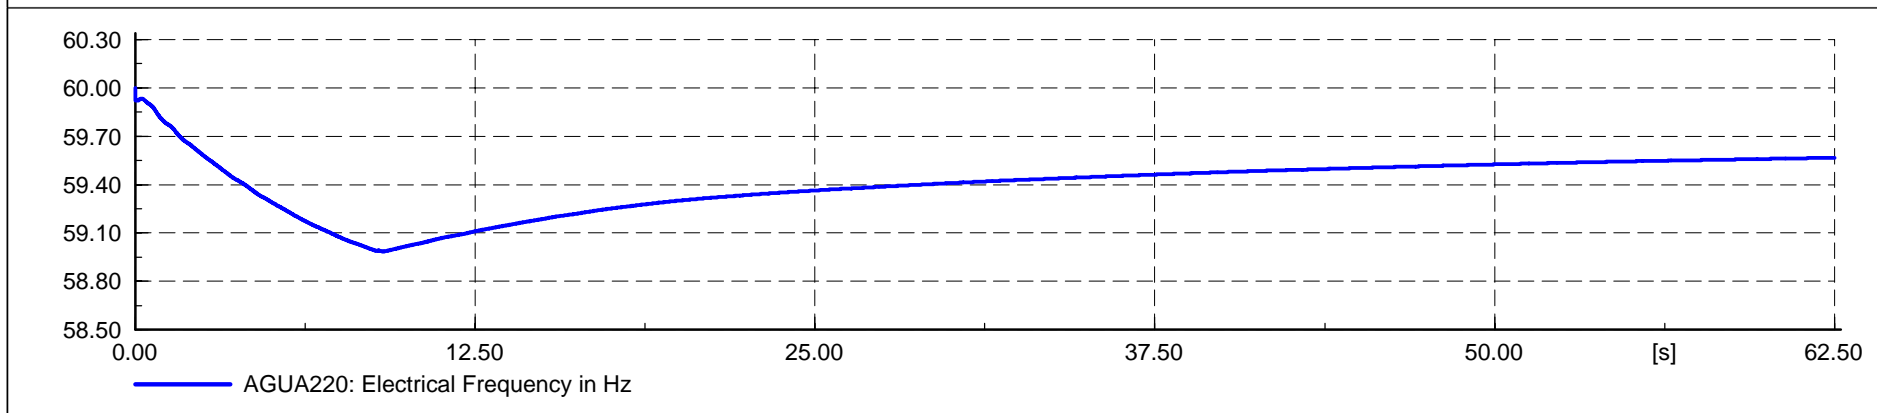
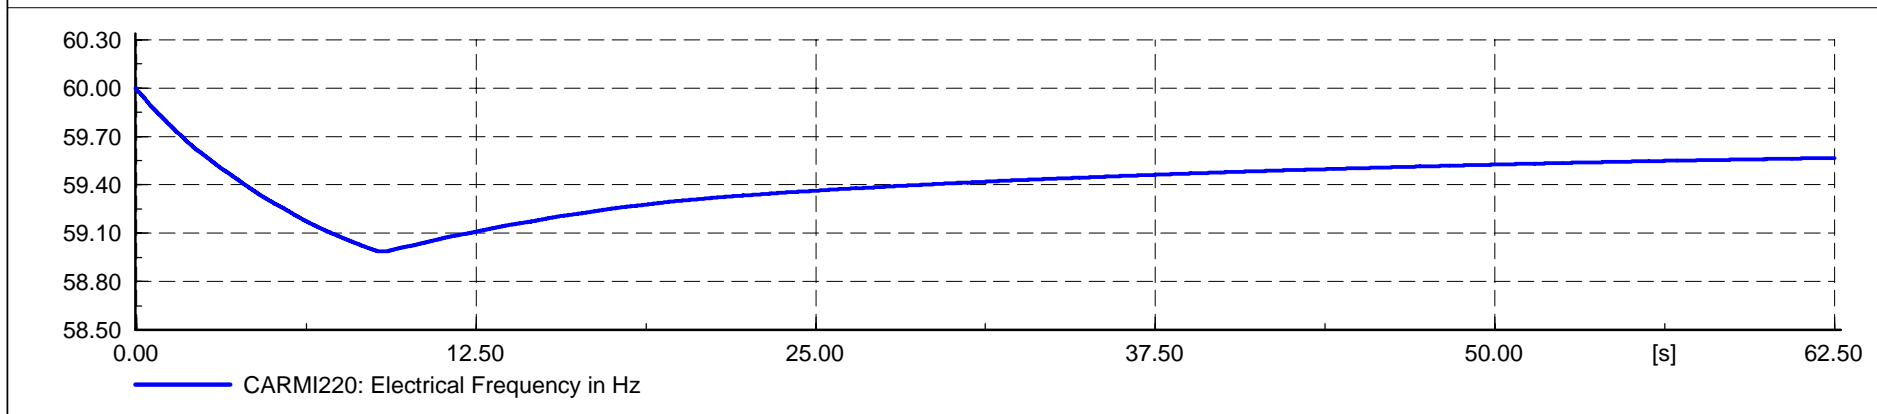
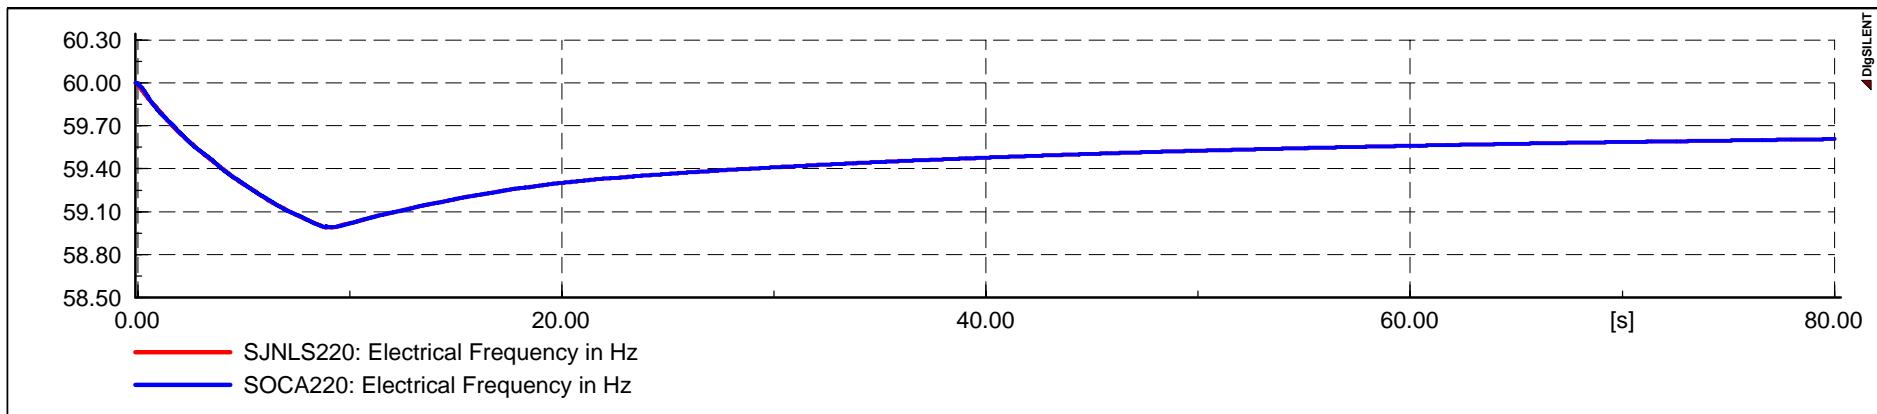


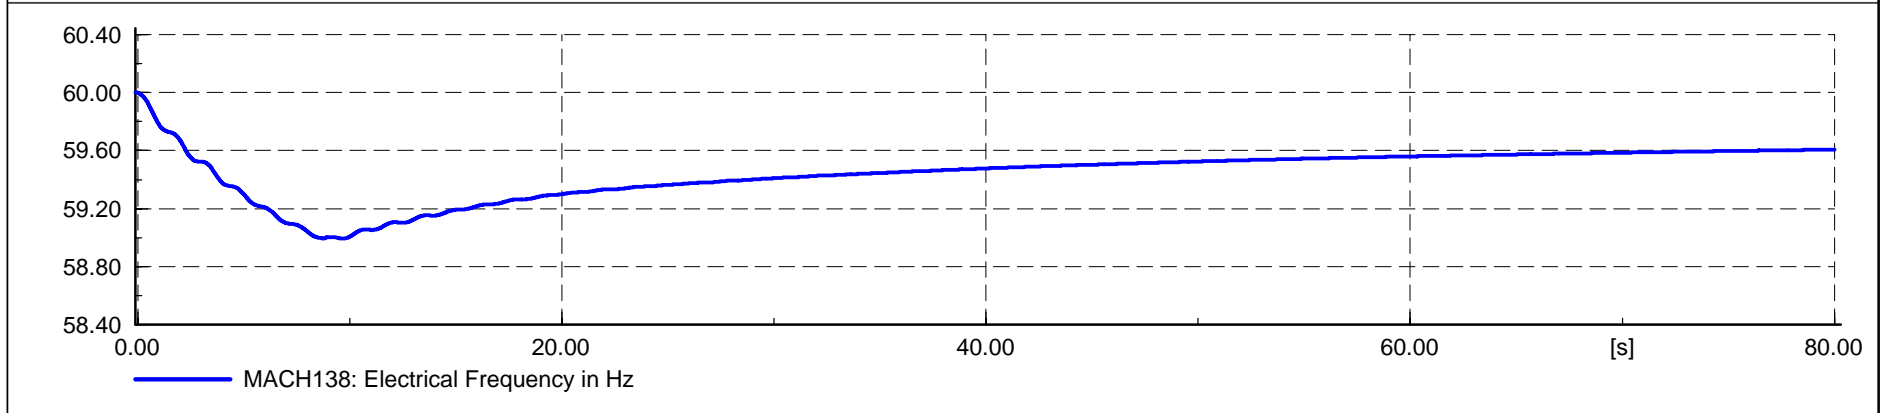
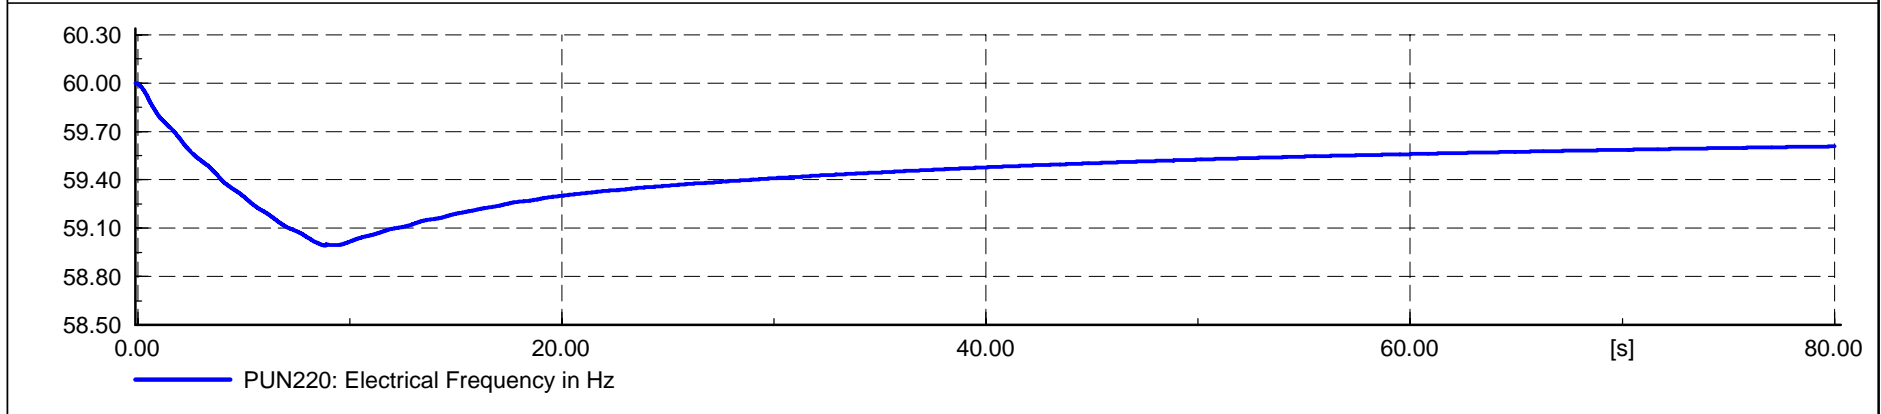
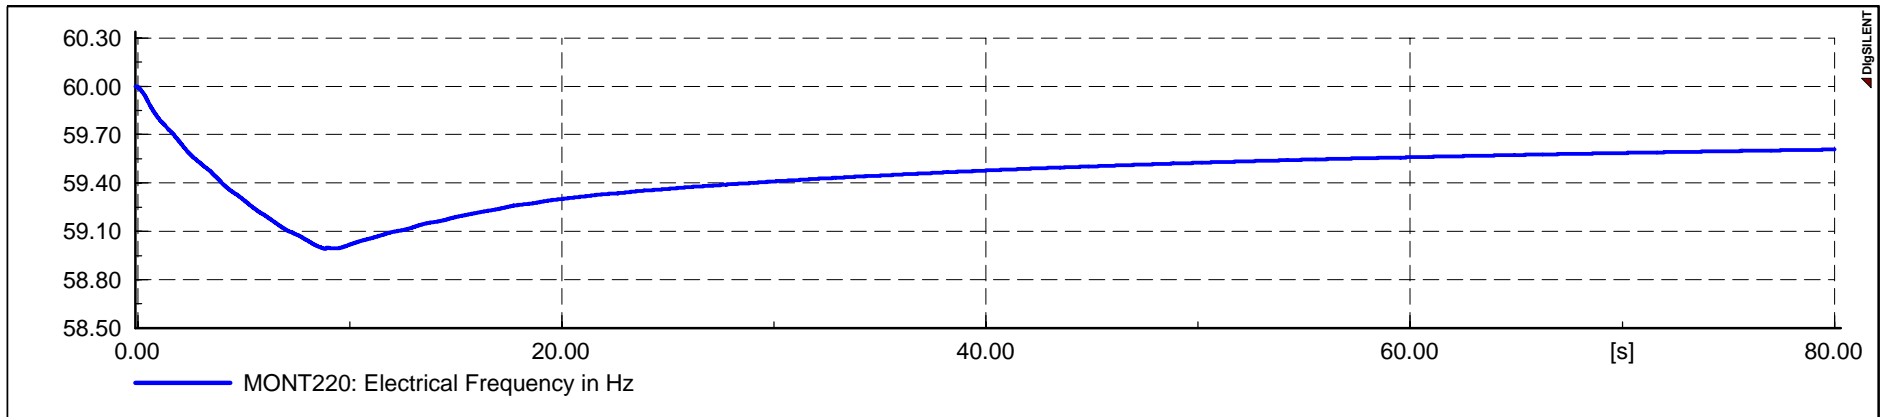


DESCONEXION DE CH RESTITUCIÓN CON 208 MW

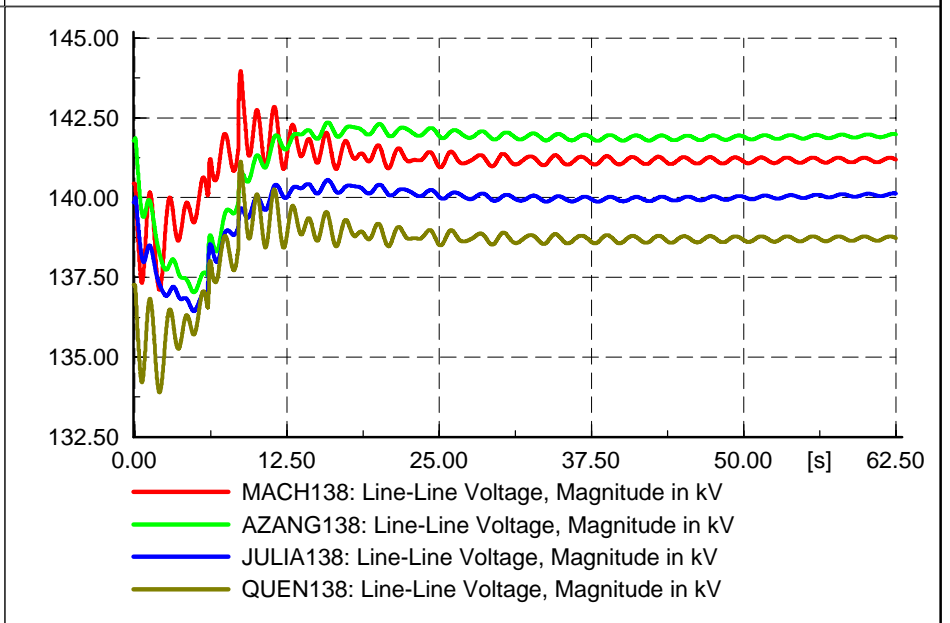
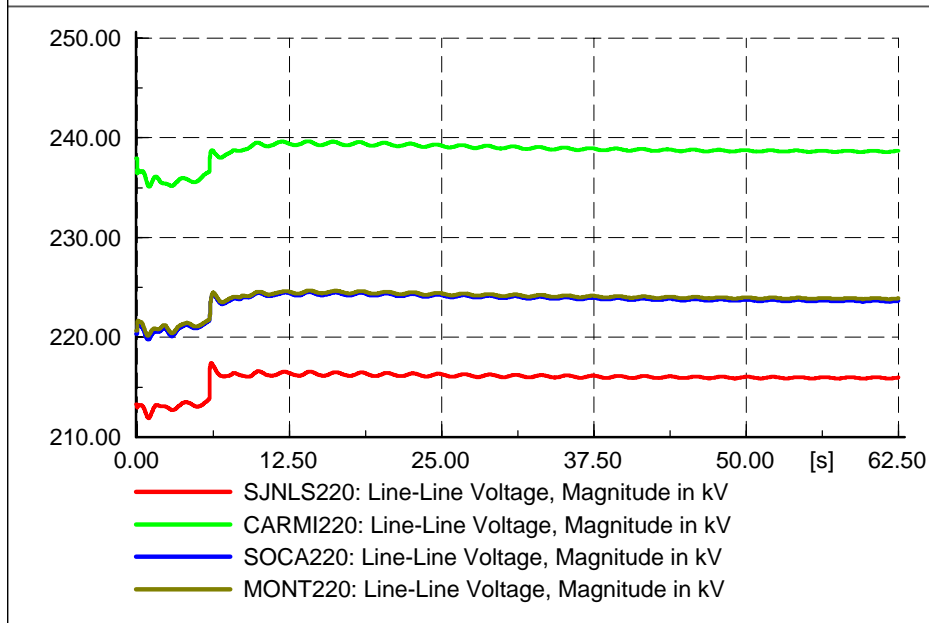
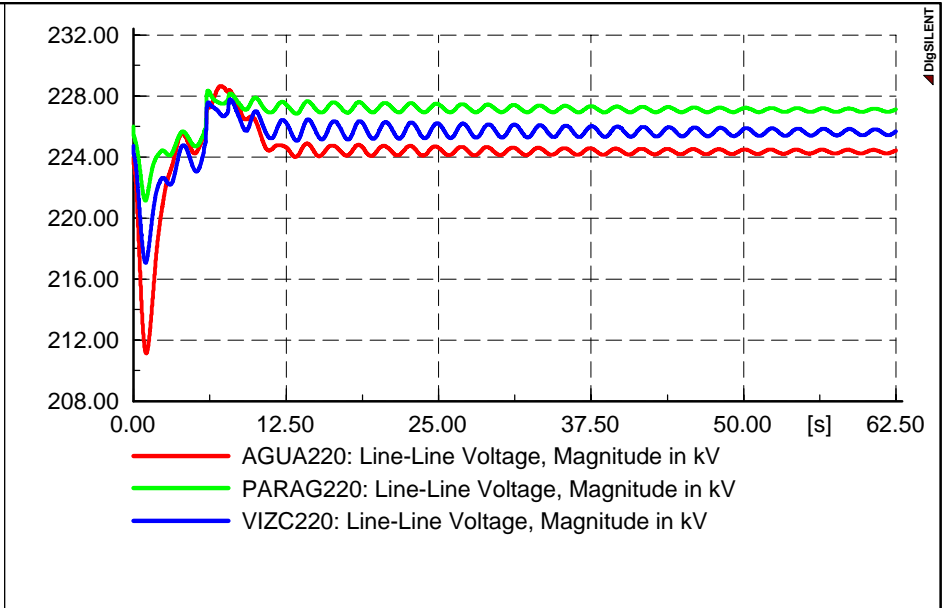
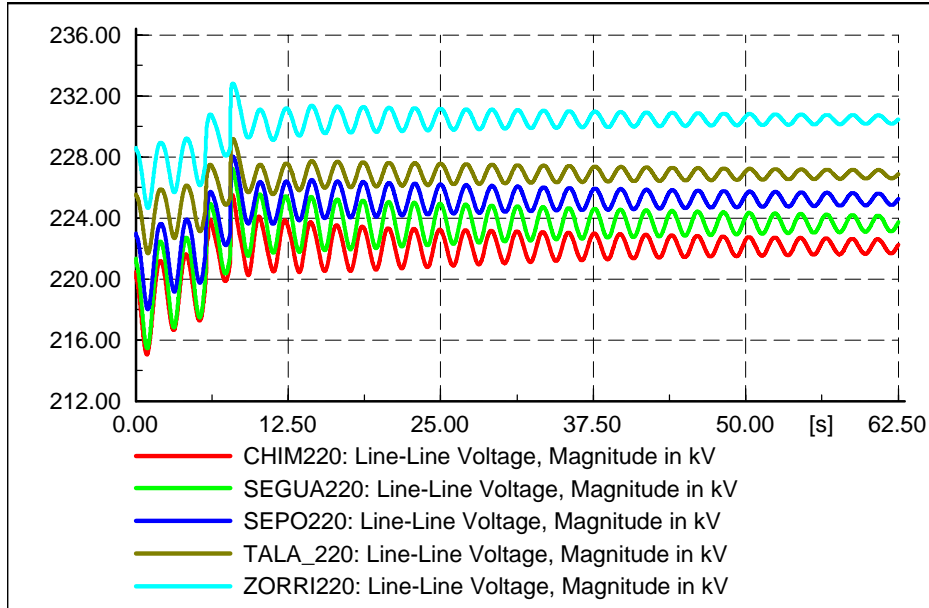


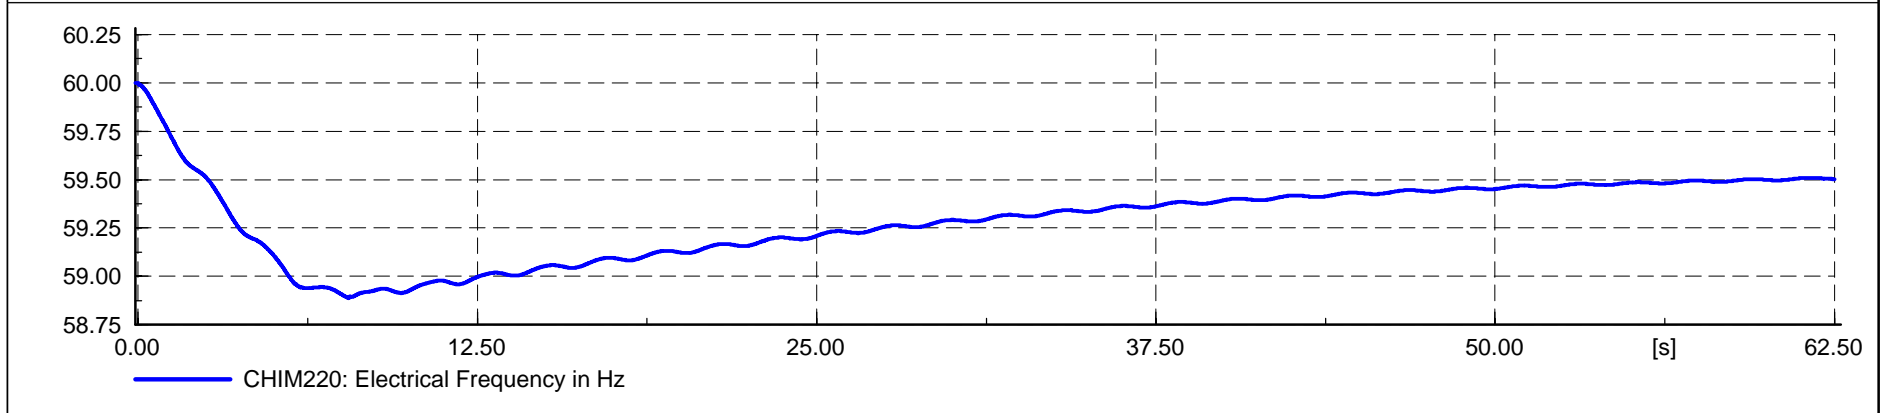
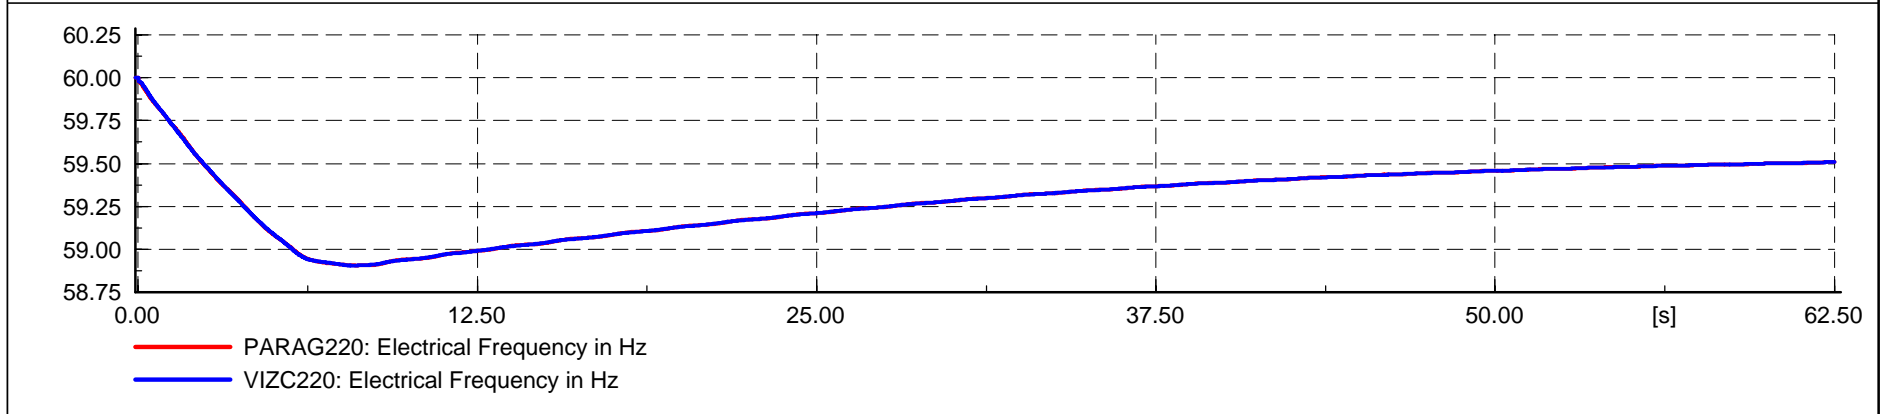
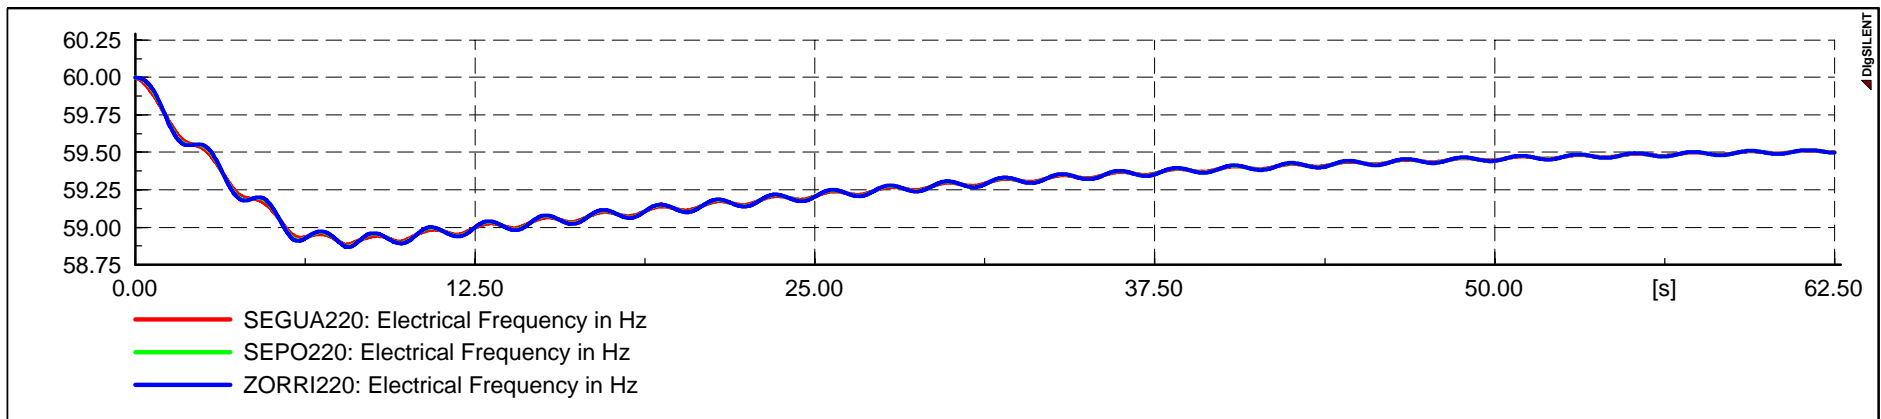


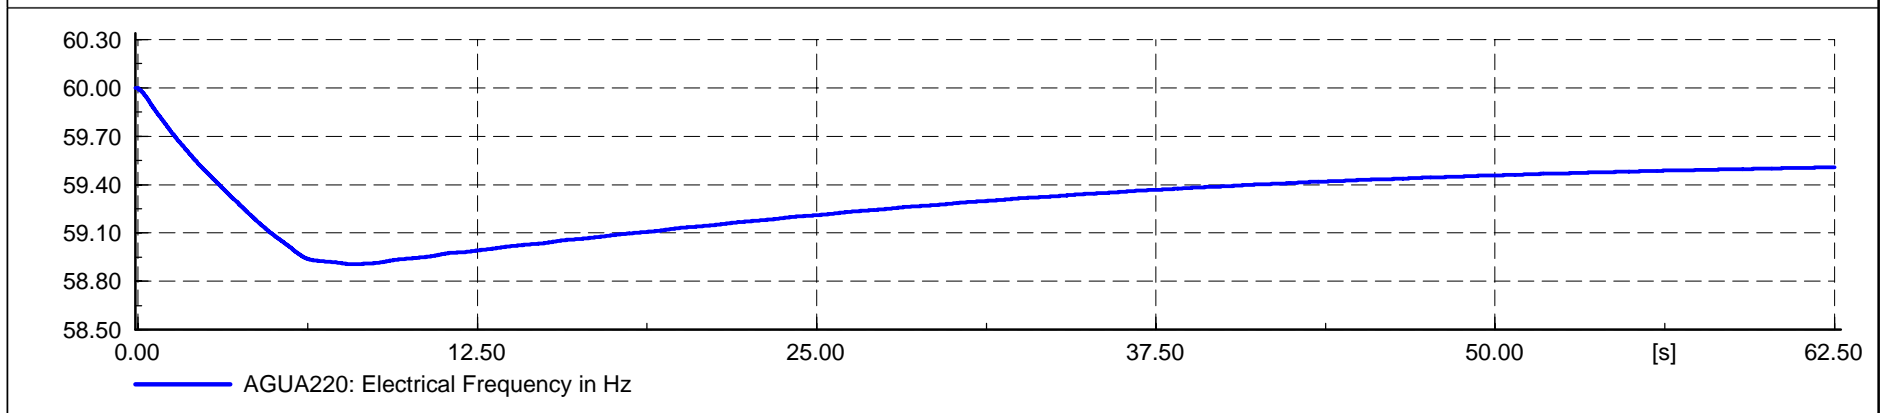
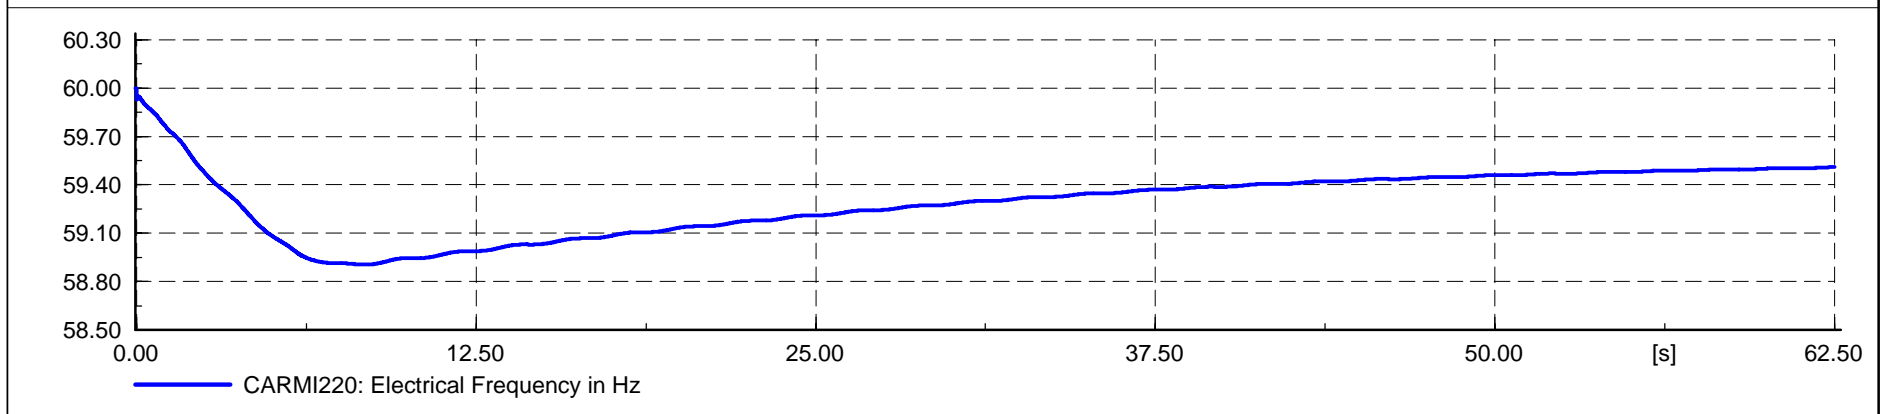
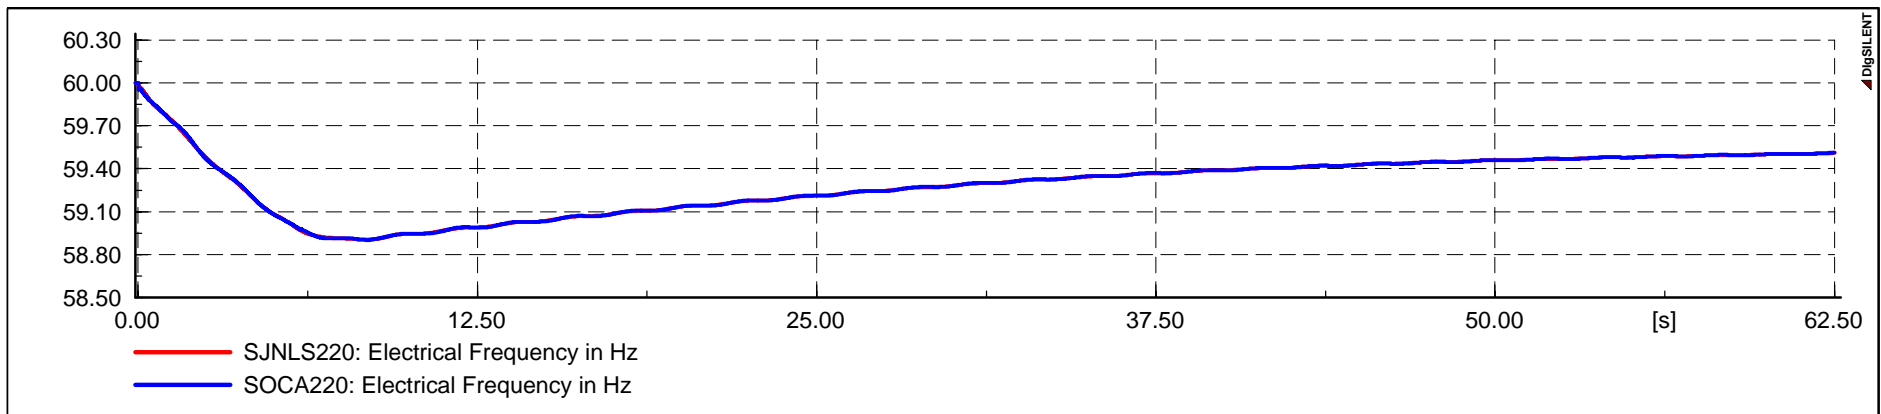


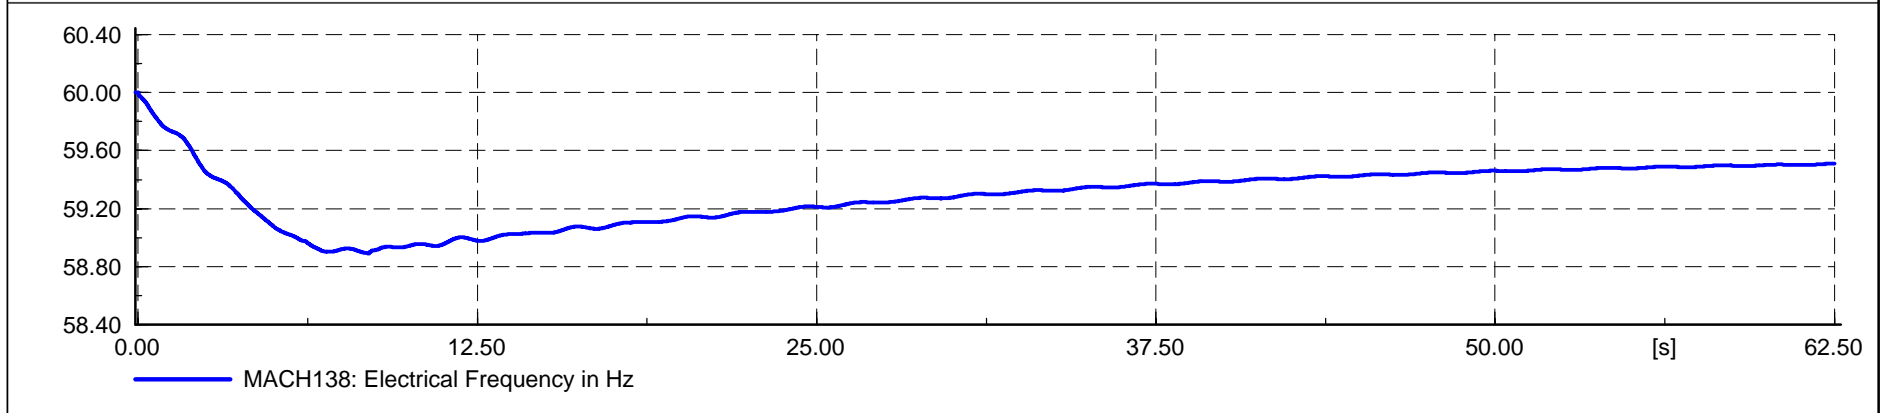
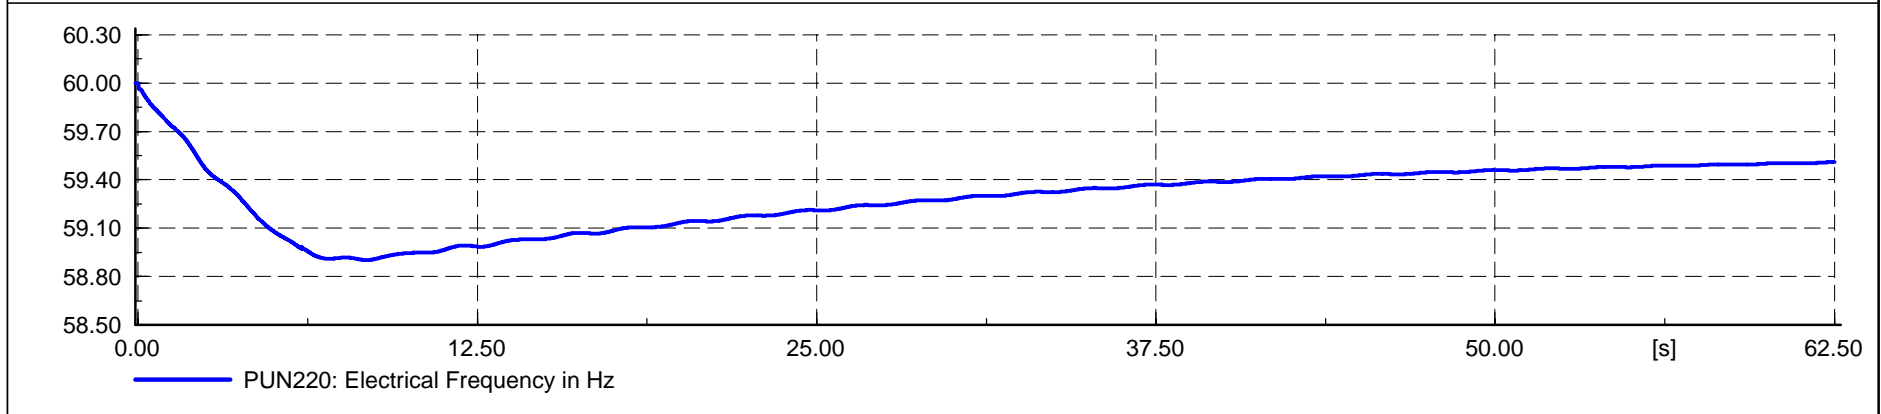
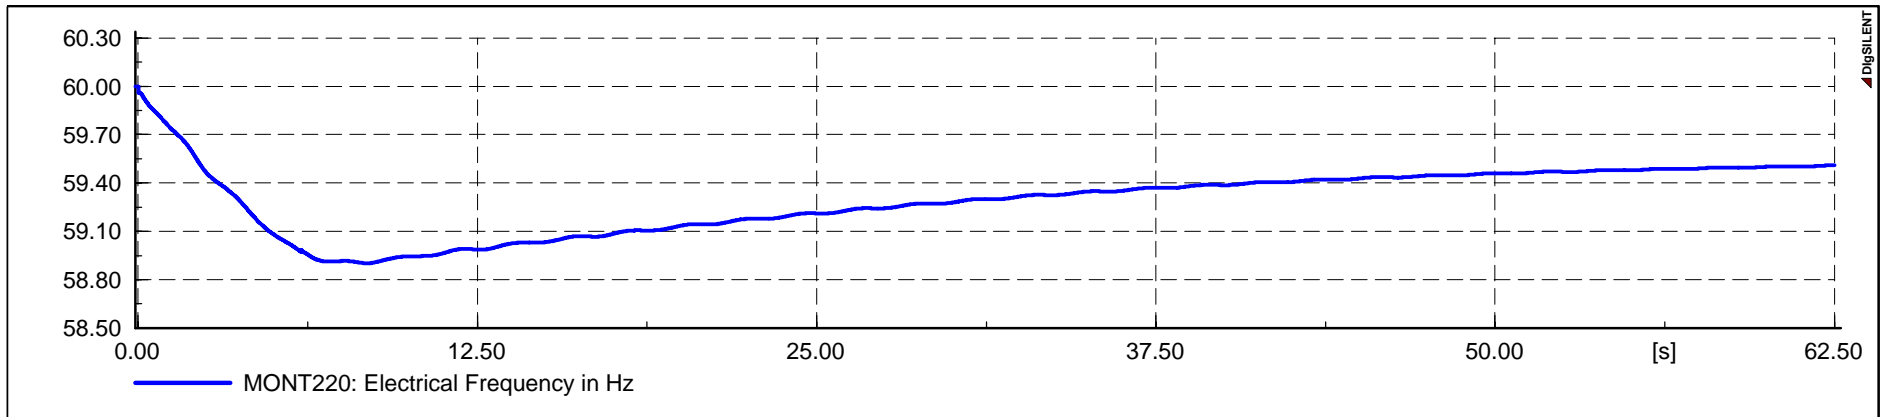


**DESCONEXION DE CICLO COMBINADO DE
CT VENTANILLA CON 240 MW**

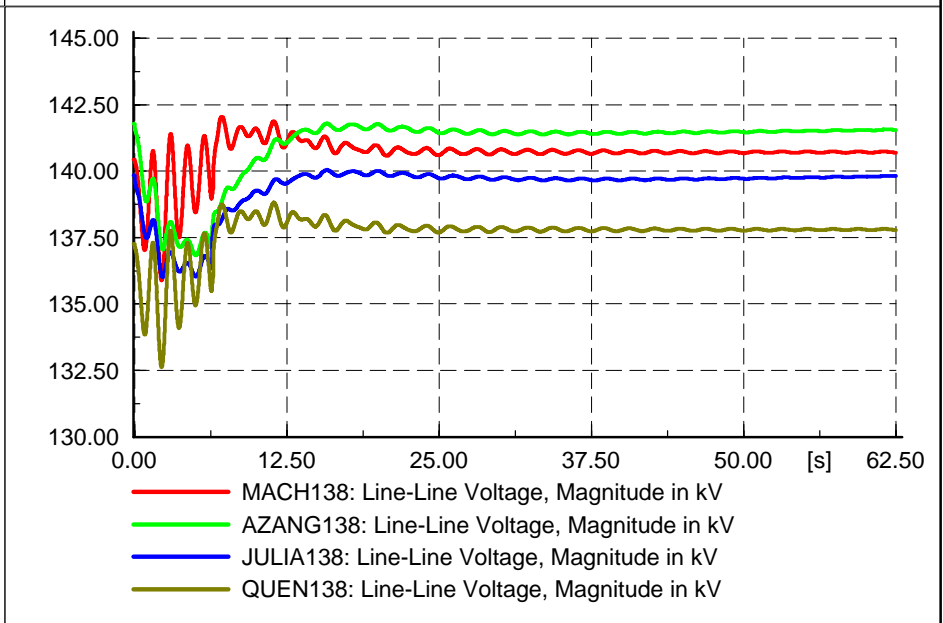
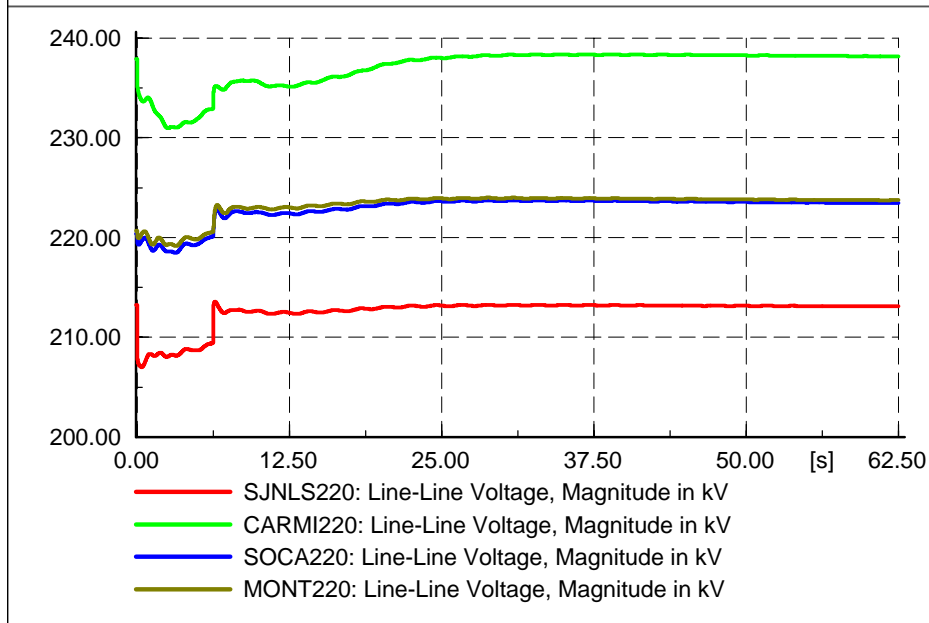
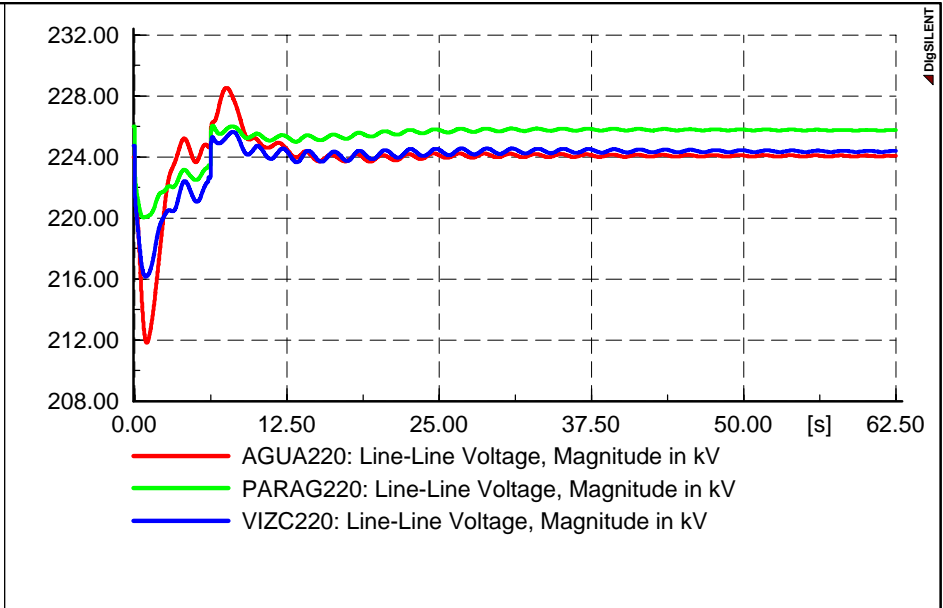
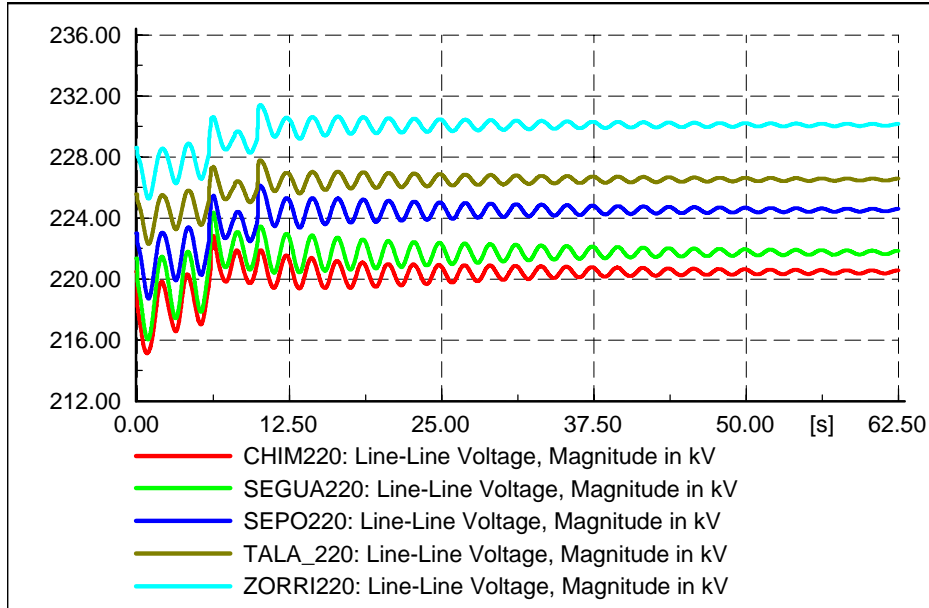


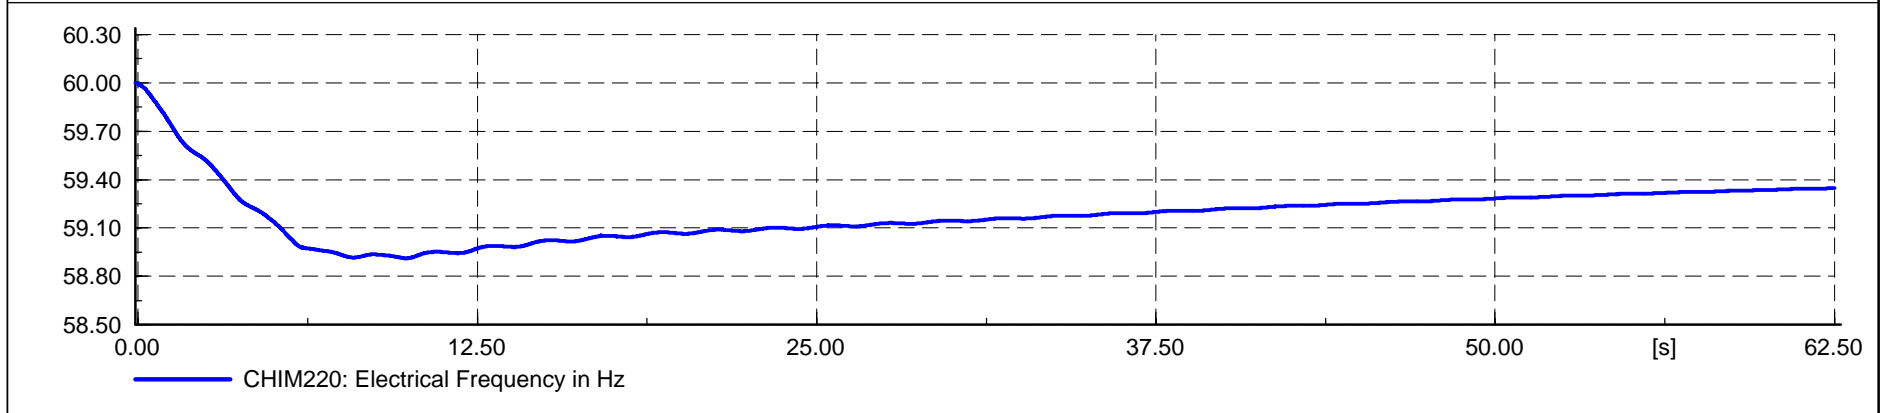
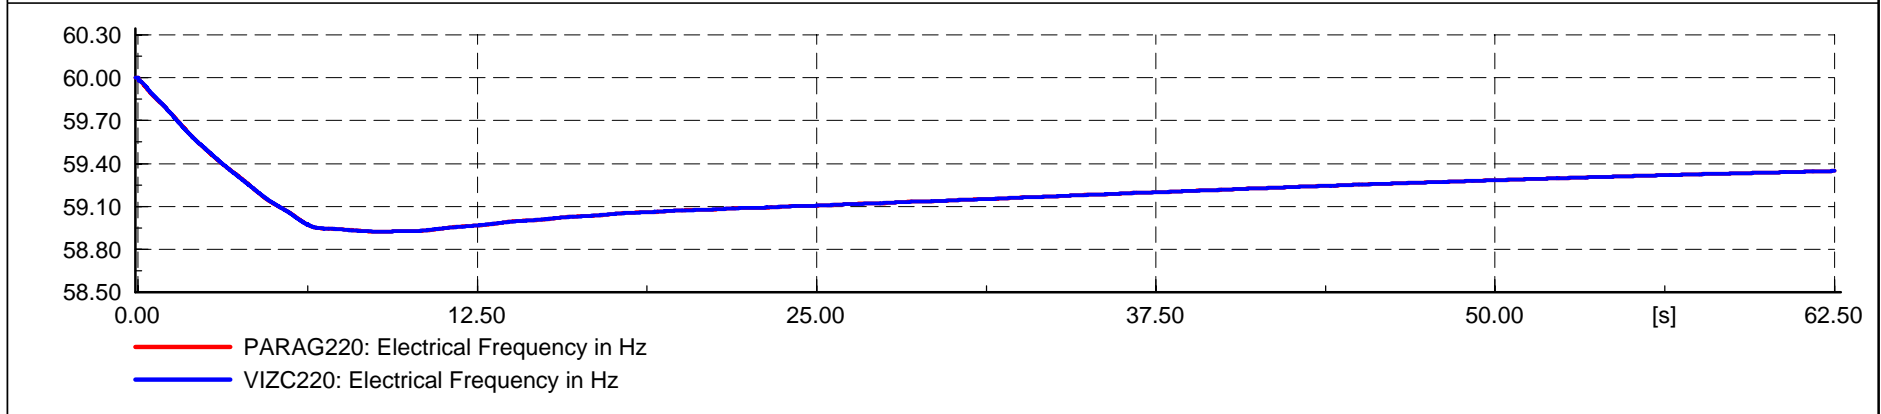
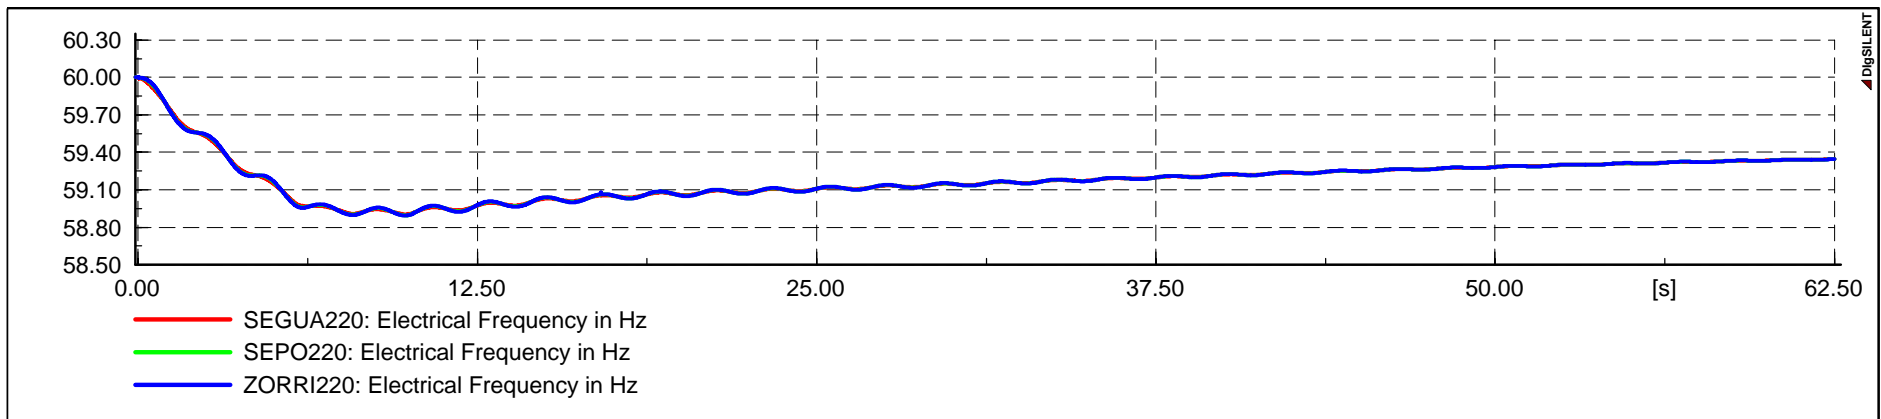


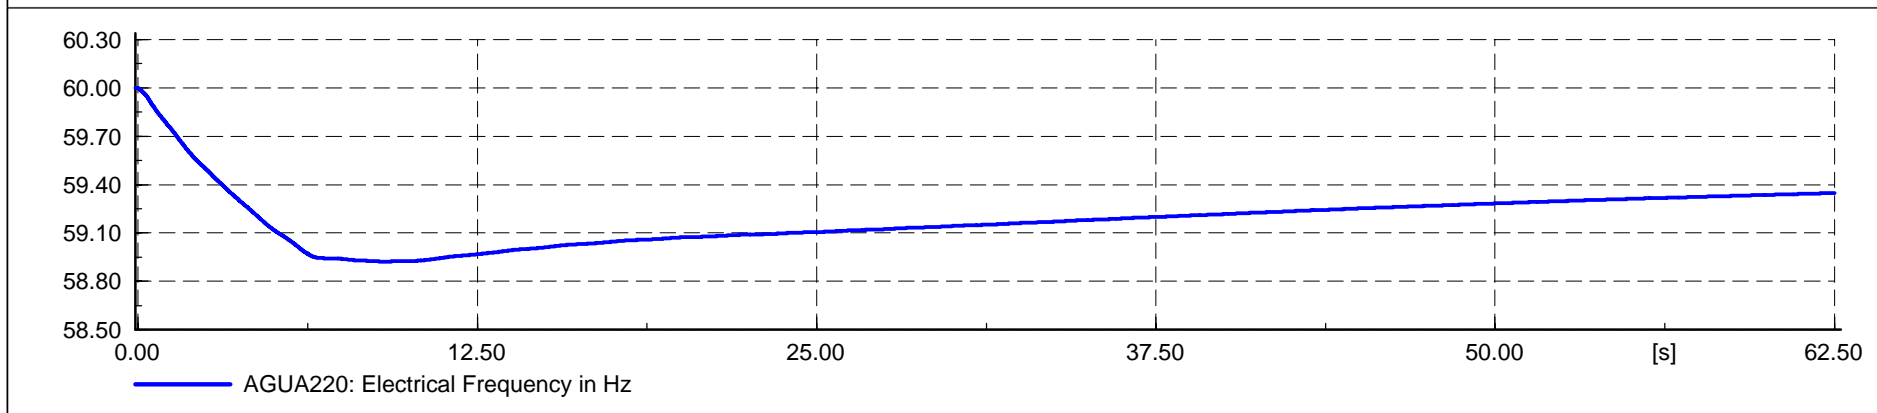
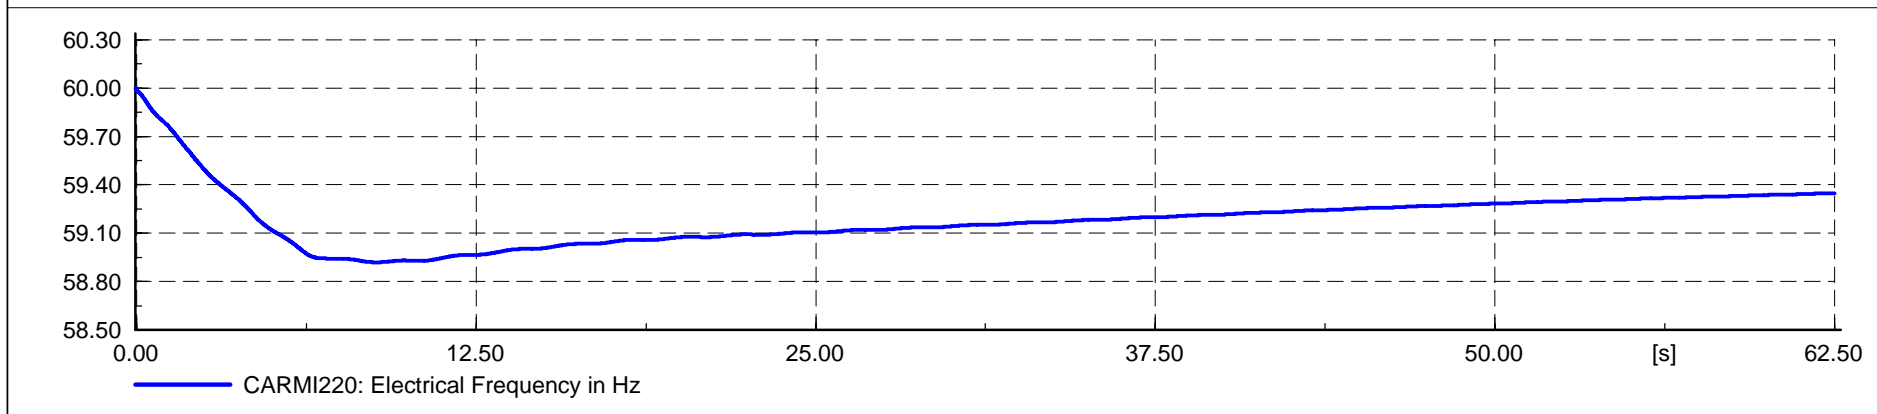
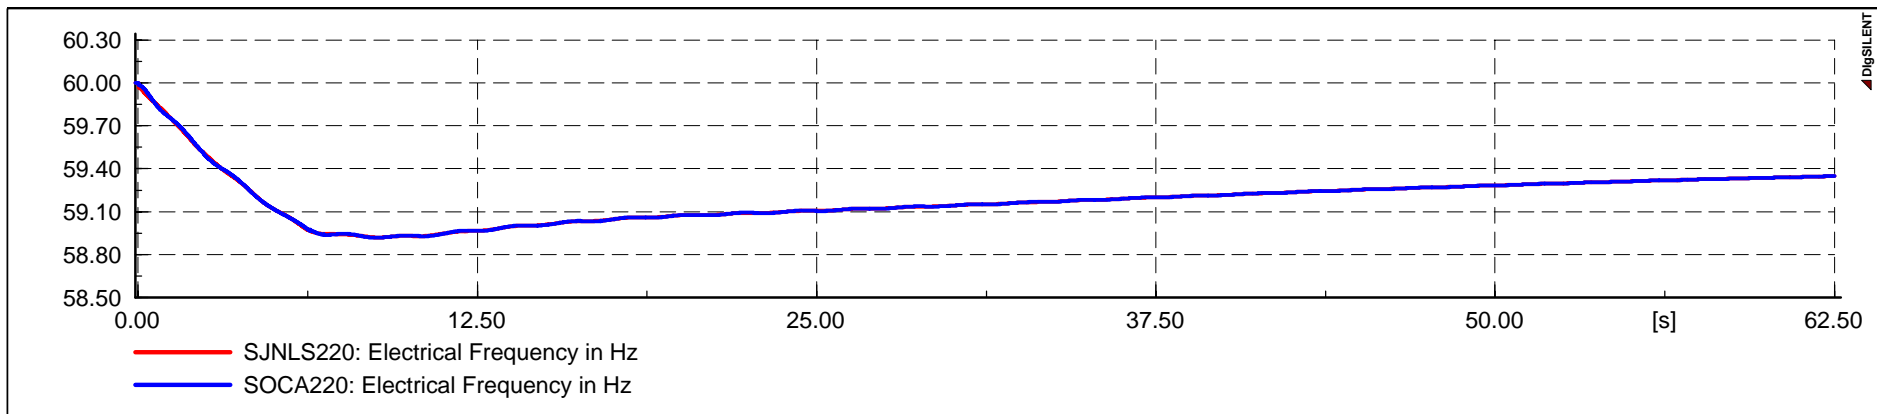


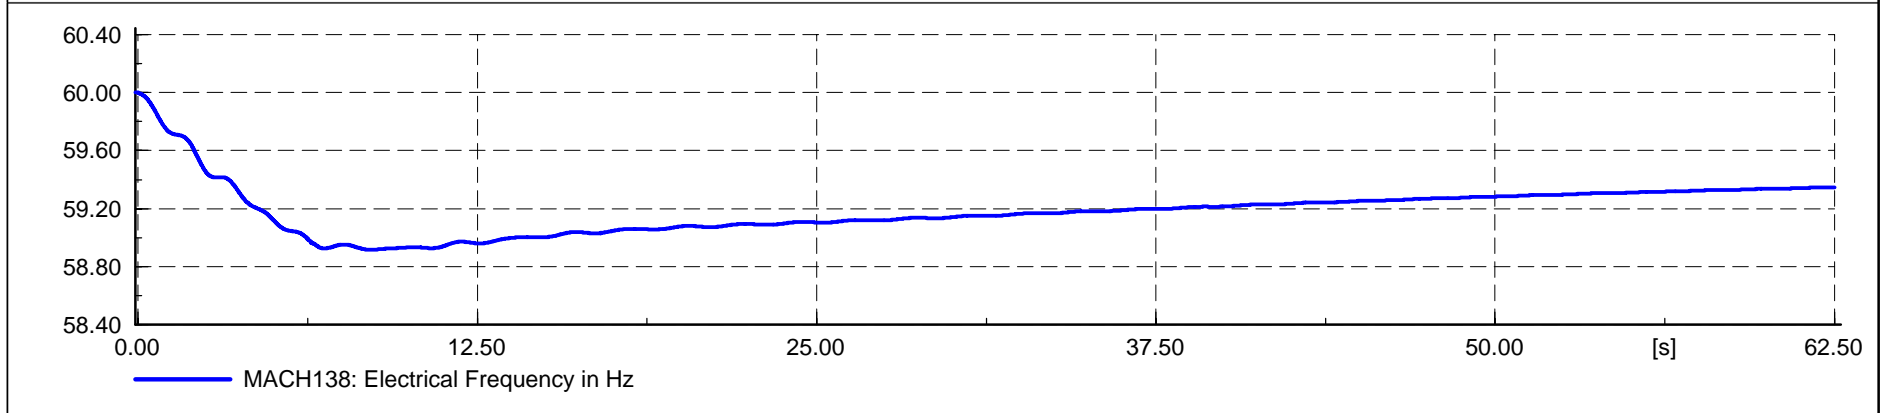
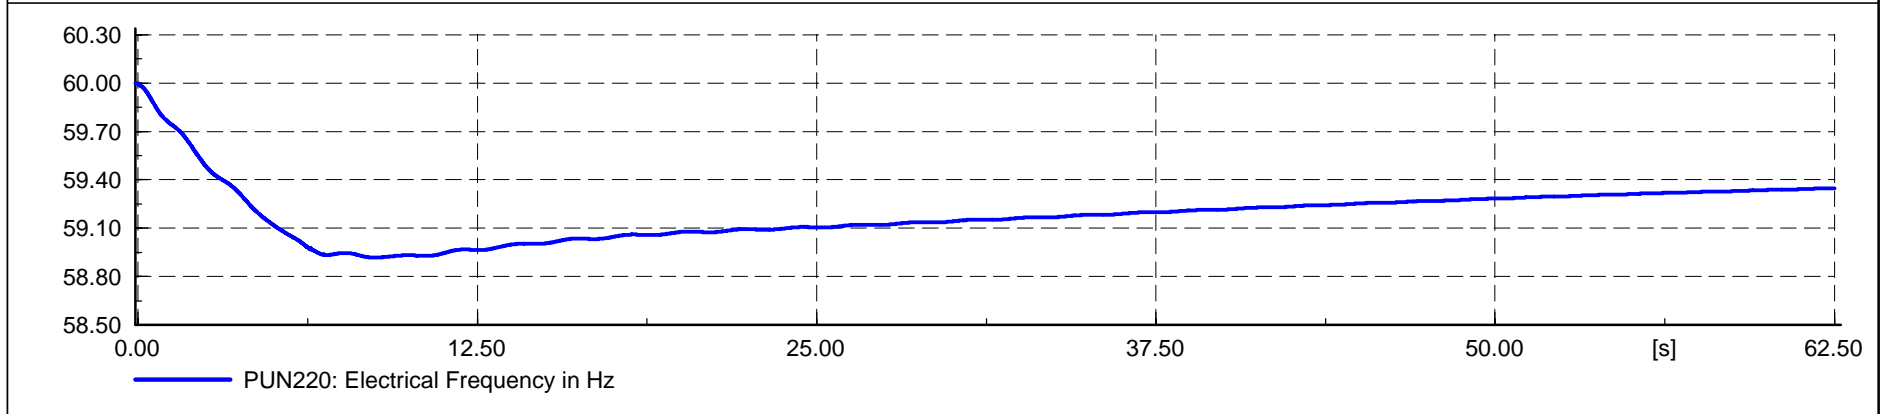
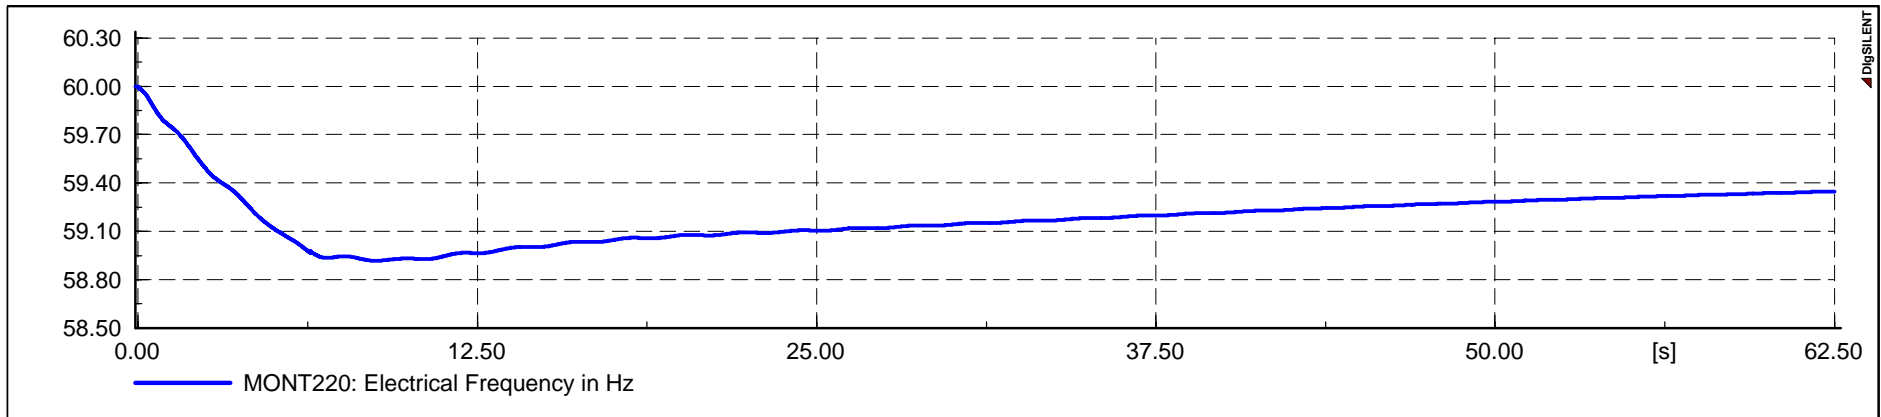


DESCONEXION DE CT VENTANILLA CON 394.746 MW

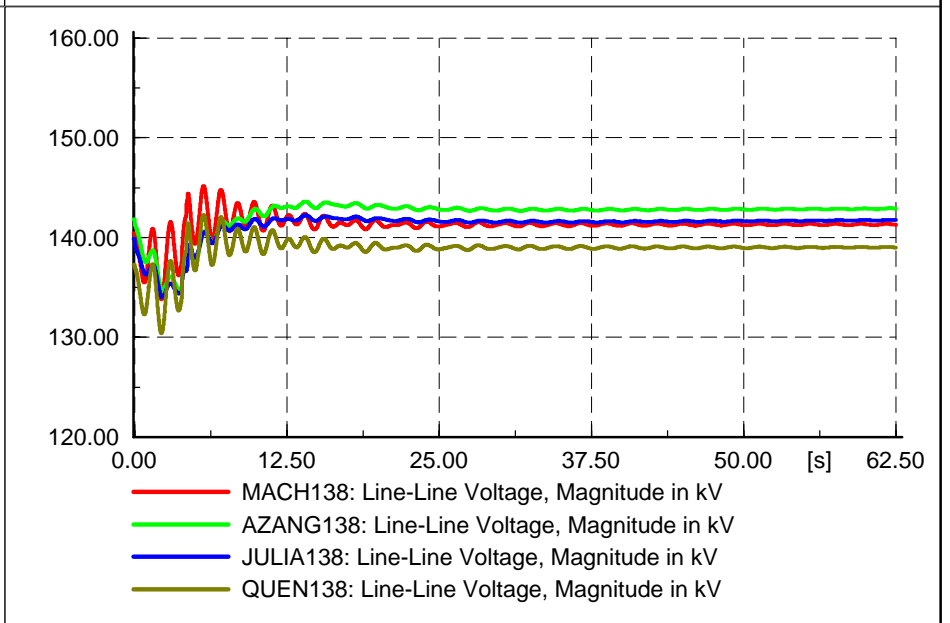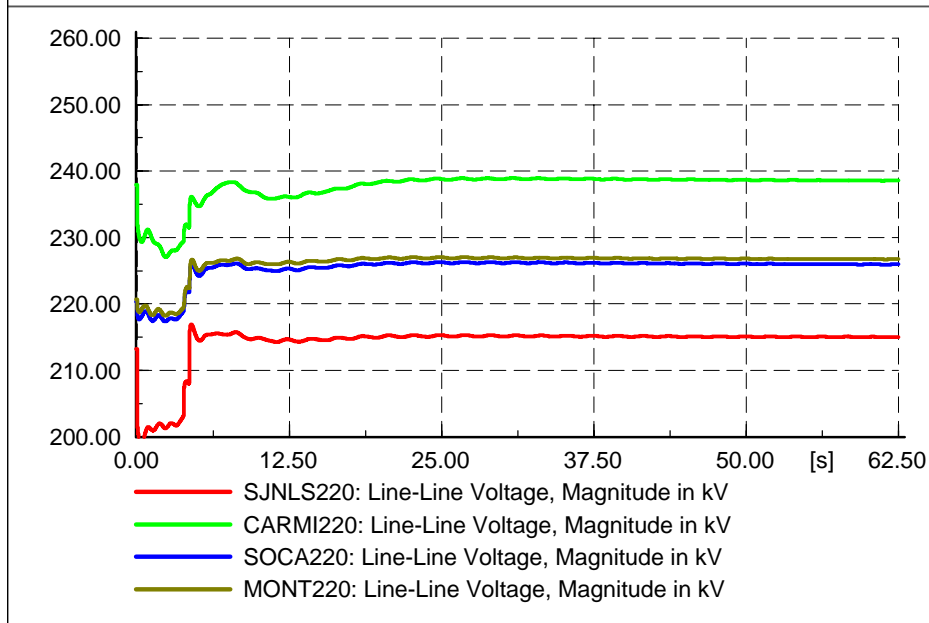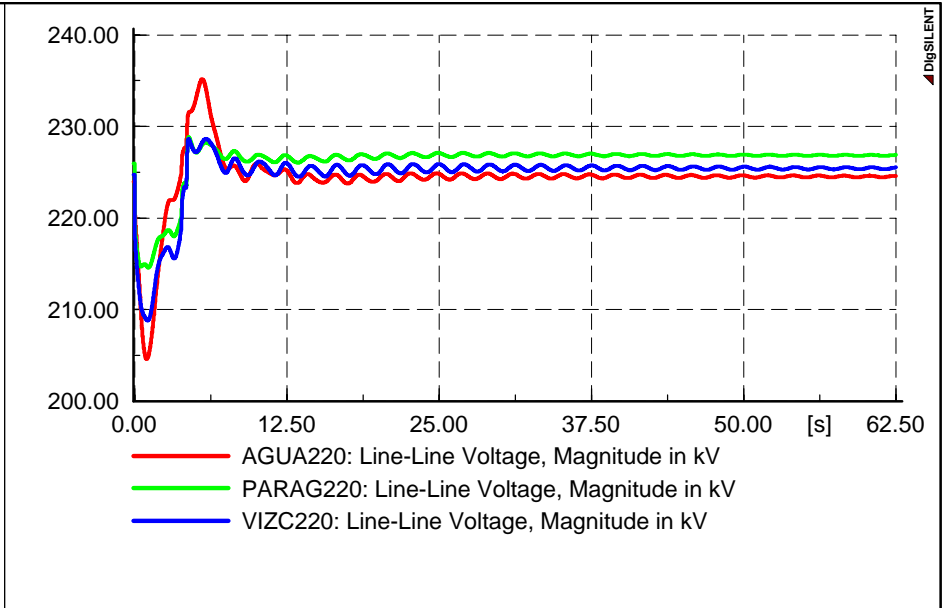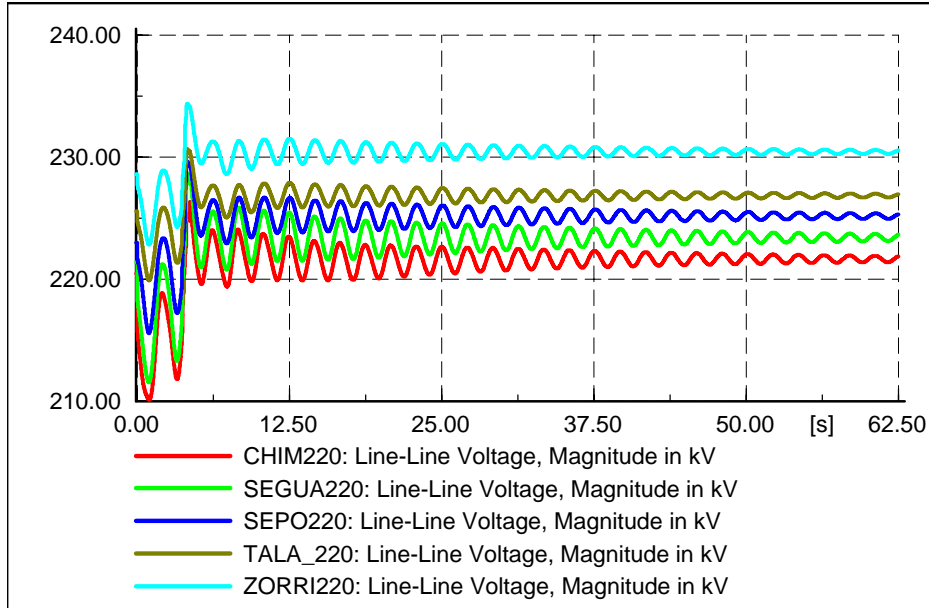


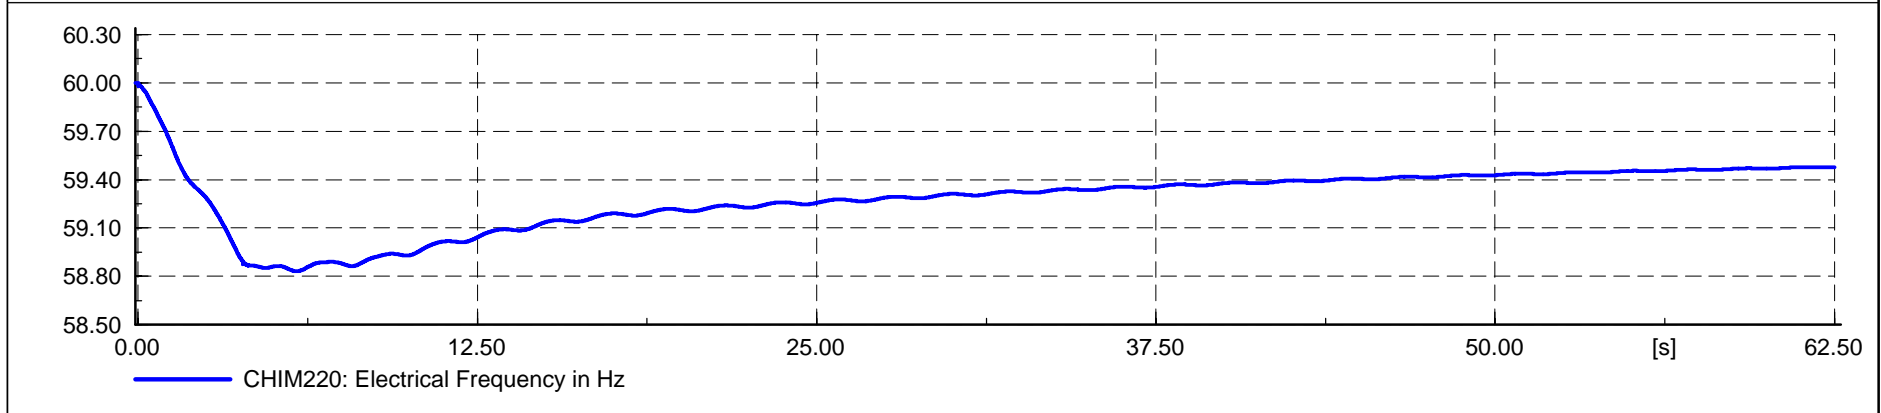
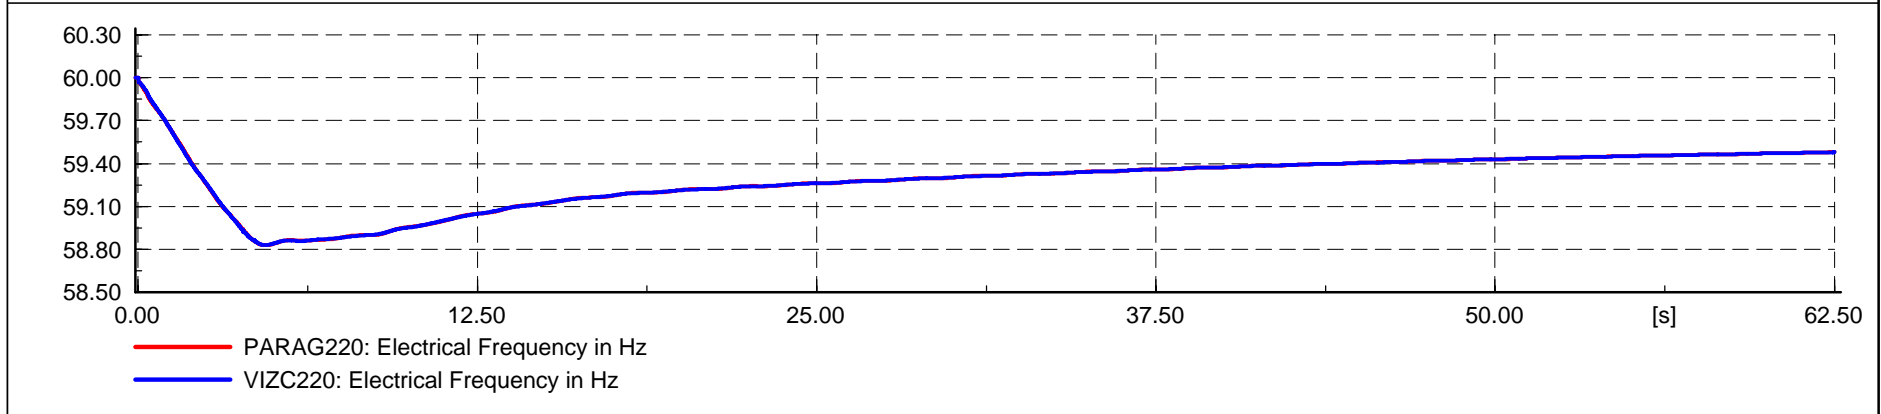
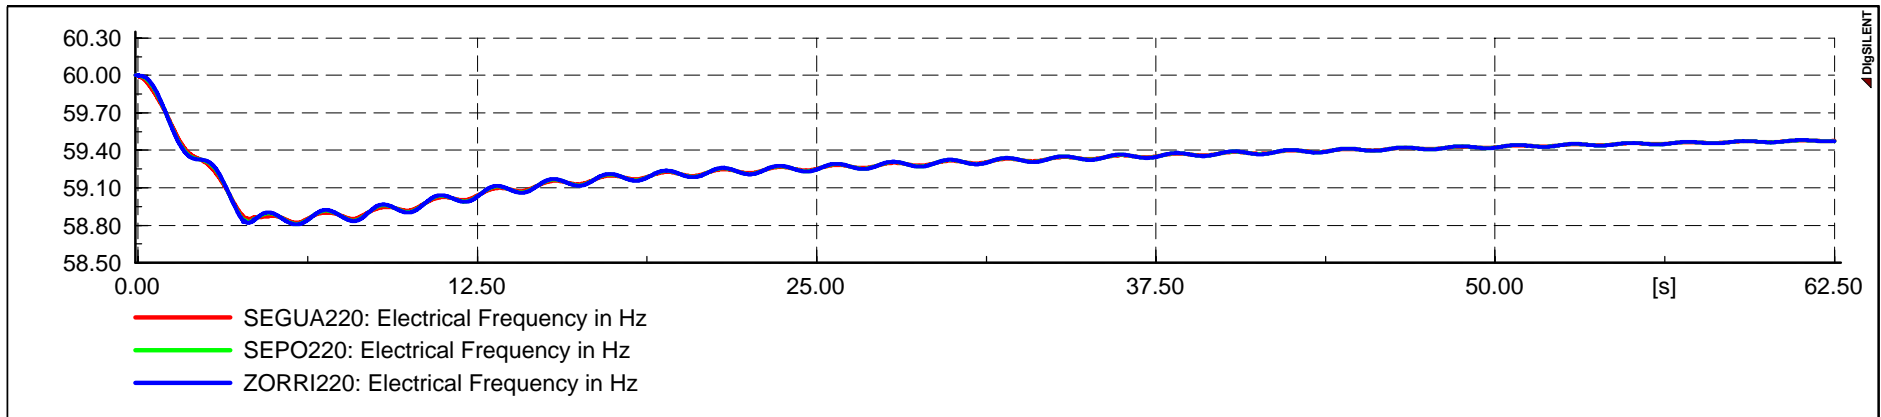


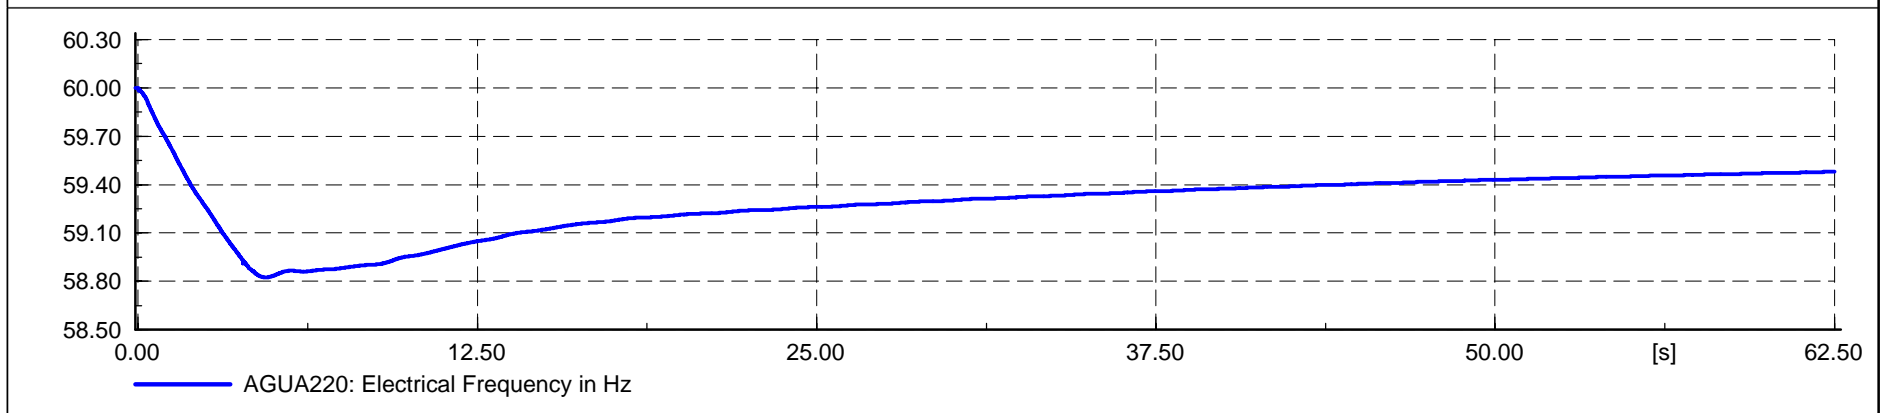
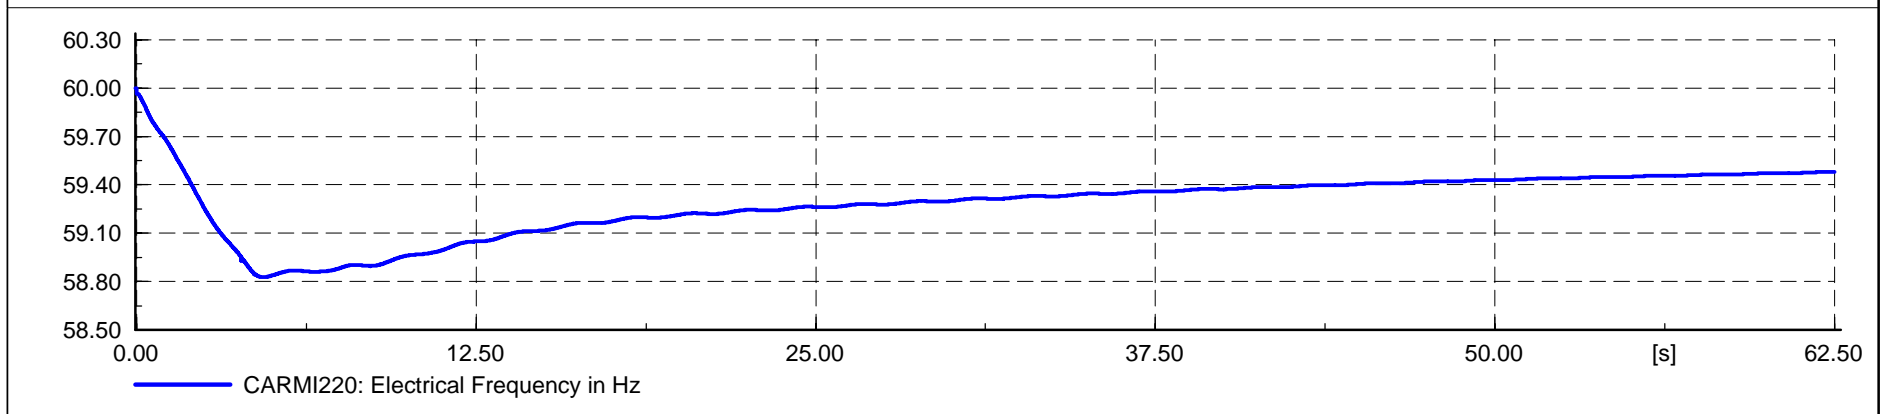
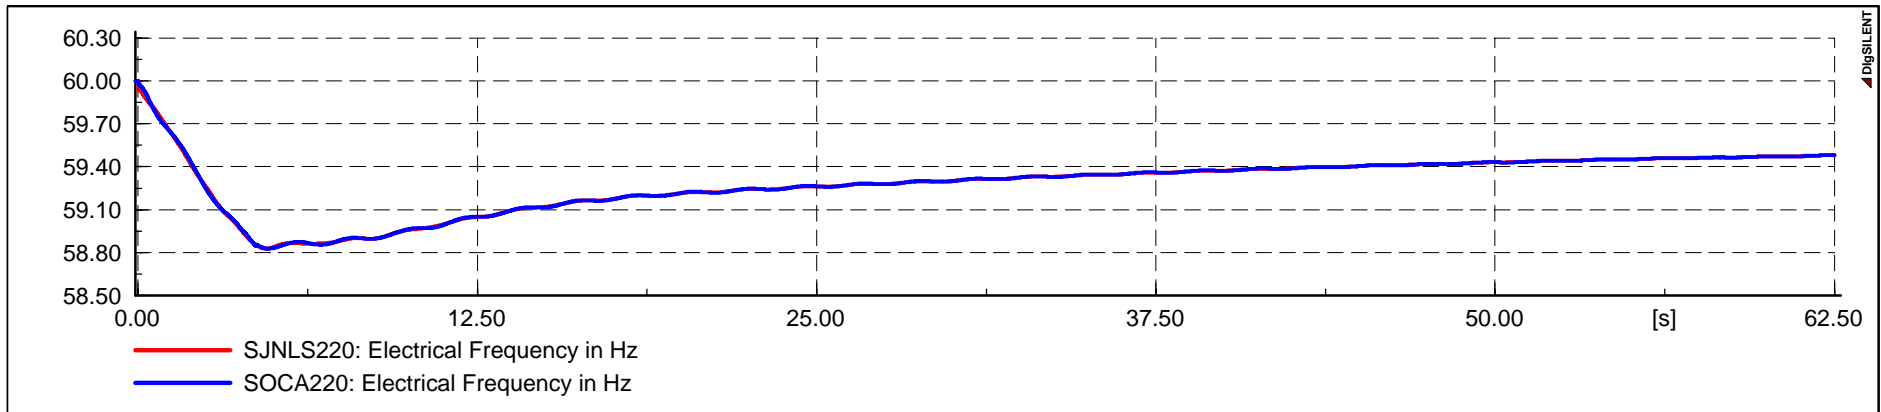


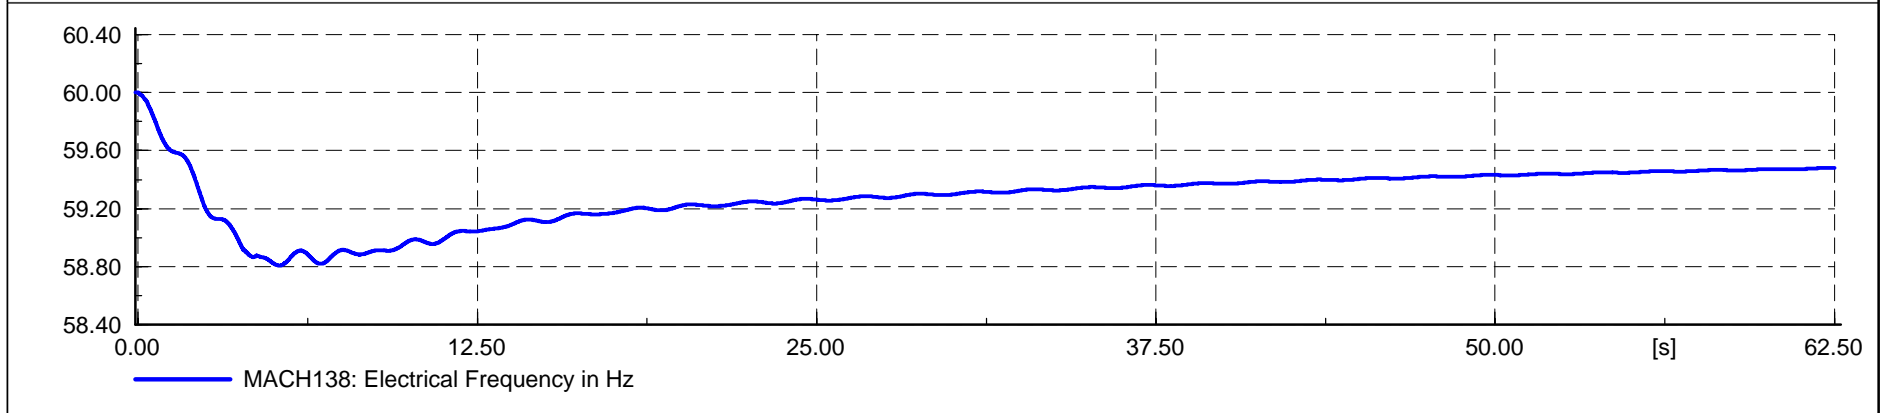
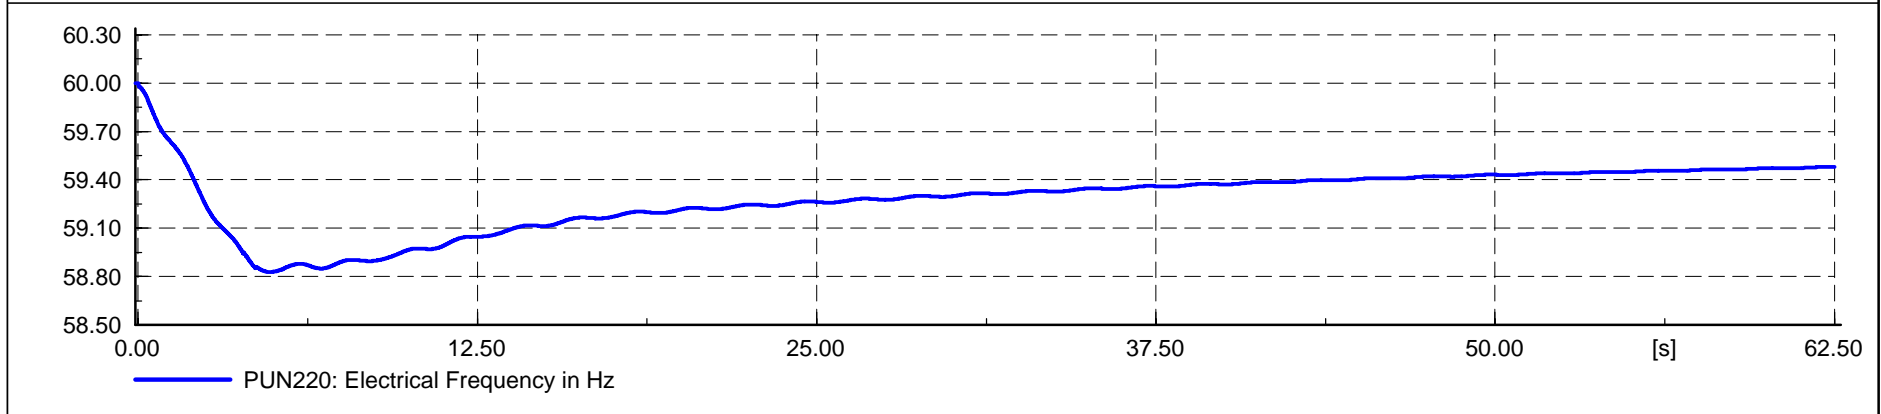
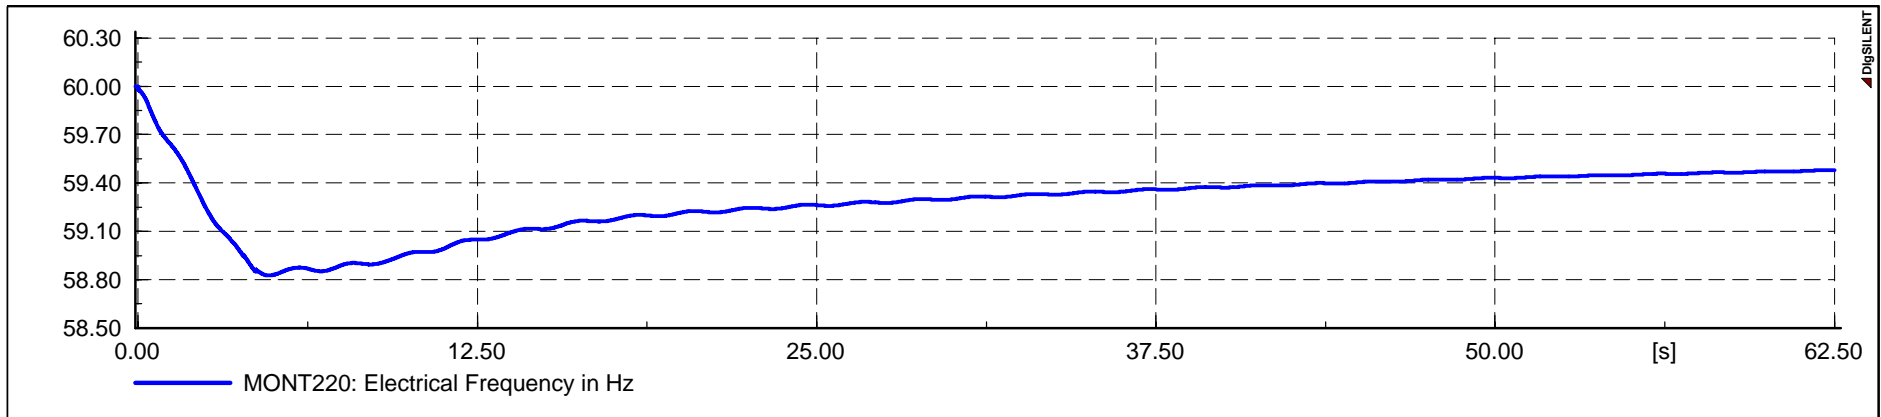





AÑO 2006 MEDIA DEMANDA EN ESTIAJE

DESCONEXION DE C.T. AGUAYTIA CON 165.172 MW

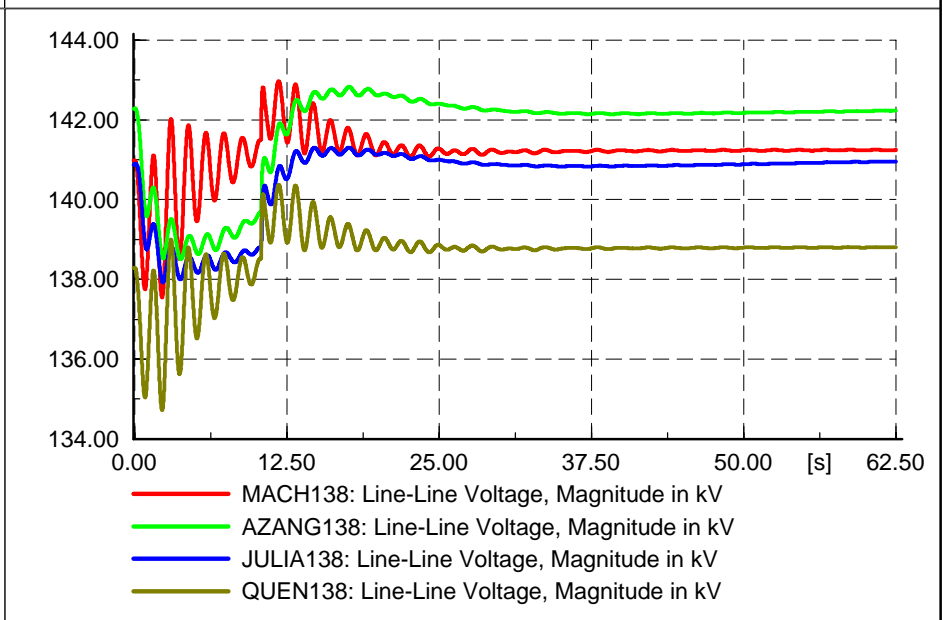
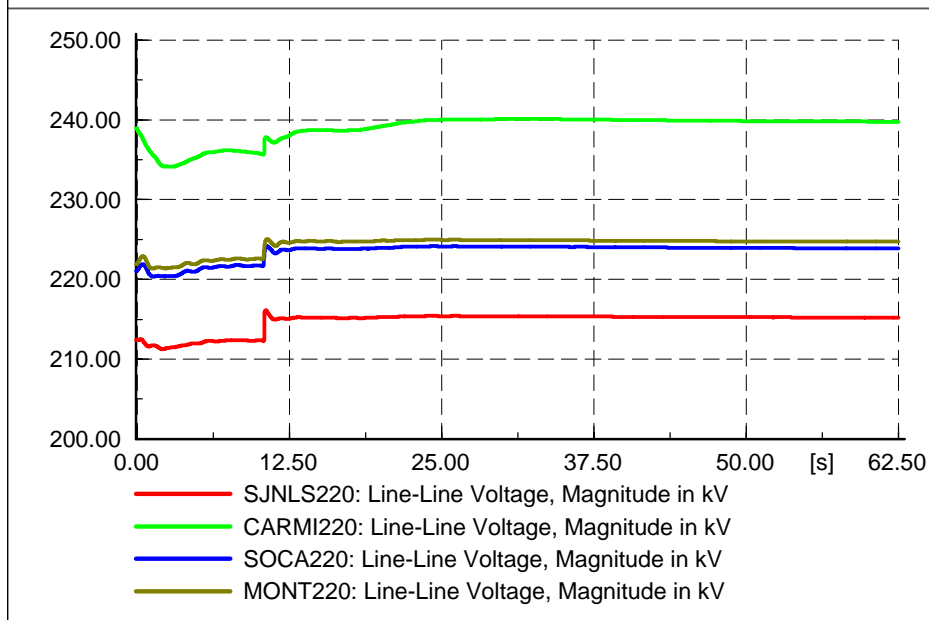
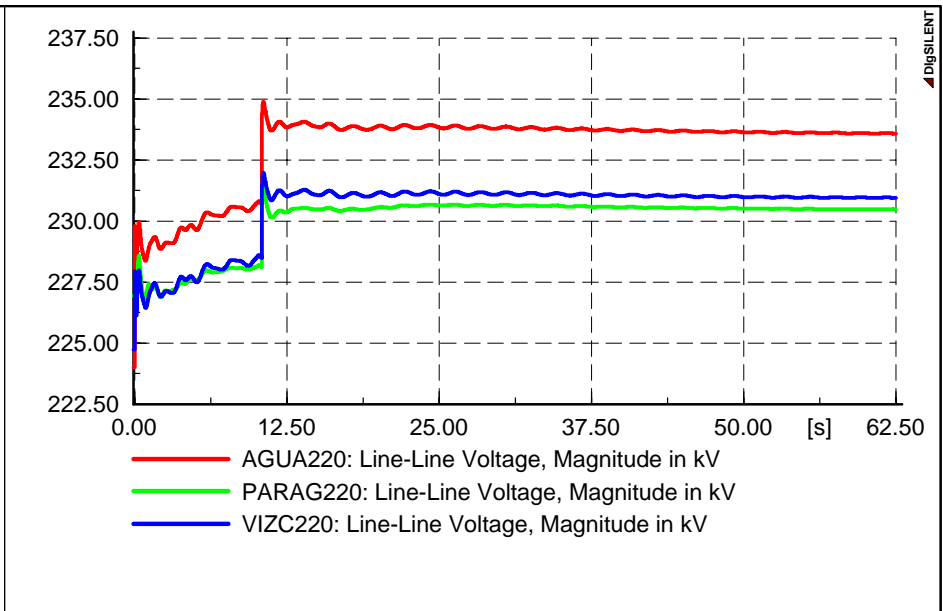
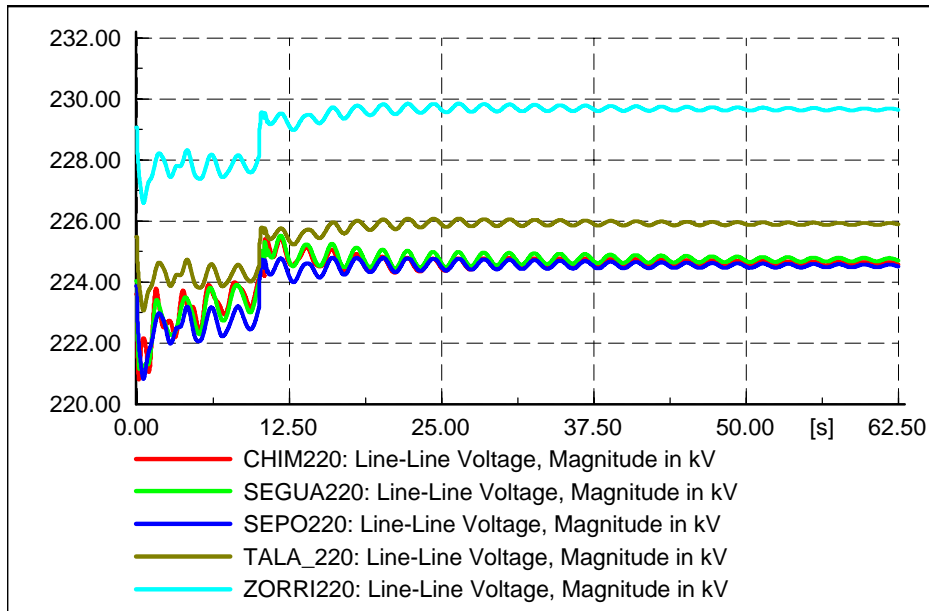


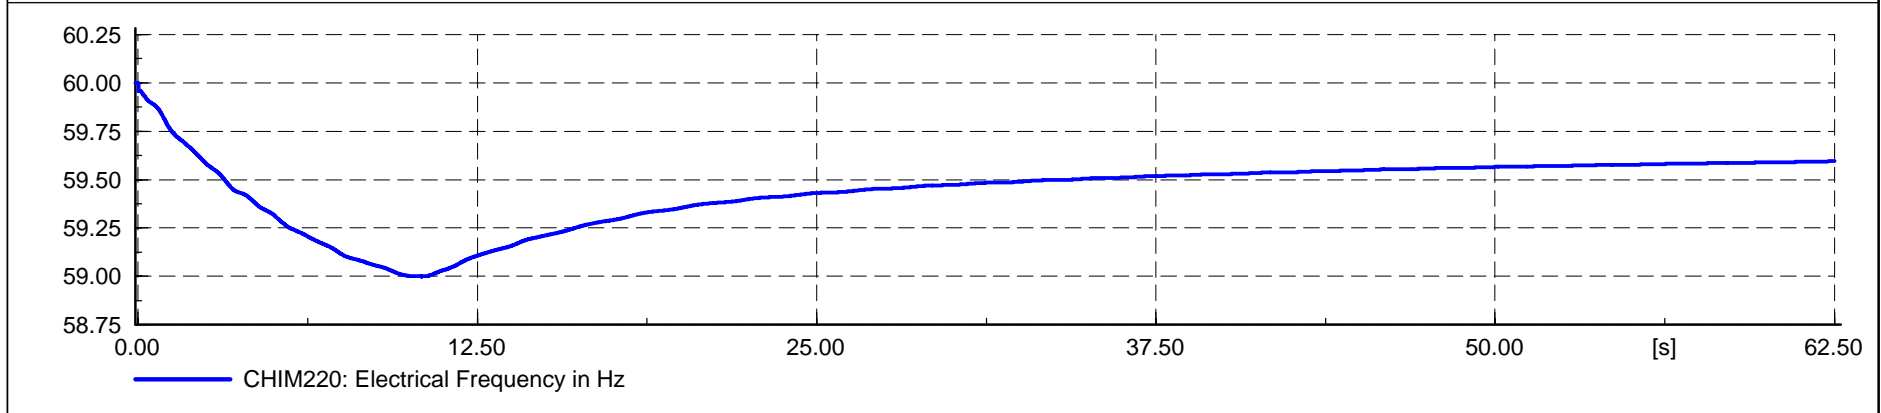
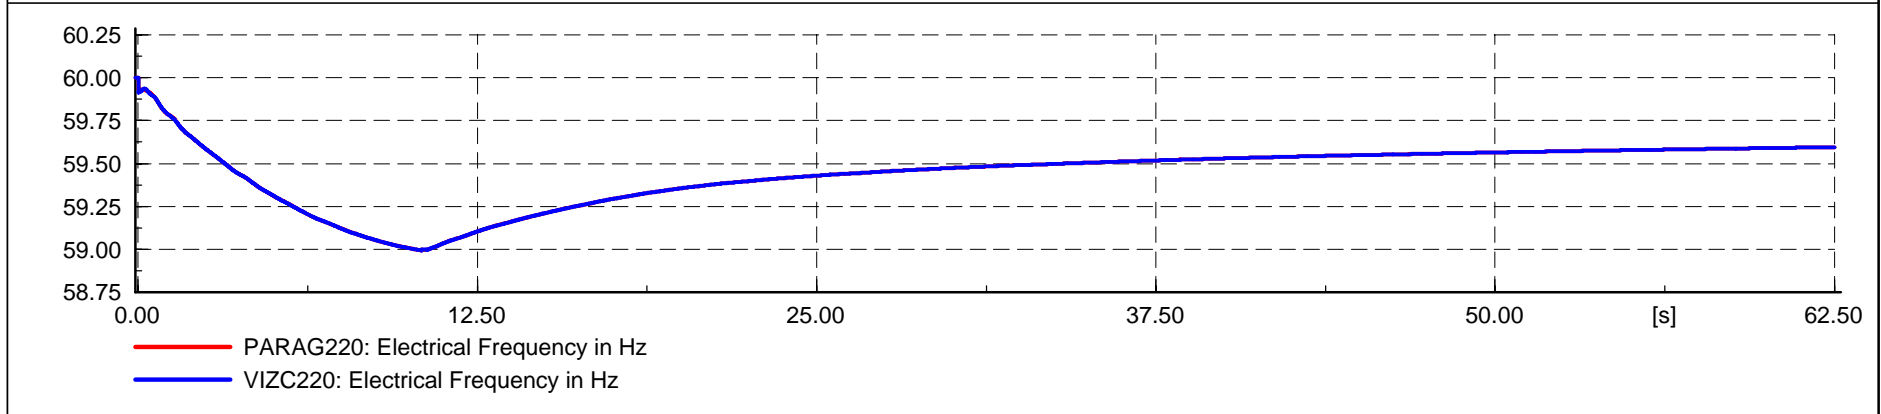
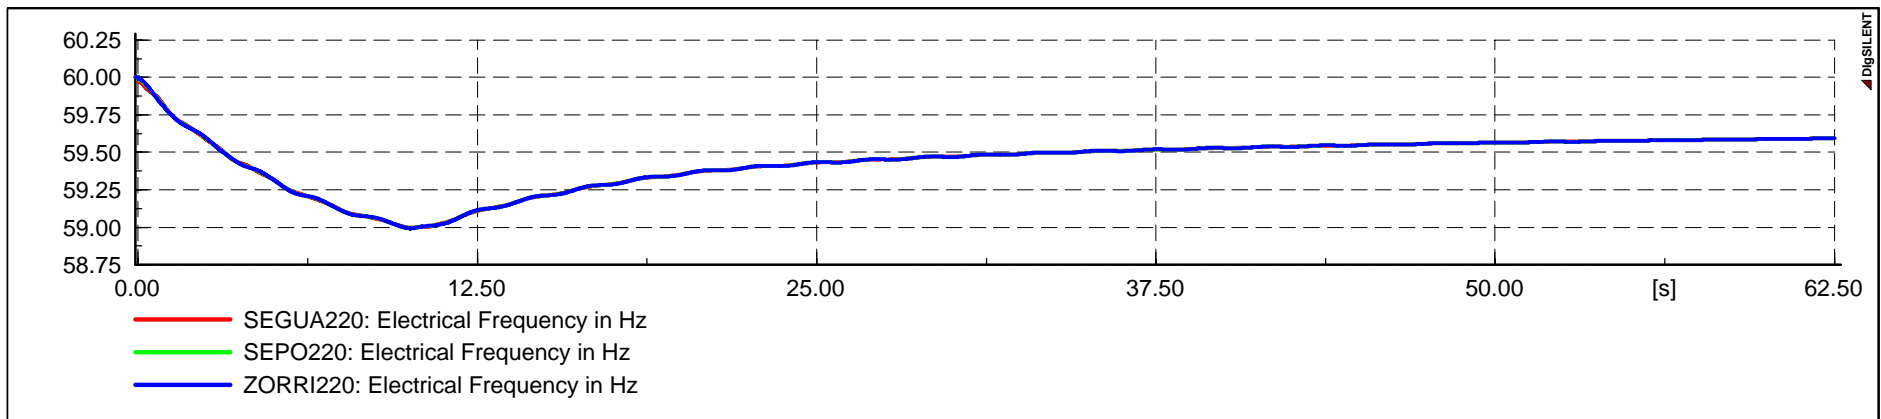


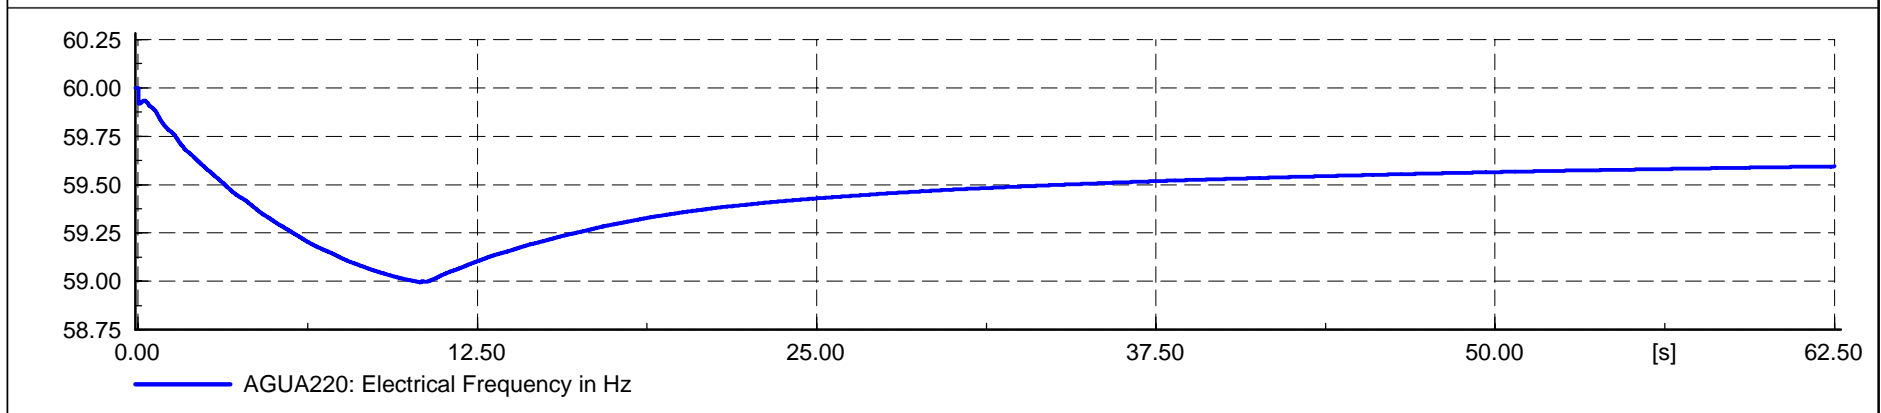
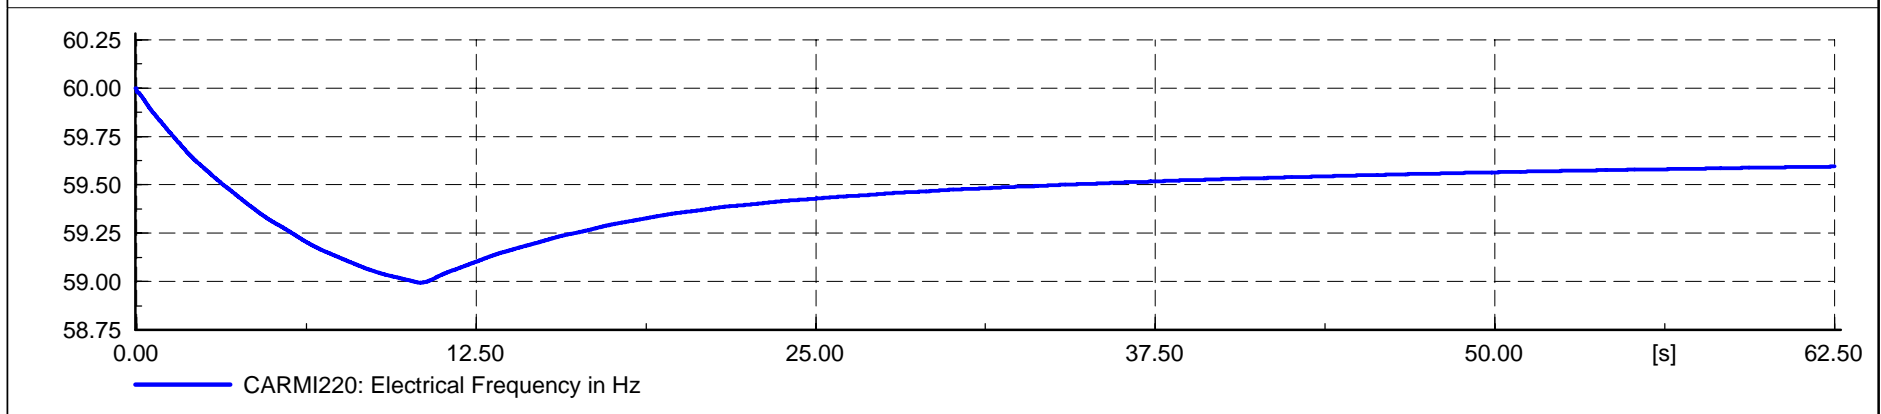
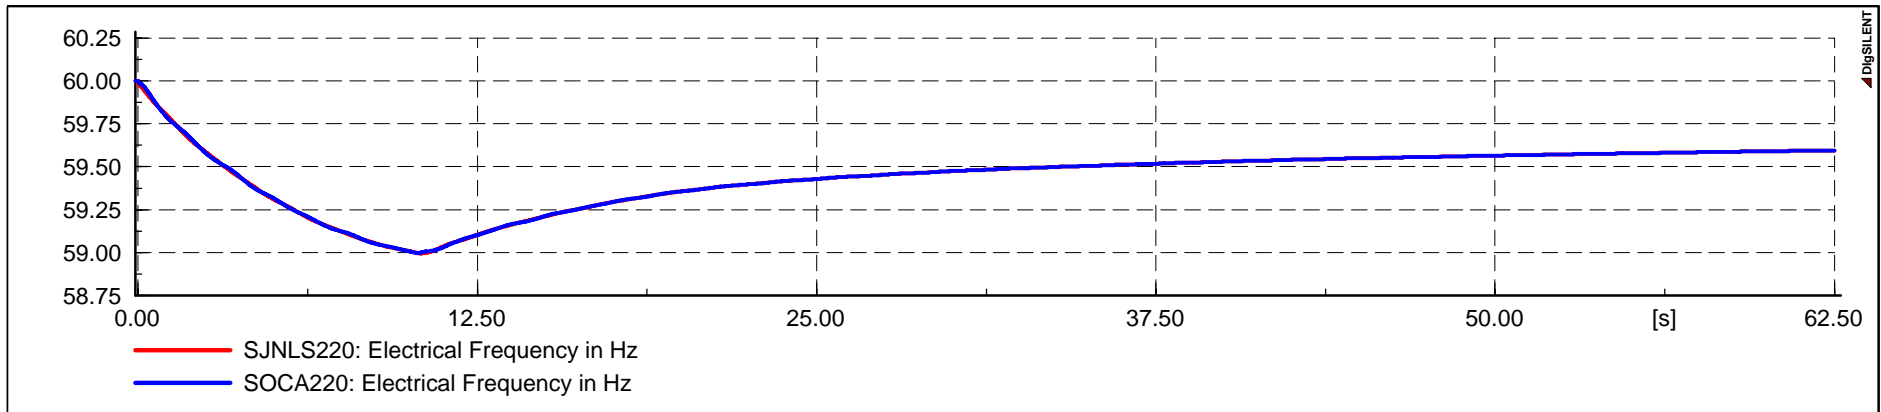


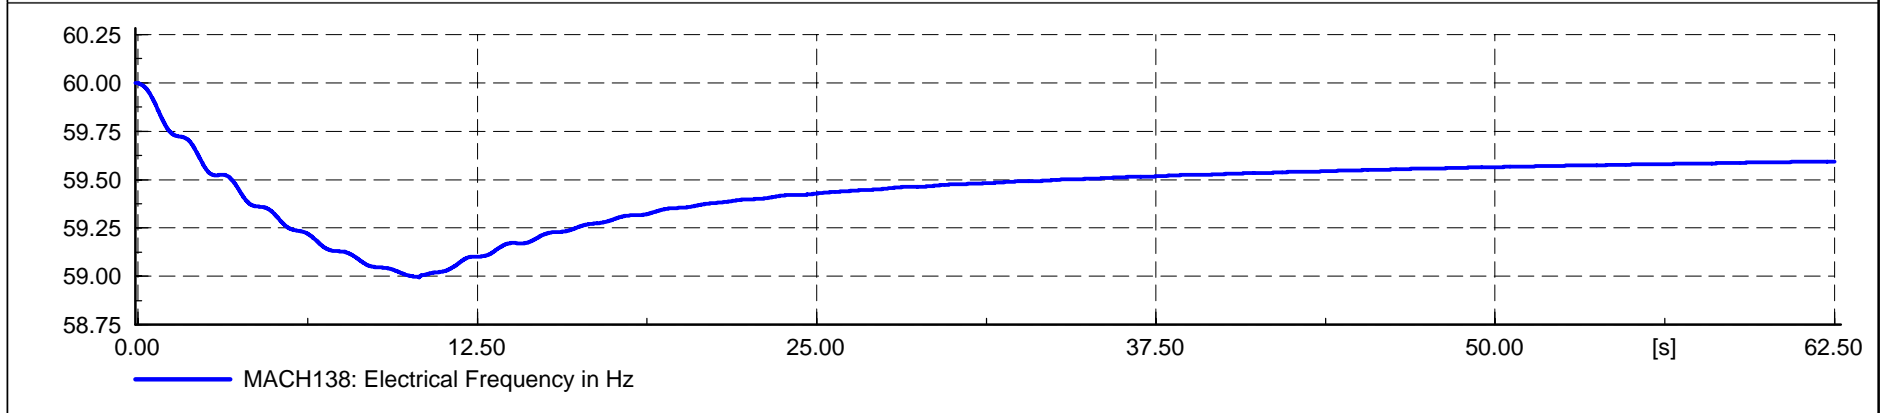
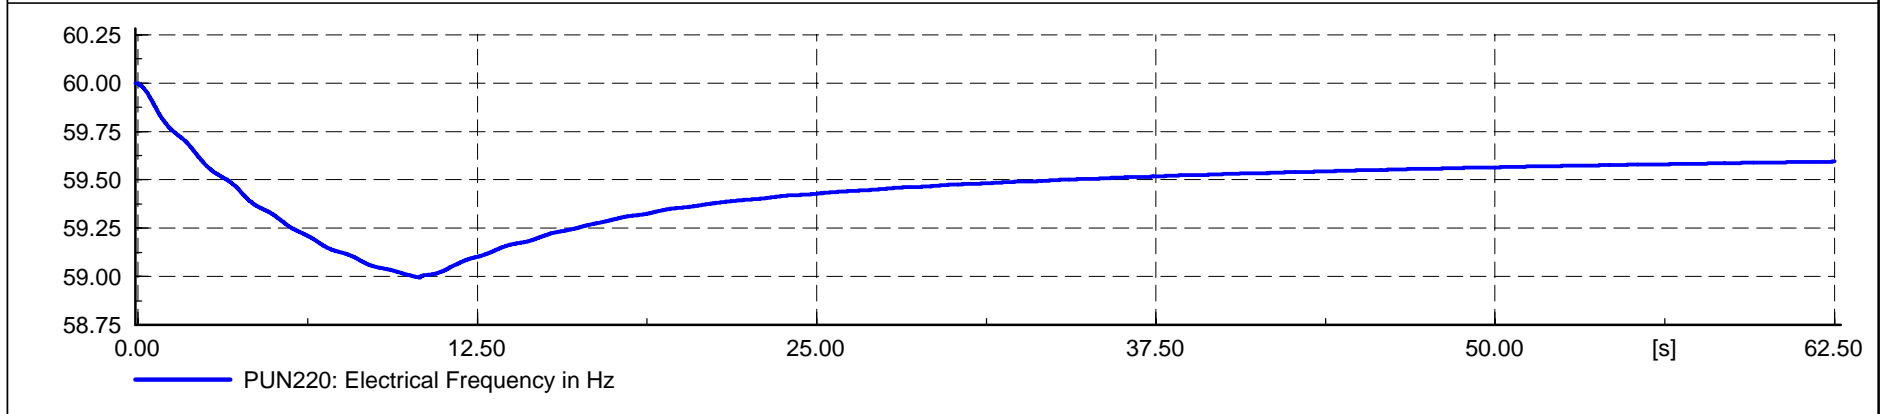
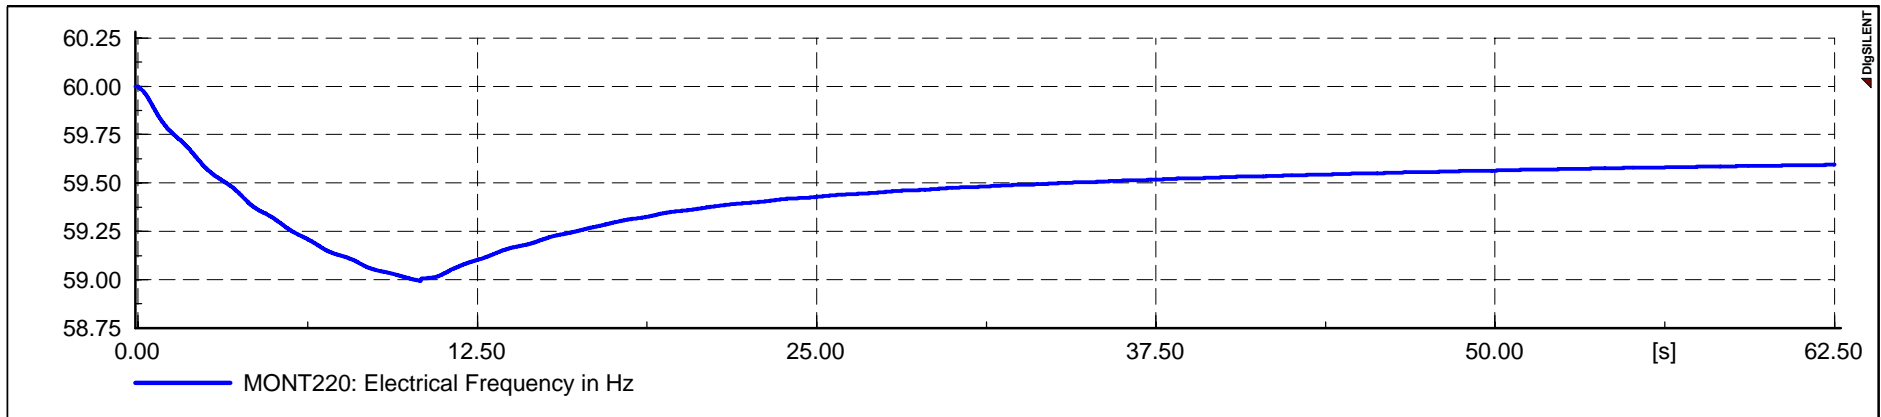


DESCONEXION DE C.H. RESTITUCION CON 208 MW

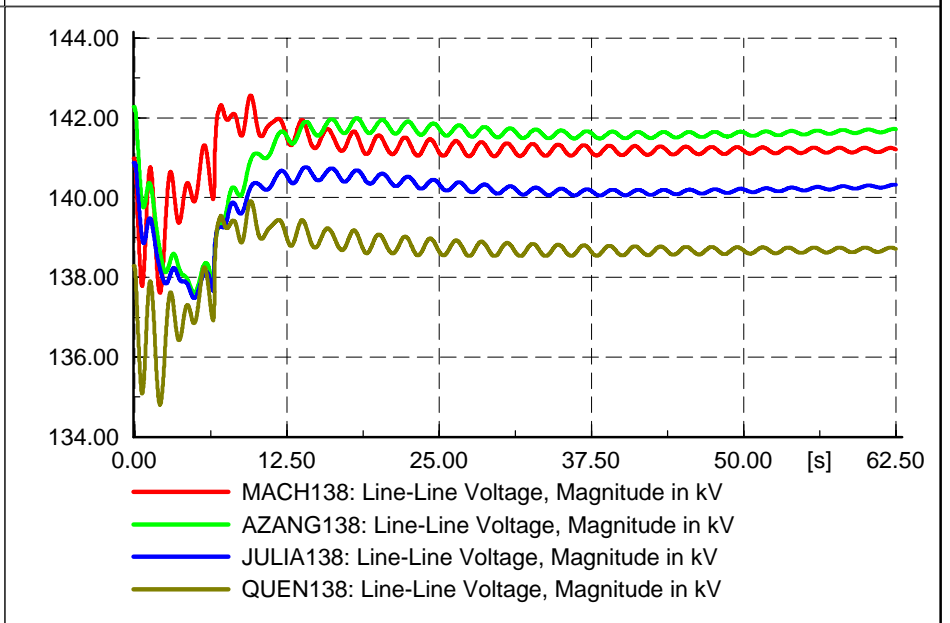
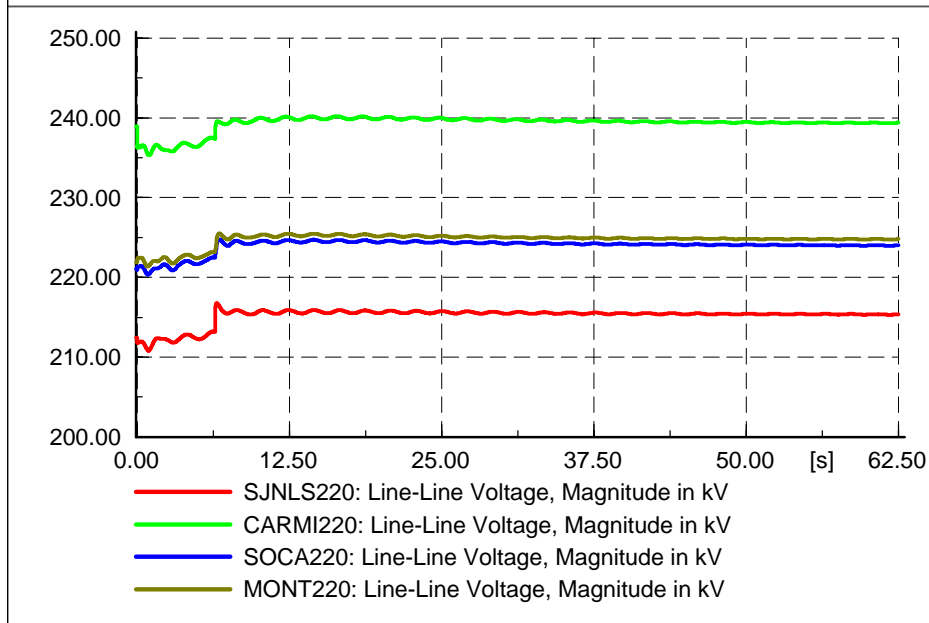
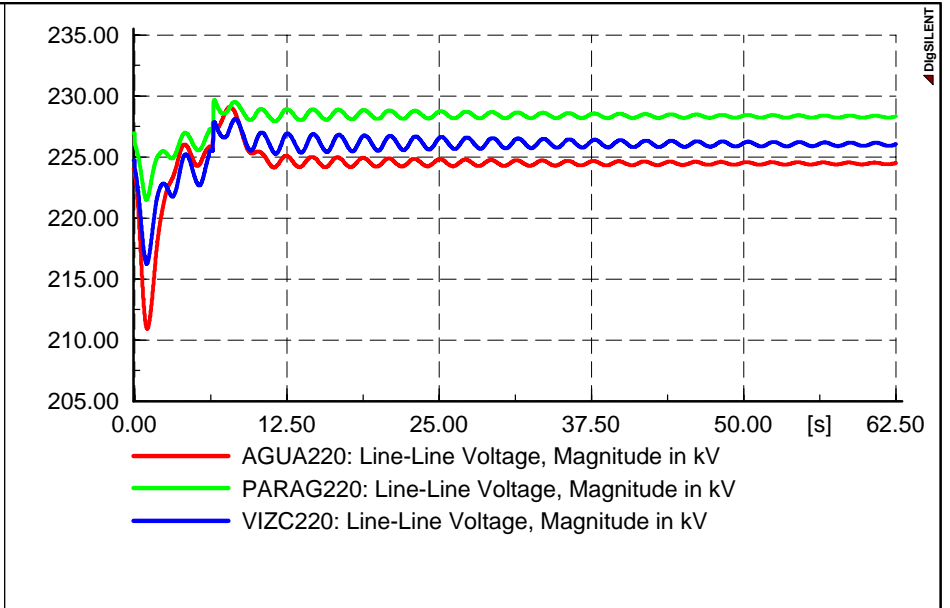
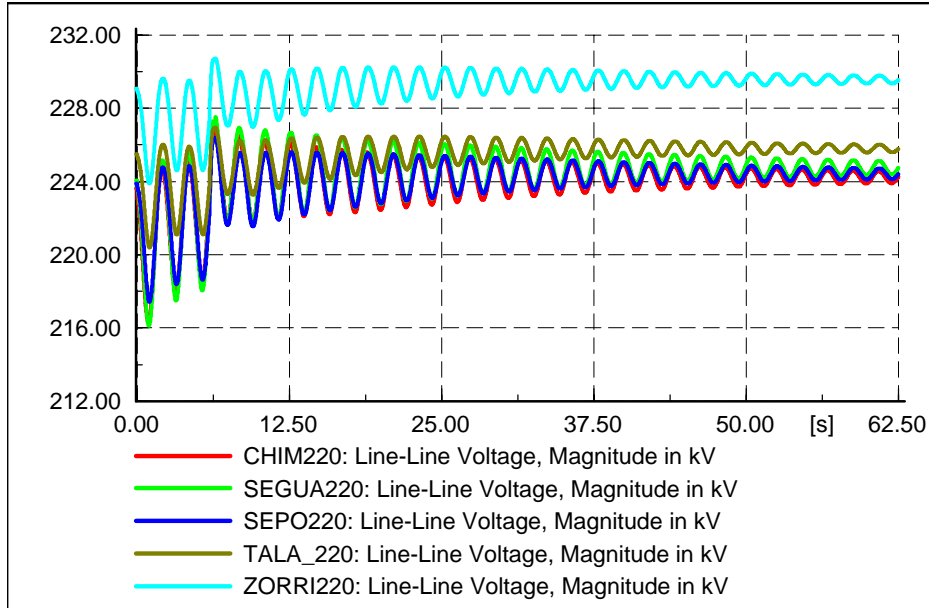


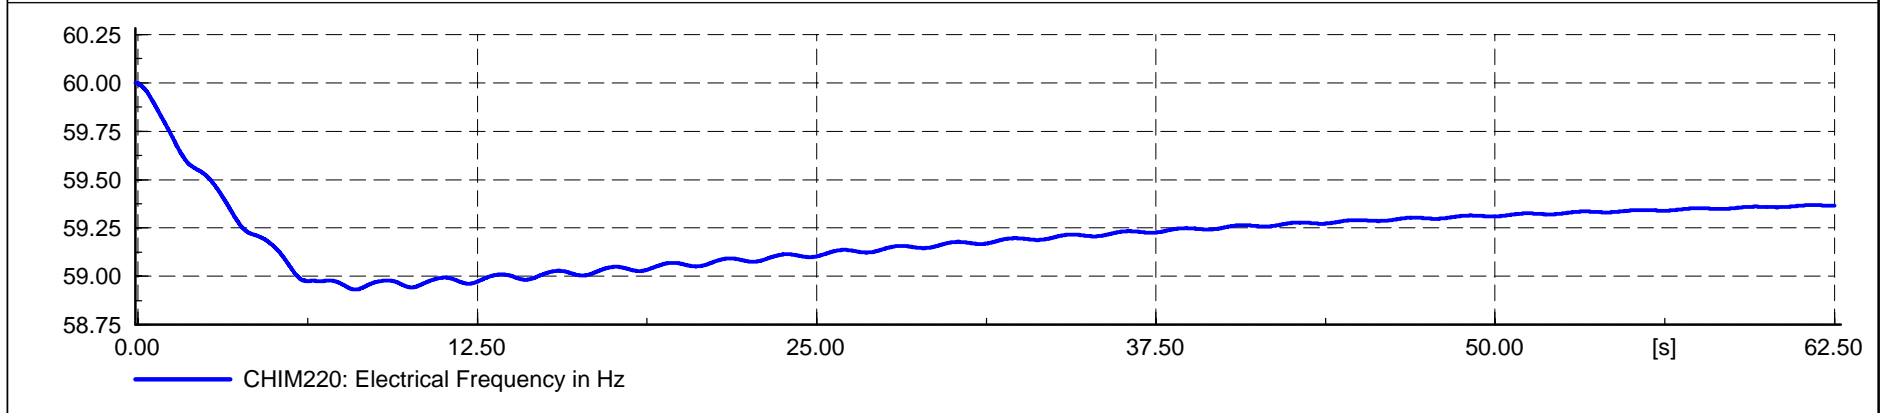
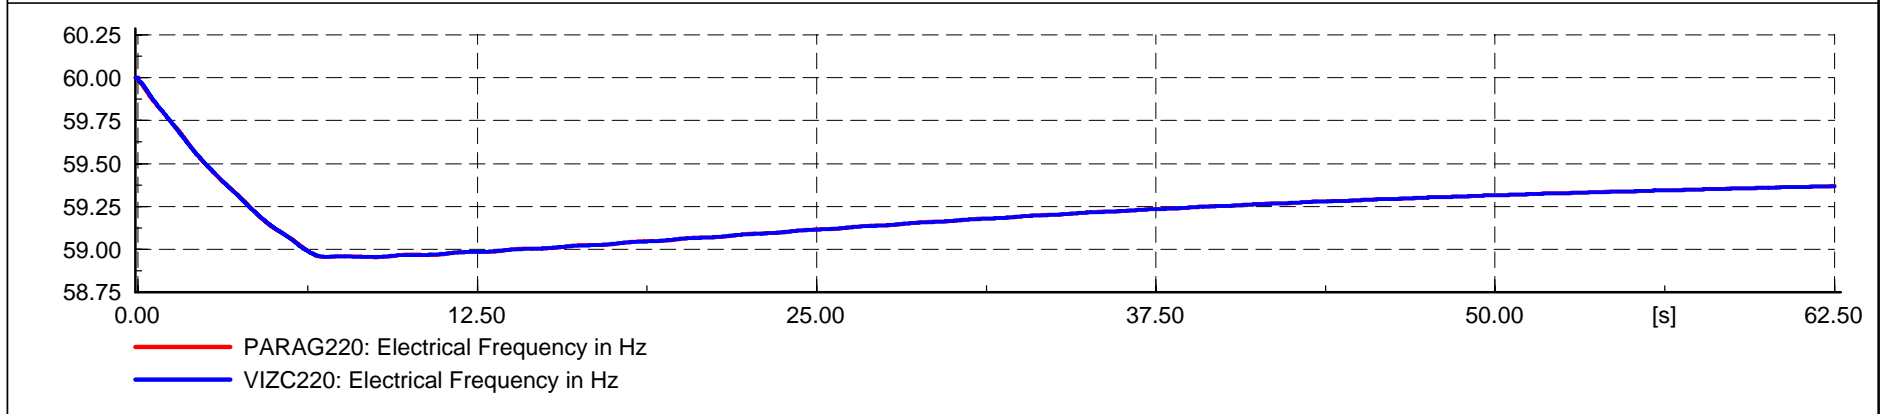
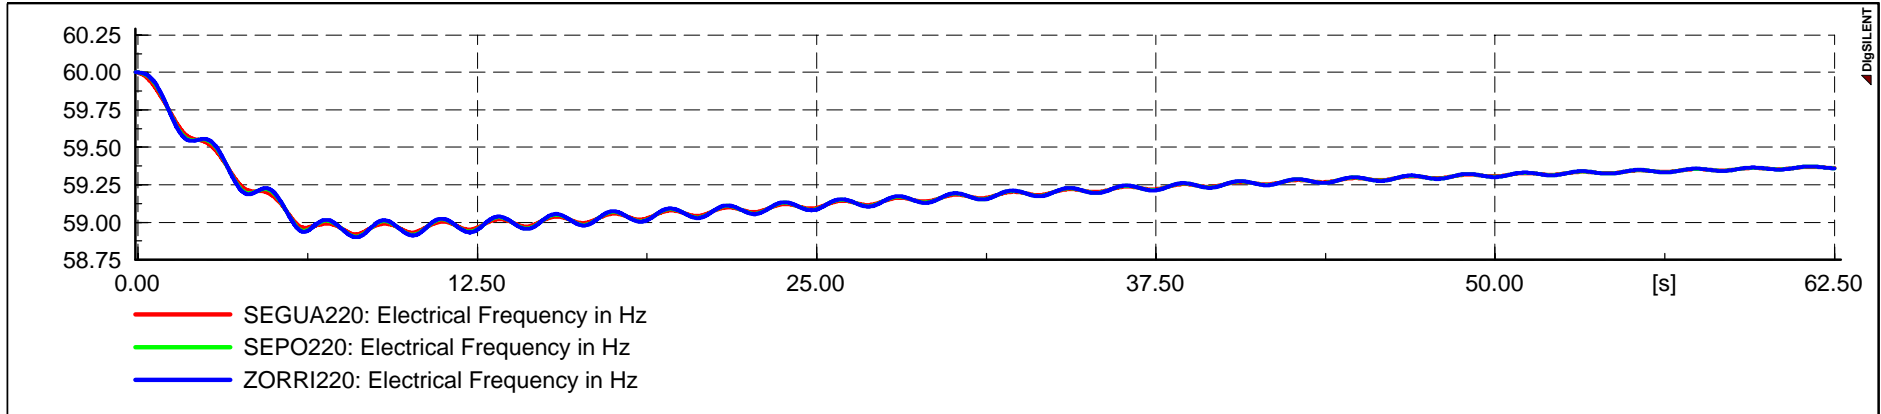


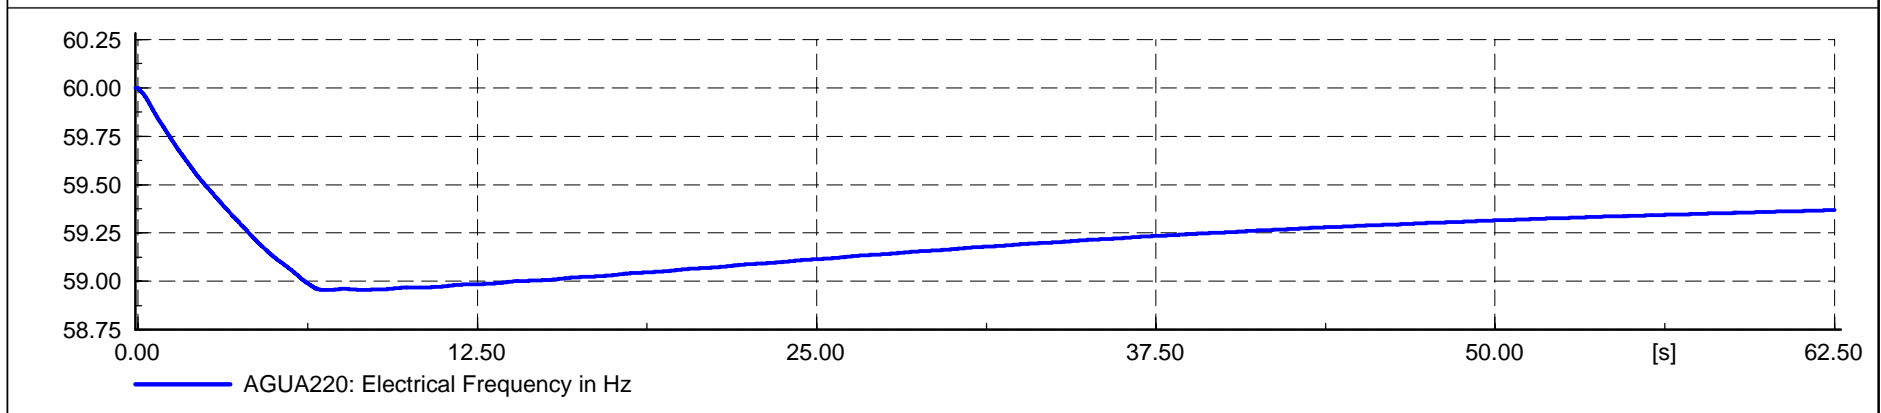
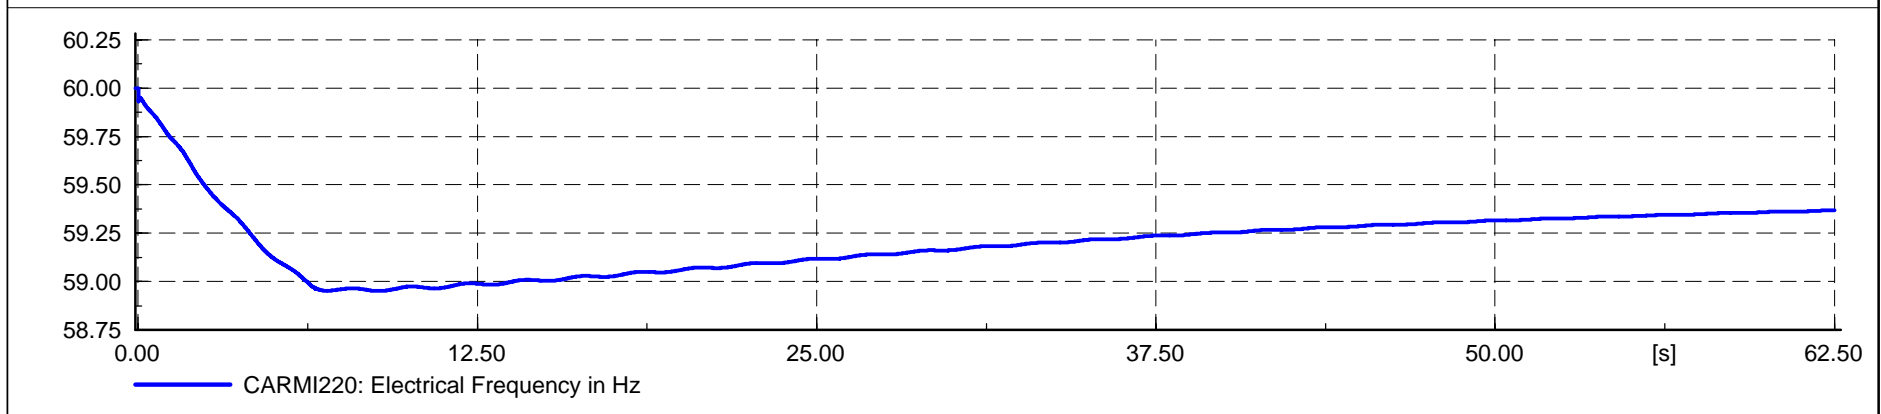
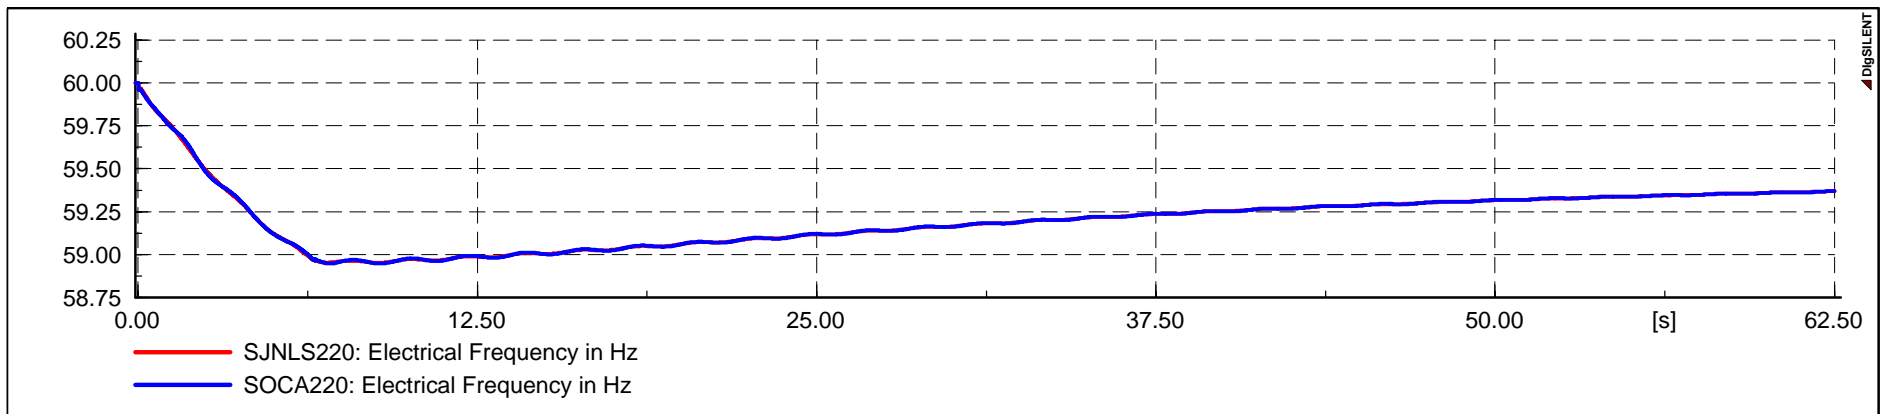


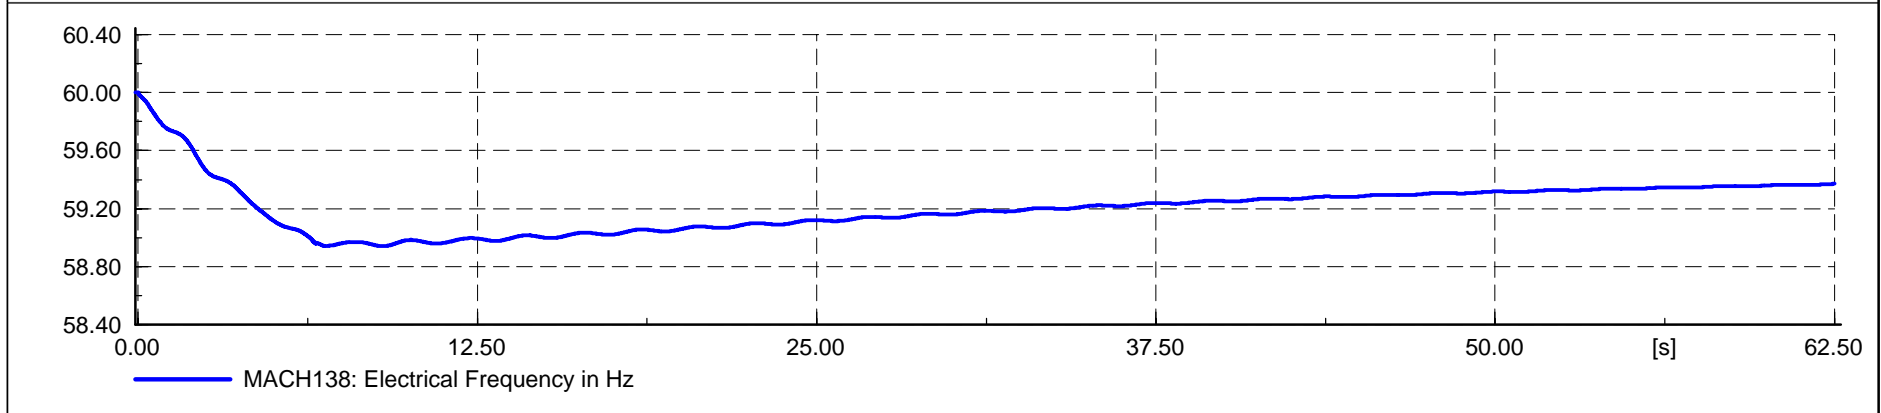
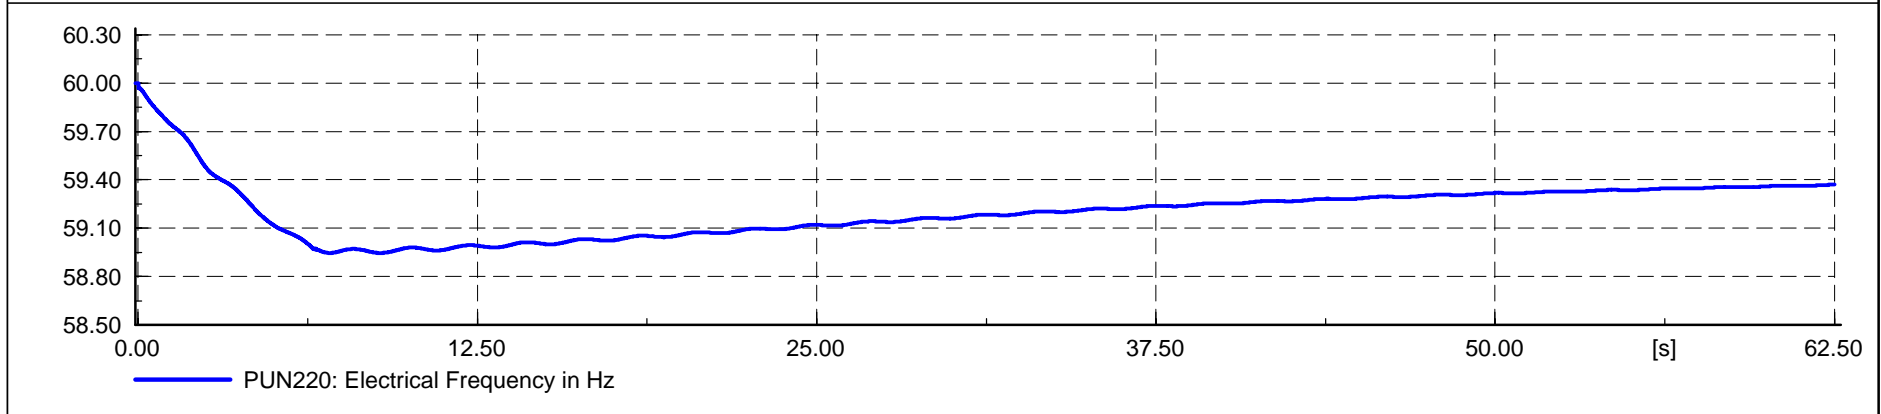
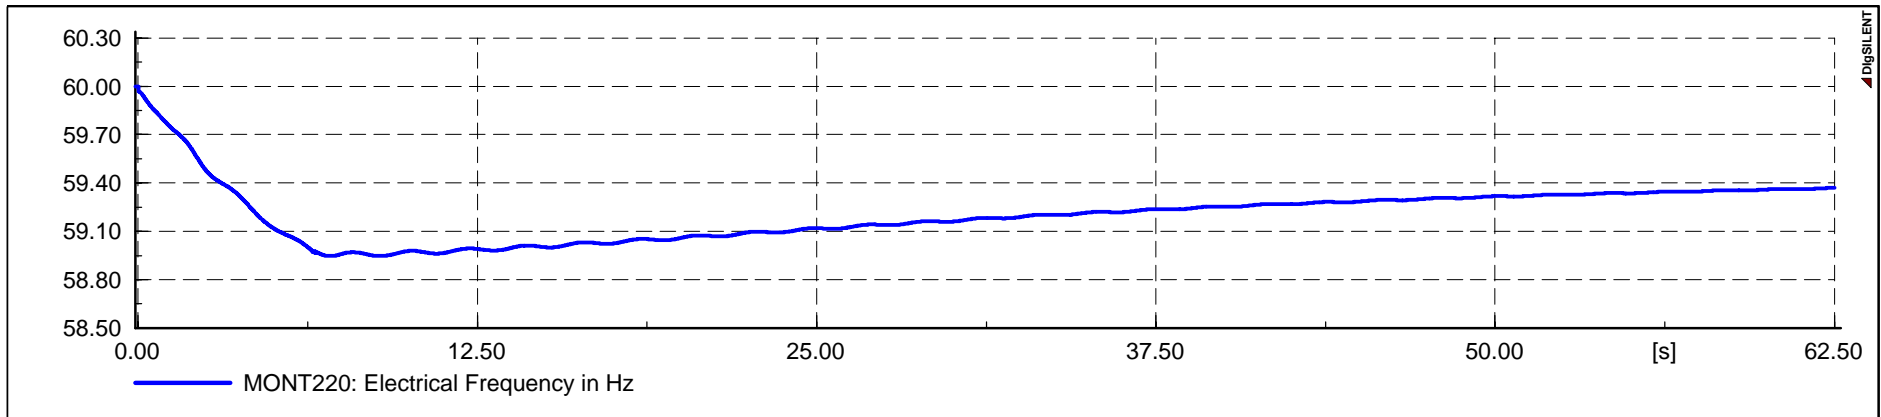


**DESCONEXION CICLO COMBINADO DE C.T. VENTANILLA
CON 240 MW**

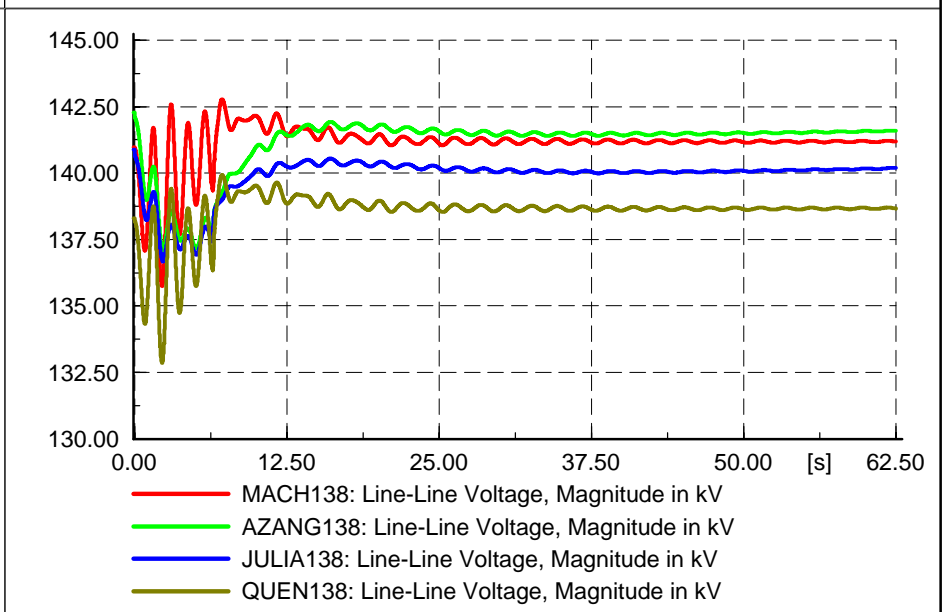
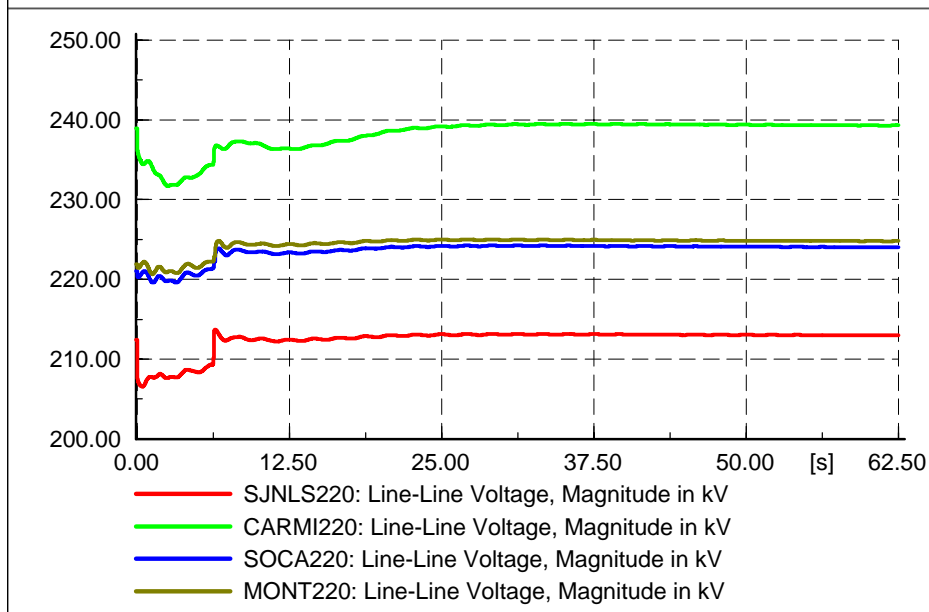
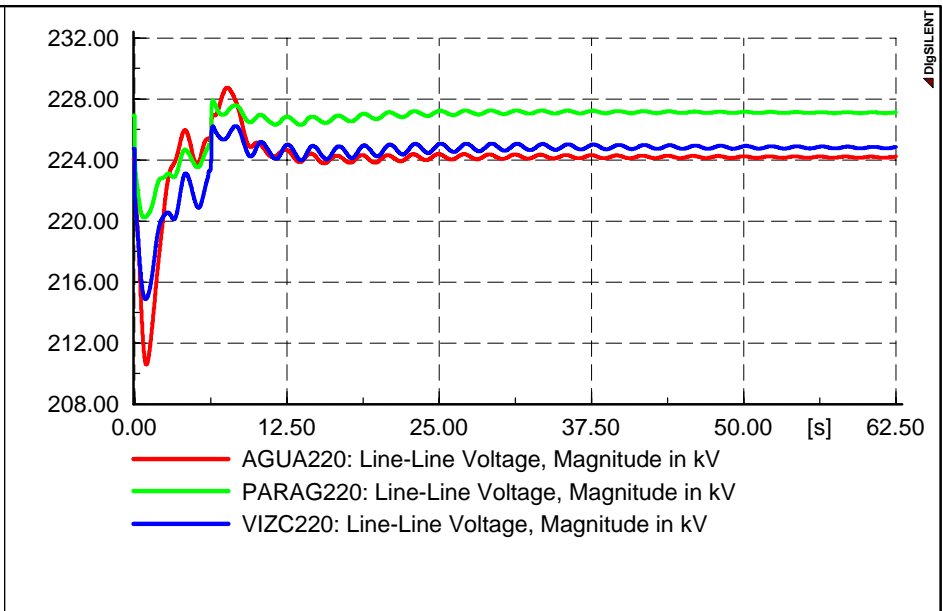
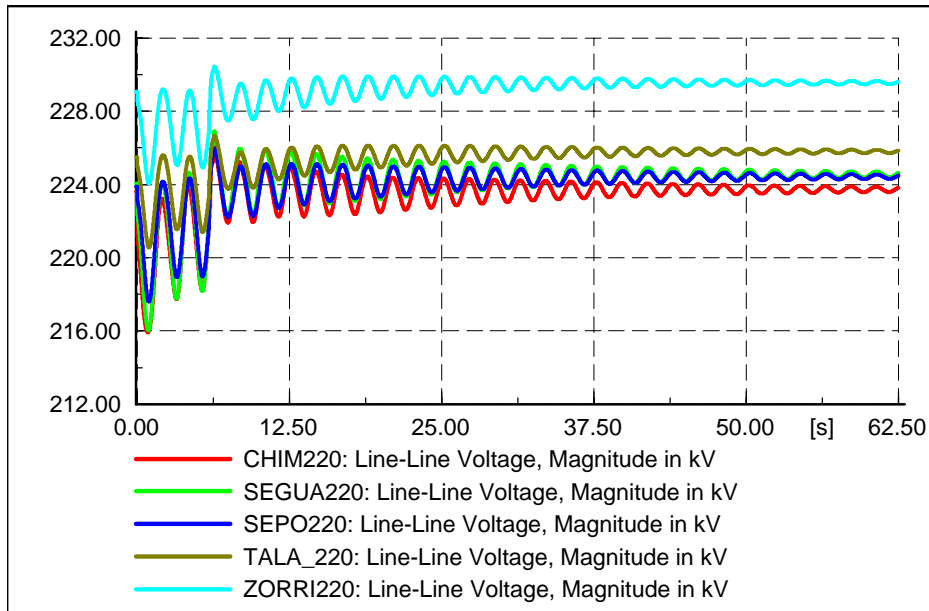


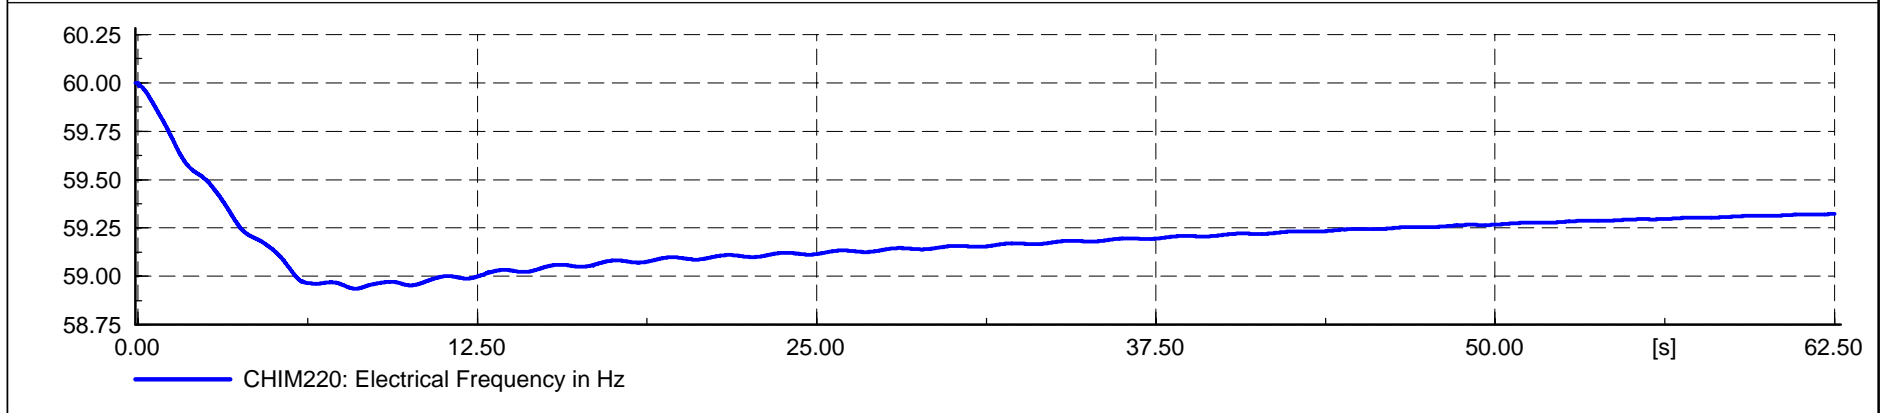
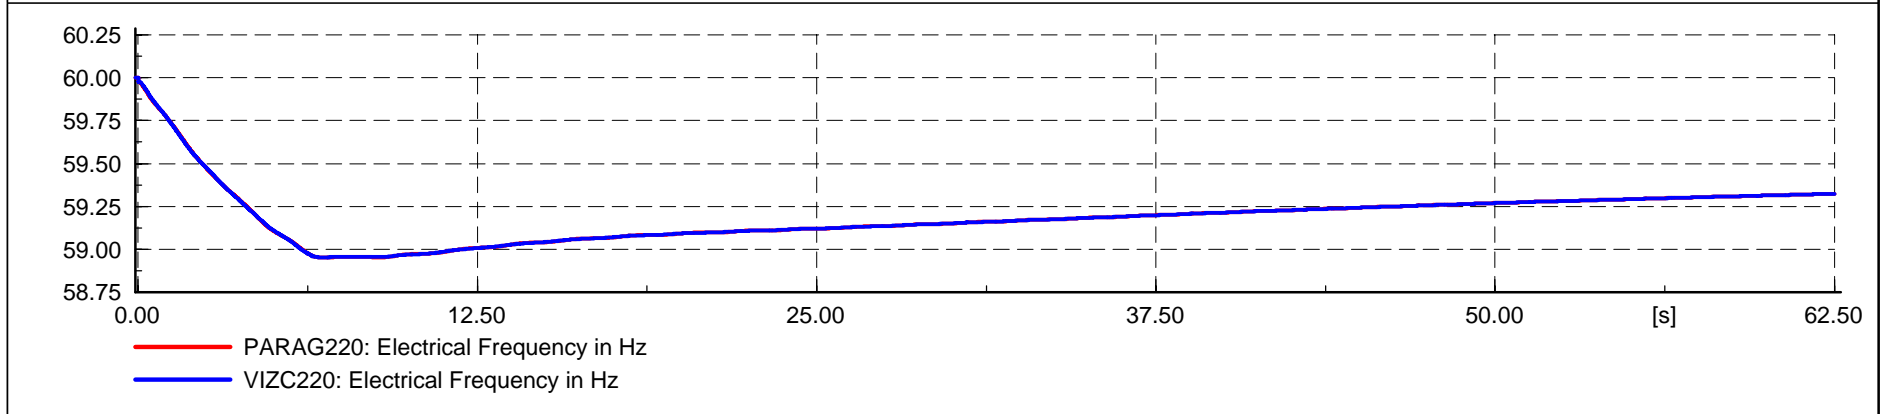
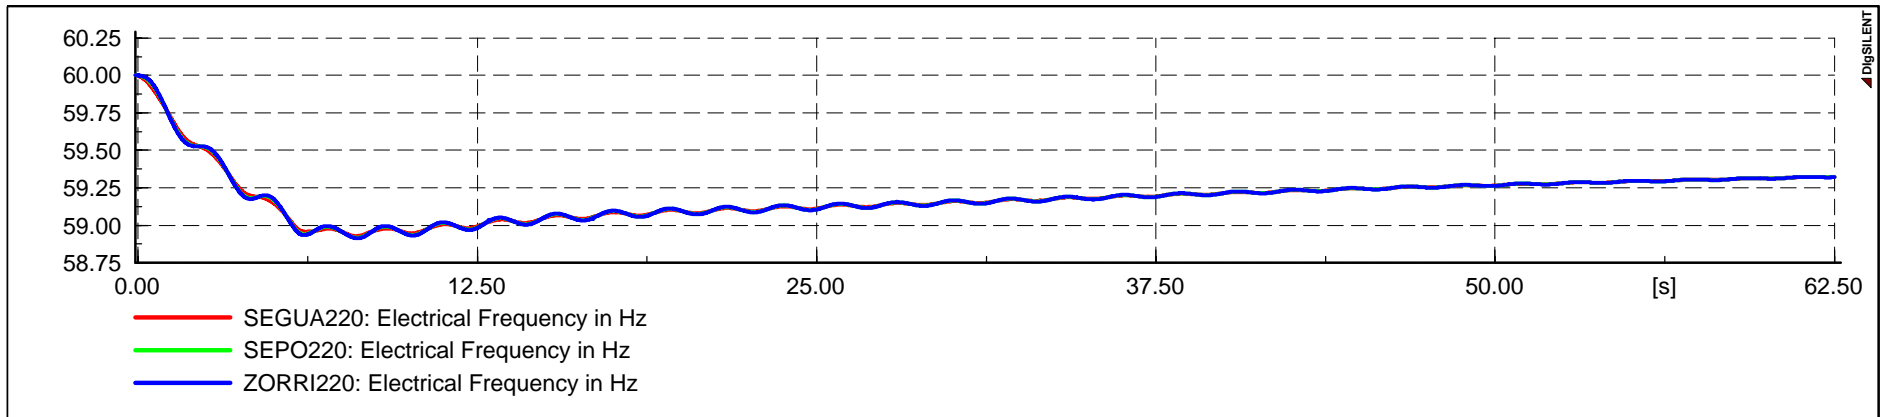


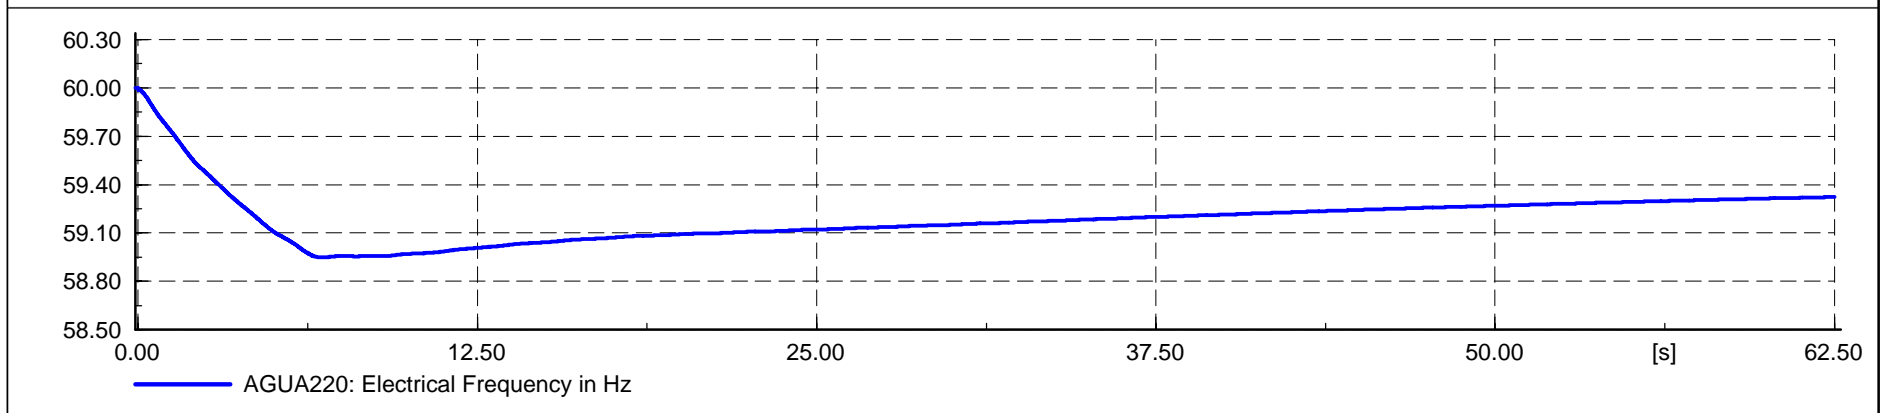
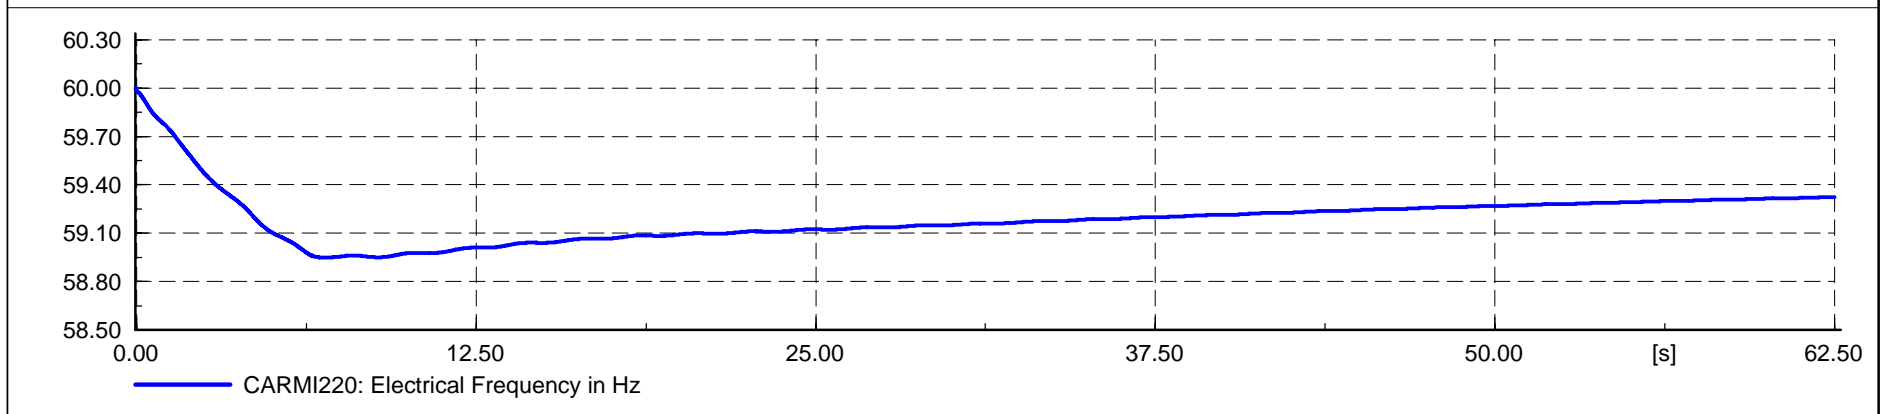
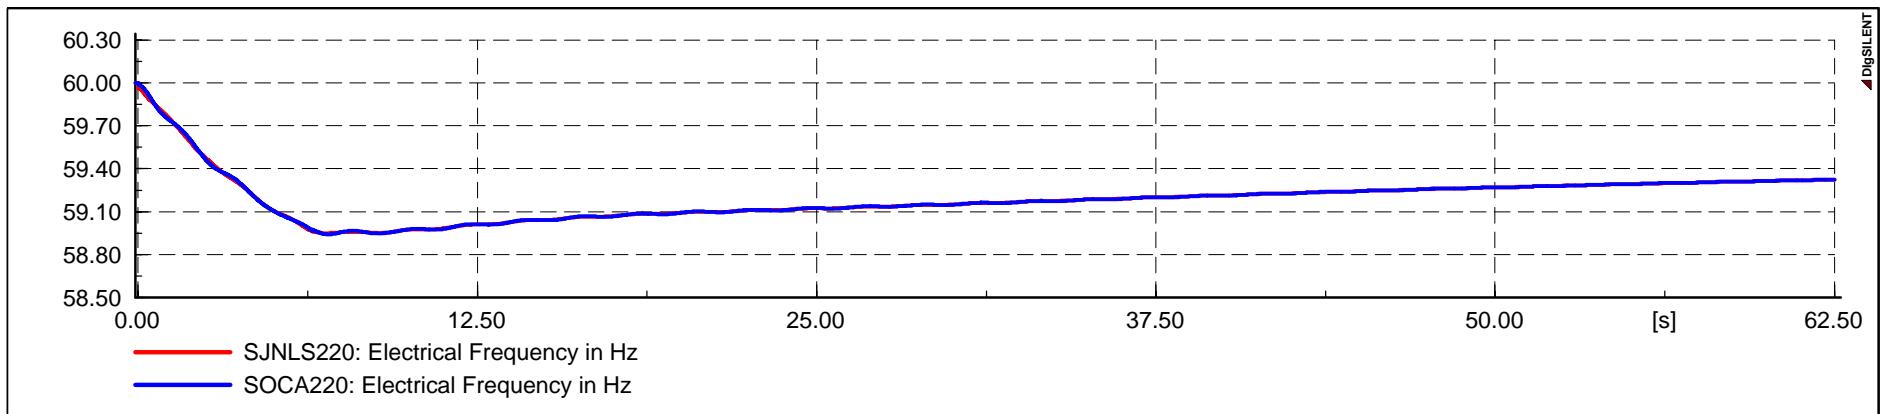


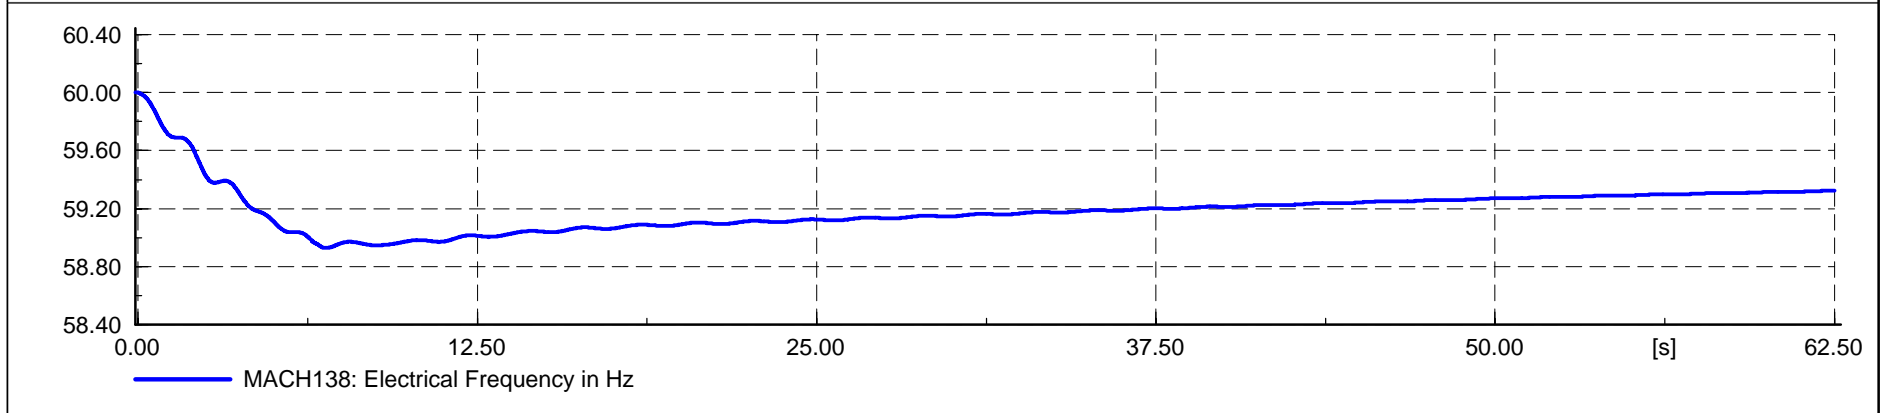
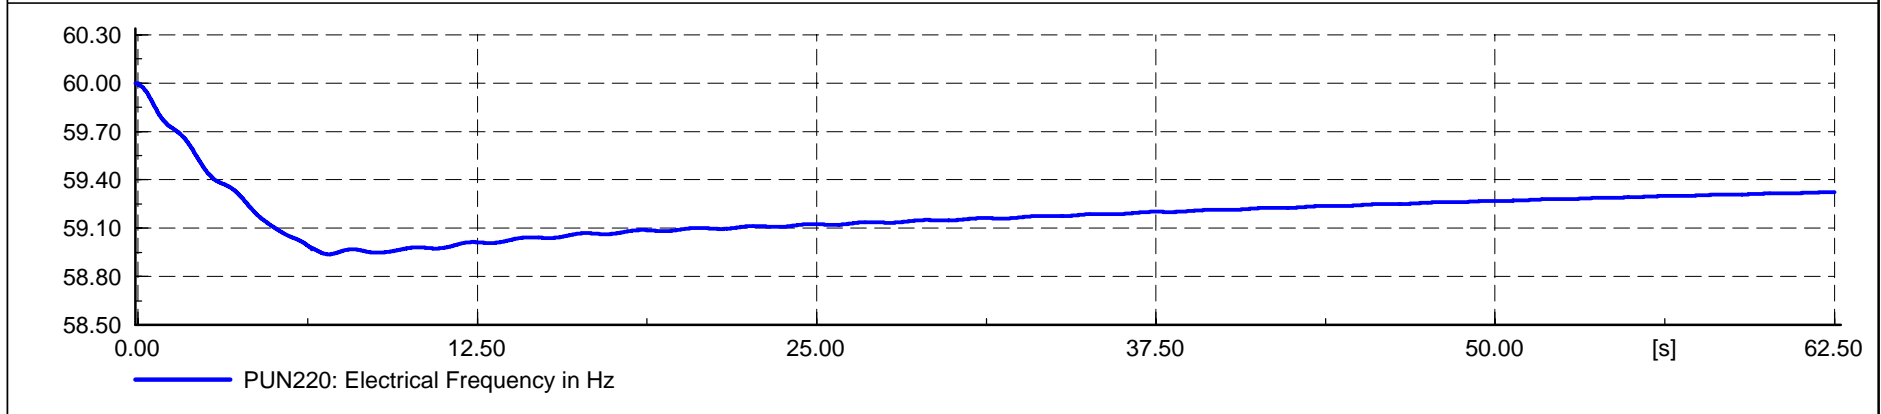
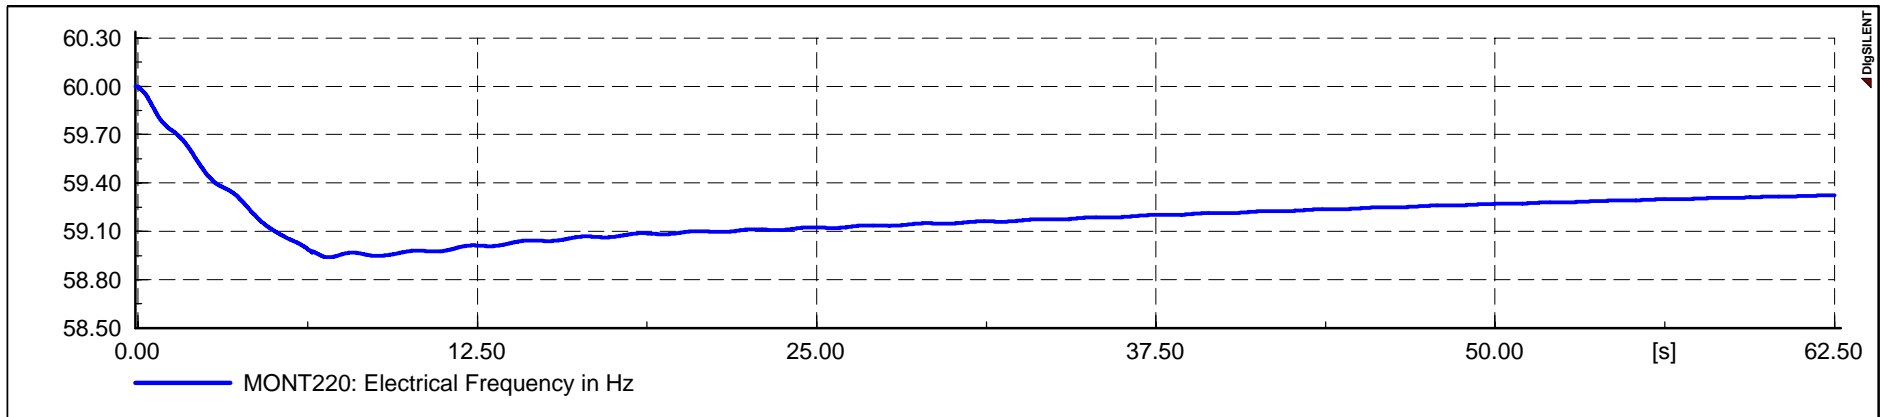


DESCONEXION C.T. VENTANILLA CON 394.746 MW

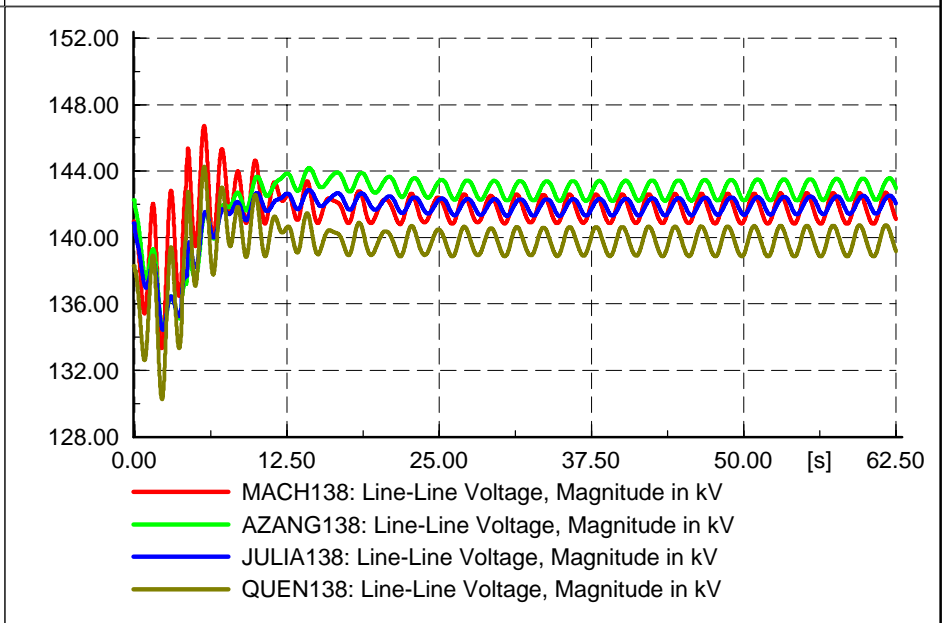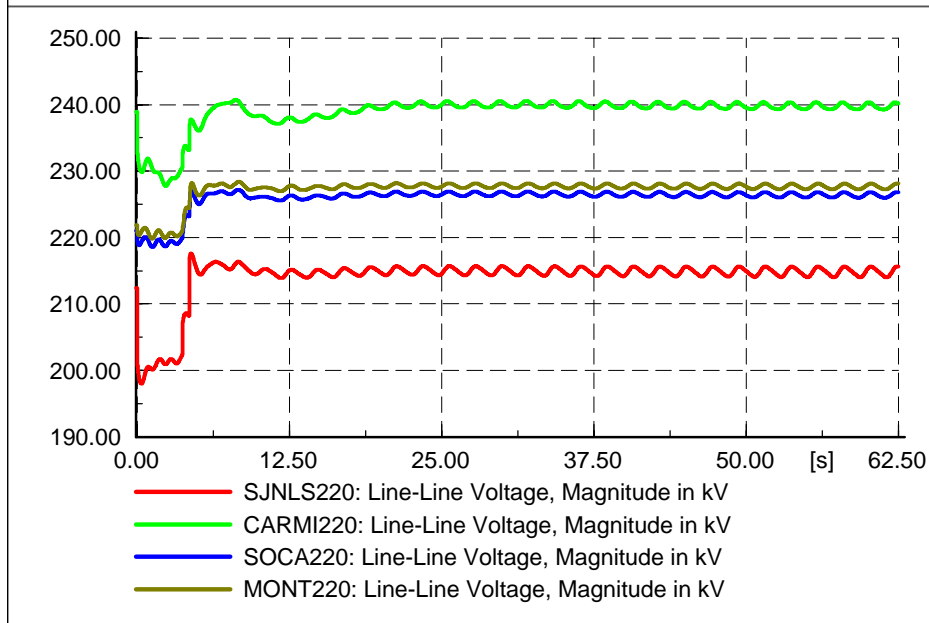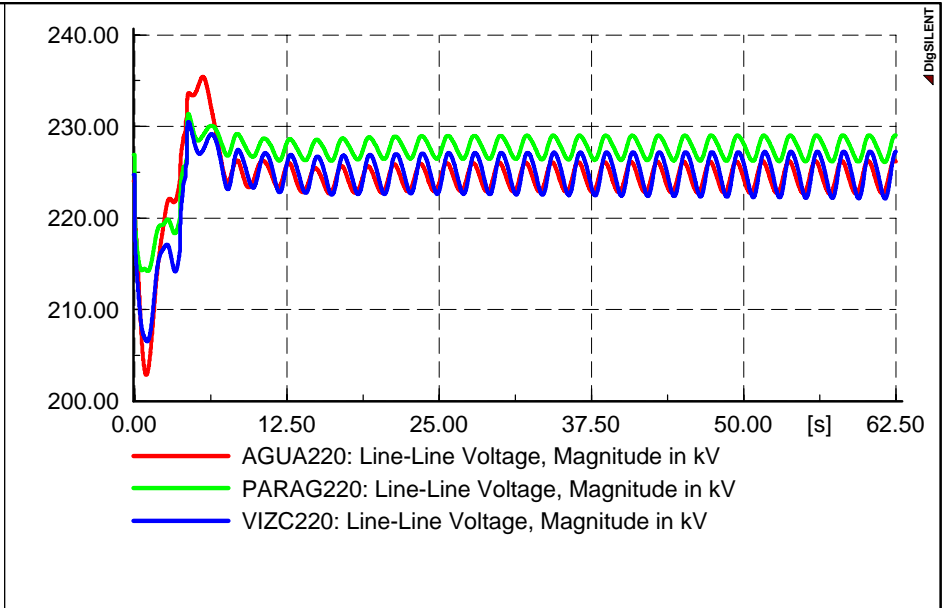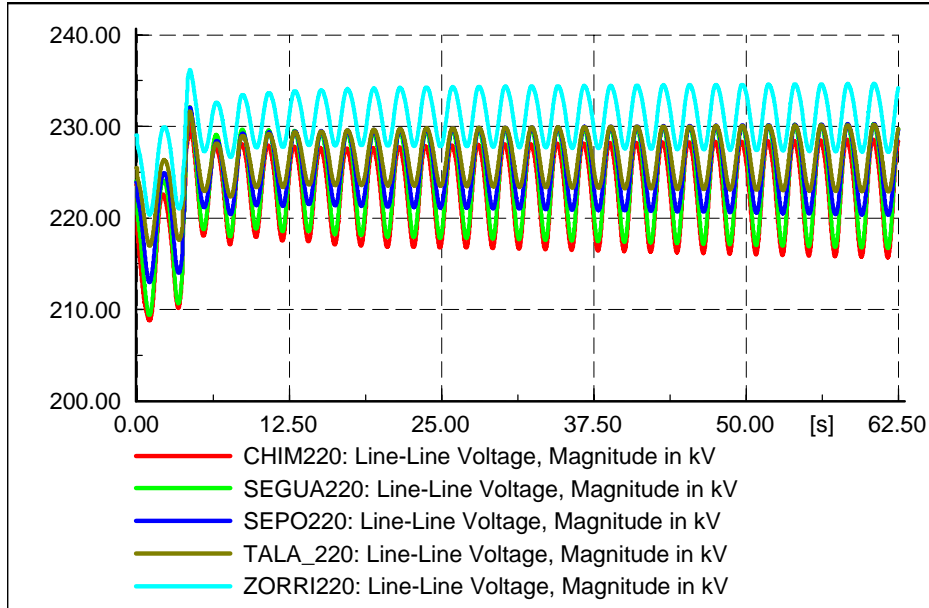


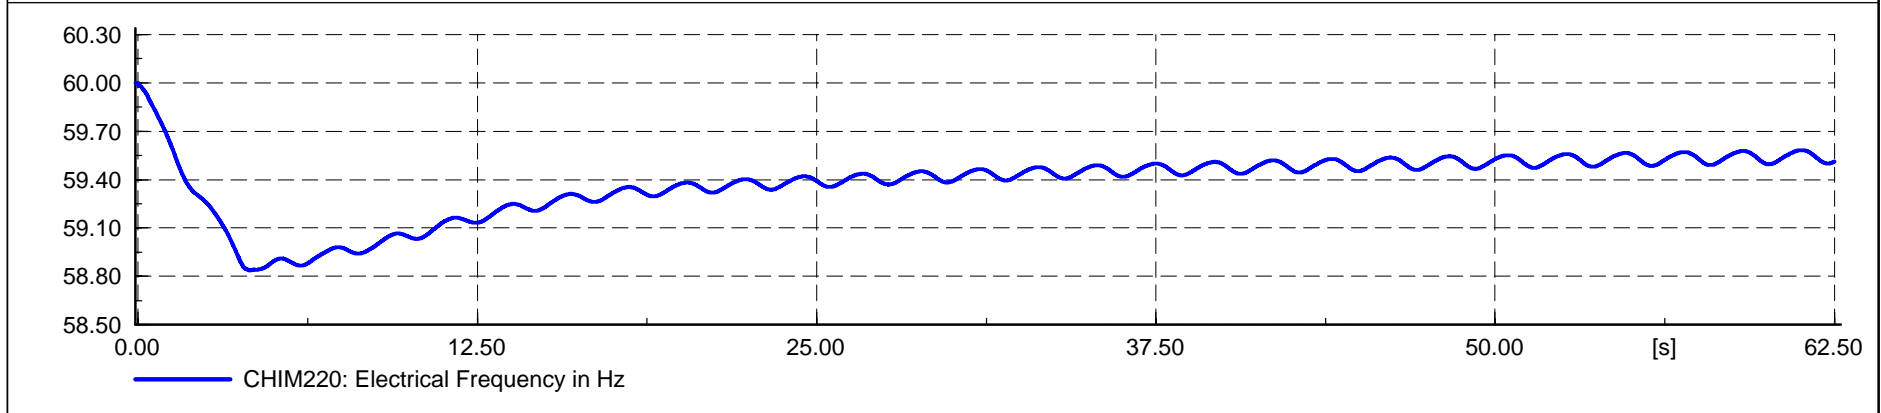
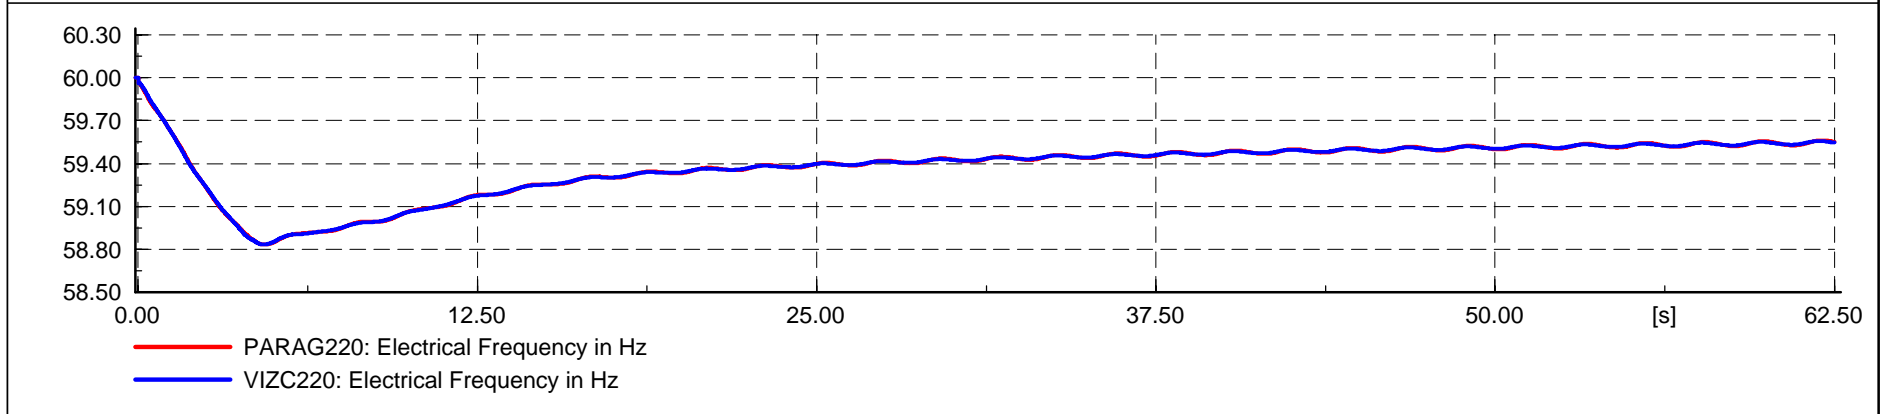
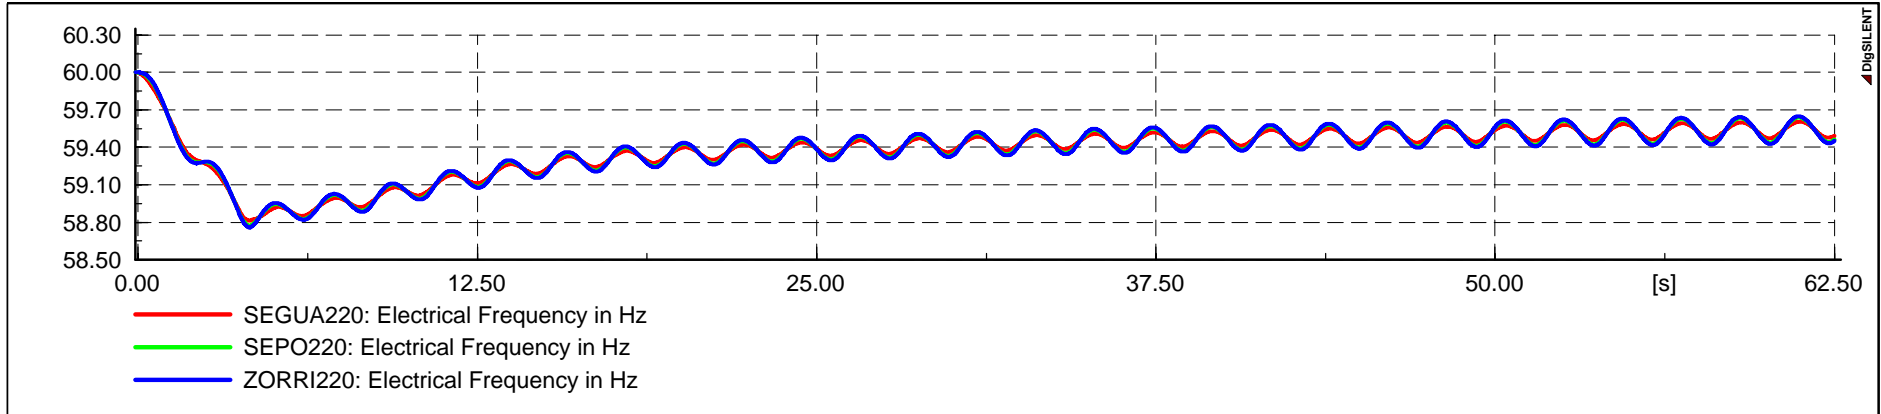


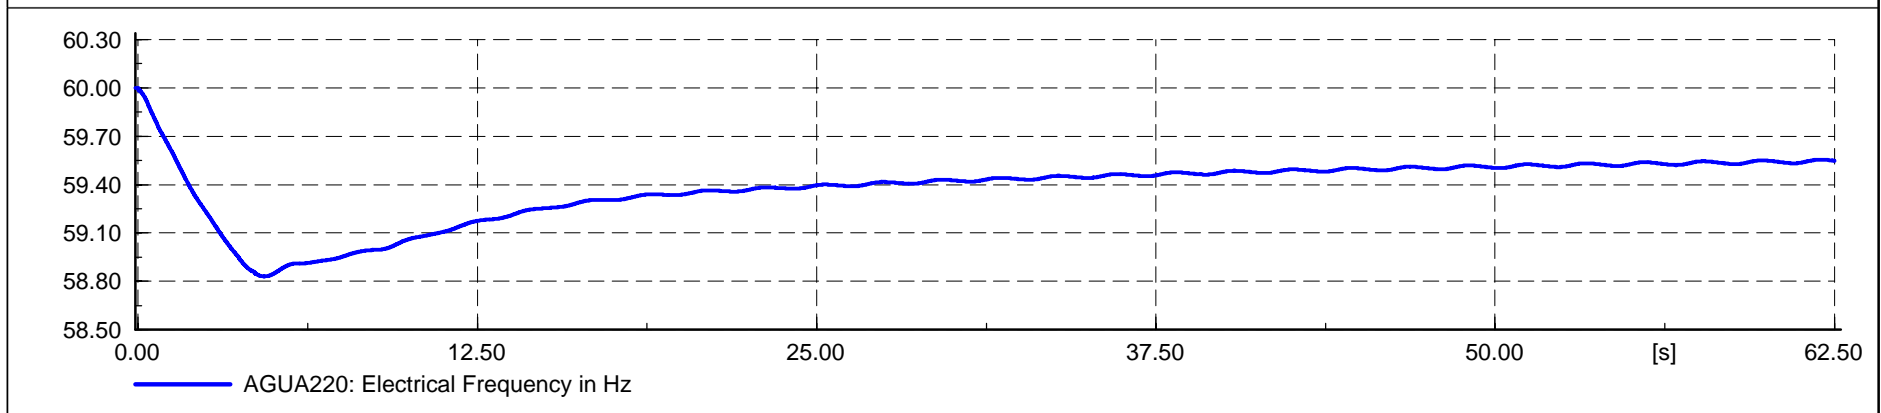
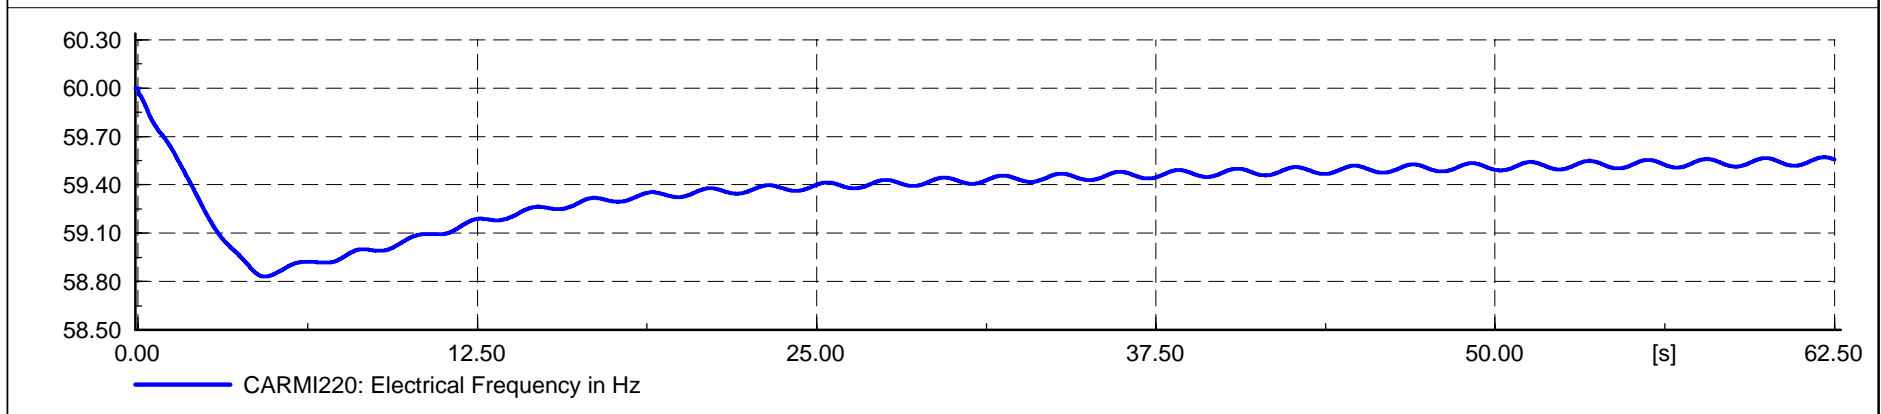
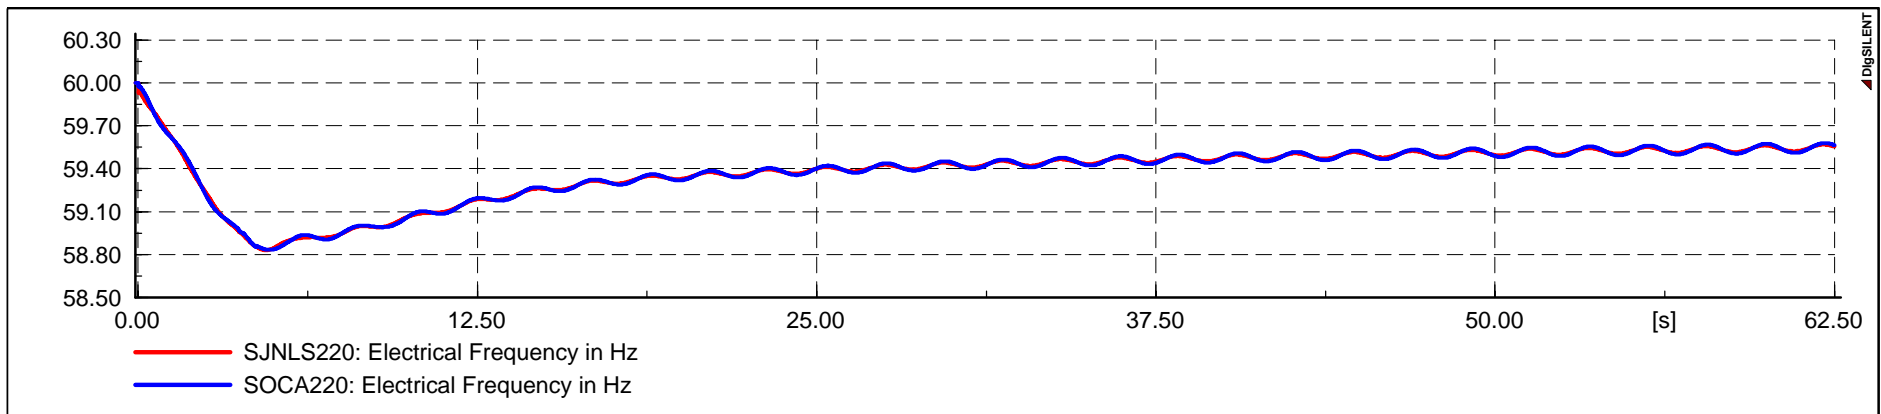


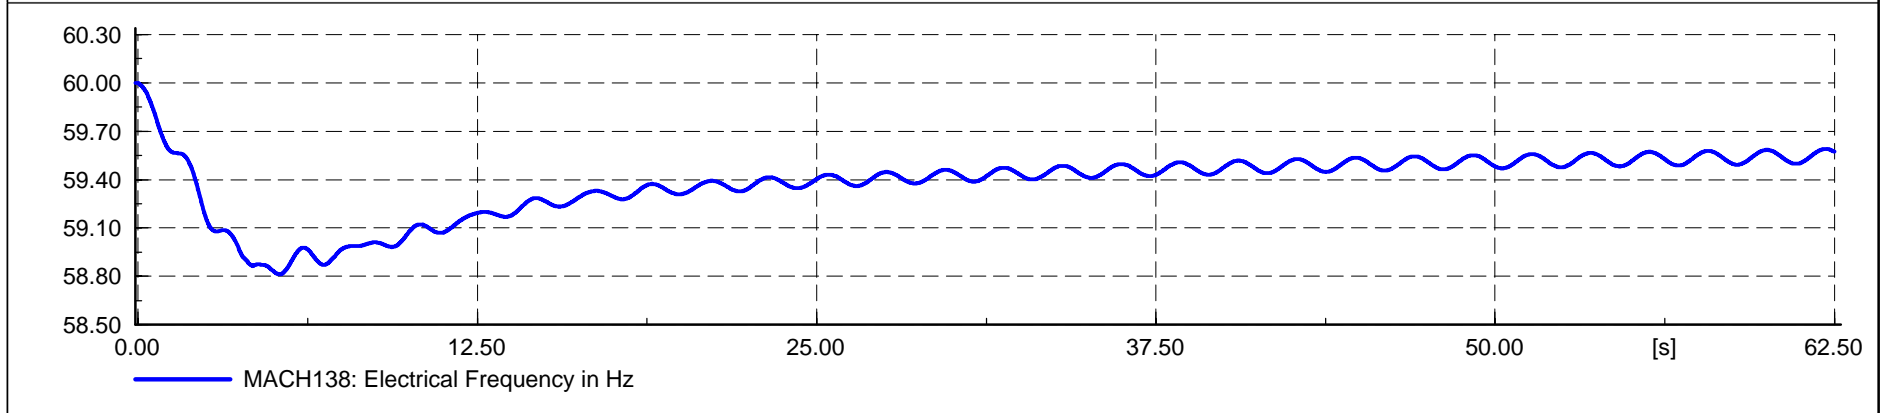
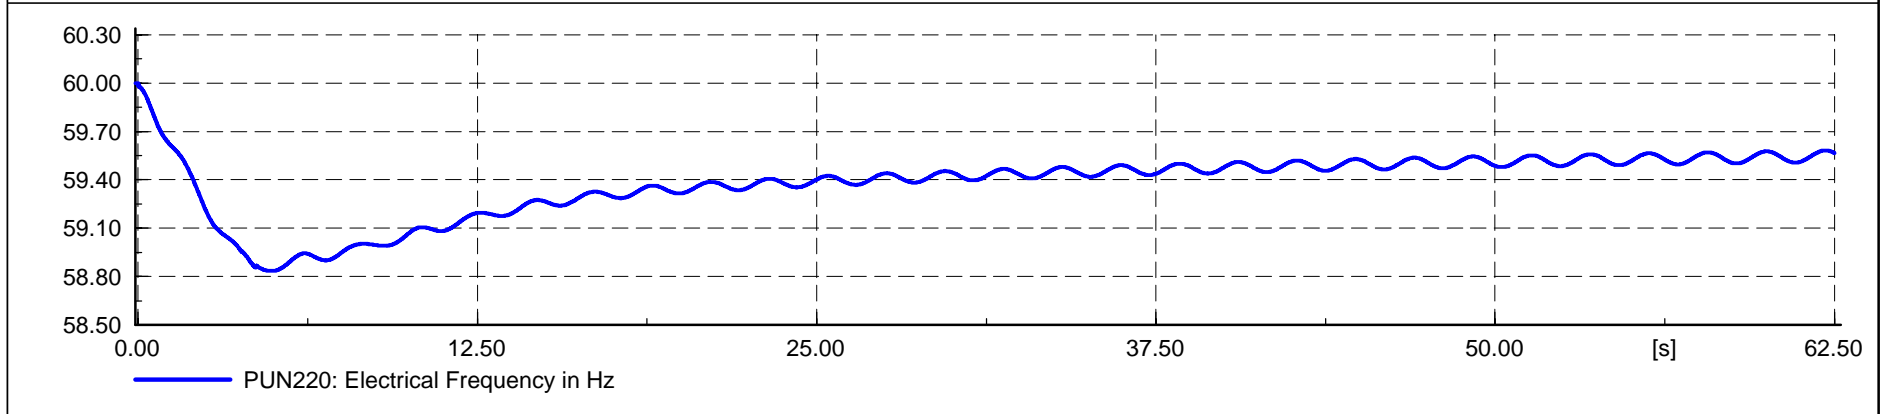
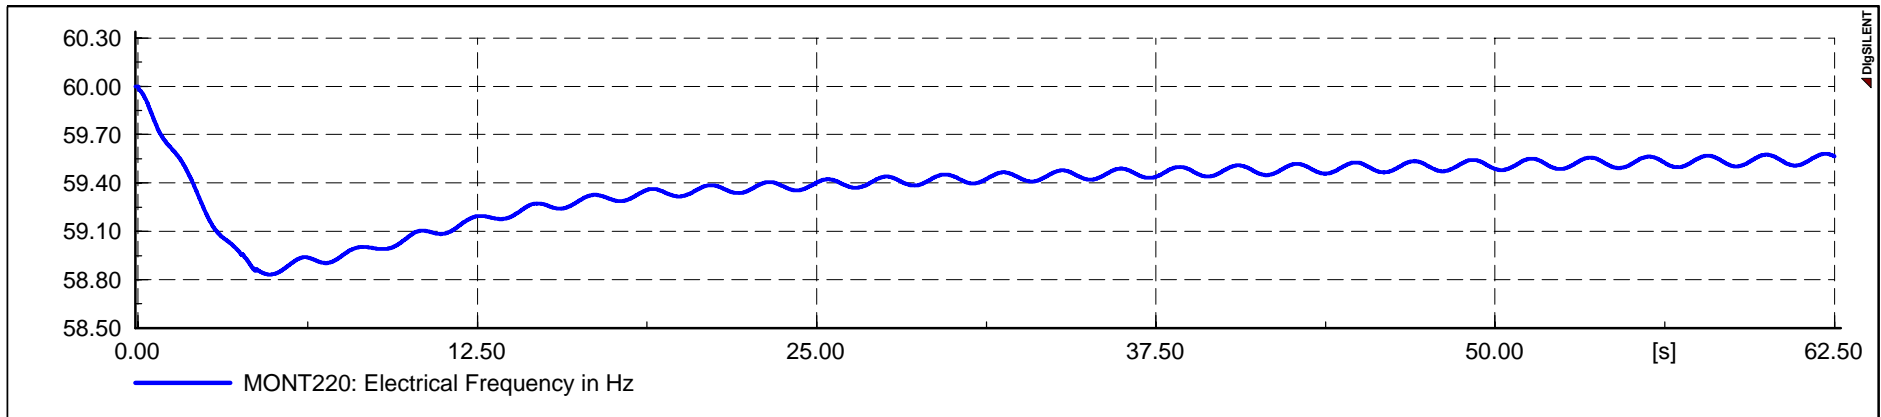





AÑO 2006 MINIMA DEMANDA EN ESTIAJE

DESCONEXION DE C.T. AGUAYTIA CON 165.172 MW

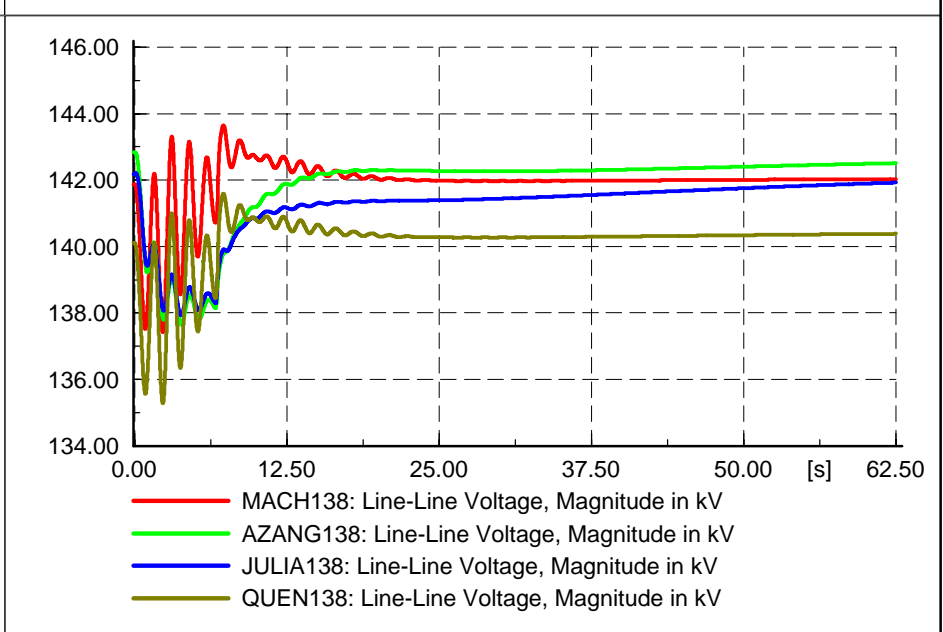
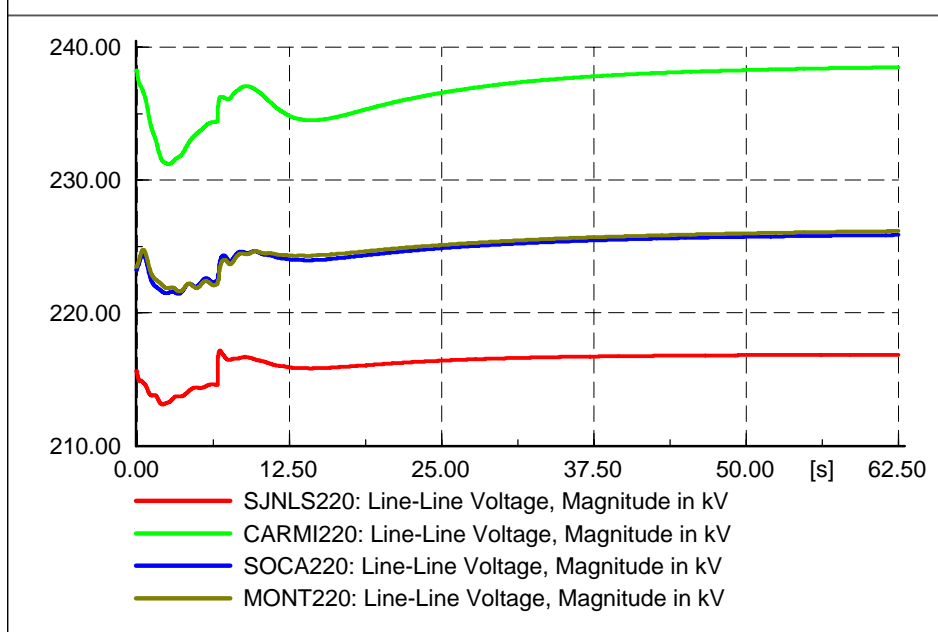
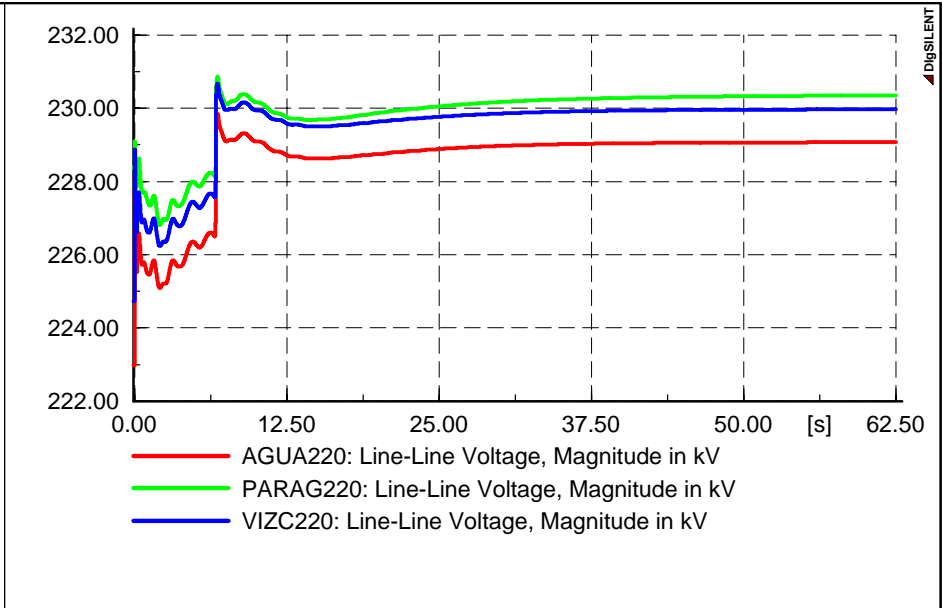
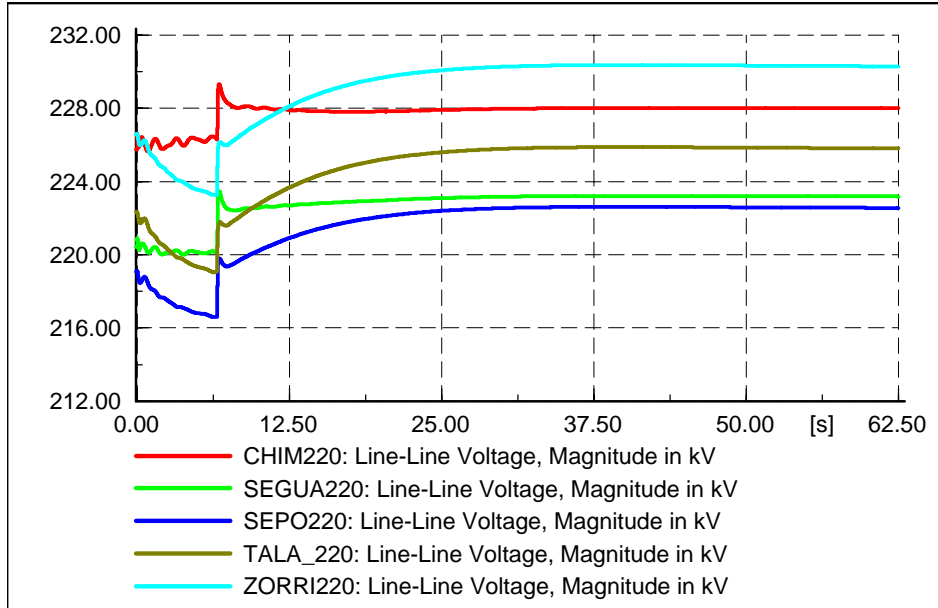


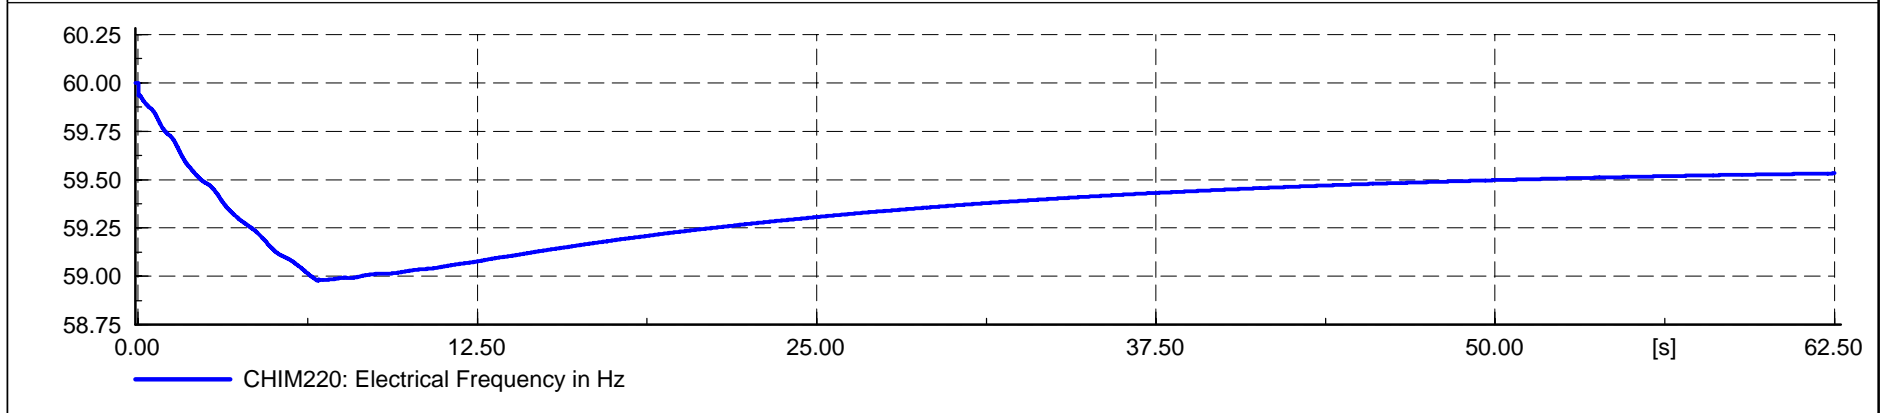
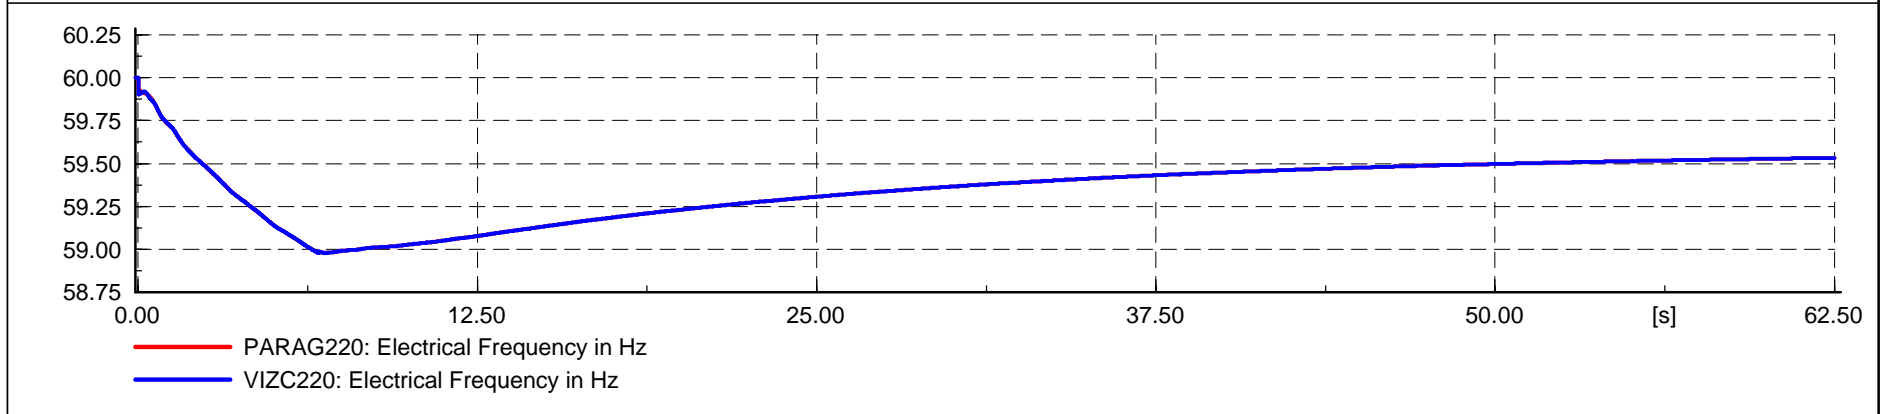
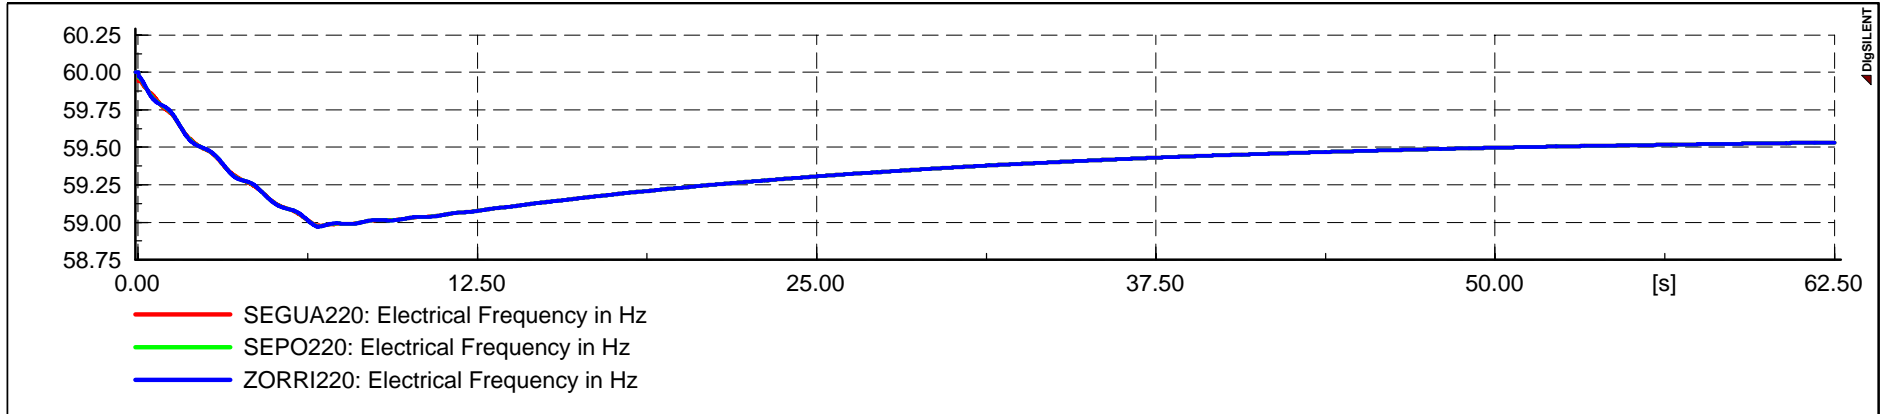


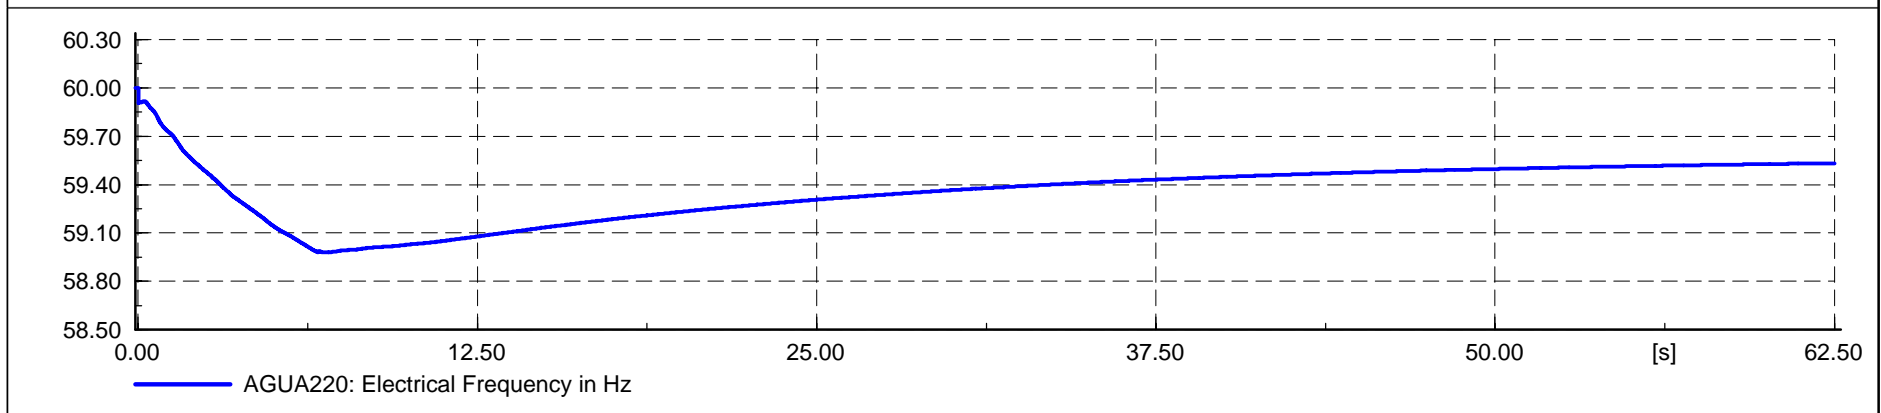
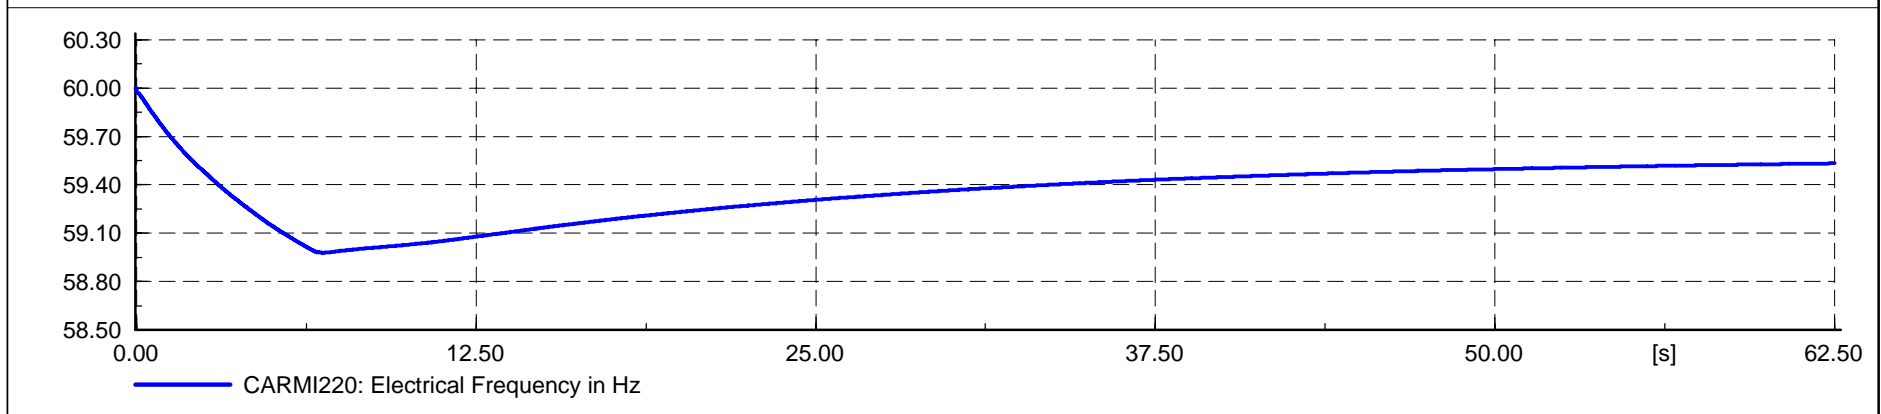
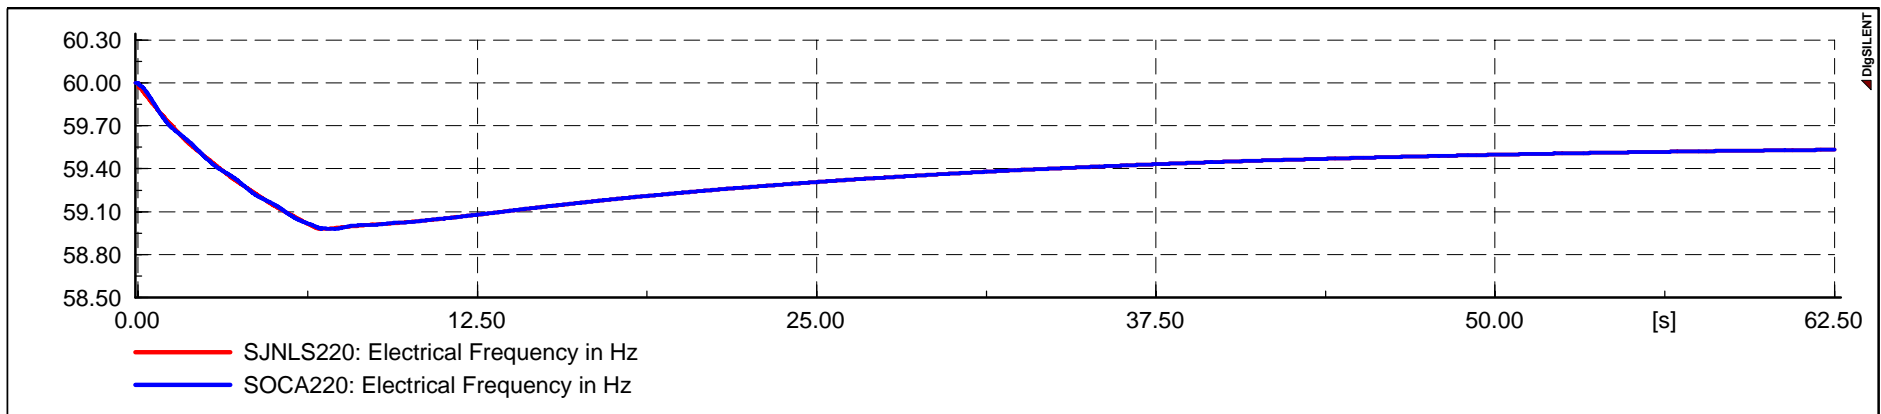


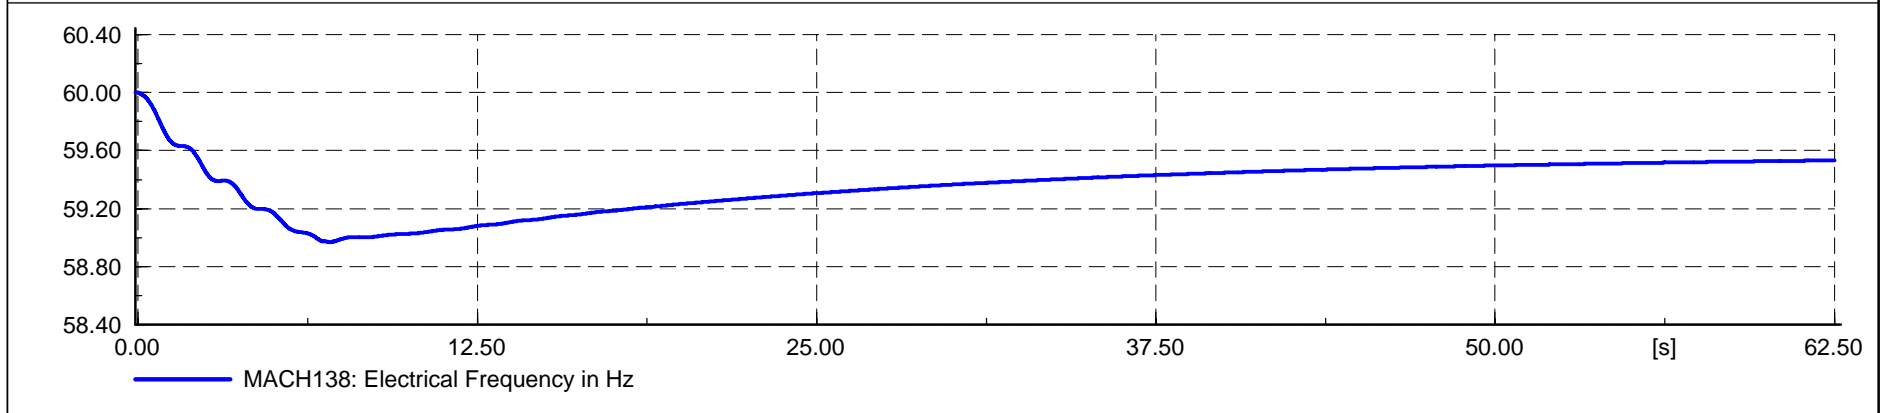
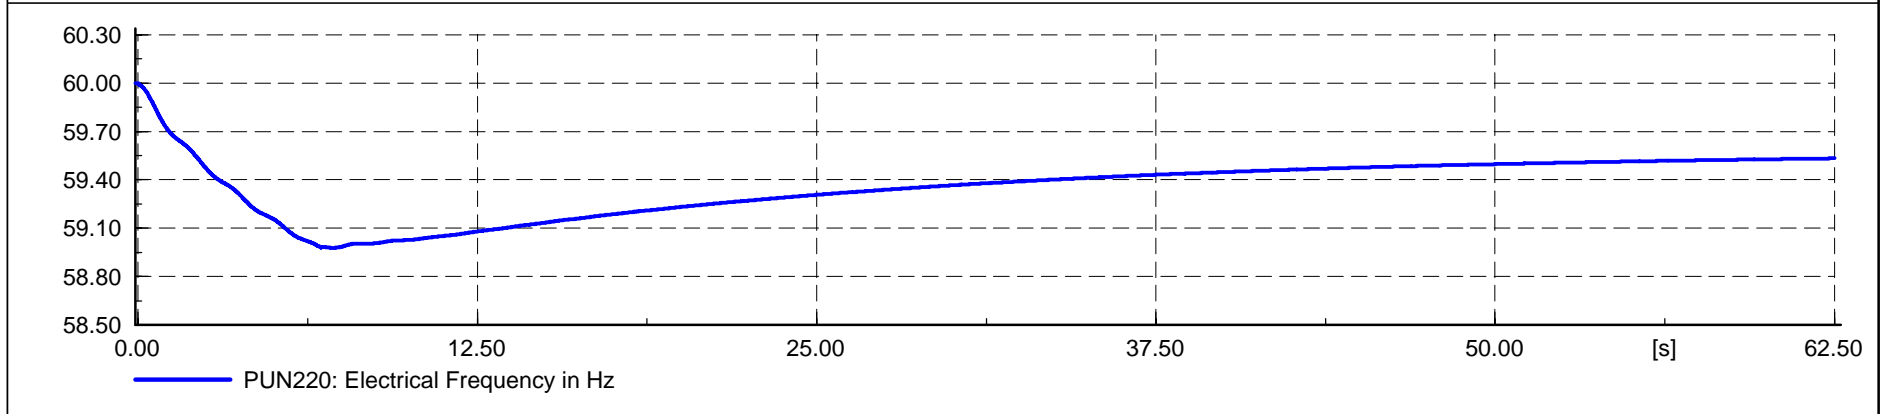
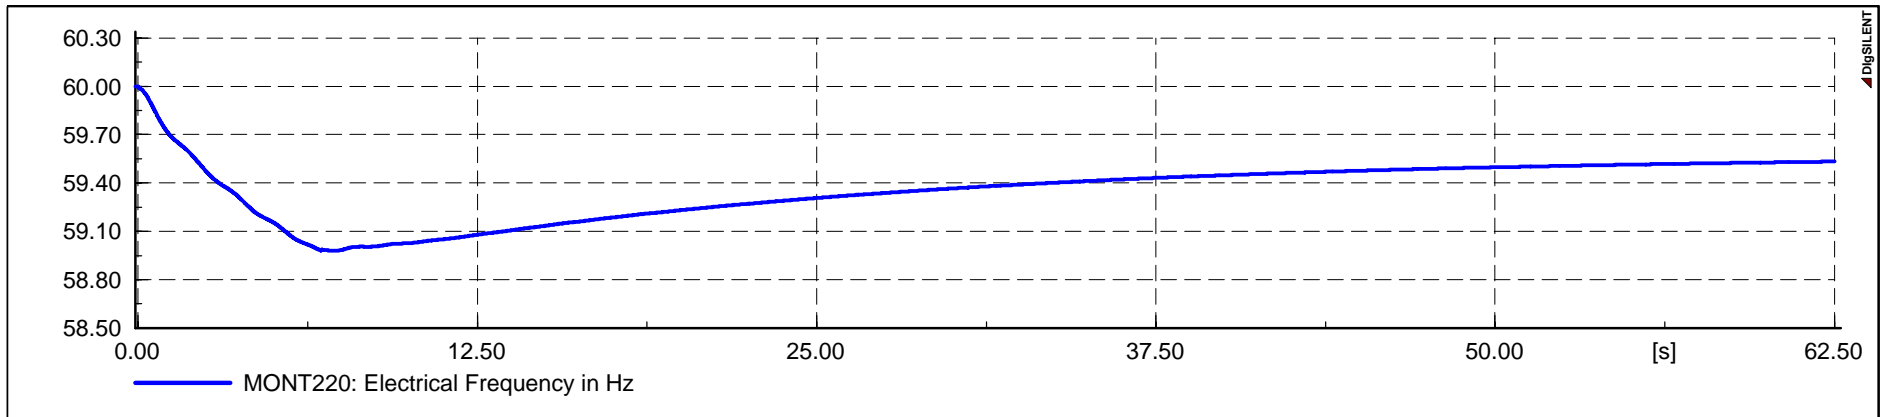


**DESCONEXION CICLO COMBINADO C.T. VENTANILLA
CON 240 MW**

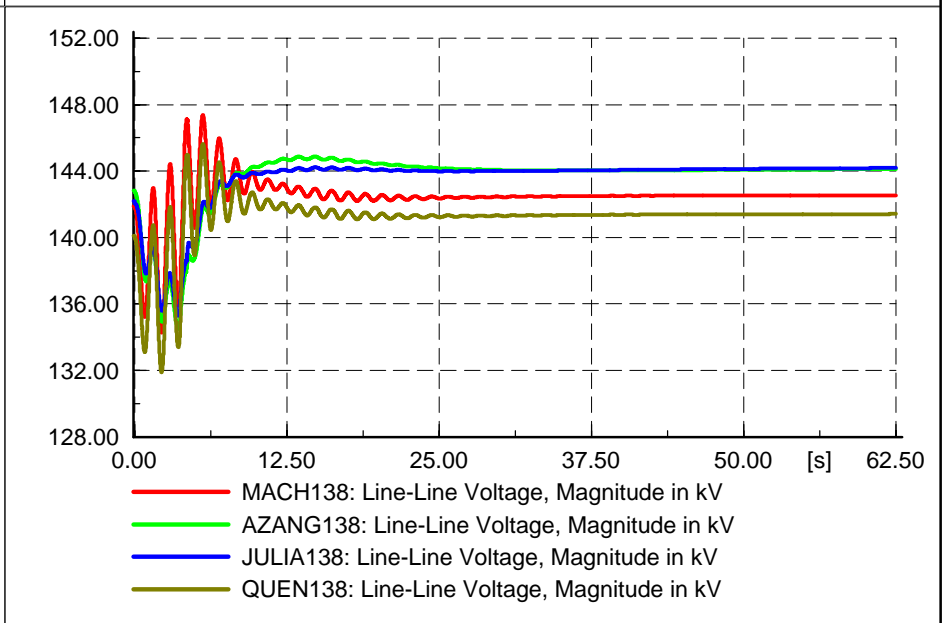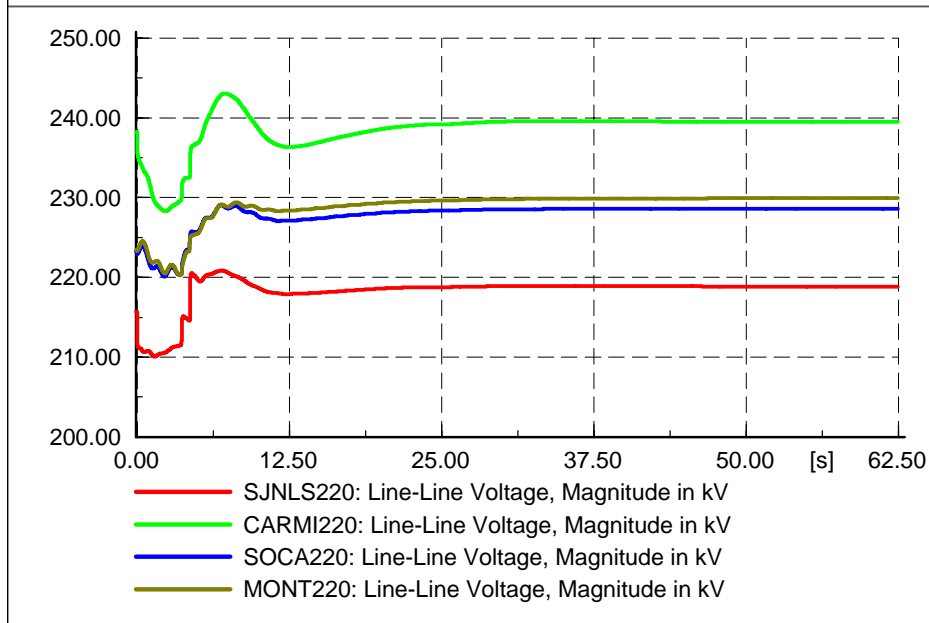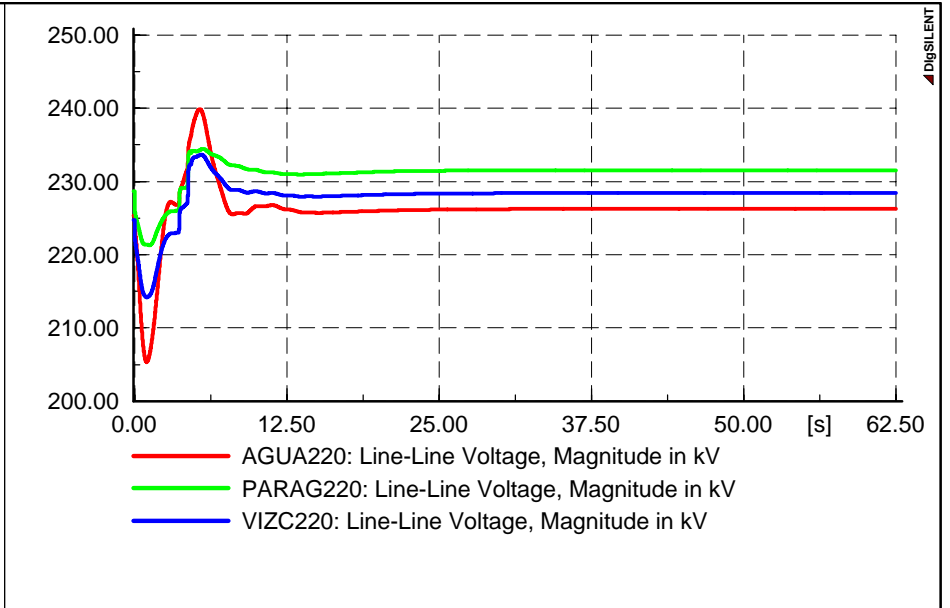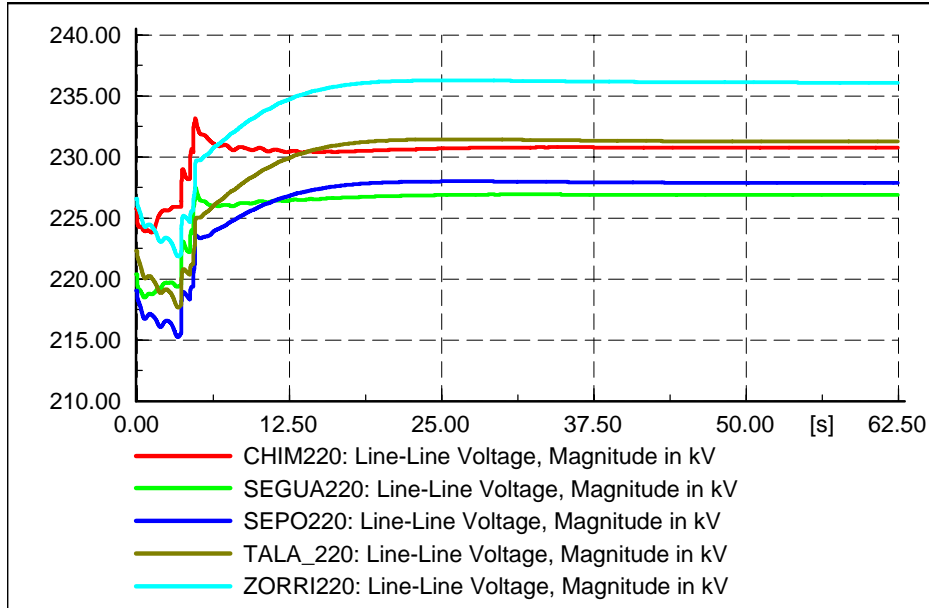

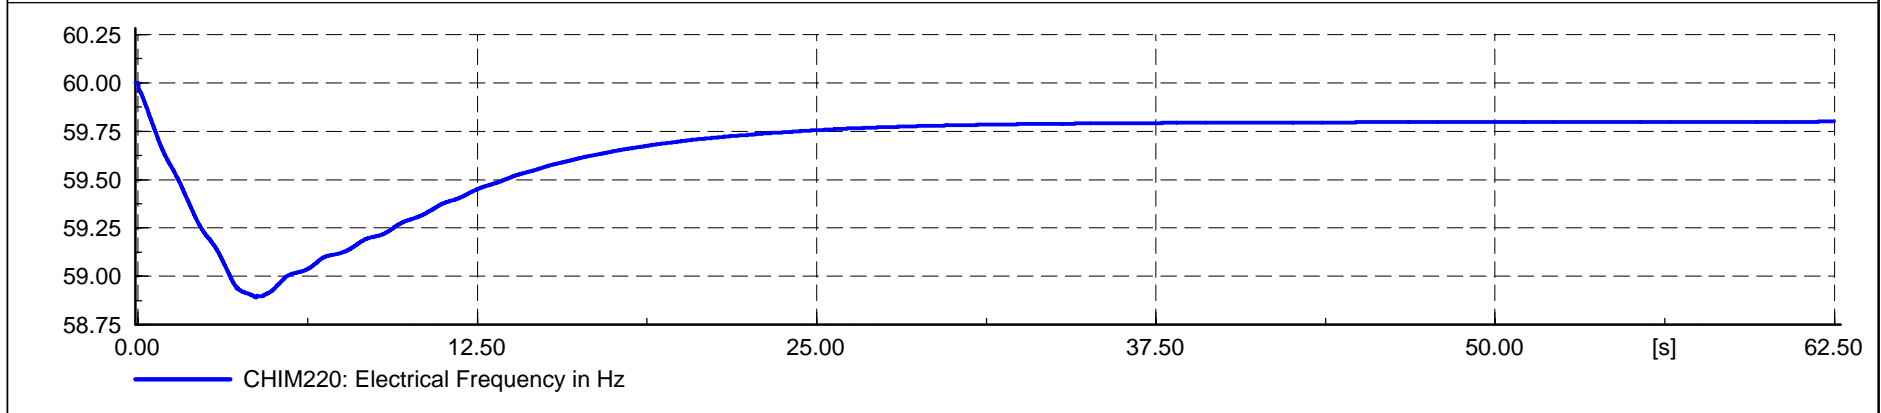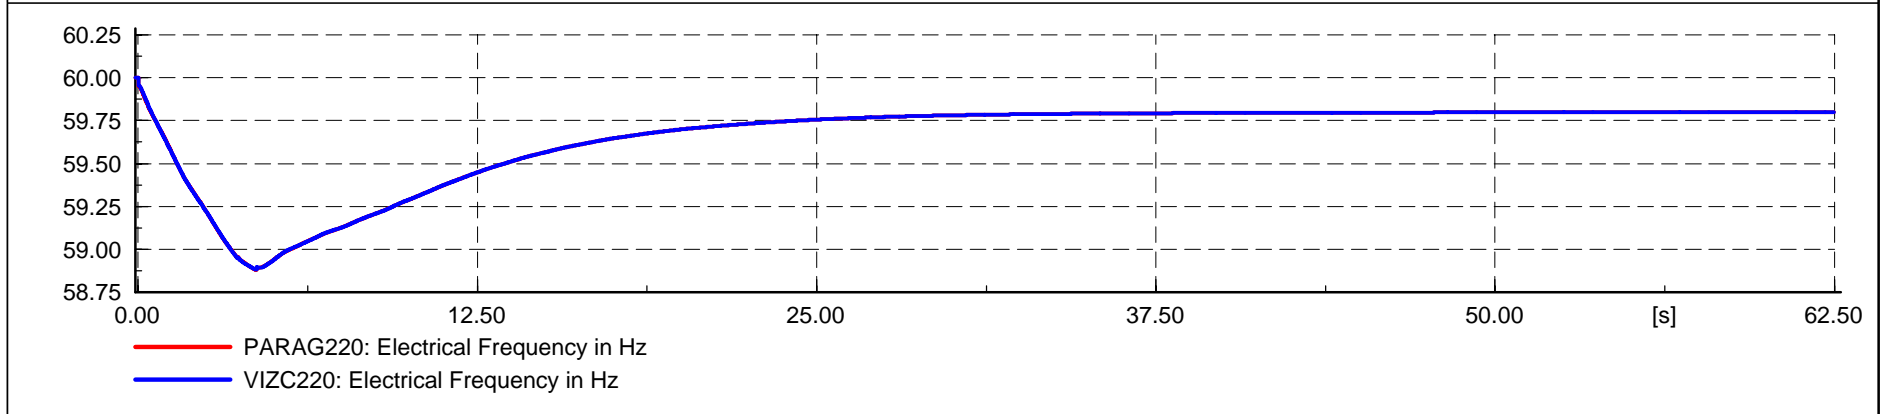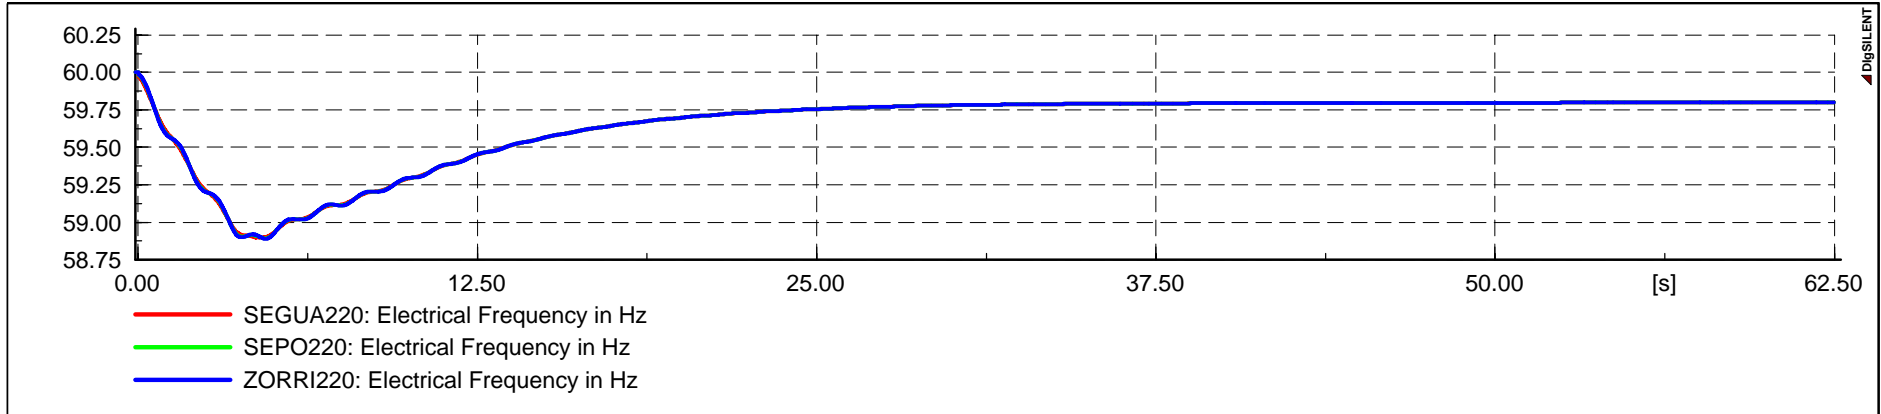

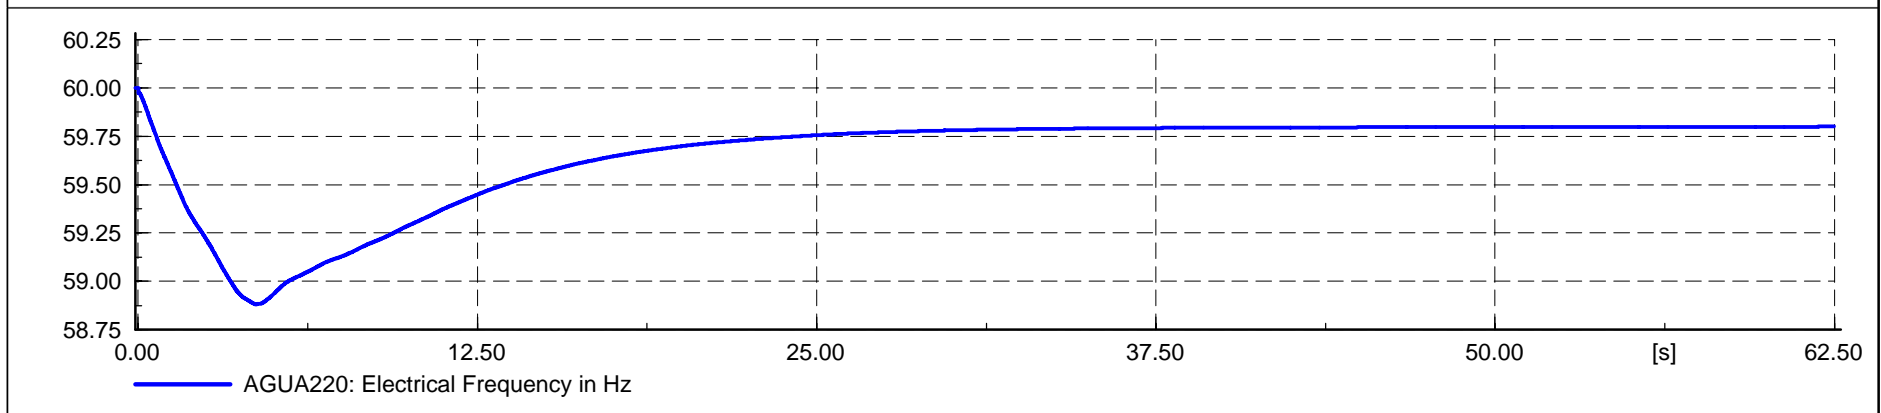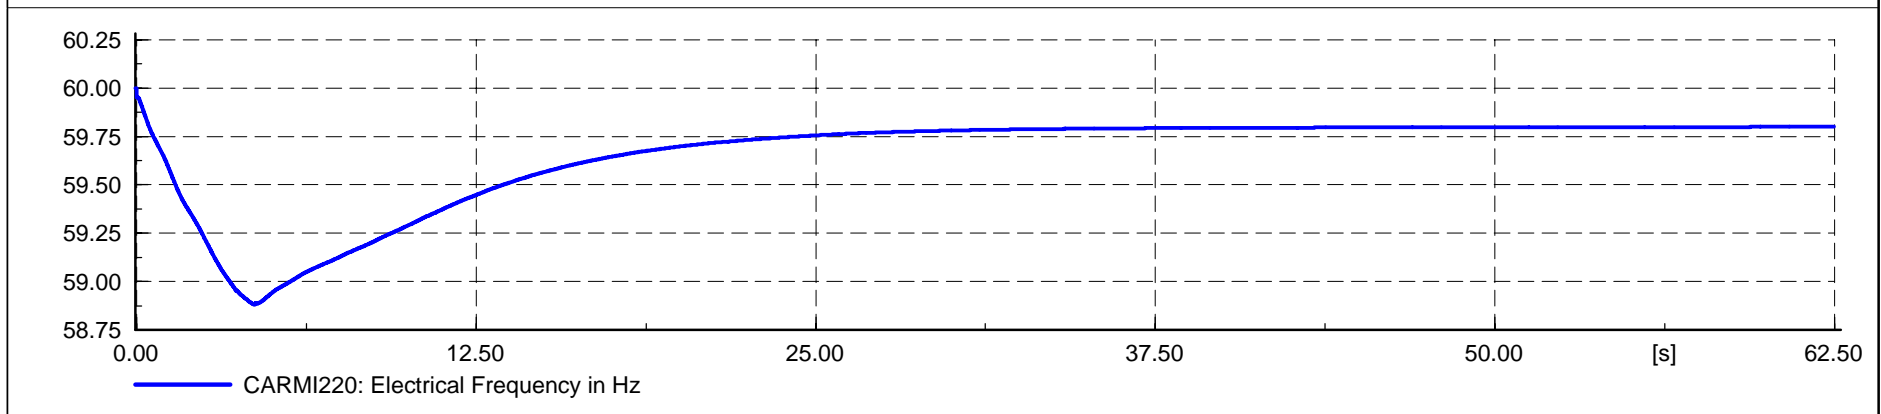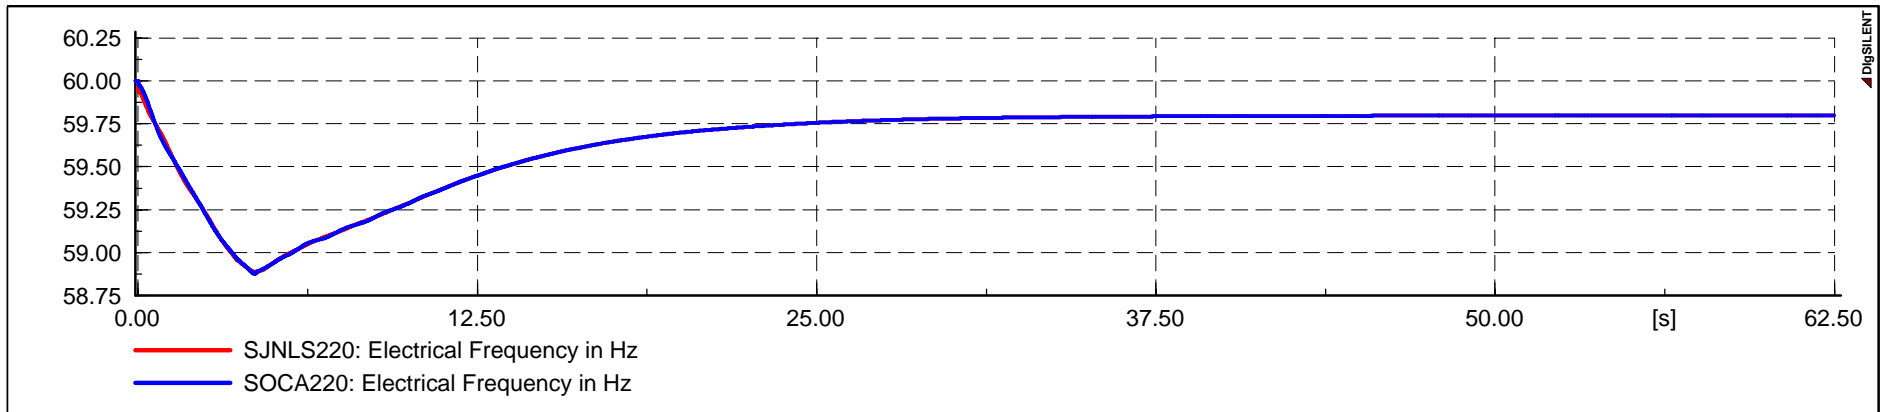

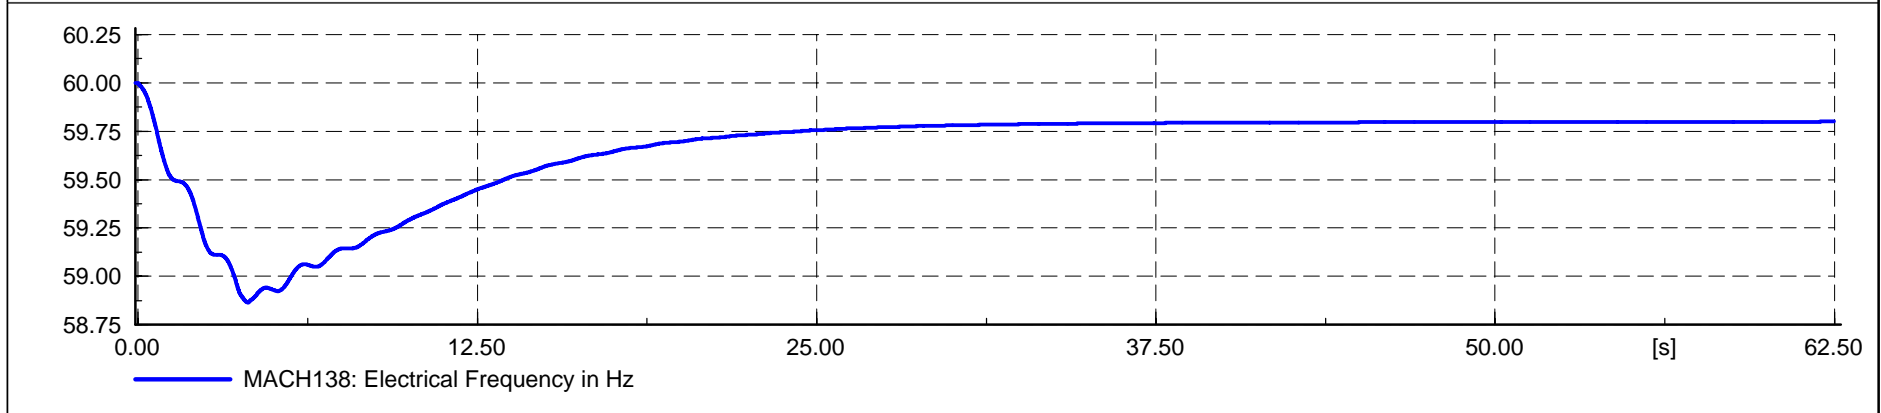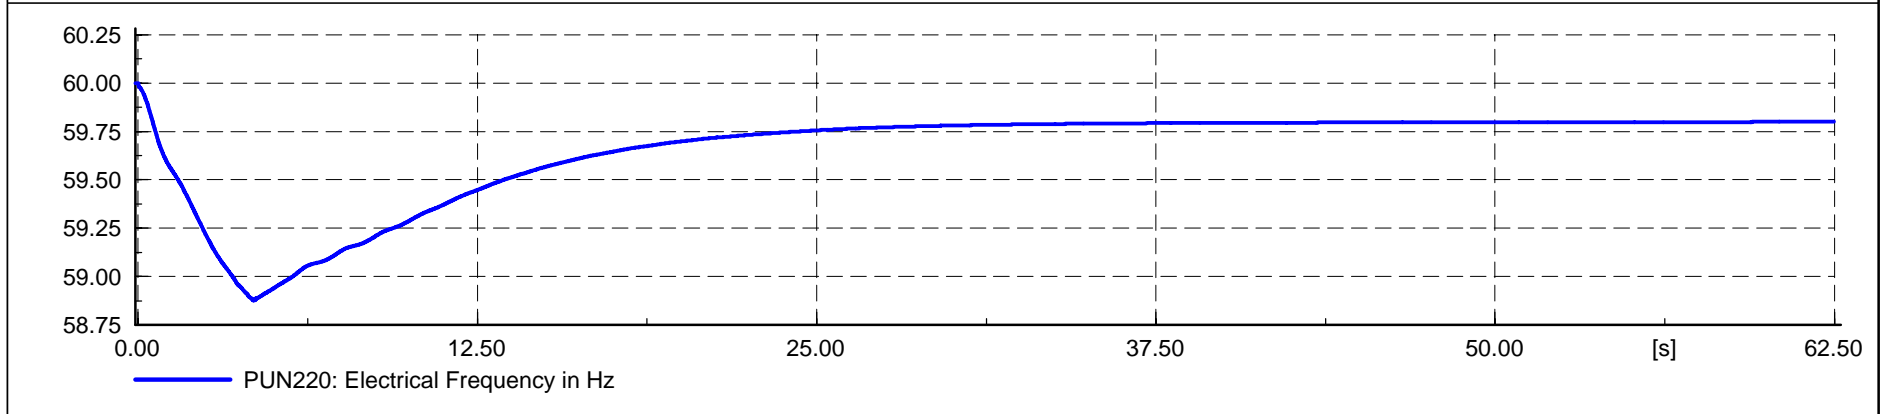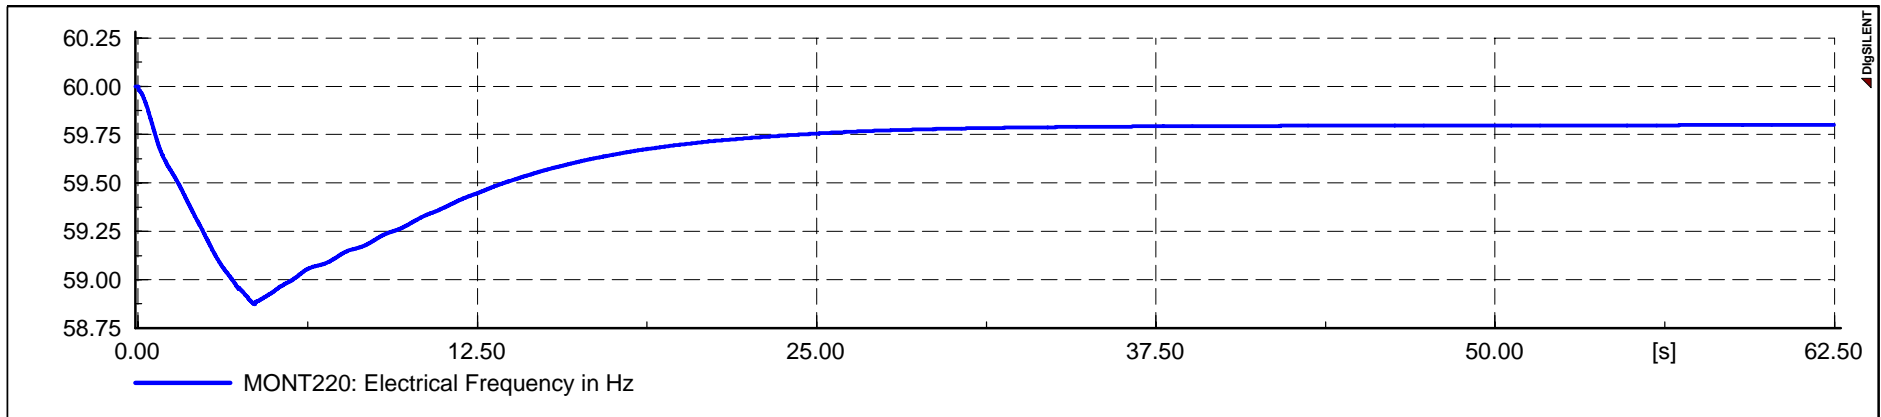

DESCONEXION DE C.T. VENTANILLA CON 394.746 MW

