


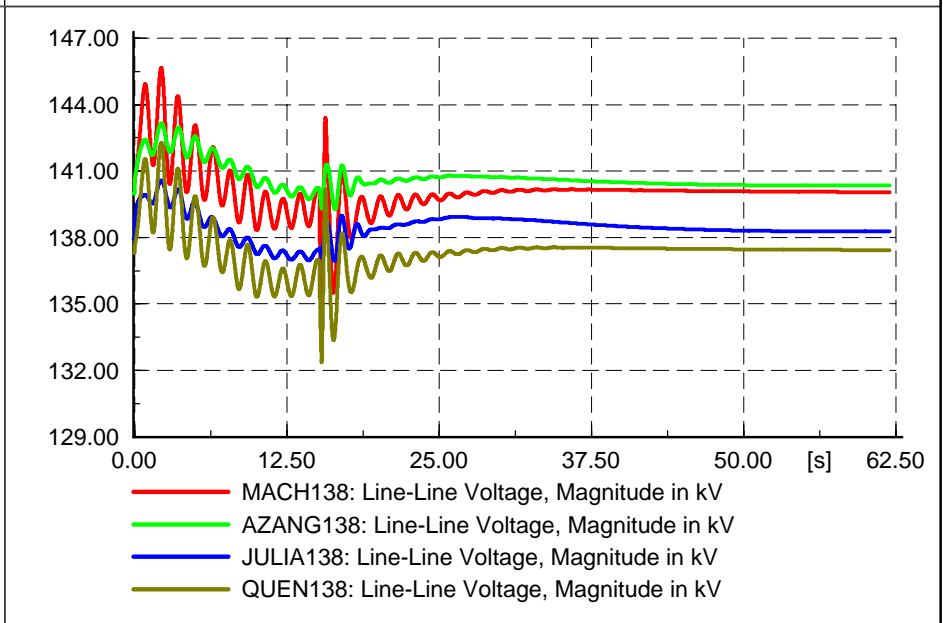
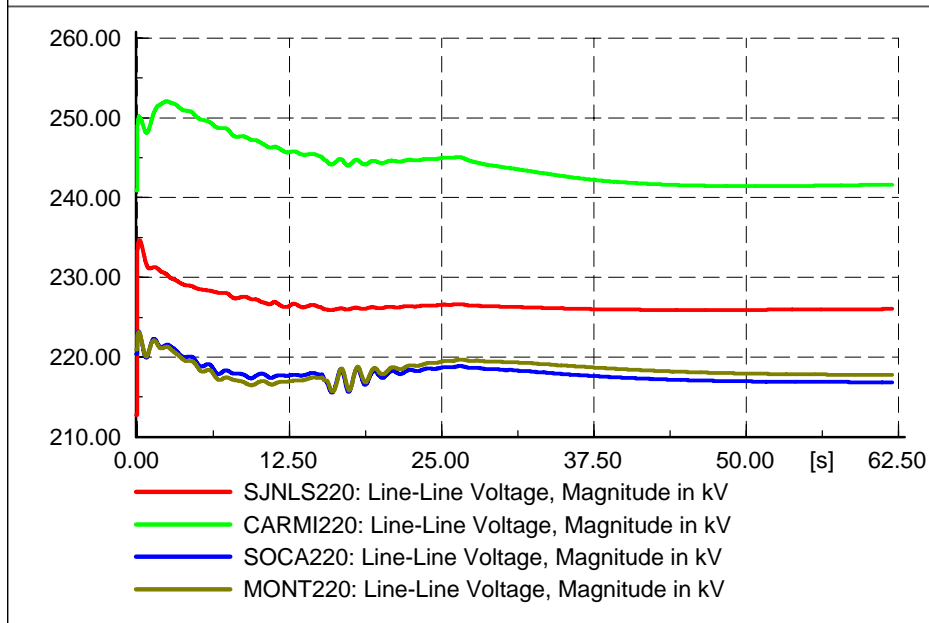
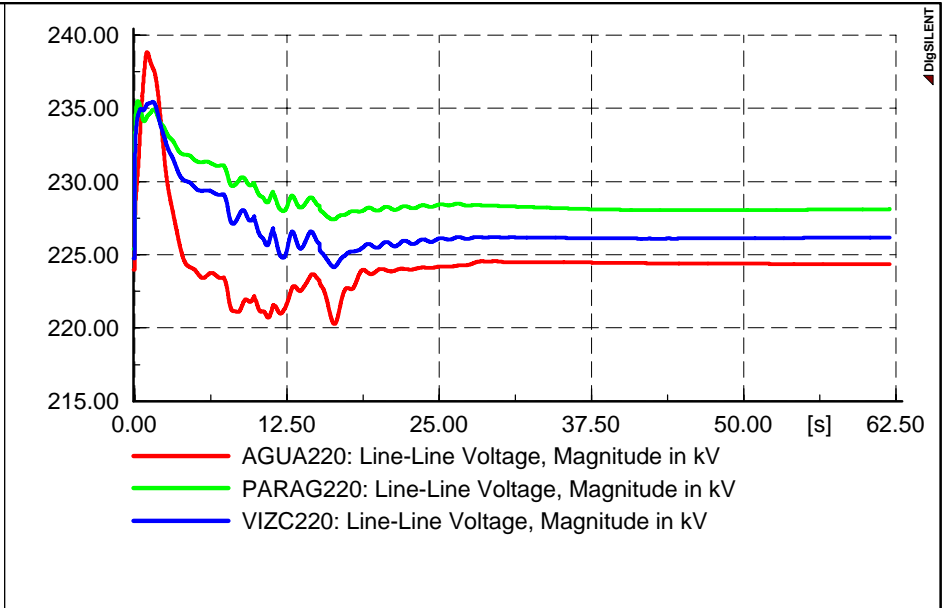
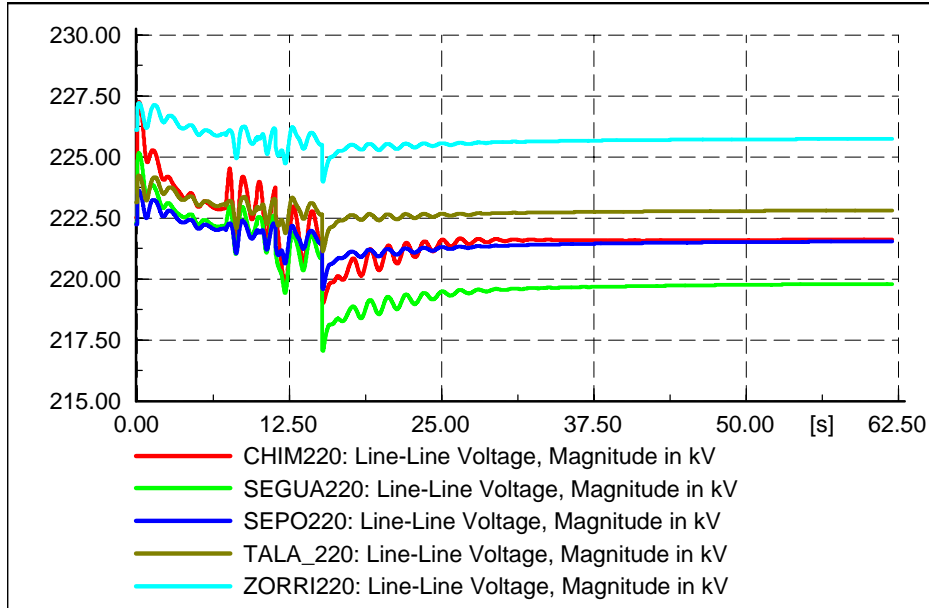
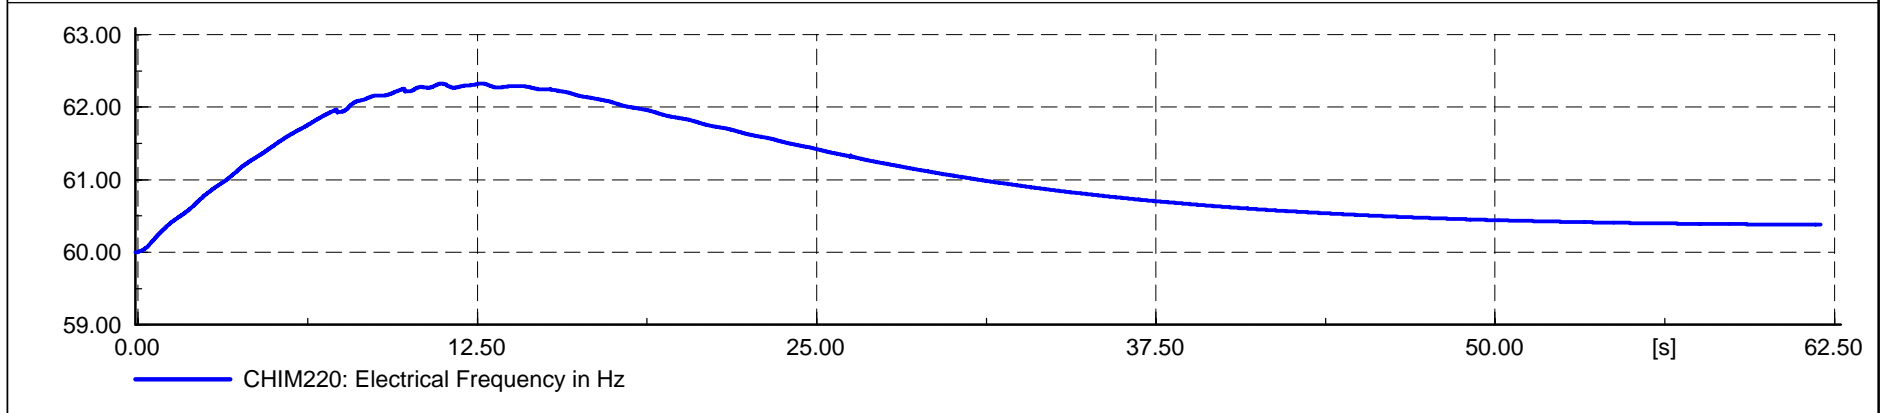
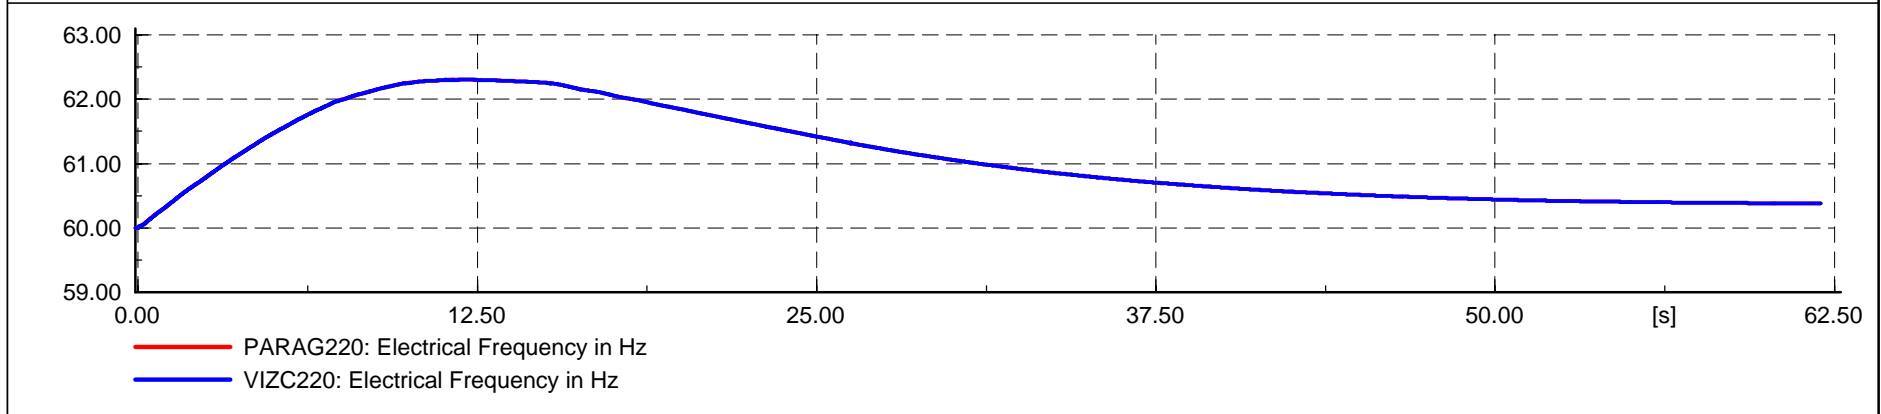
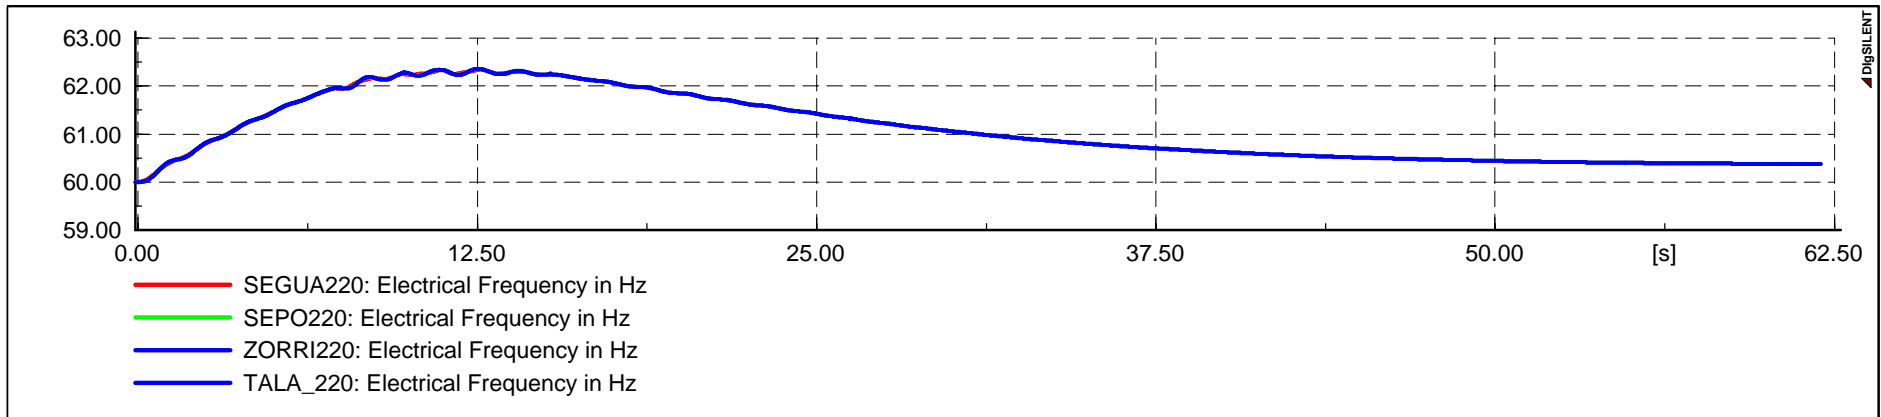





ANEXO F
EVENTOS ADICIONALES DE FRECUENCIA

**DESCONEXION DE S.E. BALNEARIOS CON CARGA DE
406 MW EN MAXIMA DEMANDA AVENIDA**




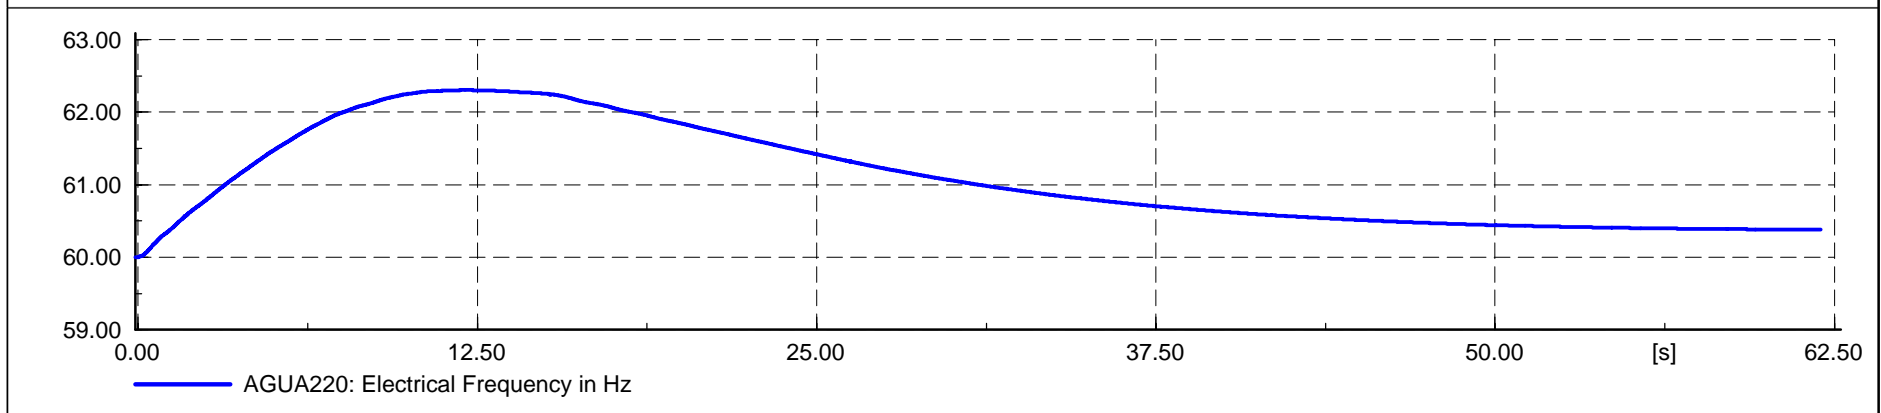




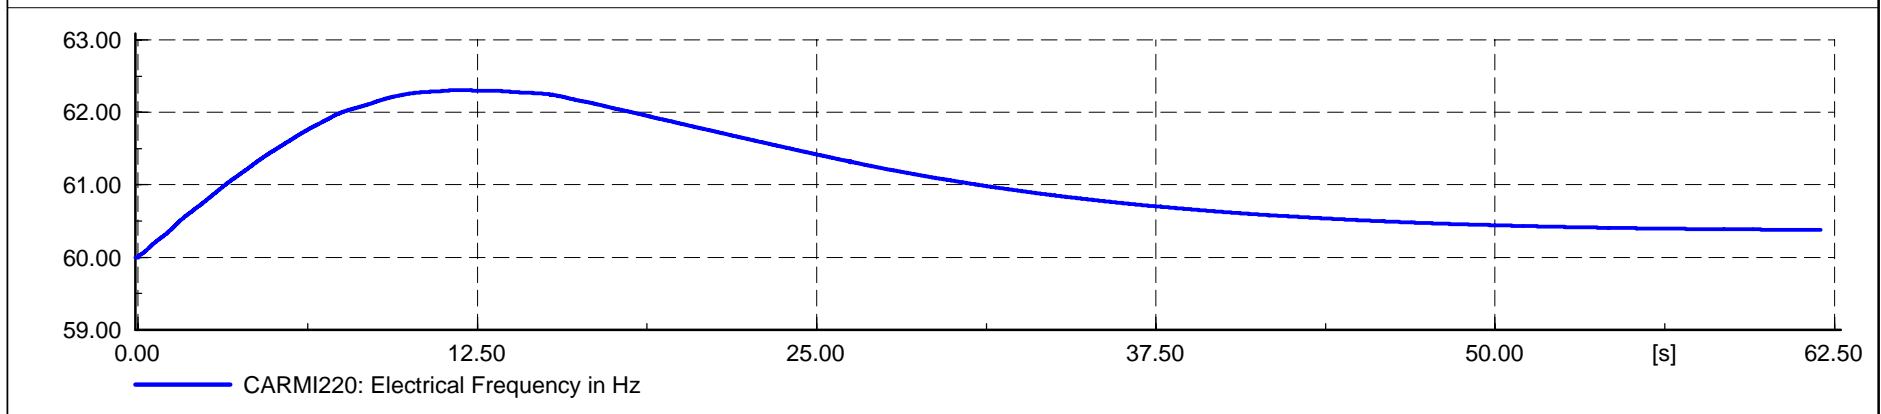




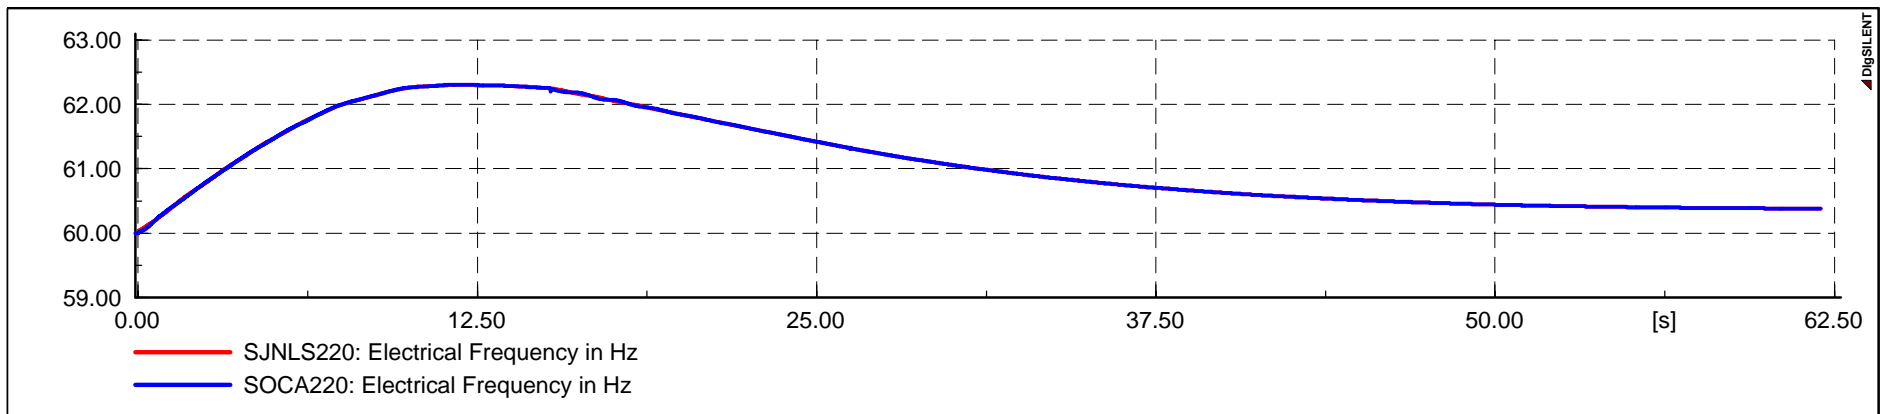


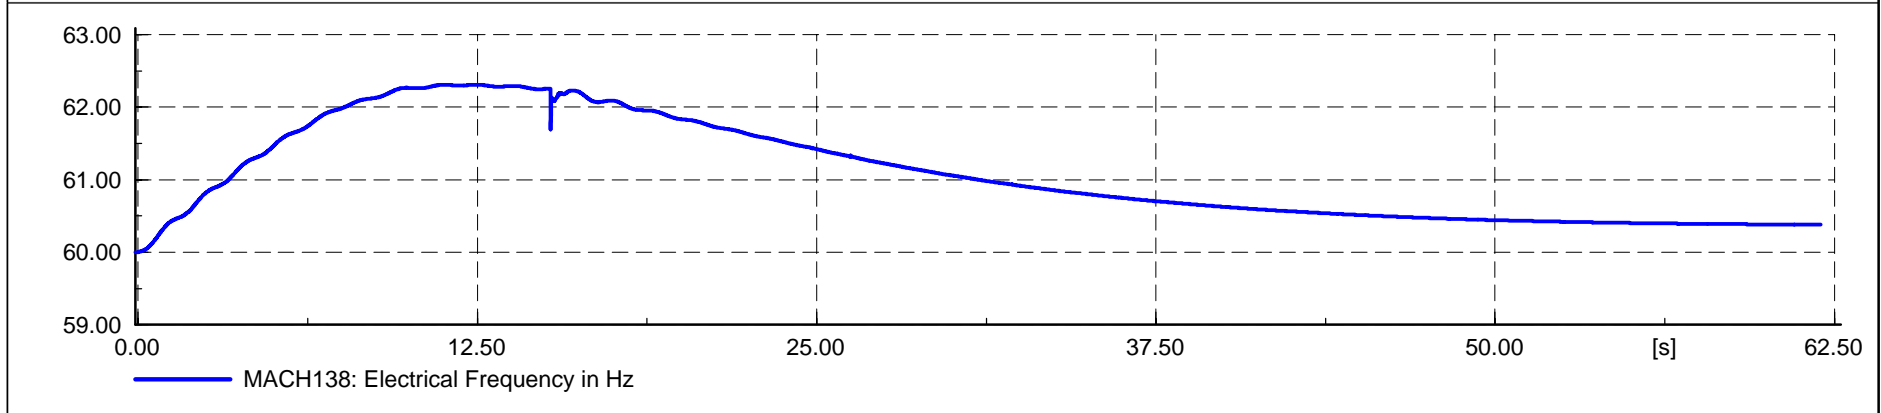
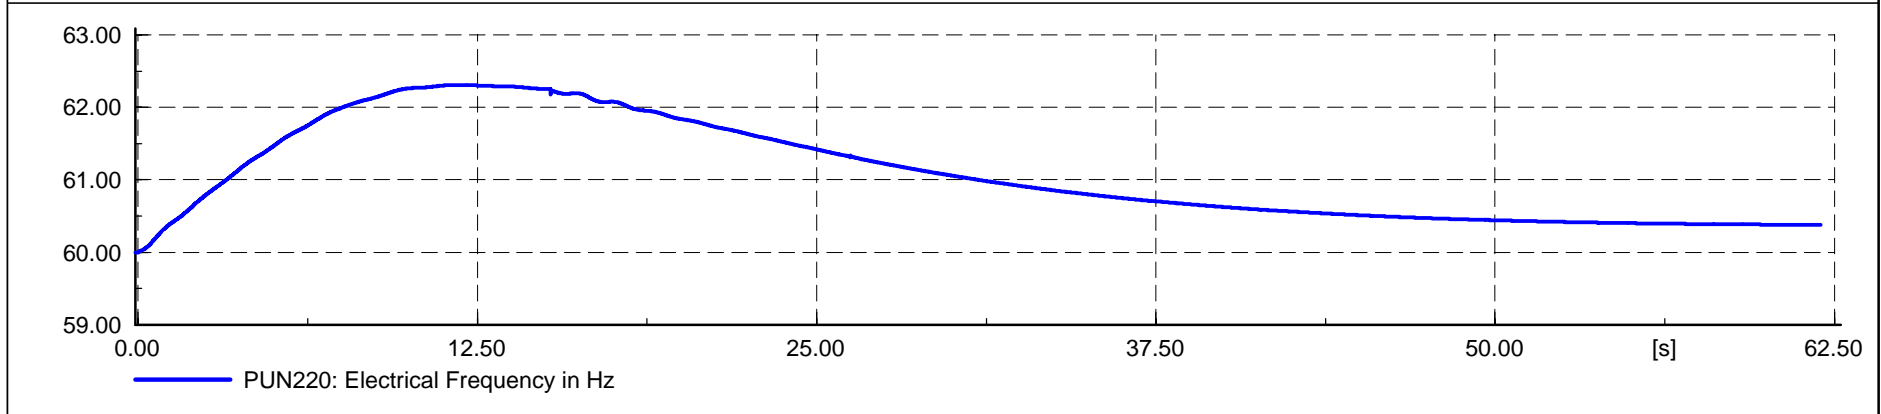
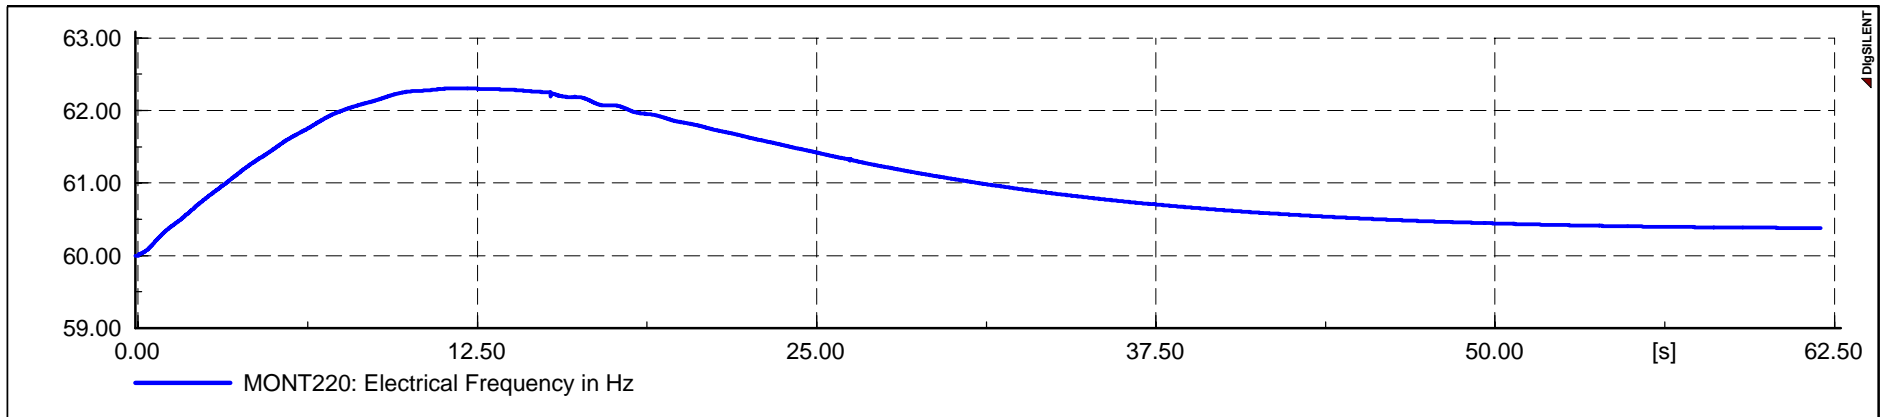


**DESCONEXION DE S.E. BALNEARIOS CON 410.53 MW EN
MAXIMA DEMANDA ESTIAJE**

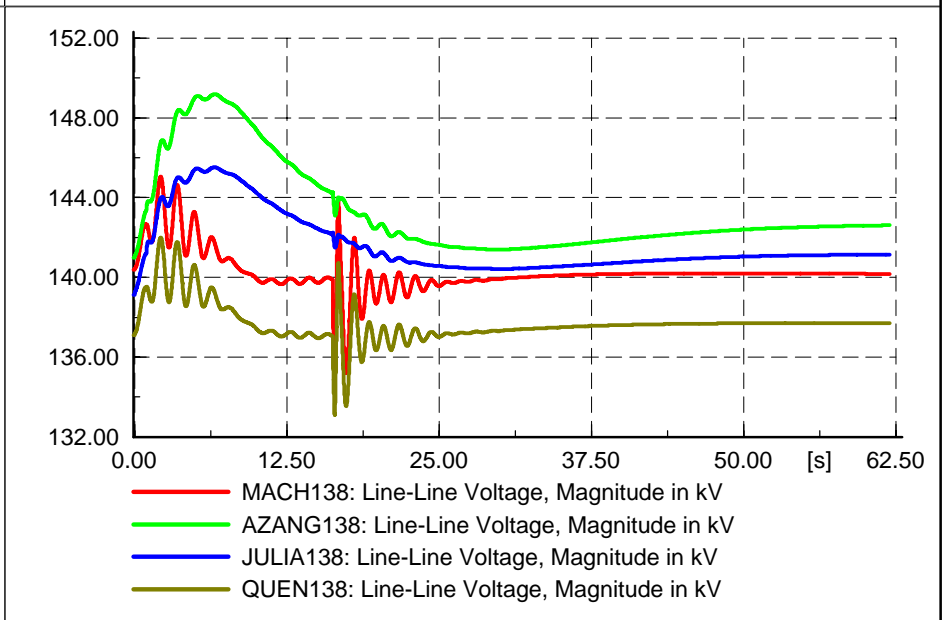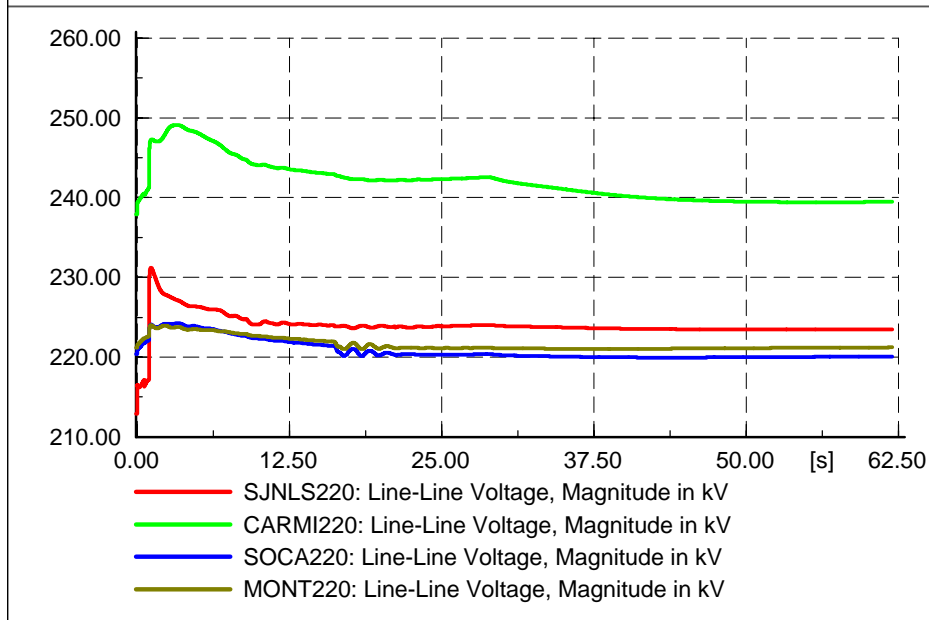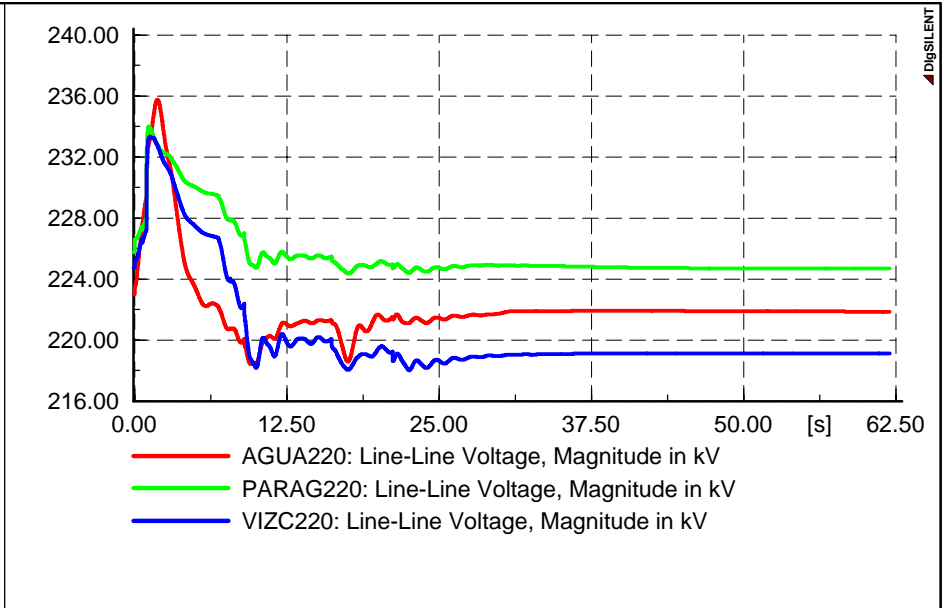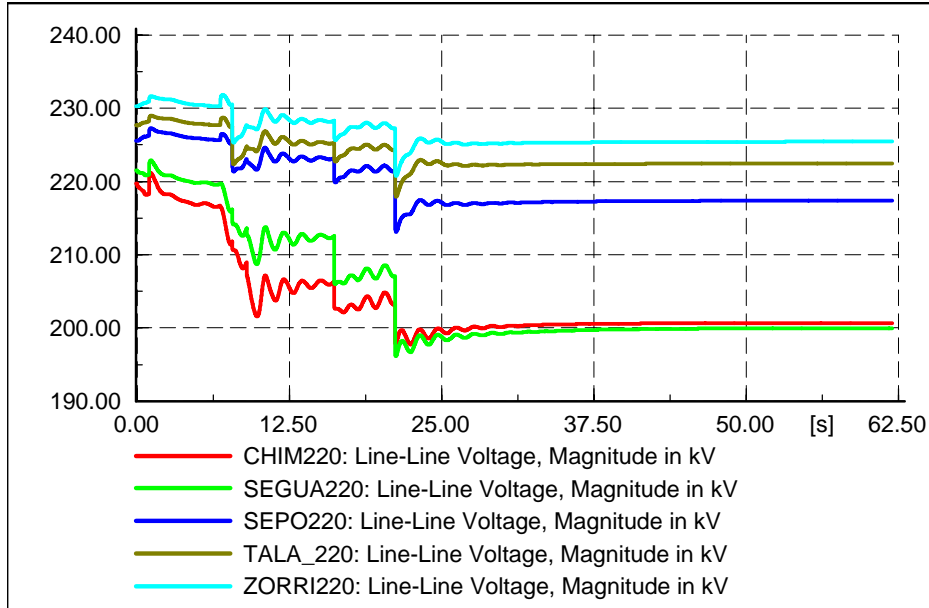


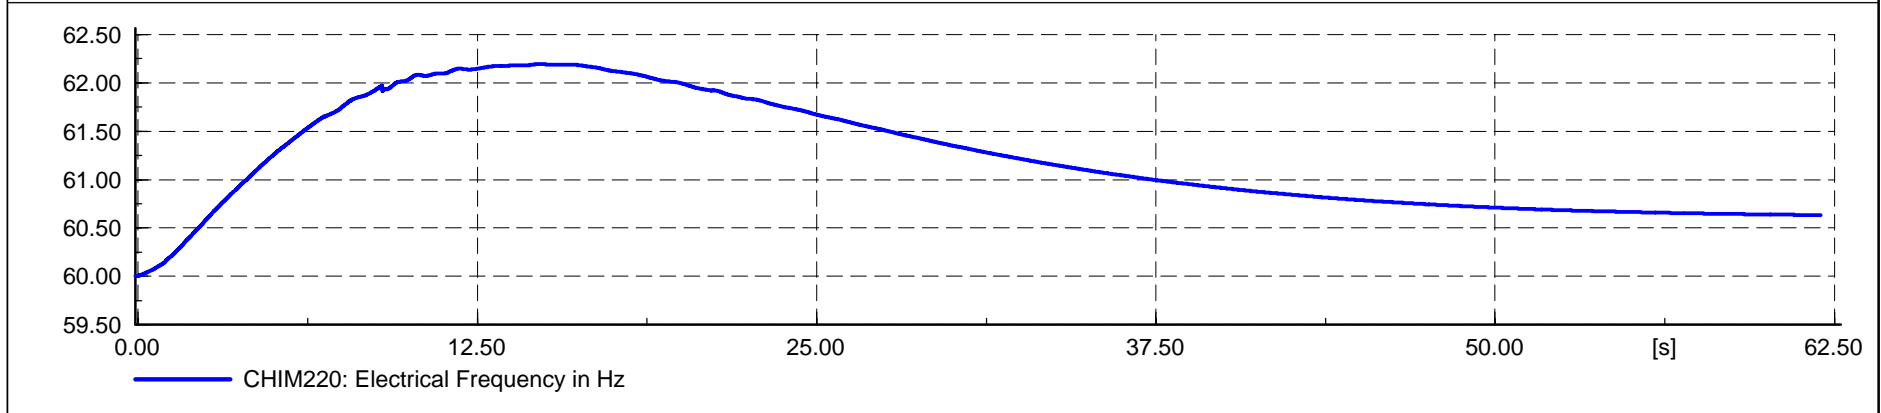
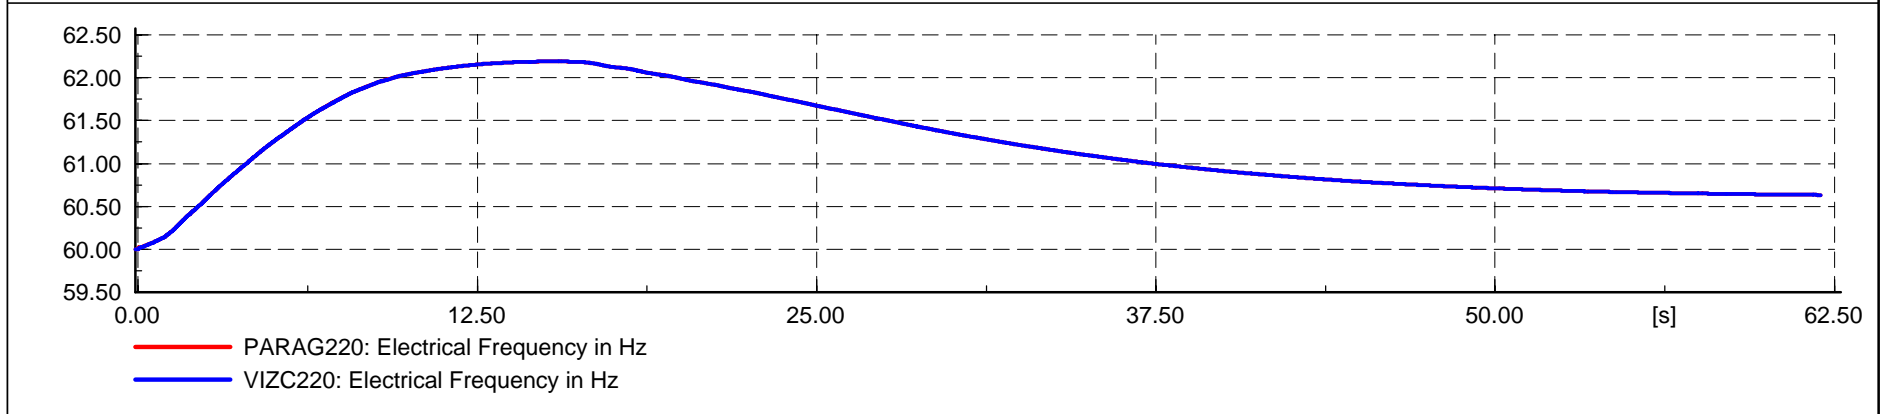
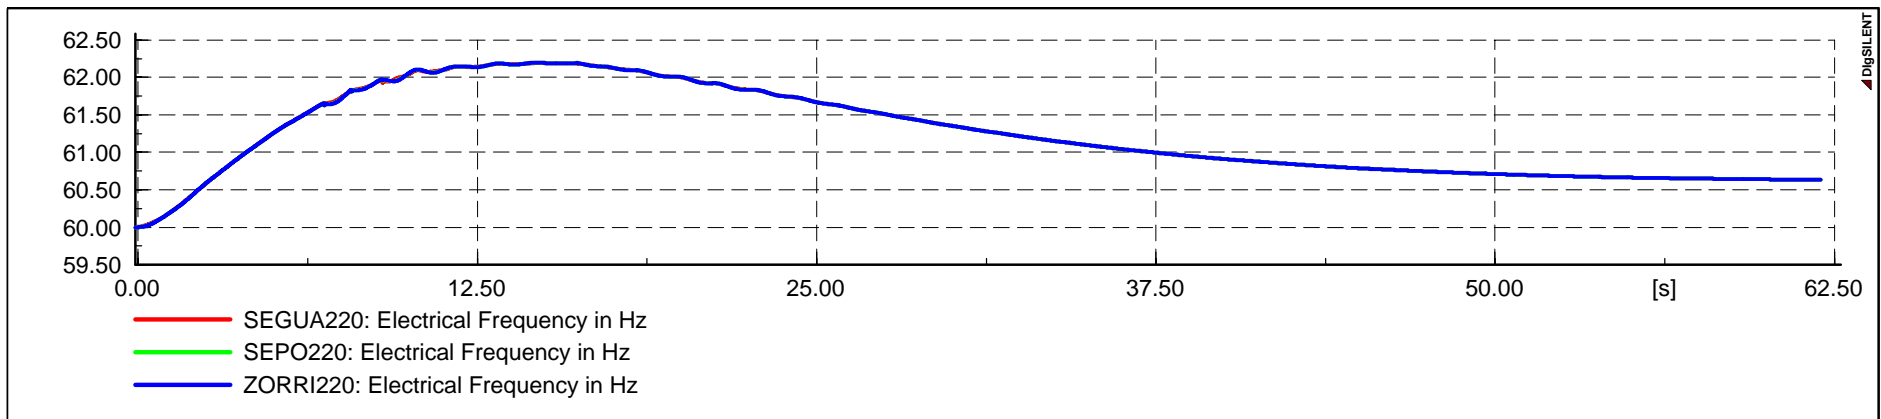


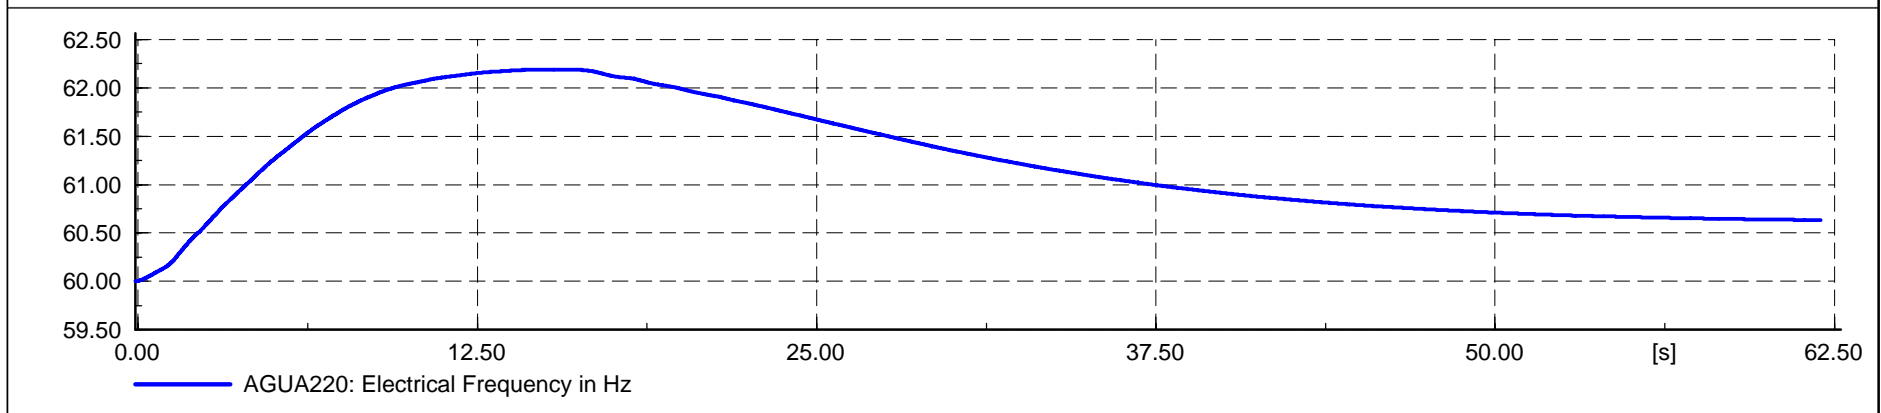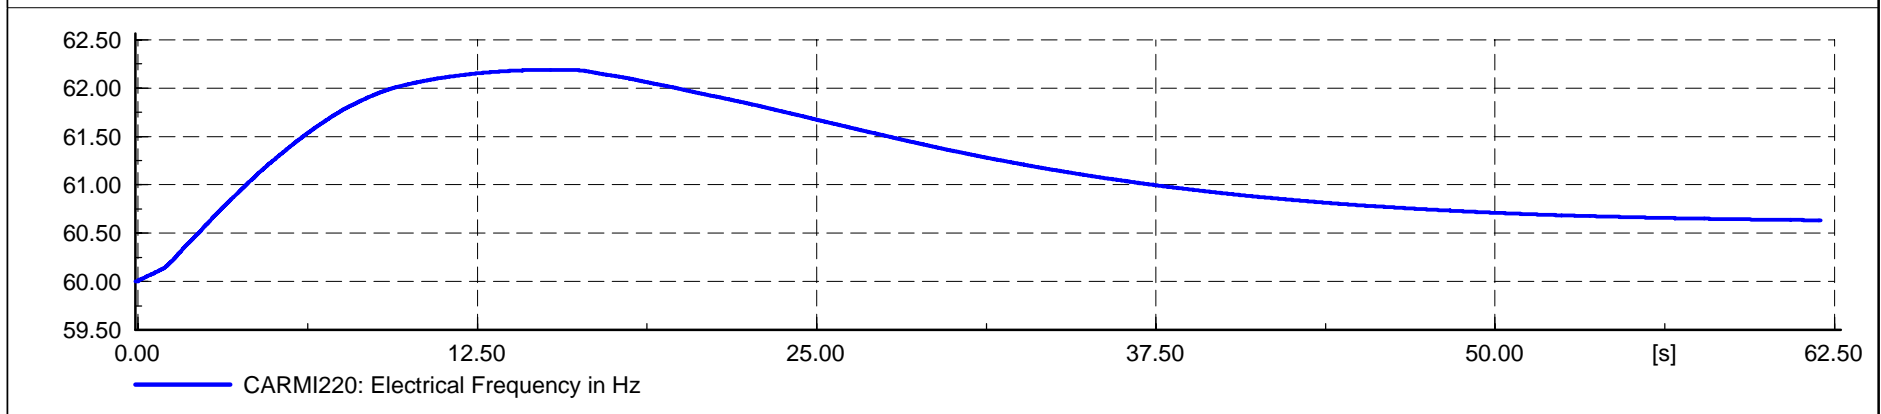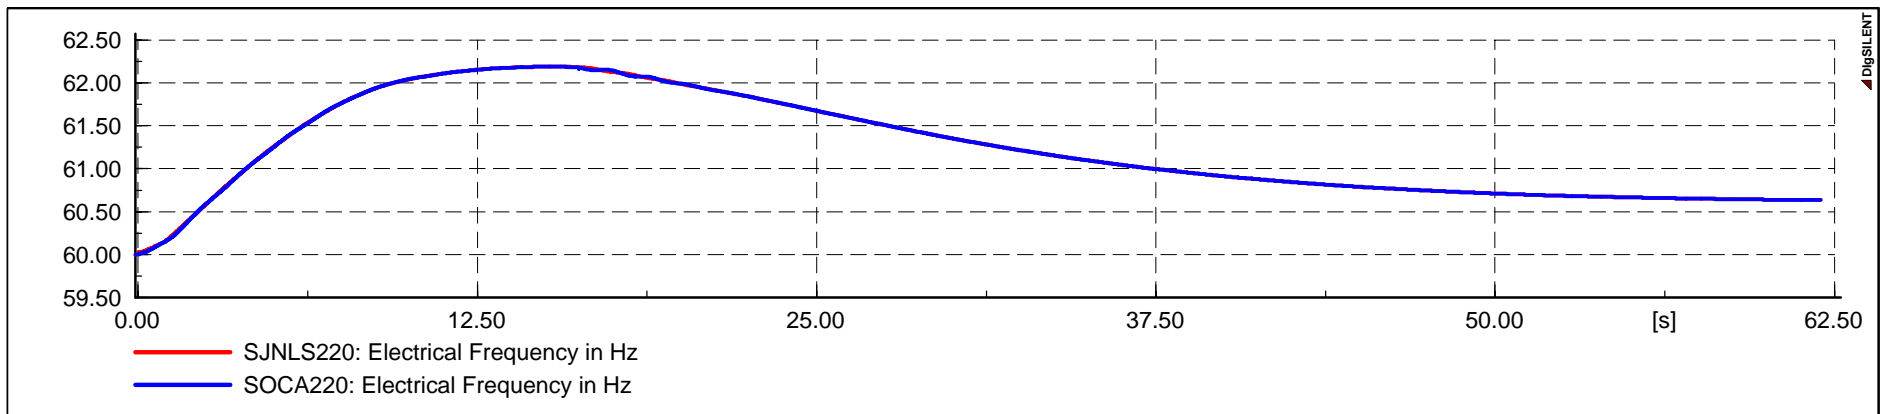

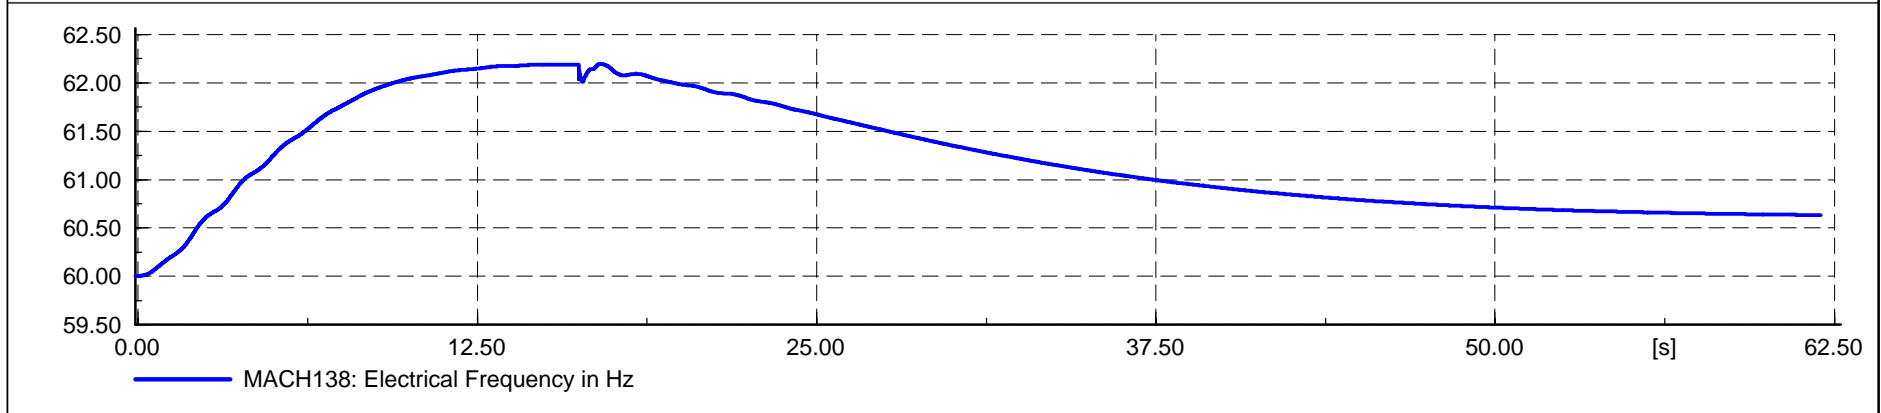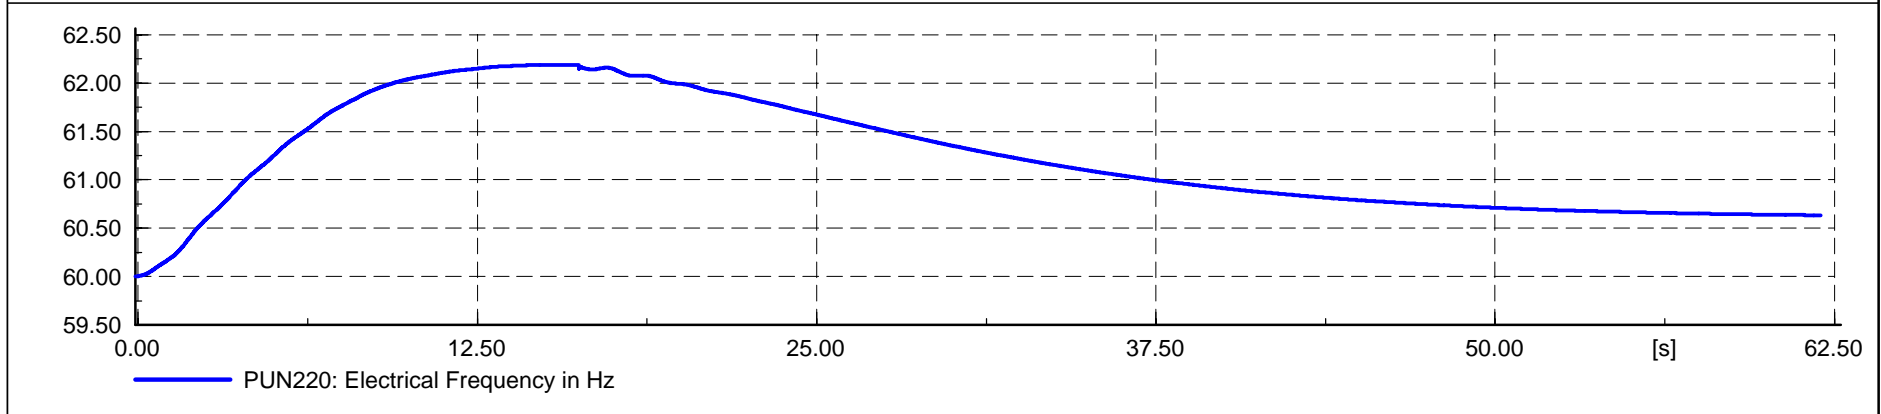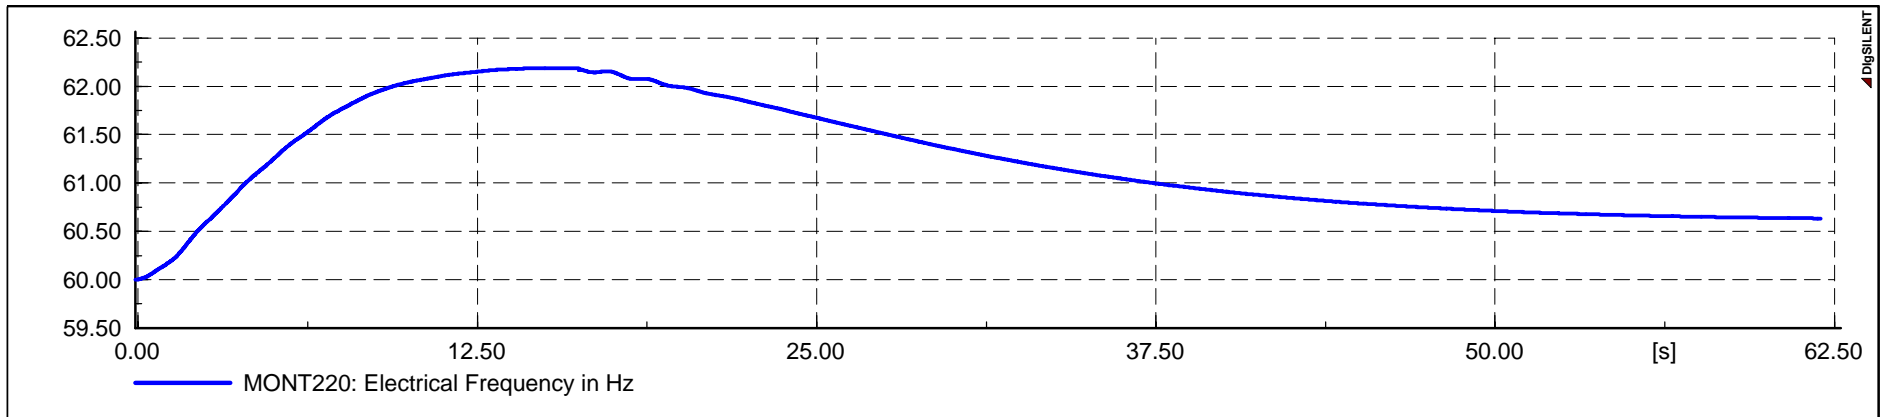

**RECIERRE EXITOSO DE LINEA QUENCORO – TINTAYA
CON 39.38 MW EN MINIMA DEMANDA AVENIDA
(CON AJUSTES ACTUALES)**

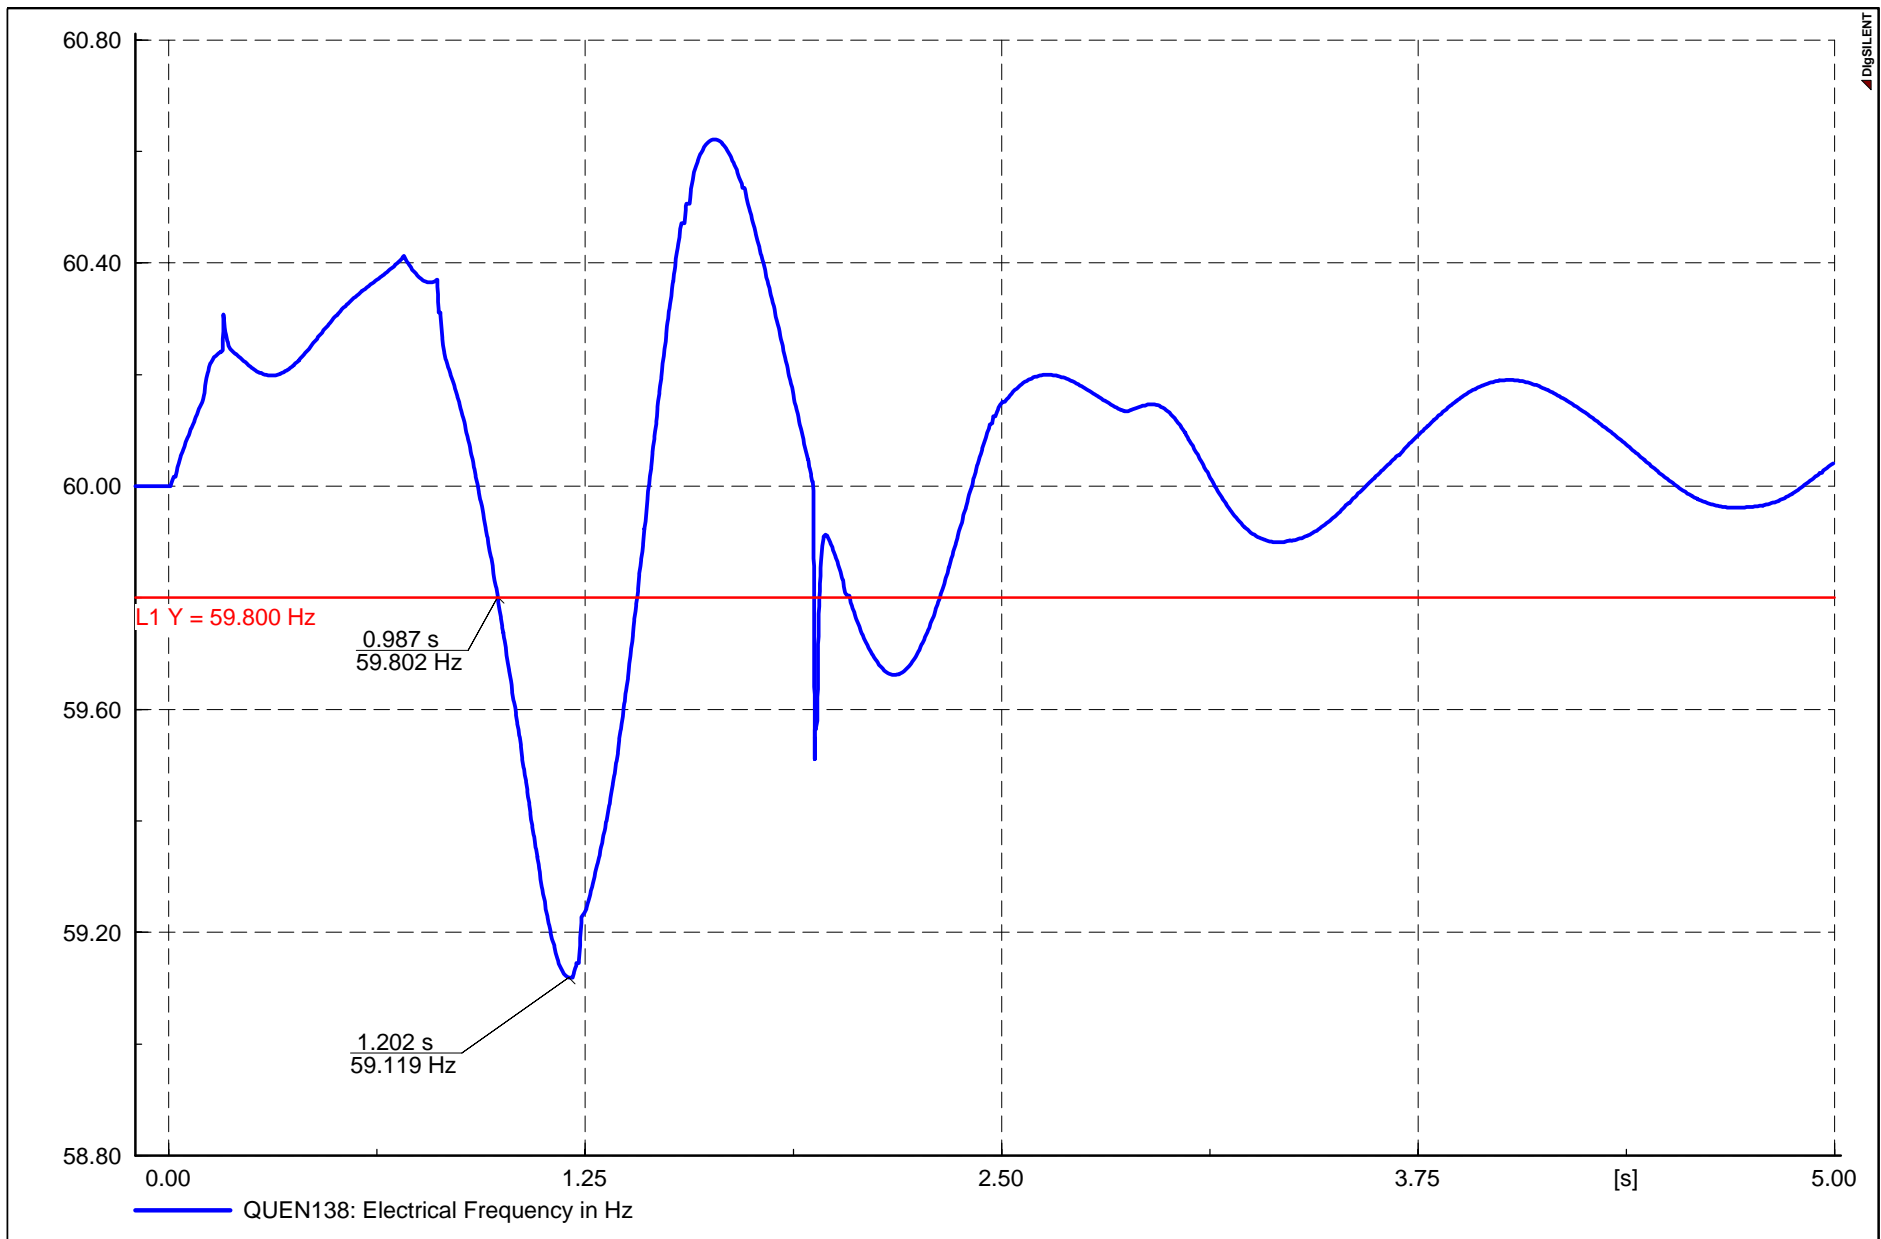

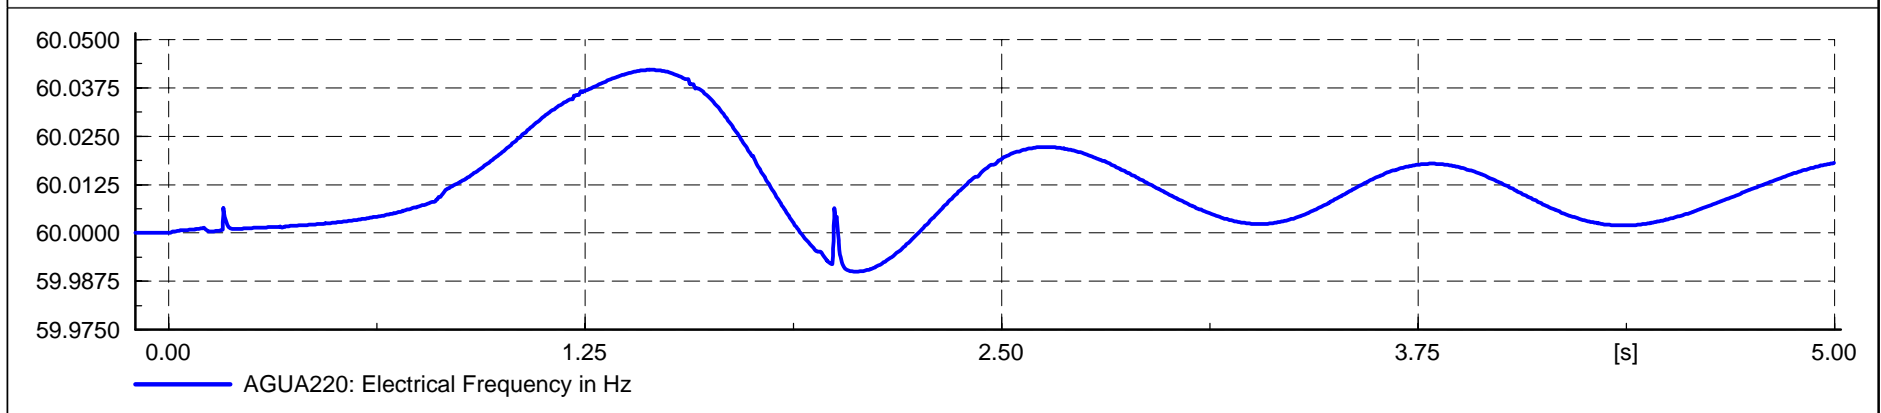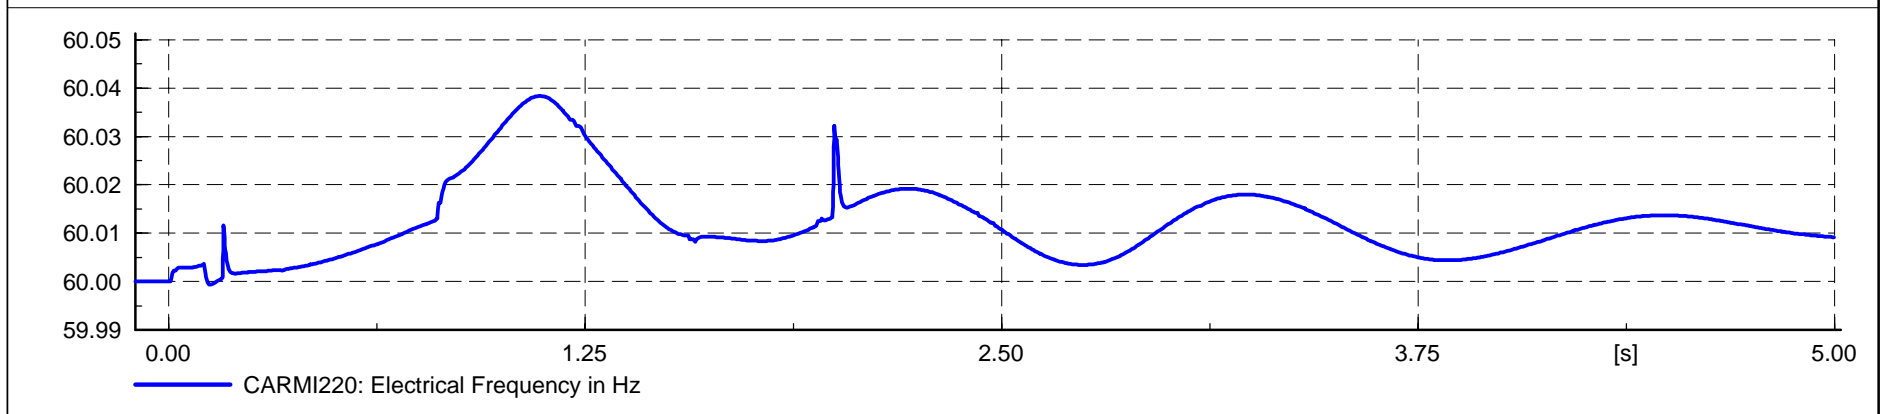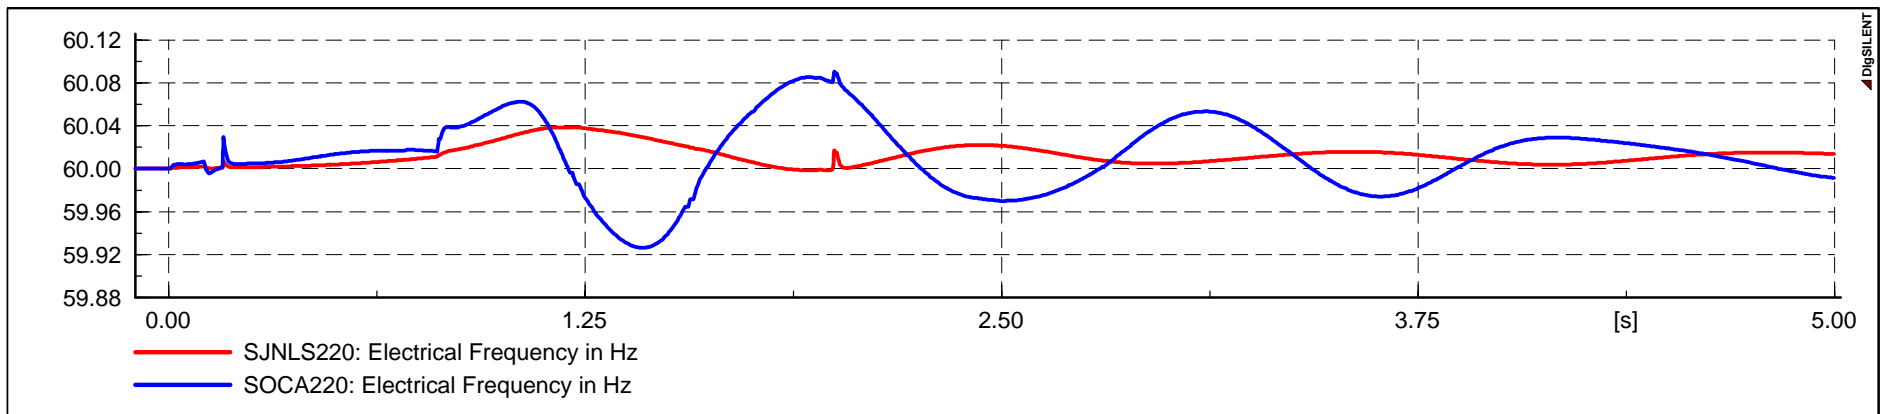

**RECIERRE EXITOSO DE LINEA QUENCORO – TINTAYA
CON 39.38 MW EN MINIMA DEMANDA AVENIDA
(CON AJUSTES NUEVOS)**

