


ANEXO F




DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN


OCASIONANDO SUBFRECUENCIA


EV-01





Desconexión de línea Talara-Piura de 220 kV con –17,61 MW

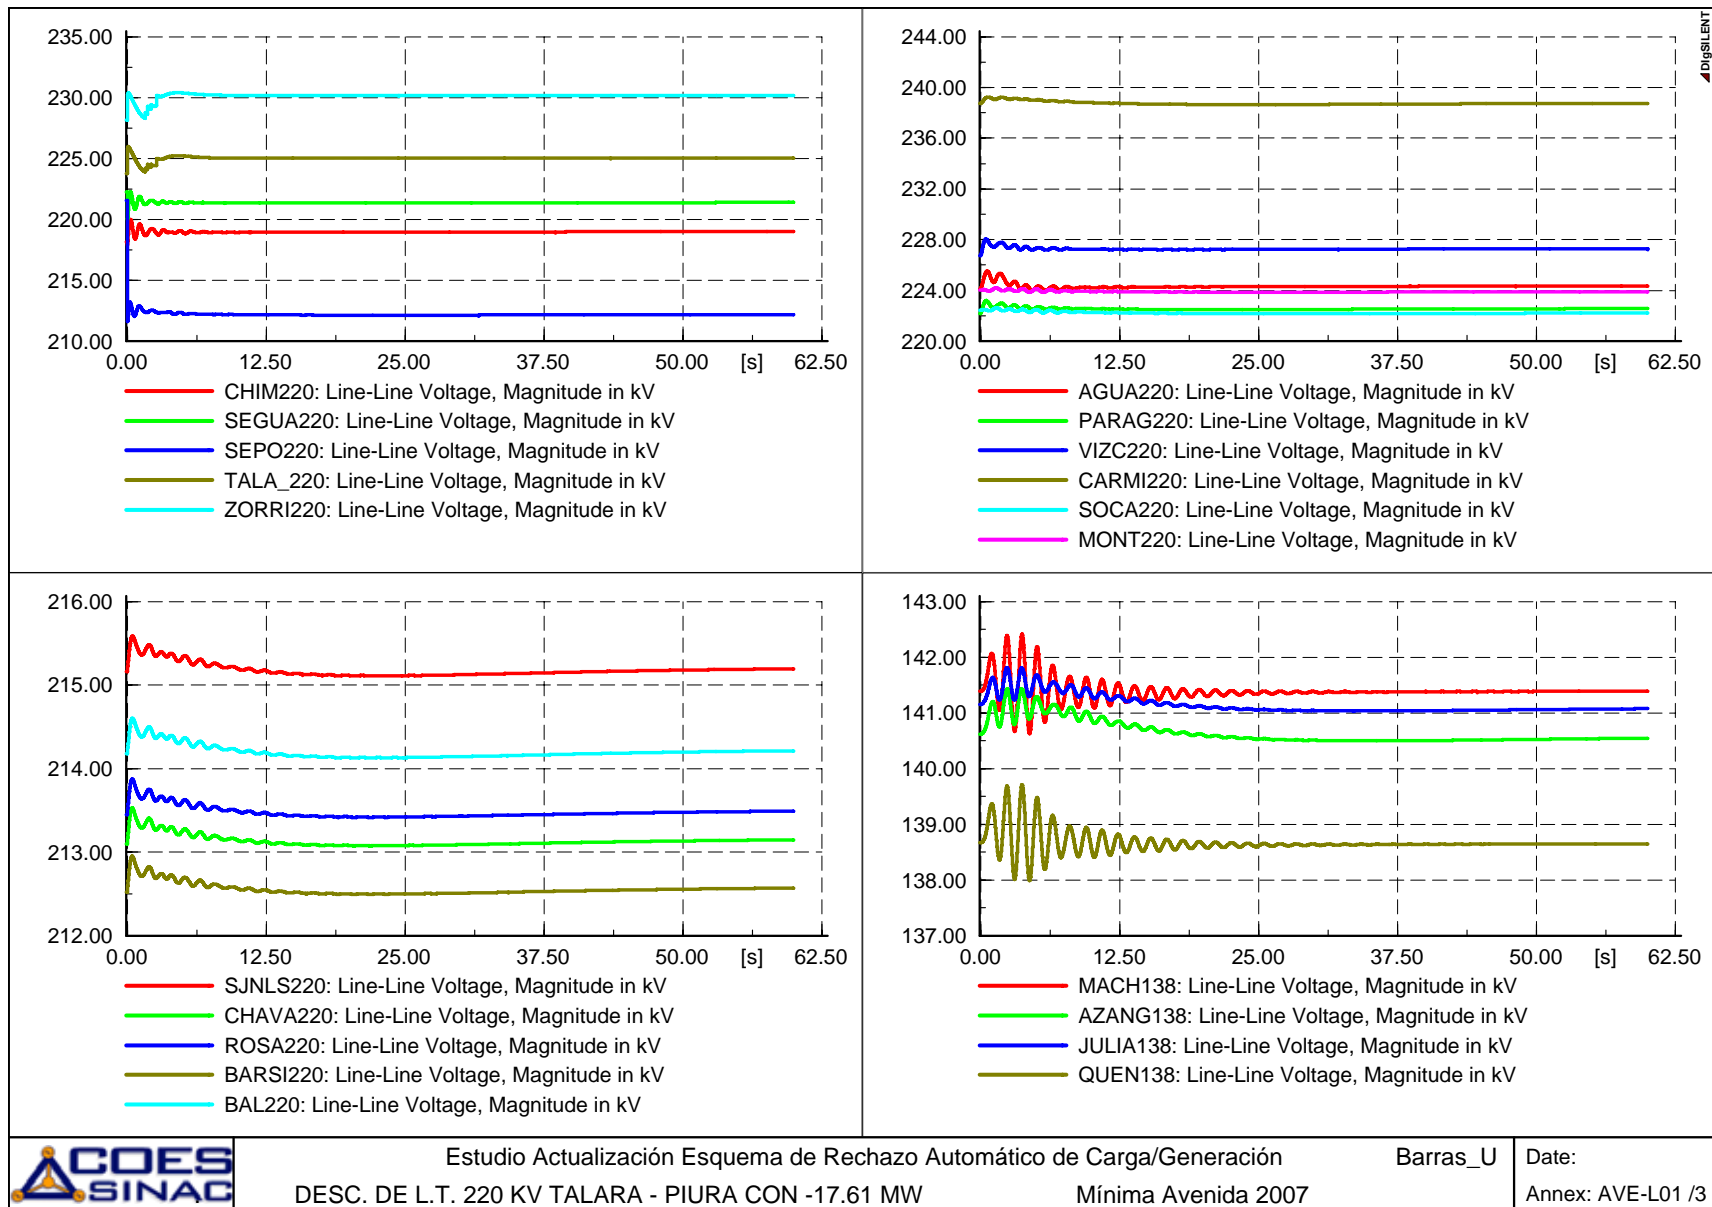


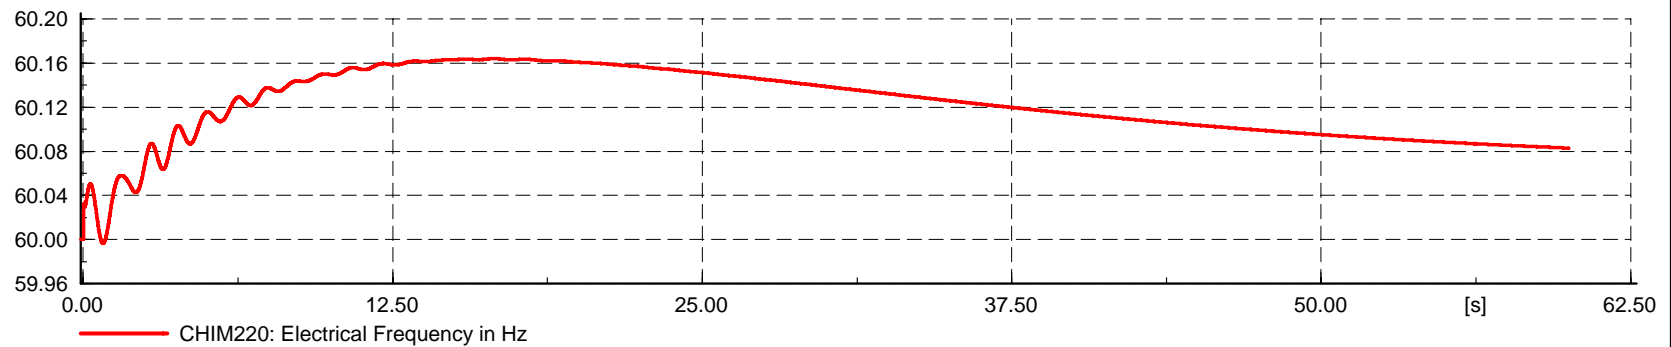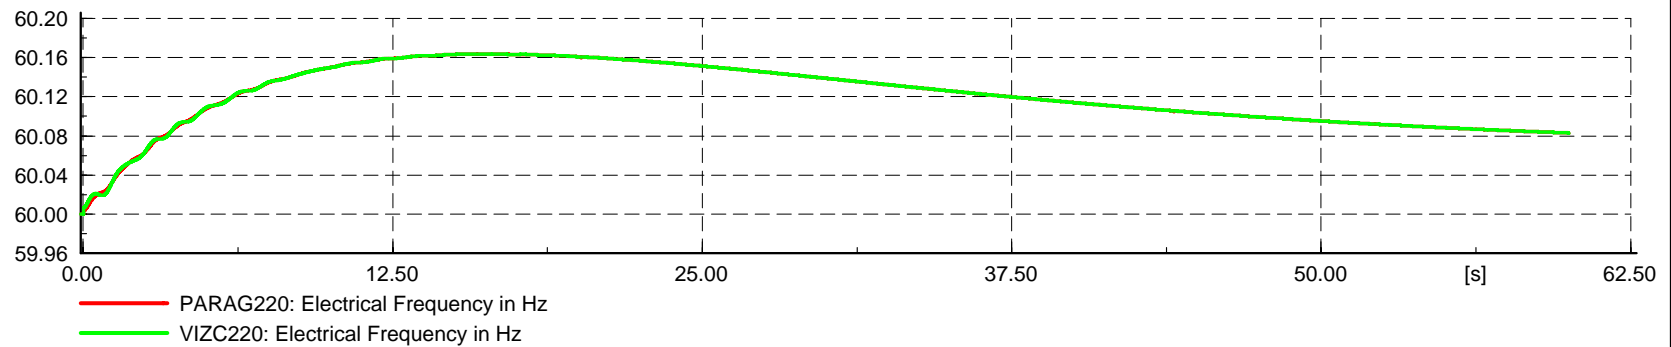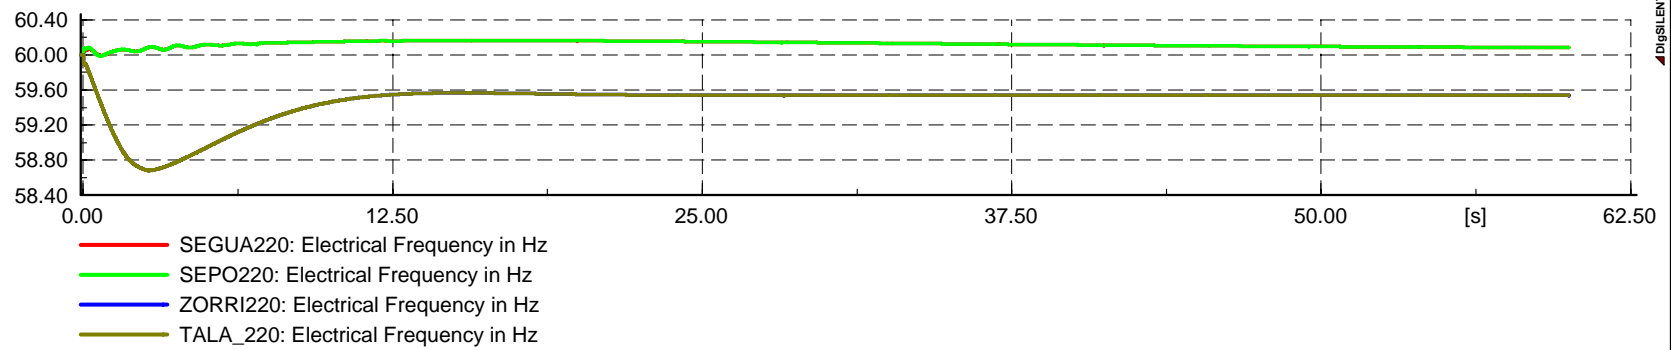


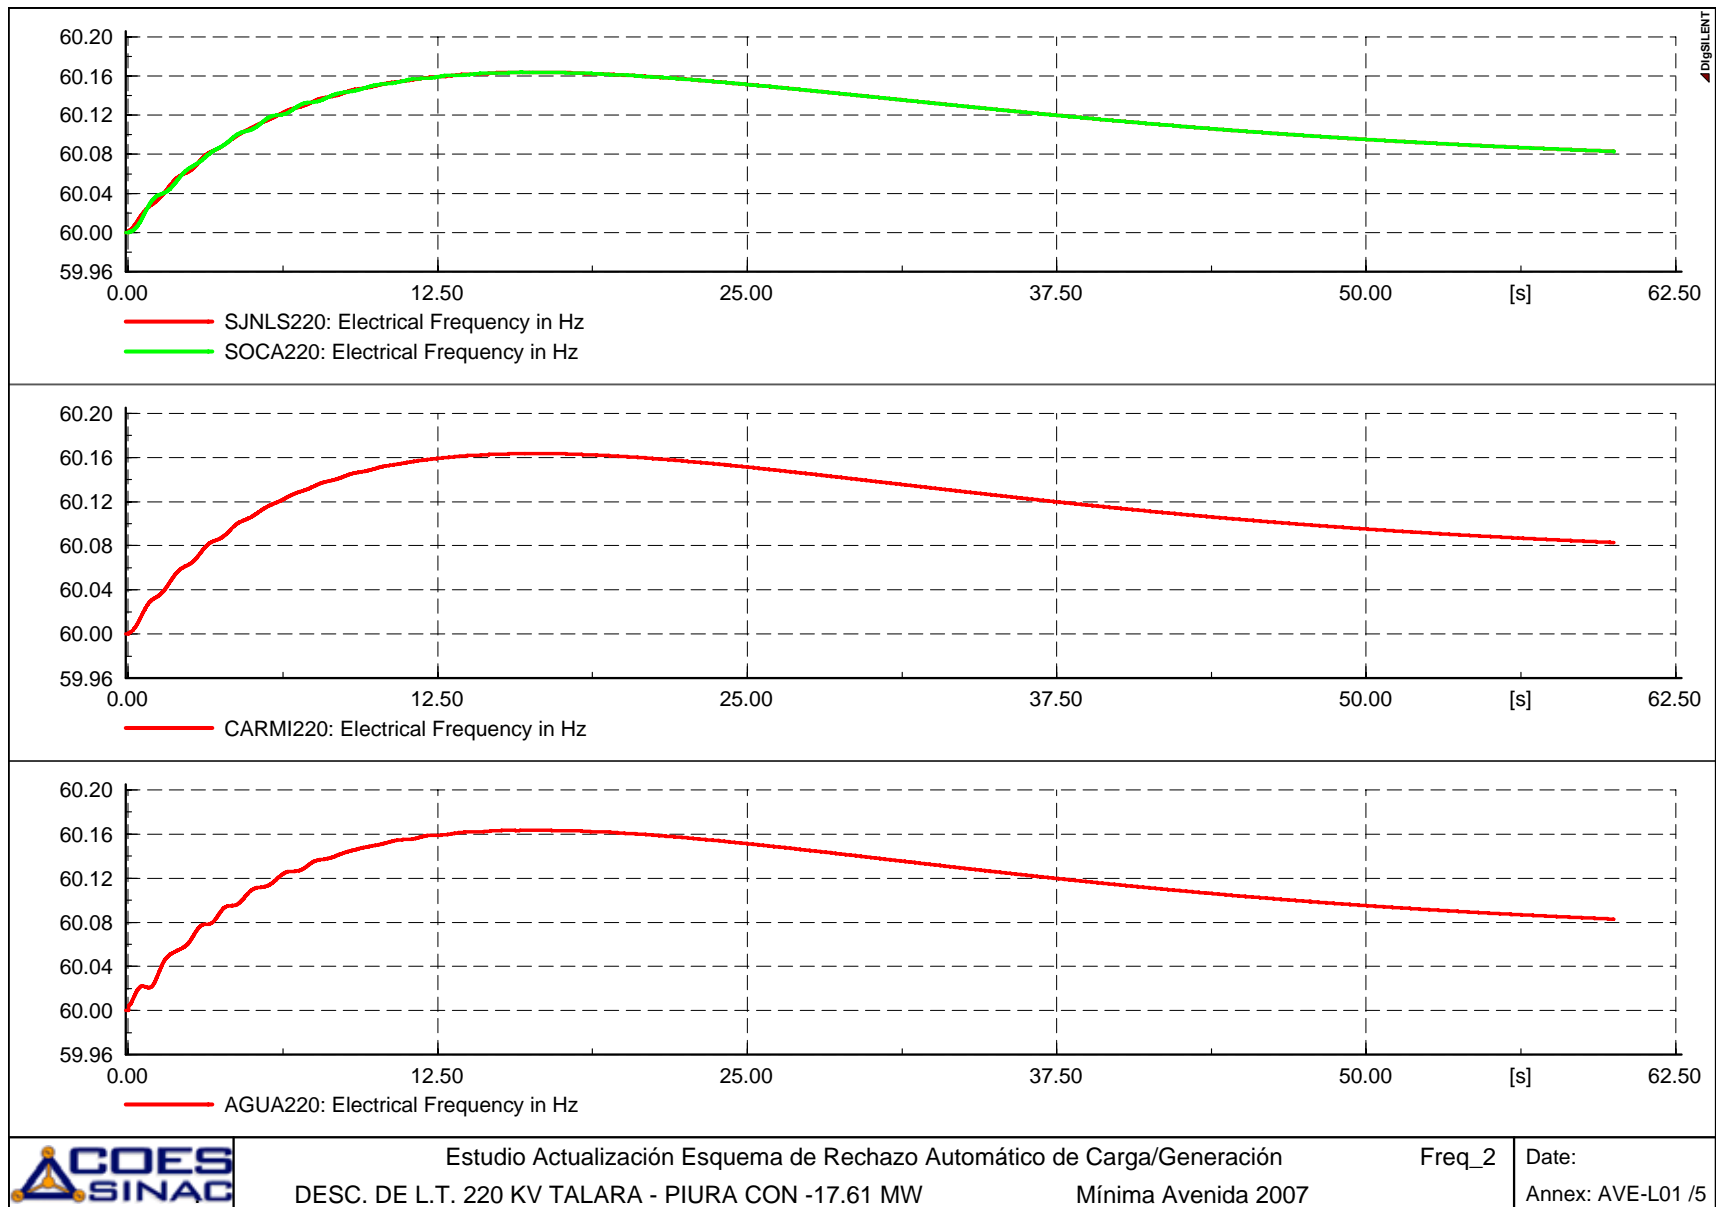


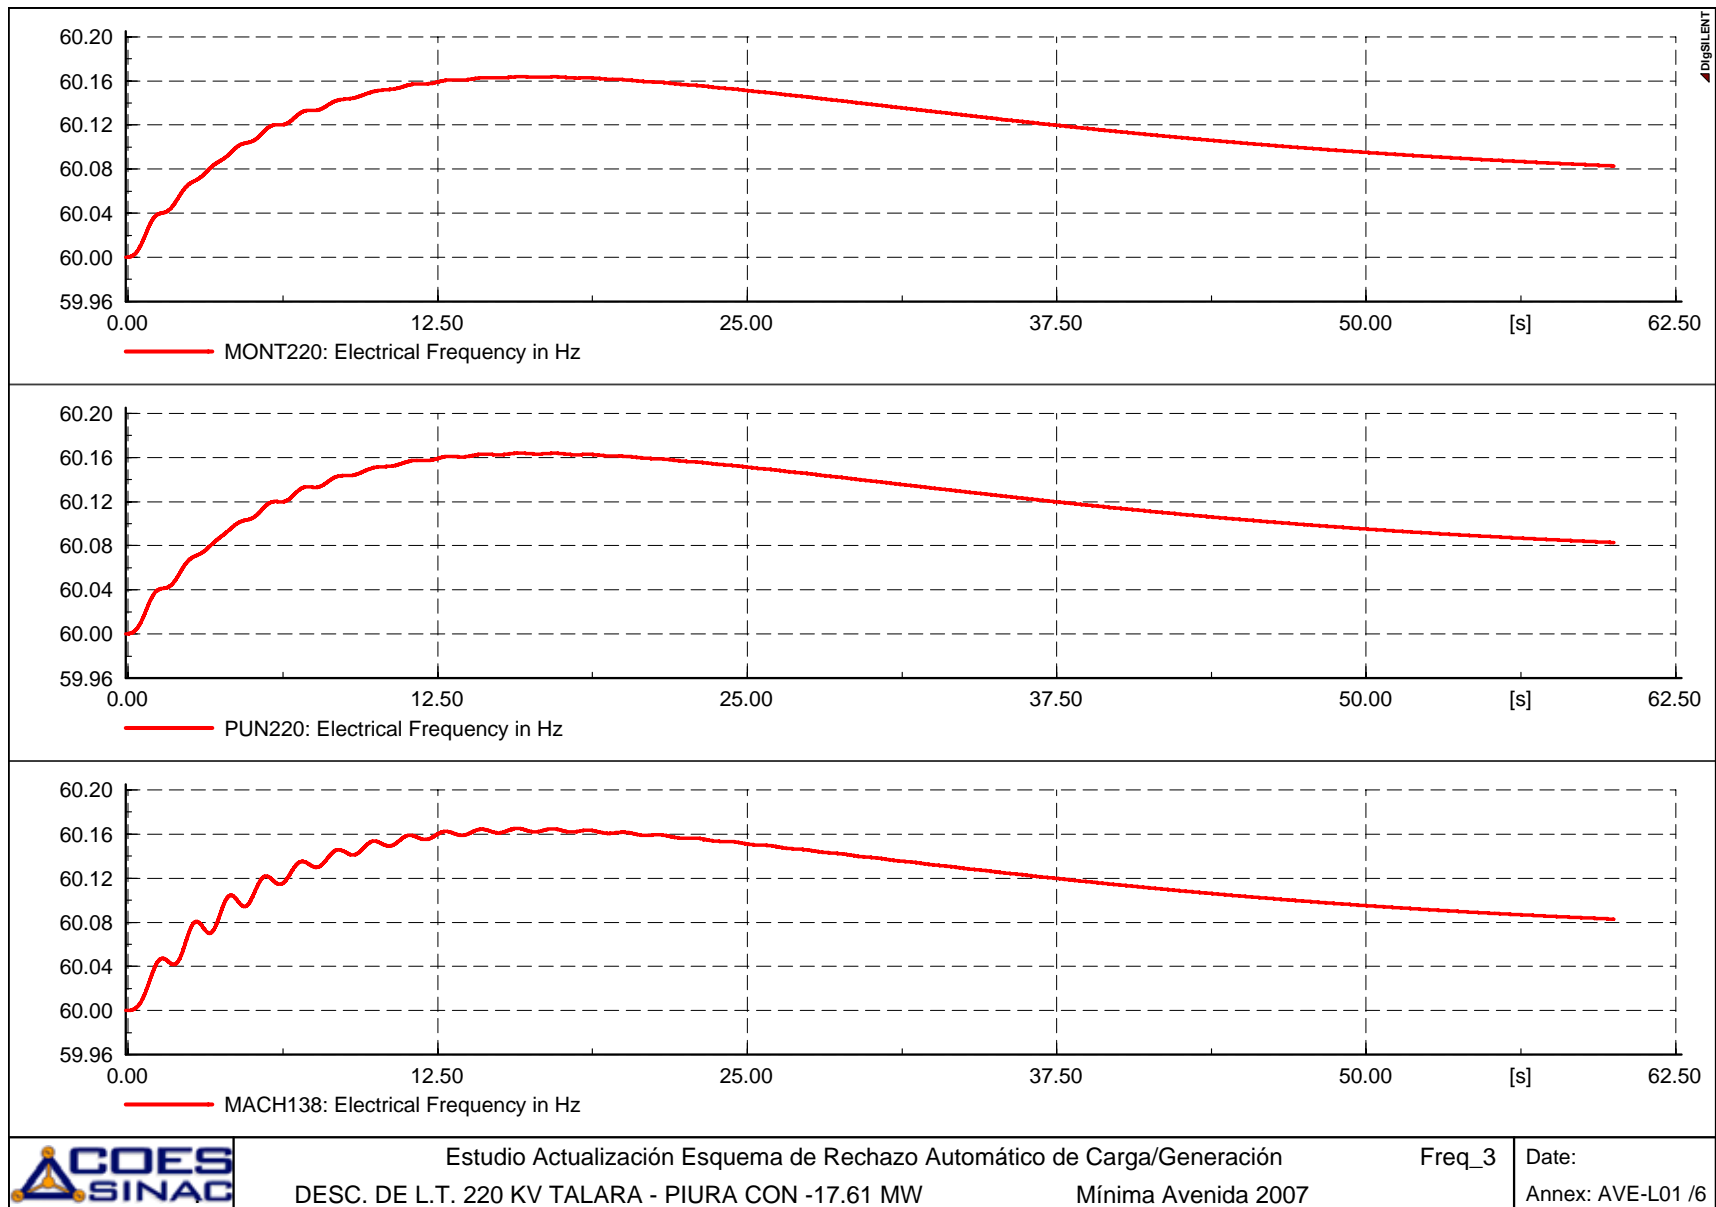


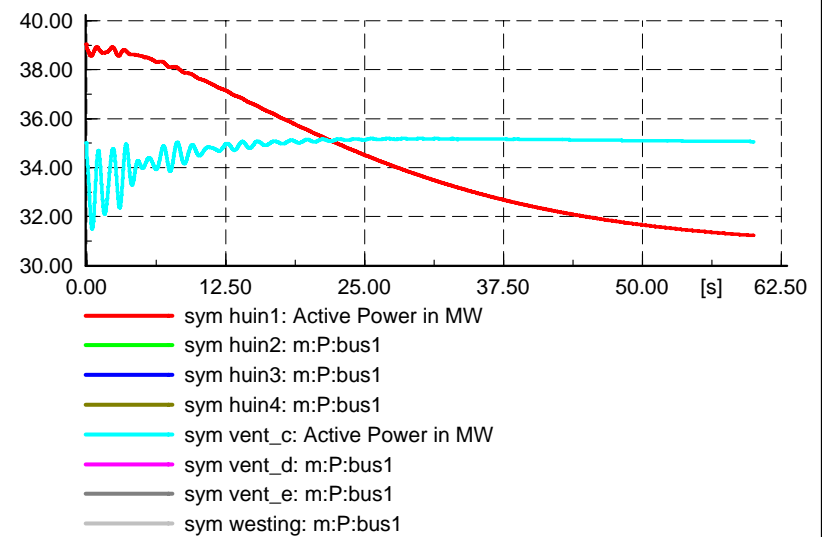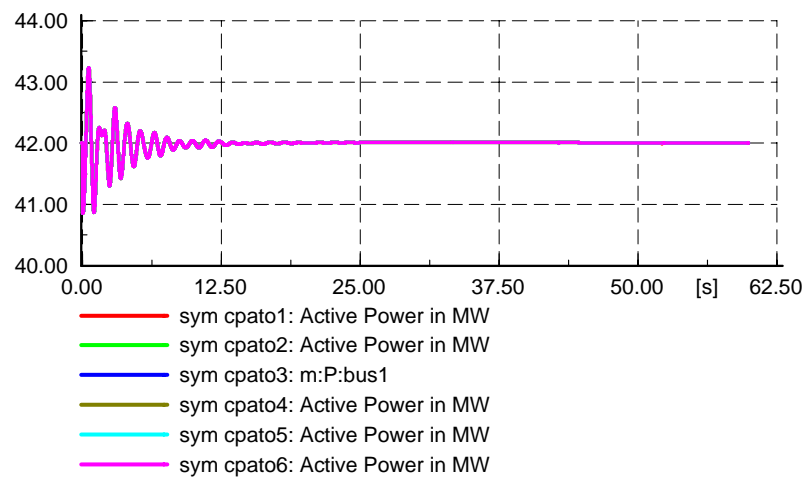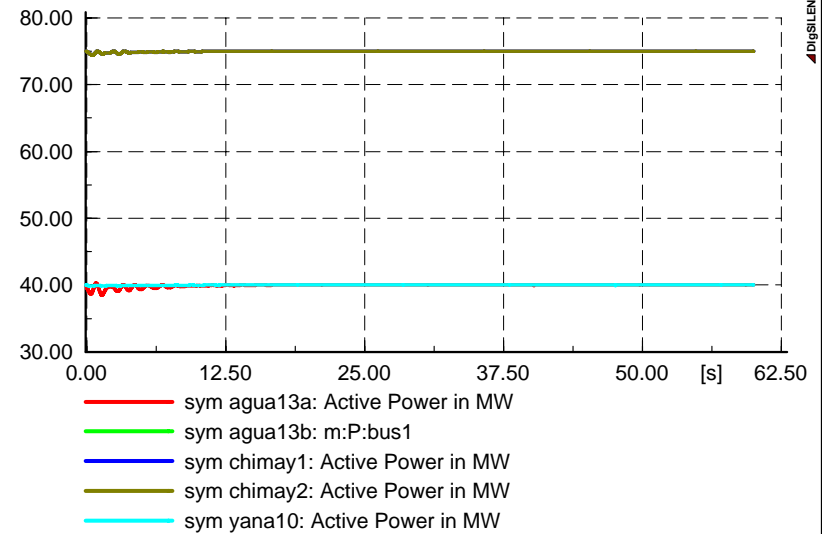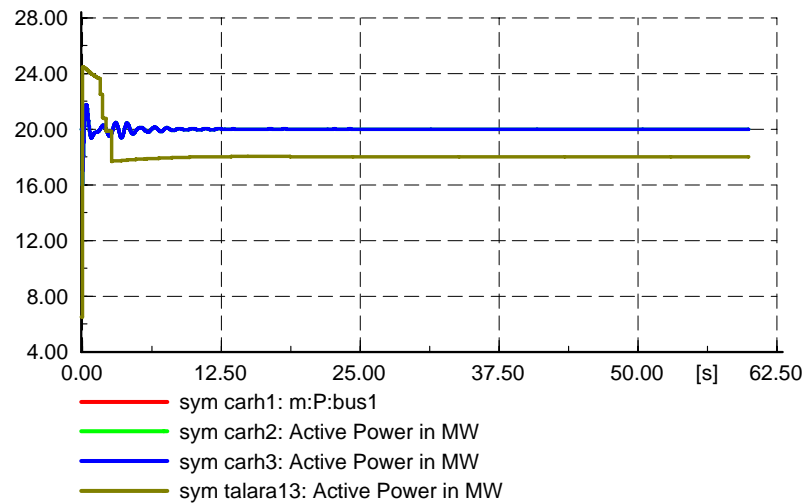

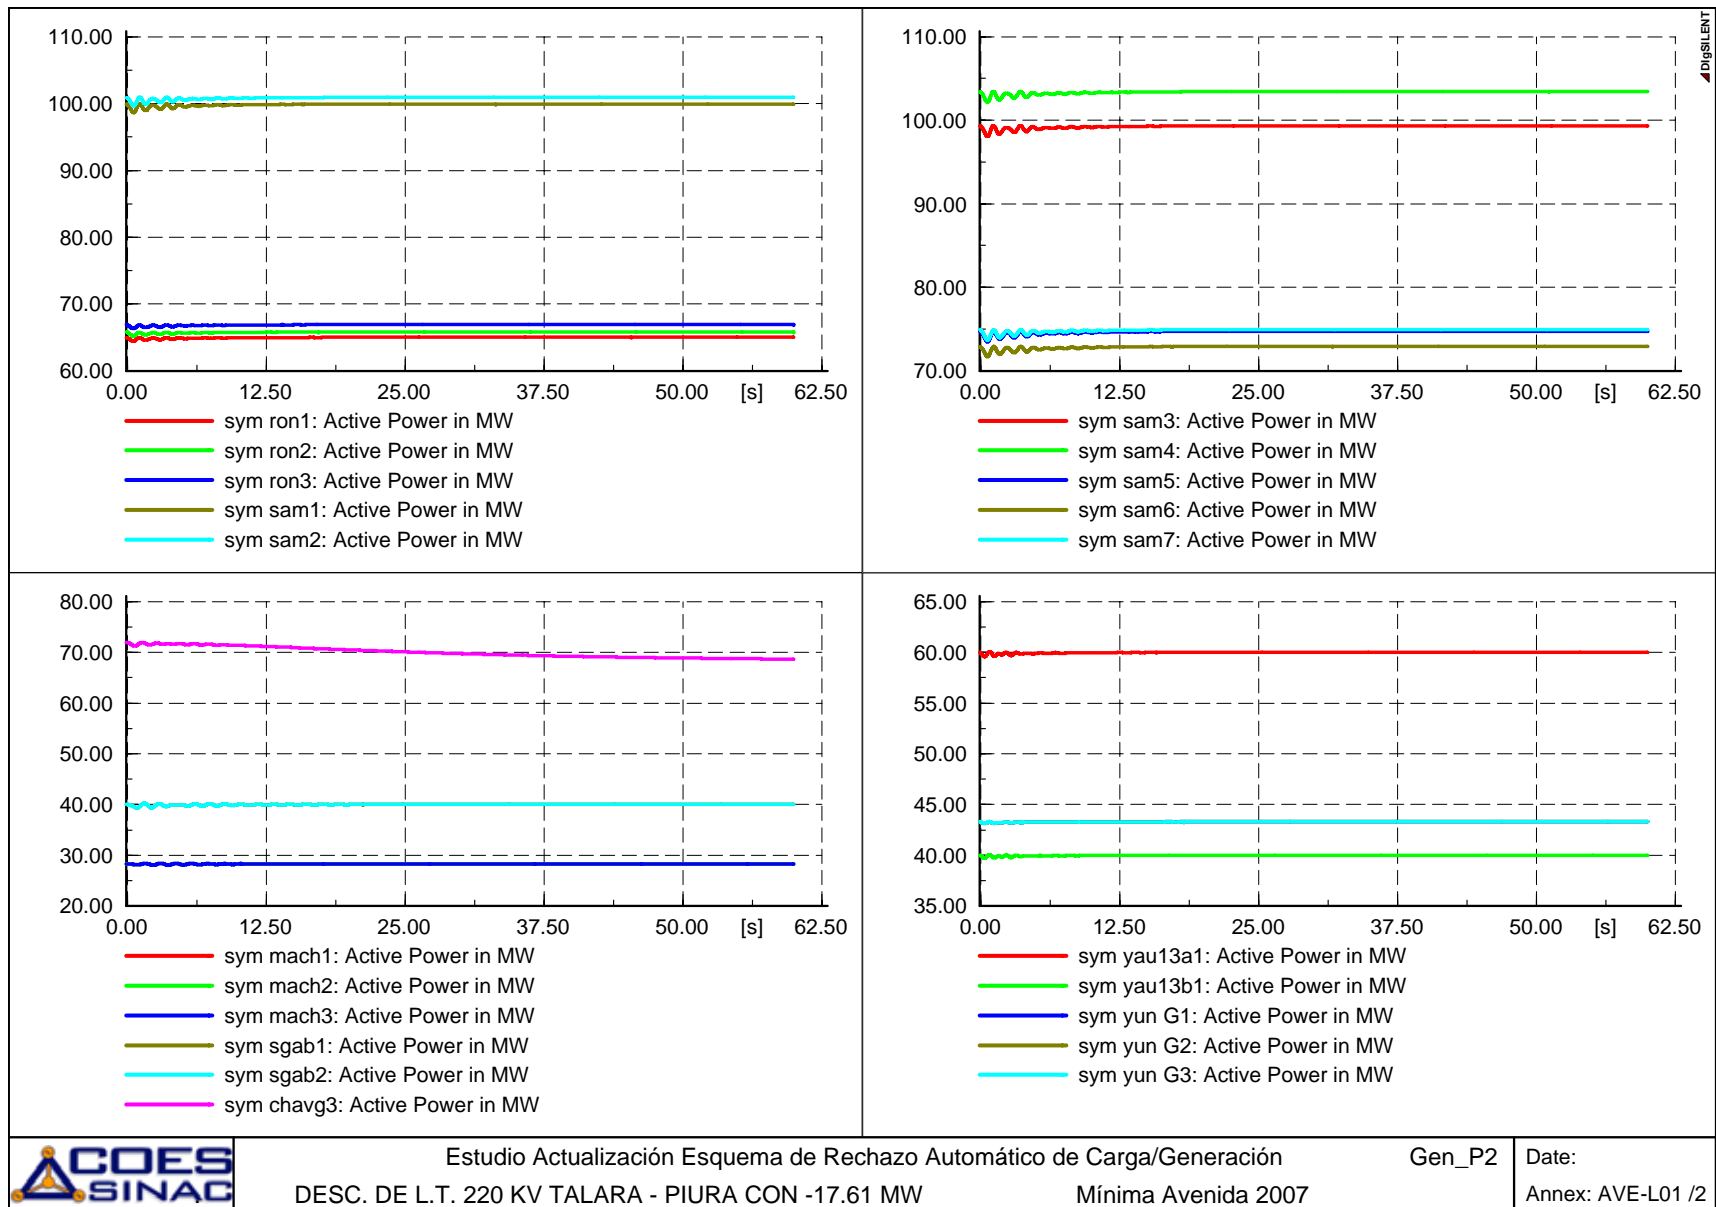

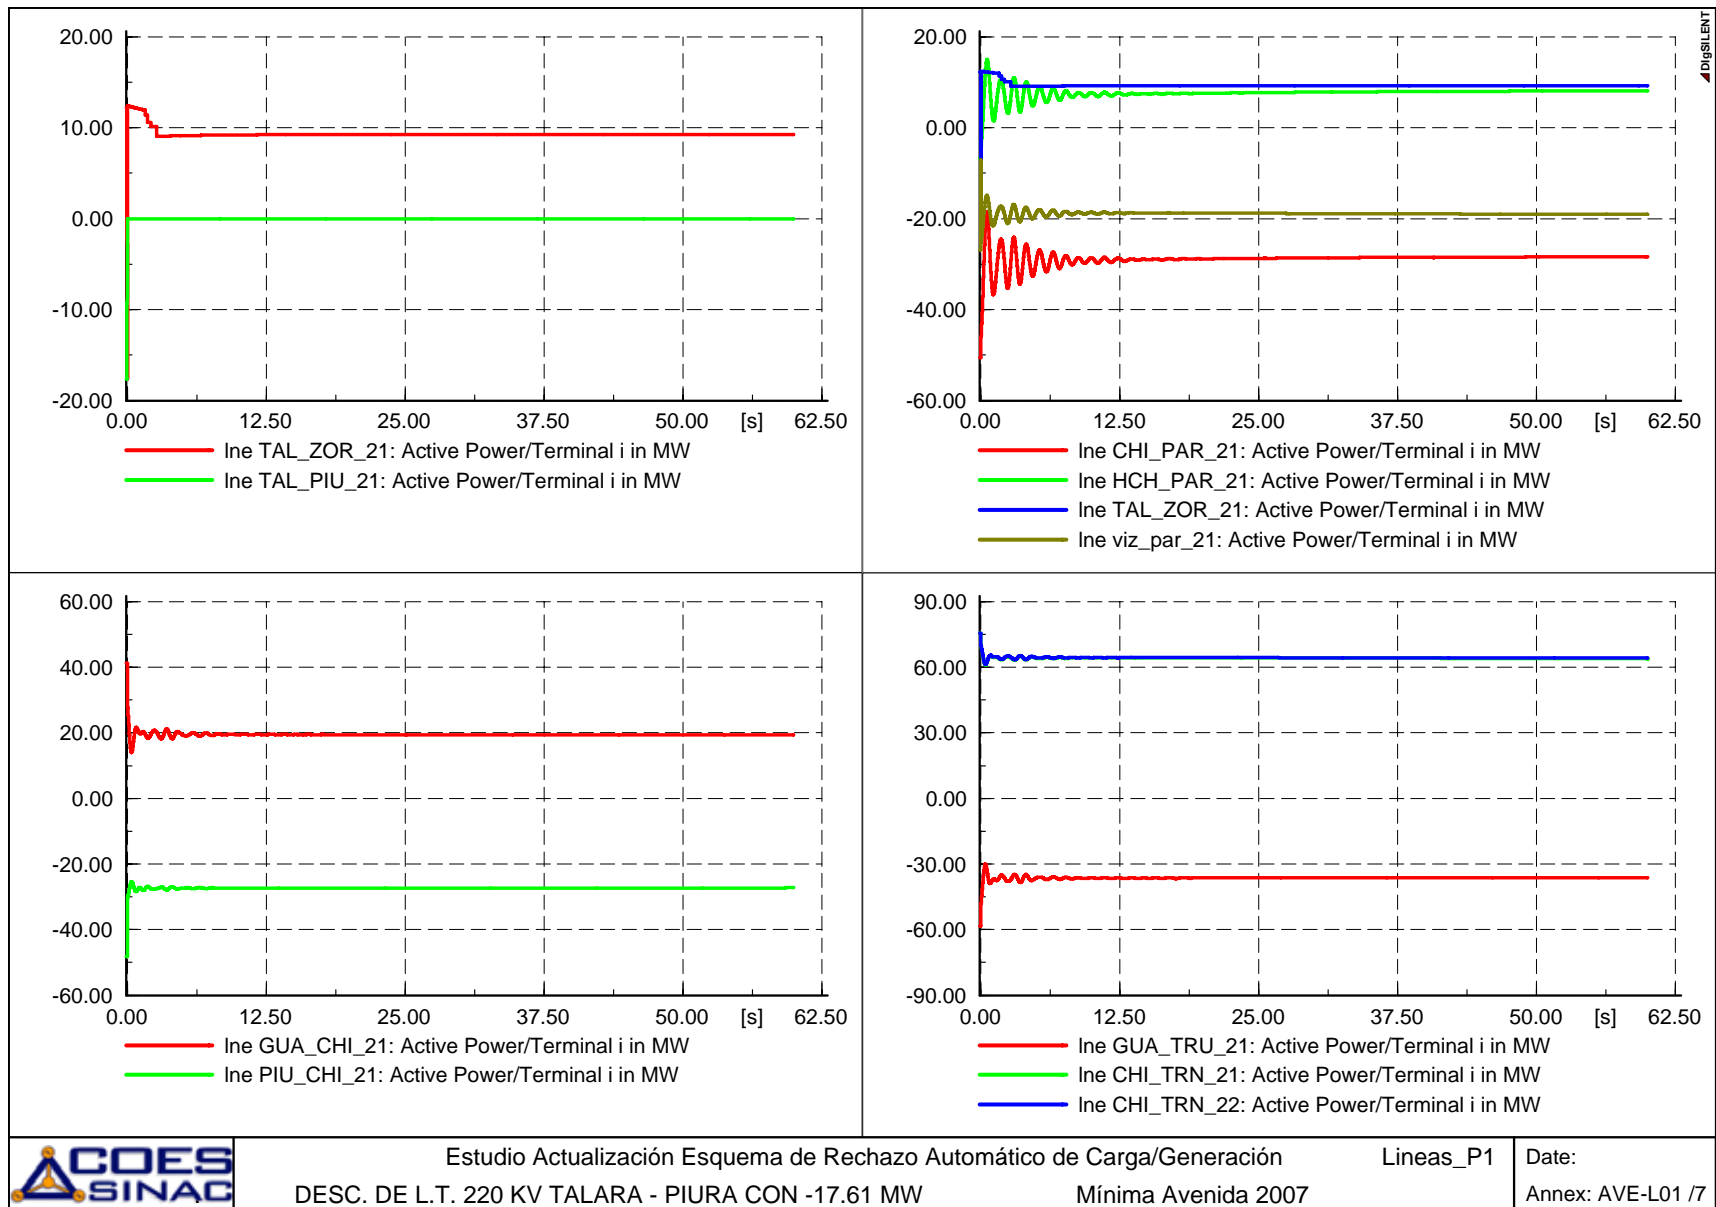


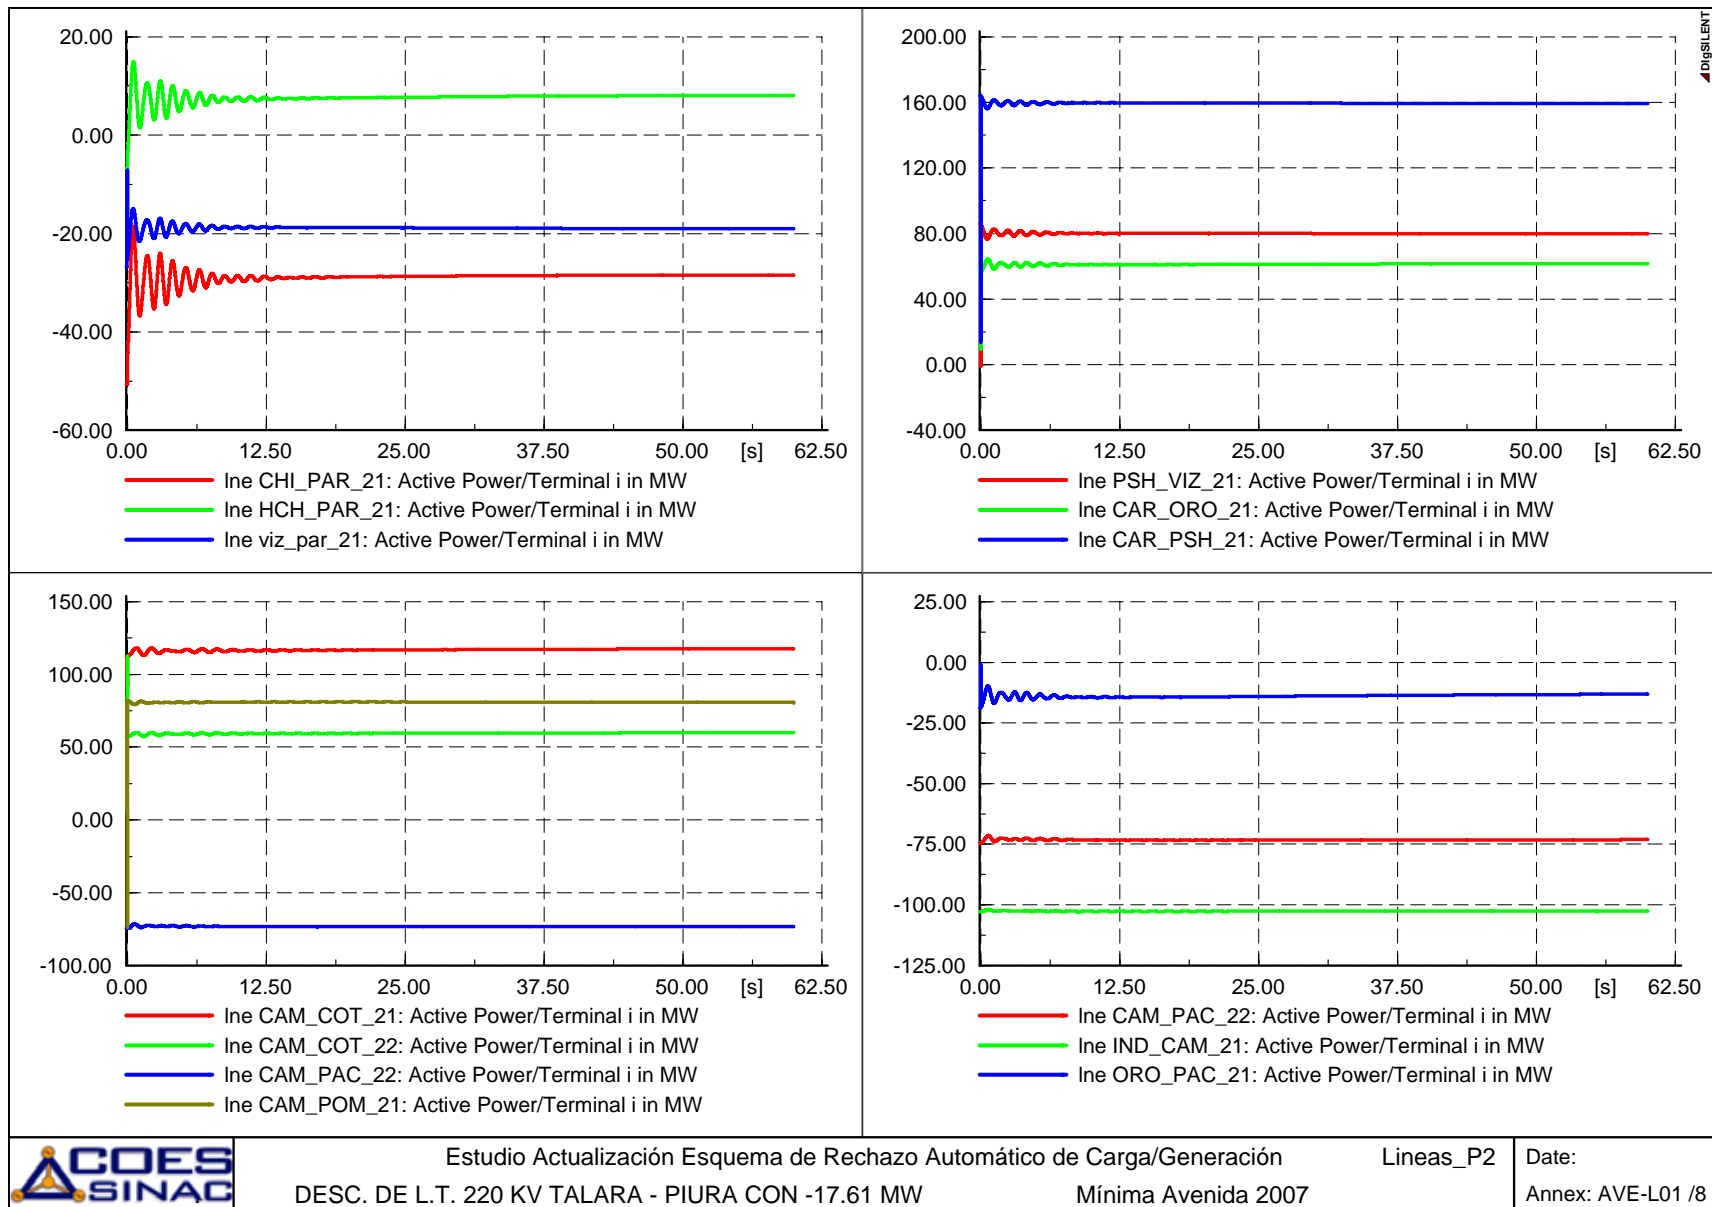


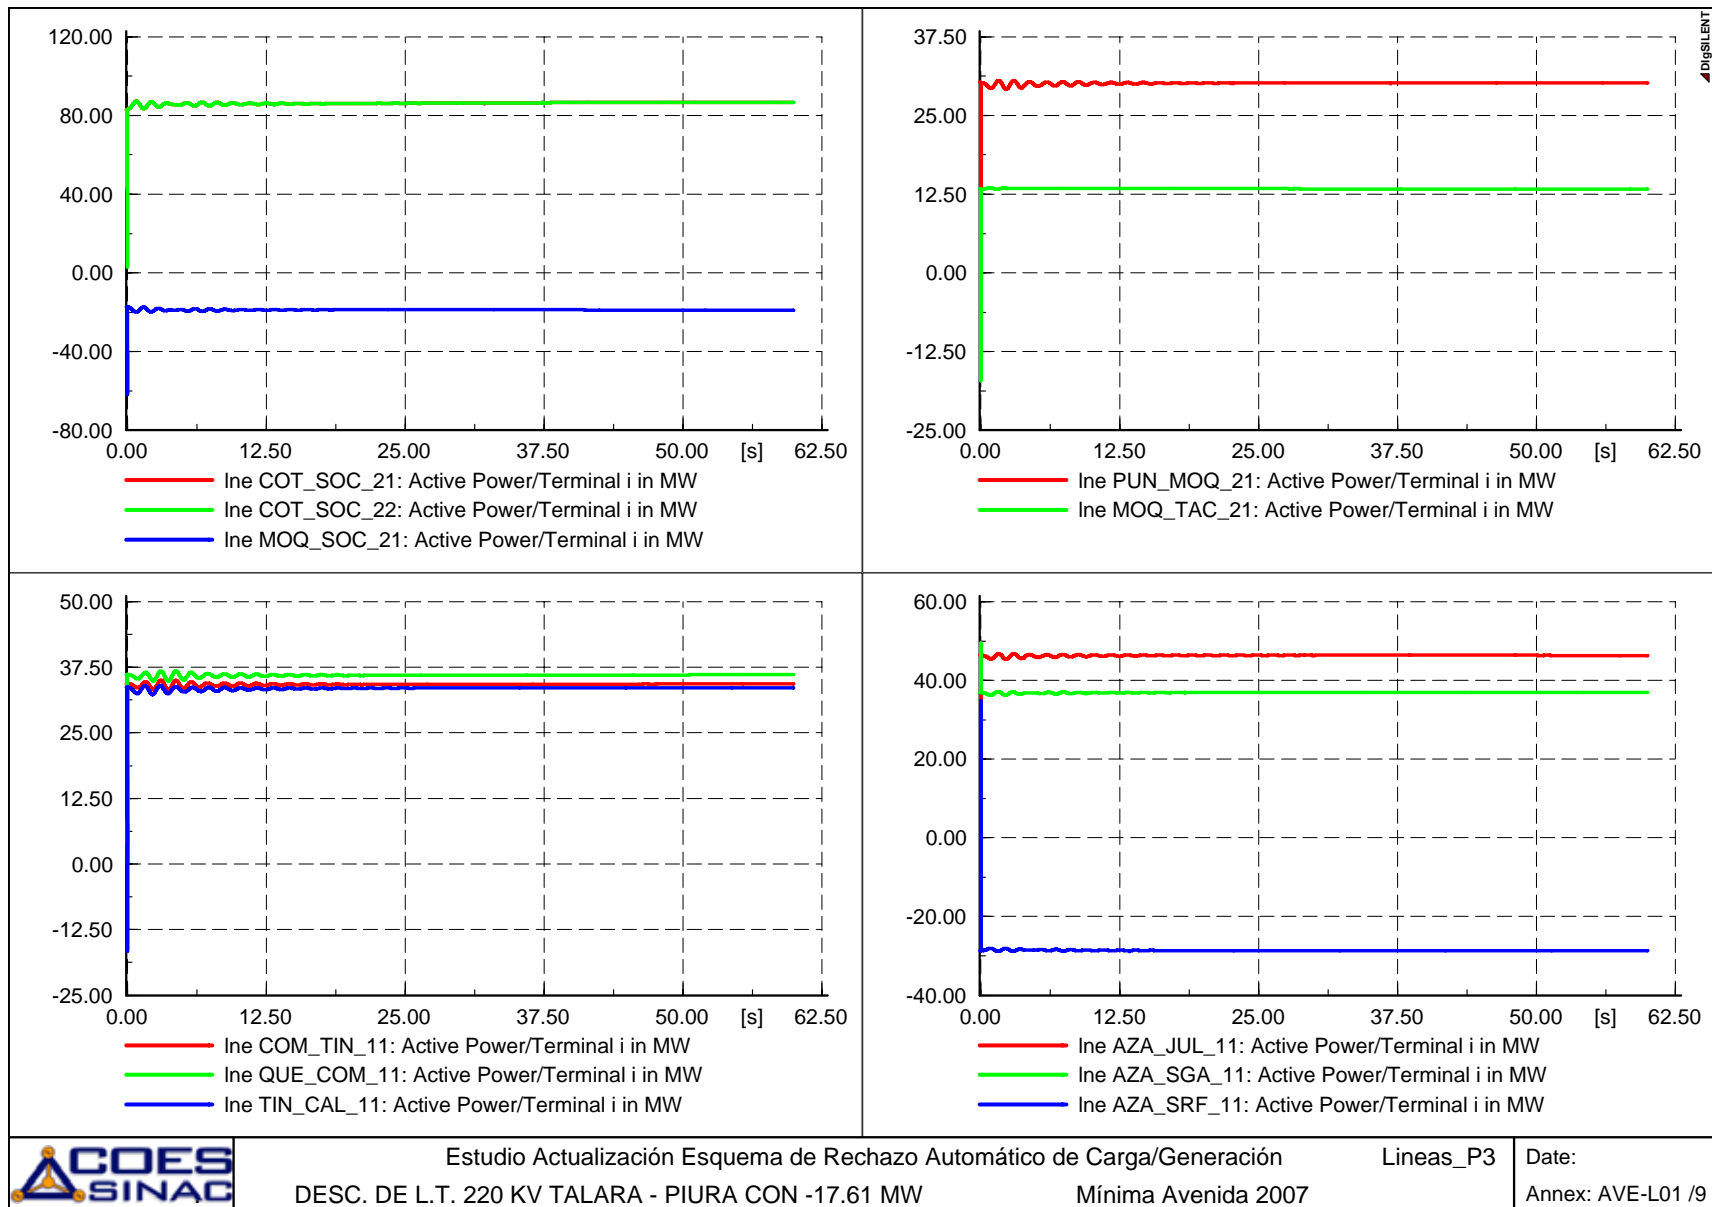



EV-02





Desconexión de línea Piura-Chiclayo de 220 kV con –48,14 MW

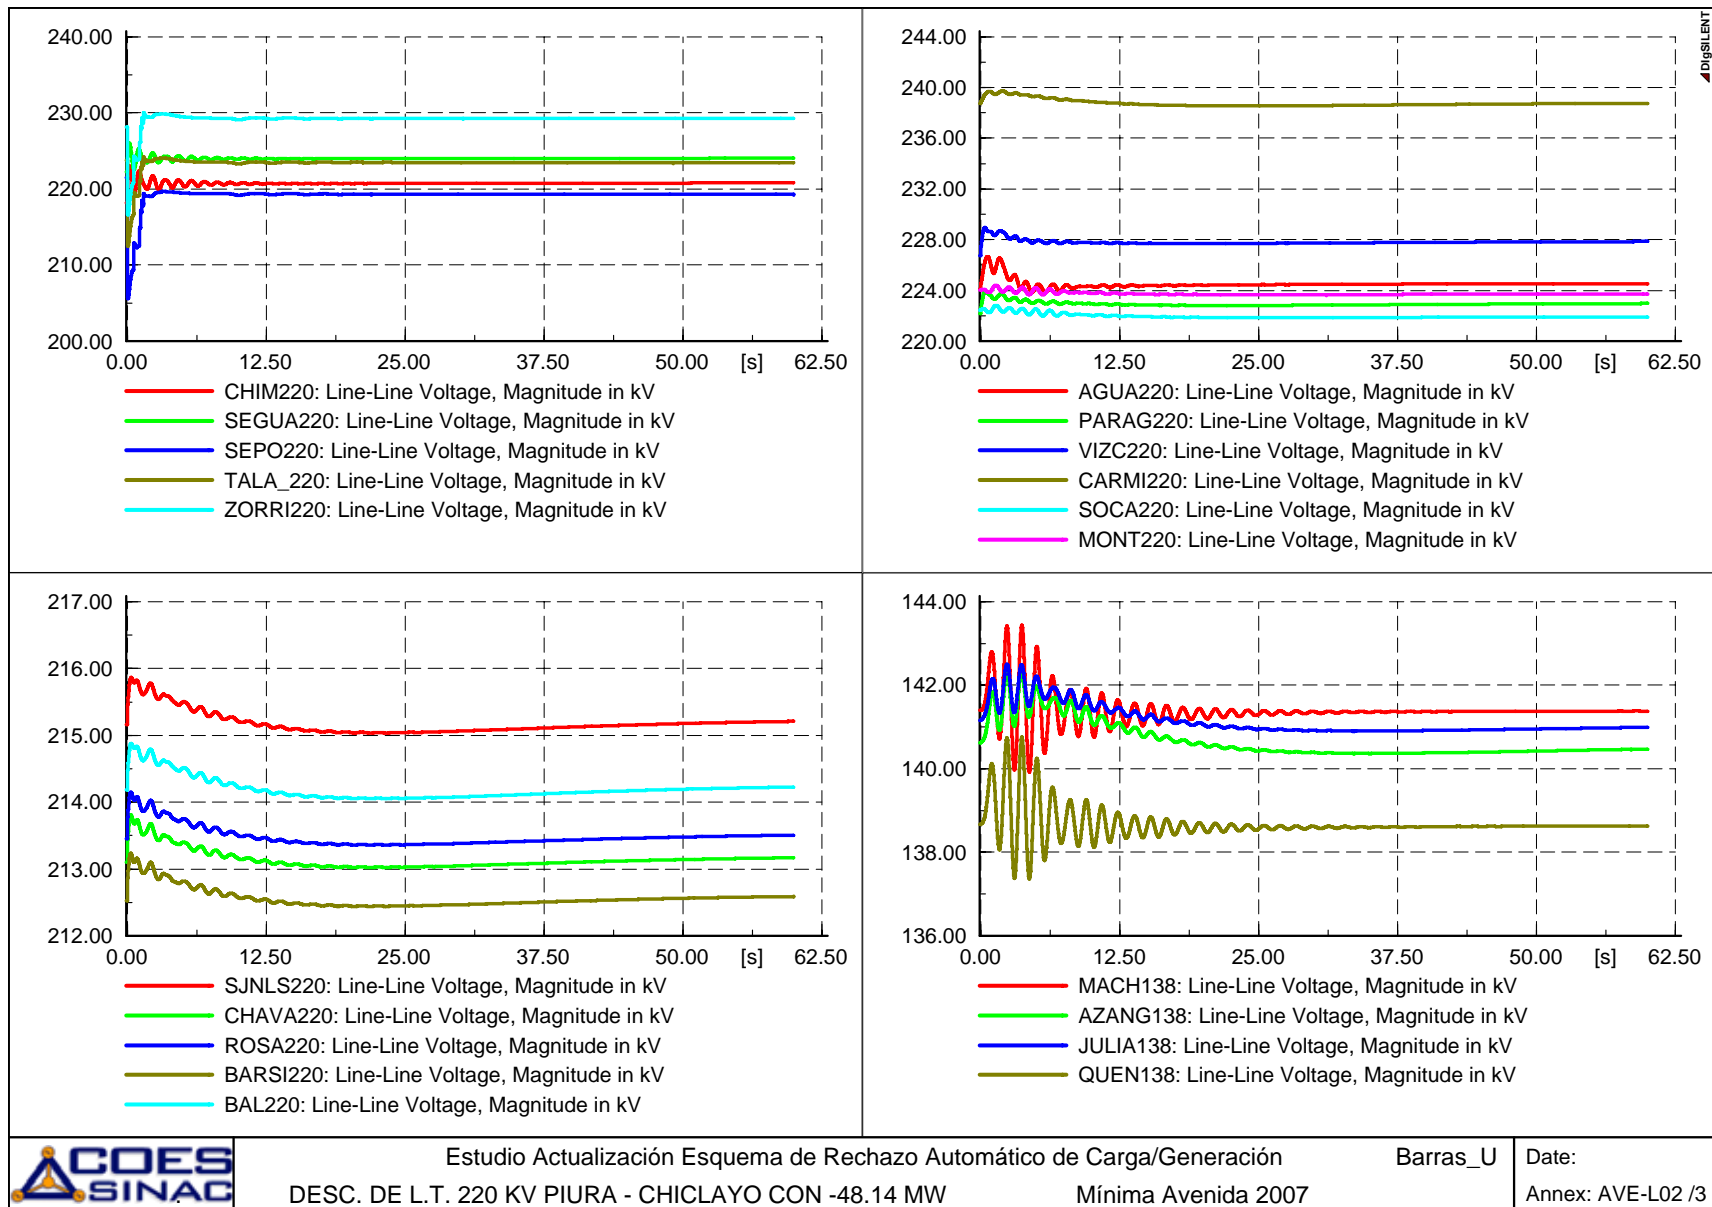





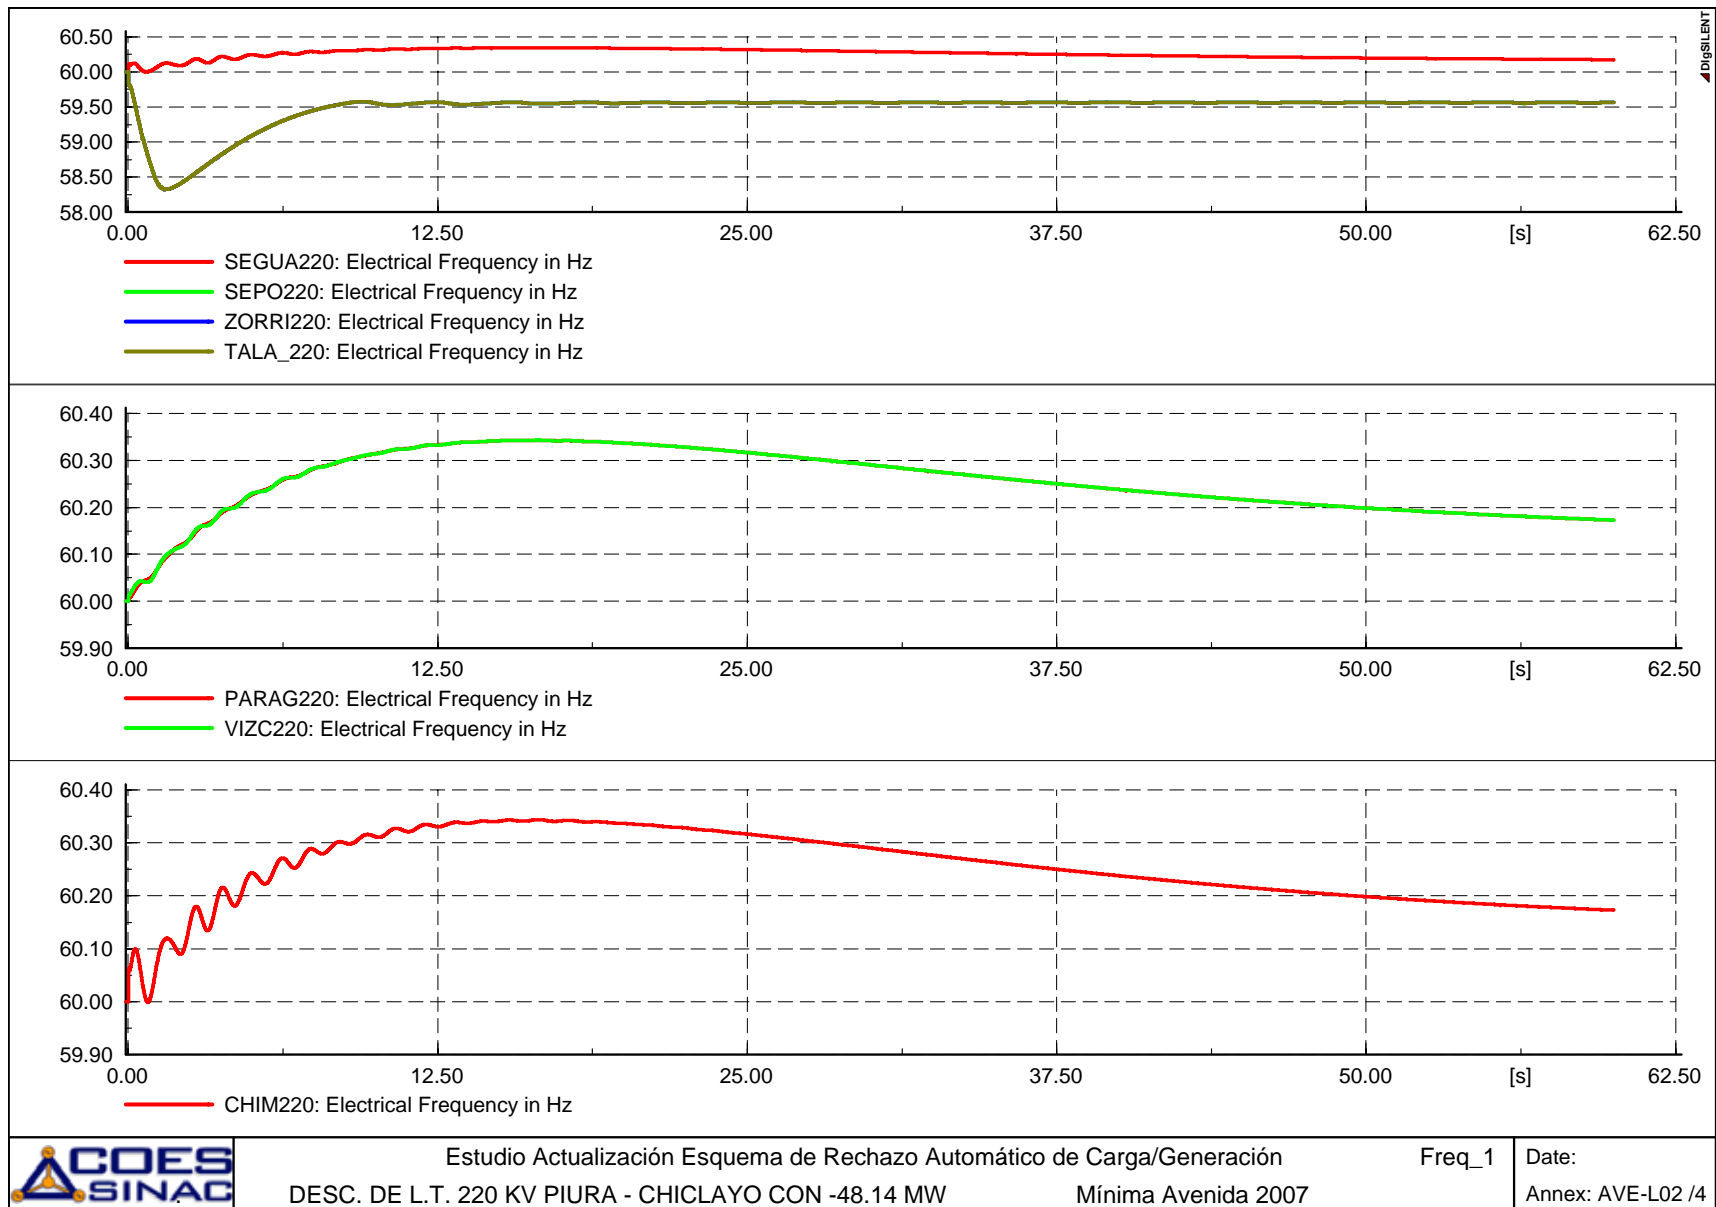


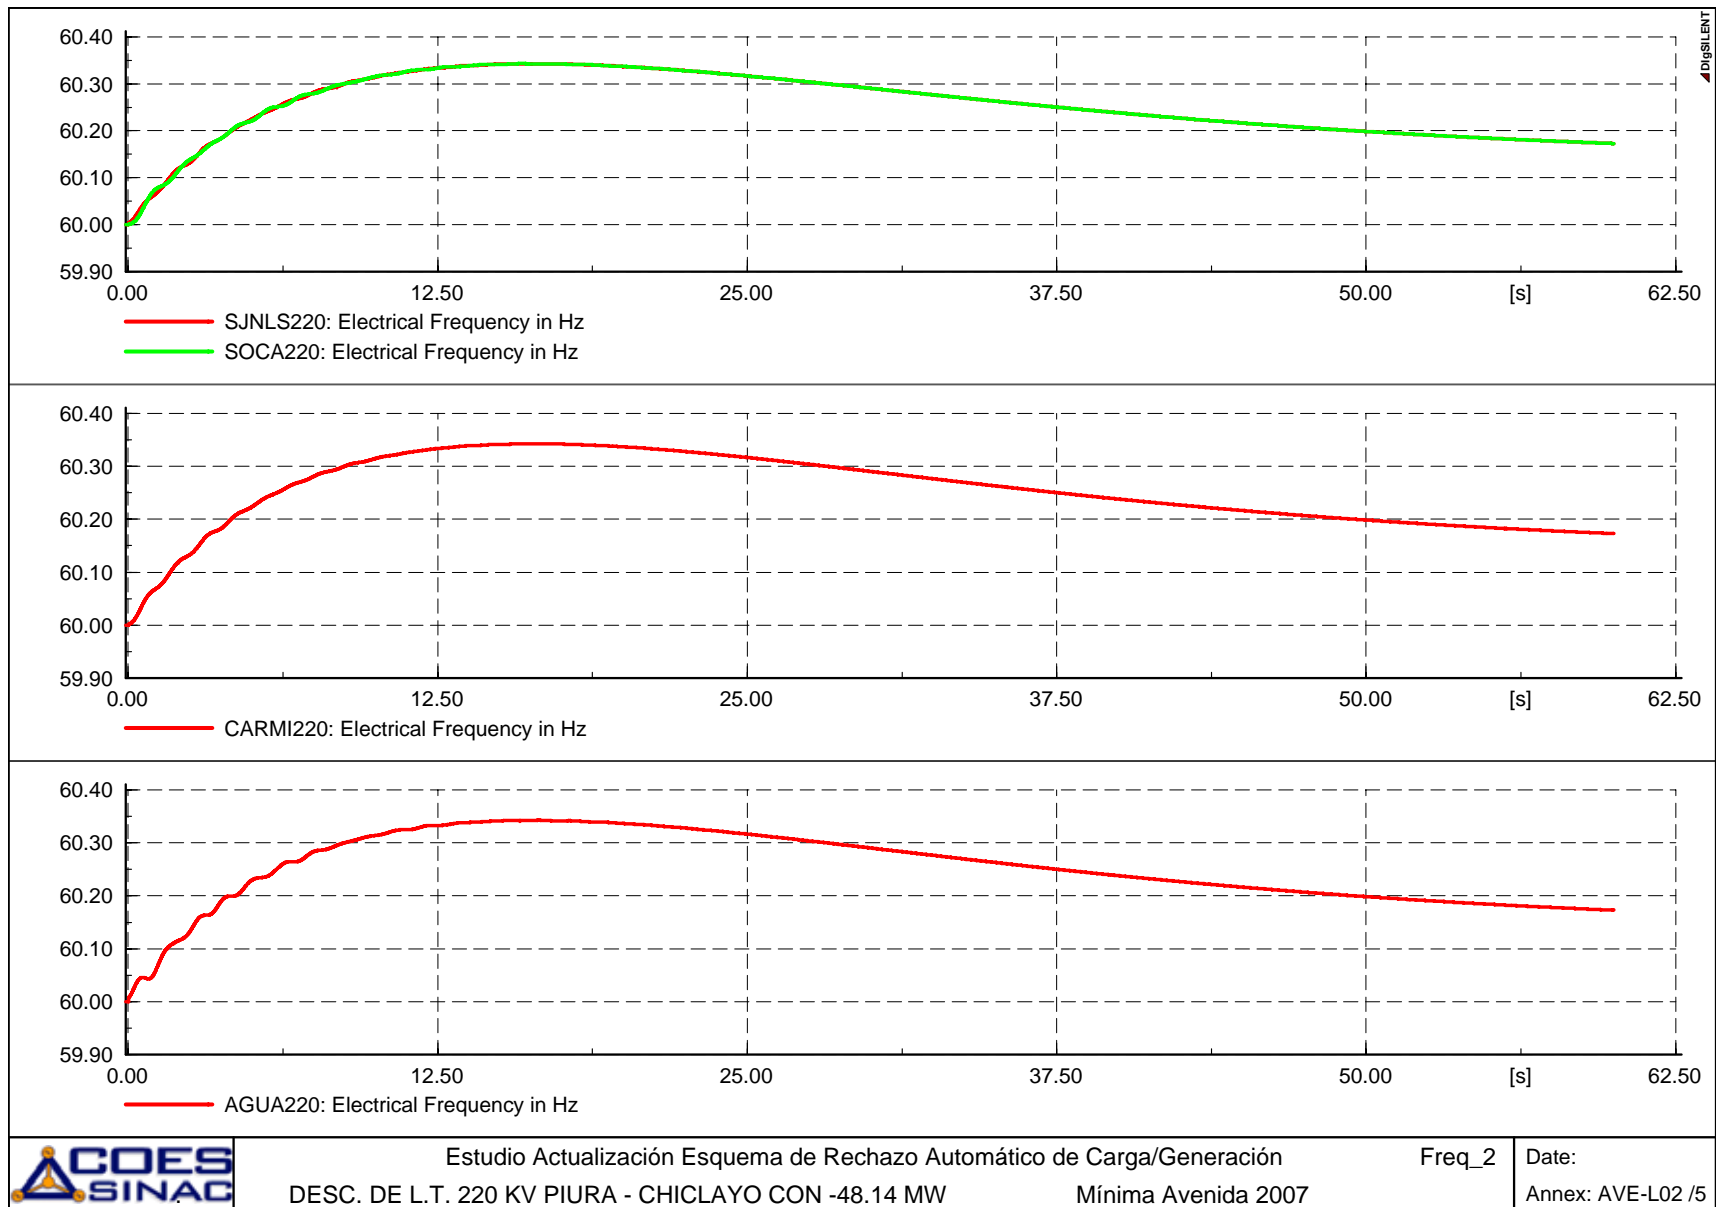


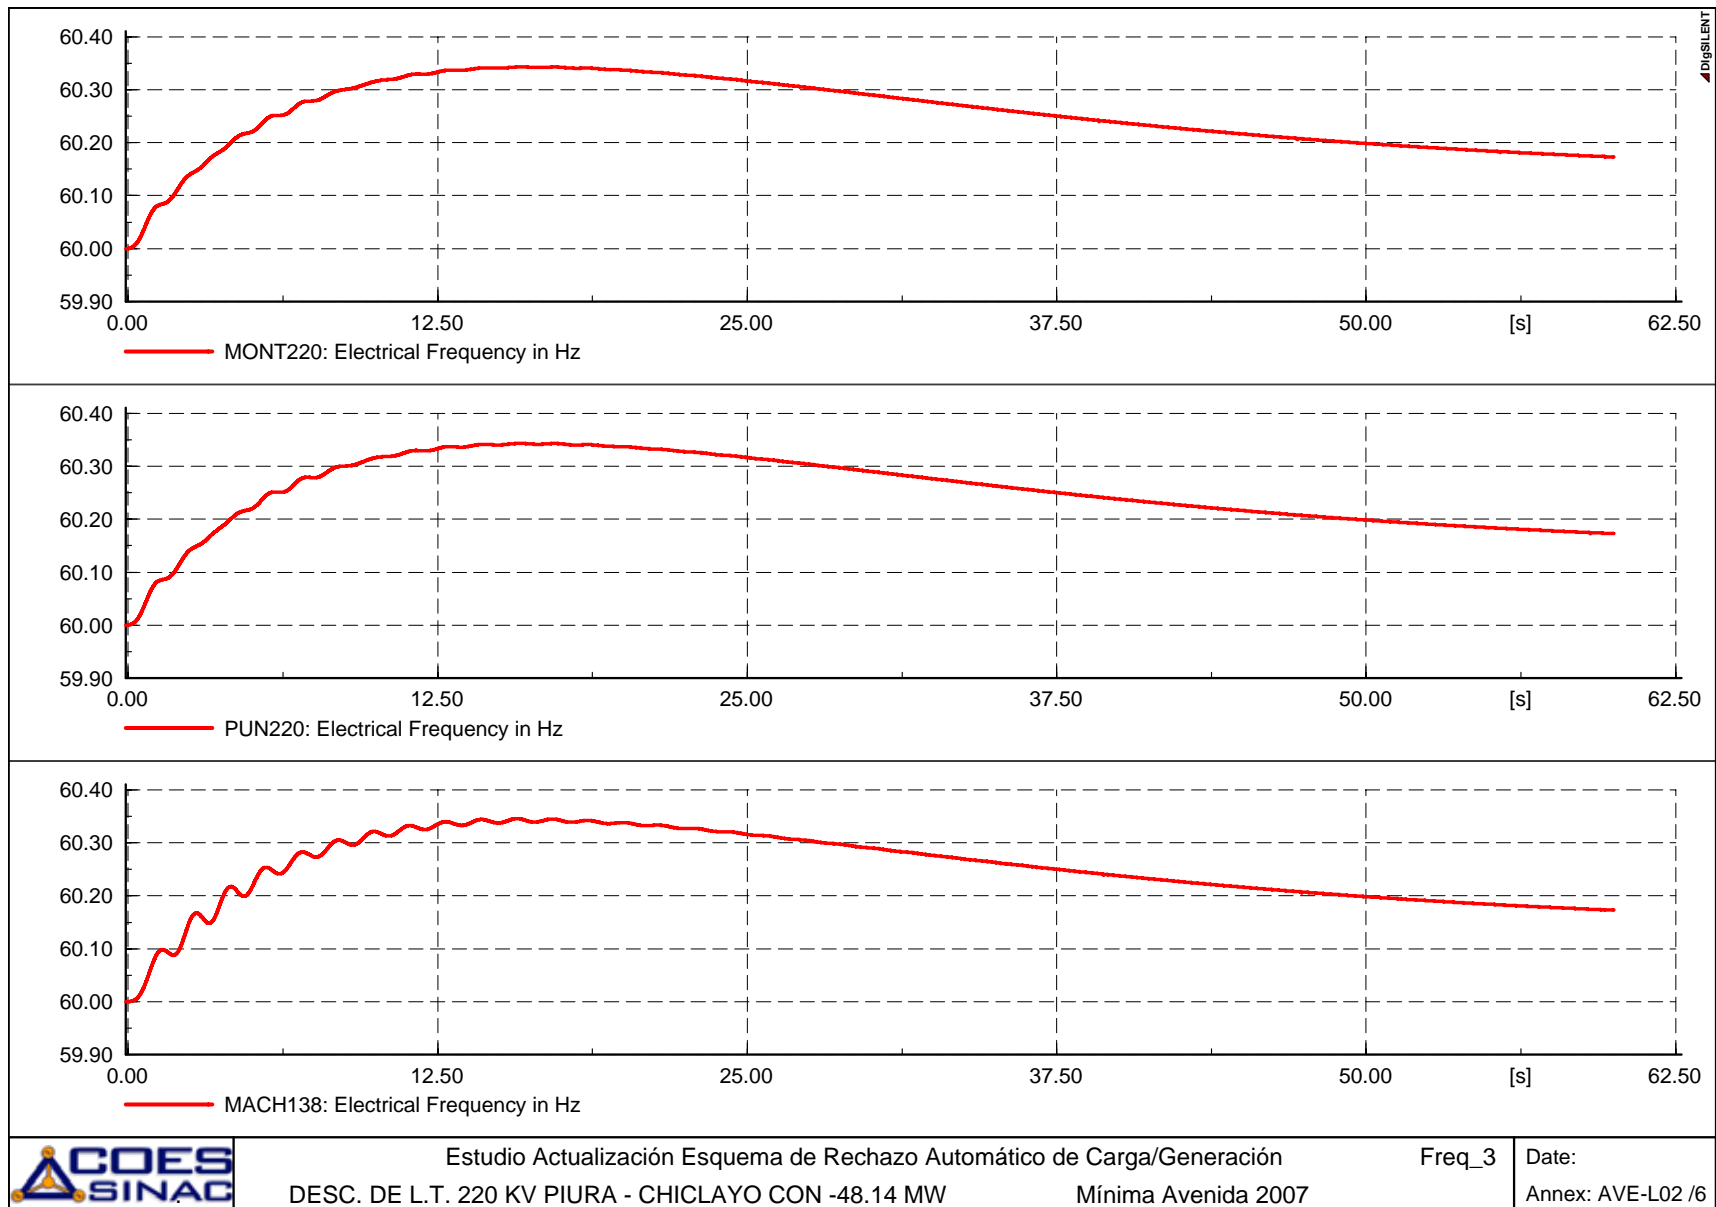


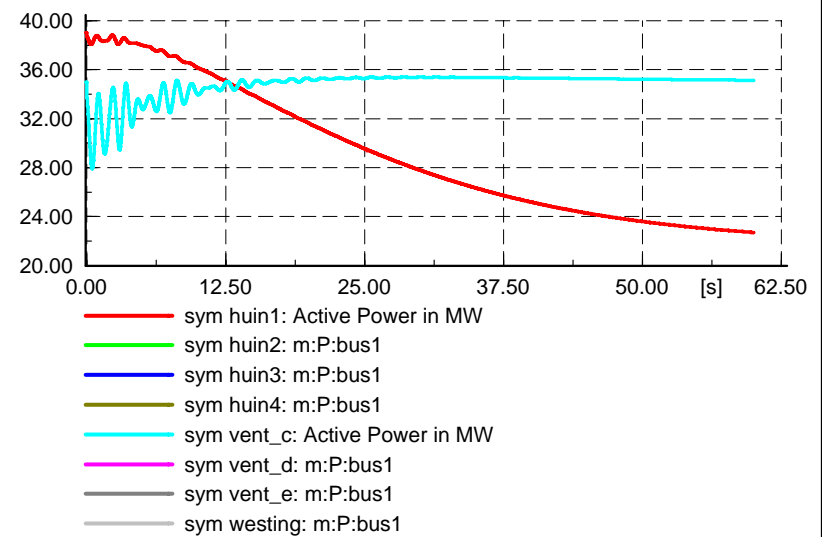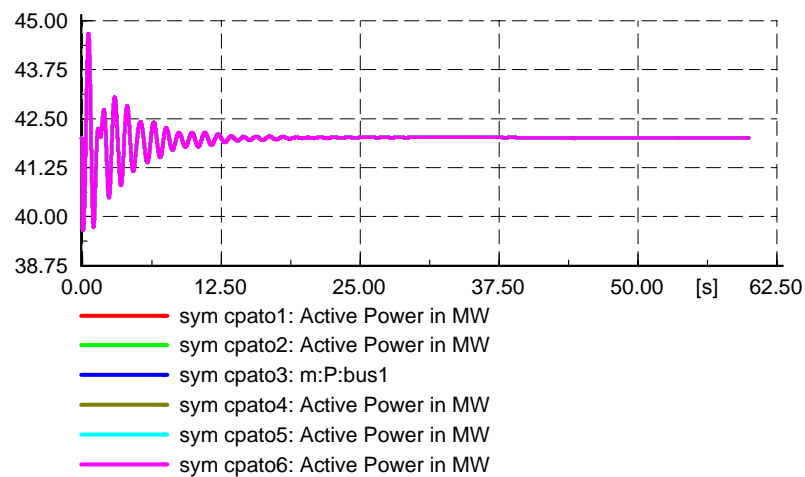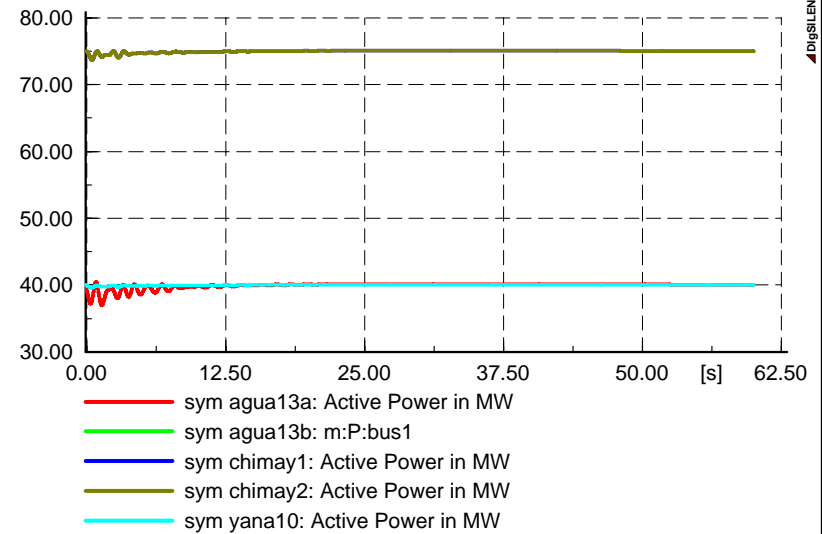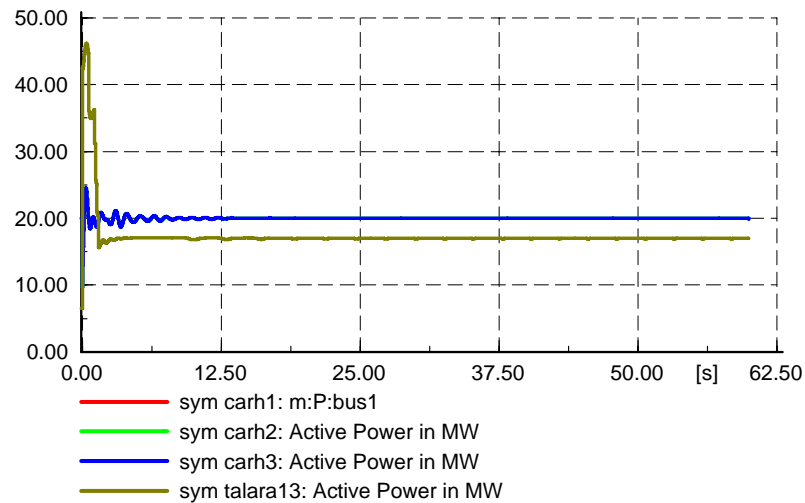

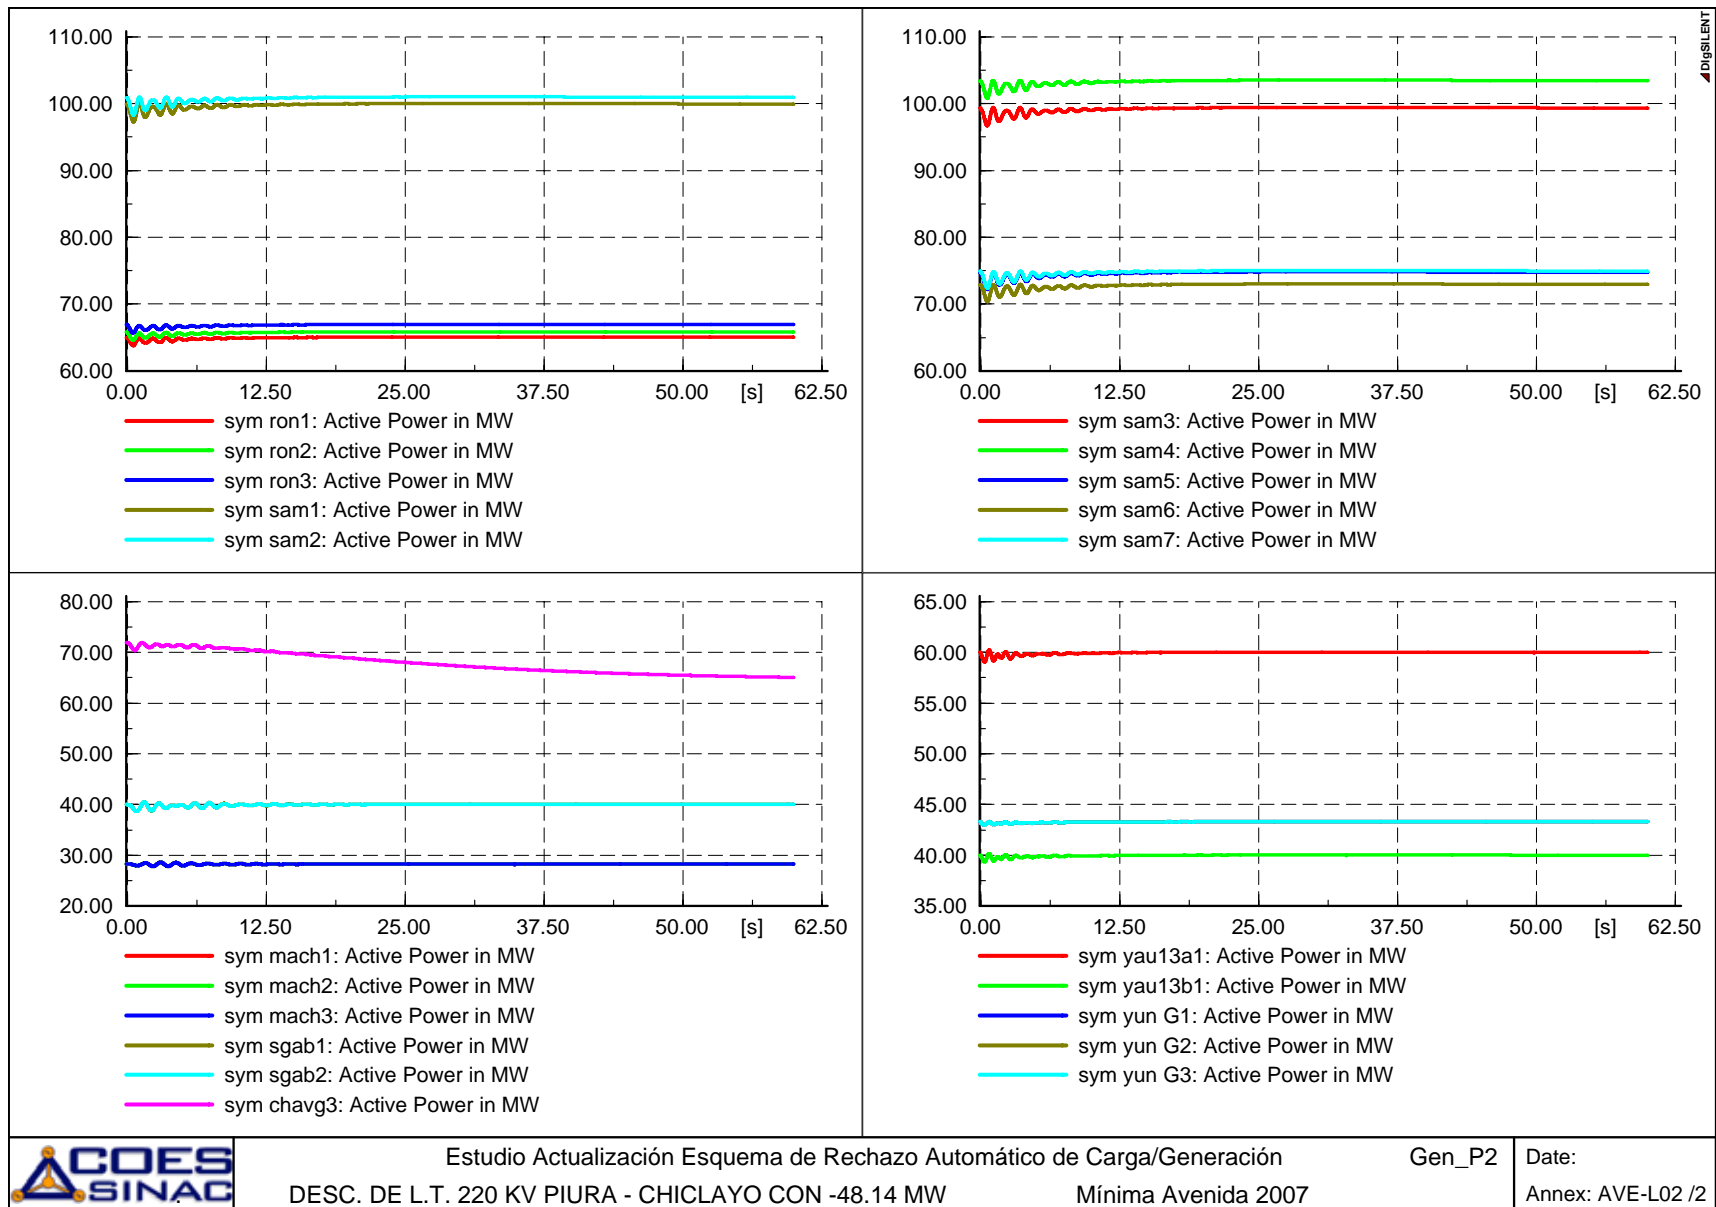

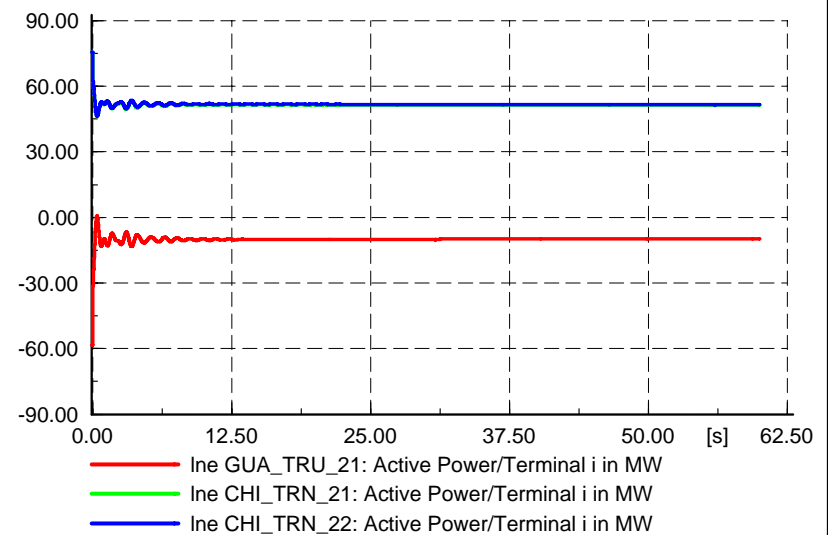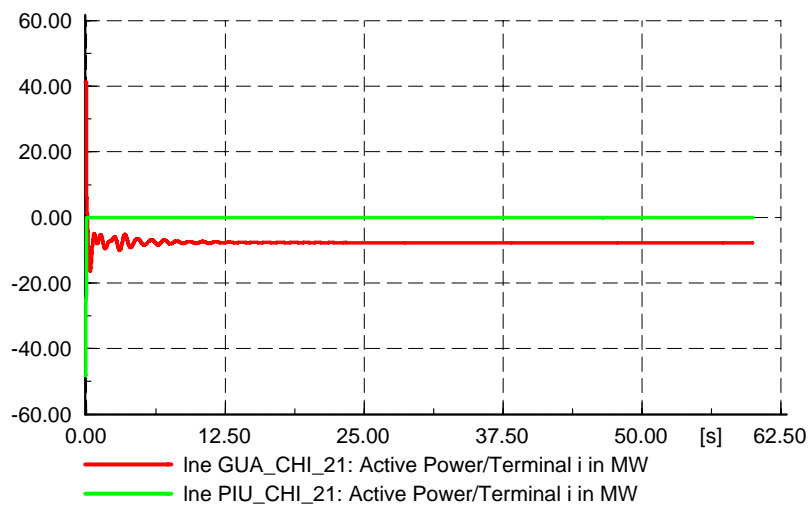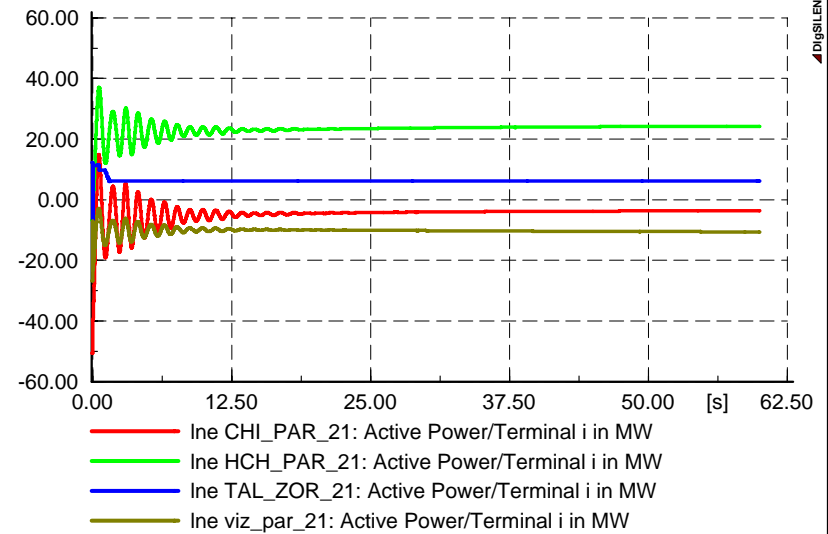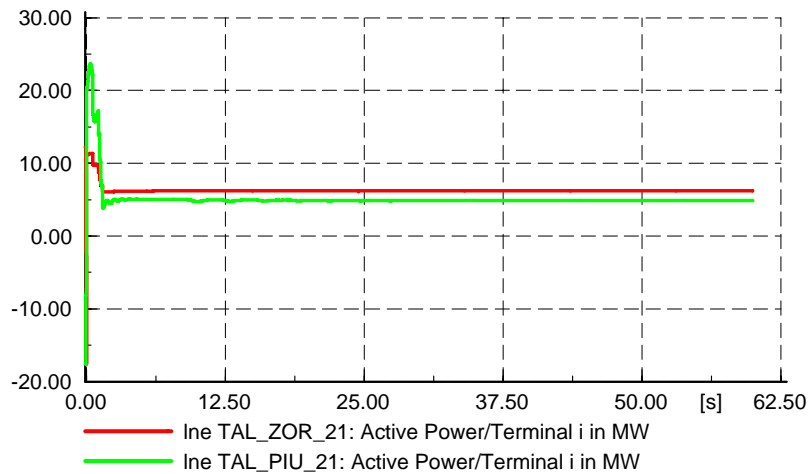


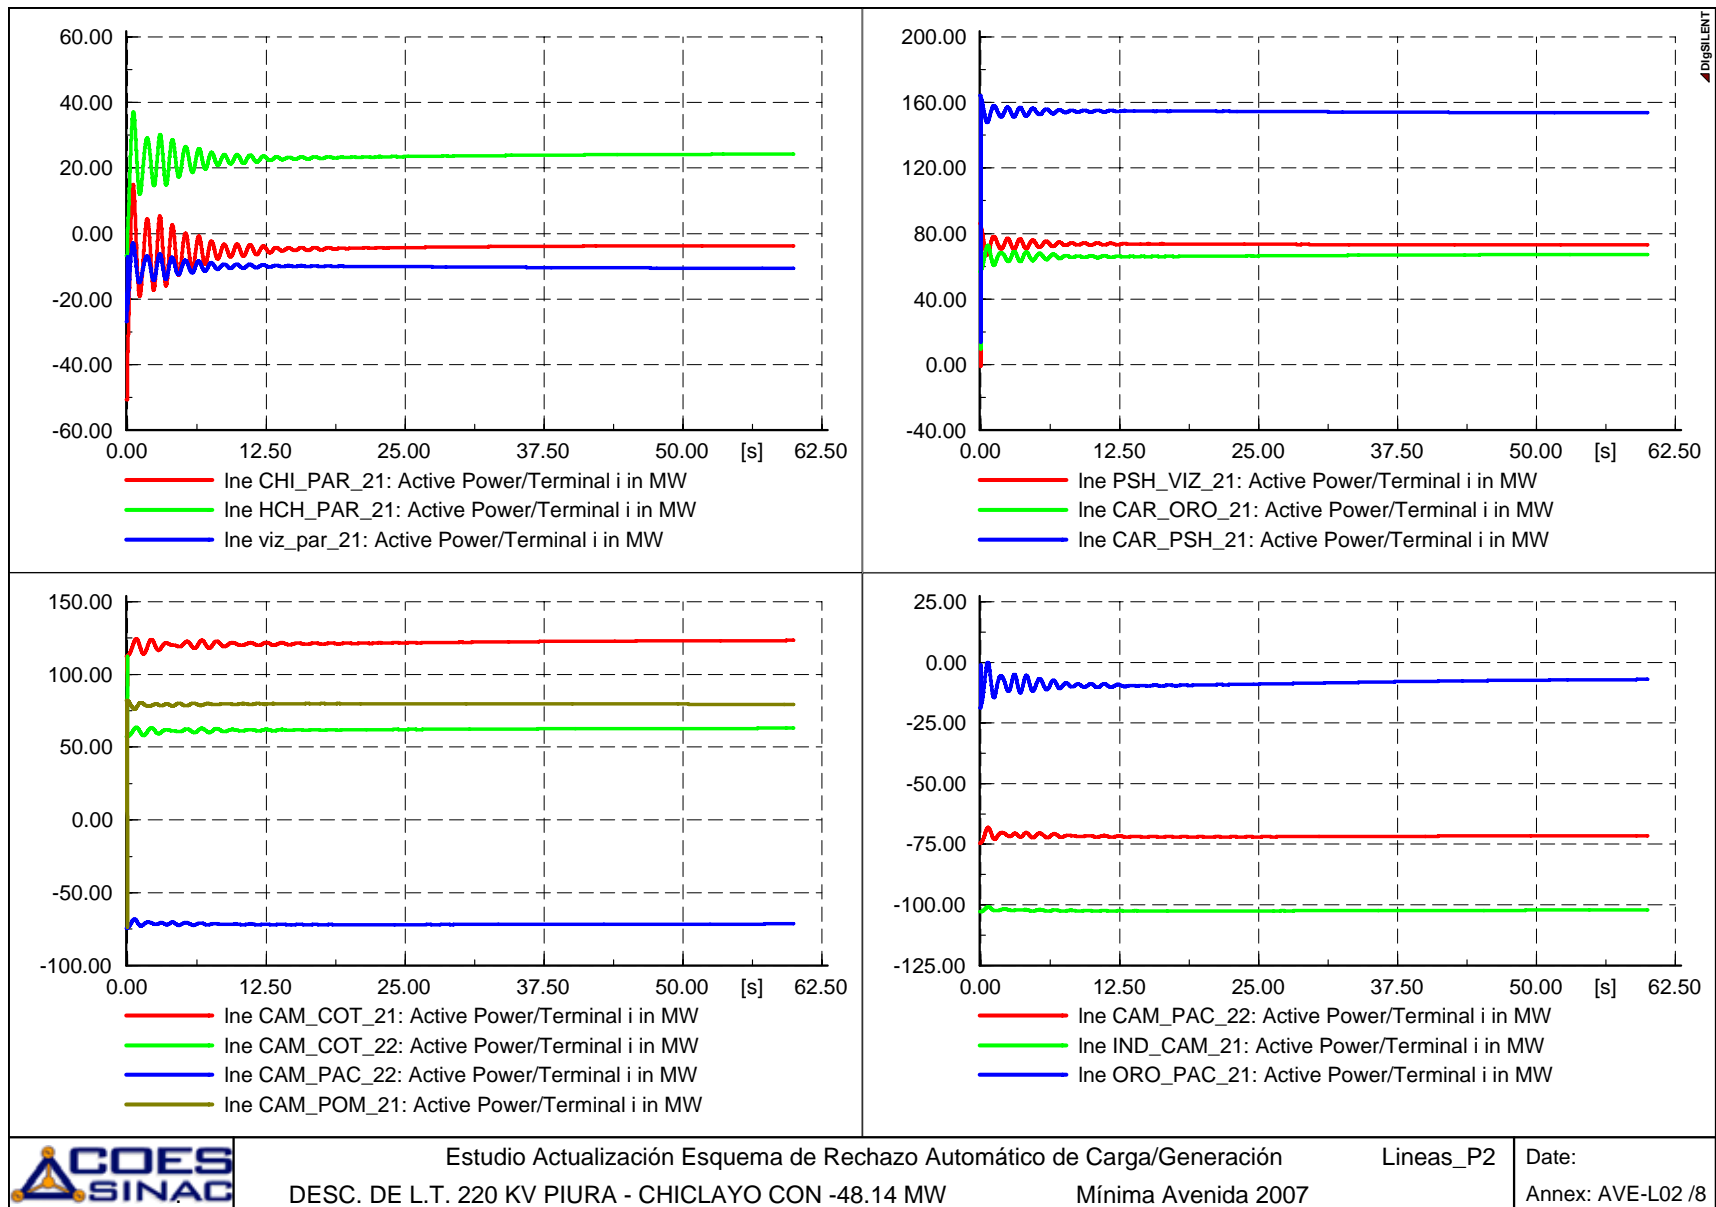


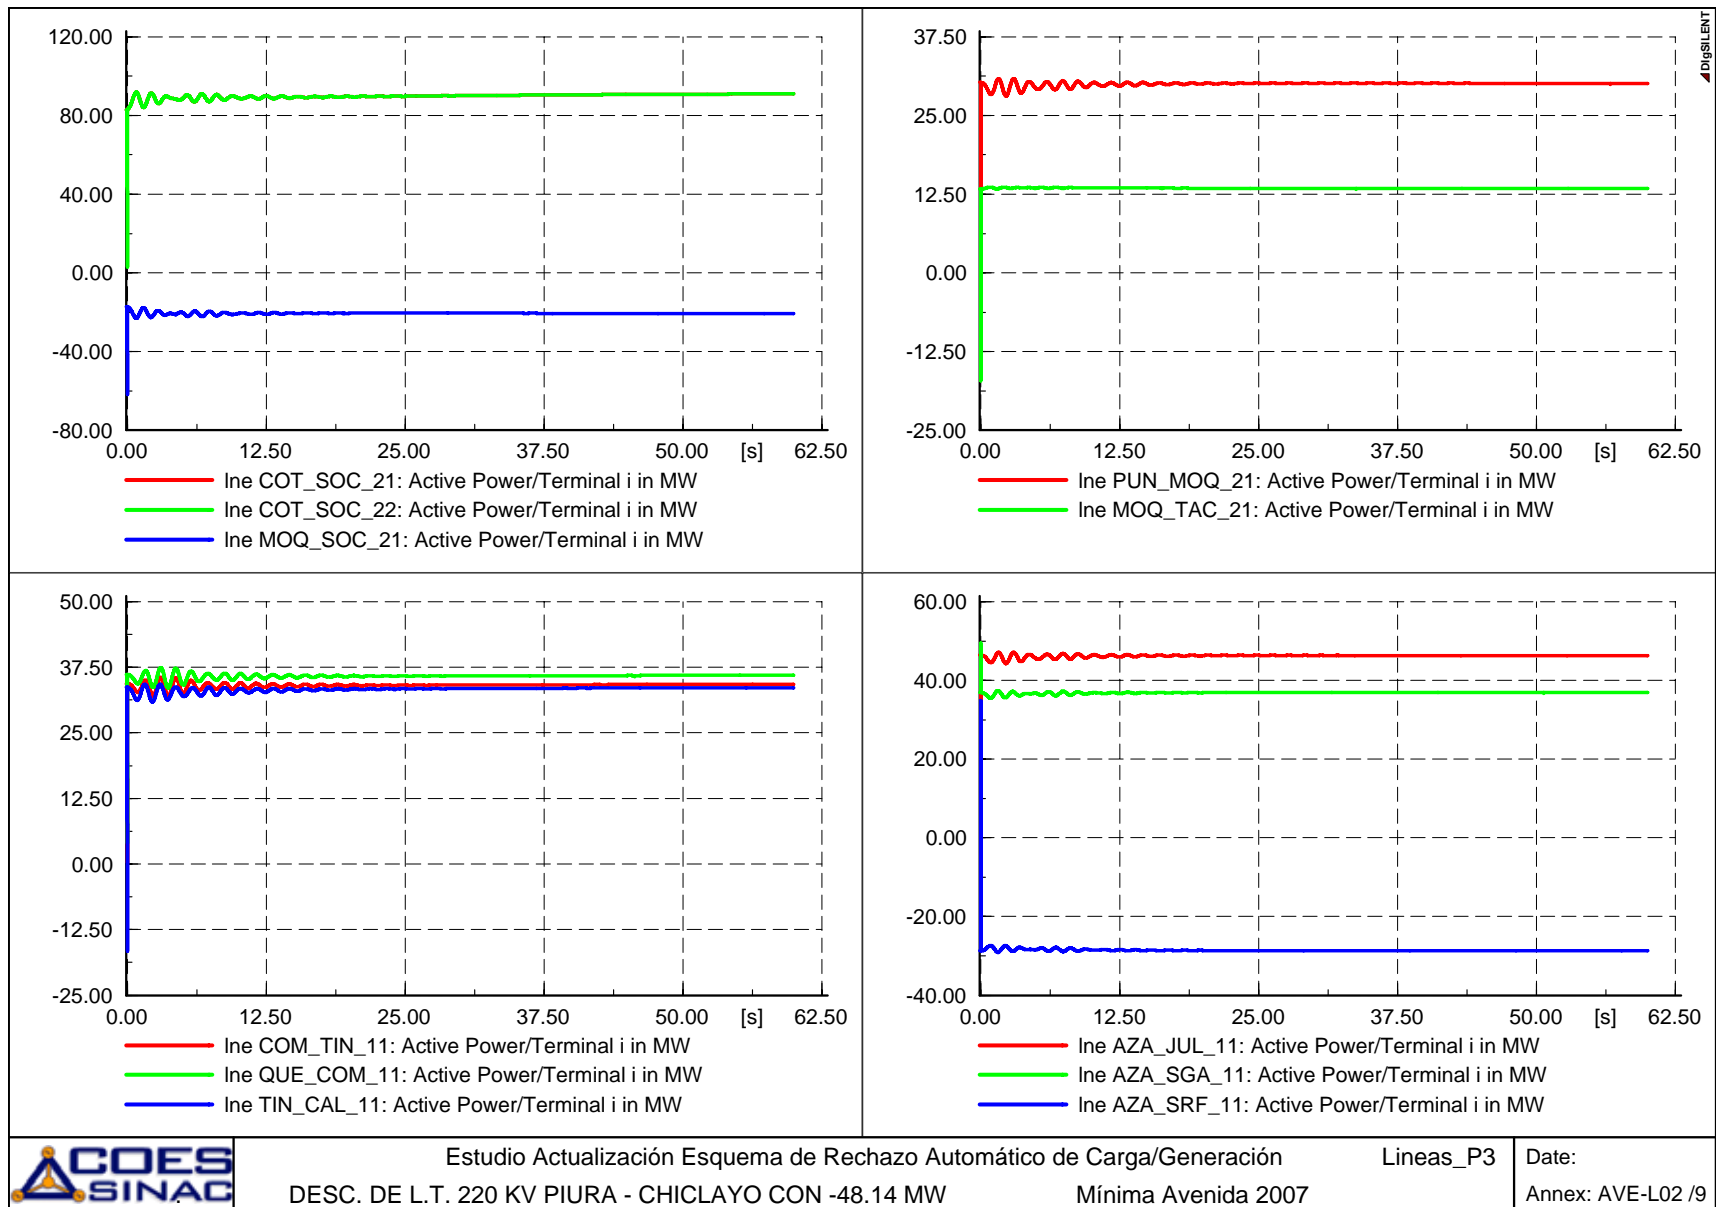



EV-03





Desconexión de la línea de 220 kV Guadalupe - Trujillo con -58.35 MW

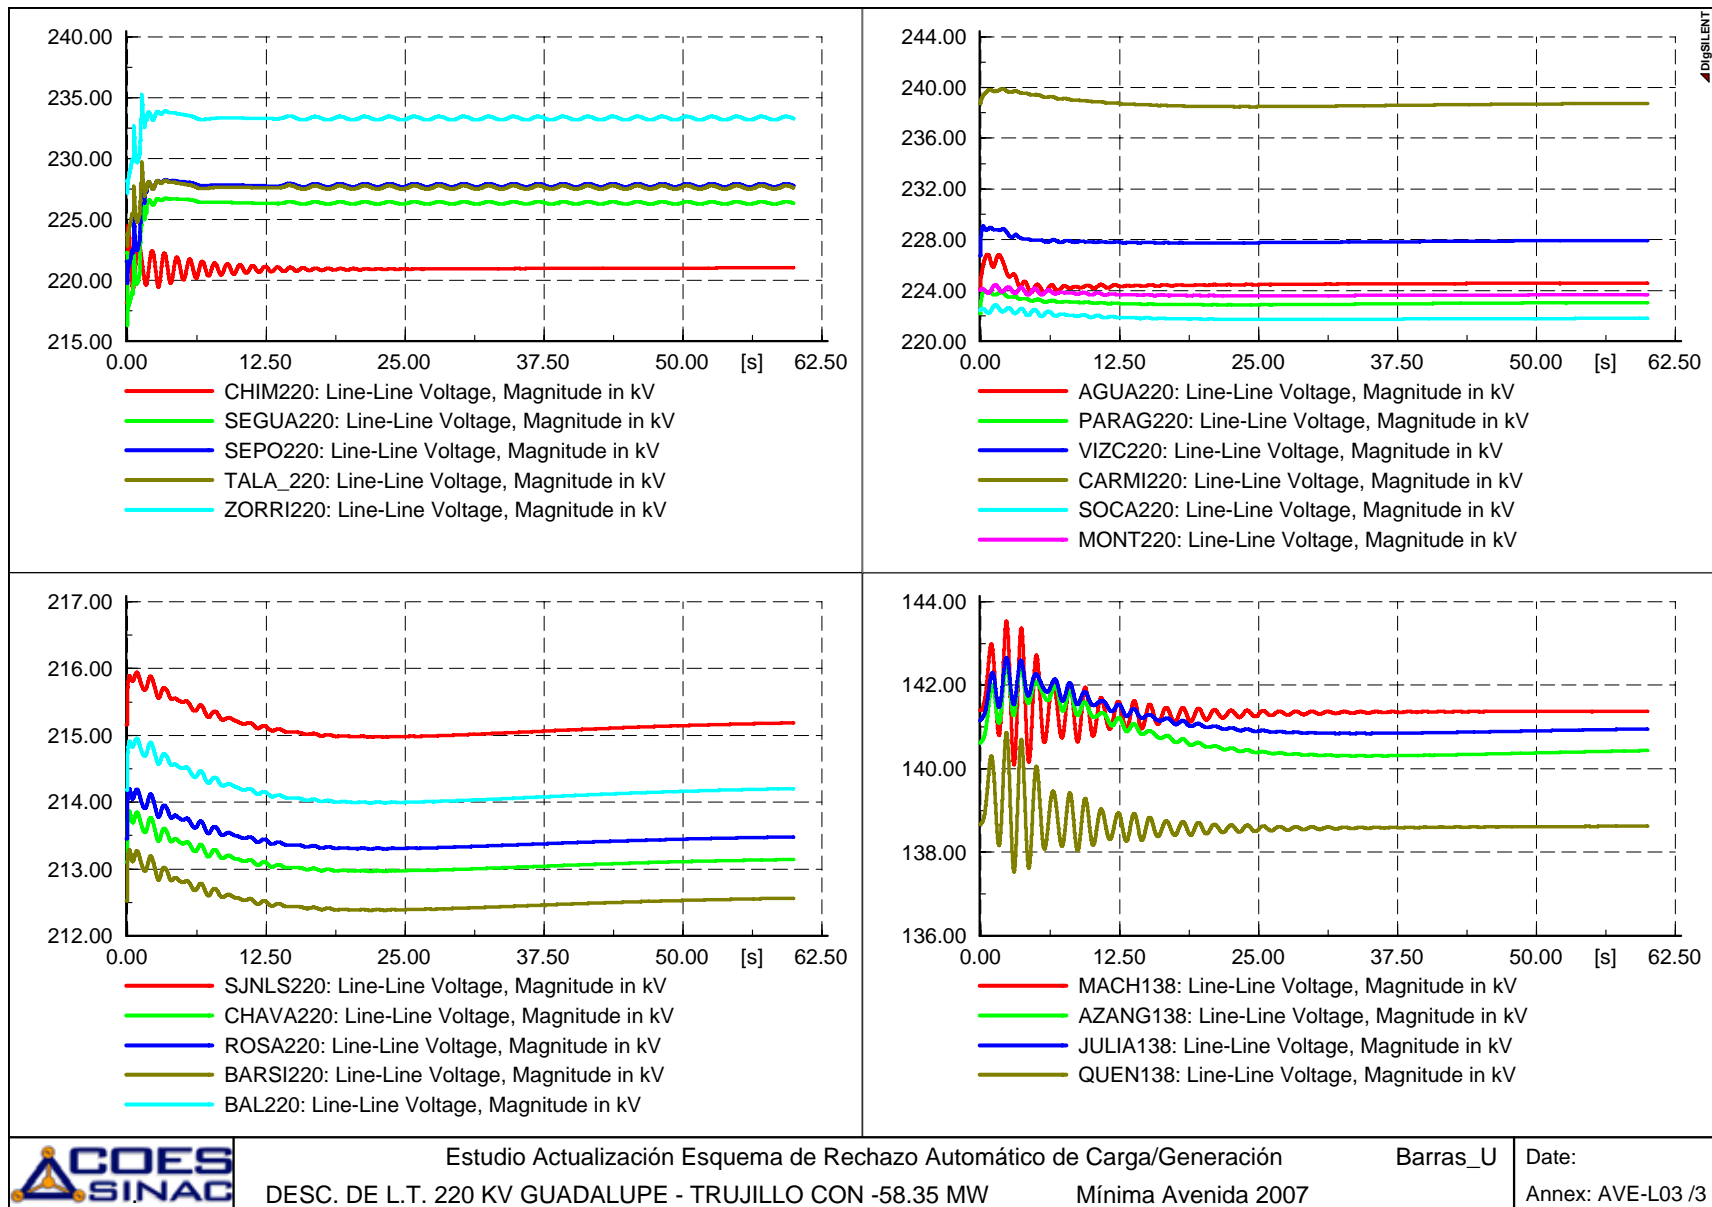





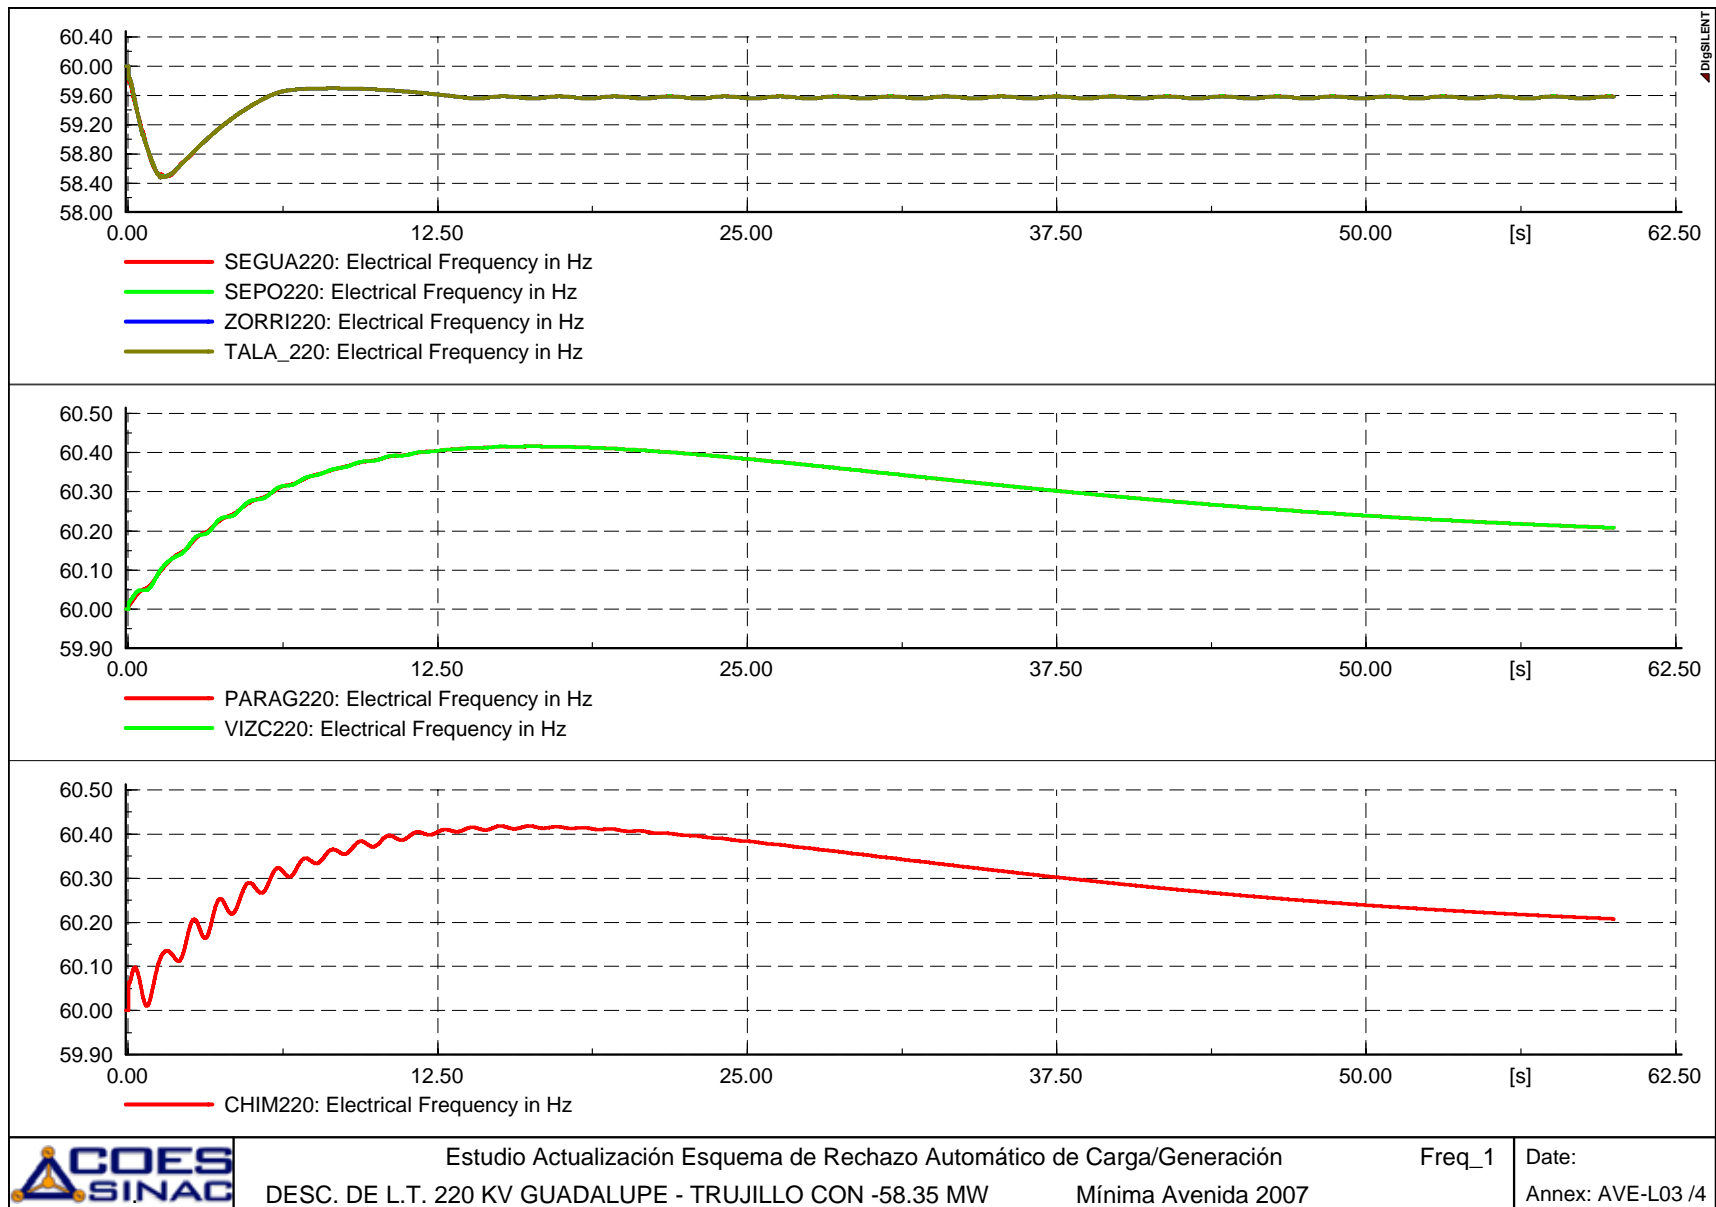


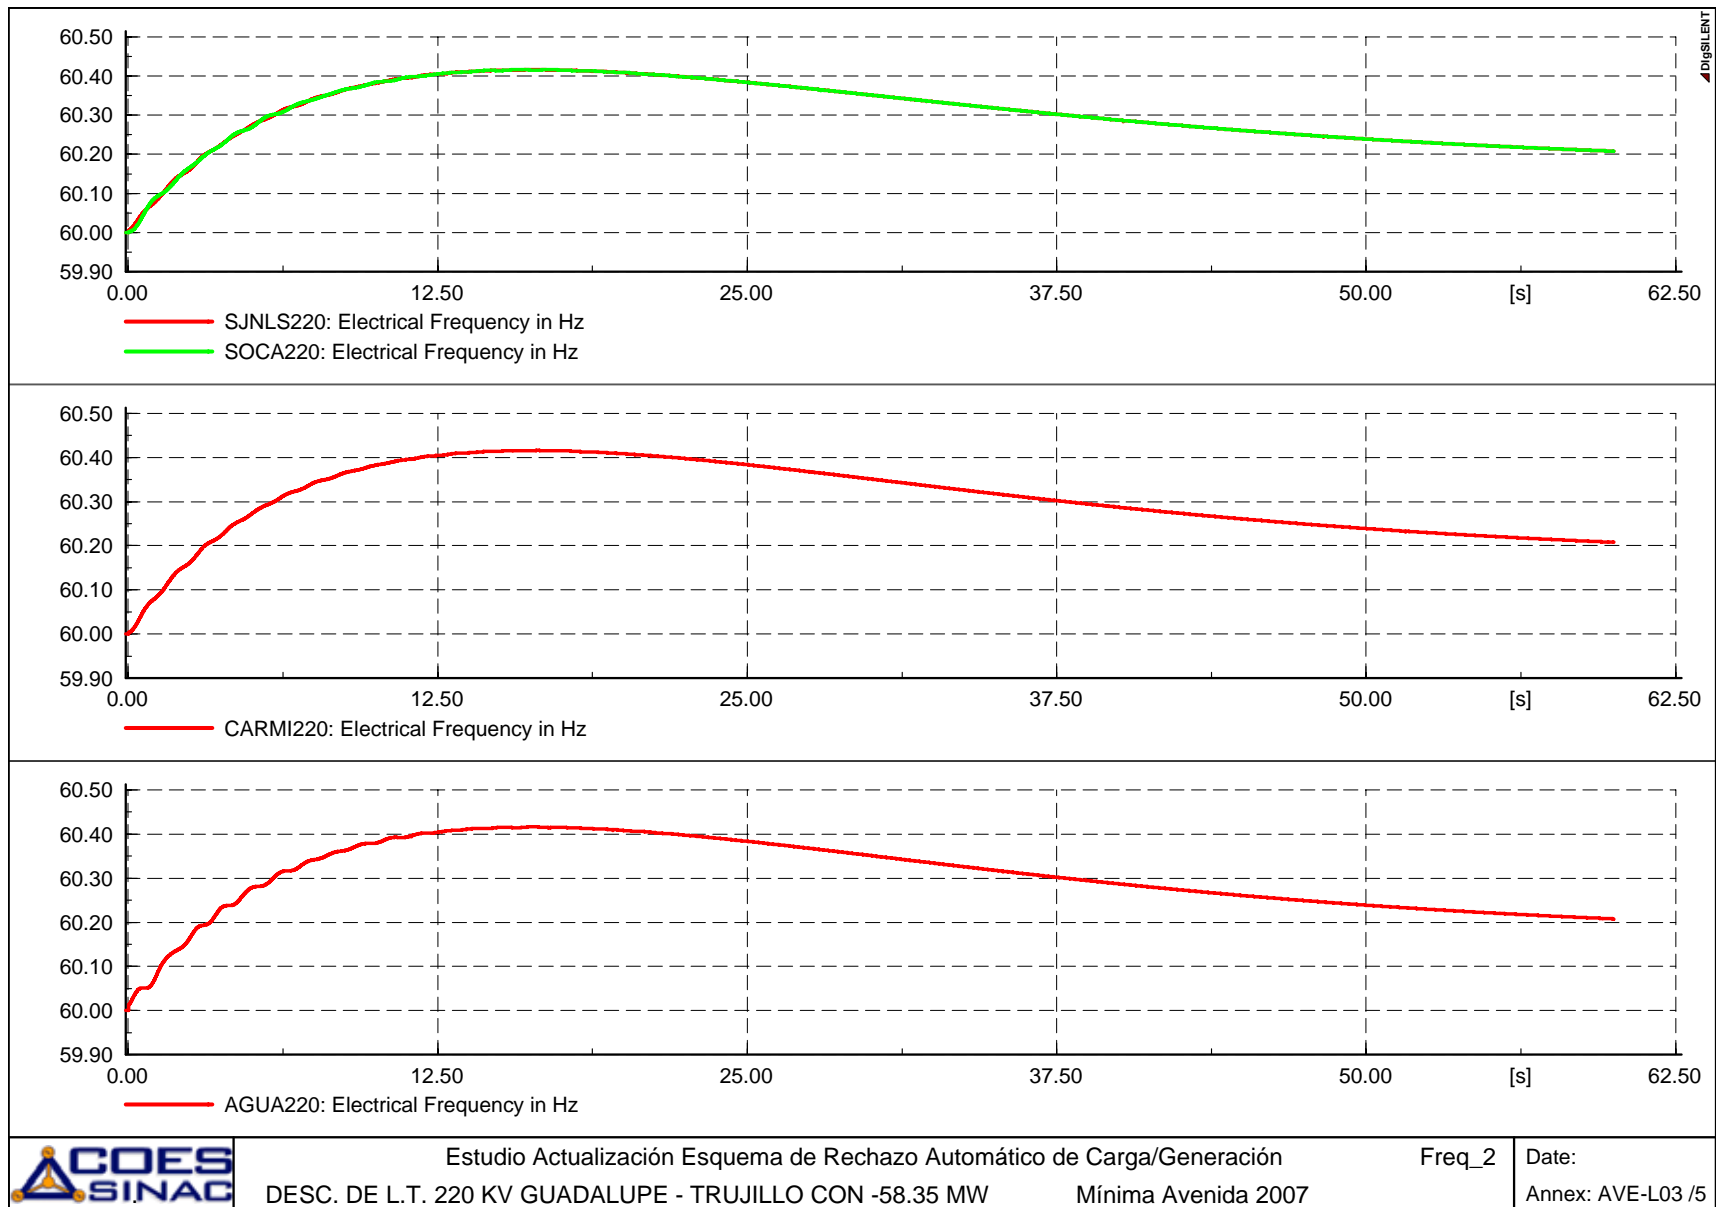


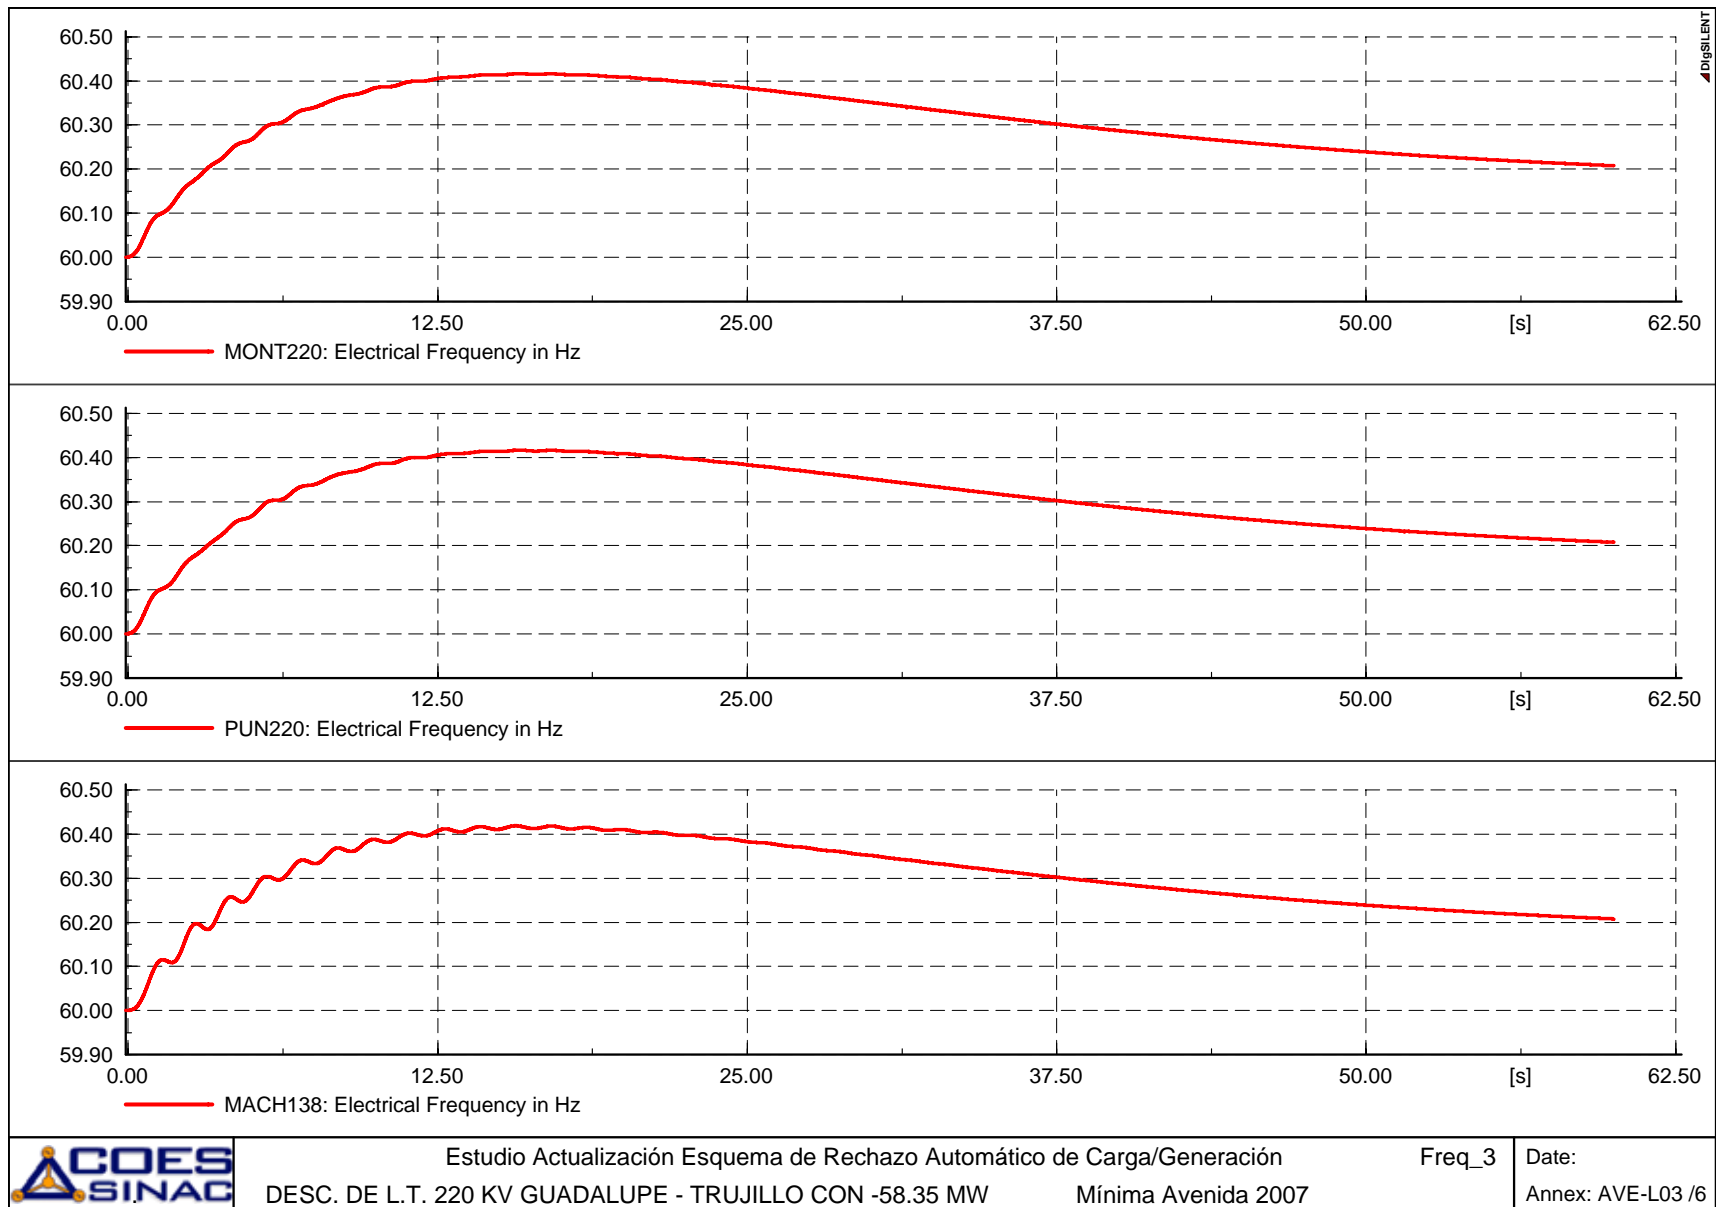


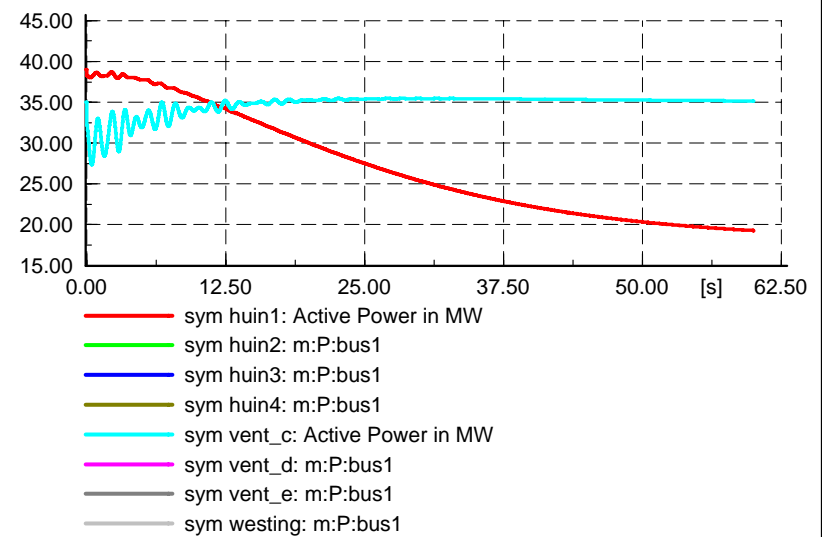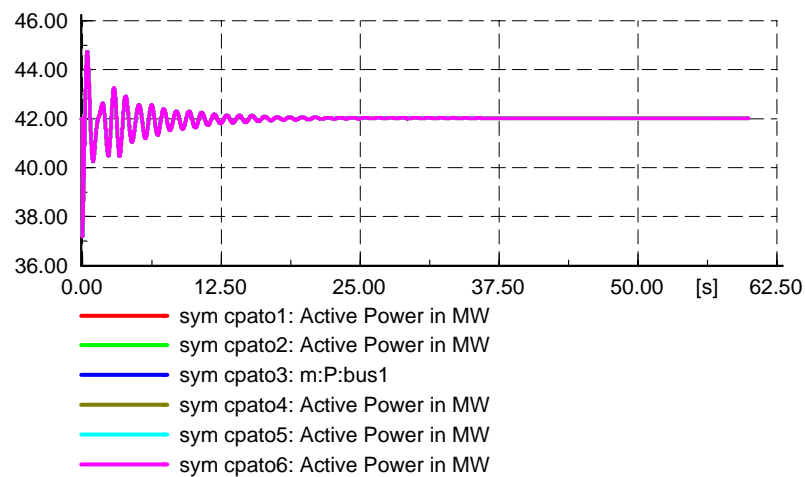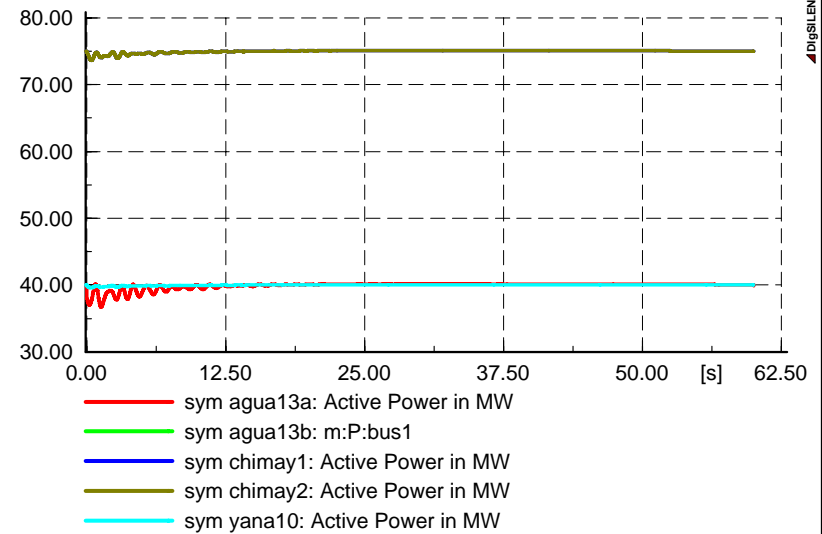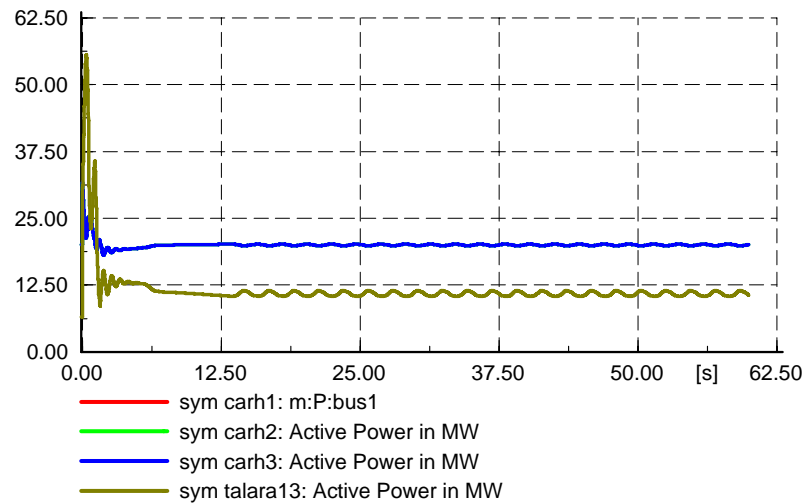

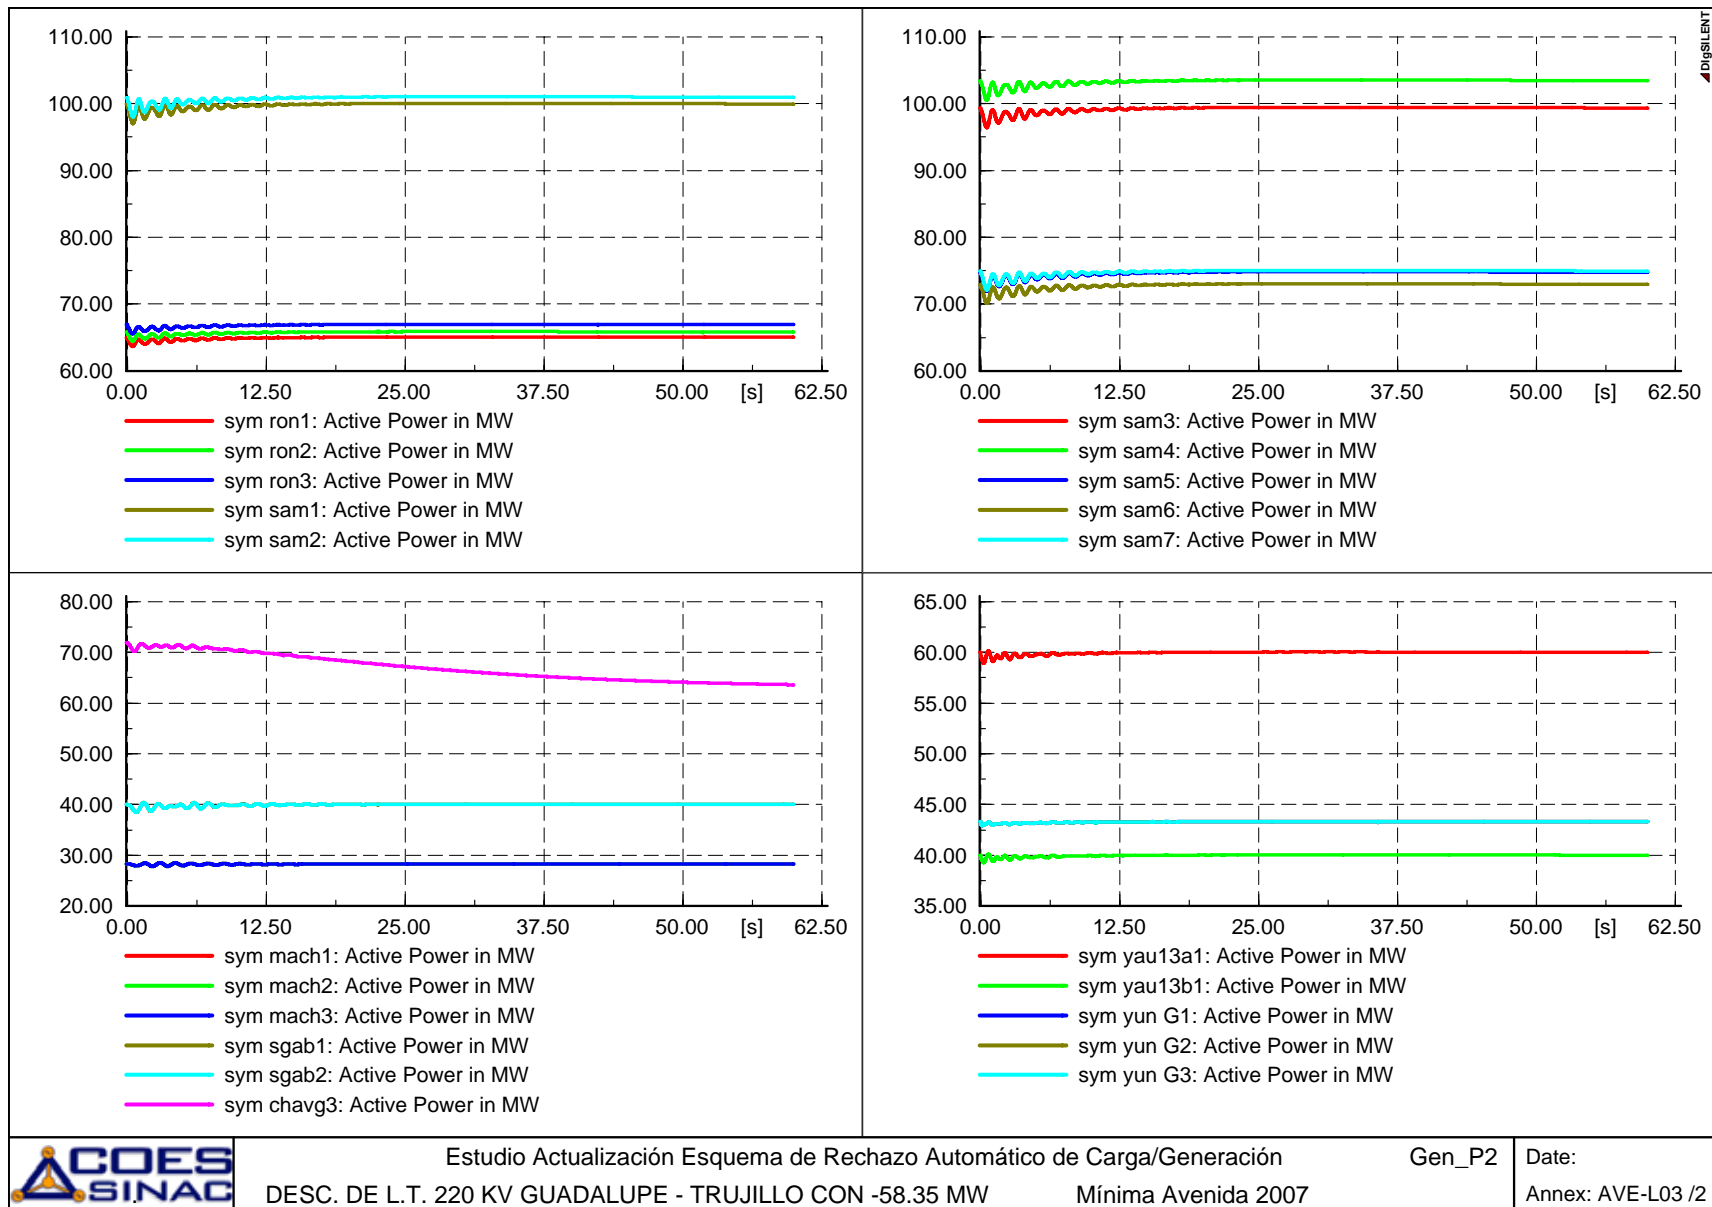

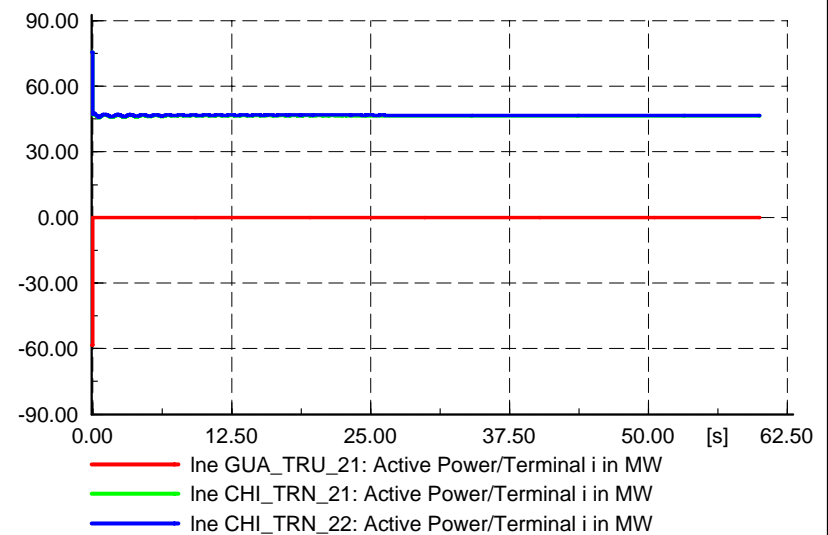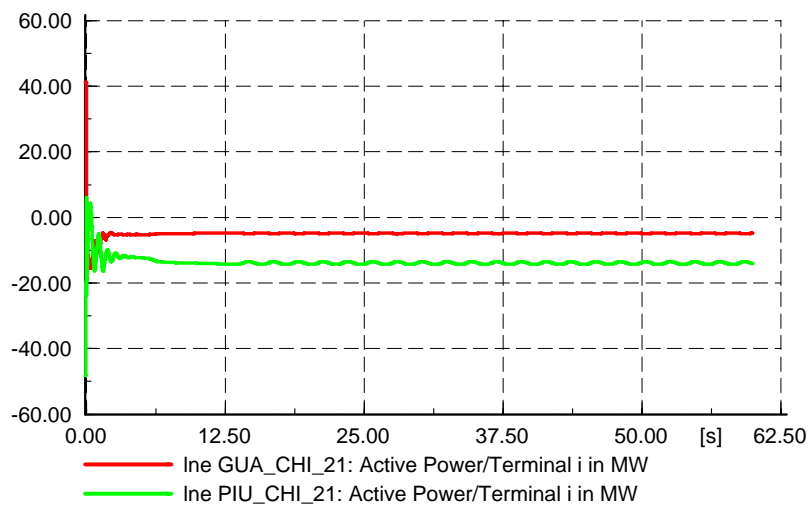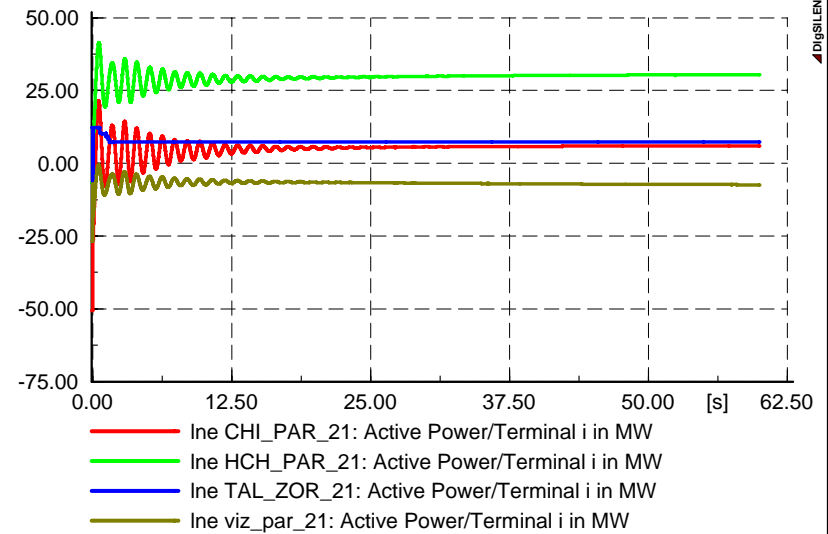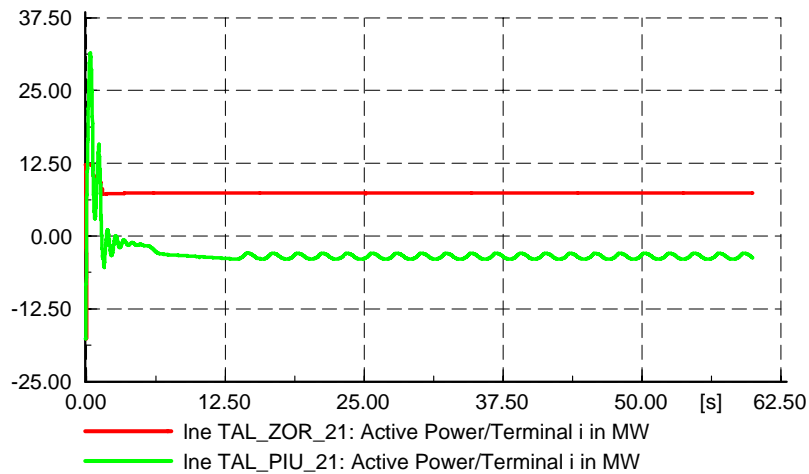


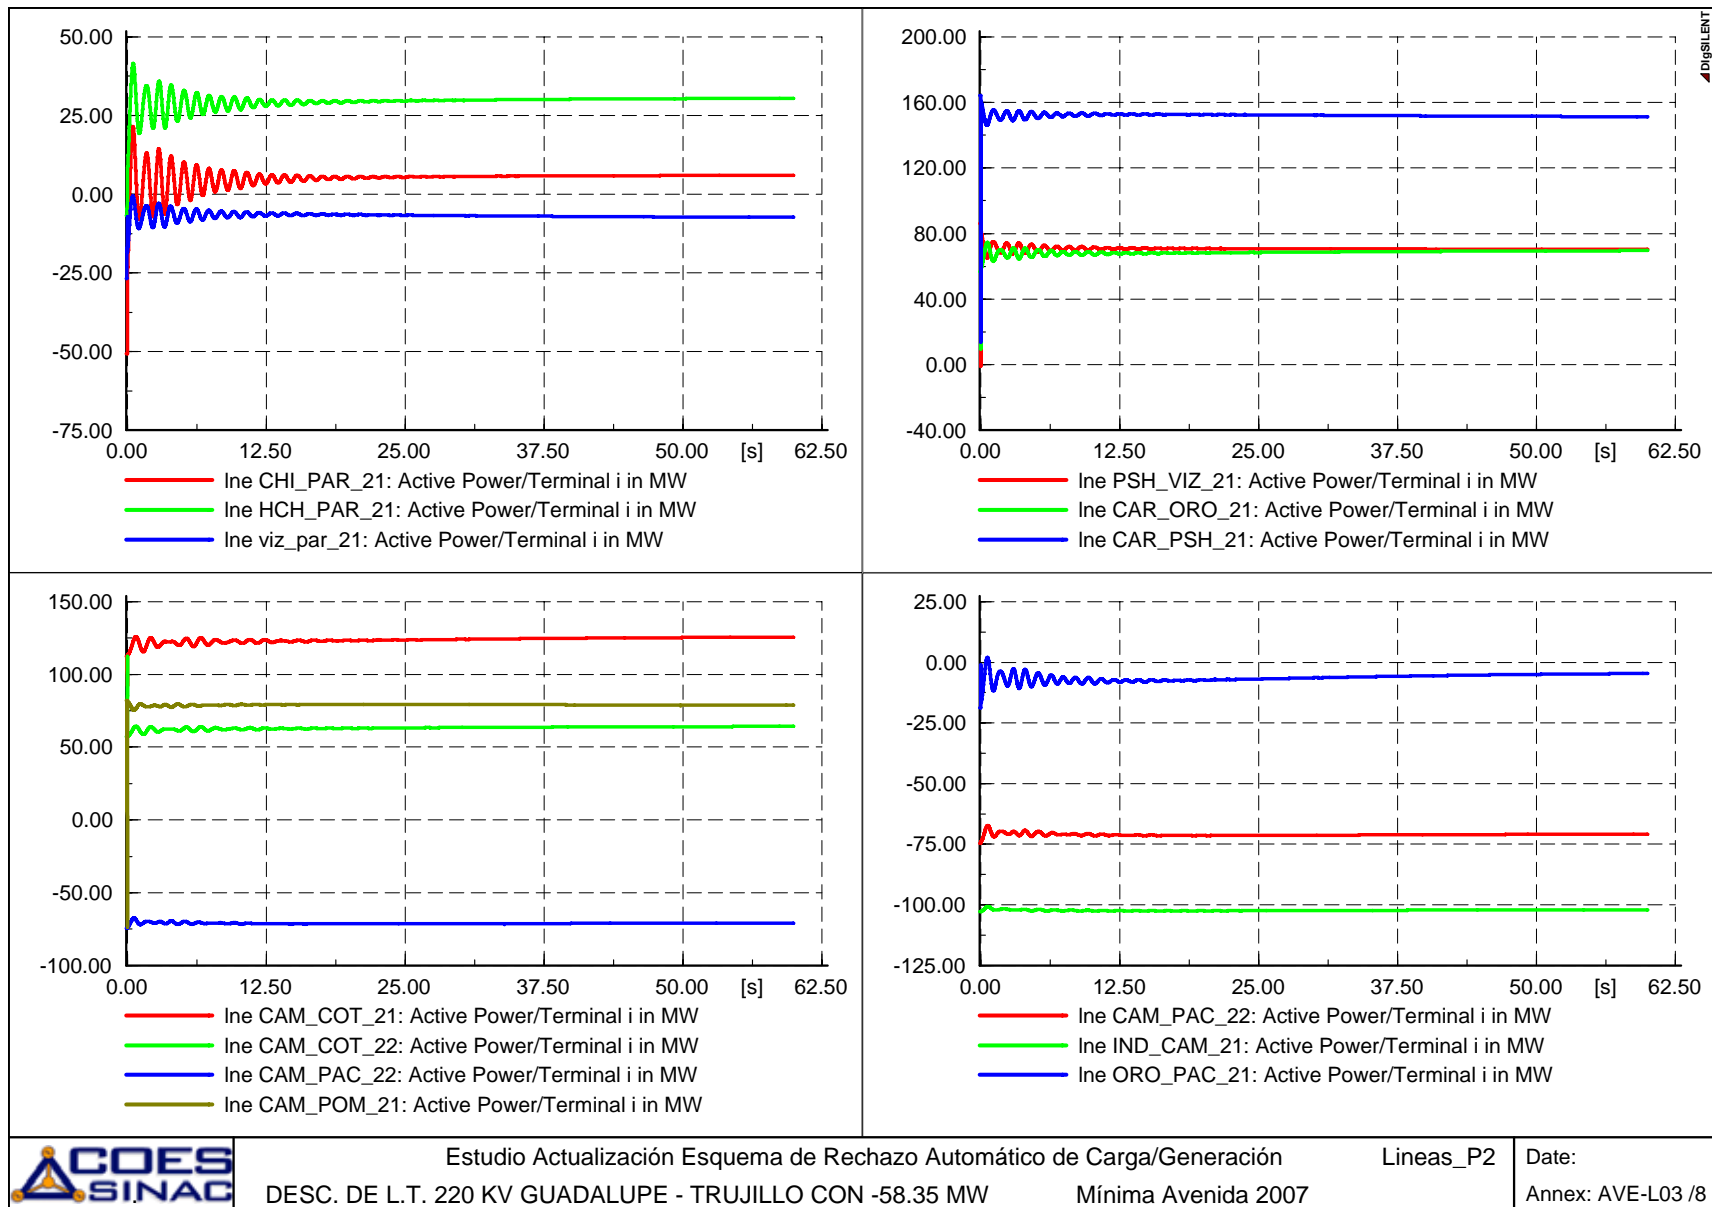


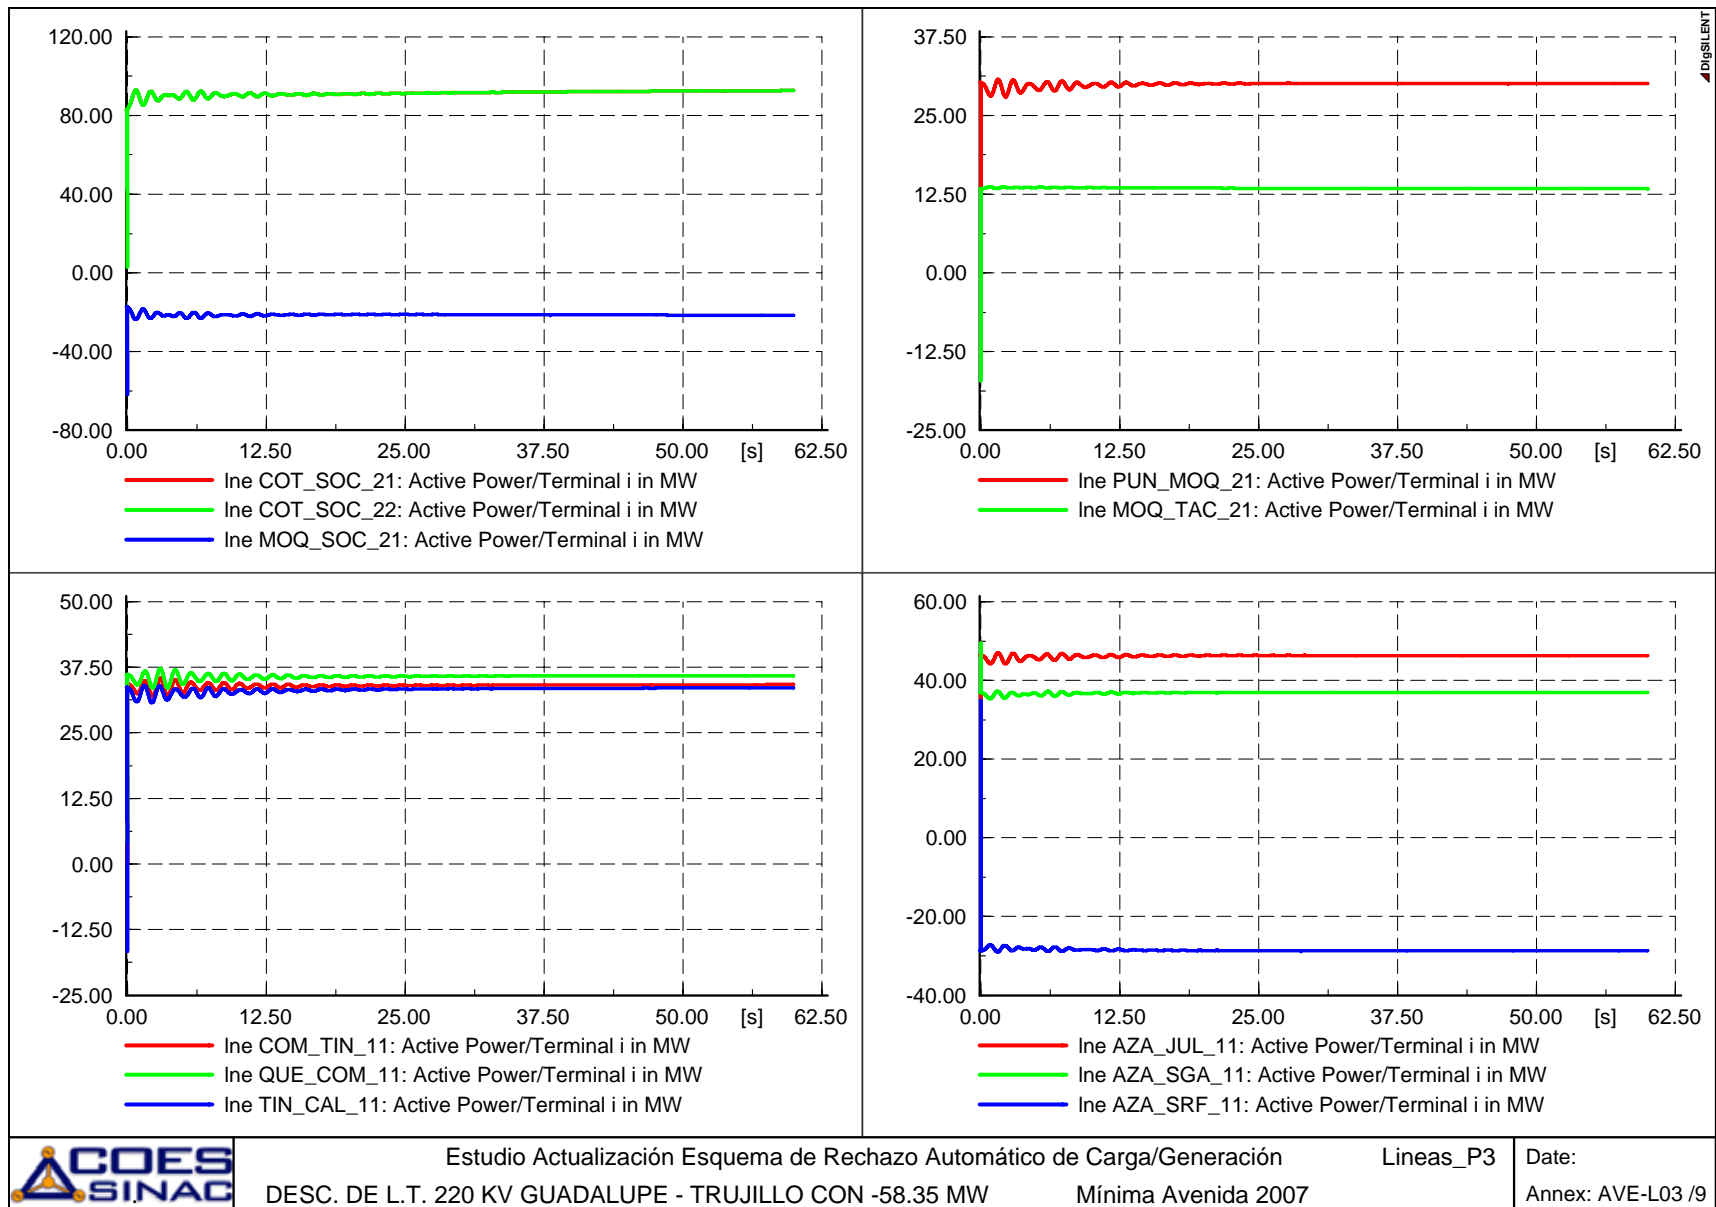



EV-04


Desconexión de la línea de 220 kV Trujillo - Chimbote con -72.76 MW

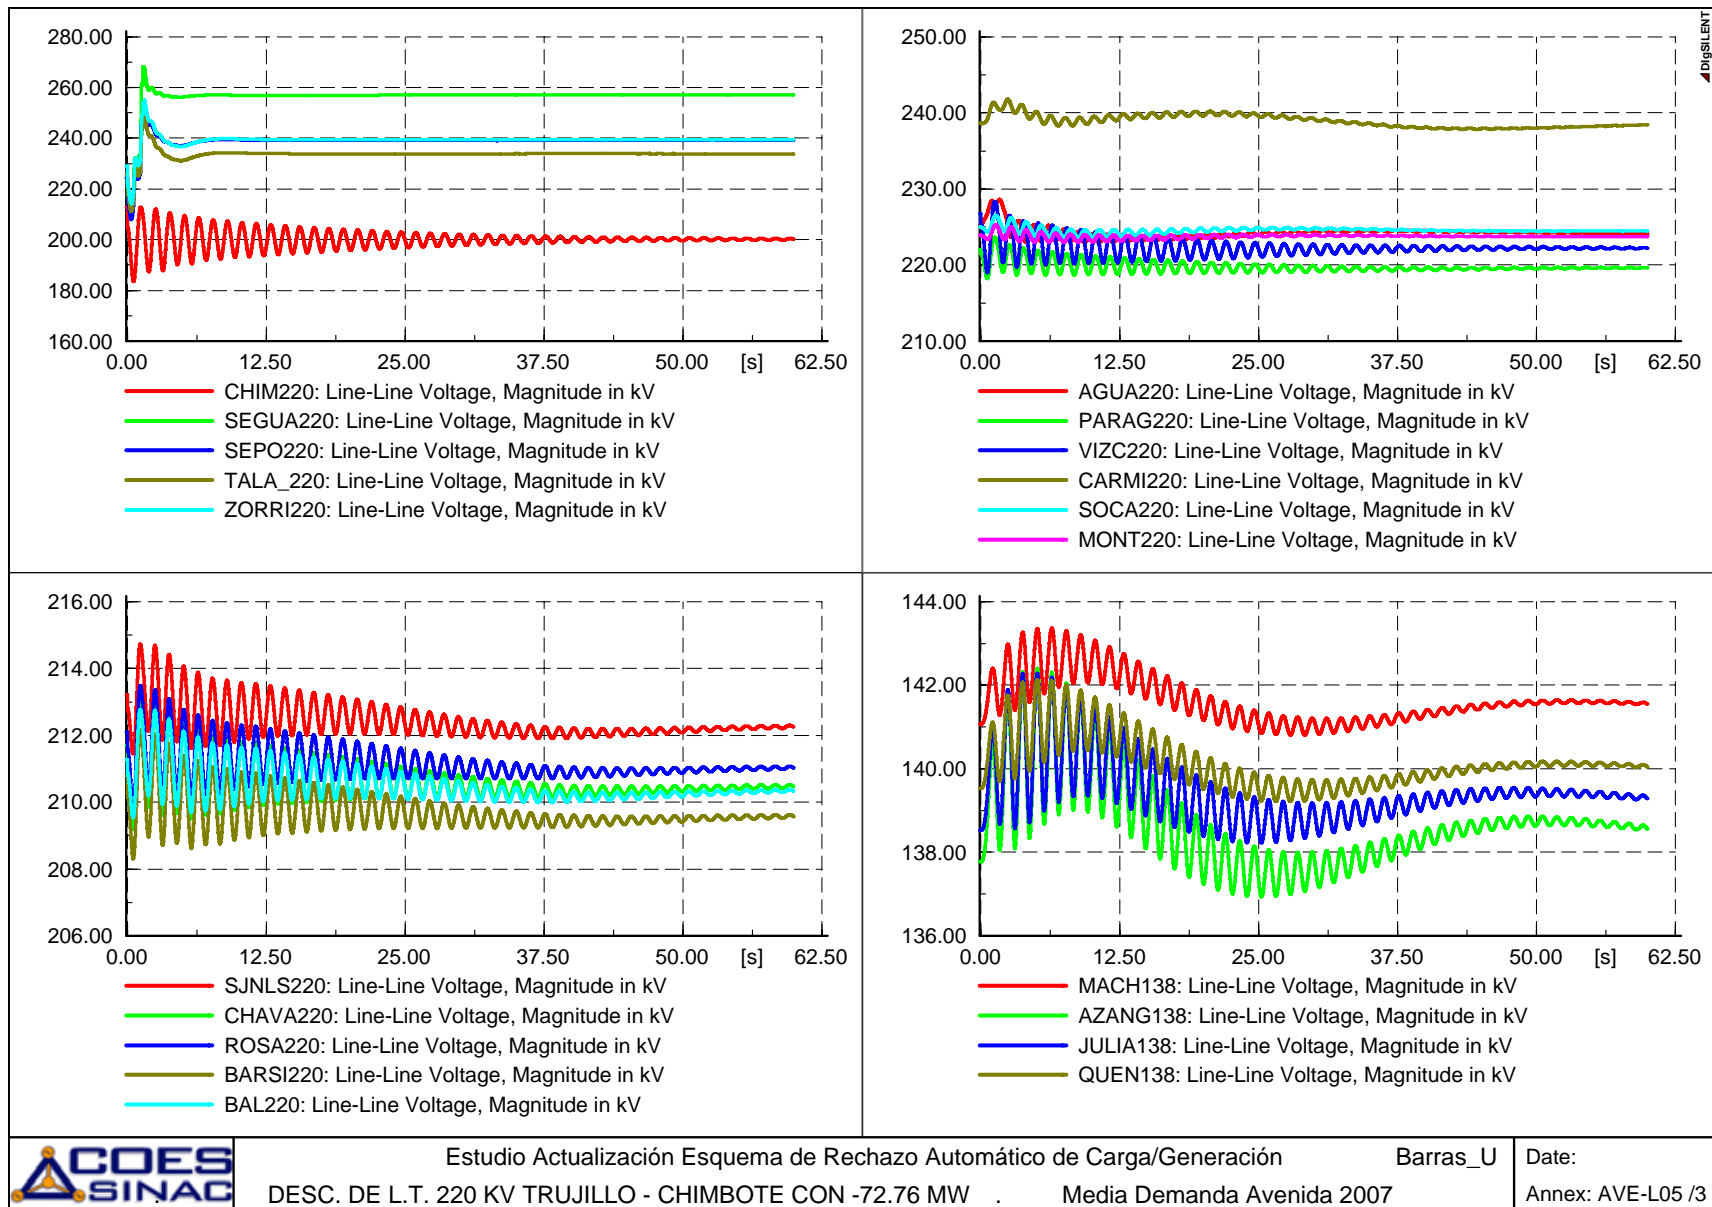


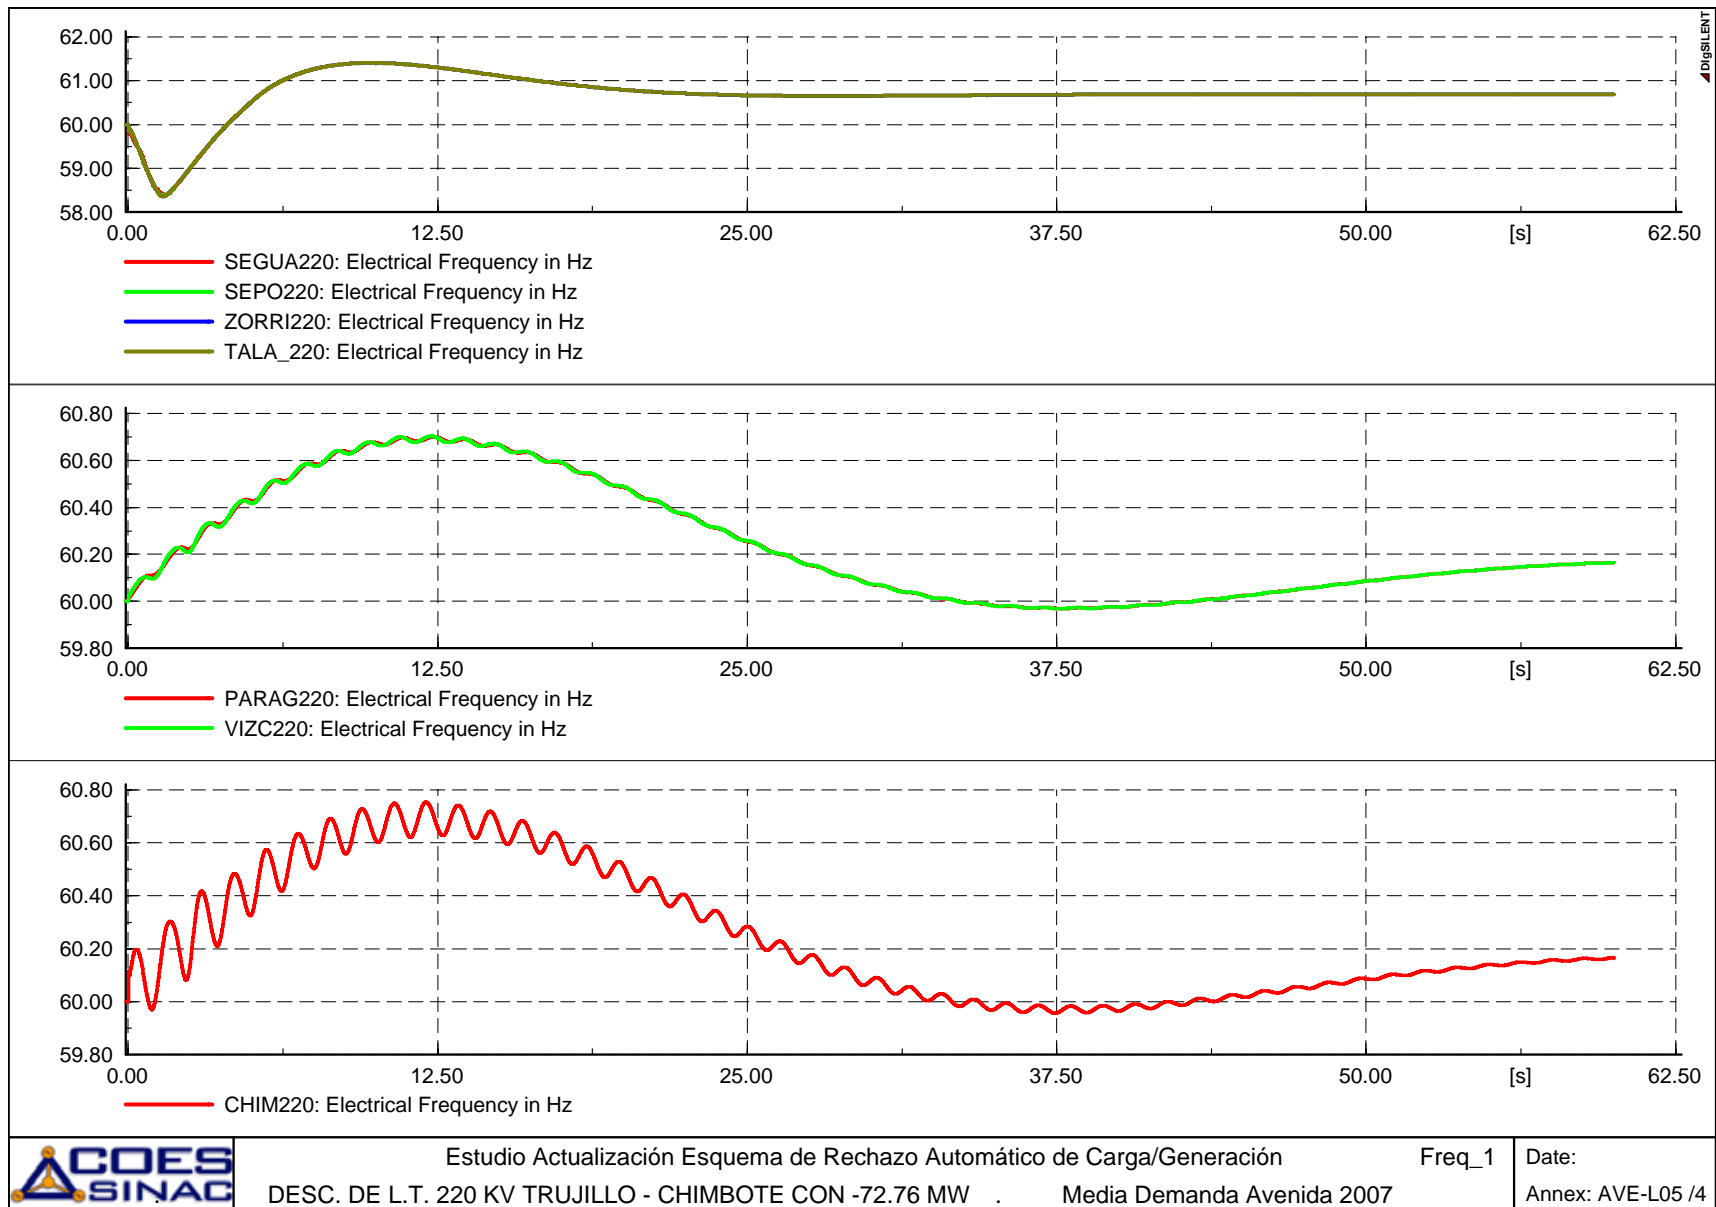


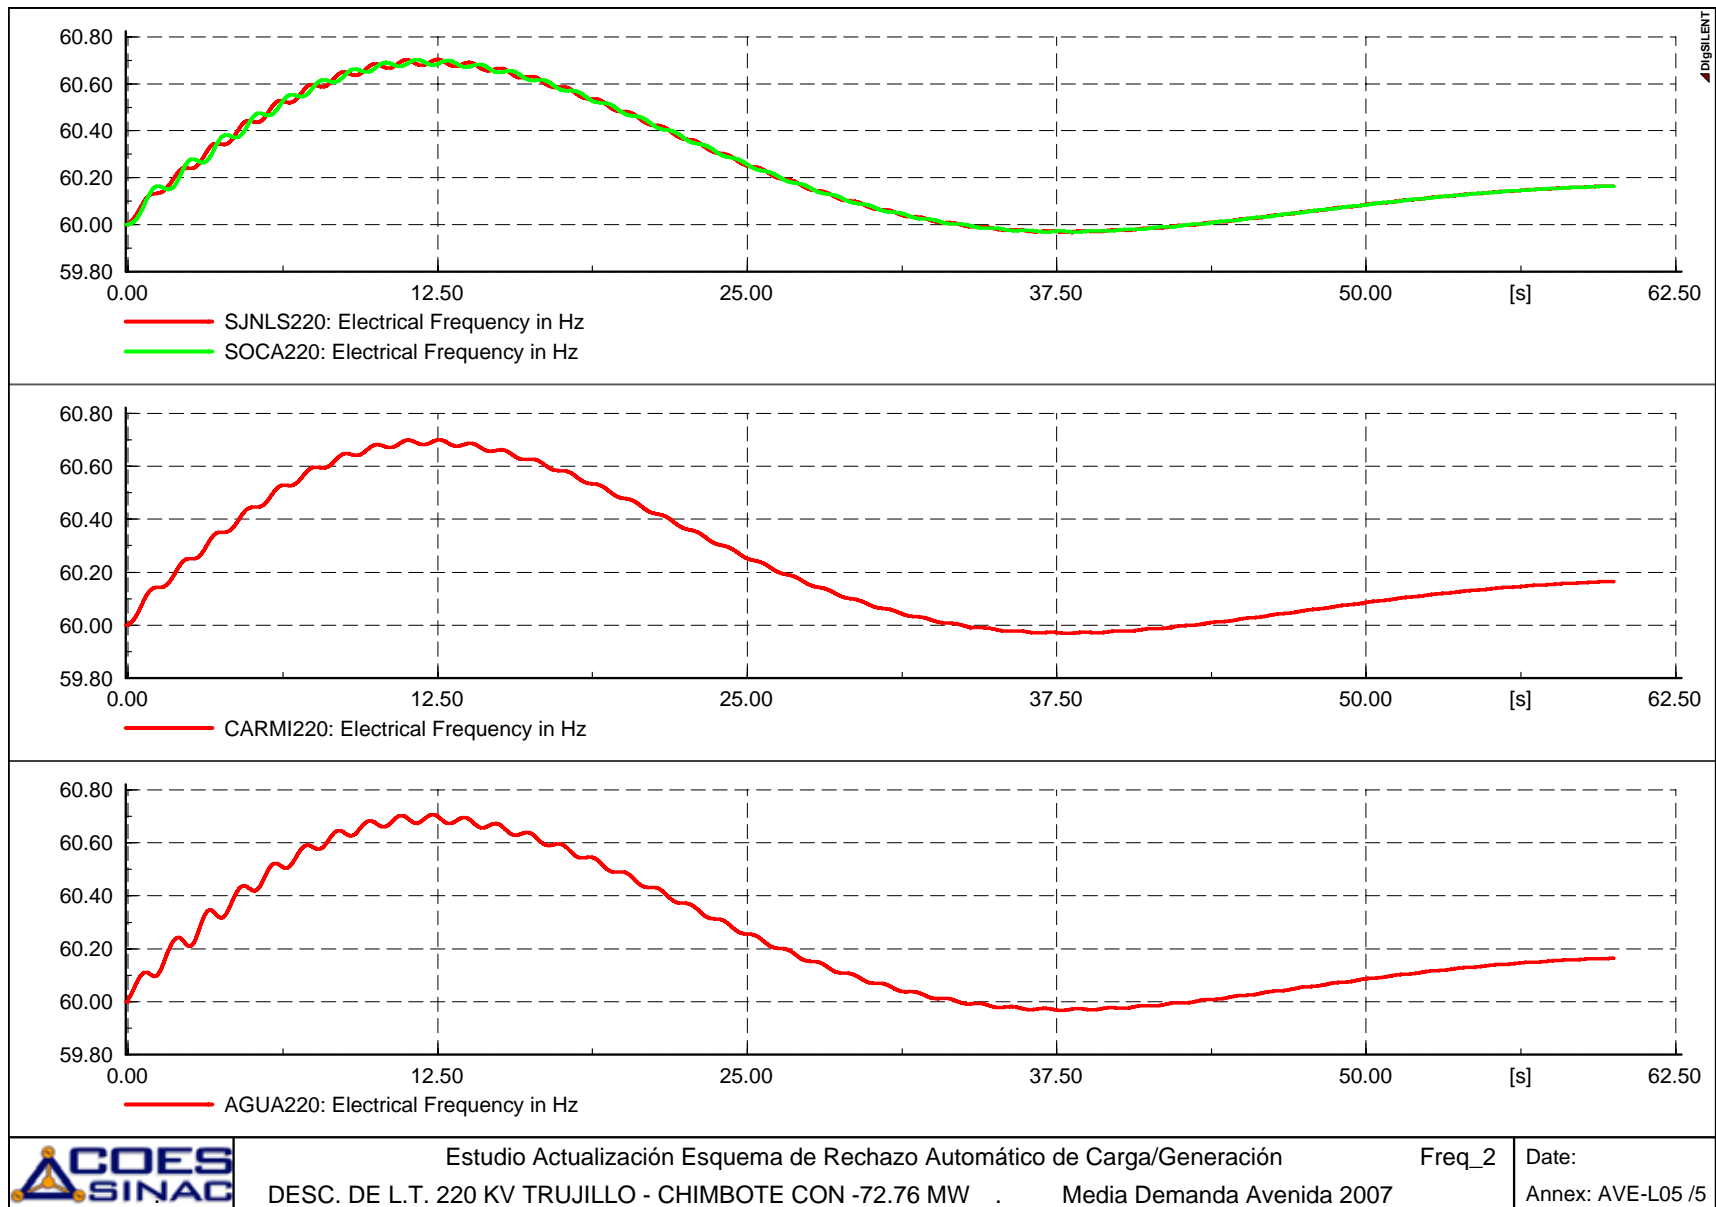


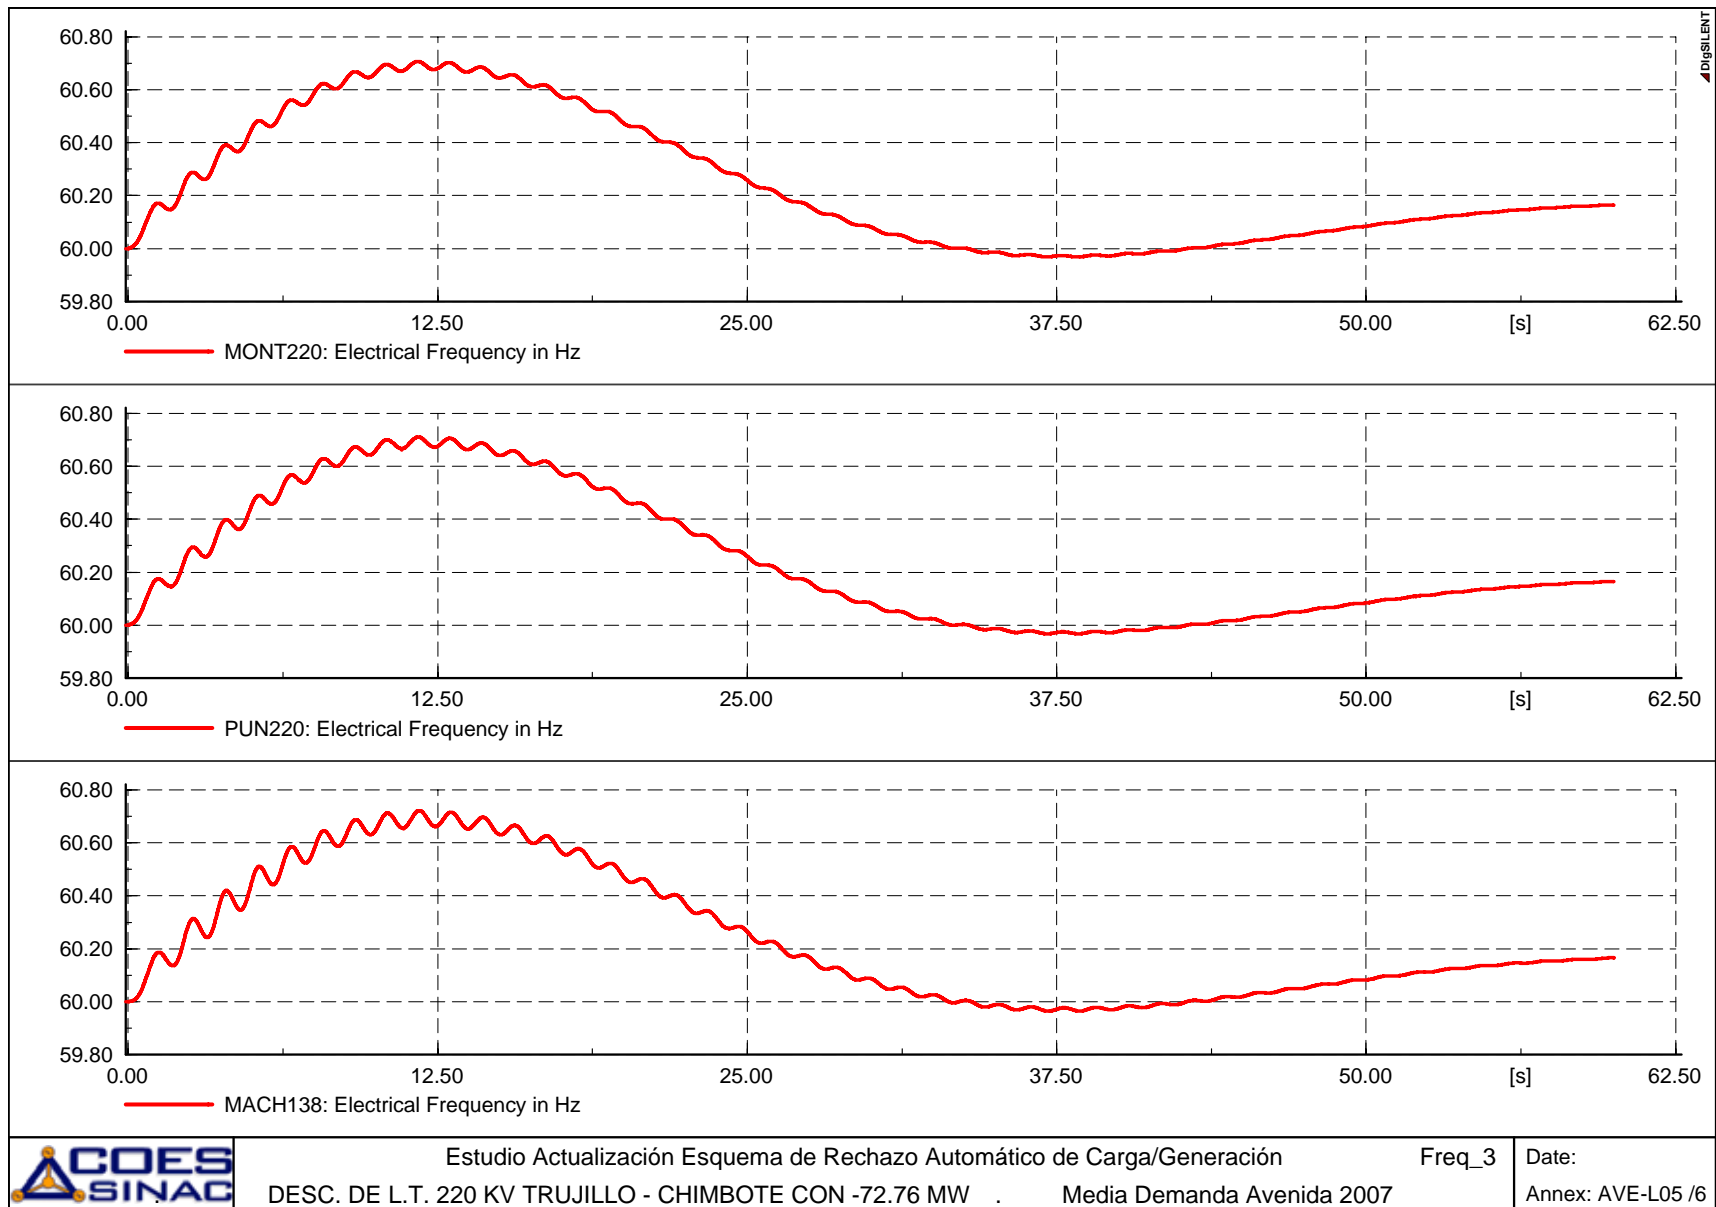


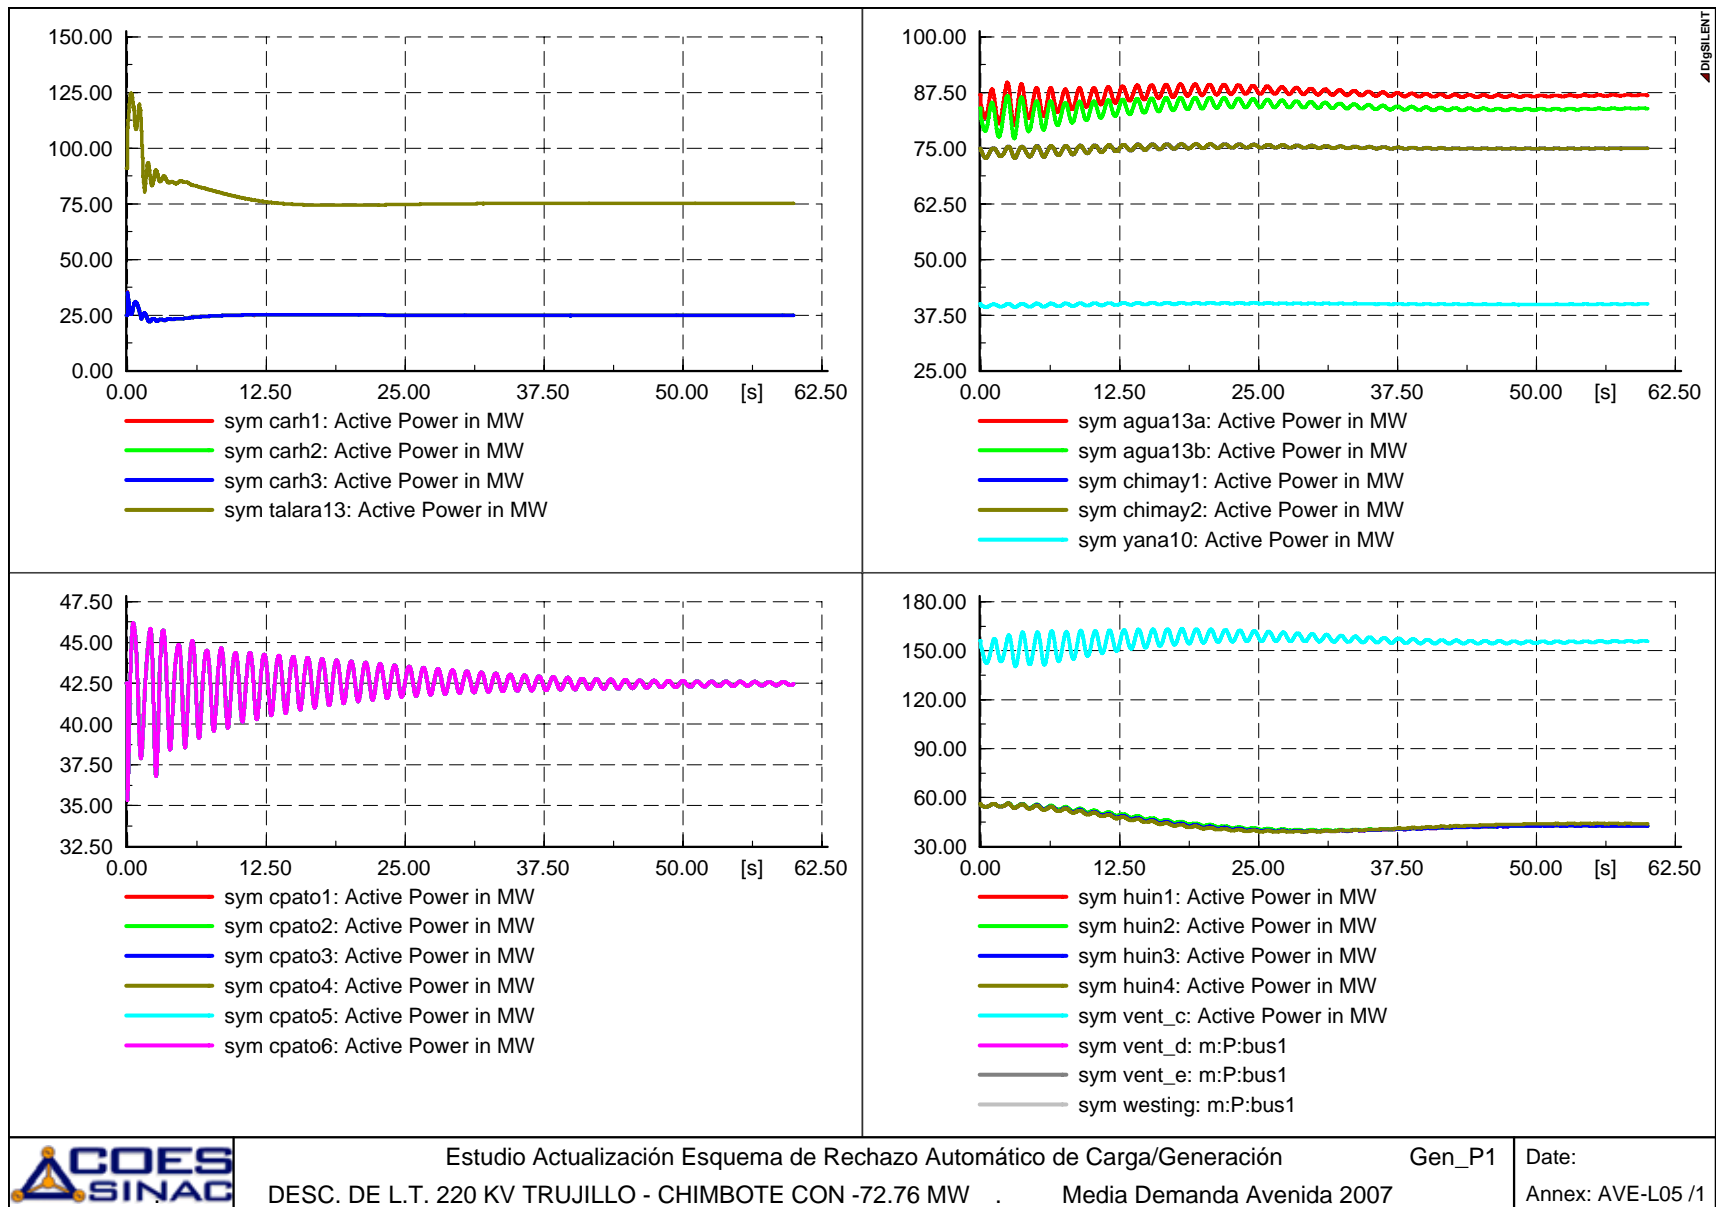

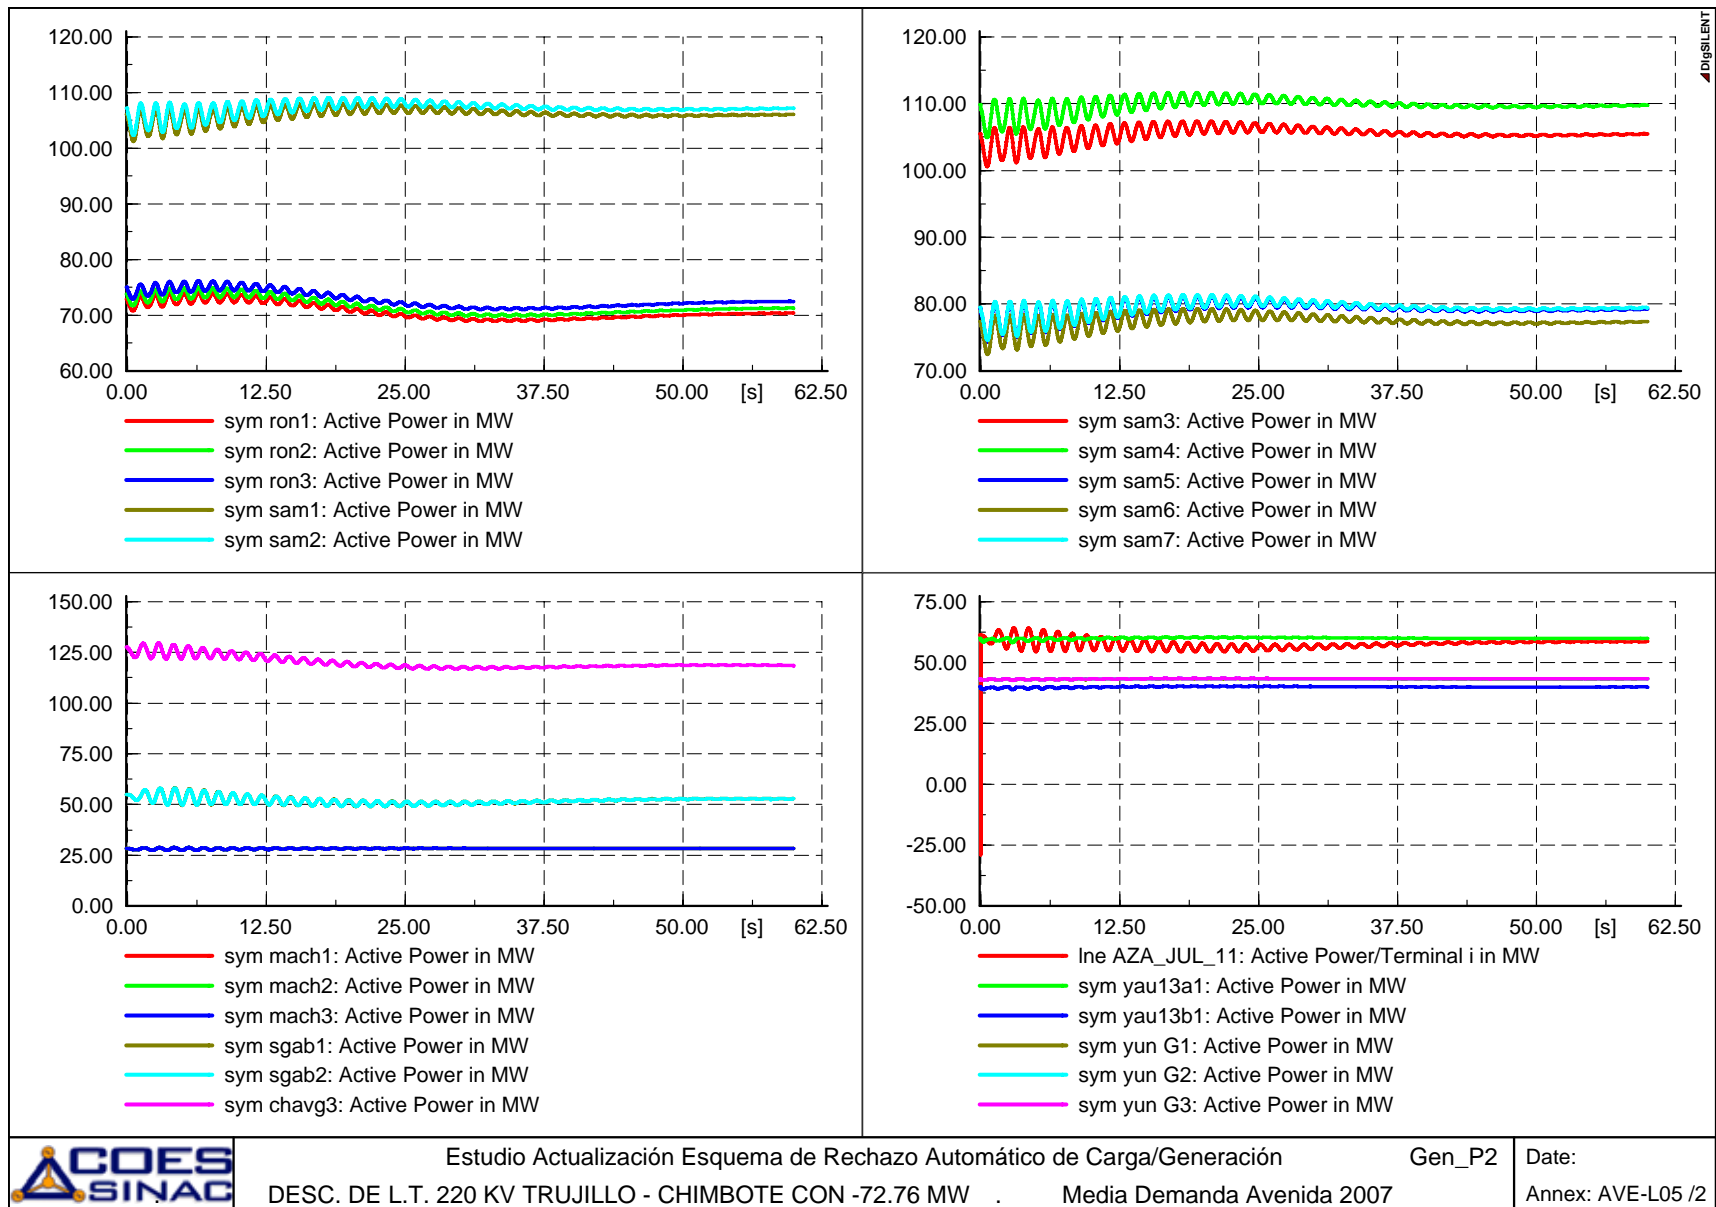

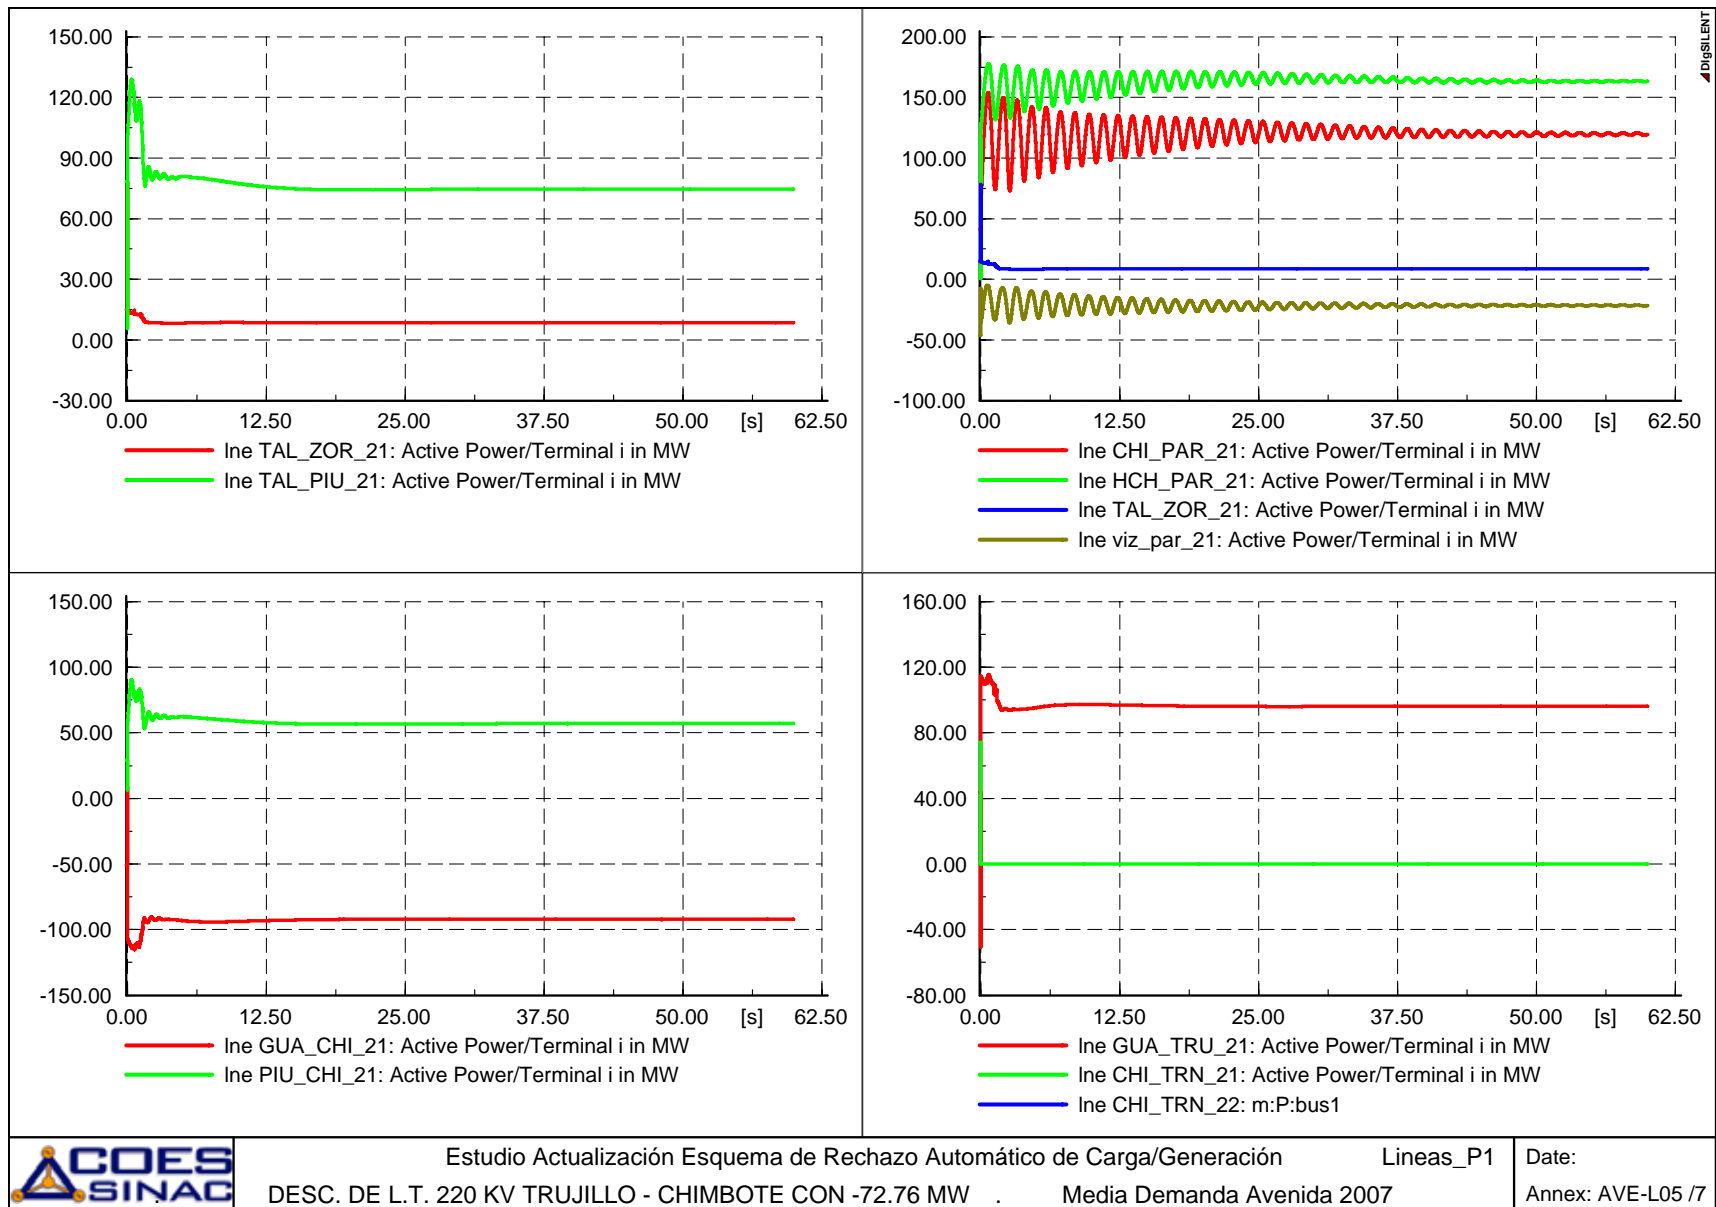


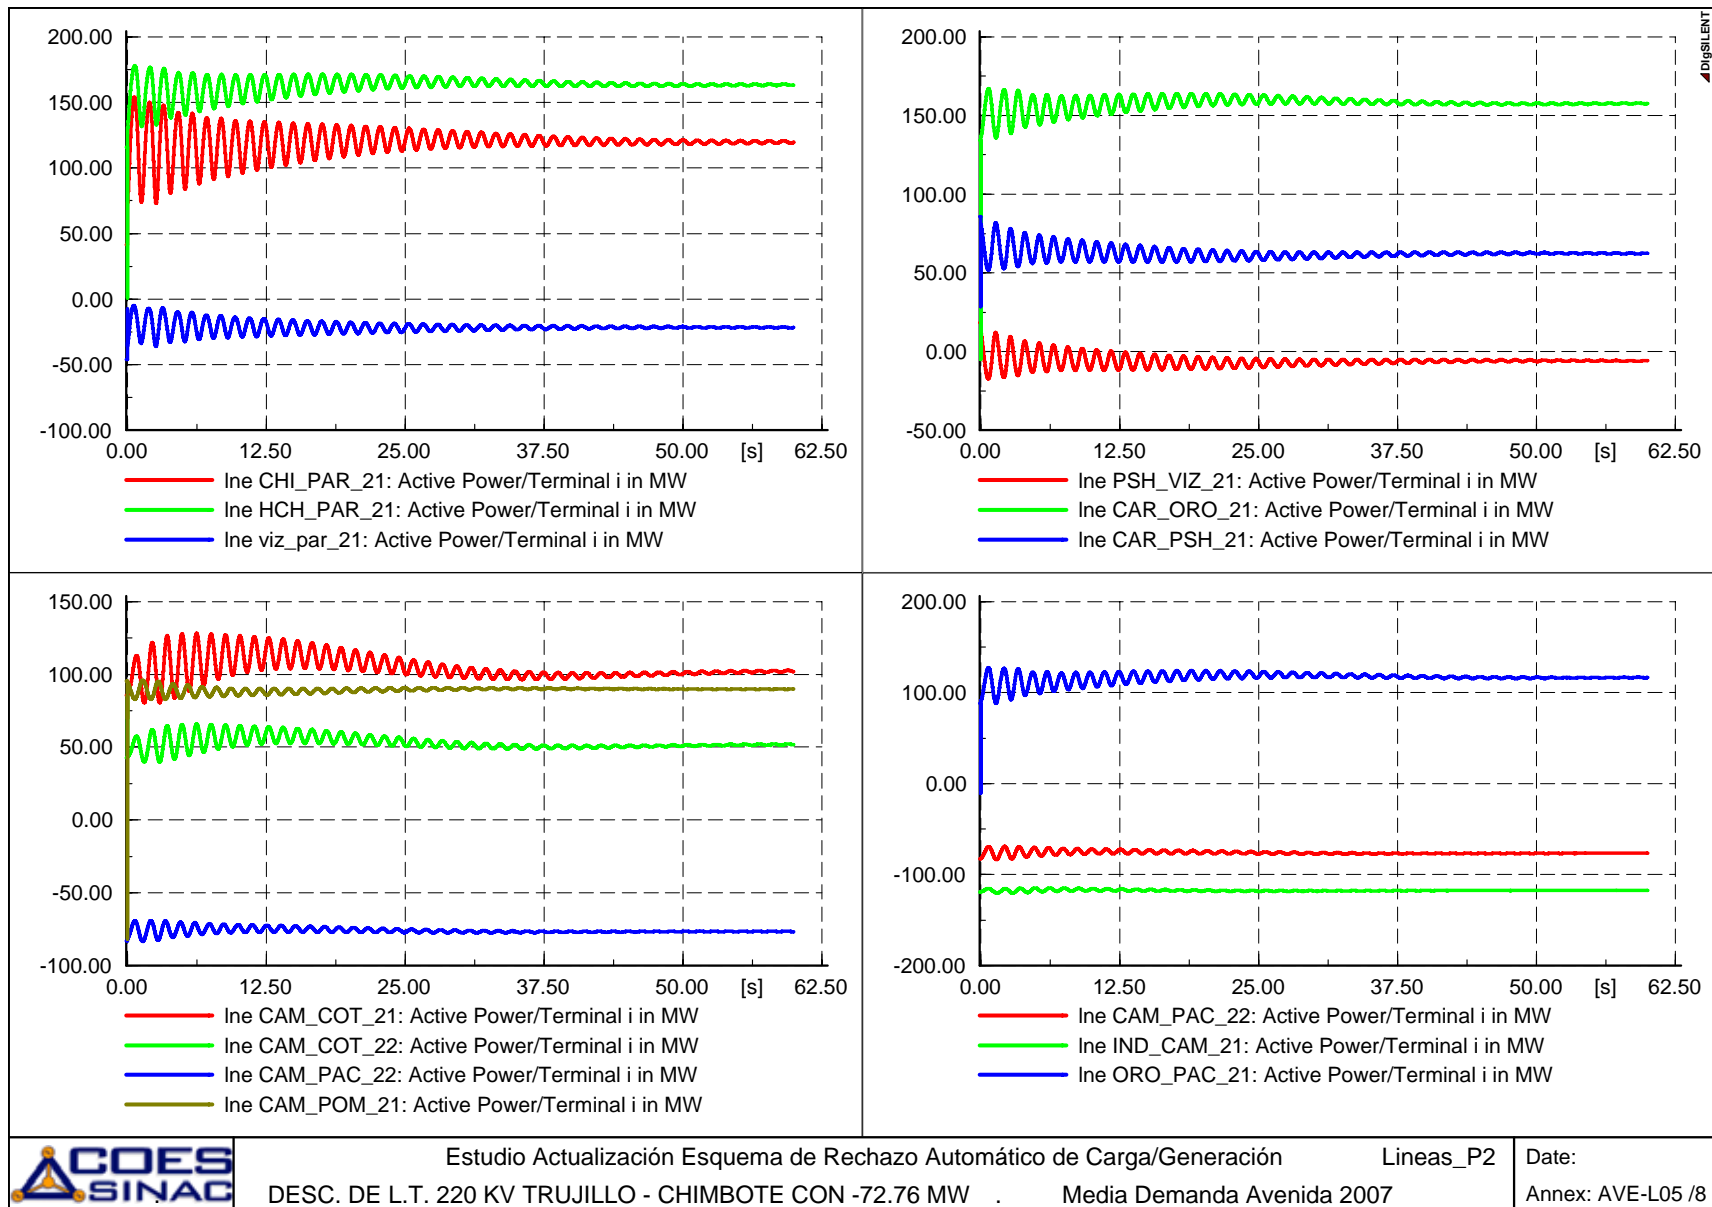


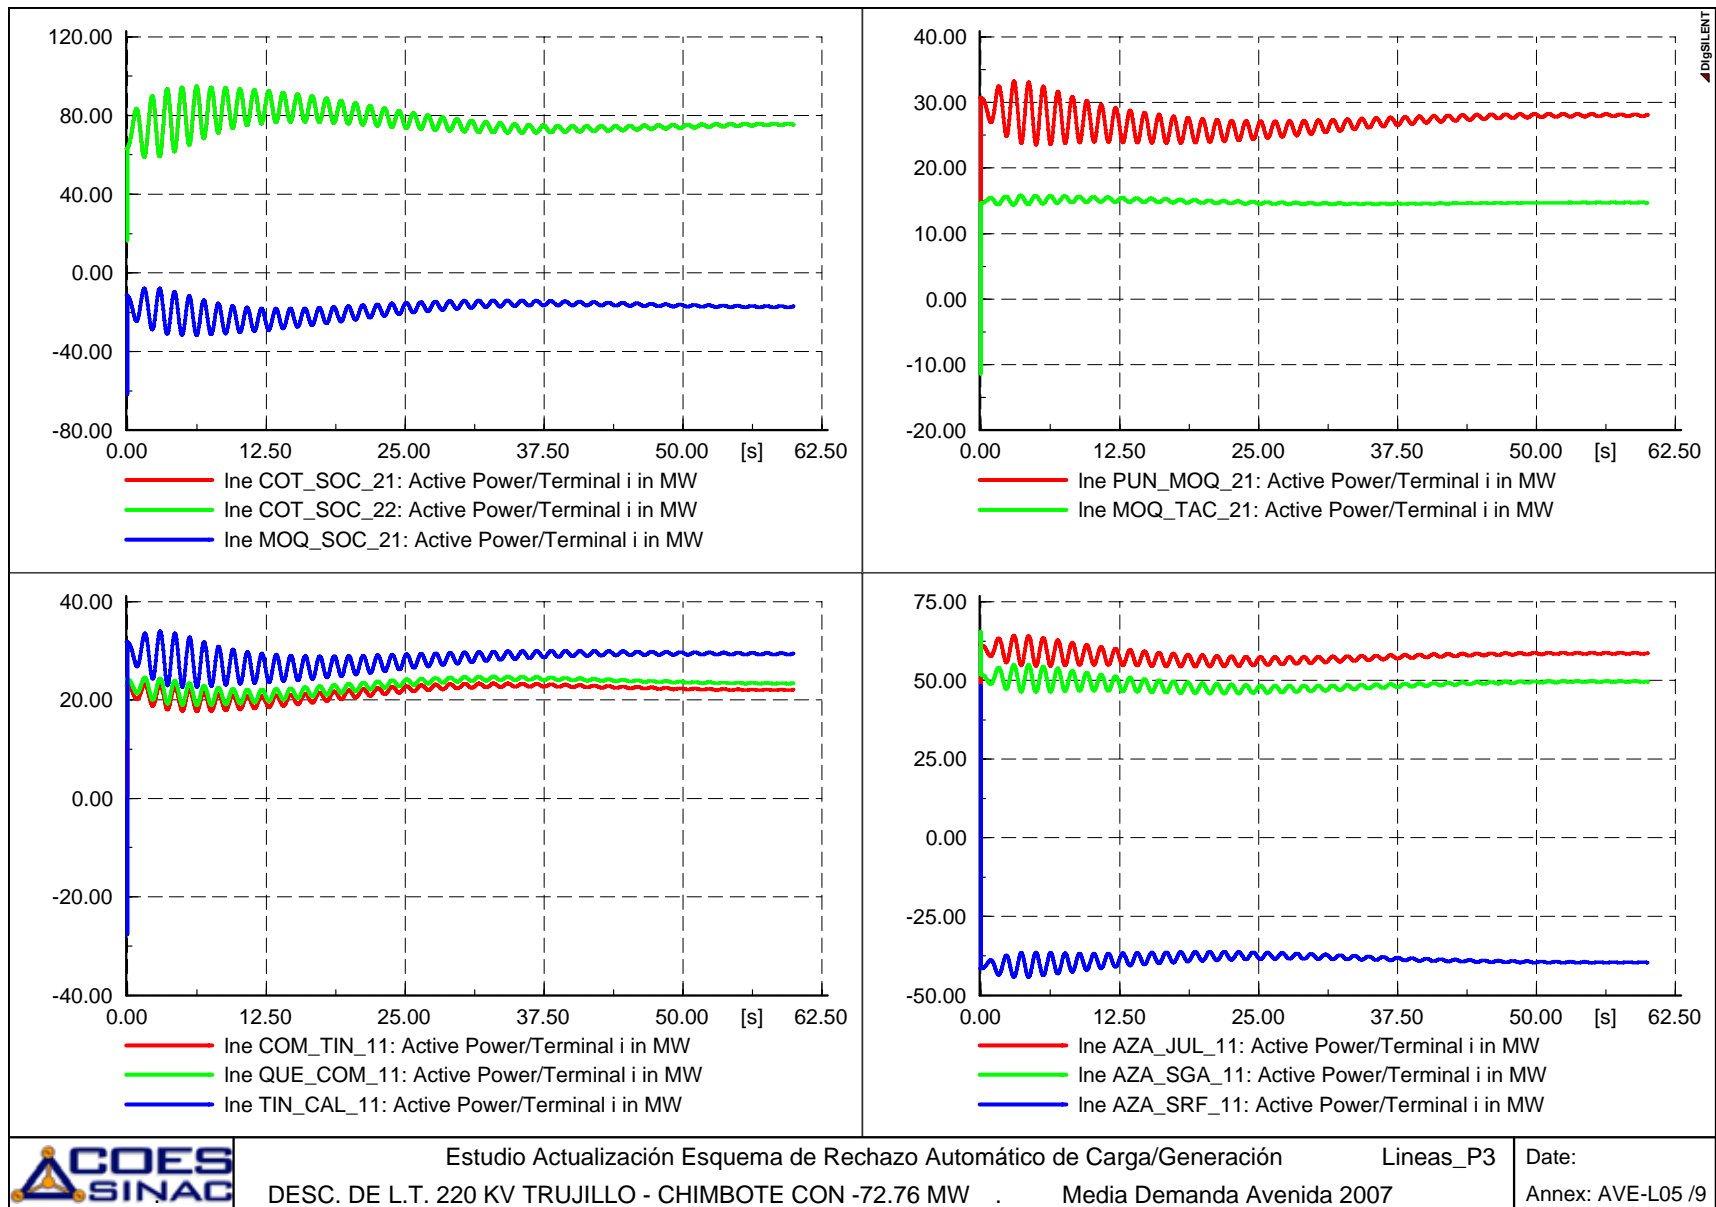



EV-05


Desconexión de la línea de 220 kV Trujillo - Chimbote con -108.44 MW

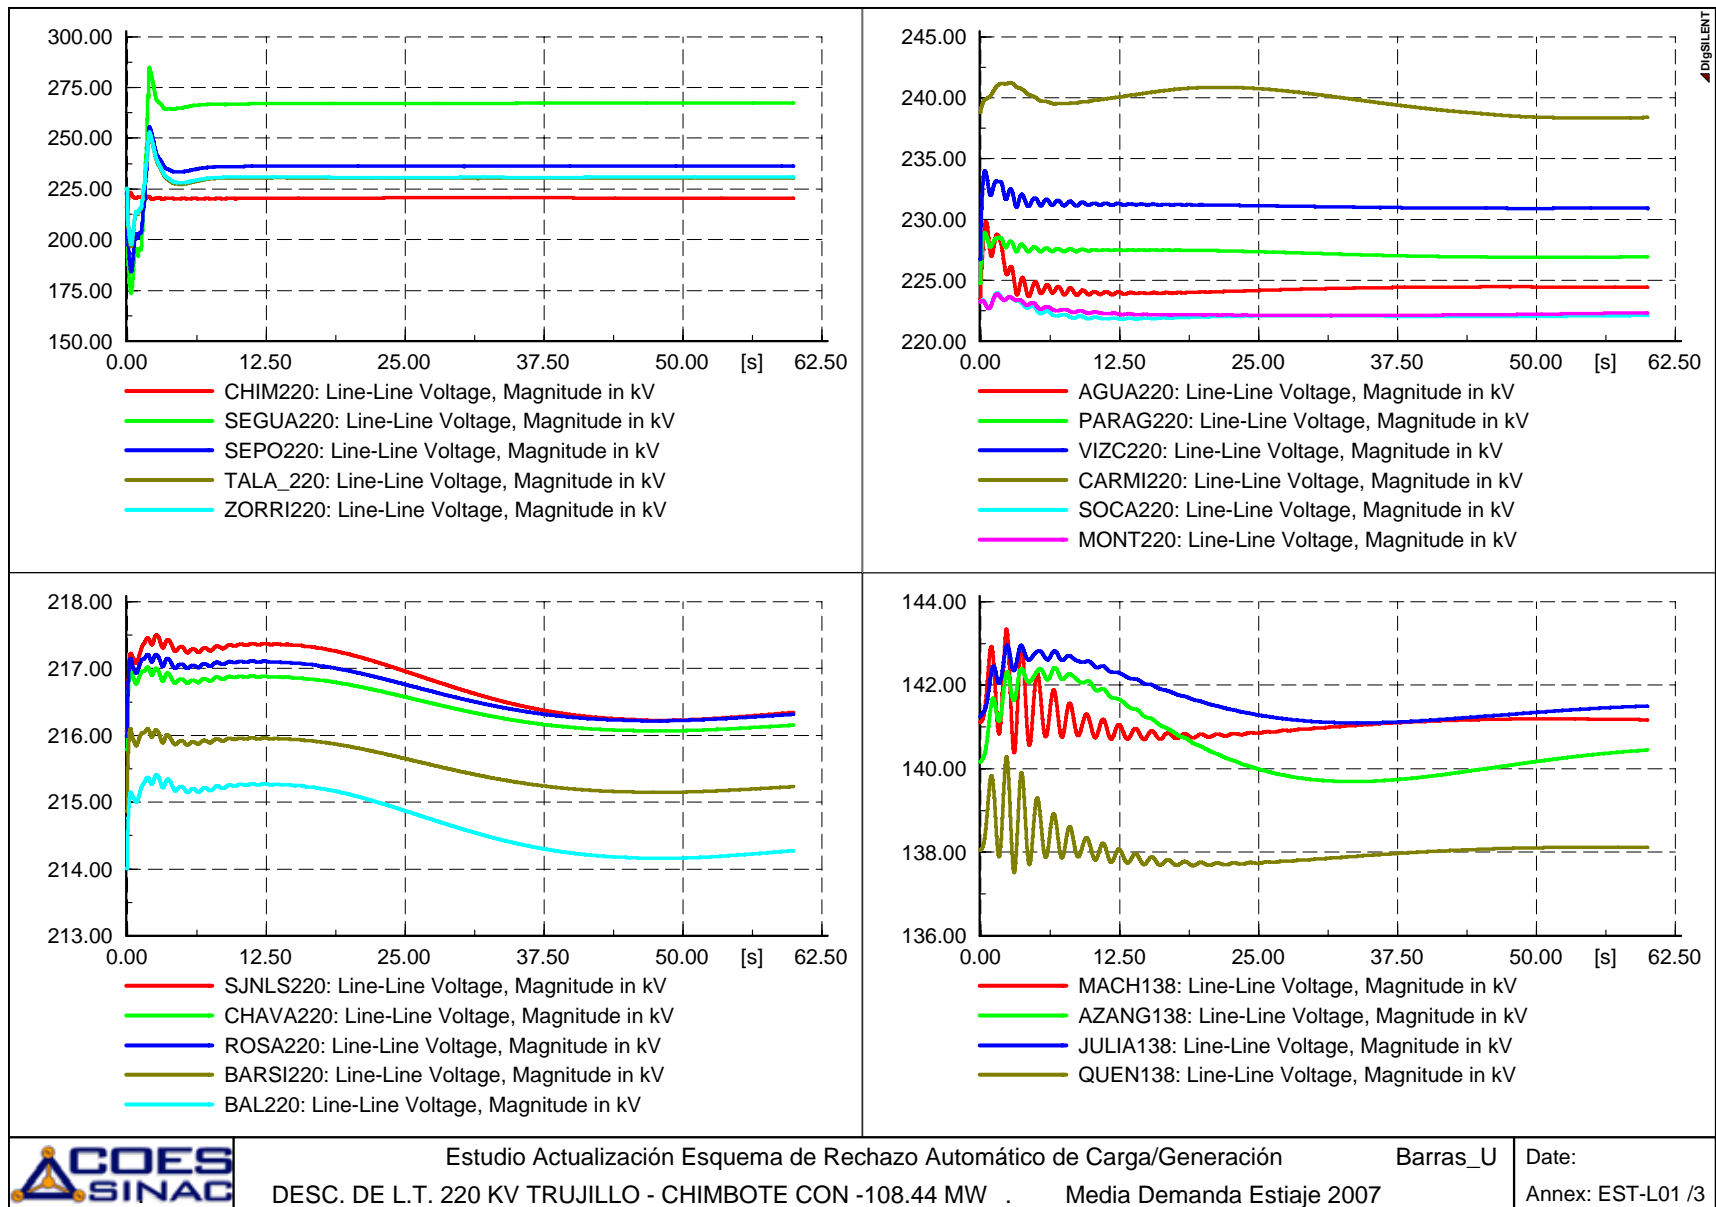


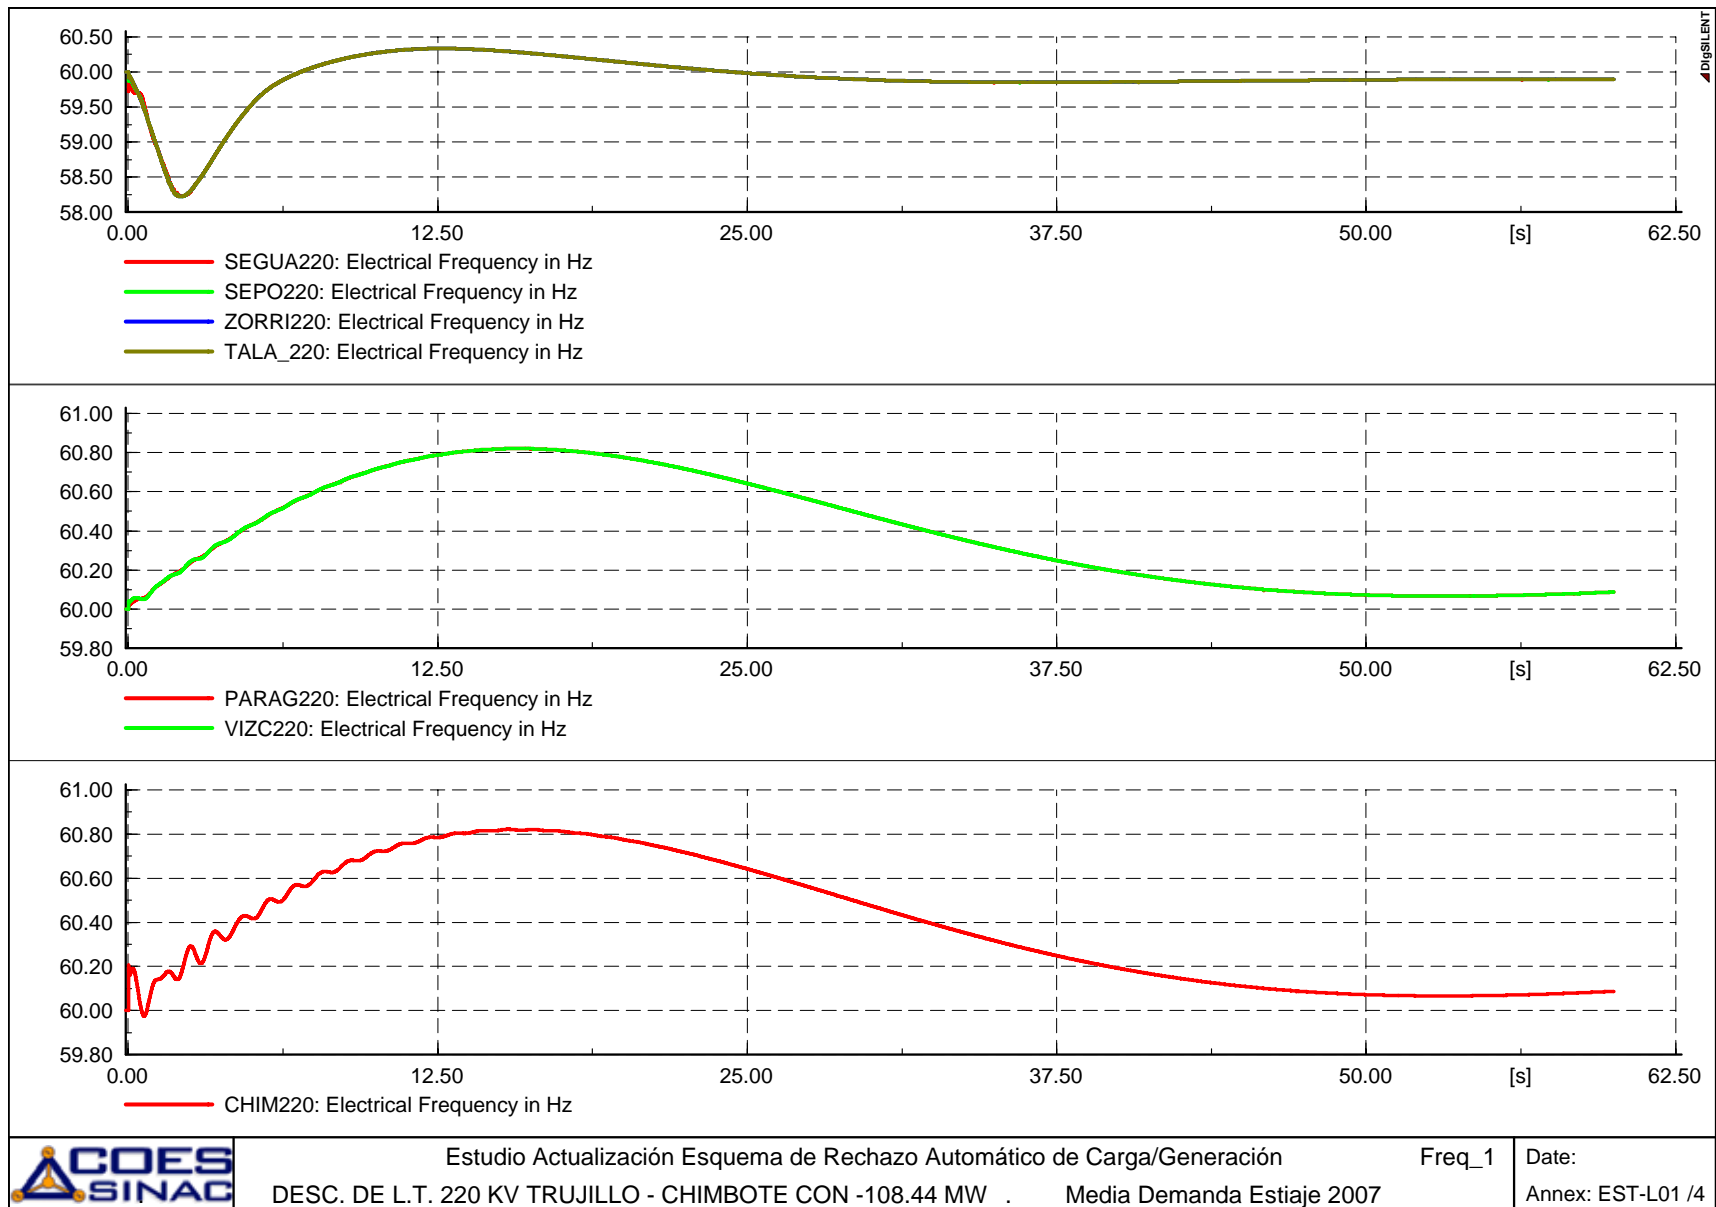


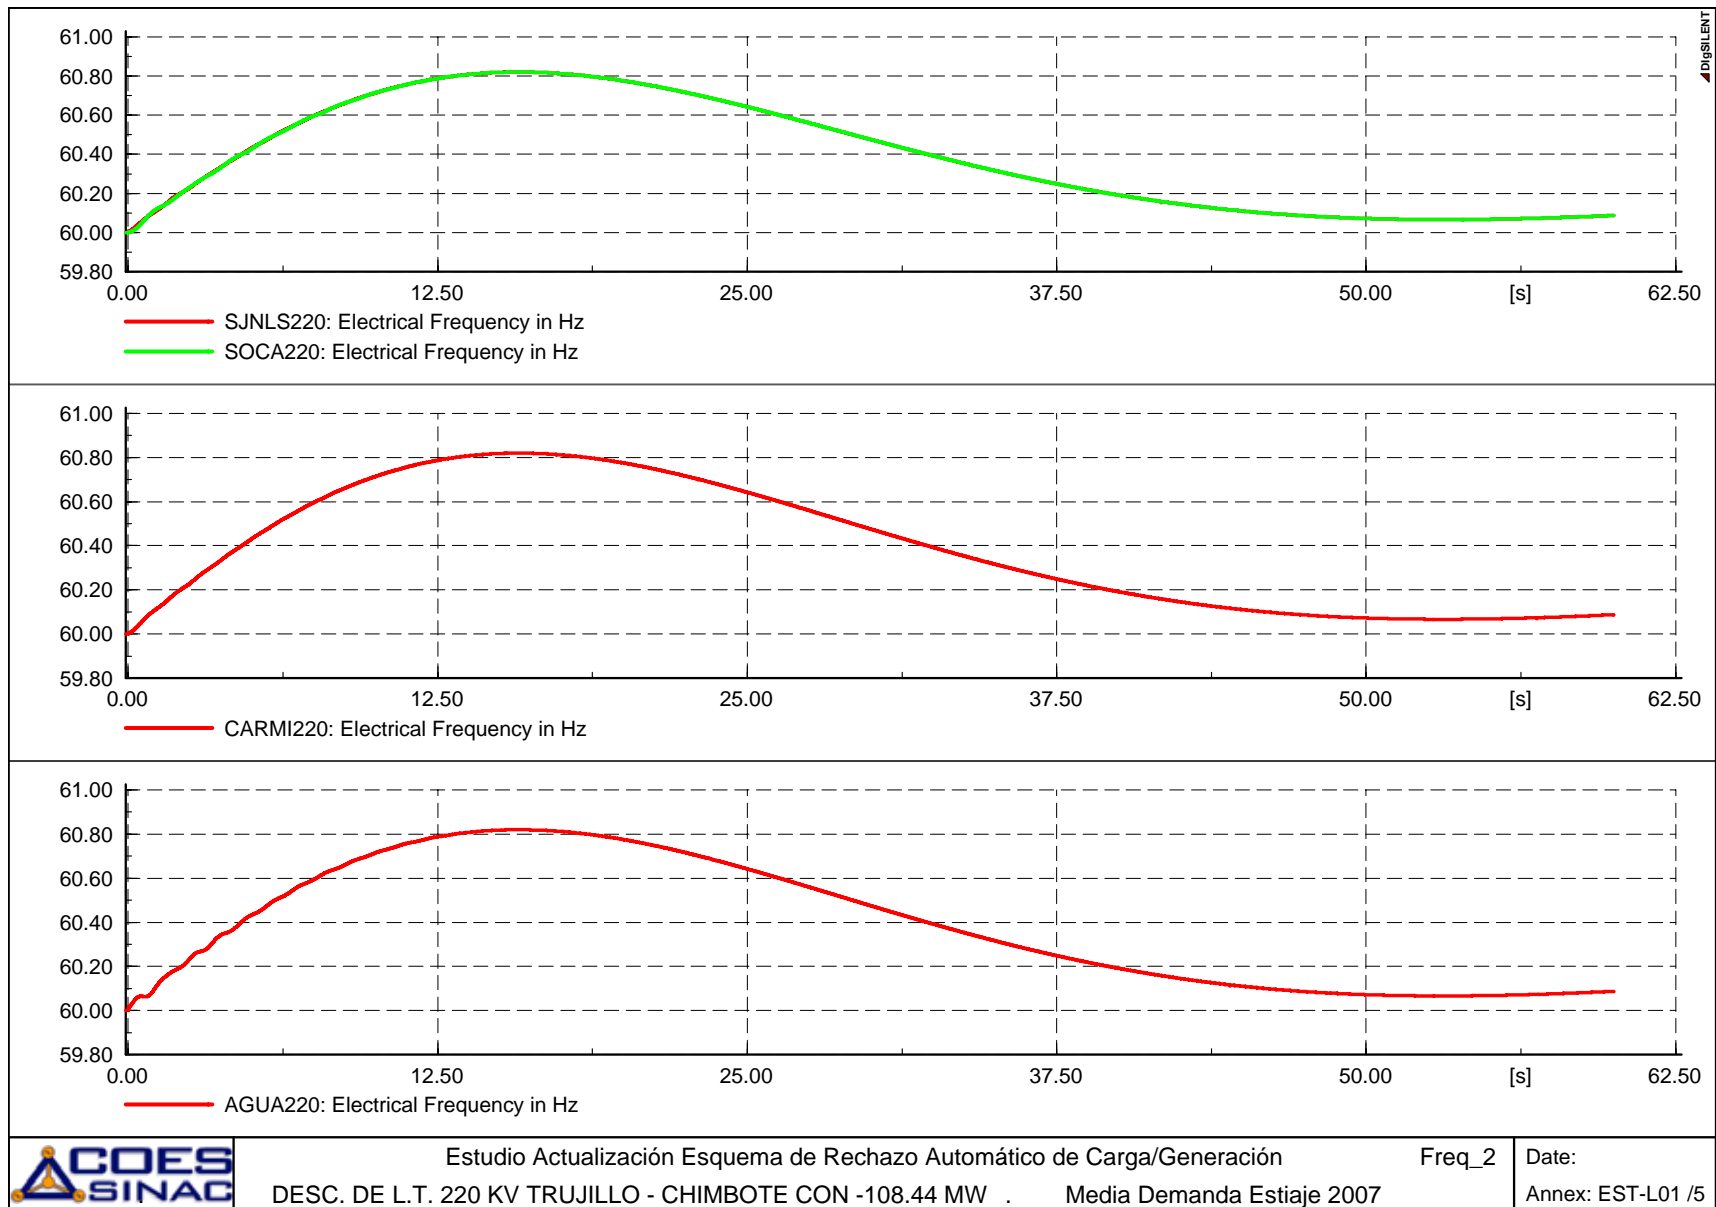


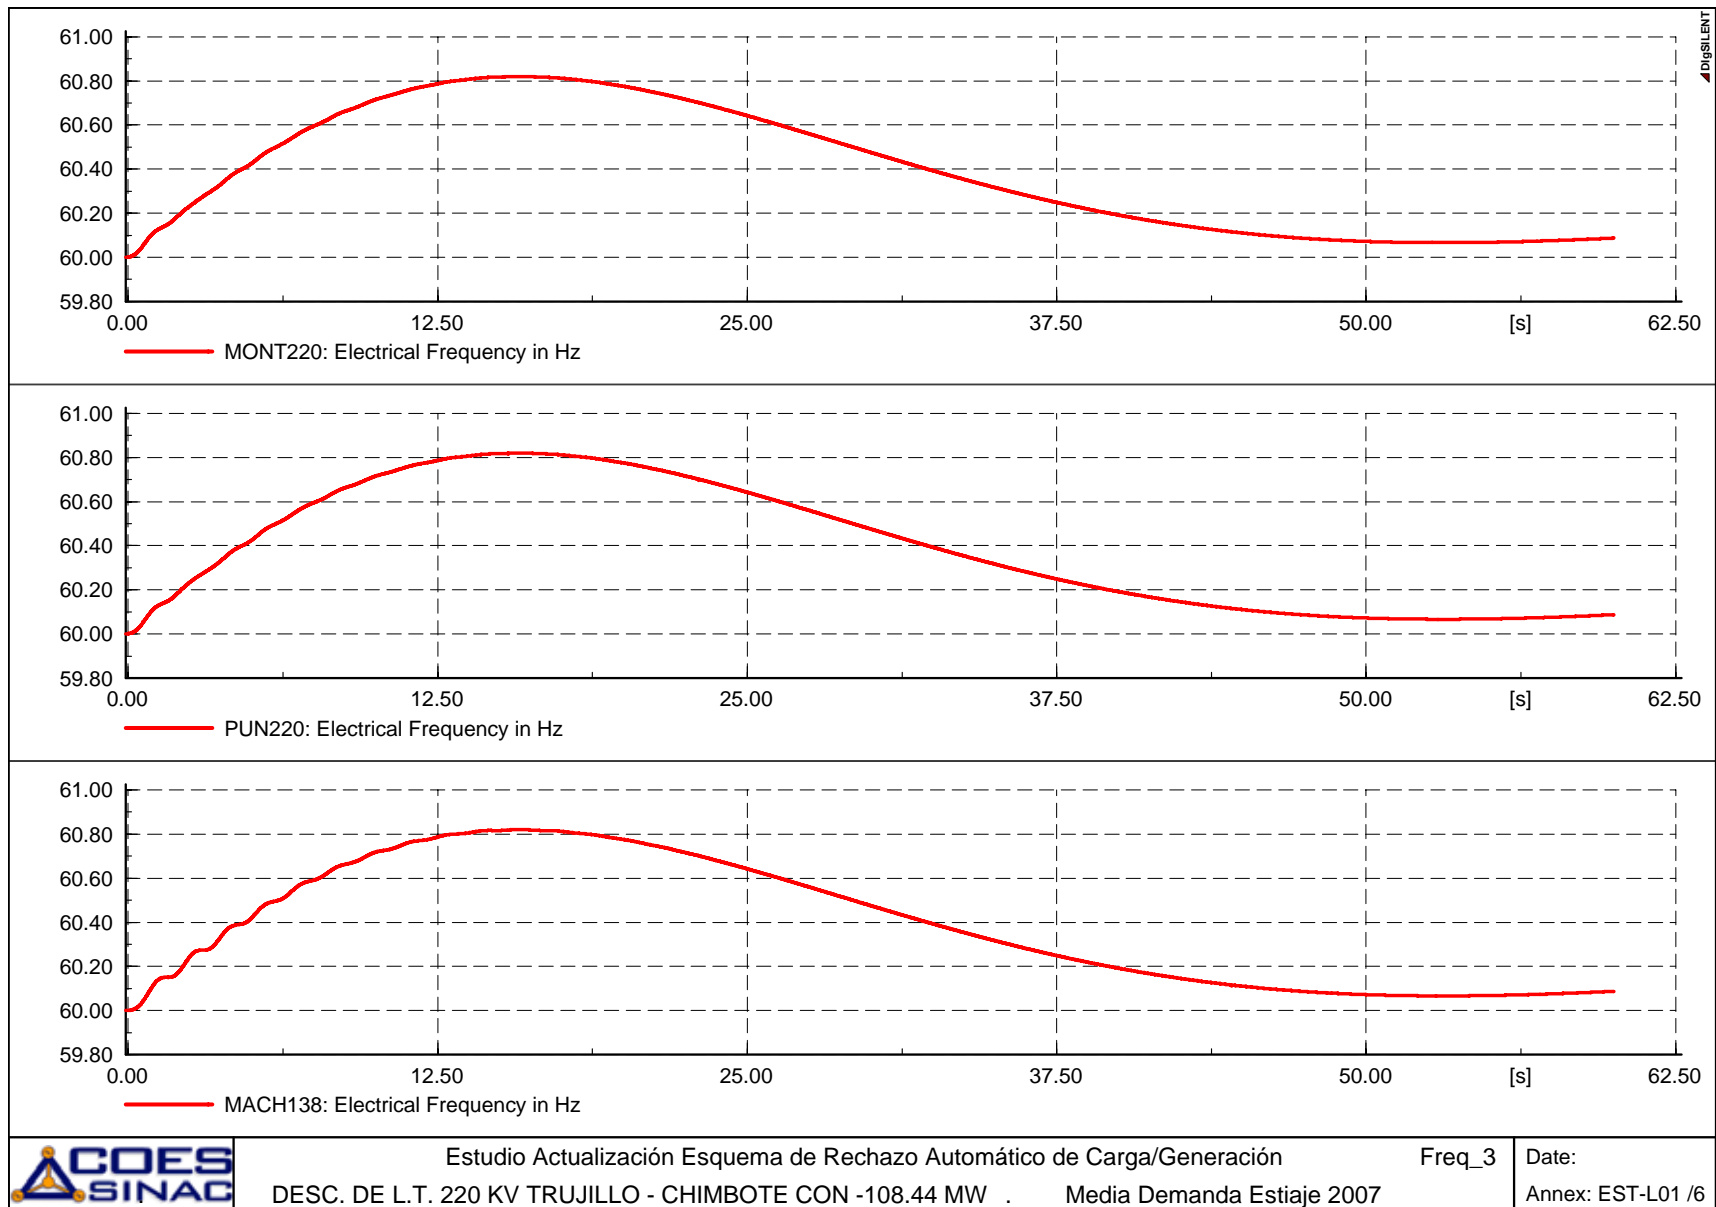


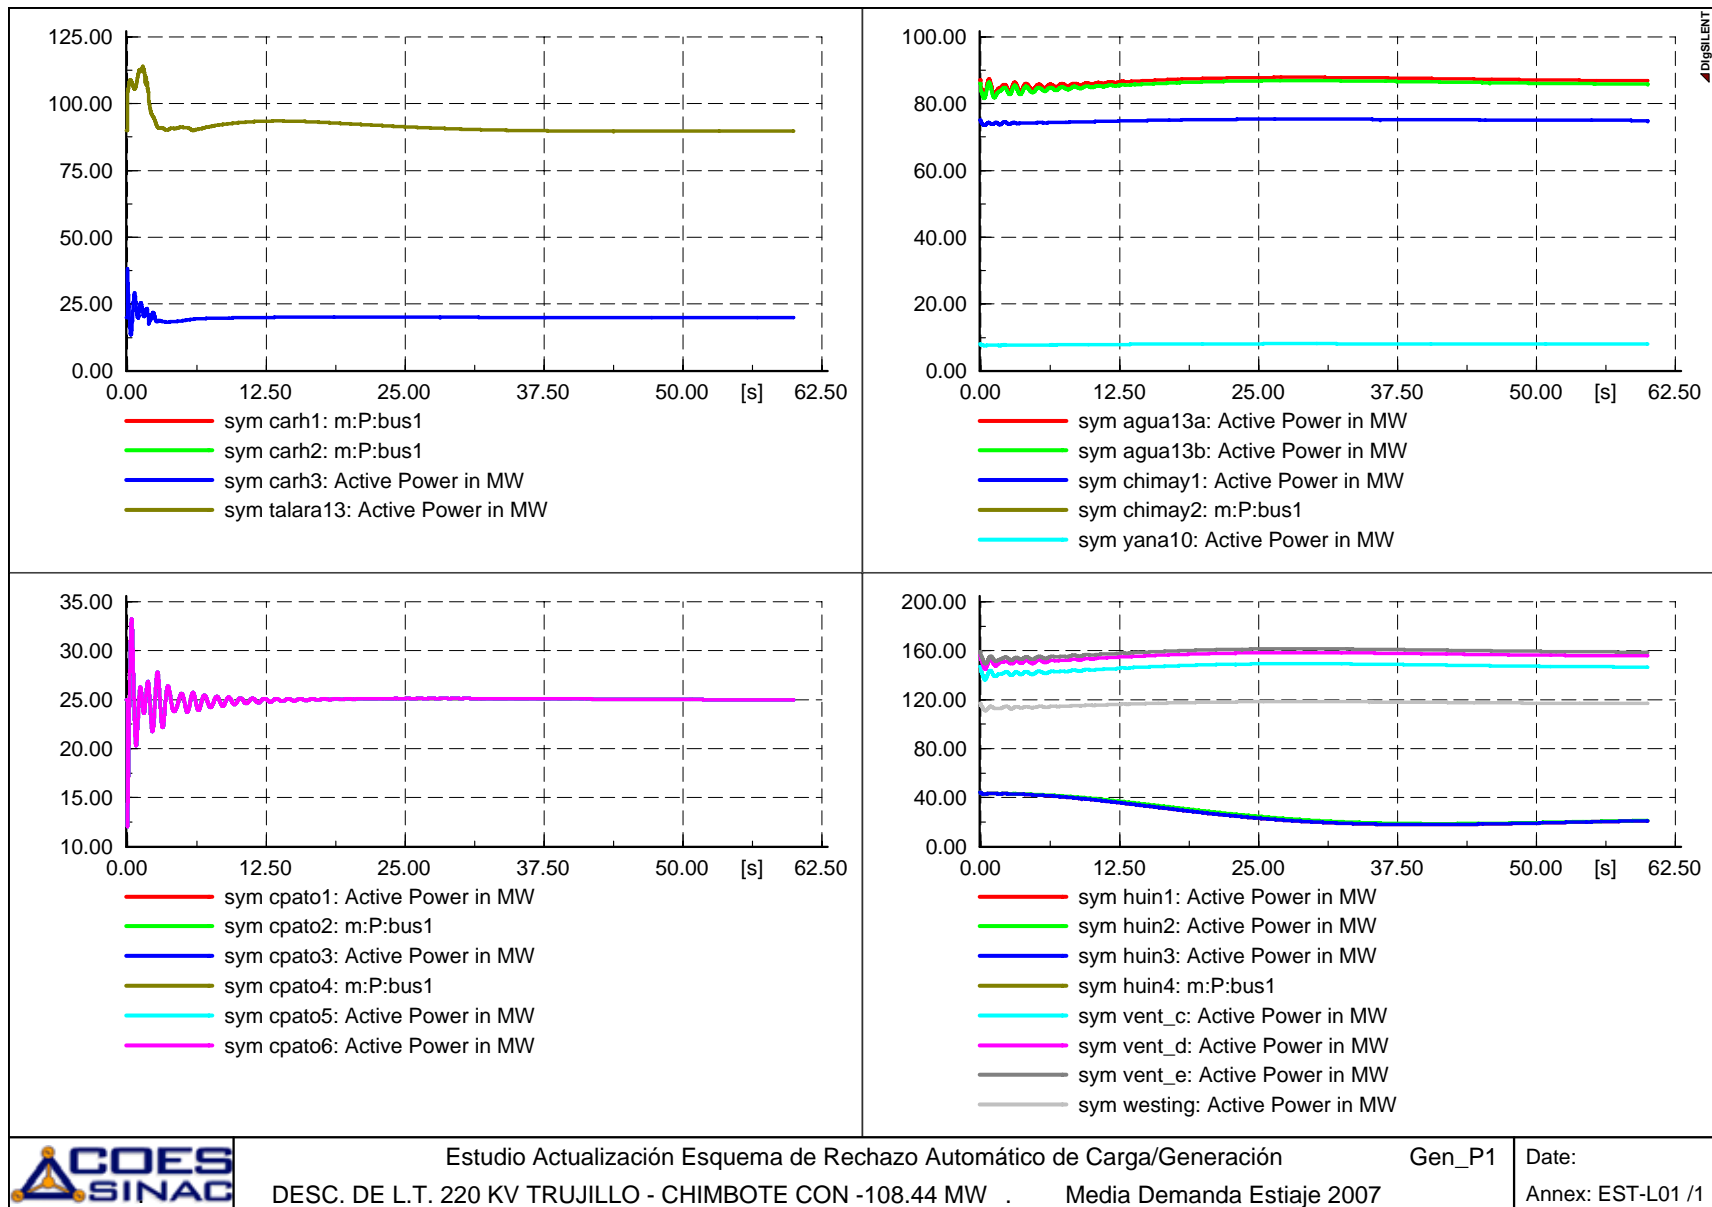

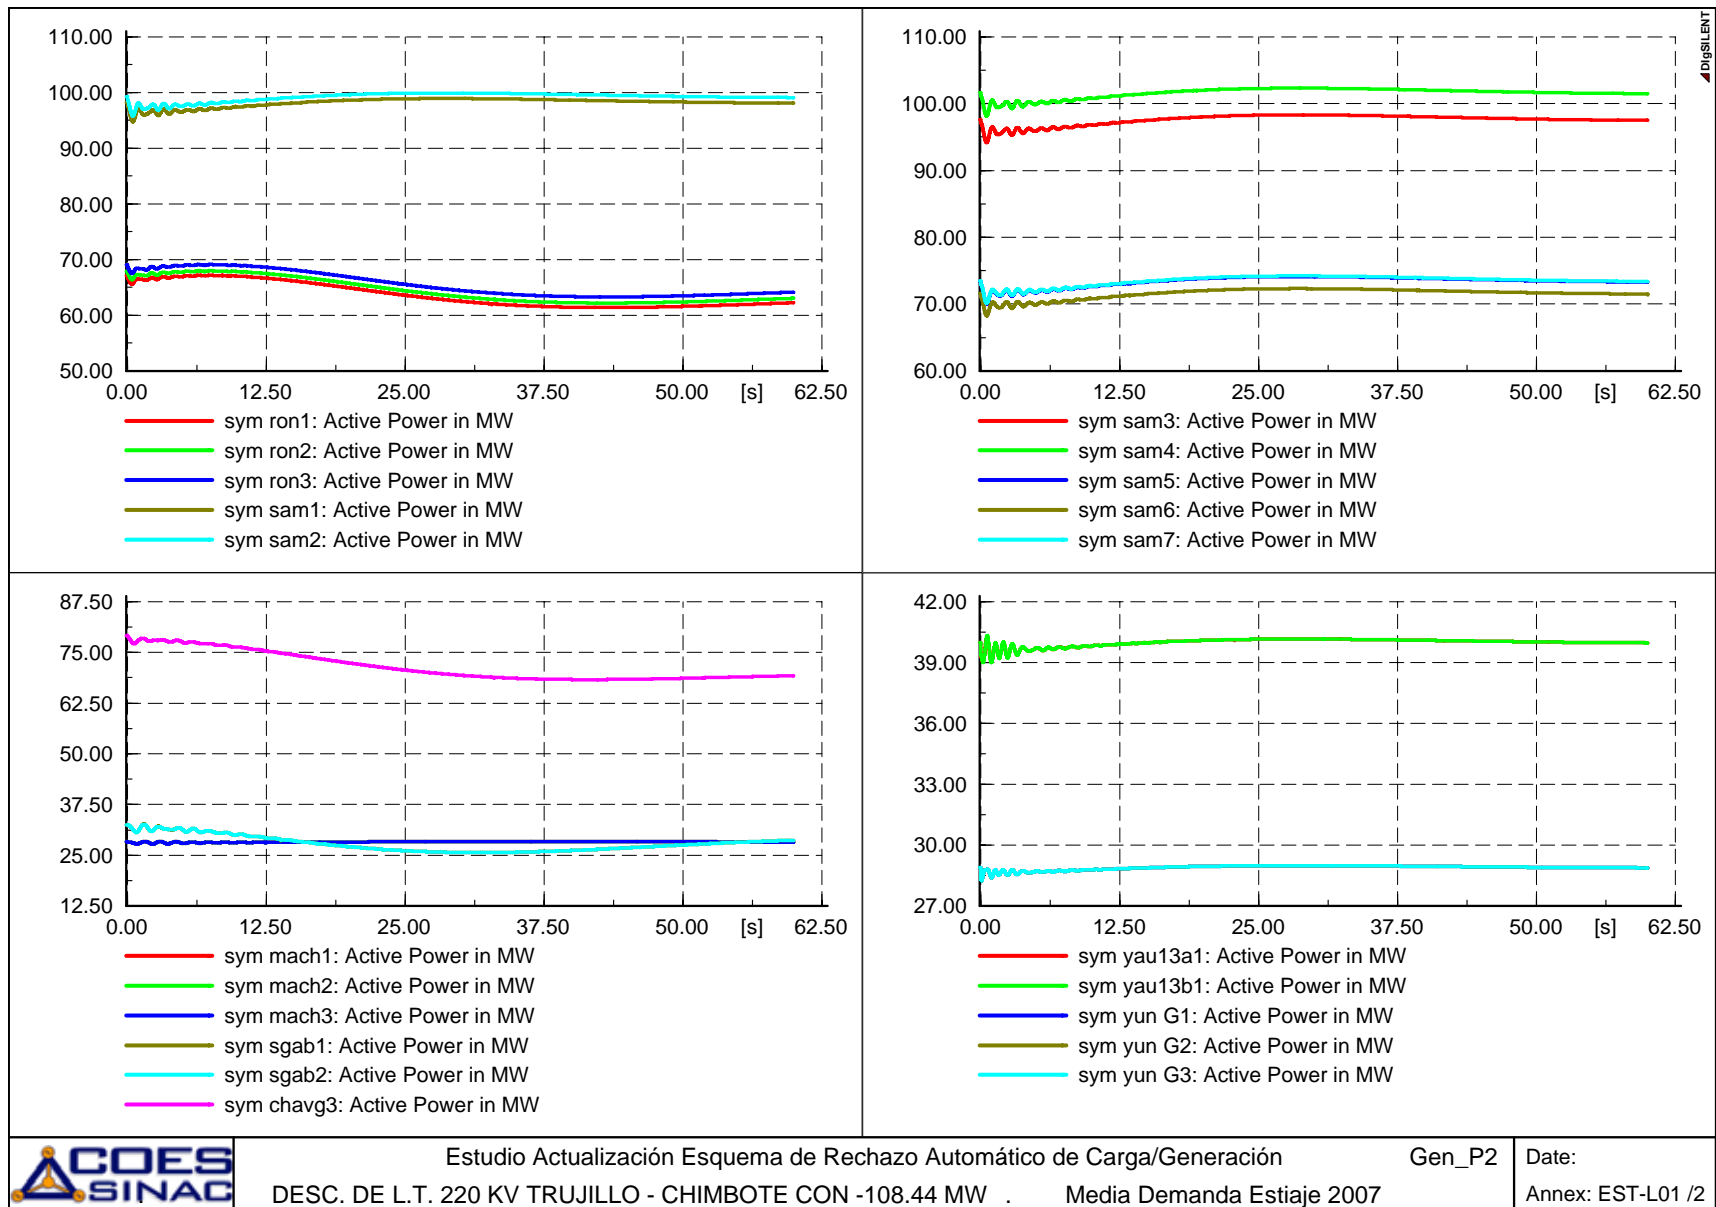

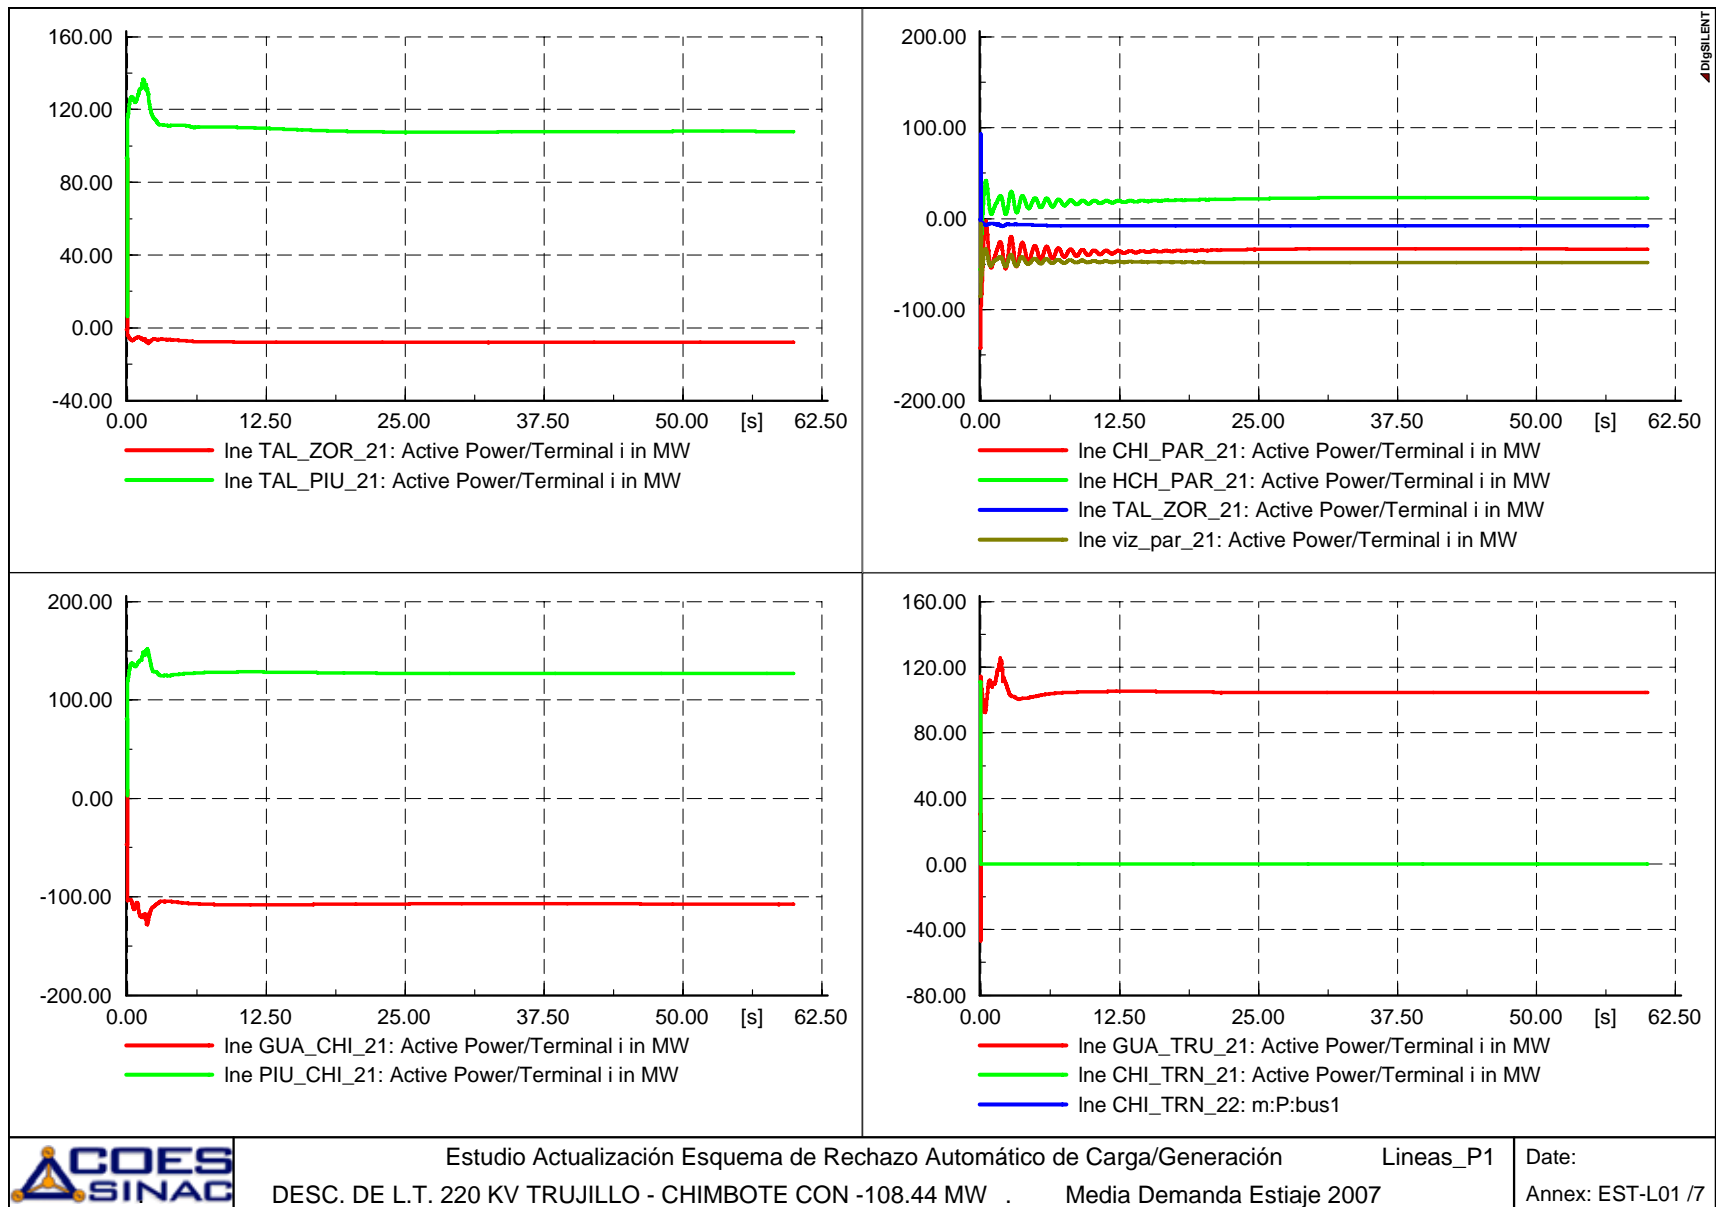




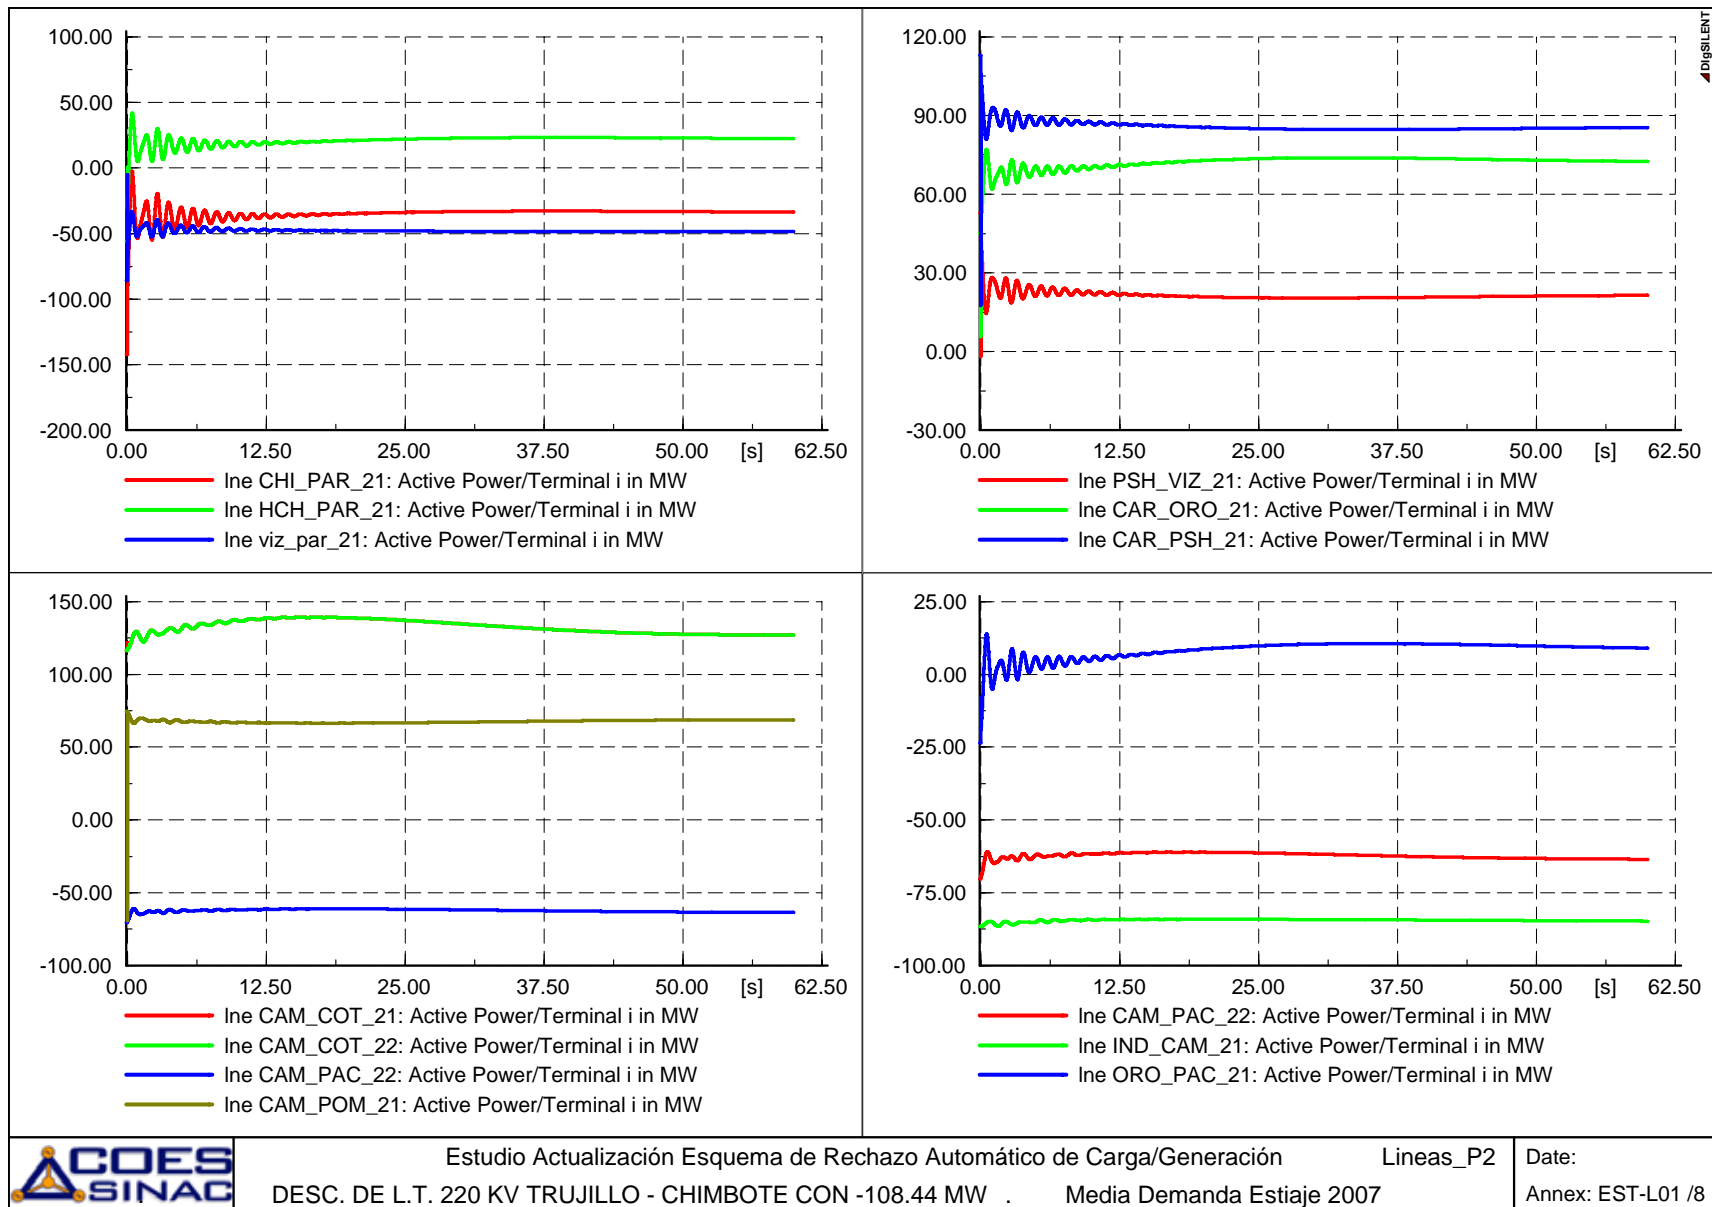


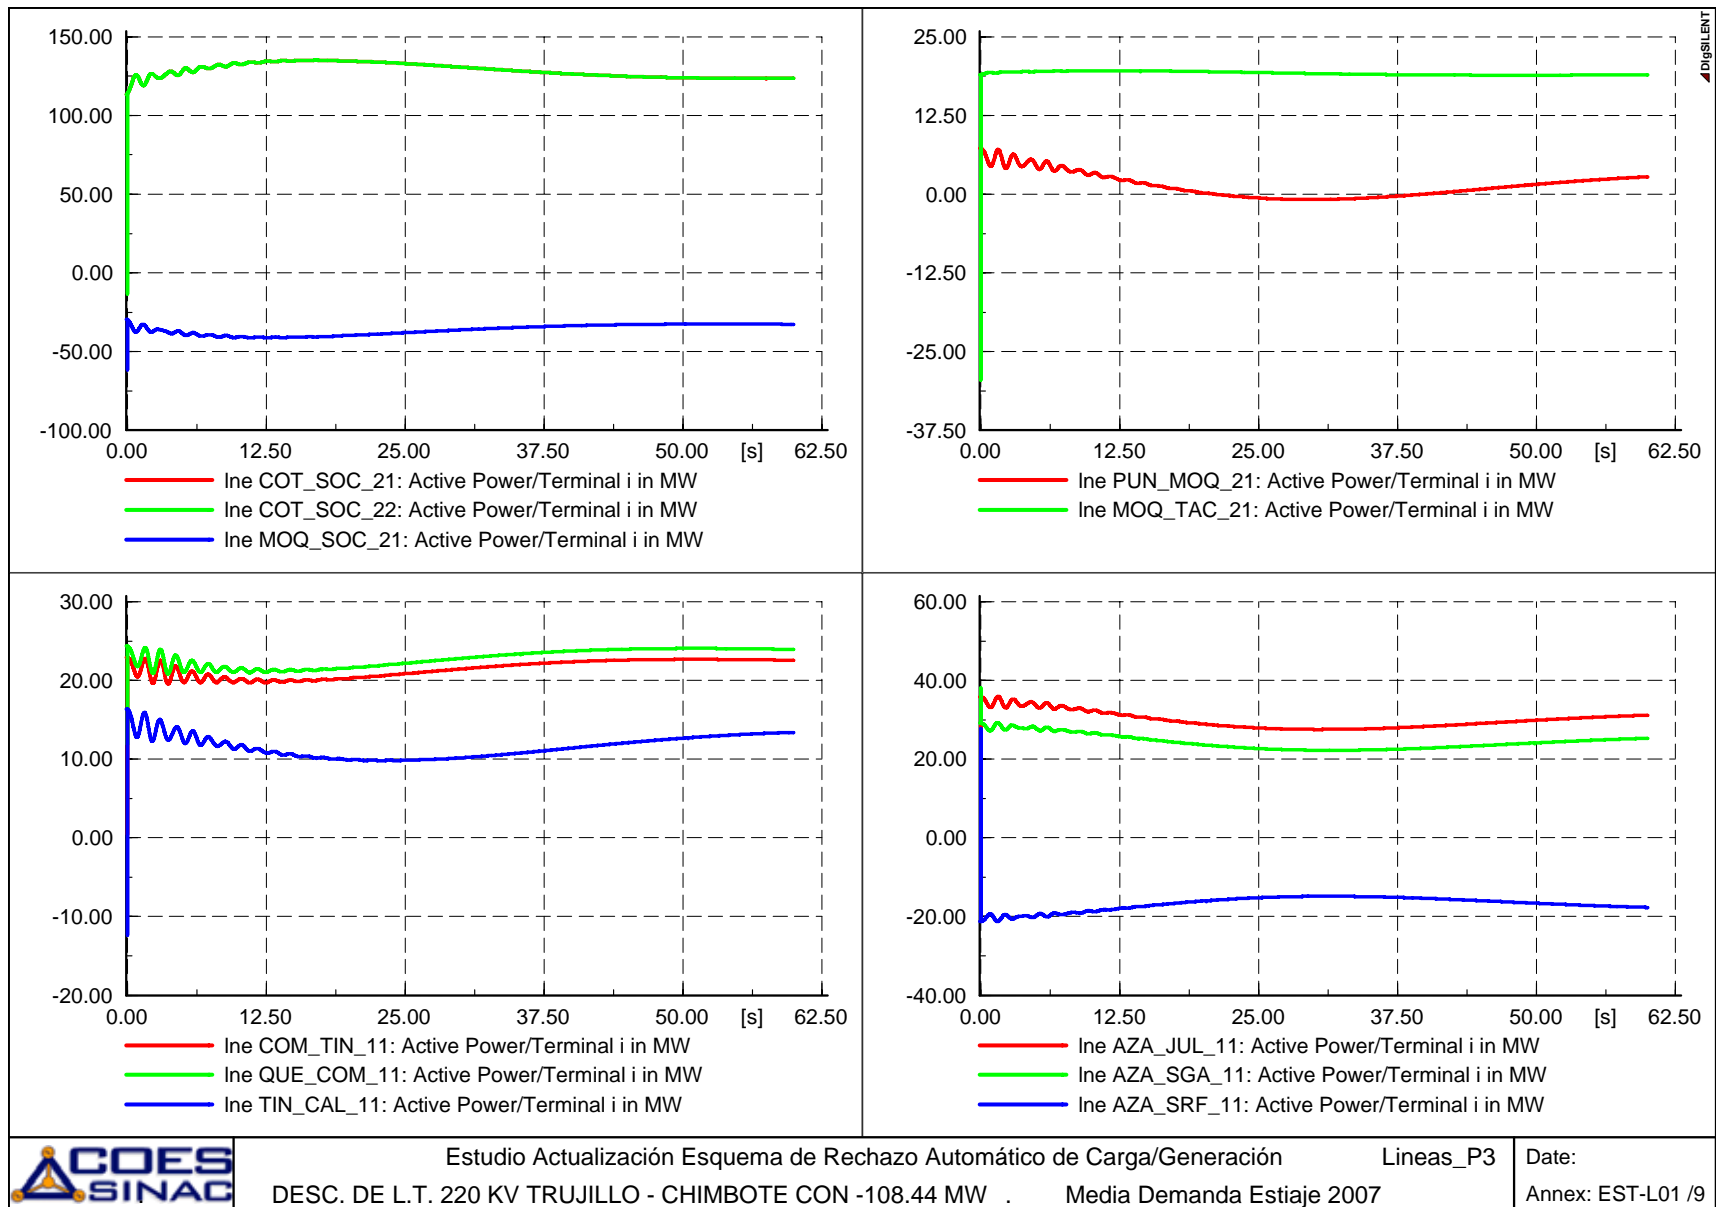



EV-06





**Desconexión de la línea de 220 kV Chimbote – Paramonga
con -50.64 MW**

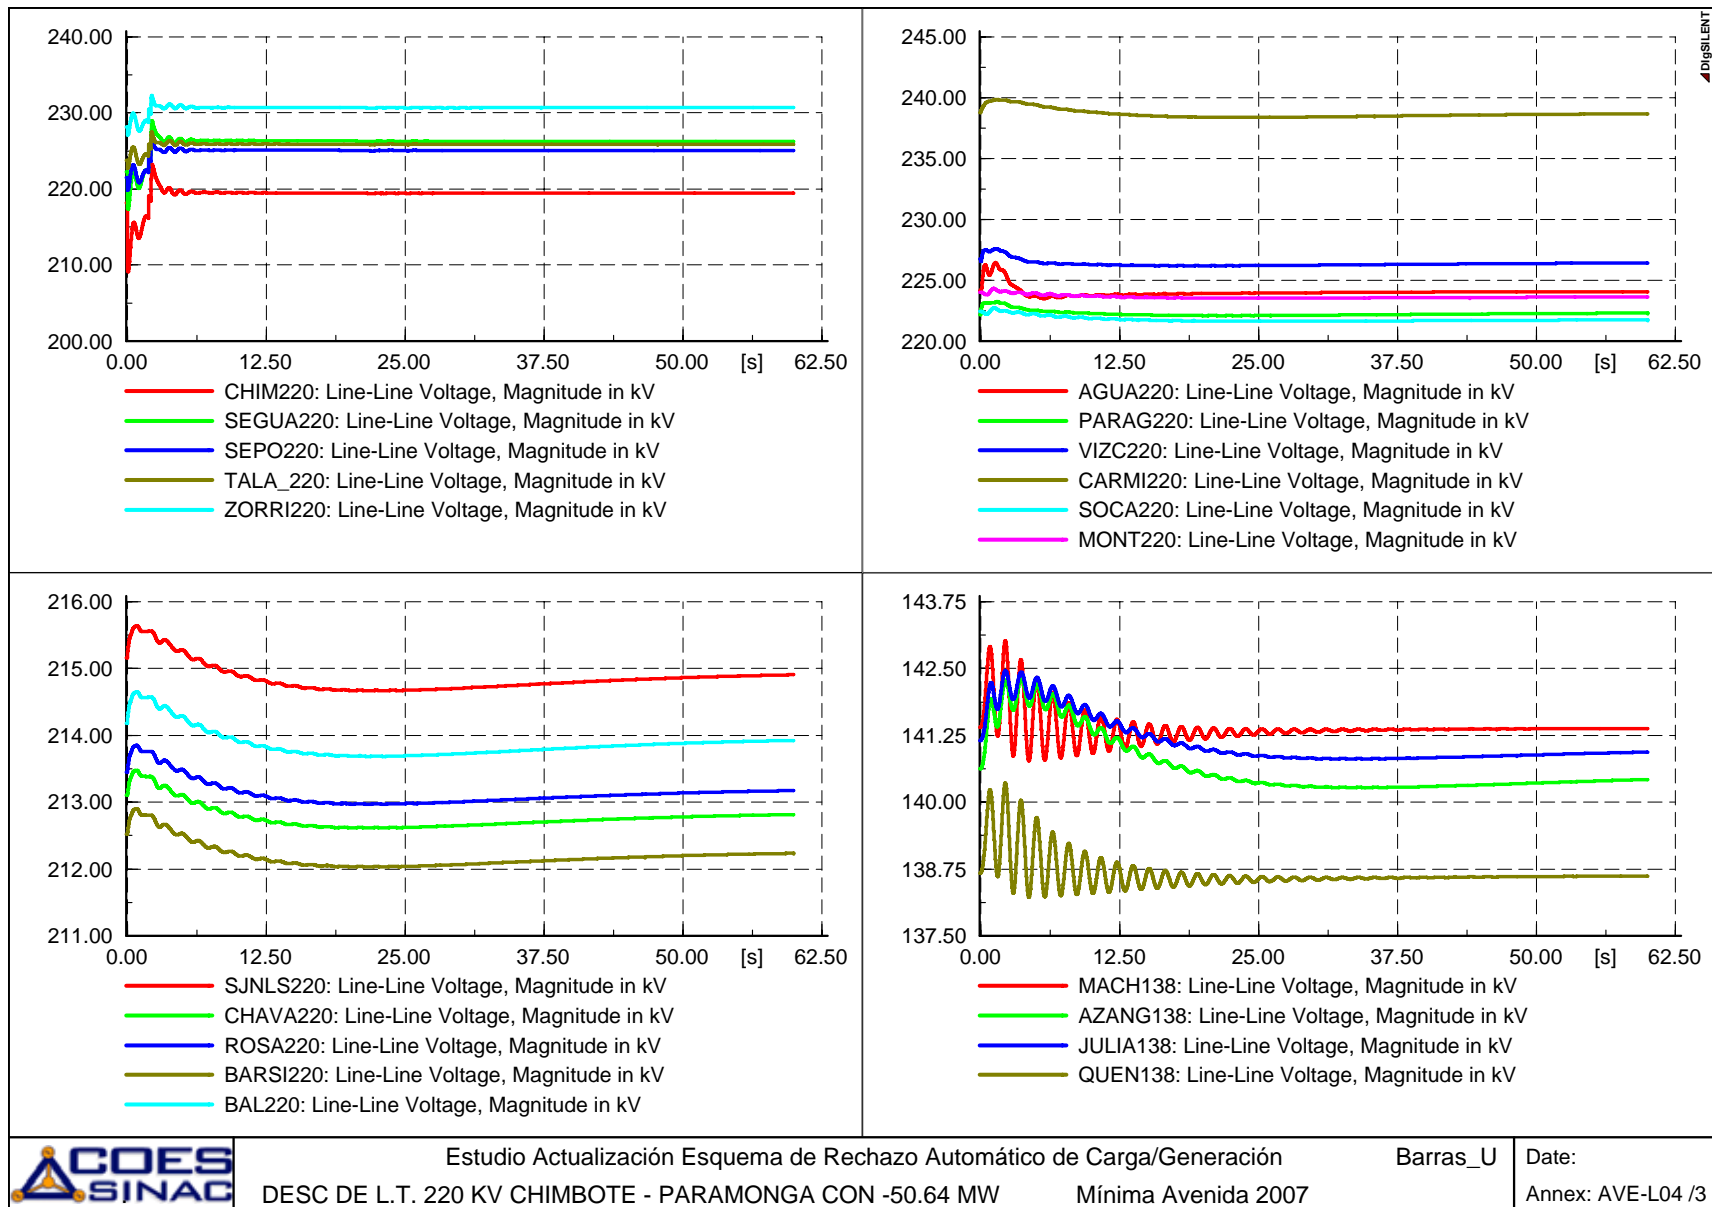


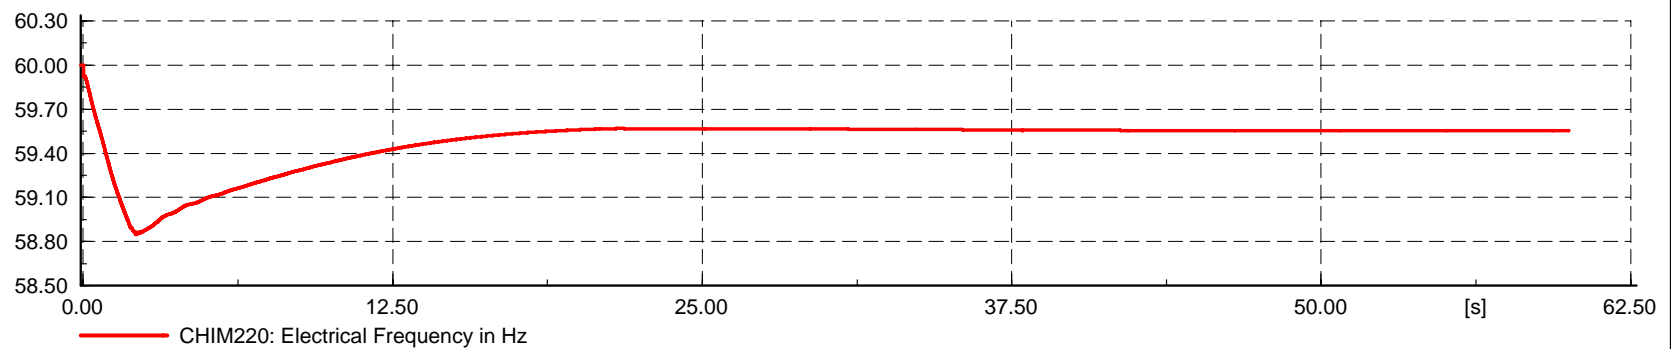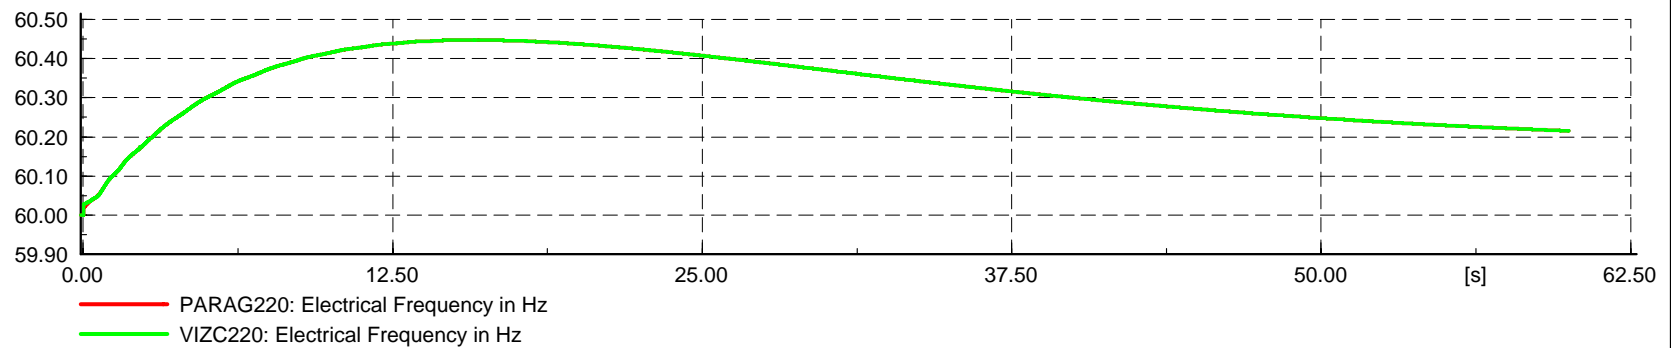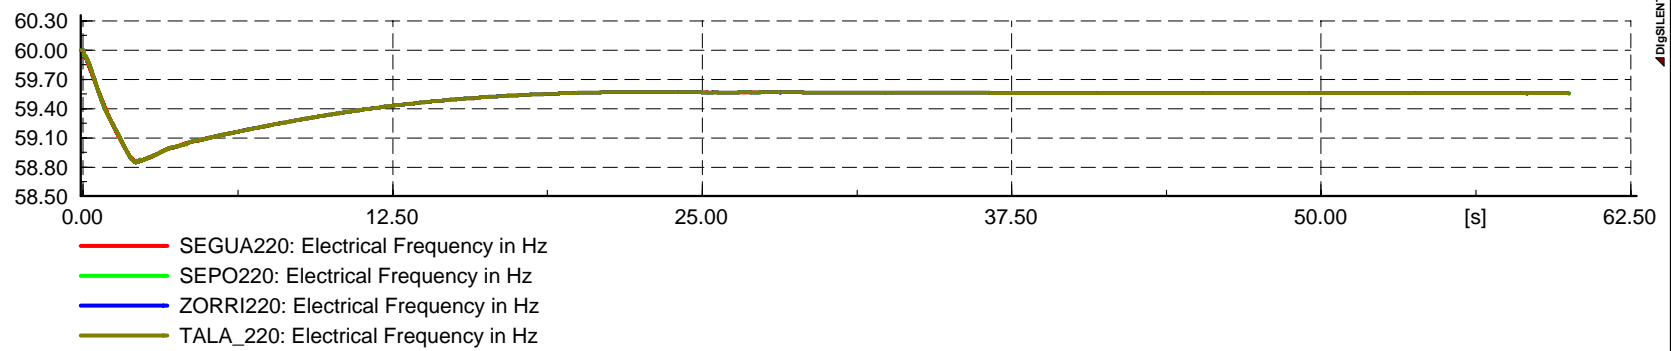


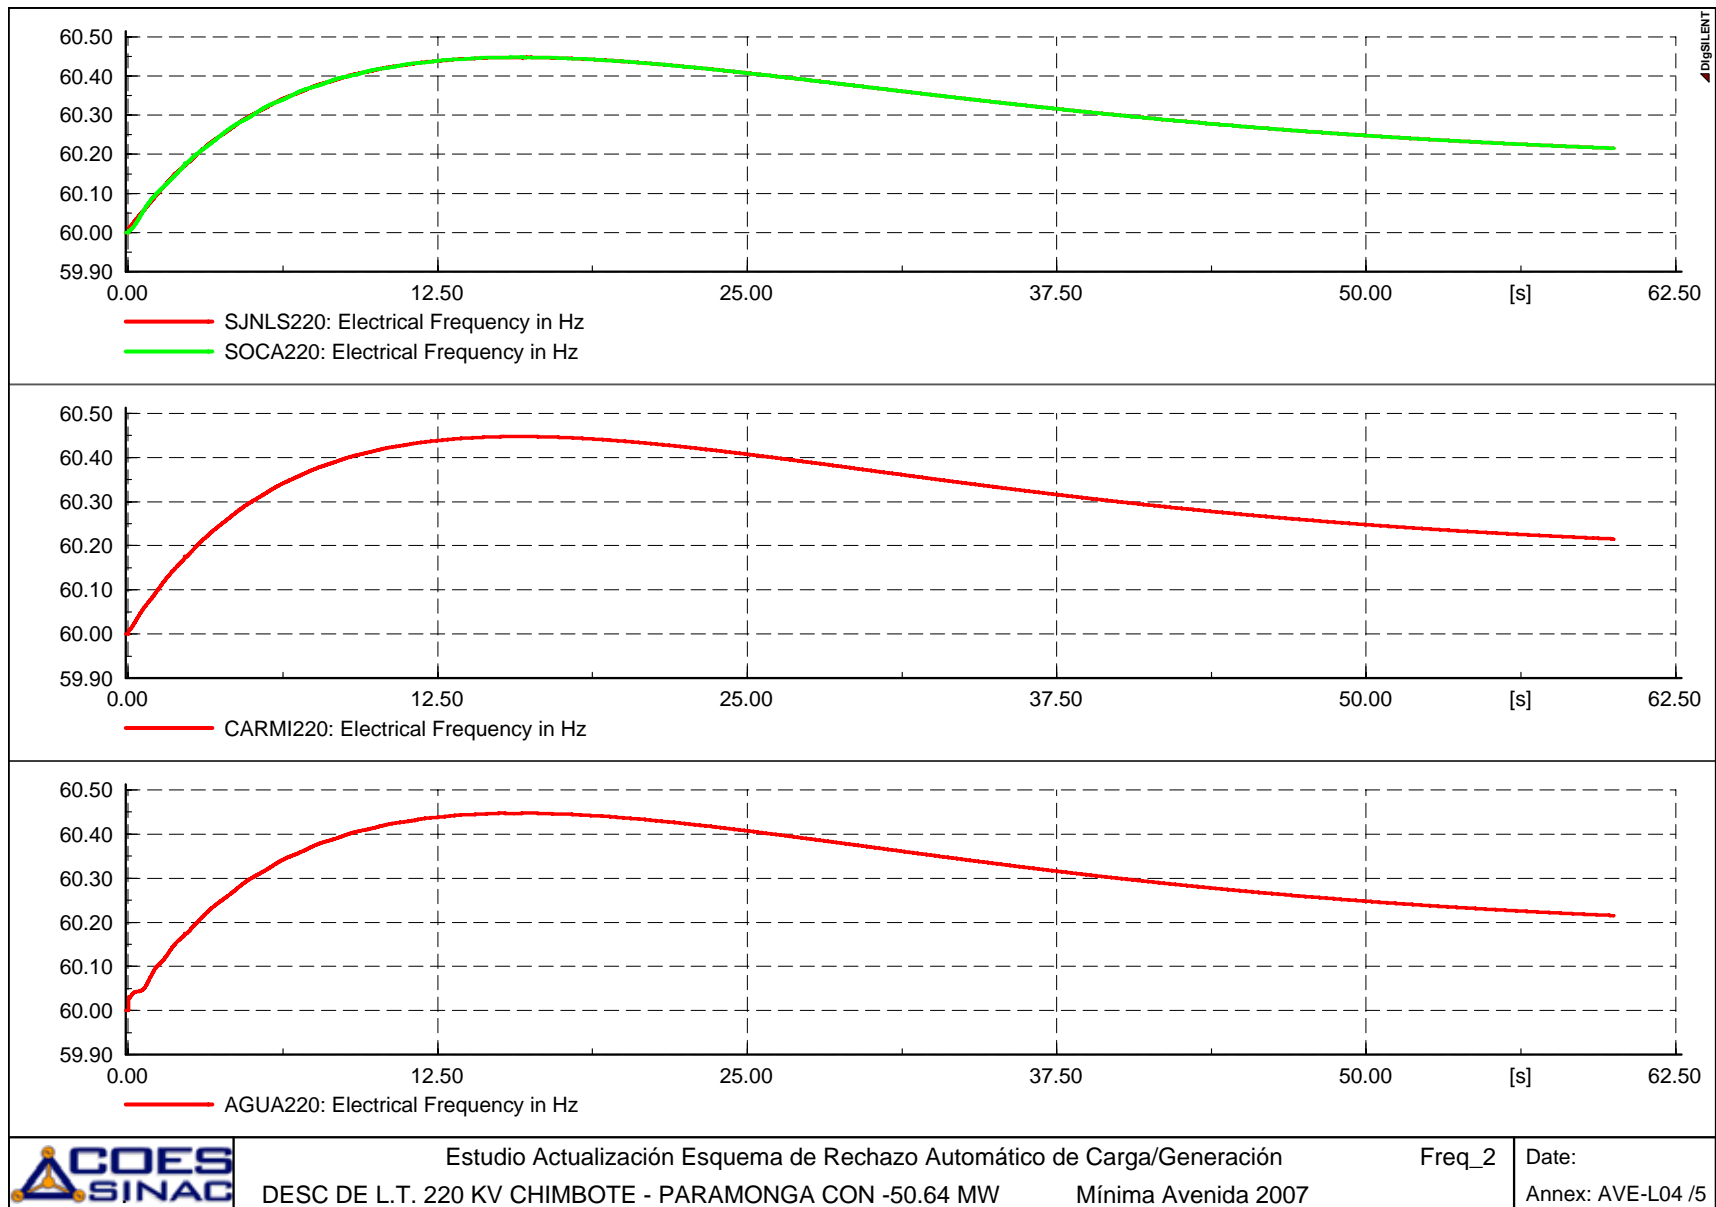


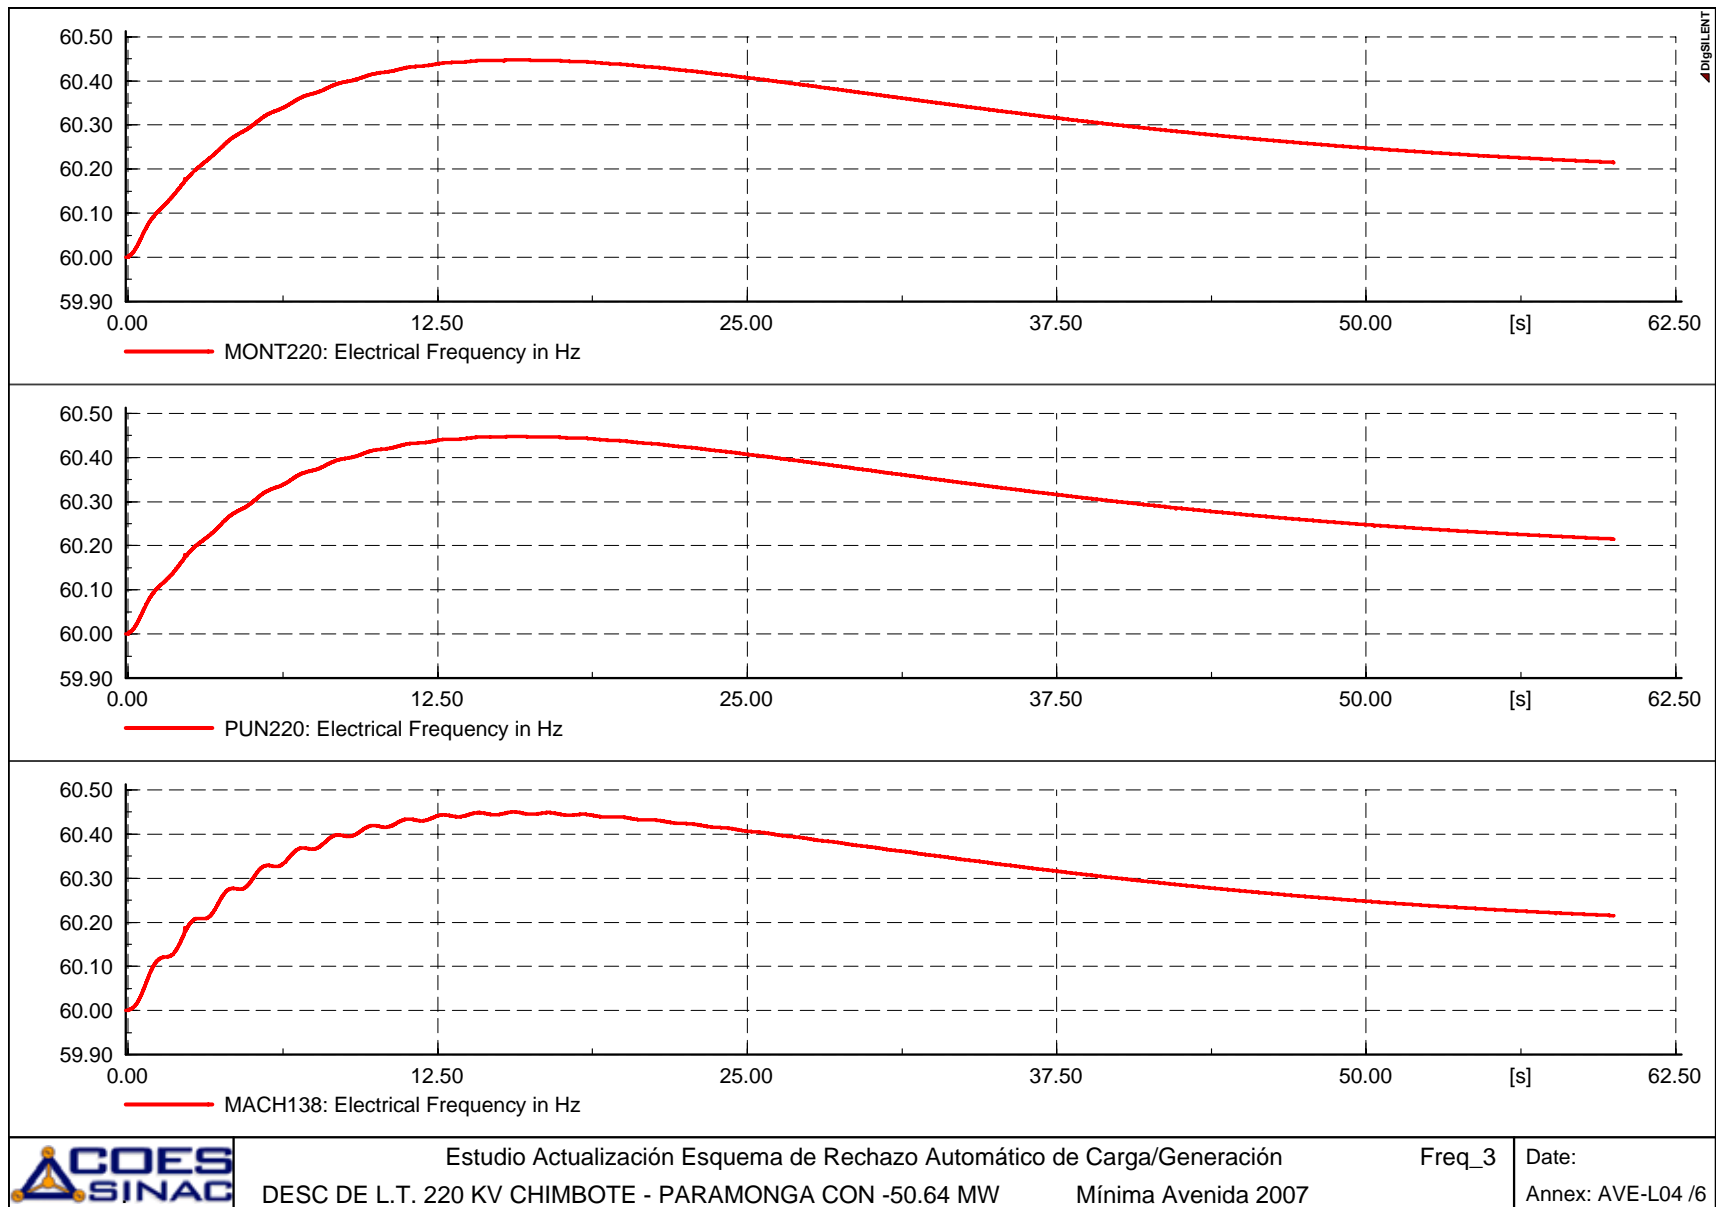


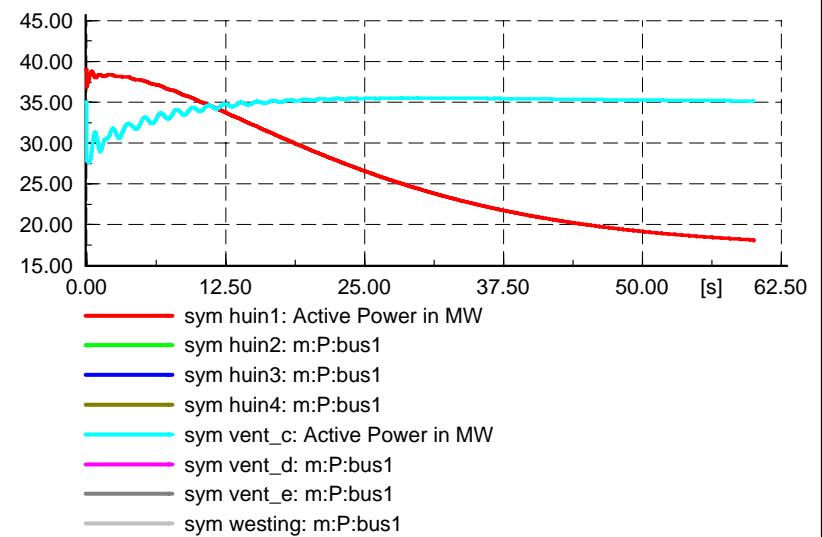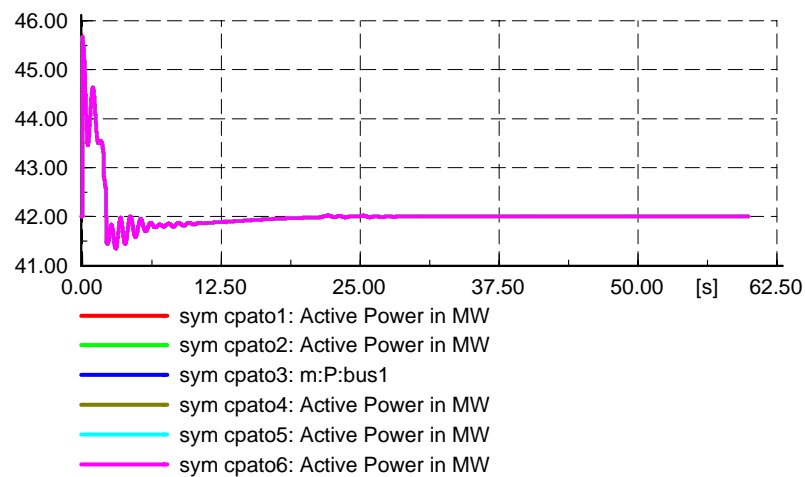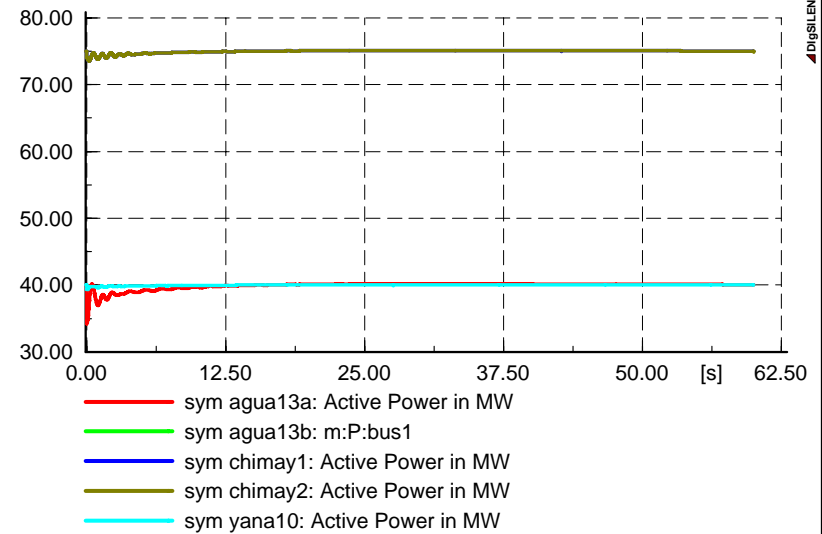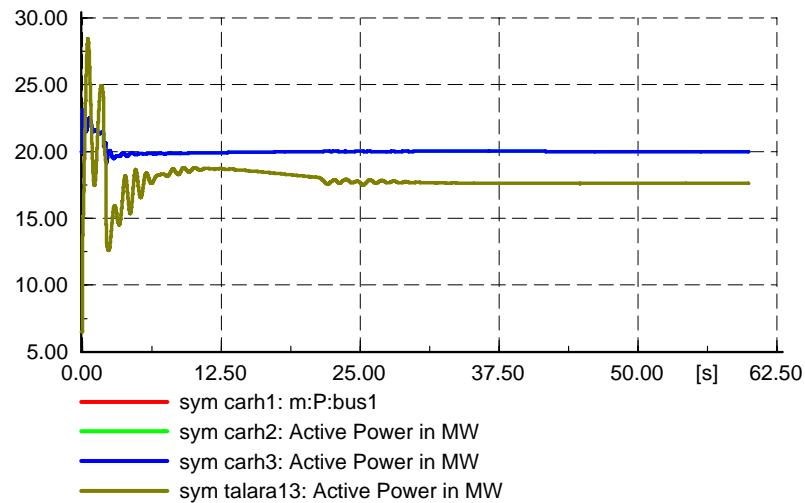

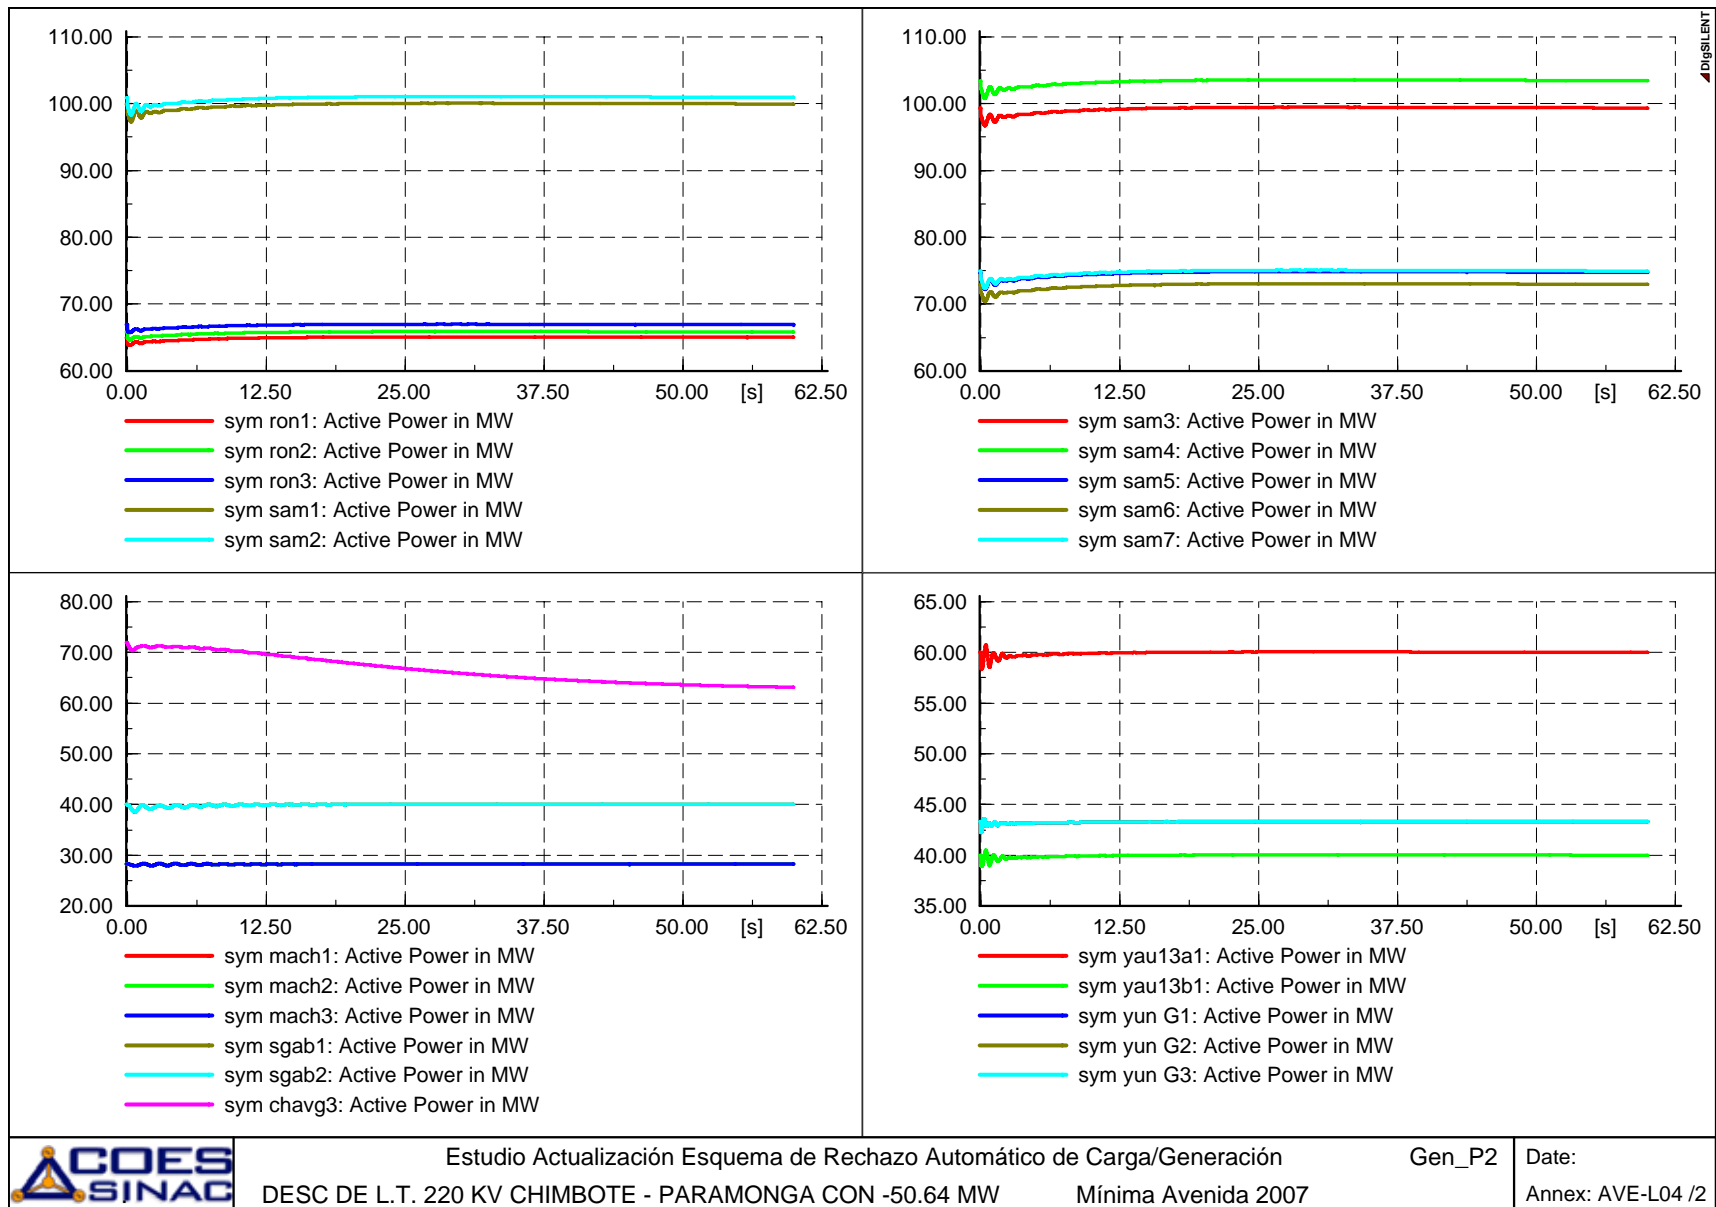

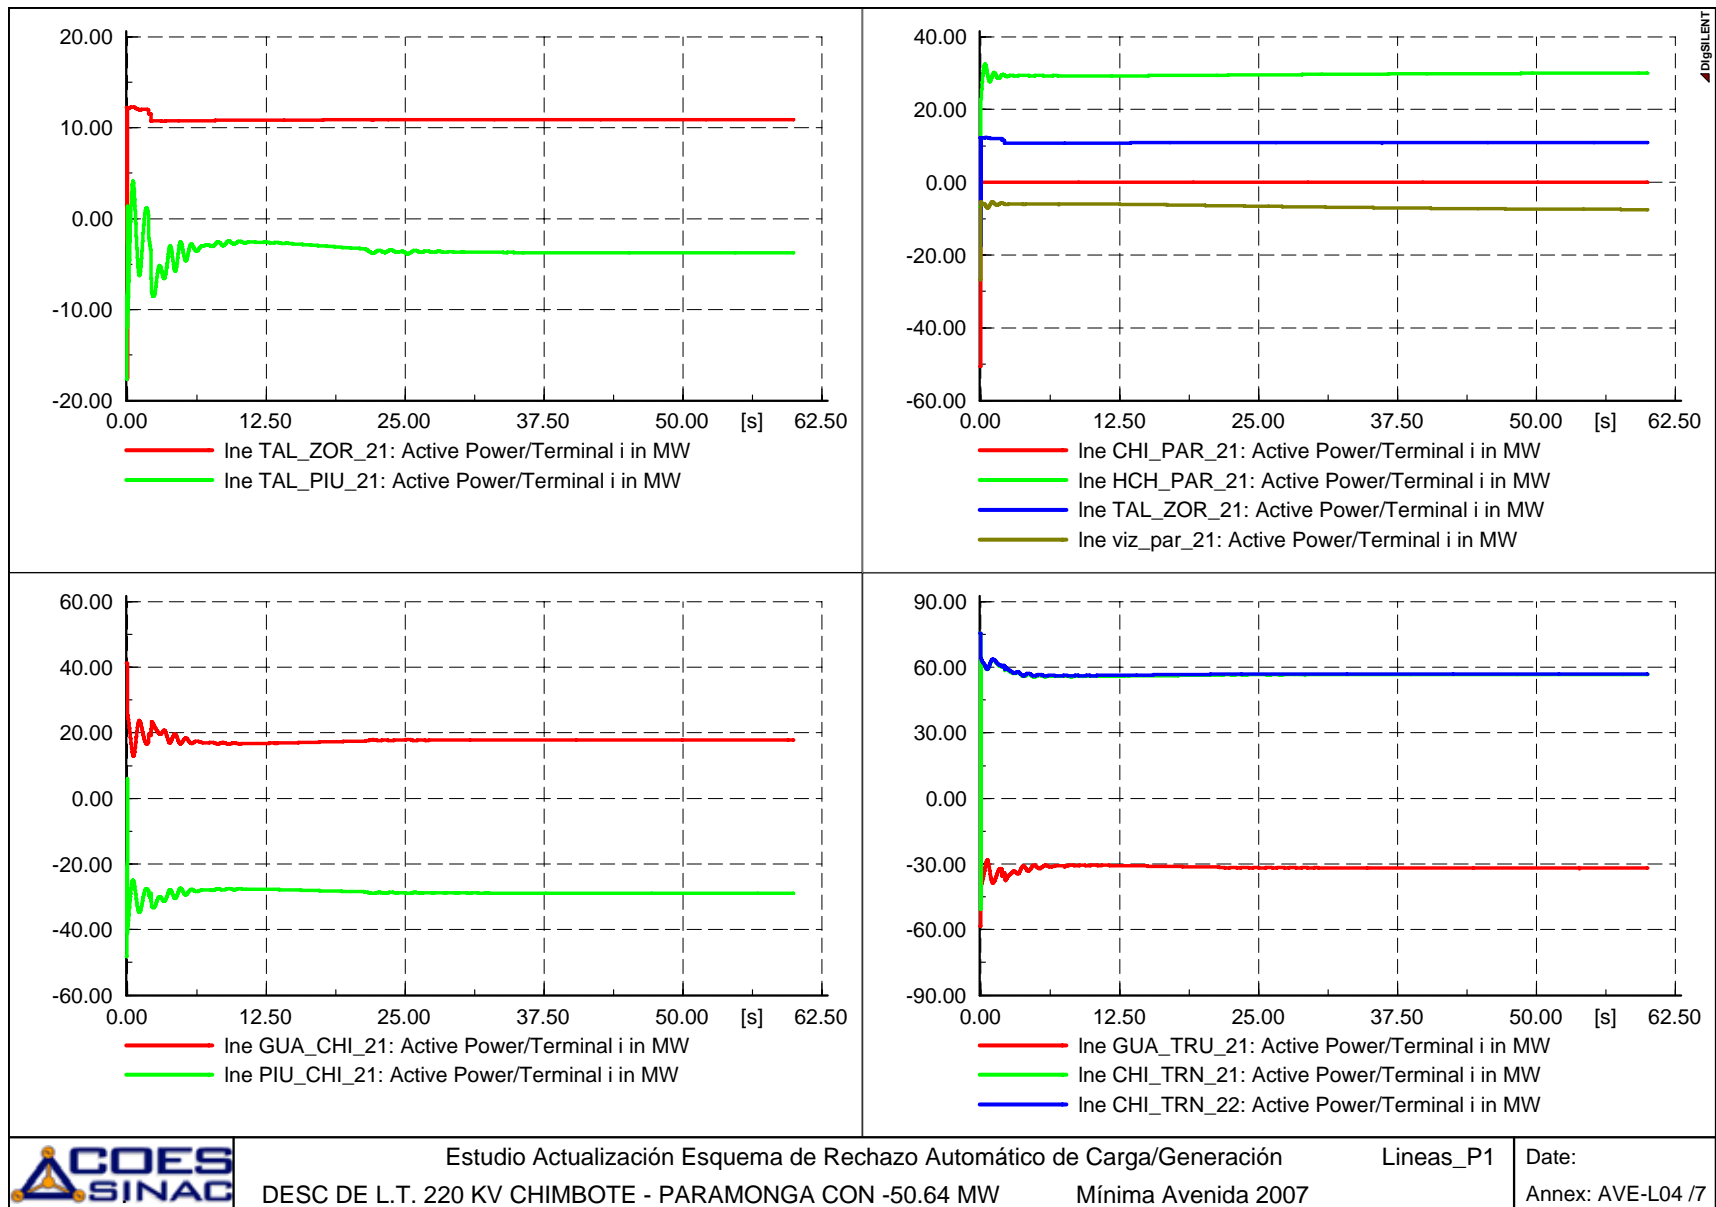


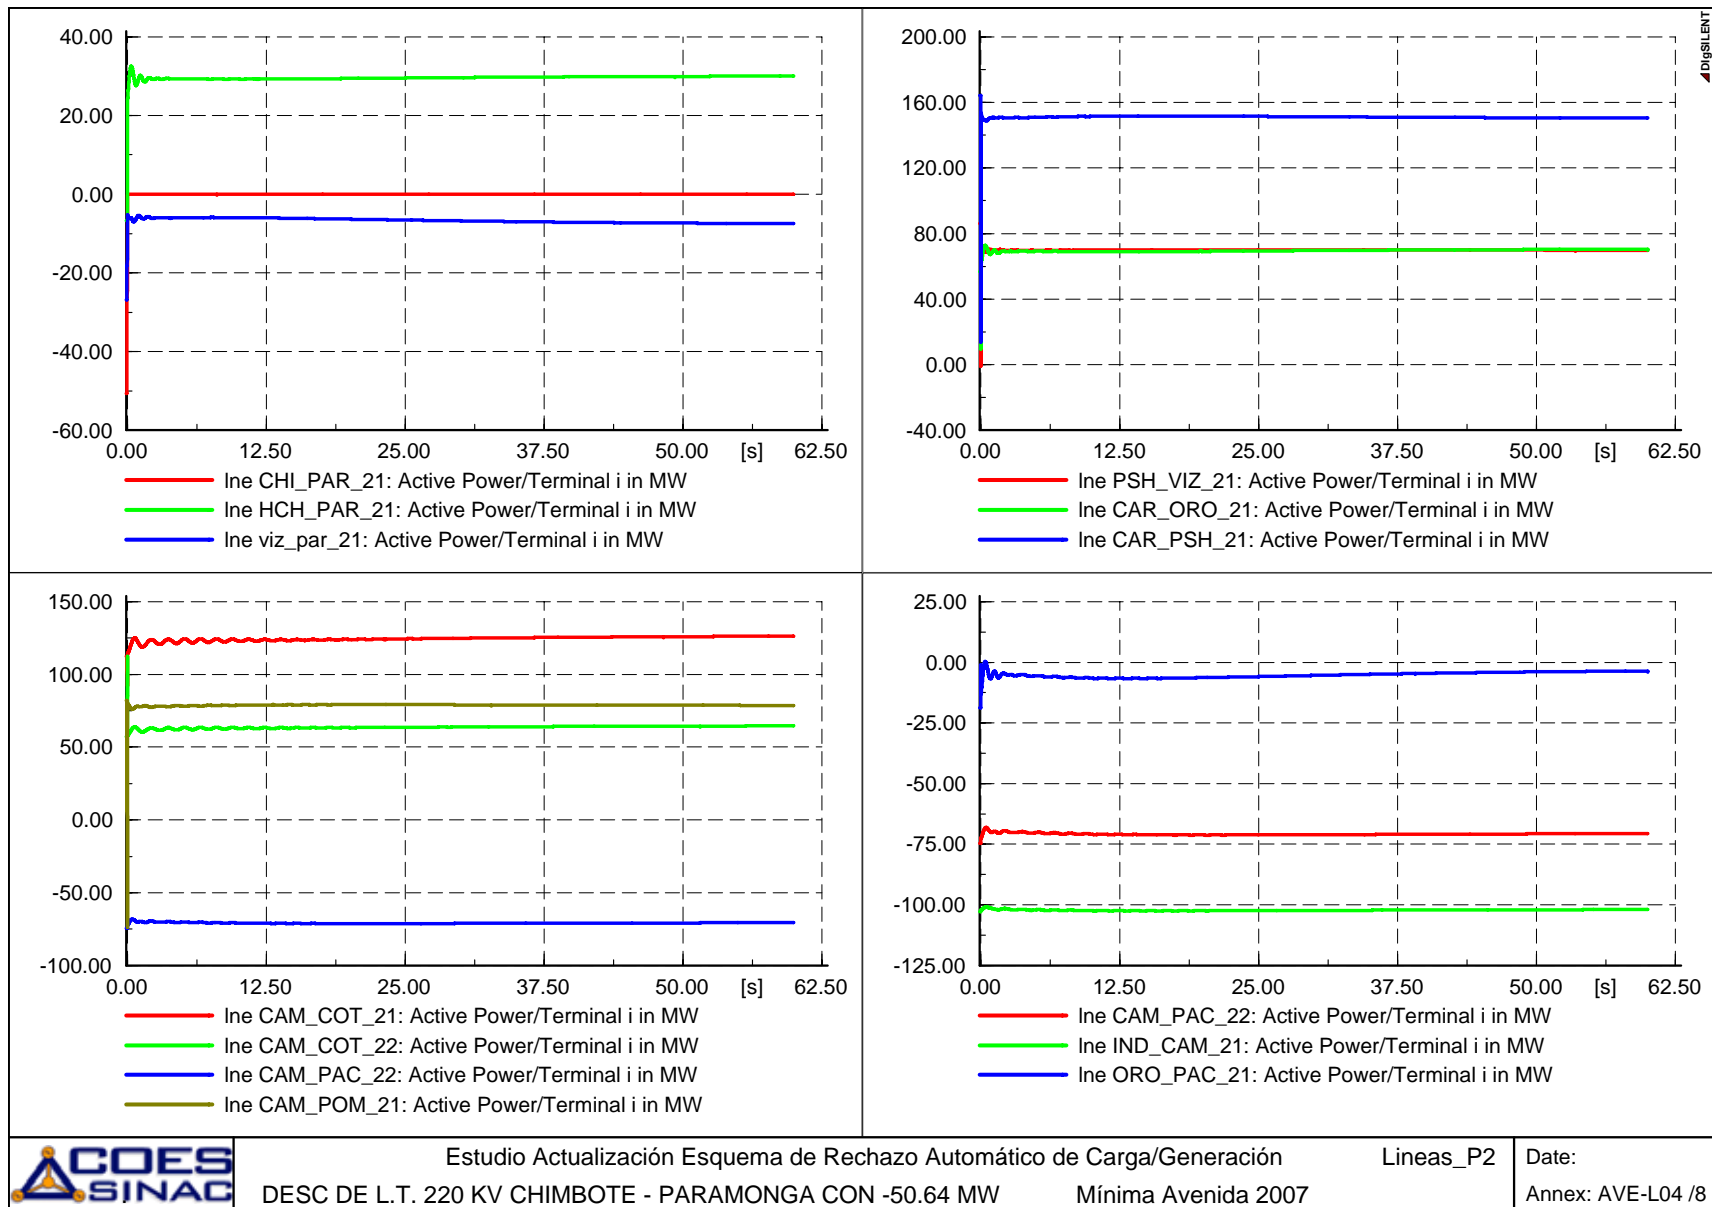


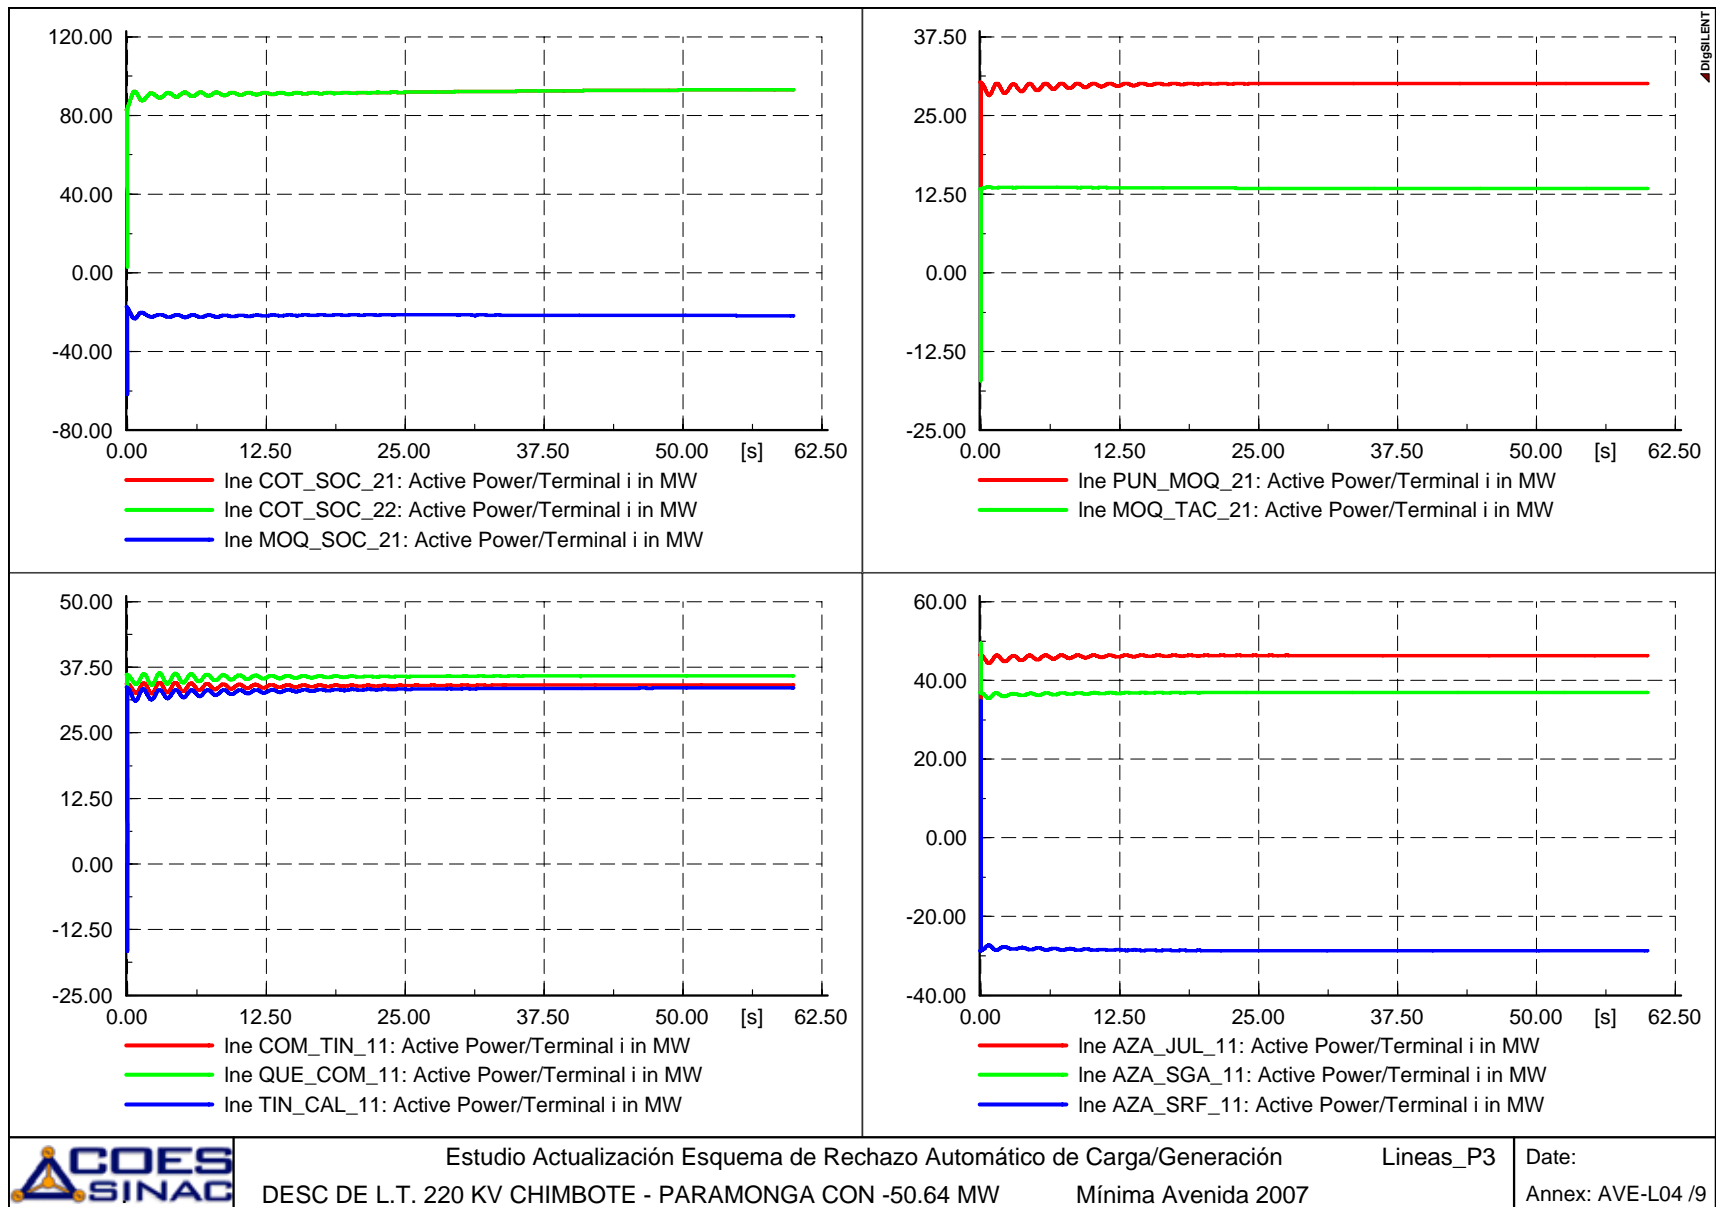



EV-07


**Desconexión de la línea de 220 kV Chimbote – Paramonga
con -132.55 MW**

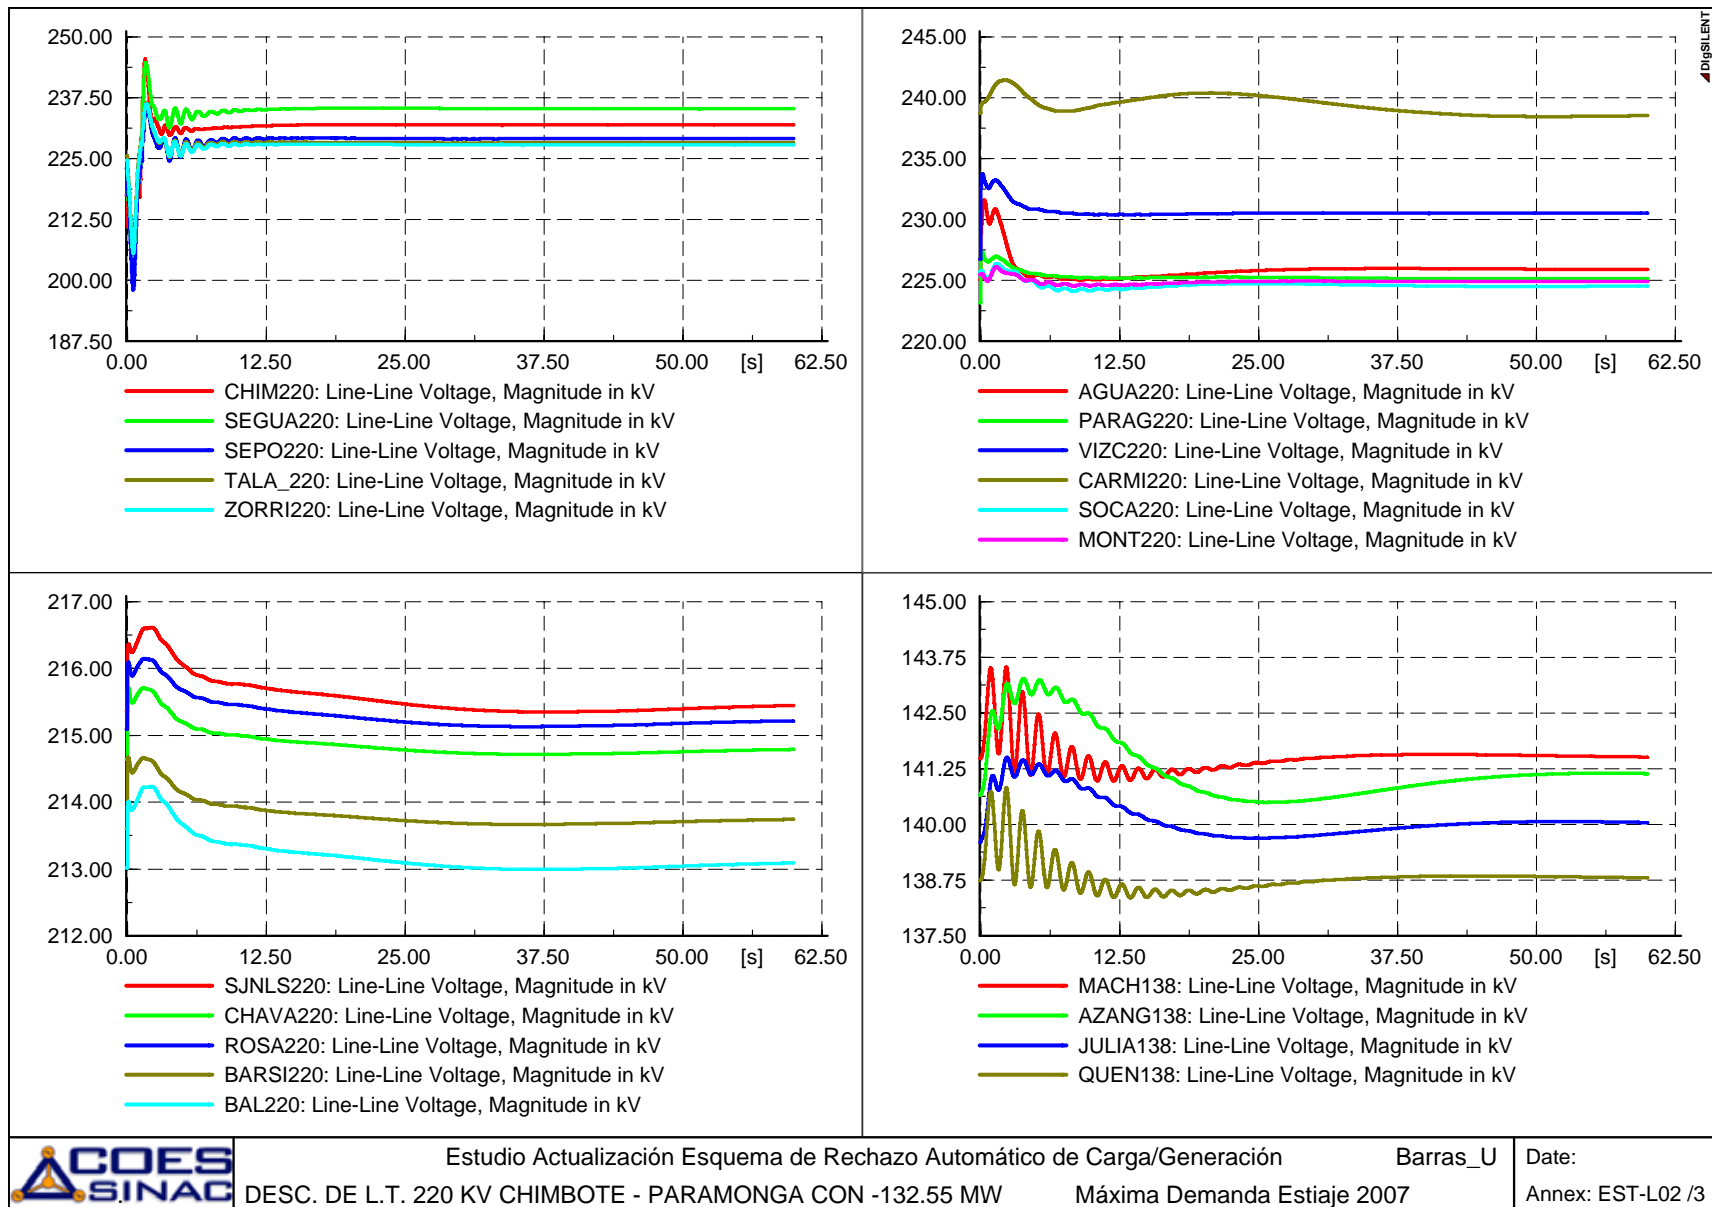


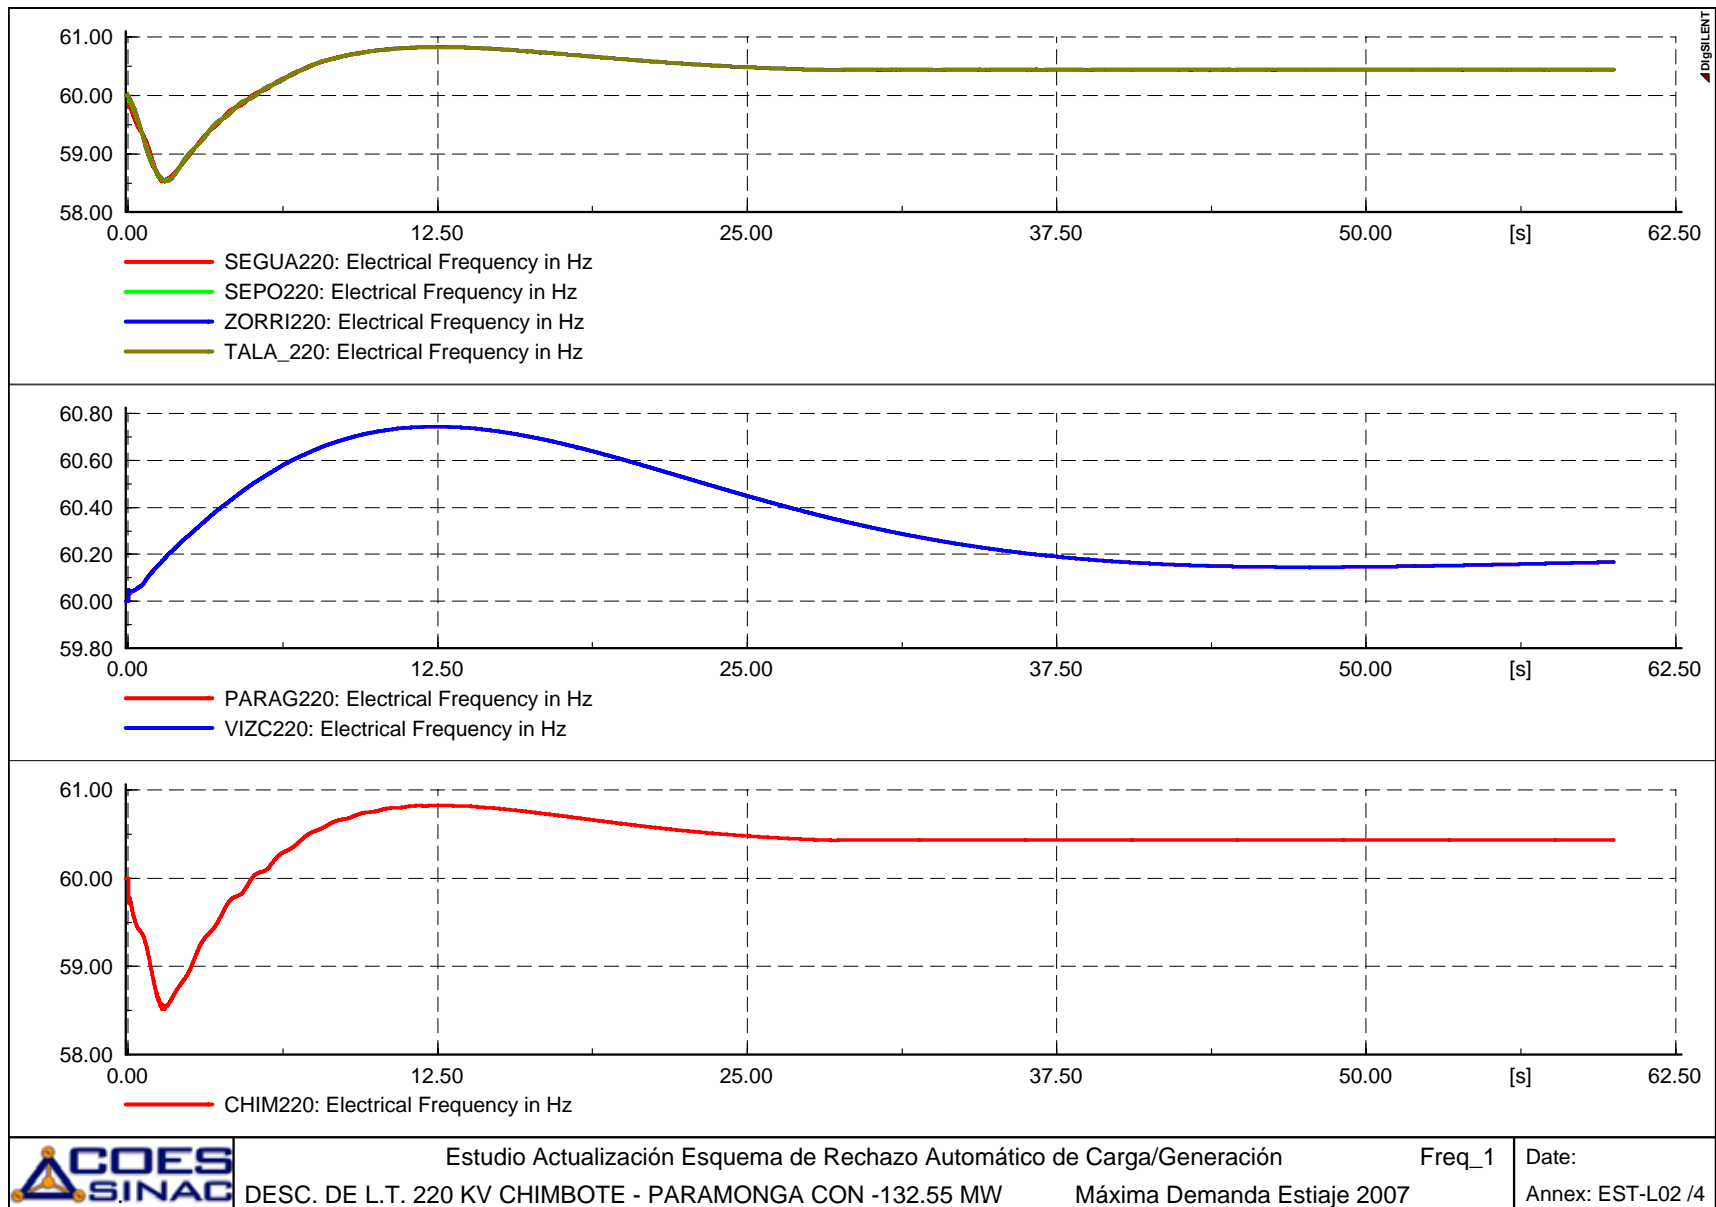


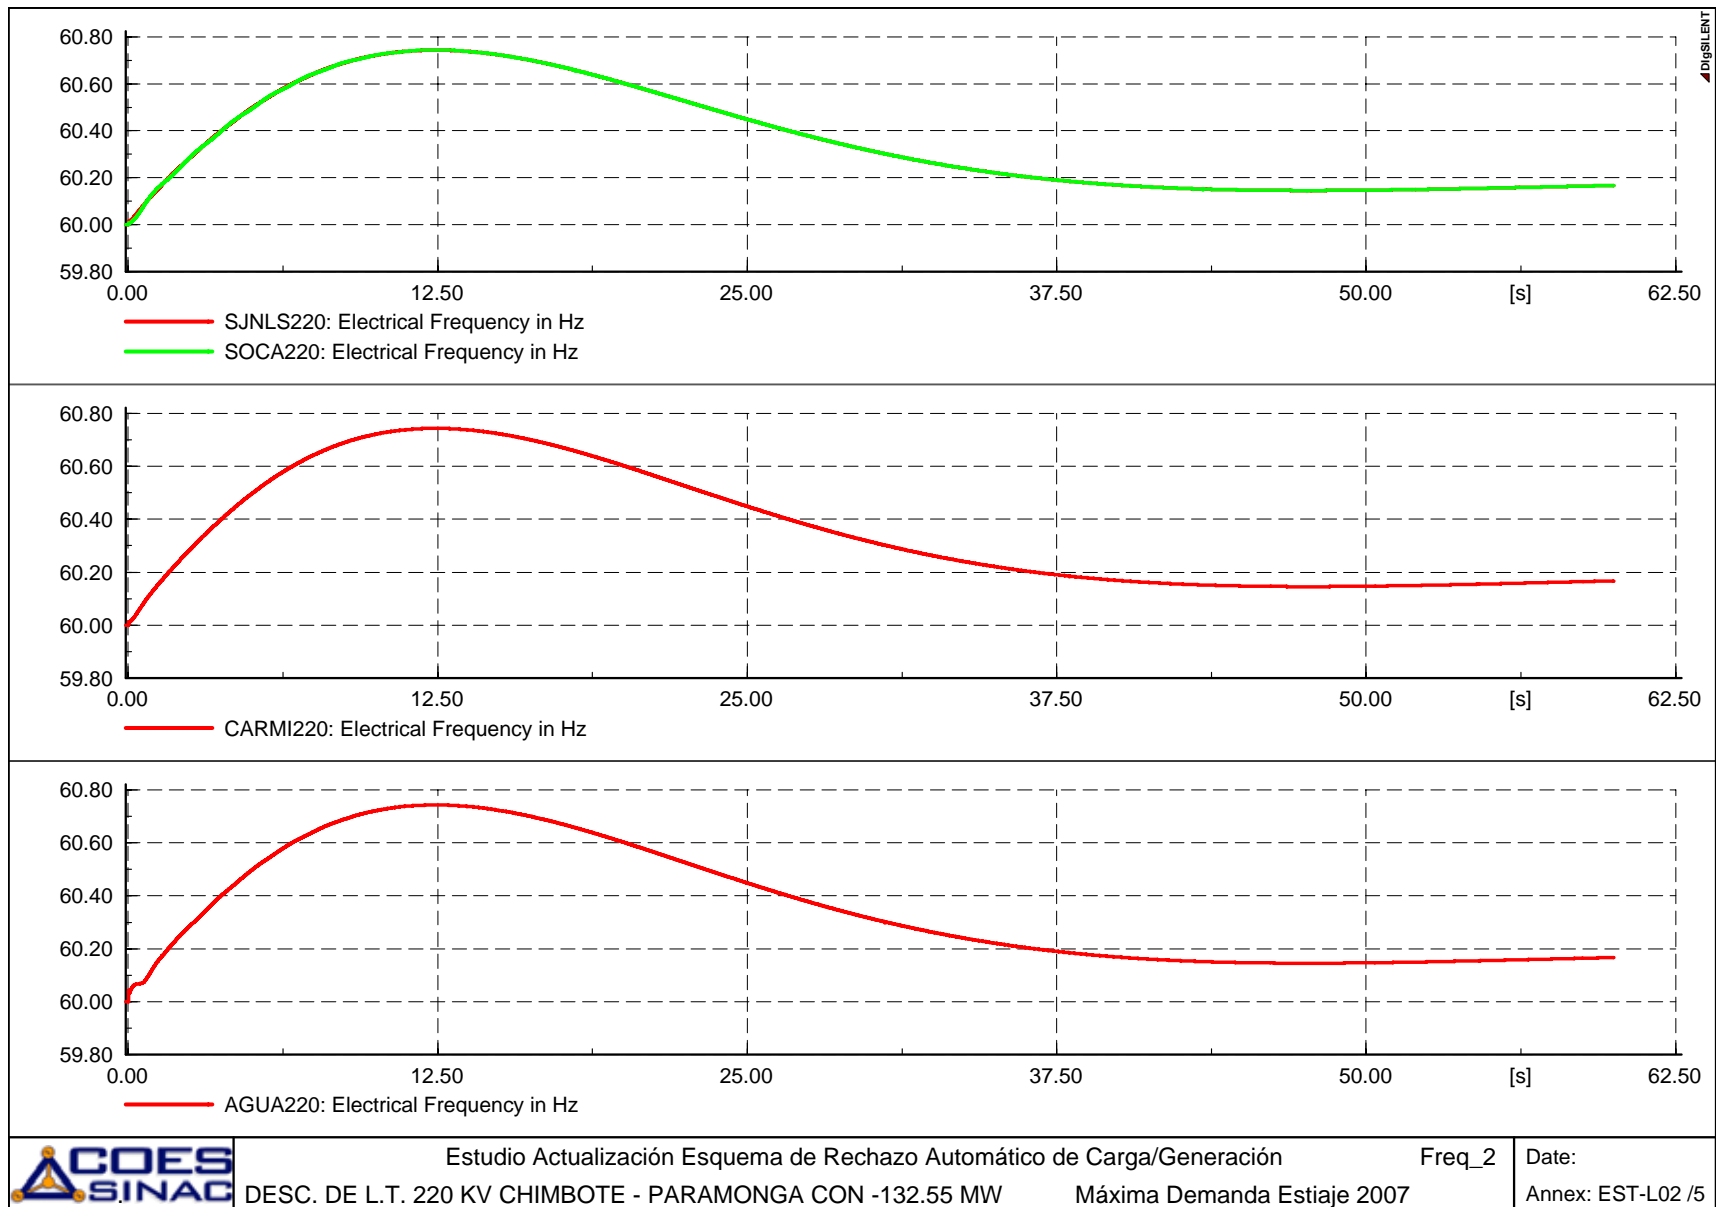


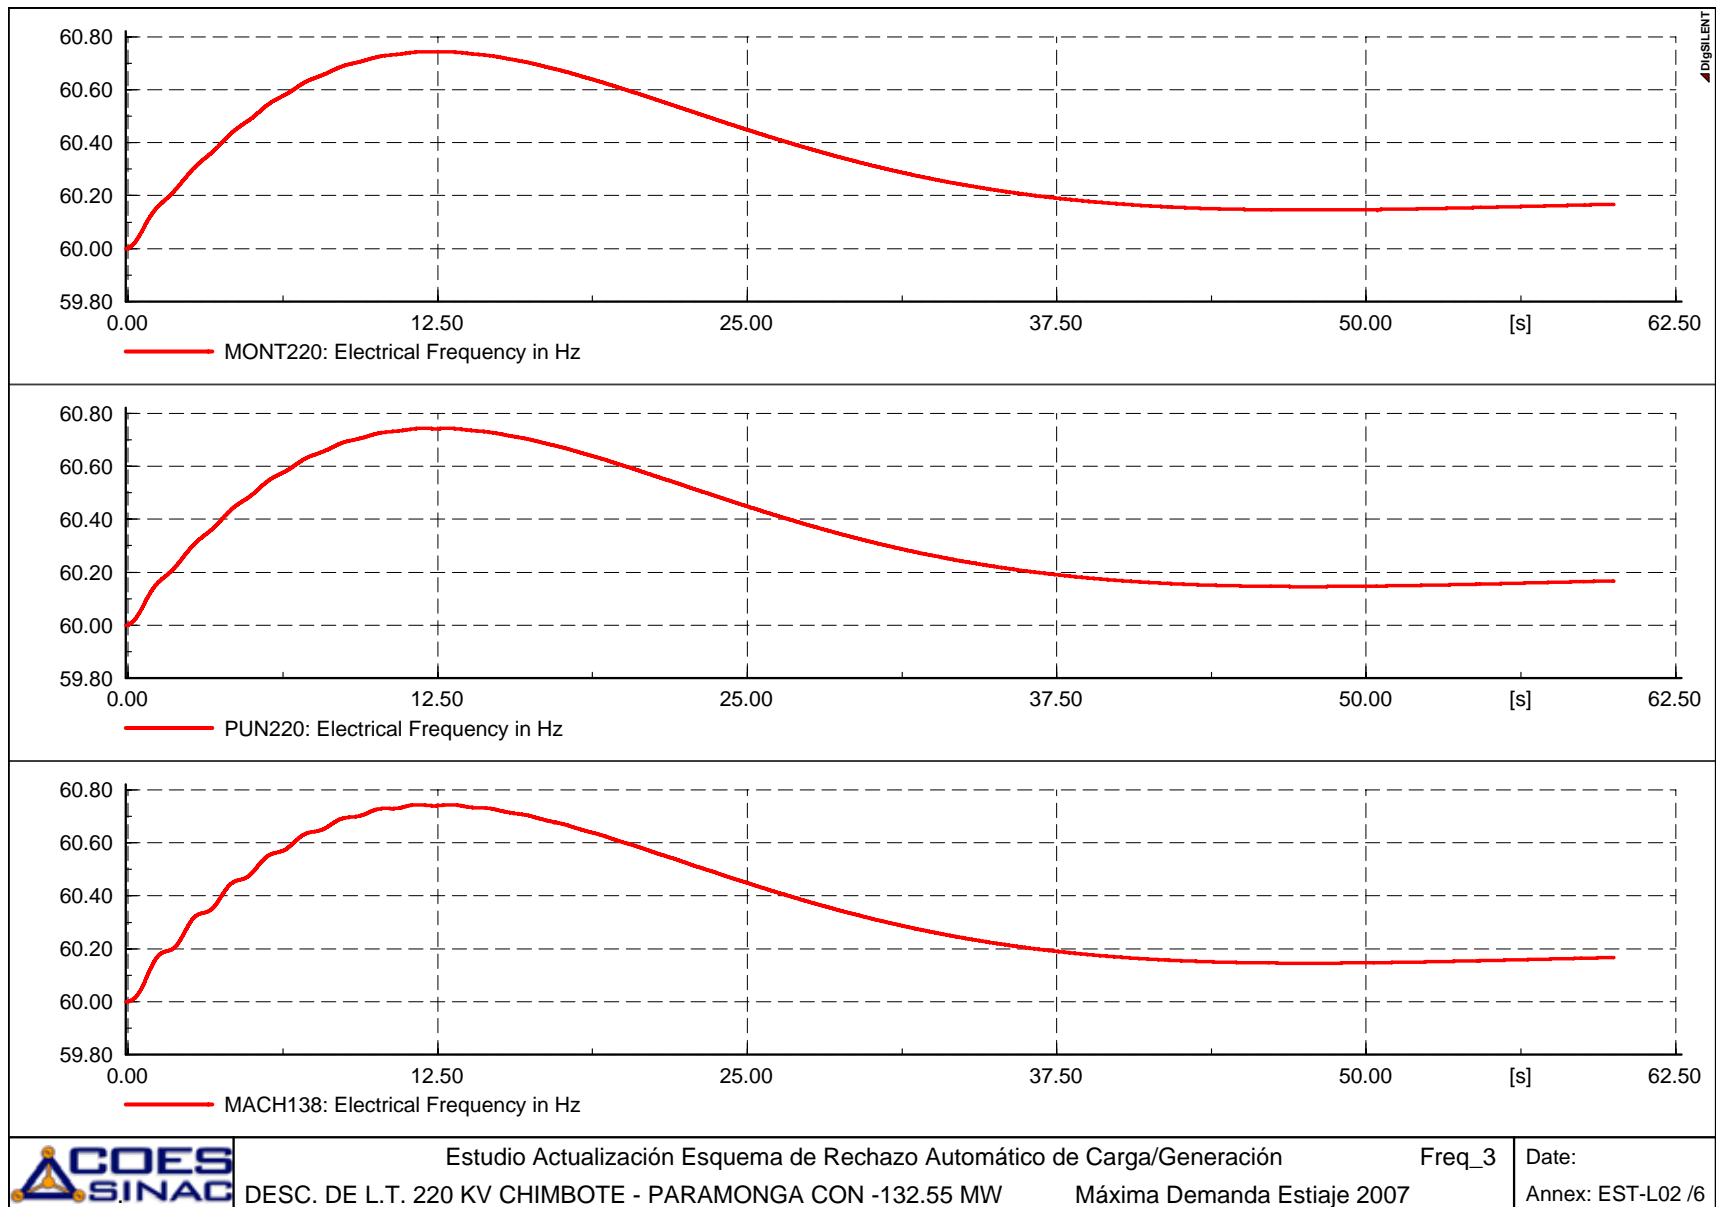


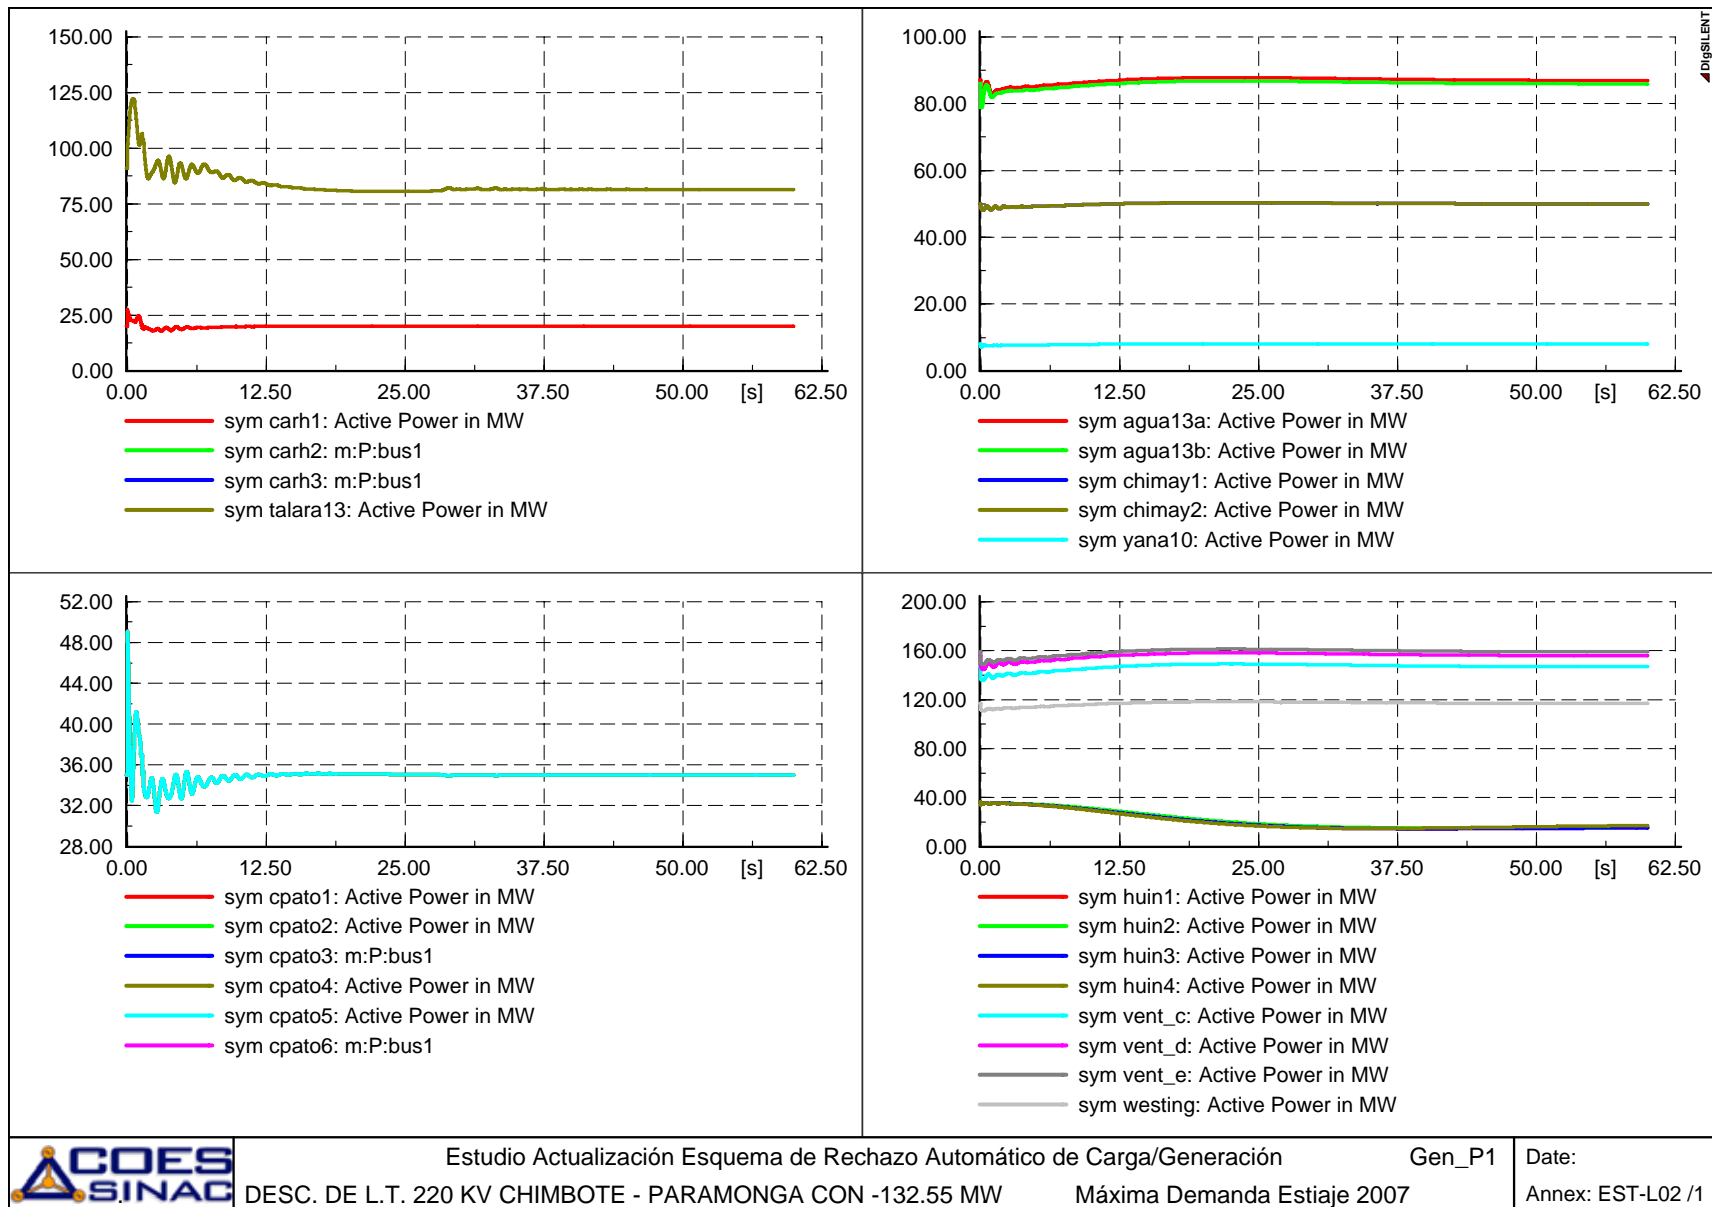

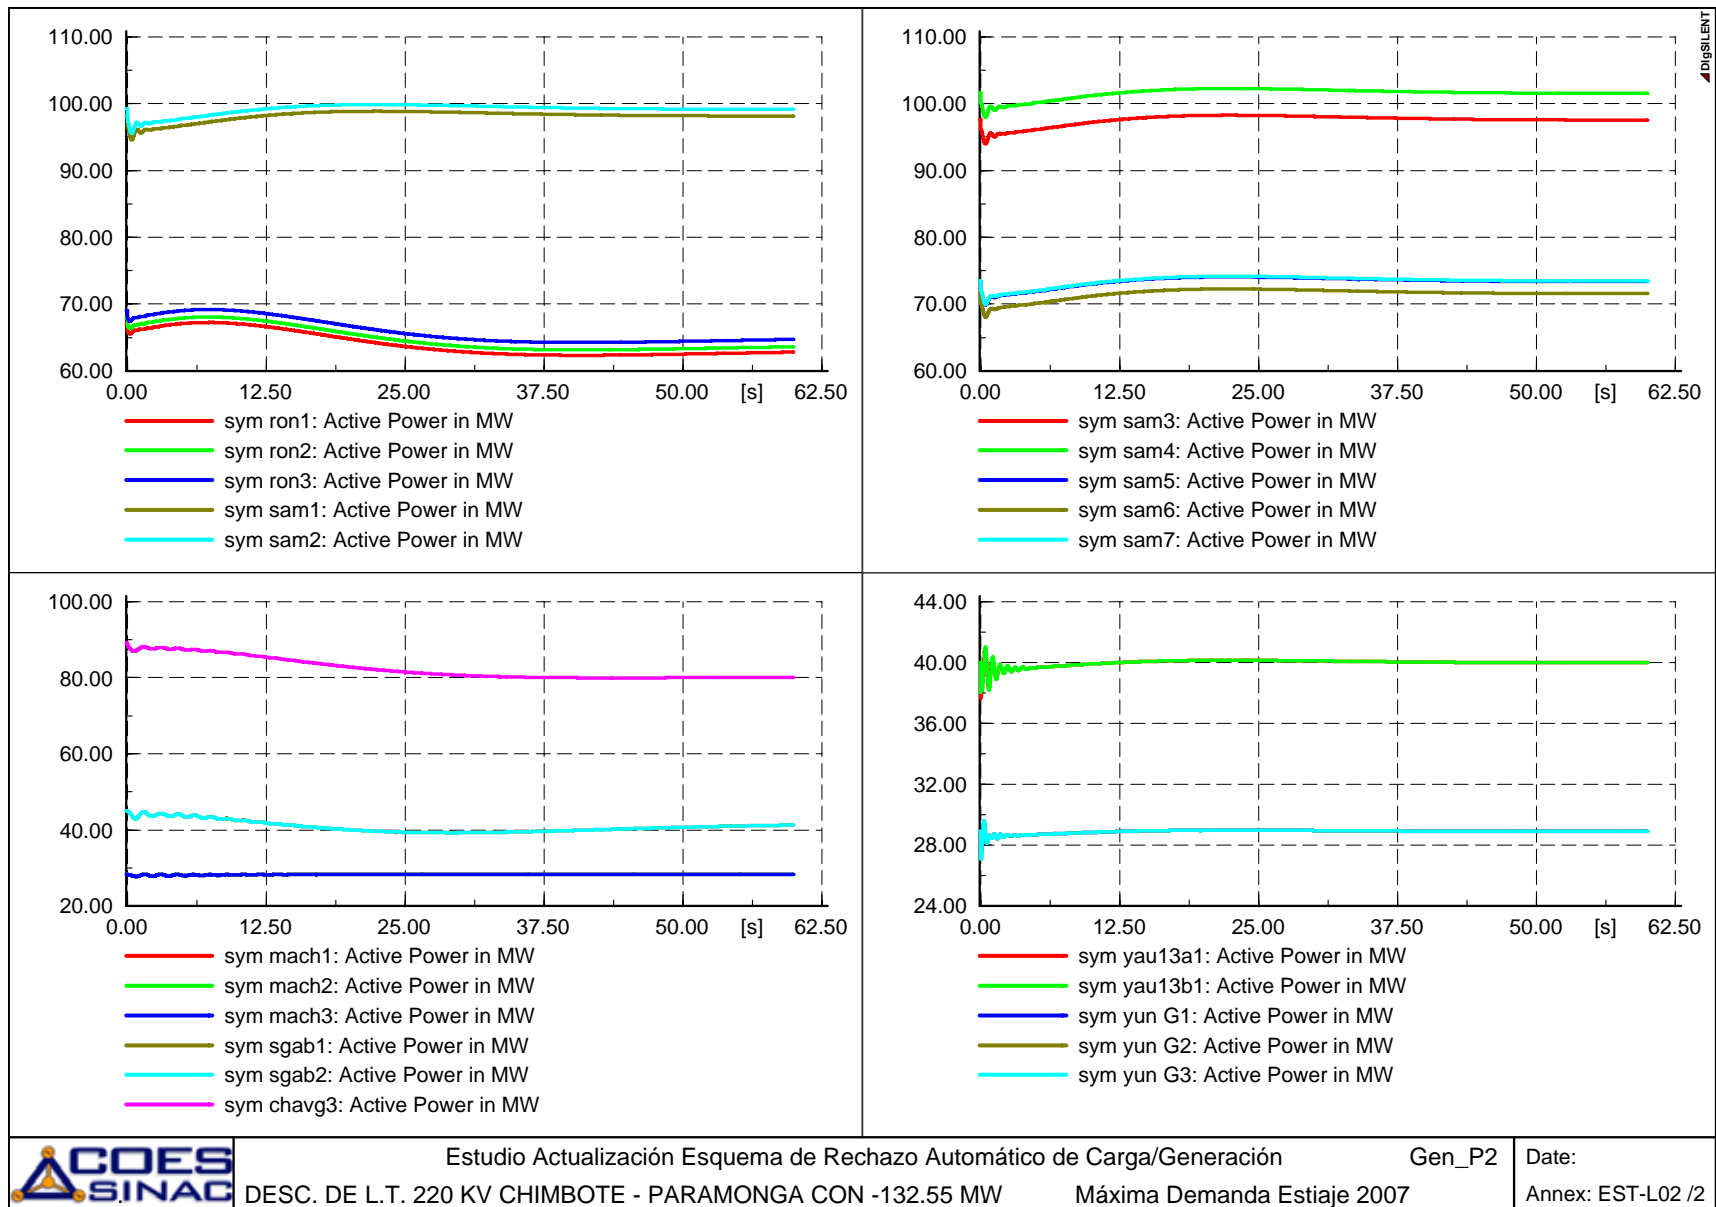

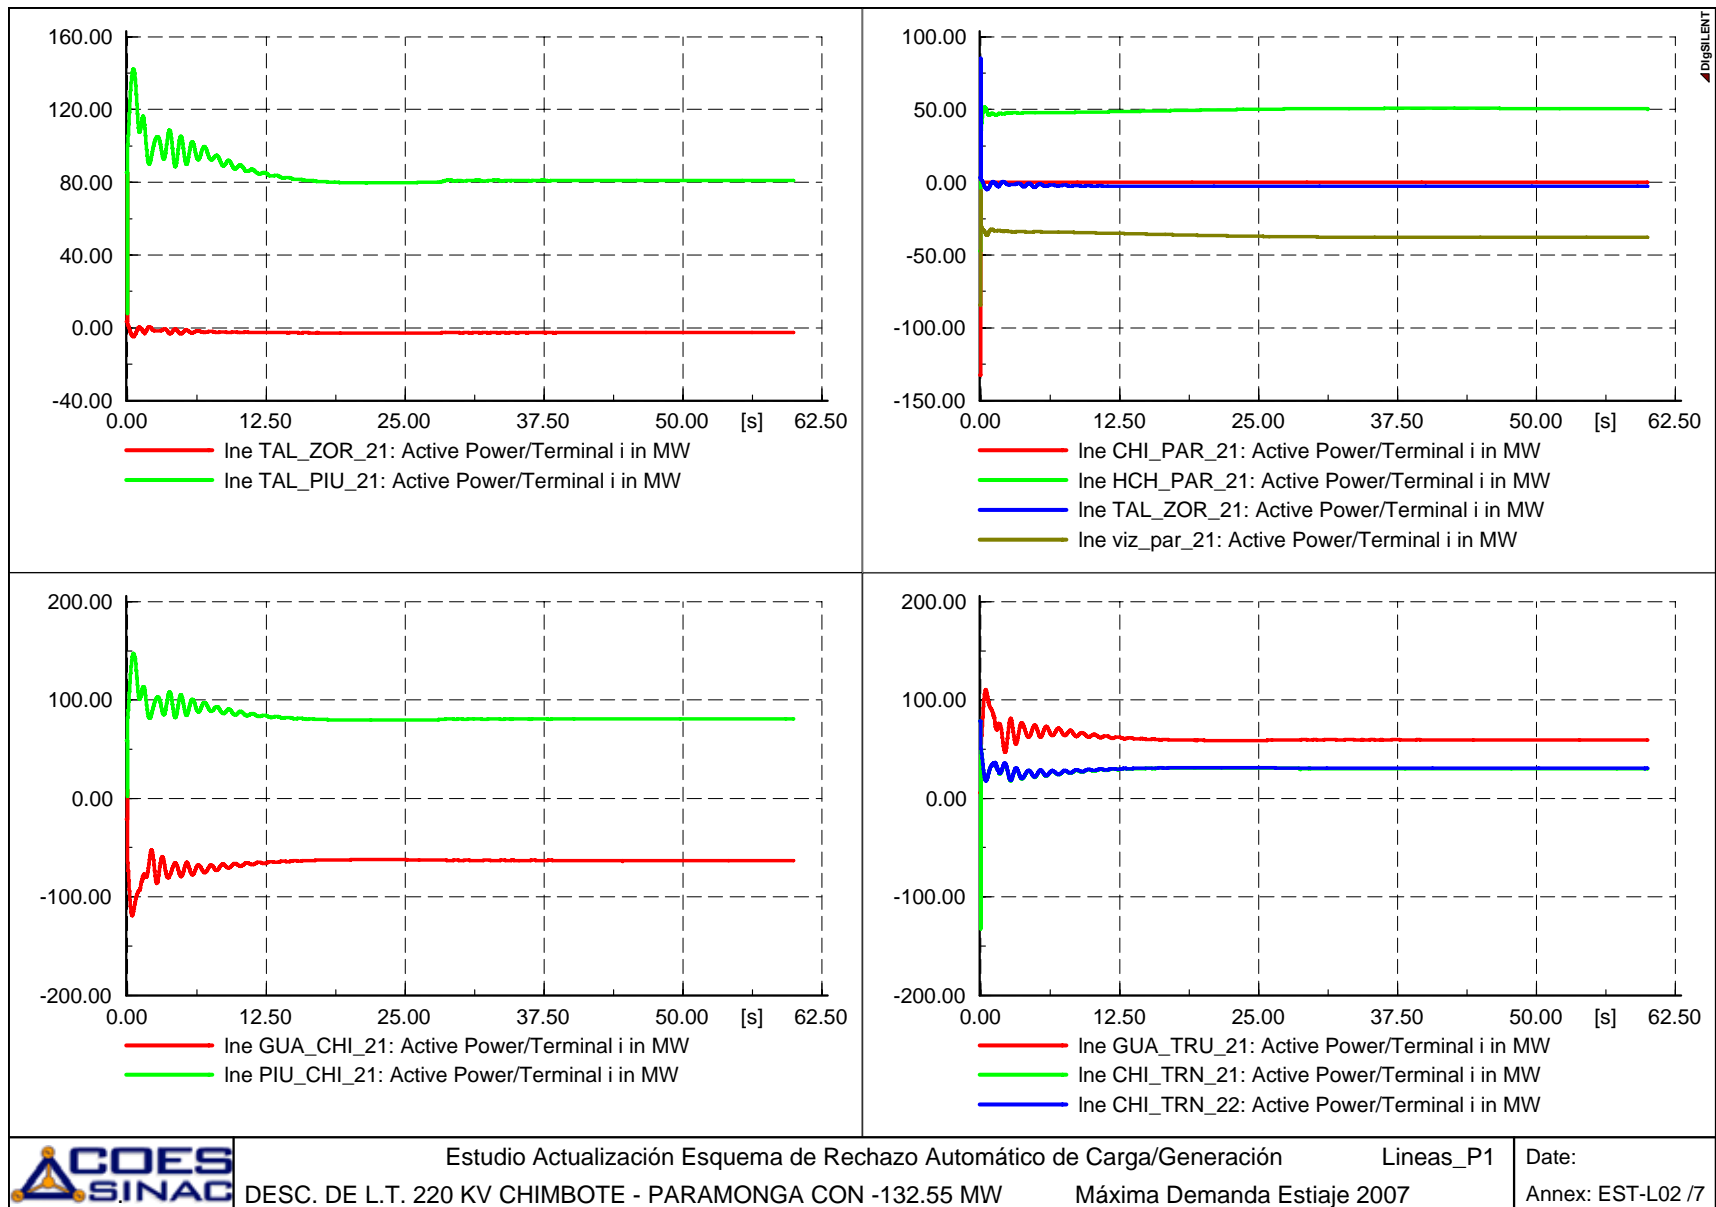


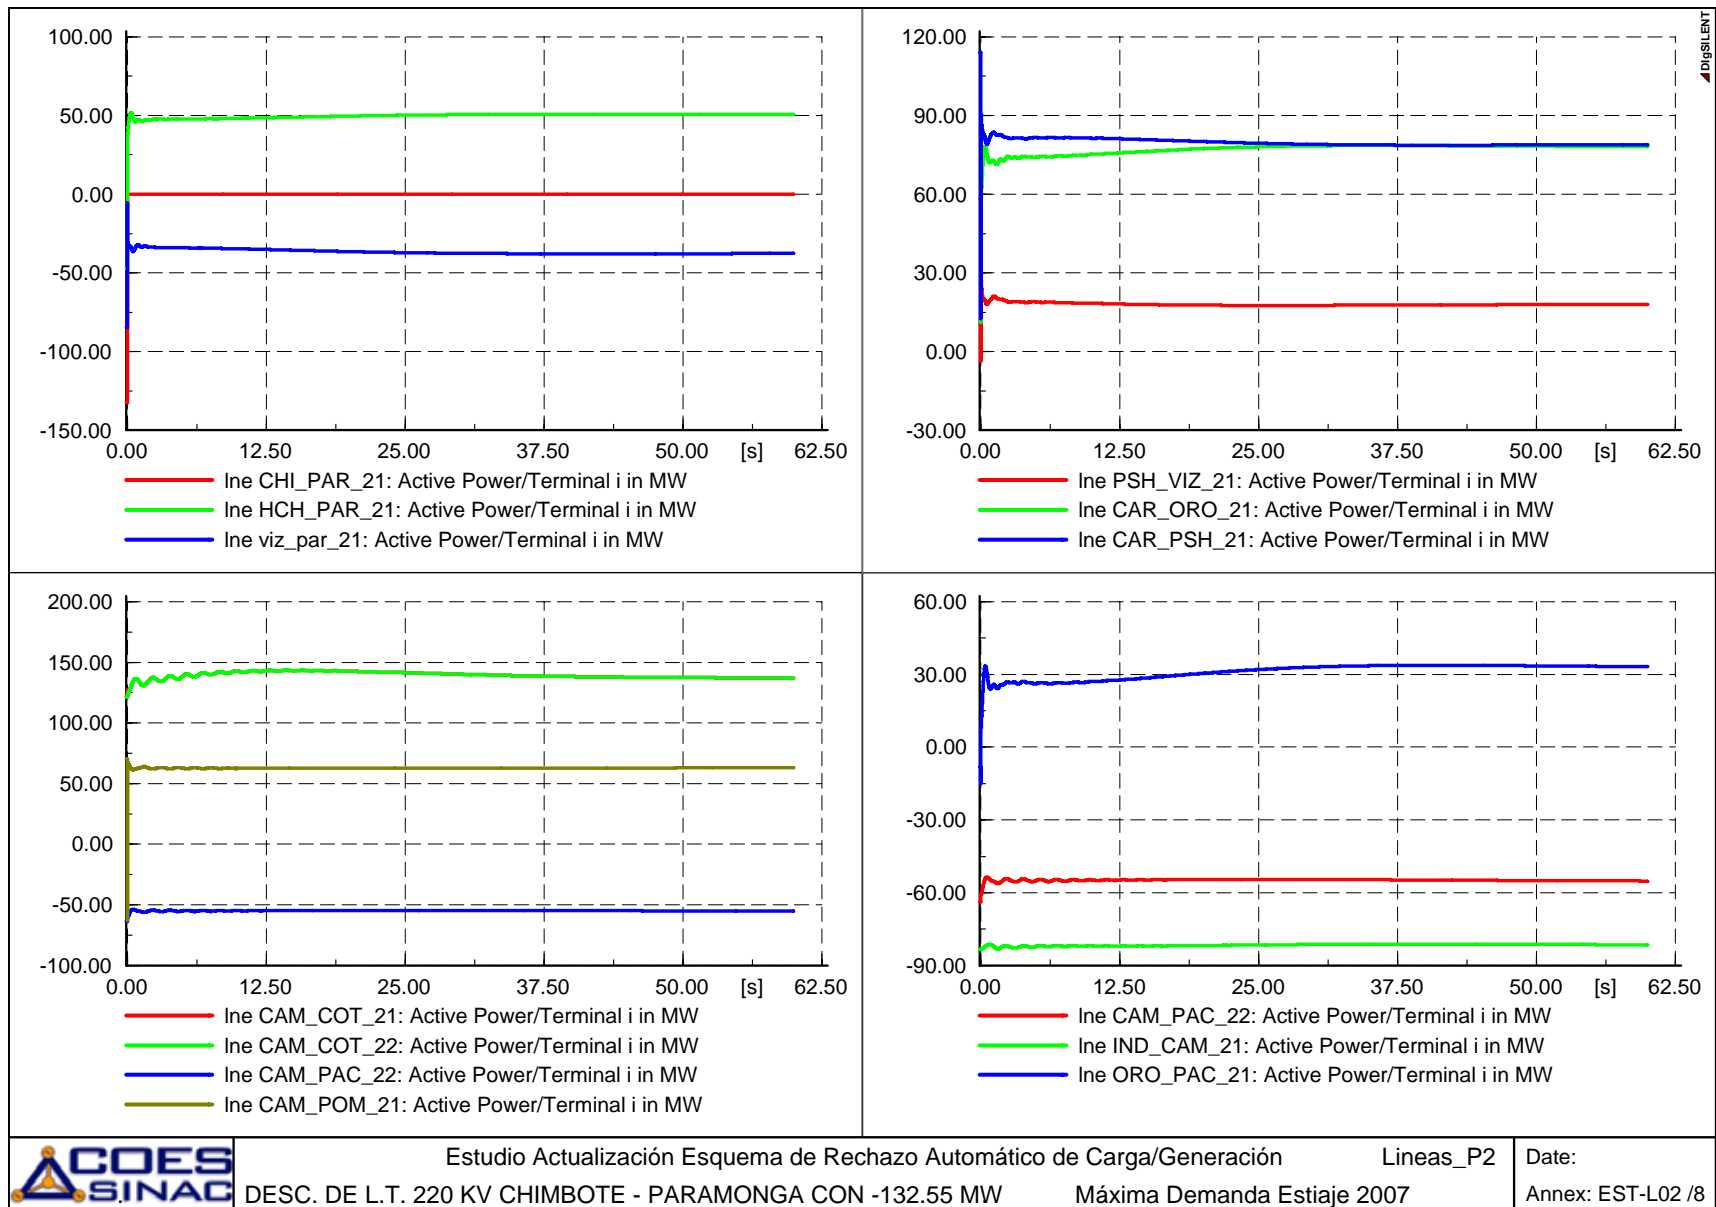


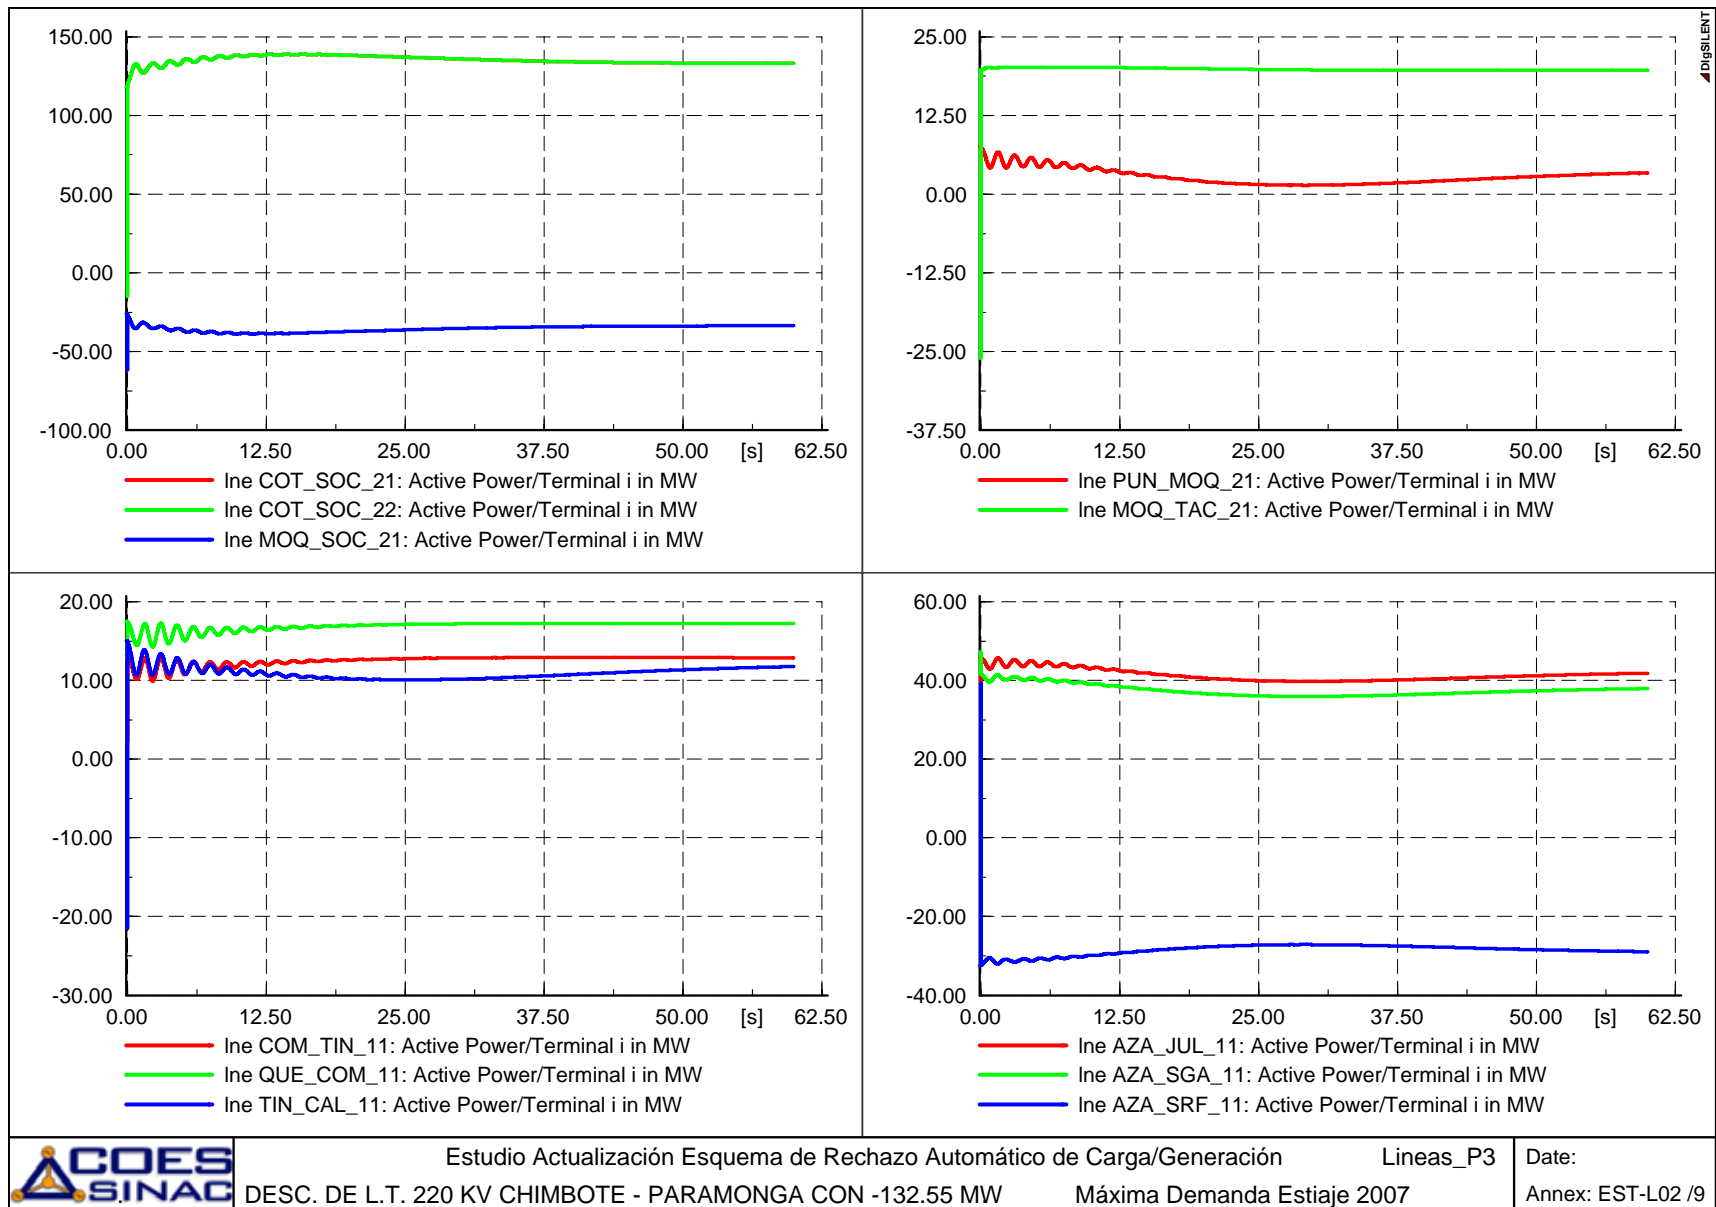



EV-08


**Desconexión de la línea de 220 kV Chimbote – Paramonga
con -140.58 MW**

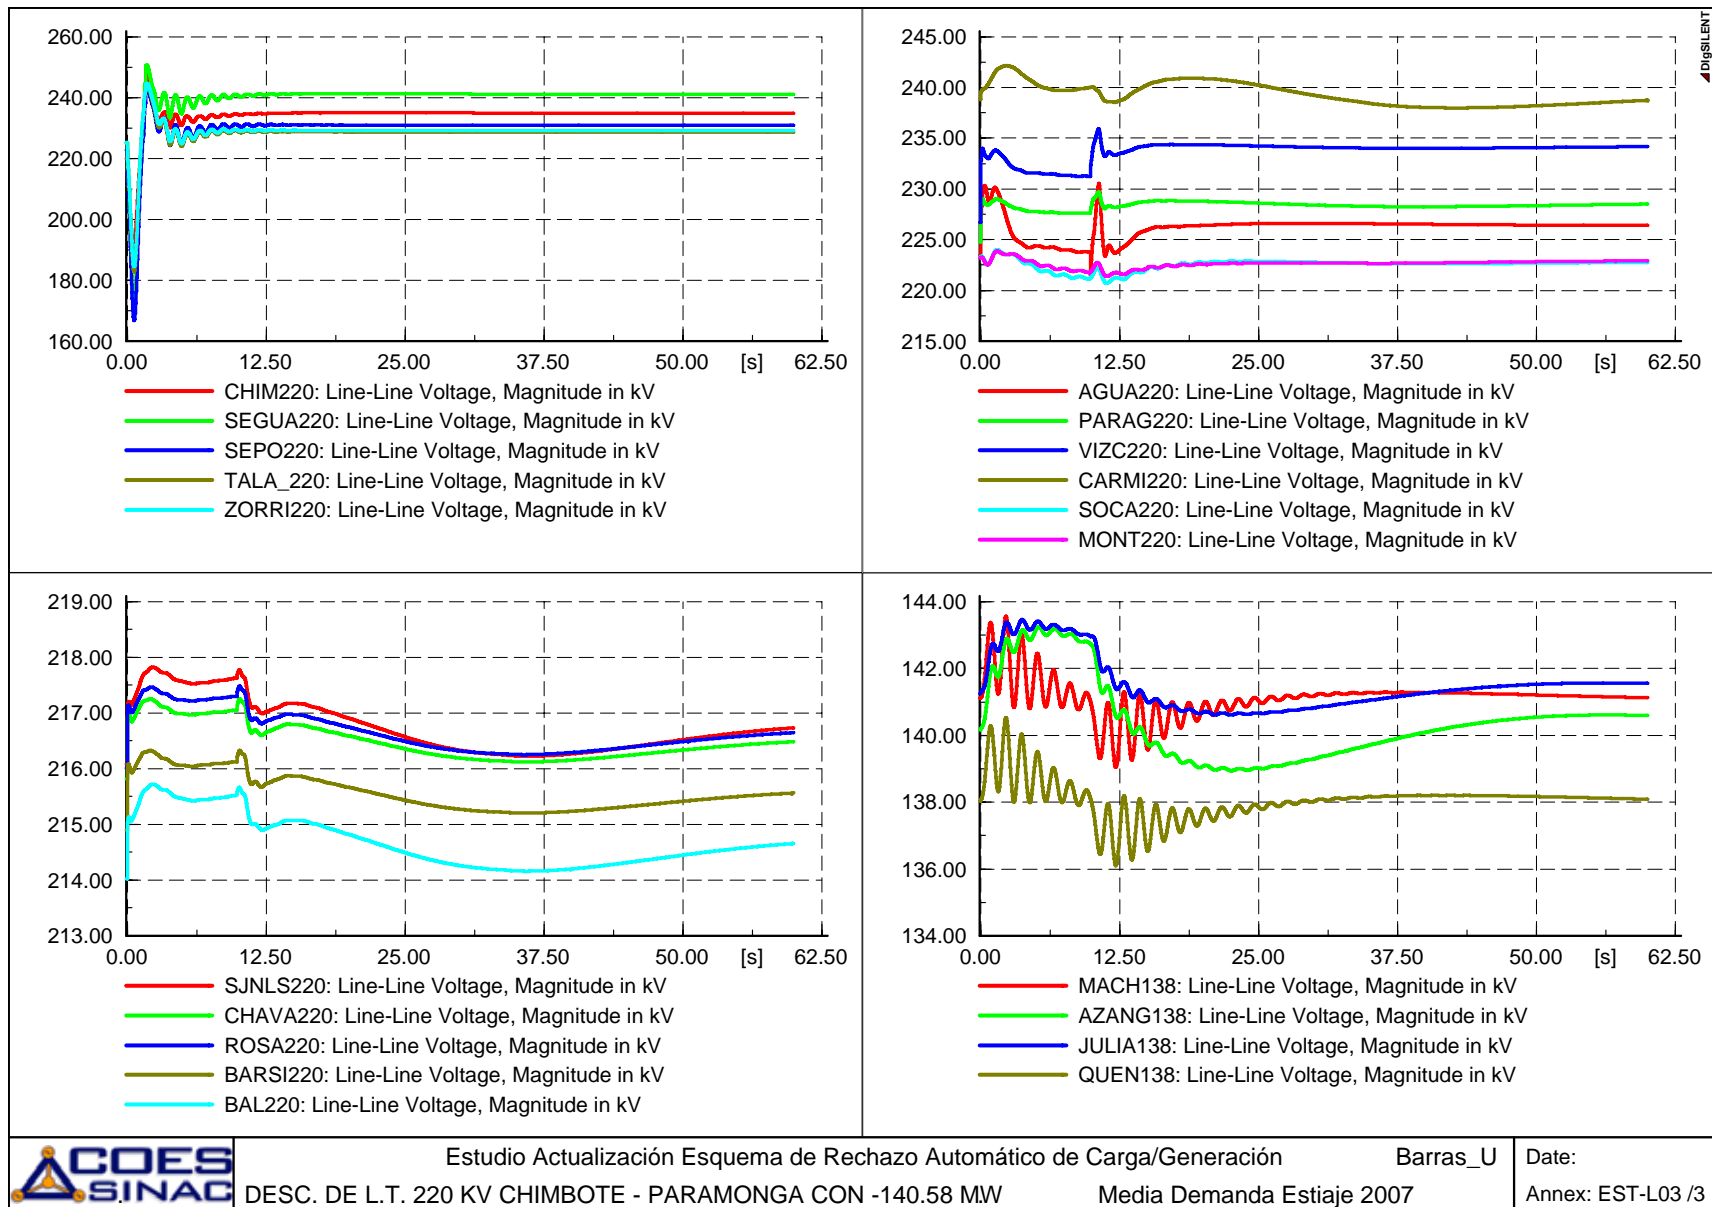


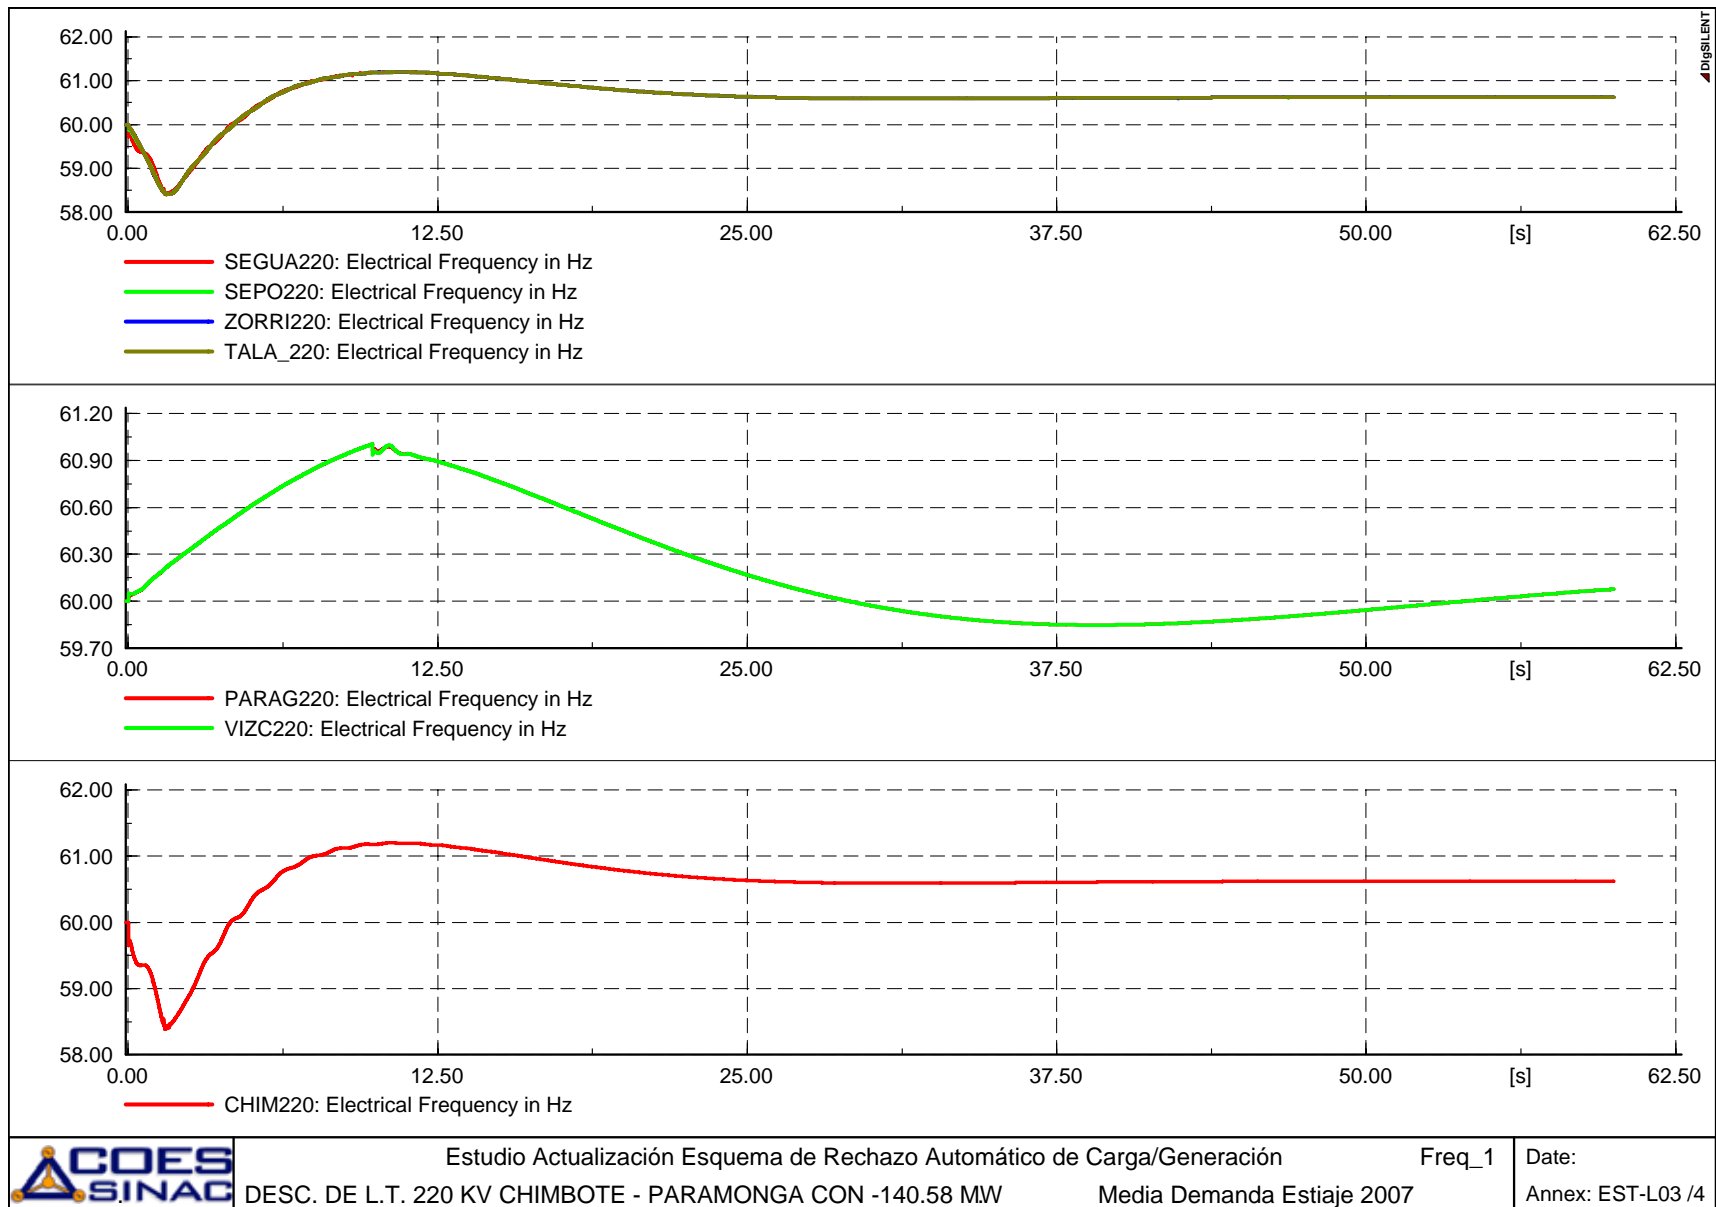


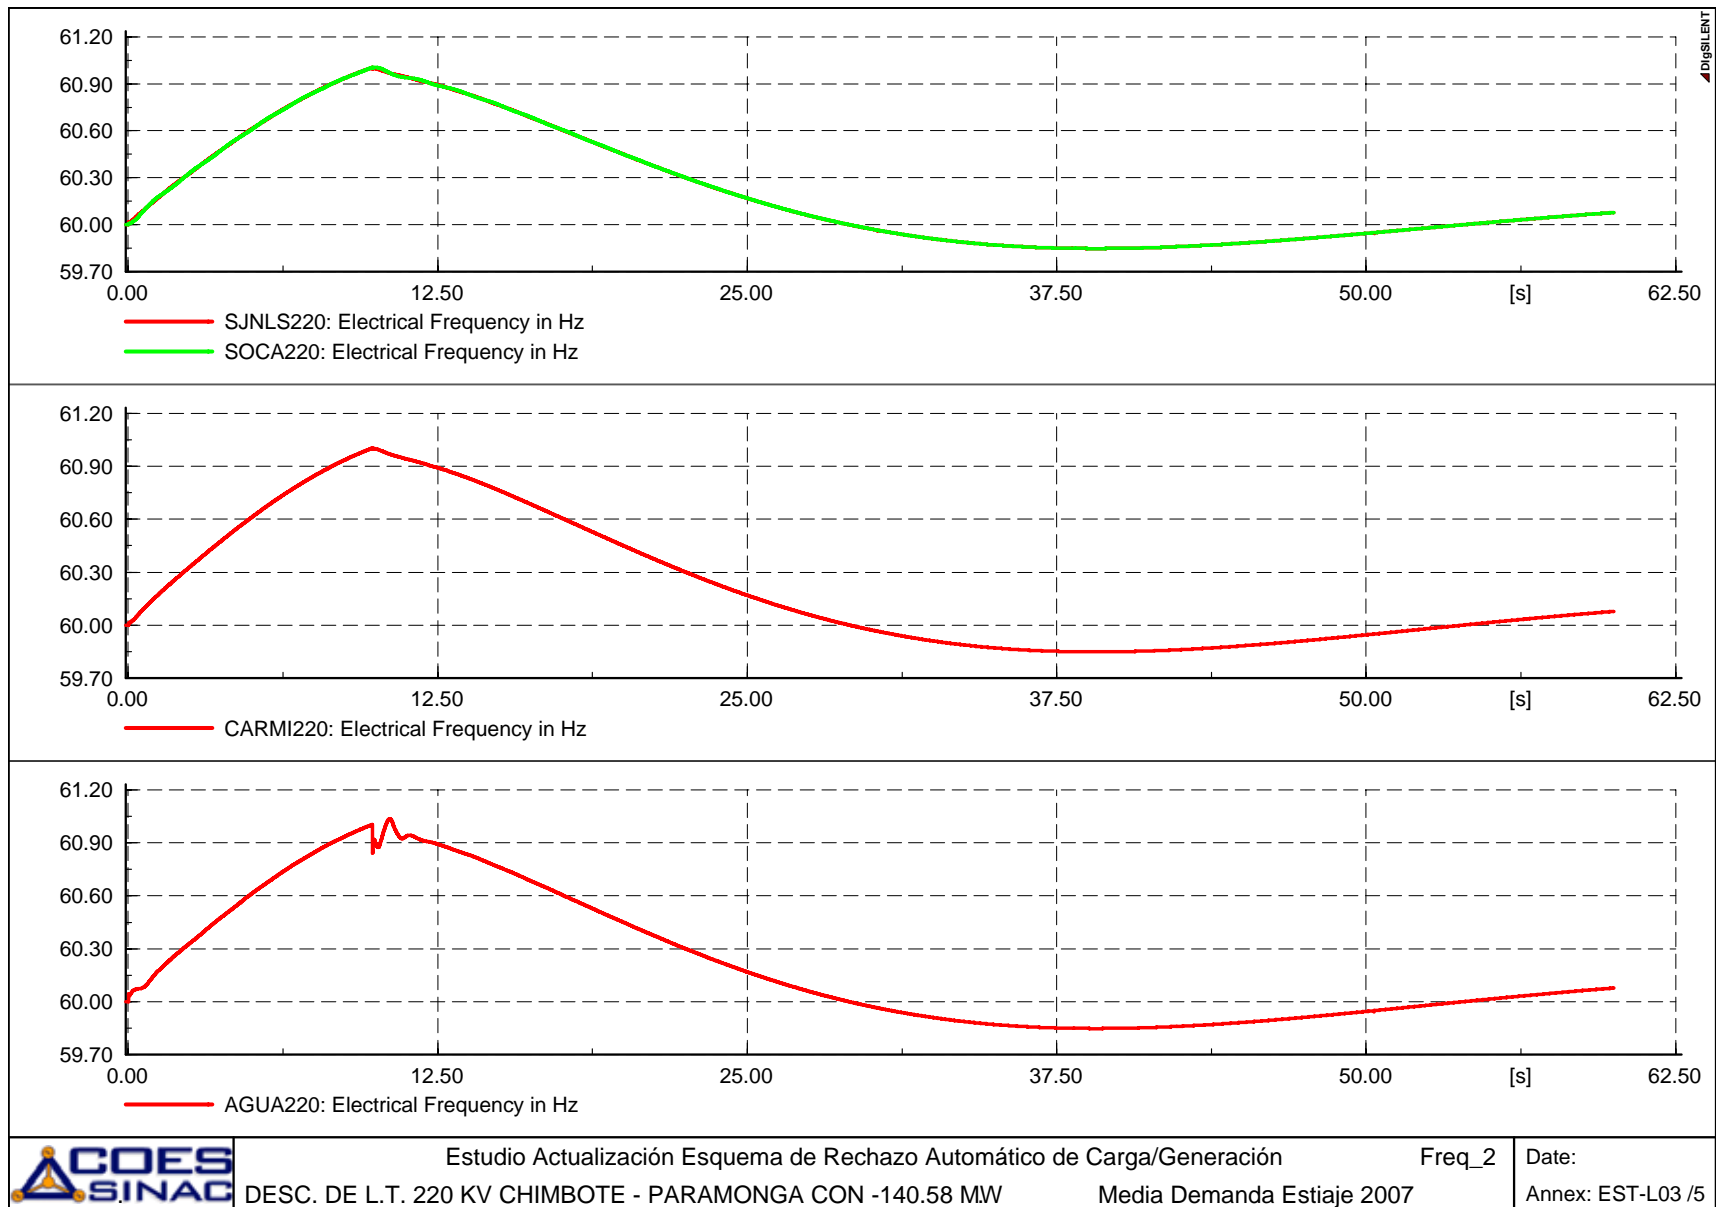


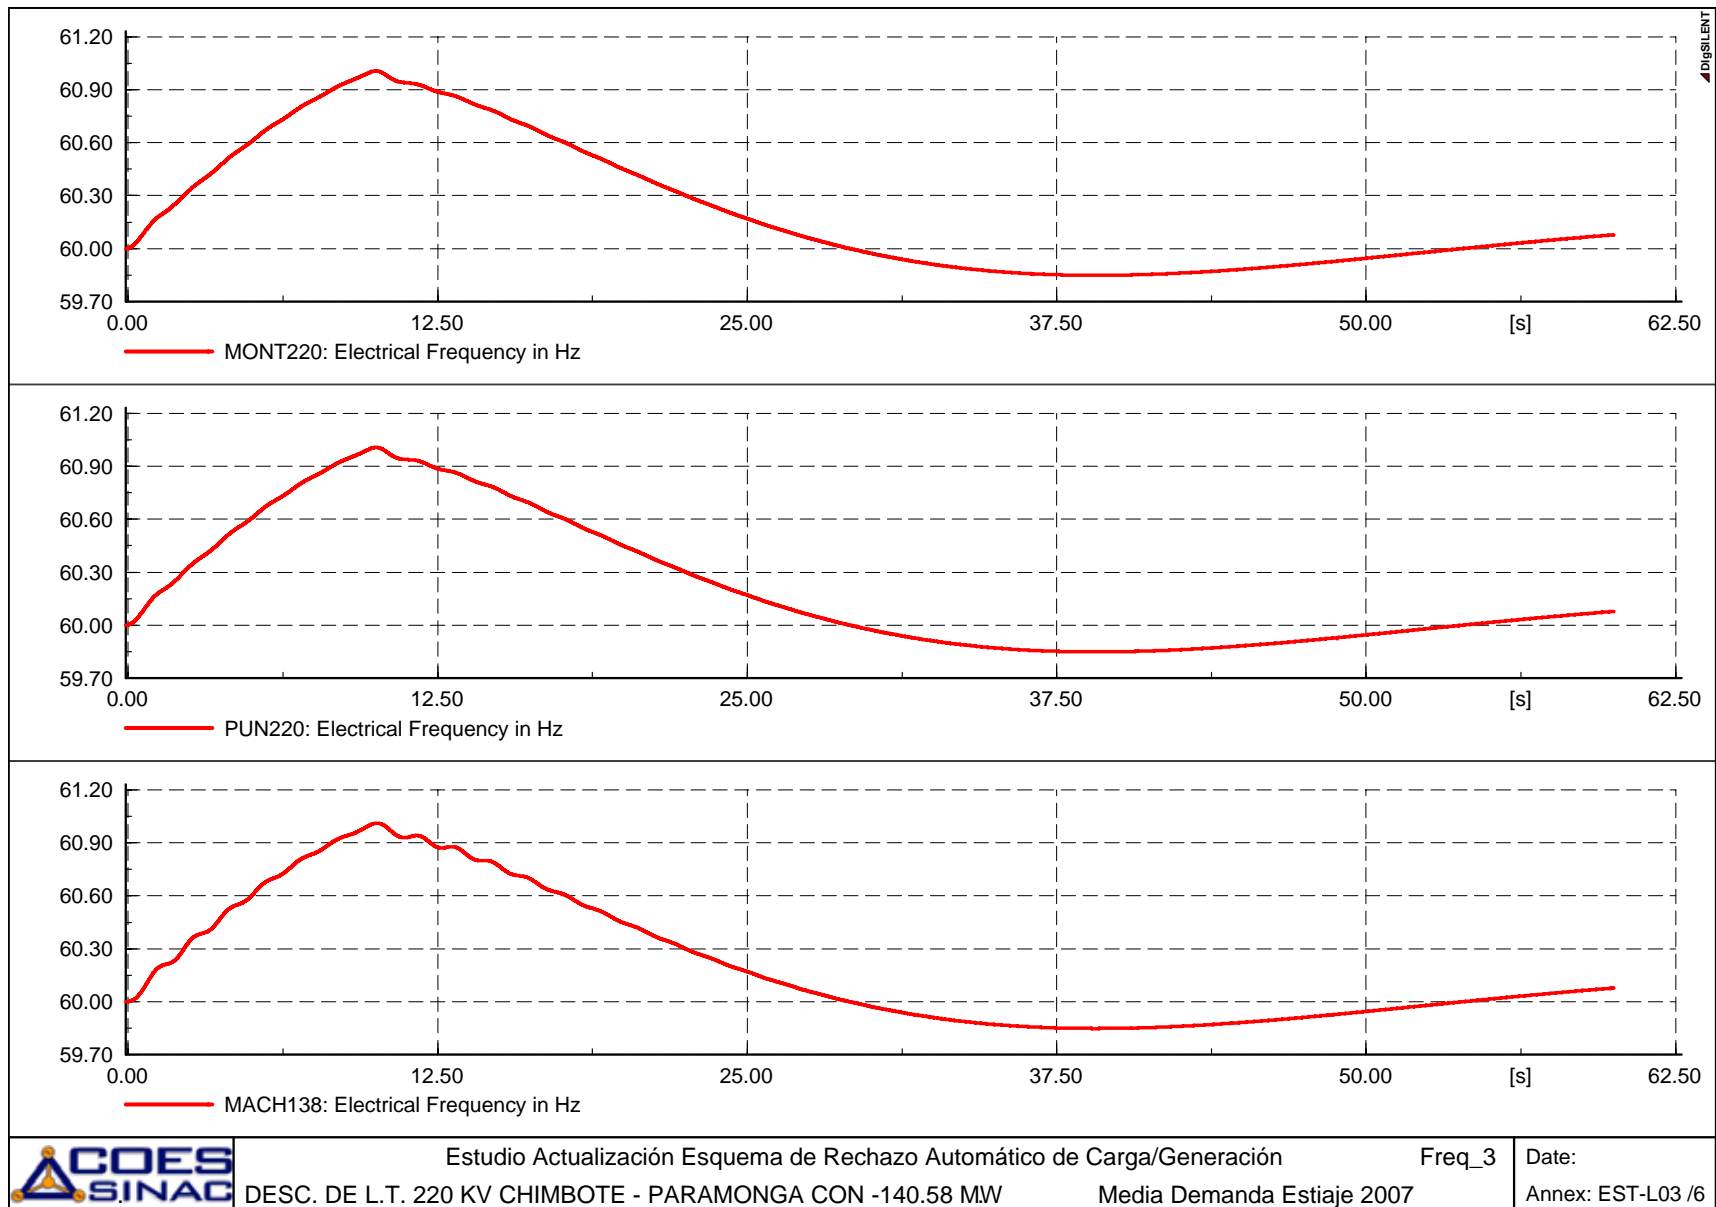


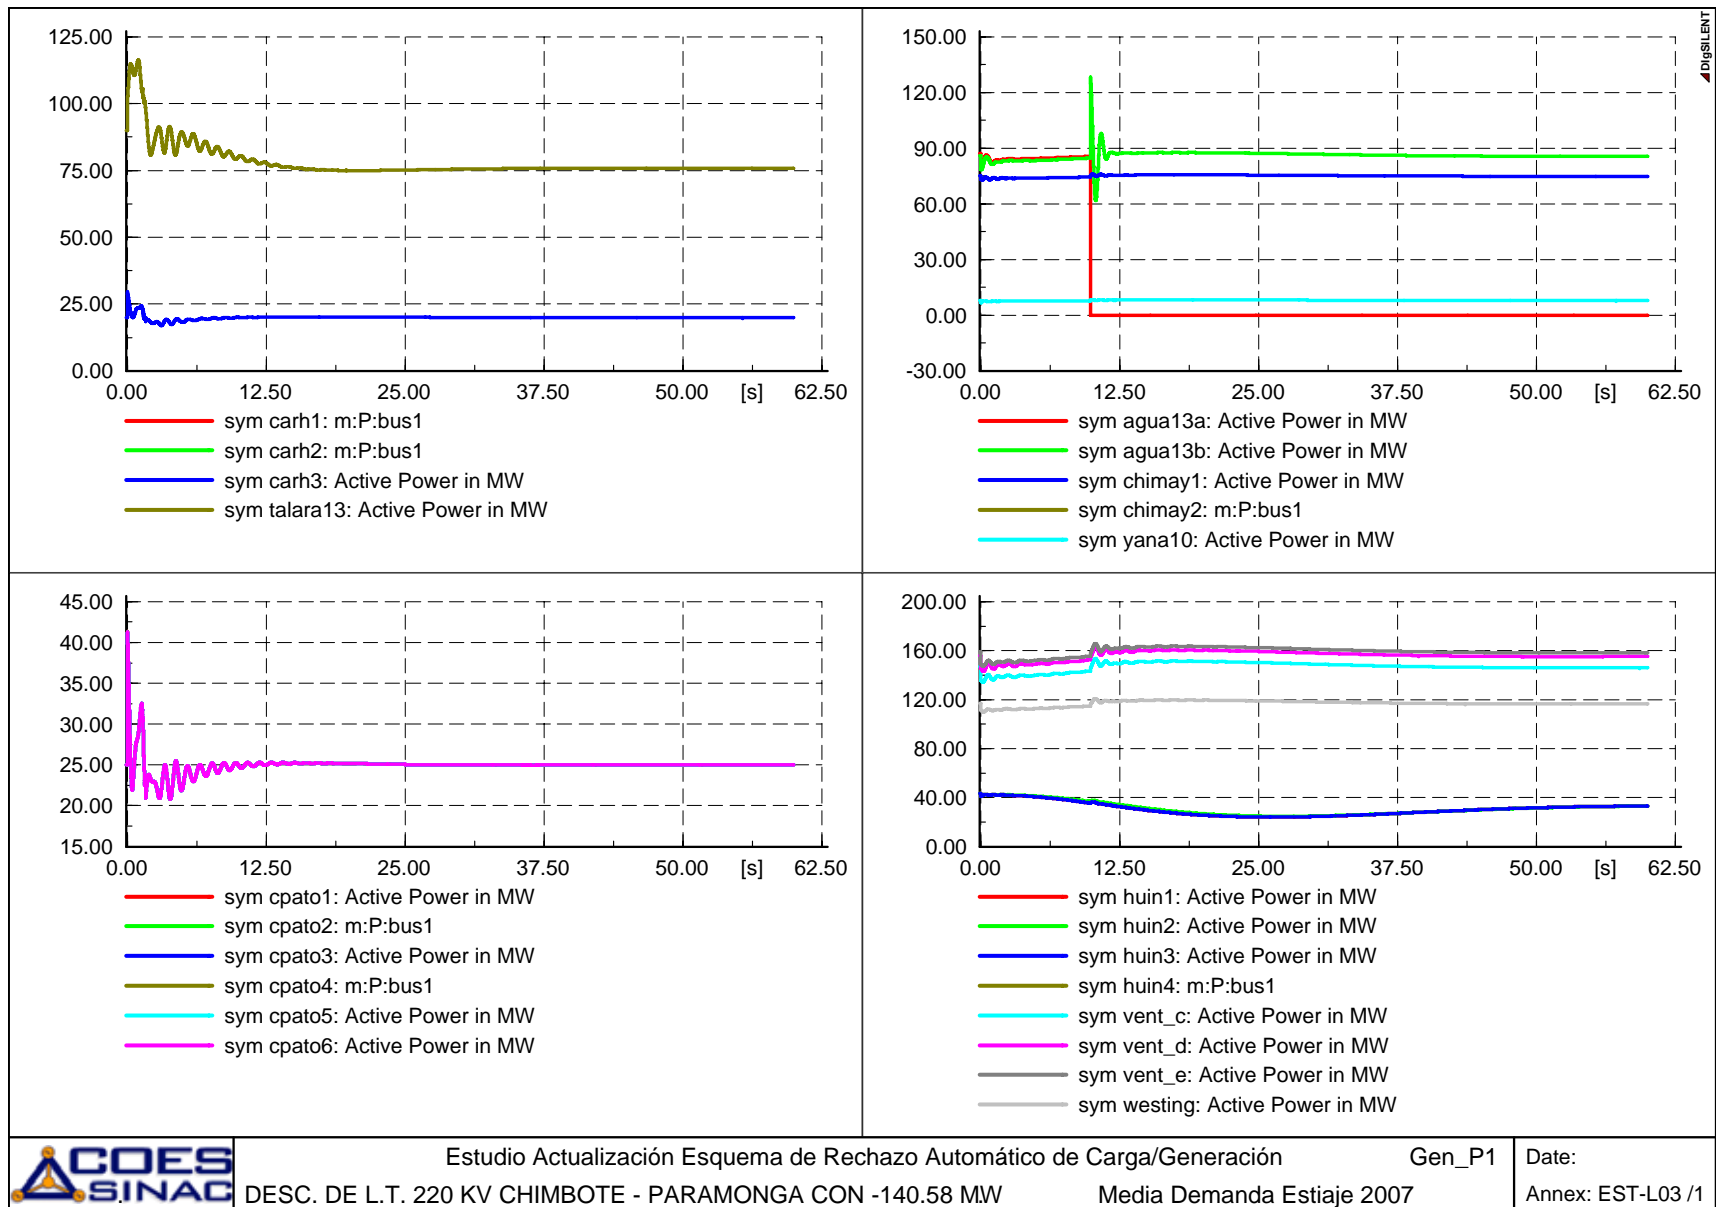

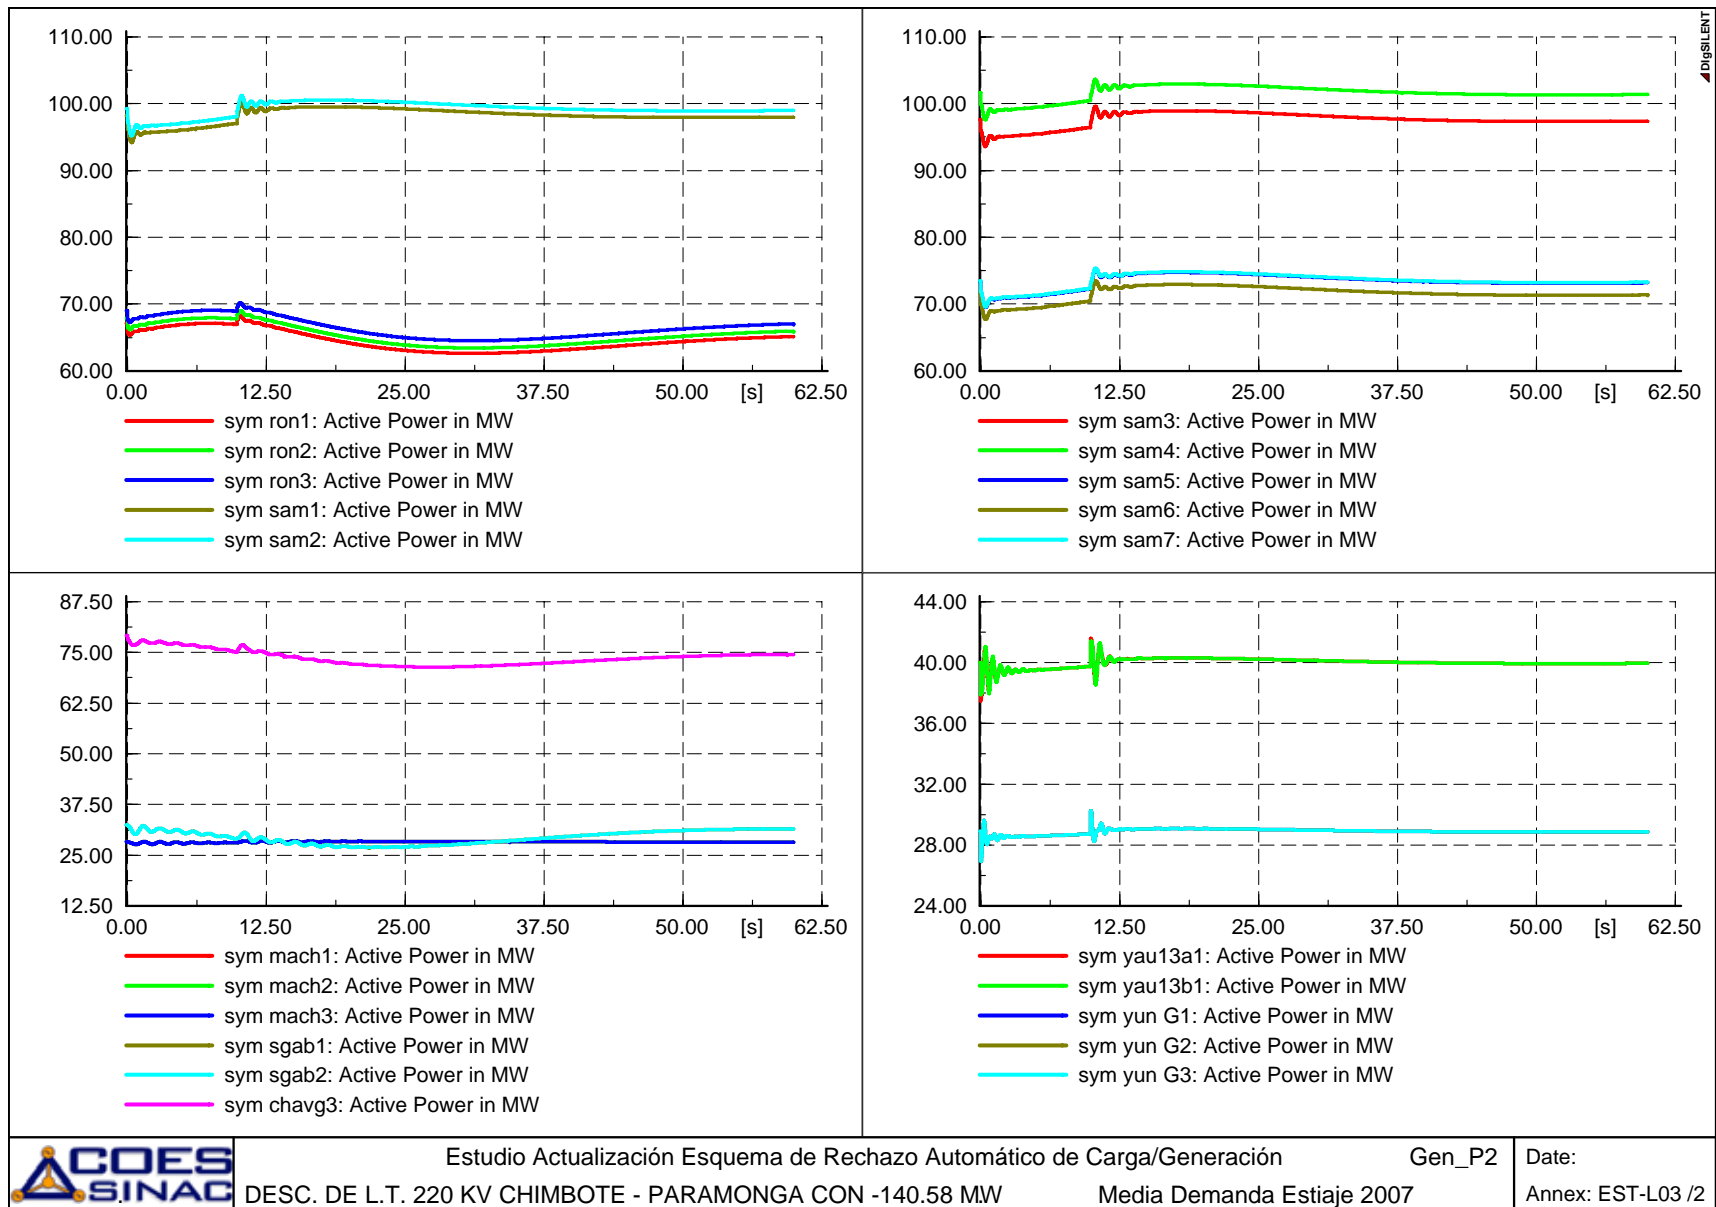

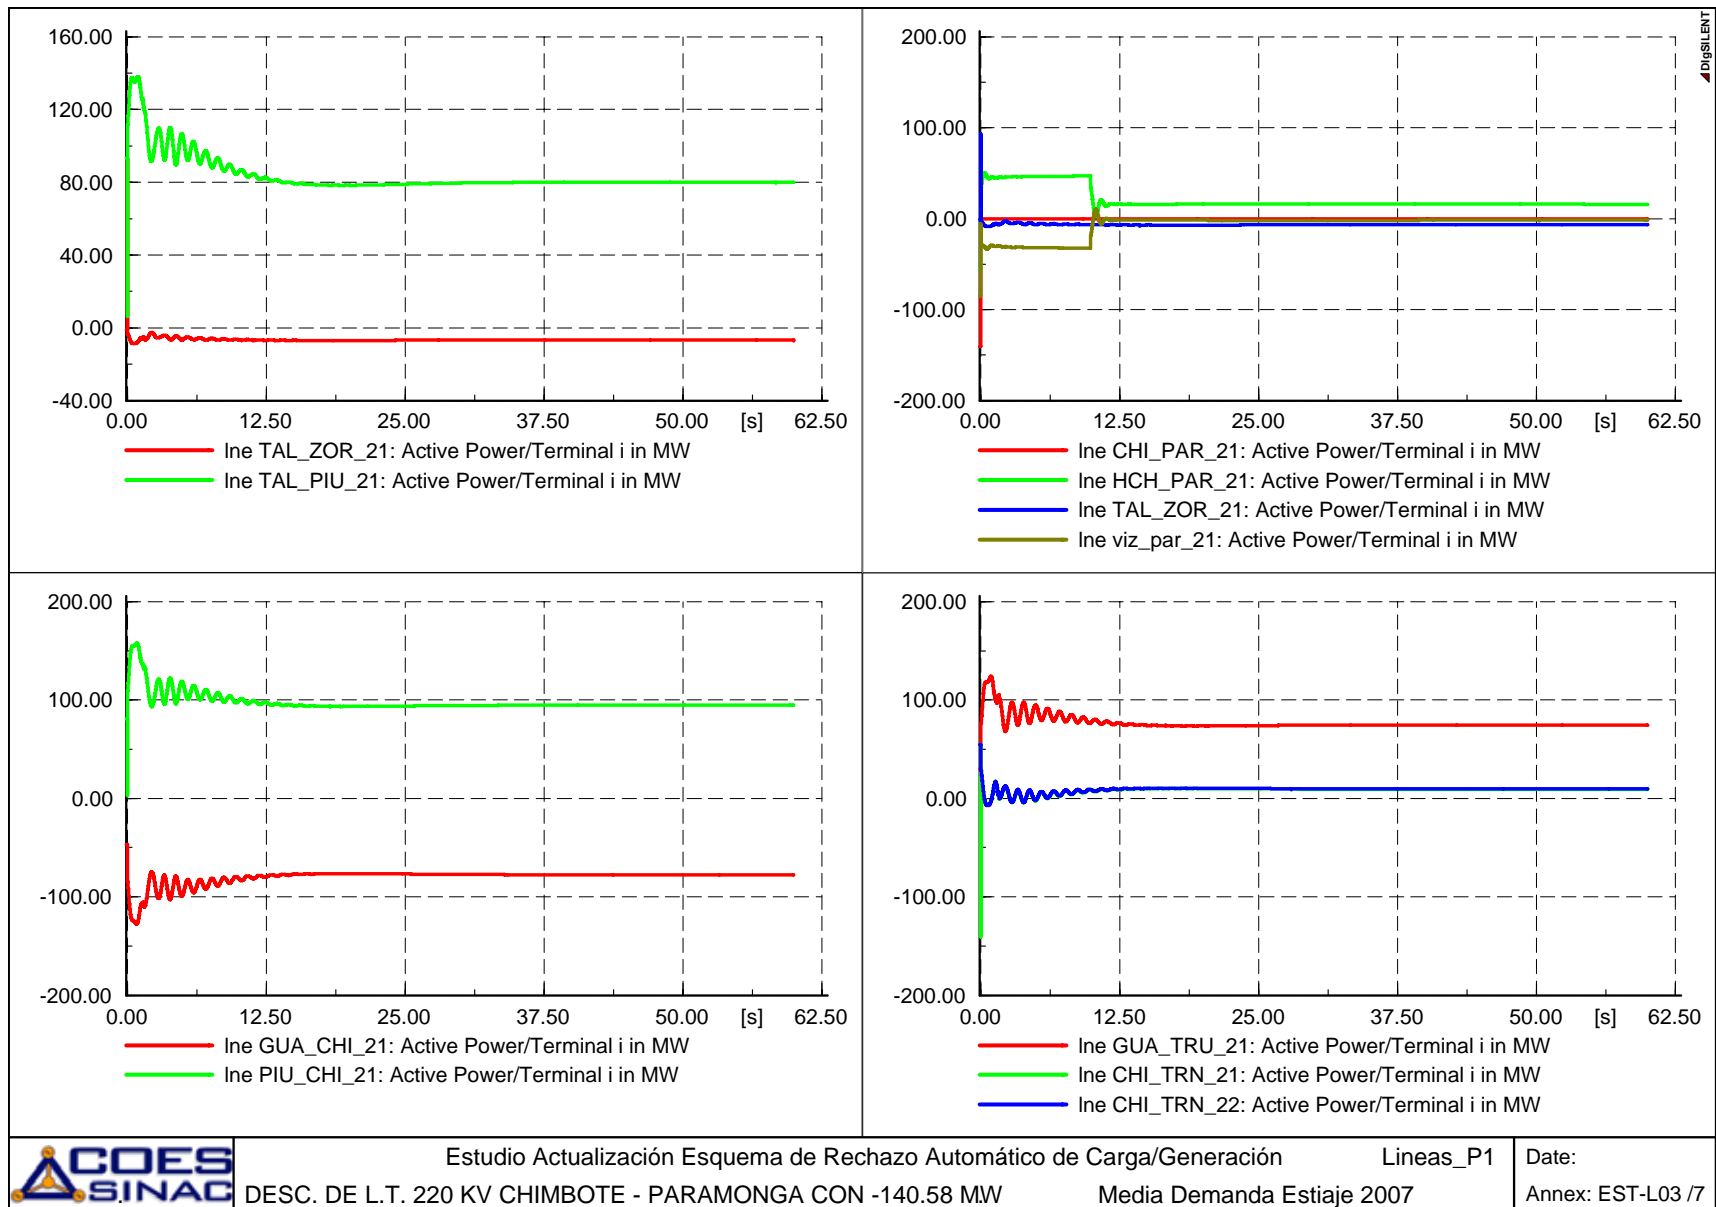

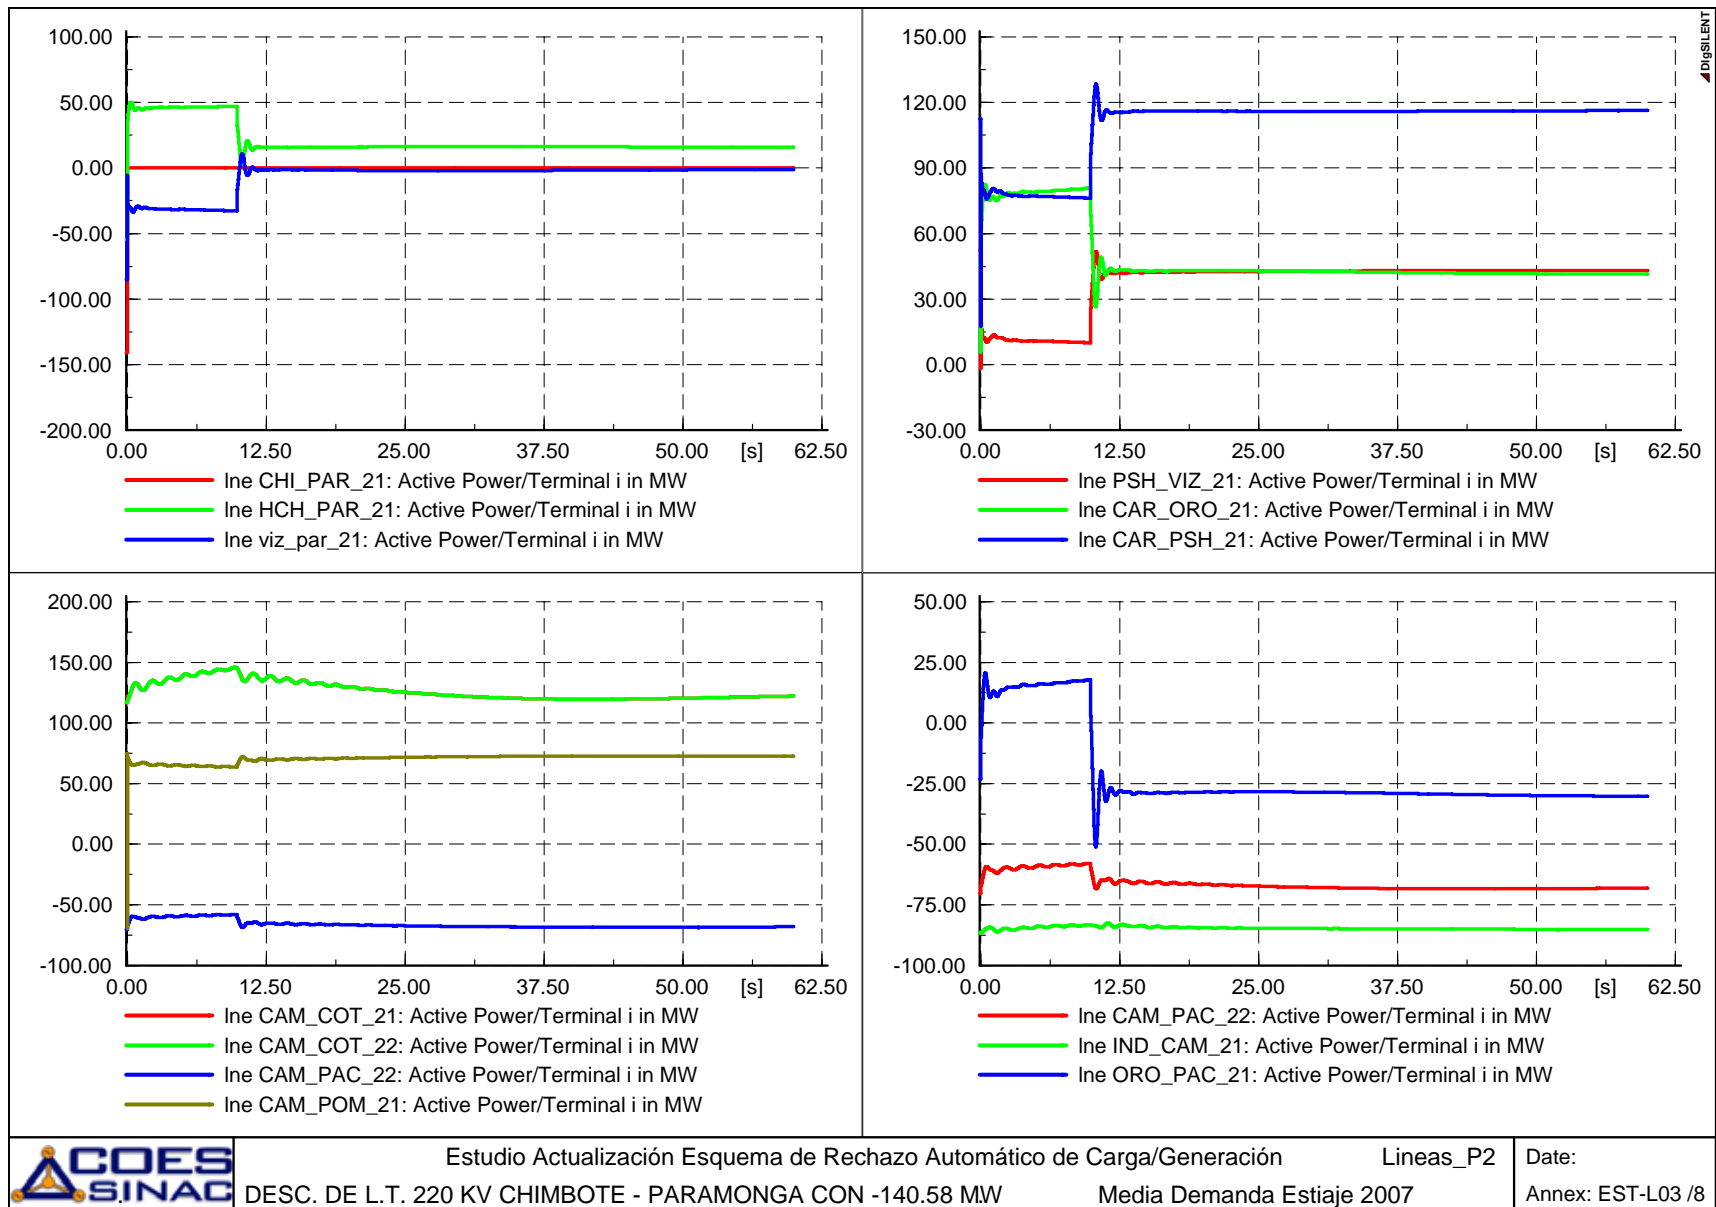

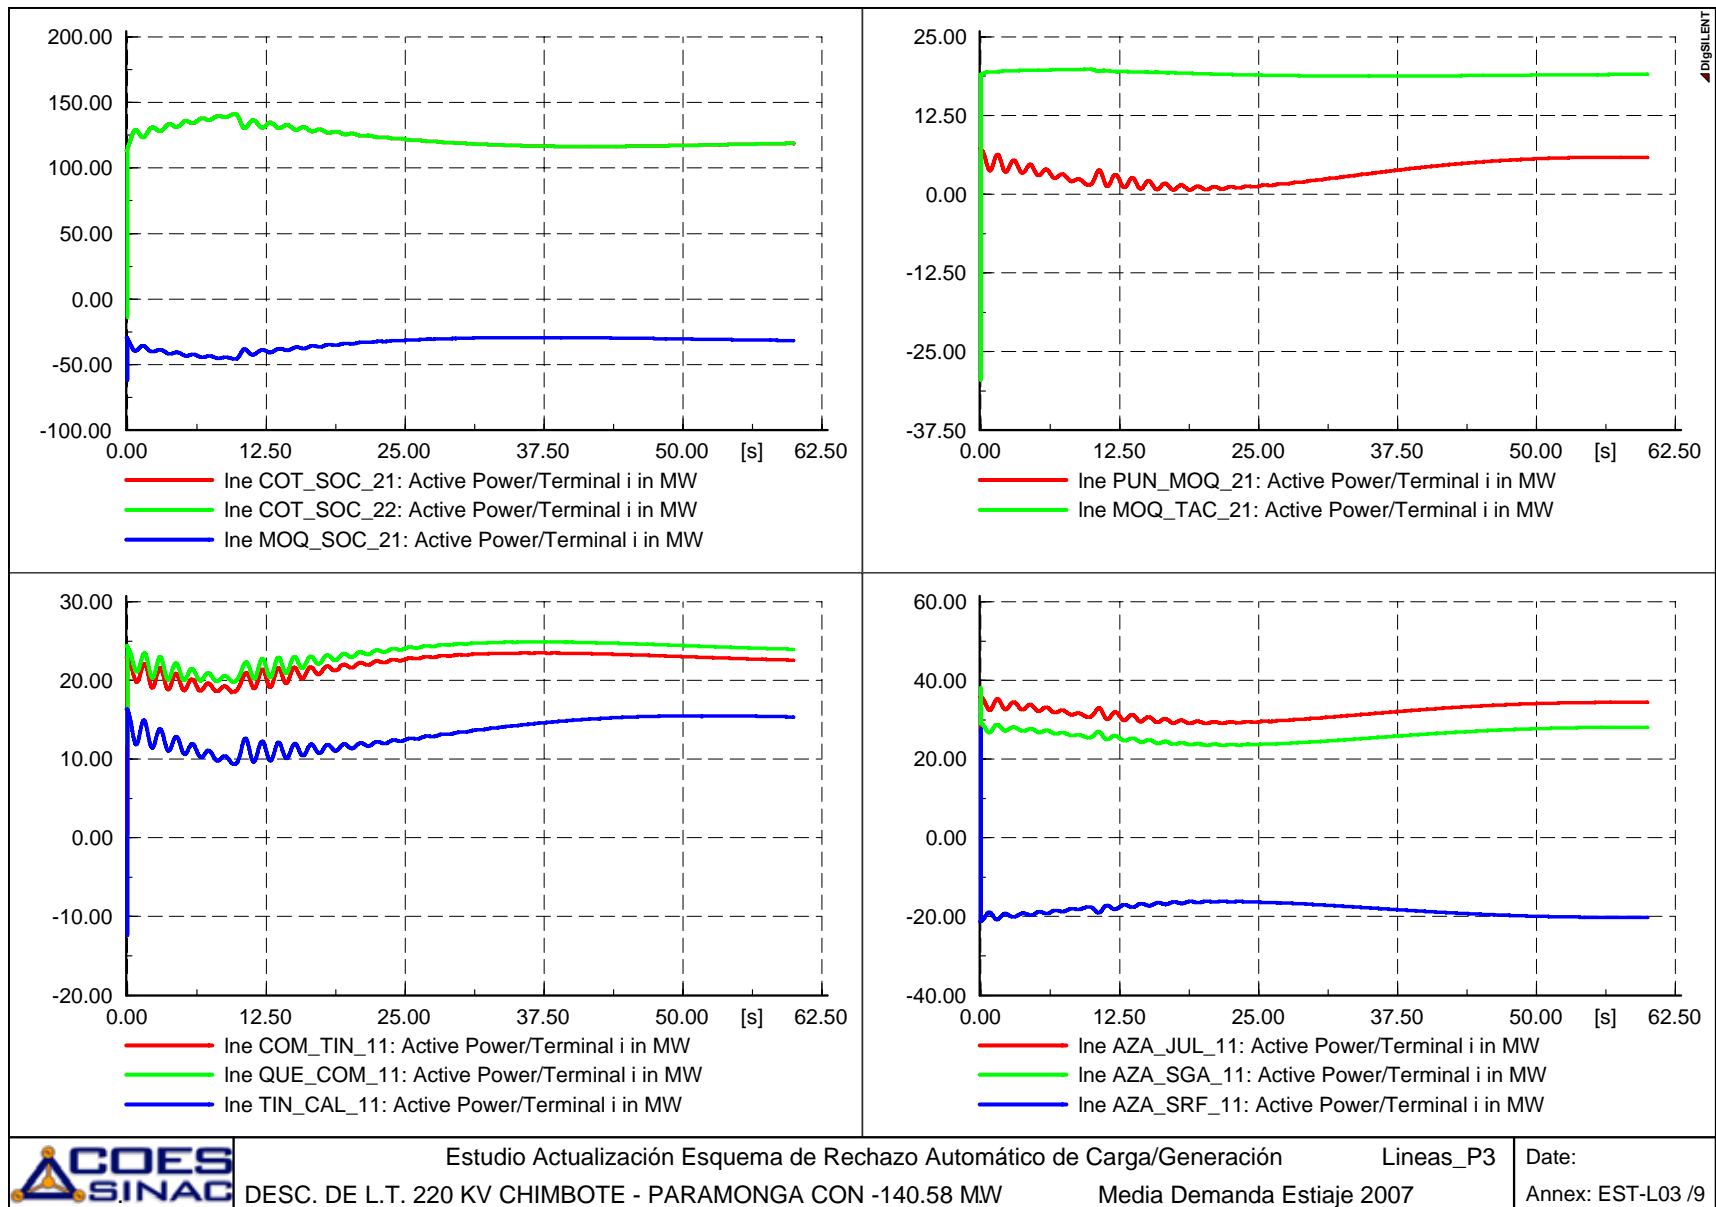

EV-09

**Desconexión de la línea de 220 kV Chimbote – Paramonga
con -139.83 MW**

