



ANEXO G


EVENTOS ADICIONALES DE FRECUENCIA


EV-01





Desconexión de la línea de 220 kV Piura - Chiclayo con –60,45 MW

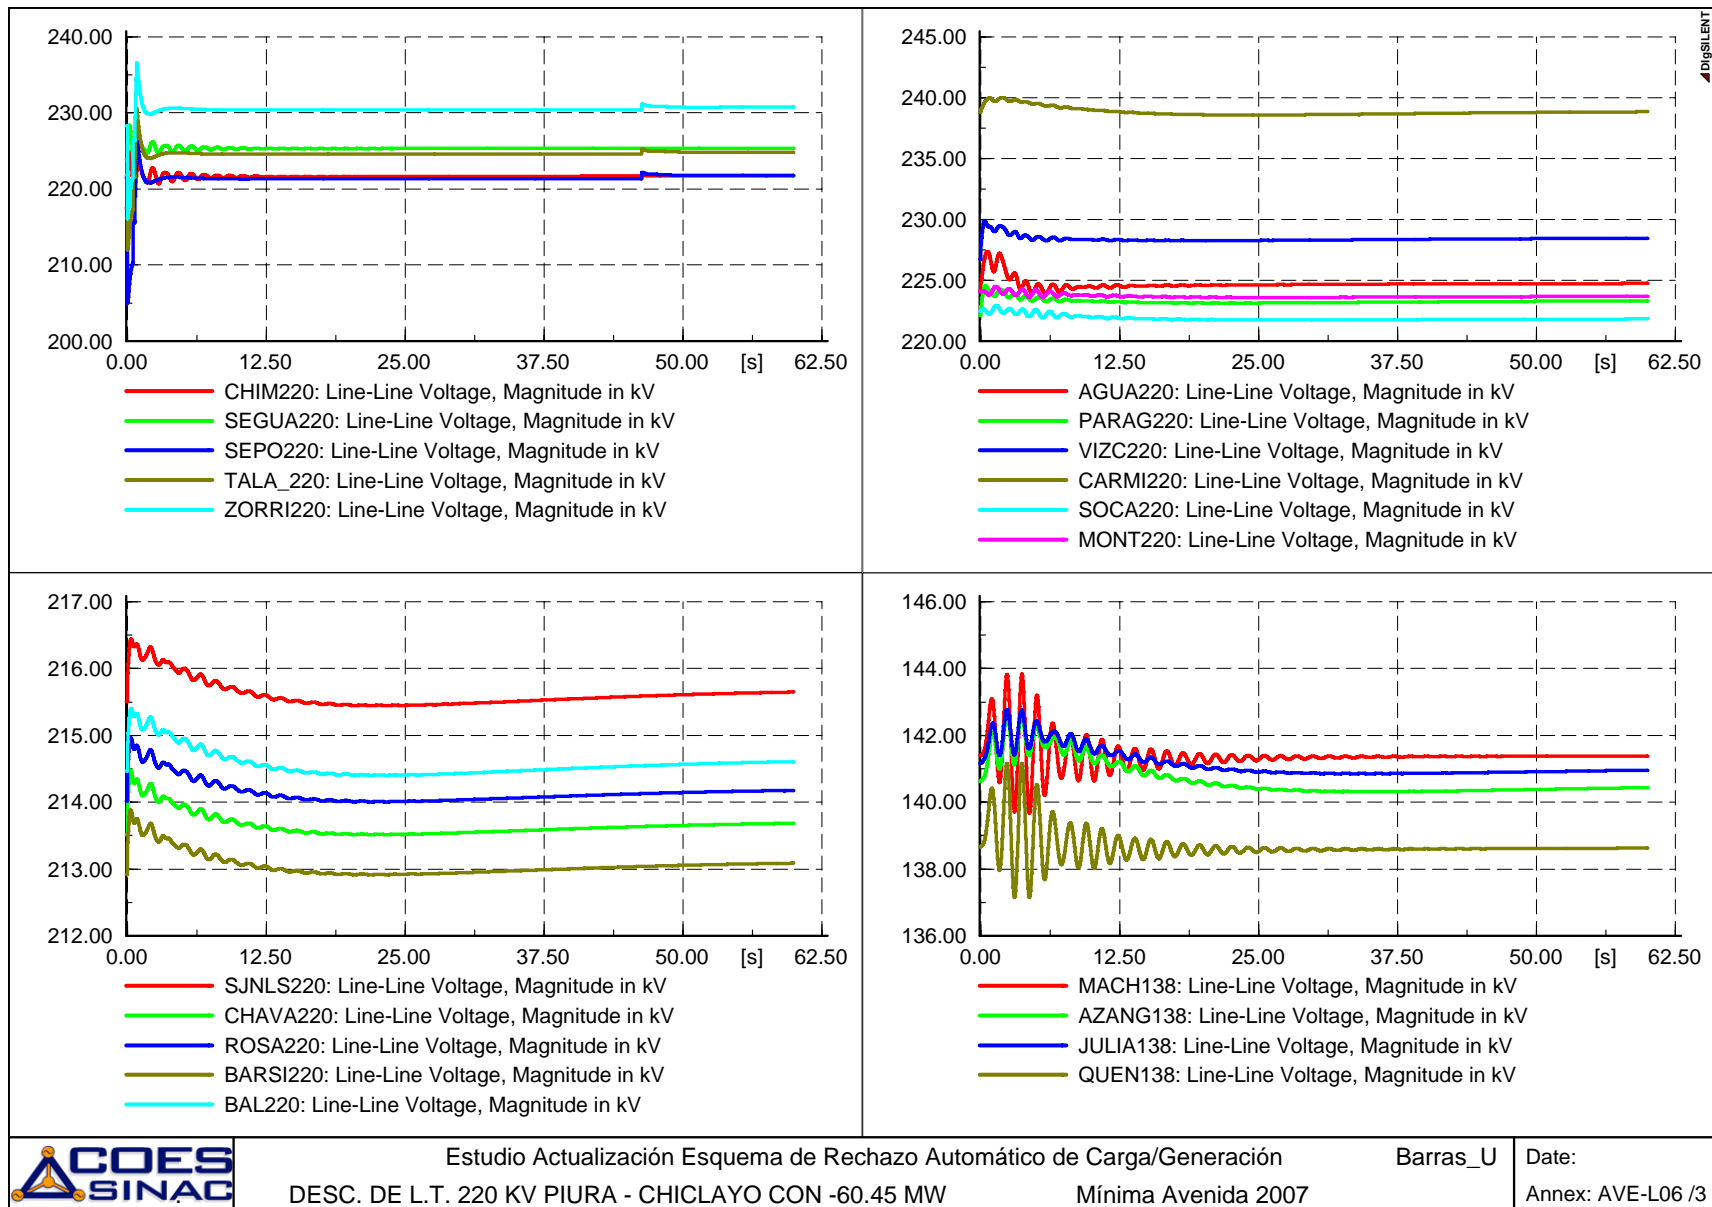


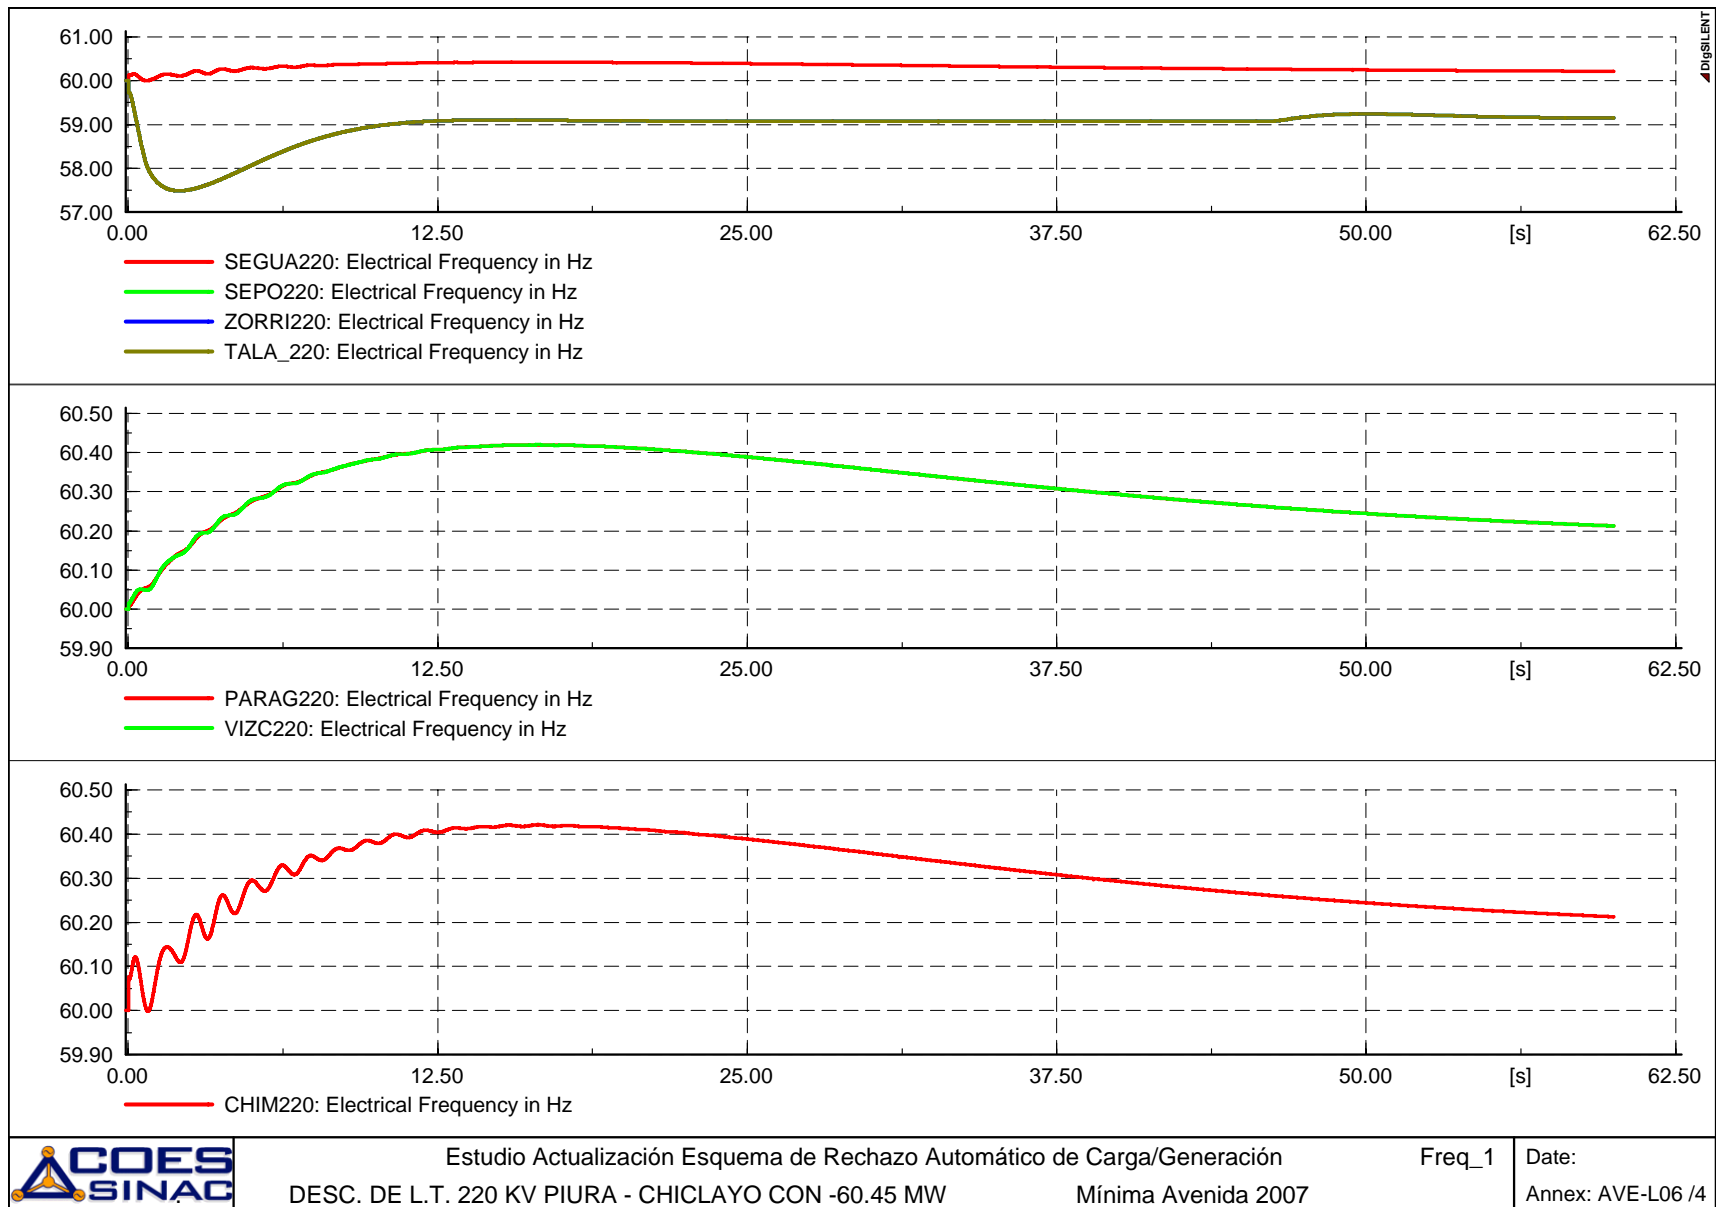


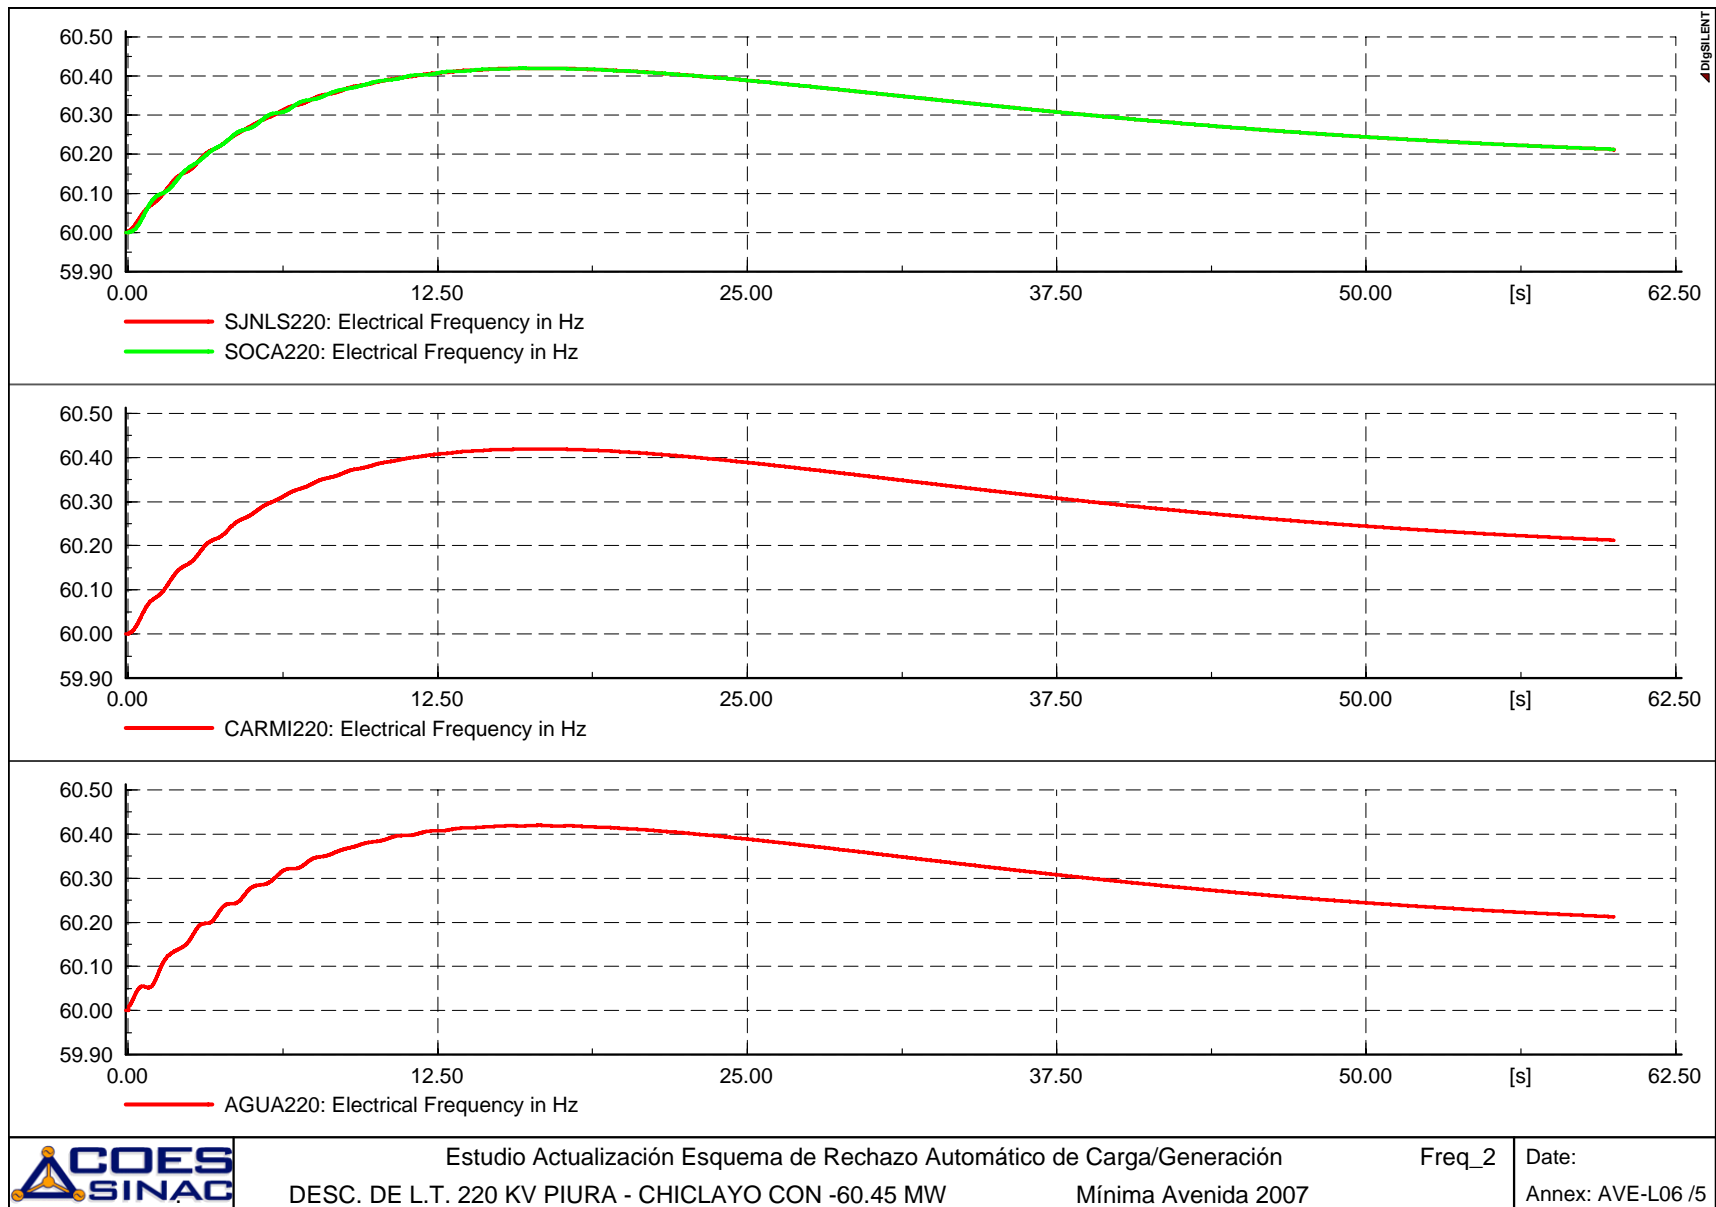


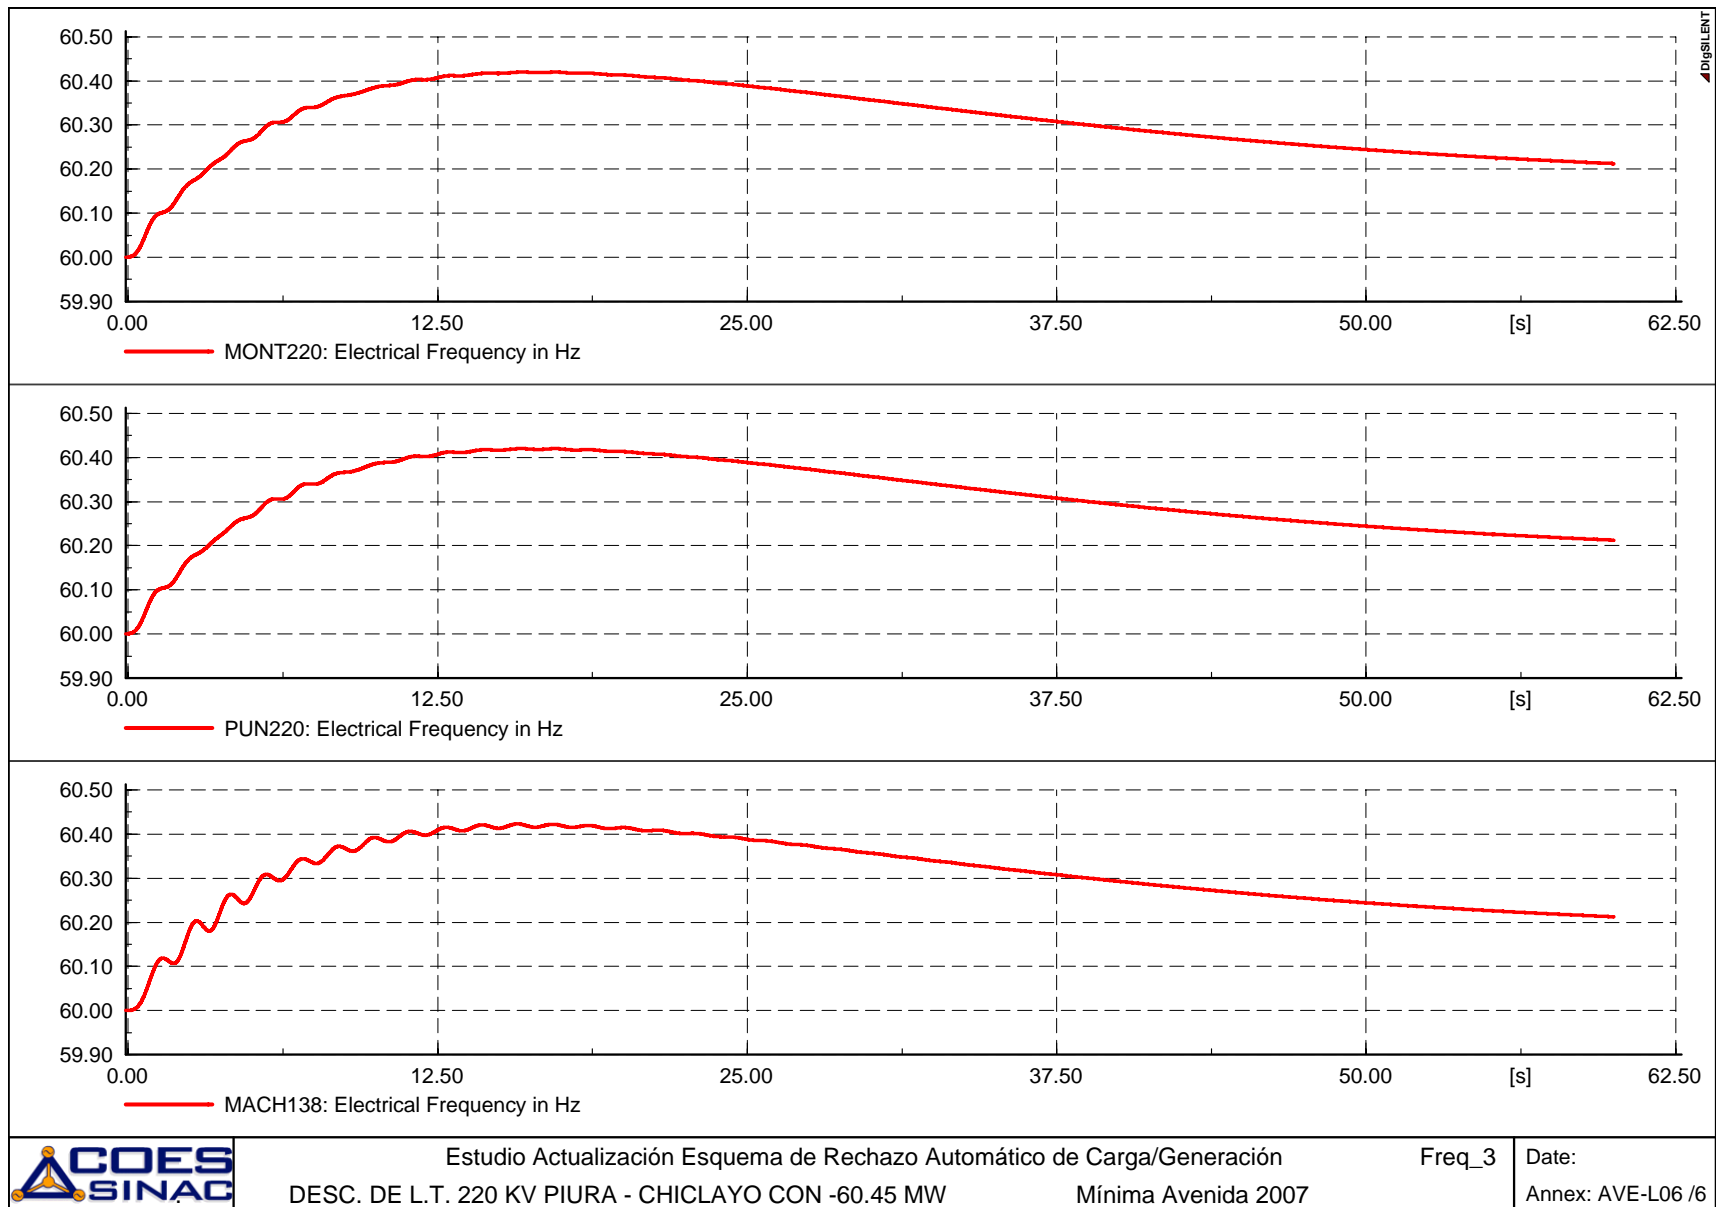


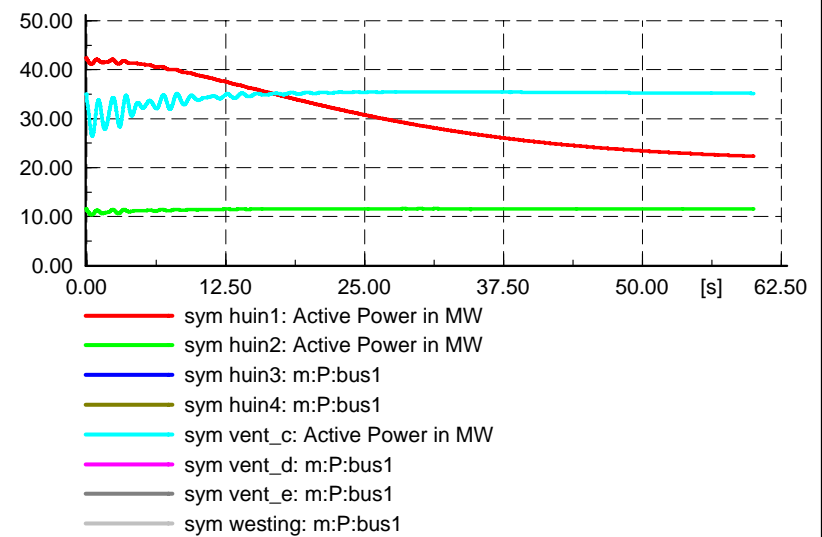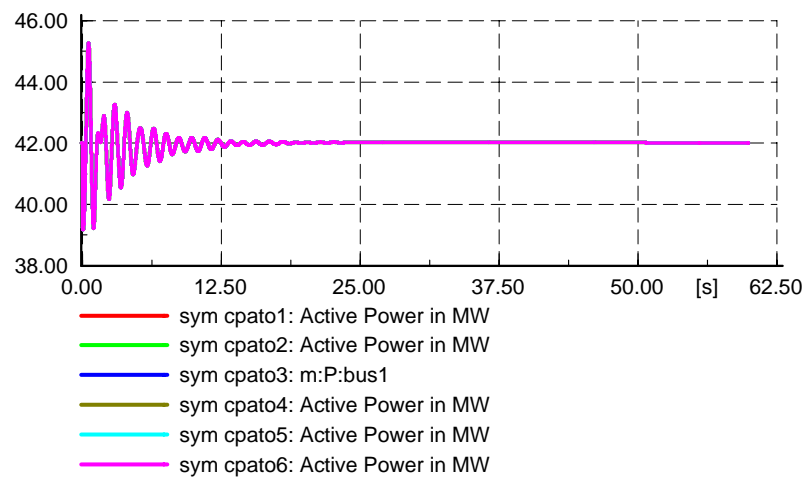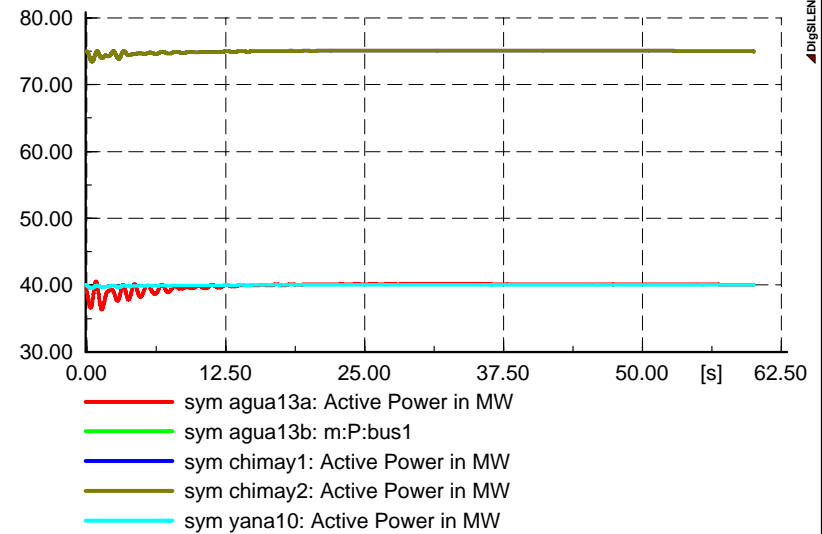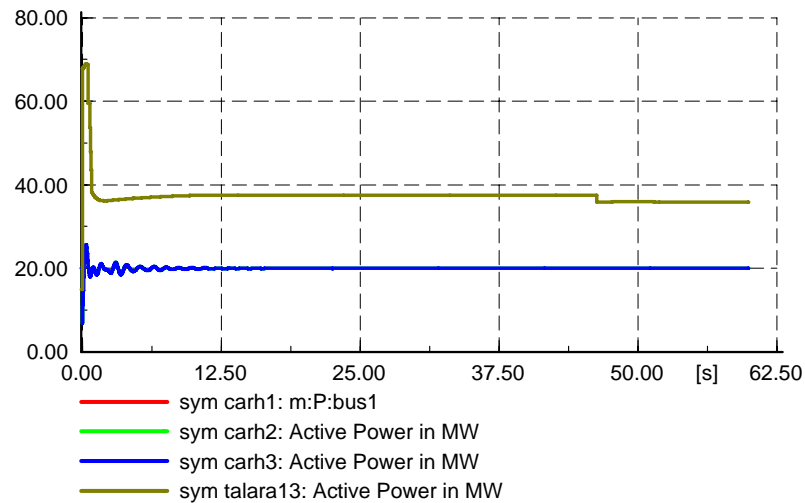

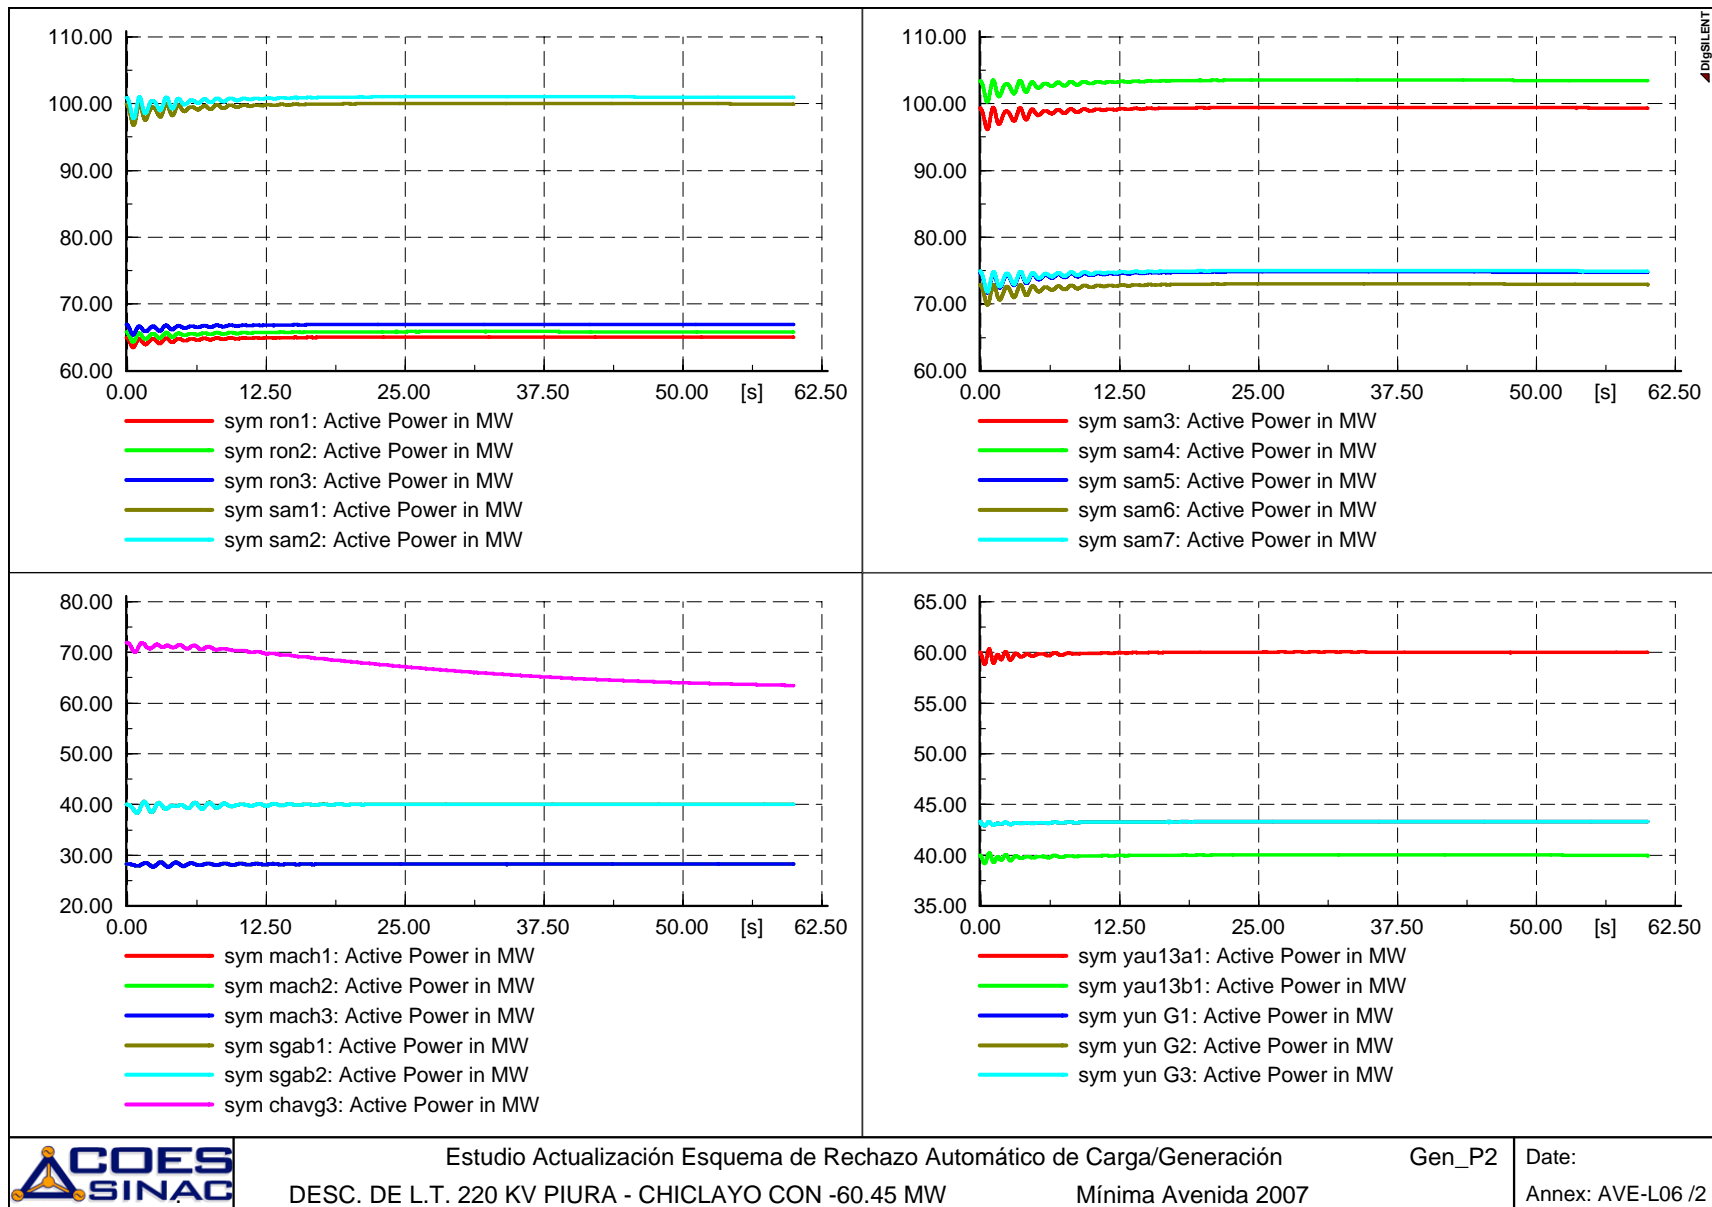

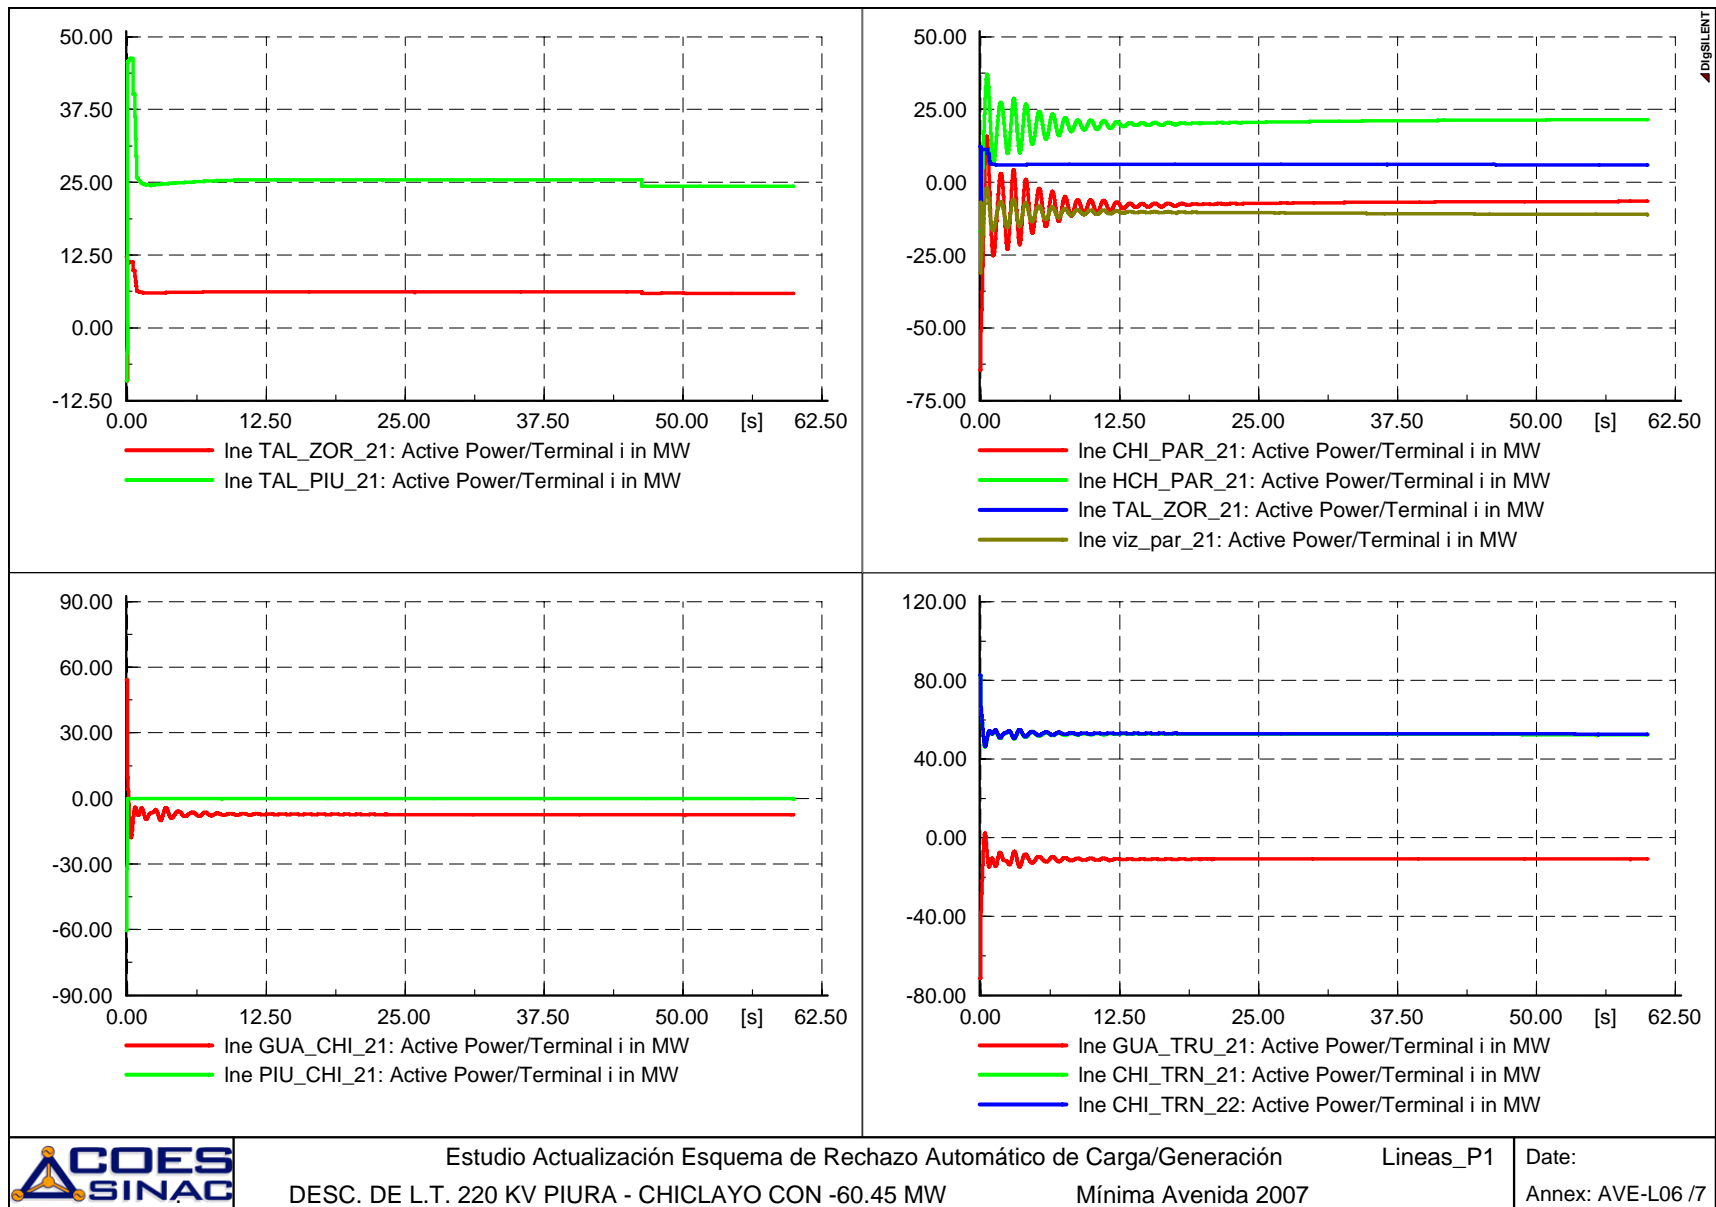


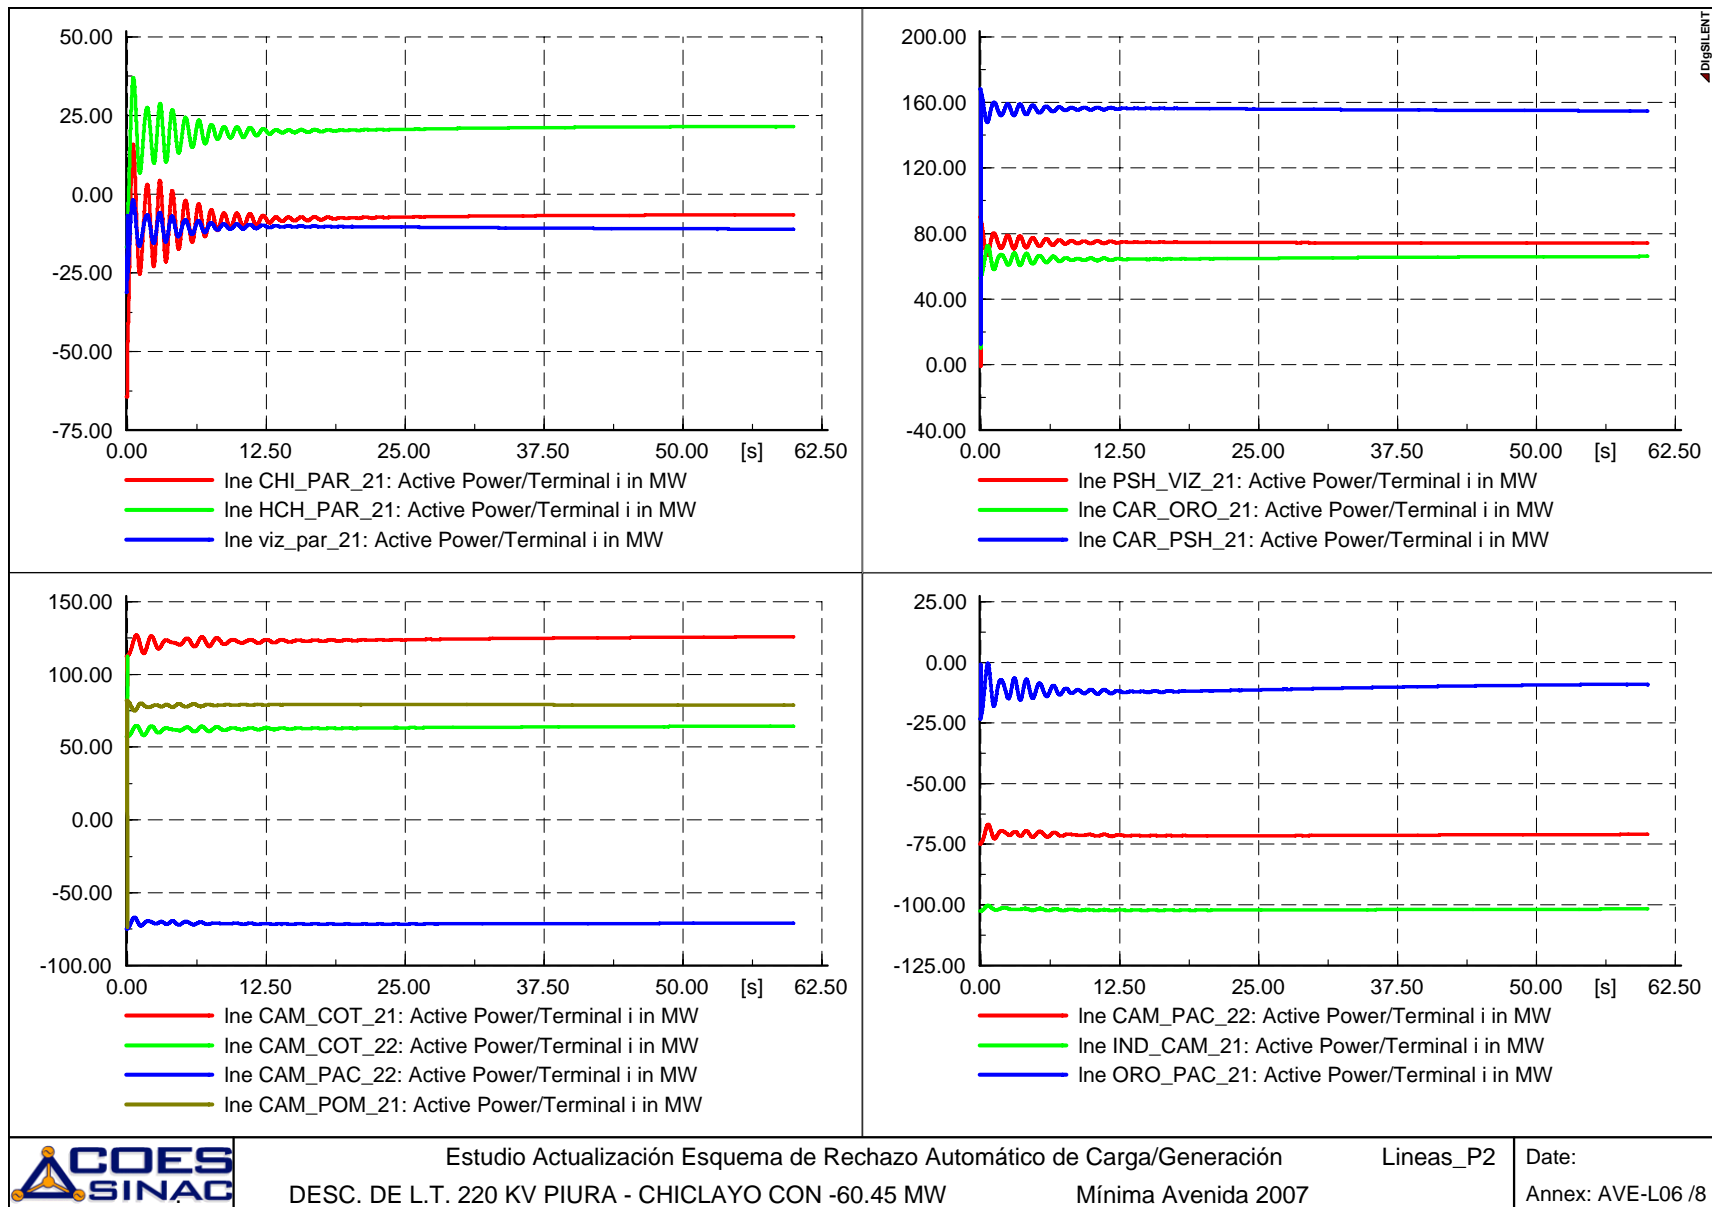


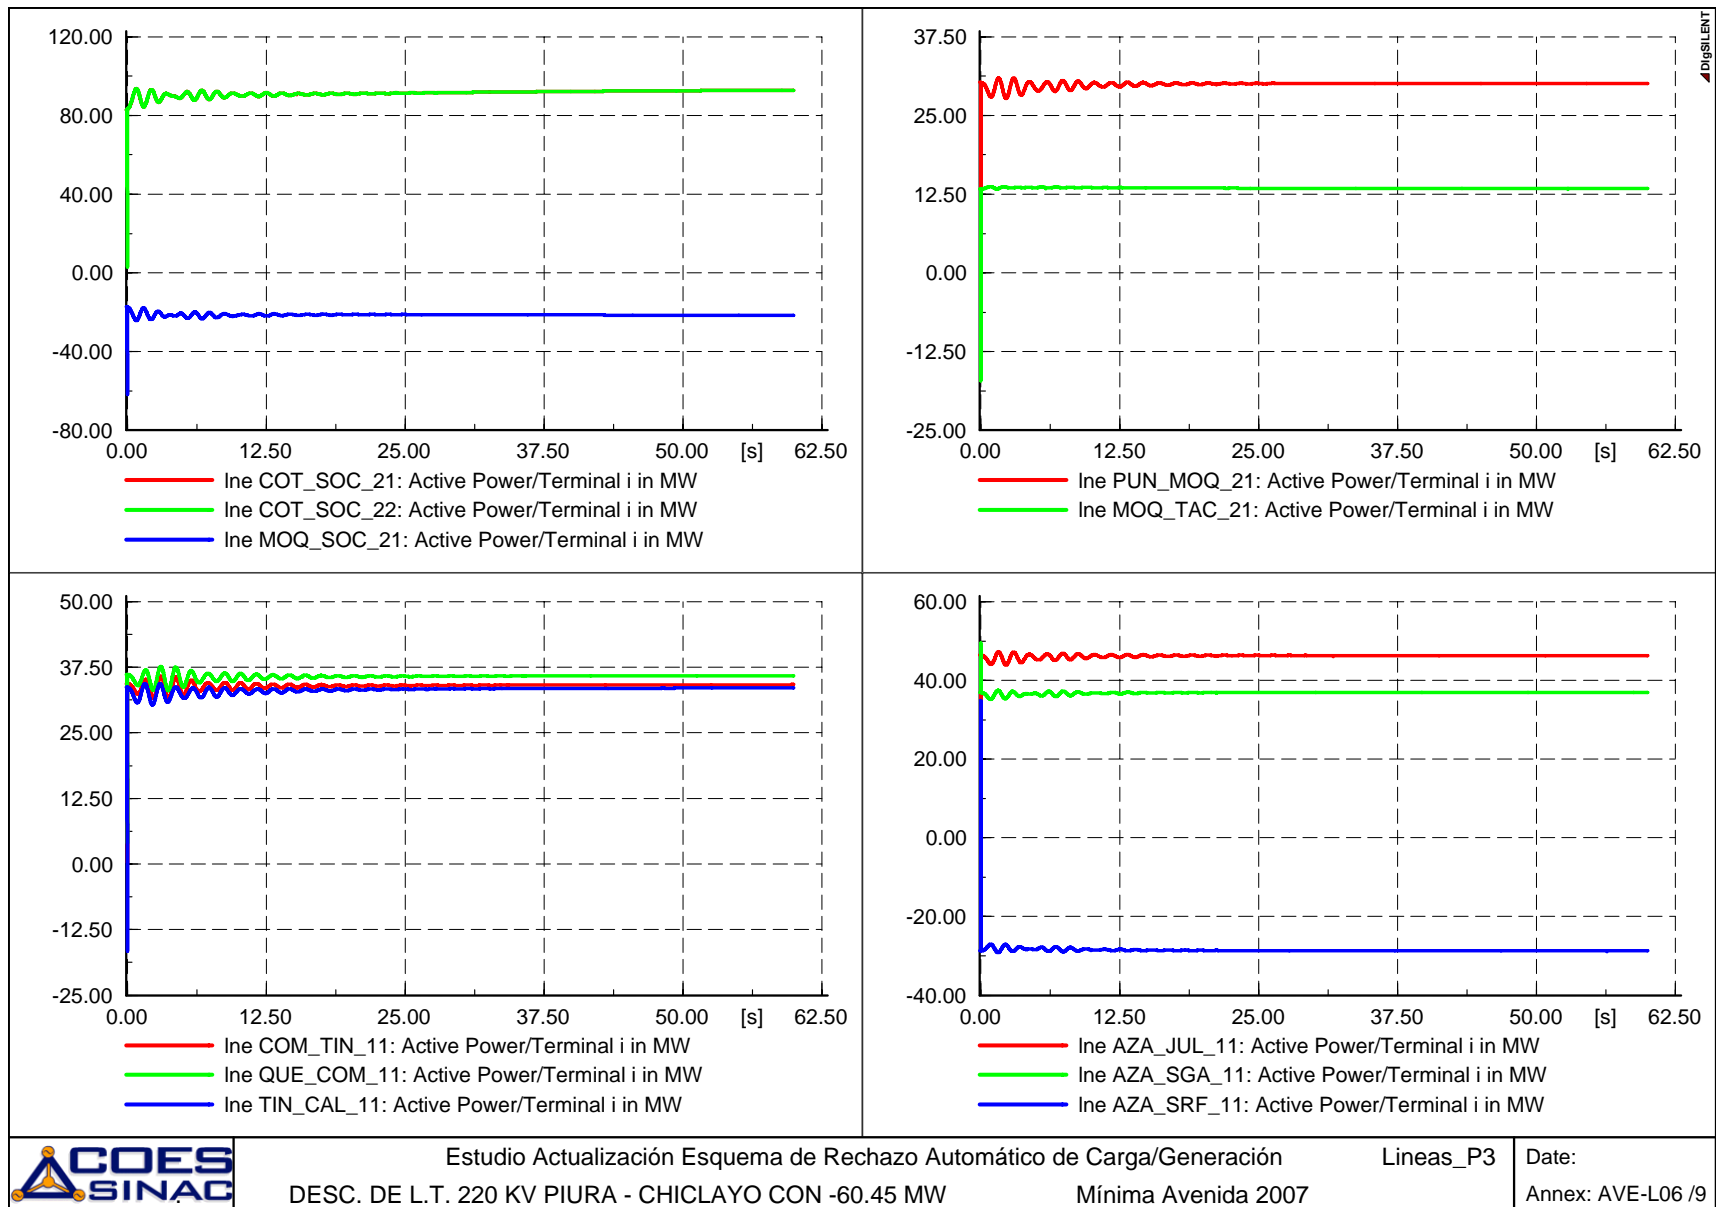





EV-02


Desconexión de la línea de 220 kV Chimbote - Paramonga con -159 MW

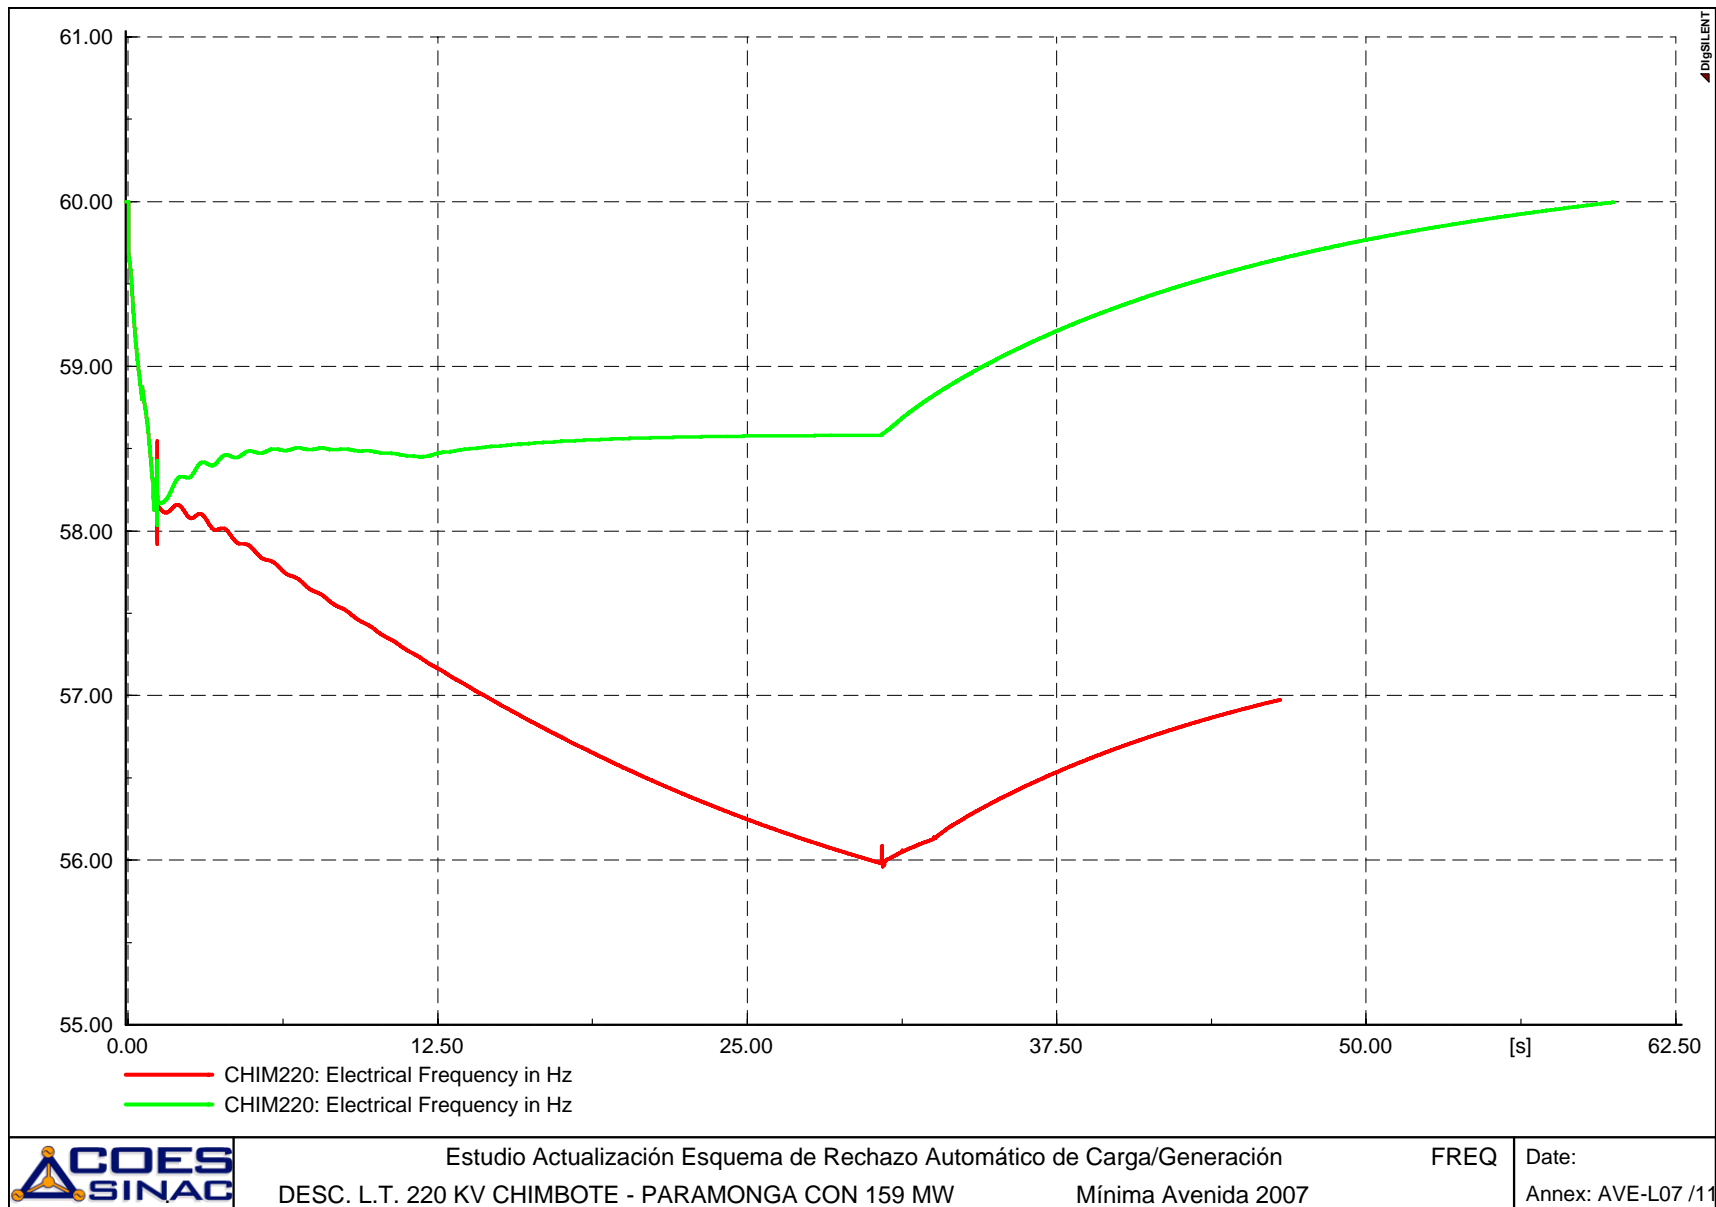


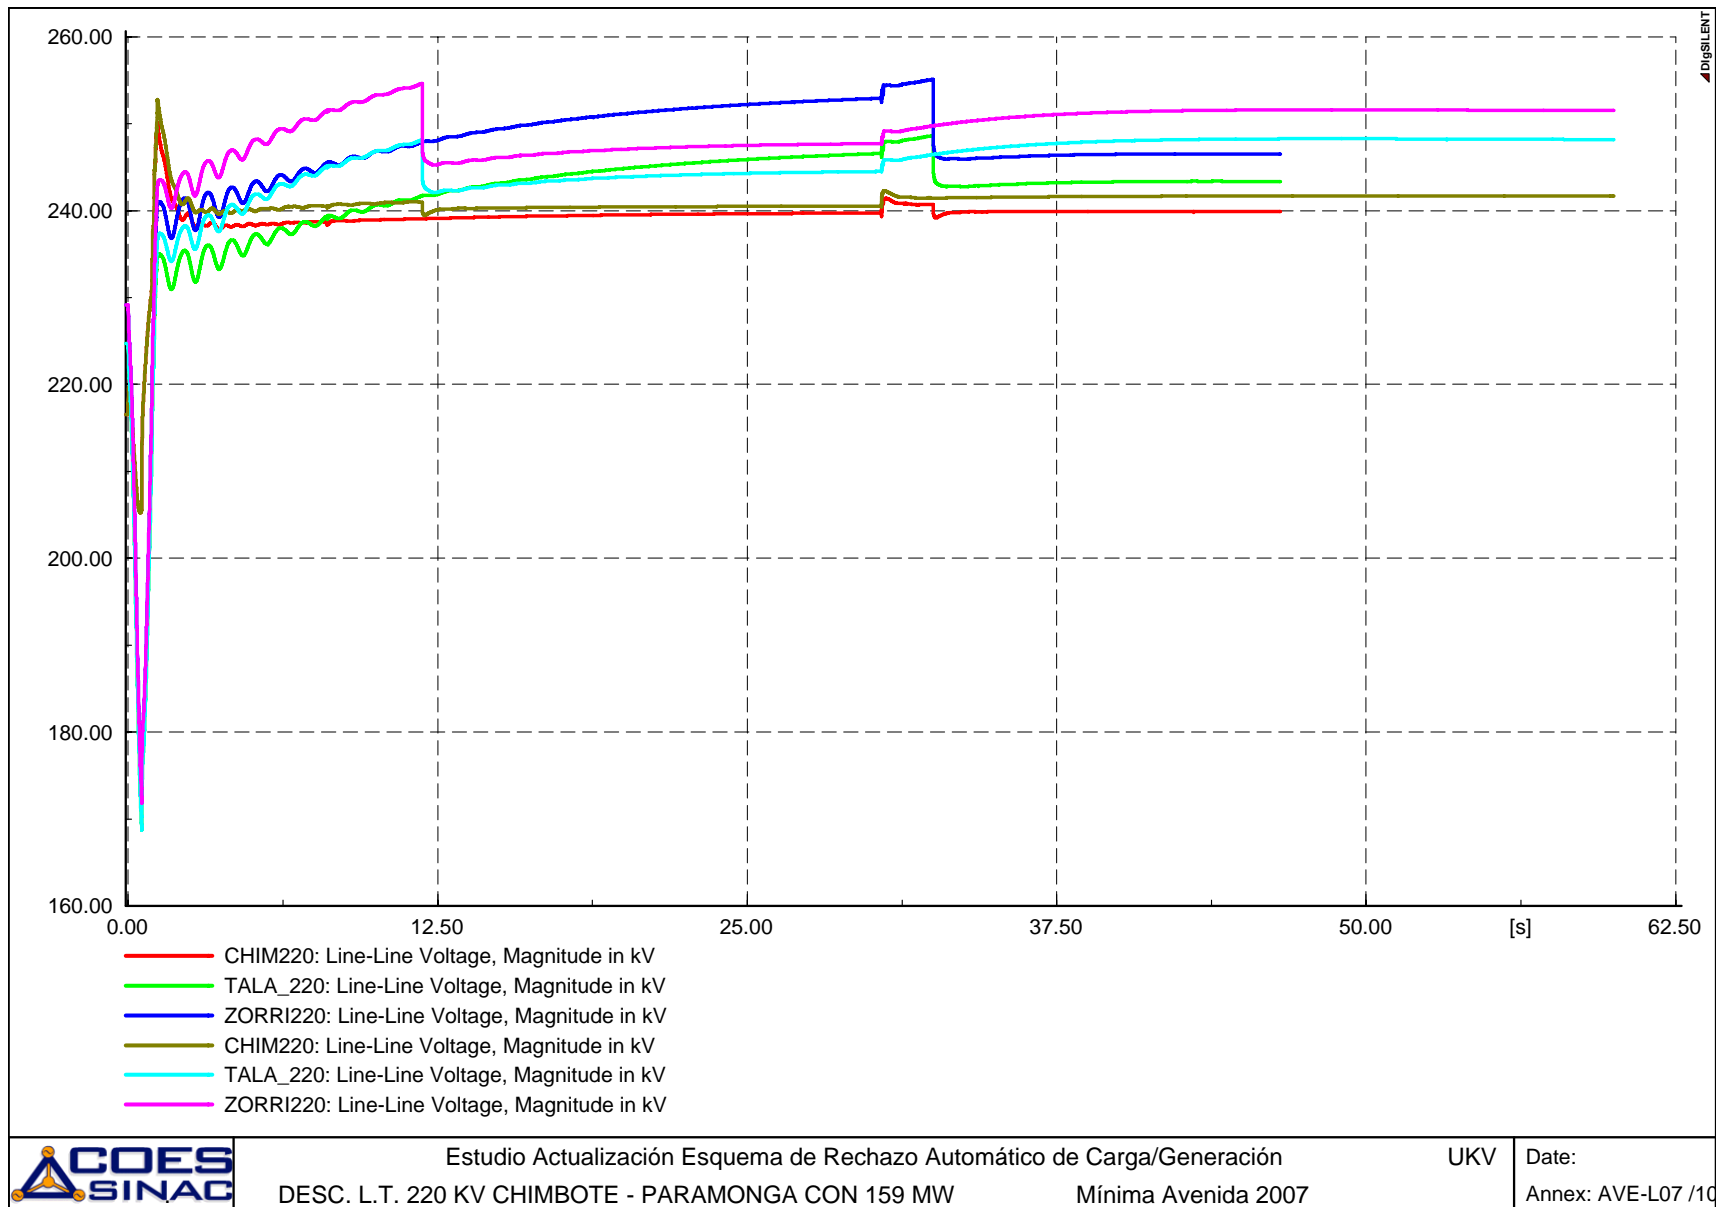


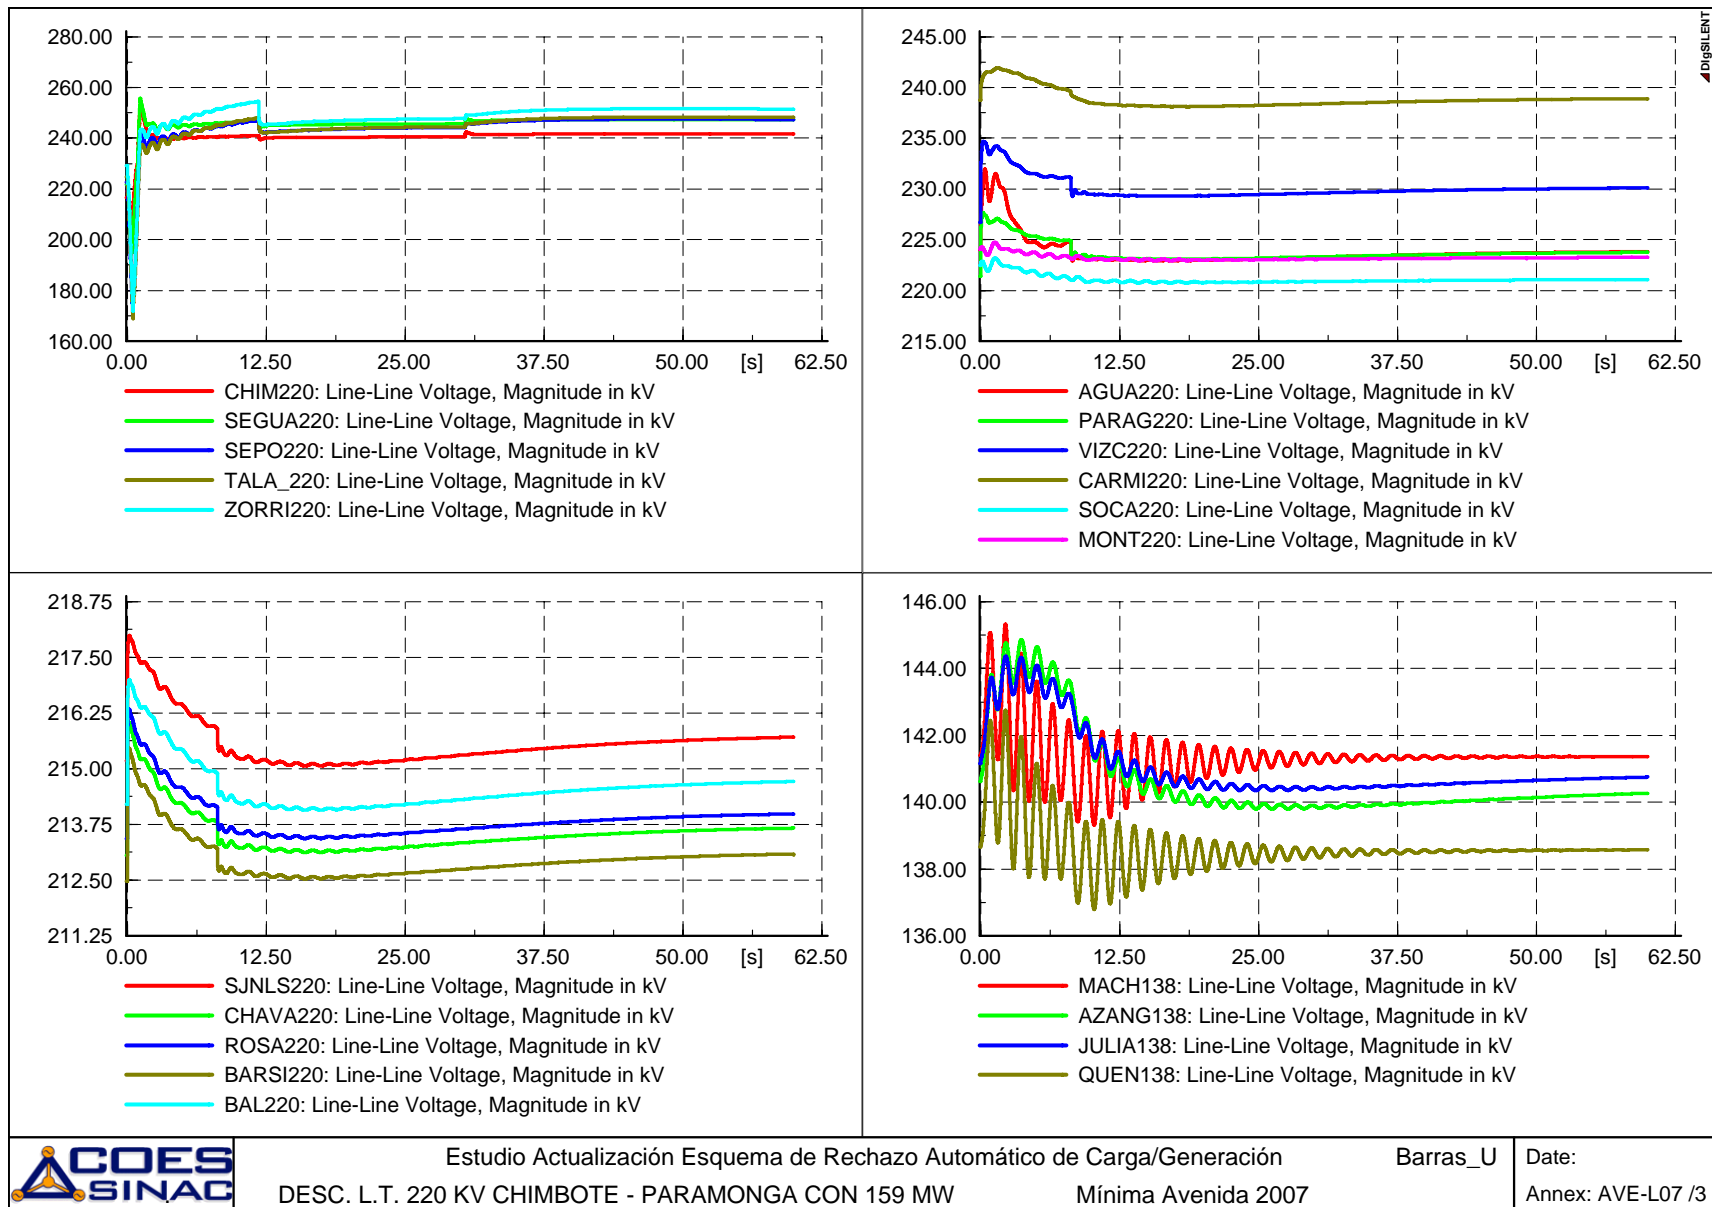


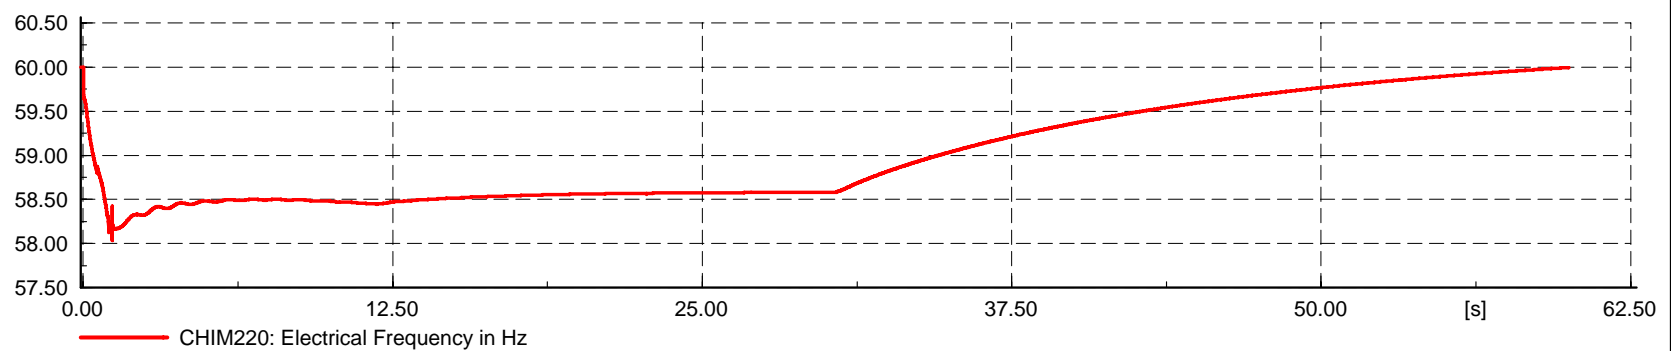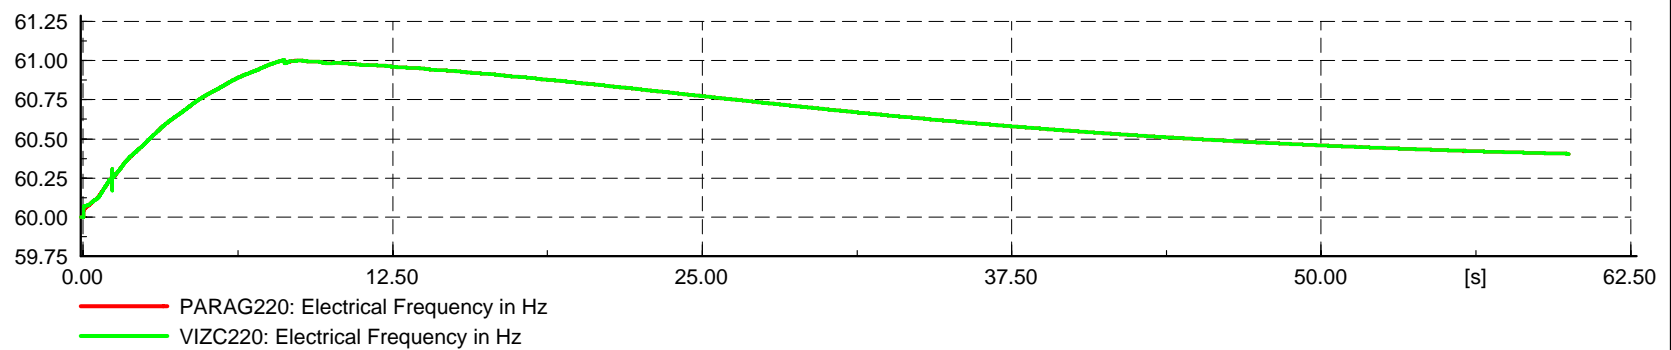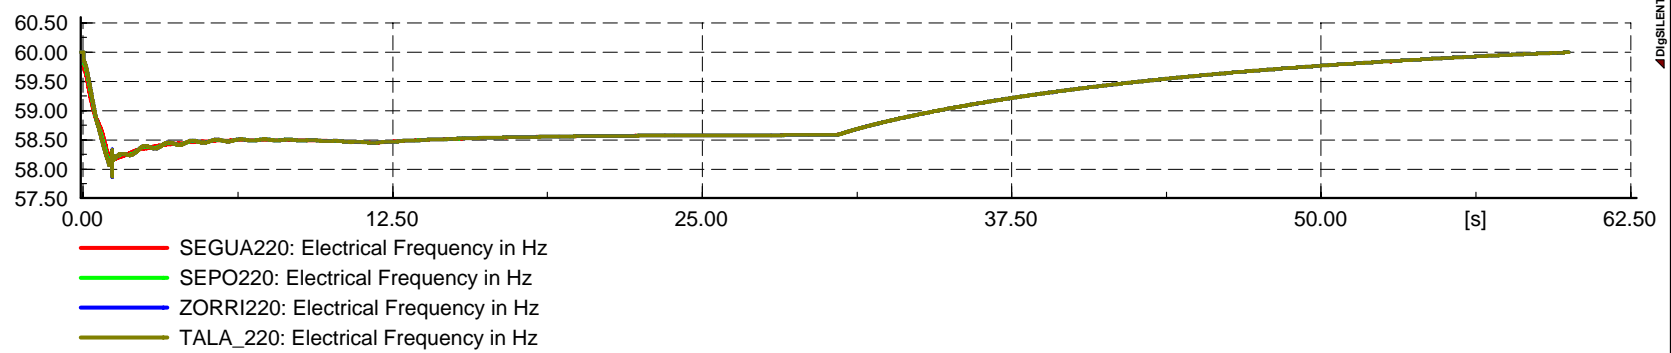


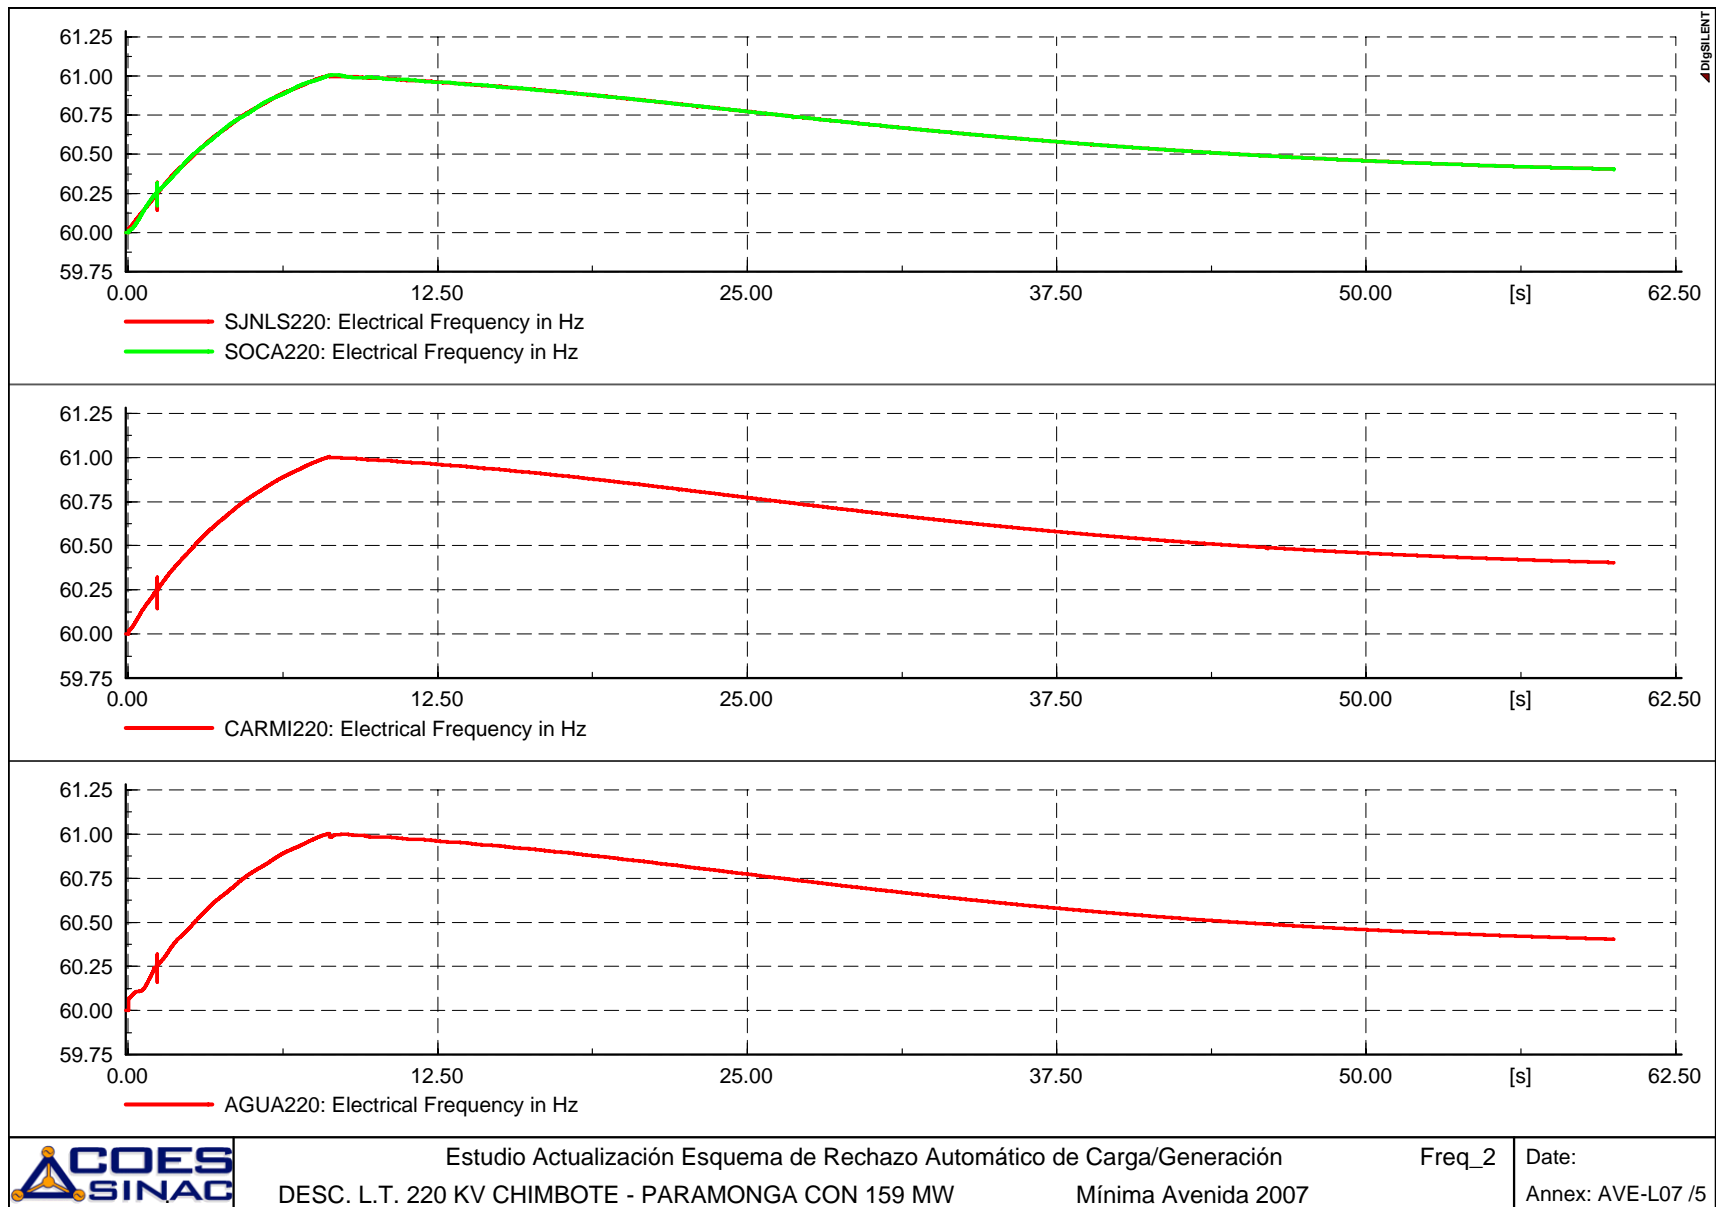


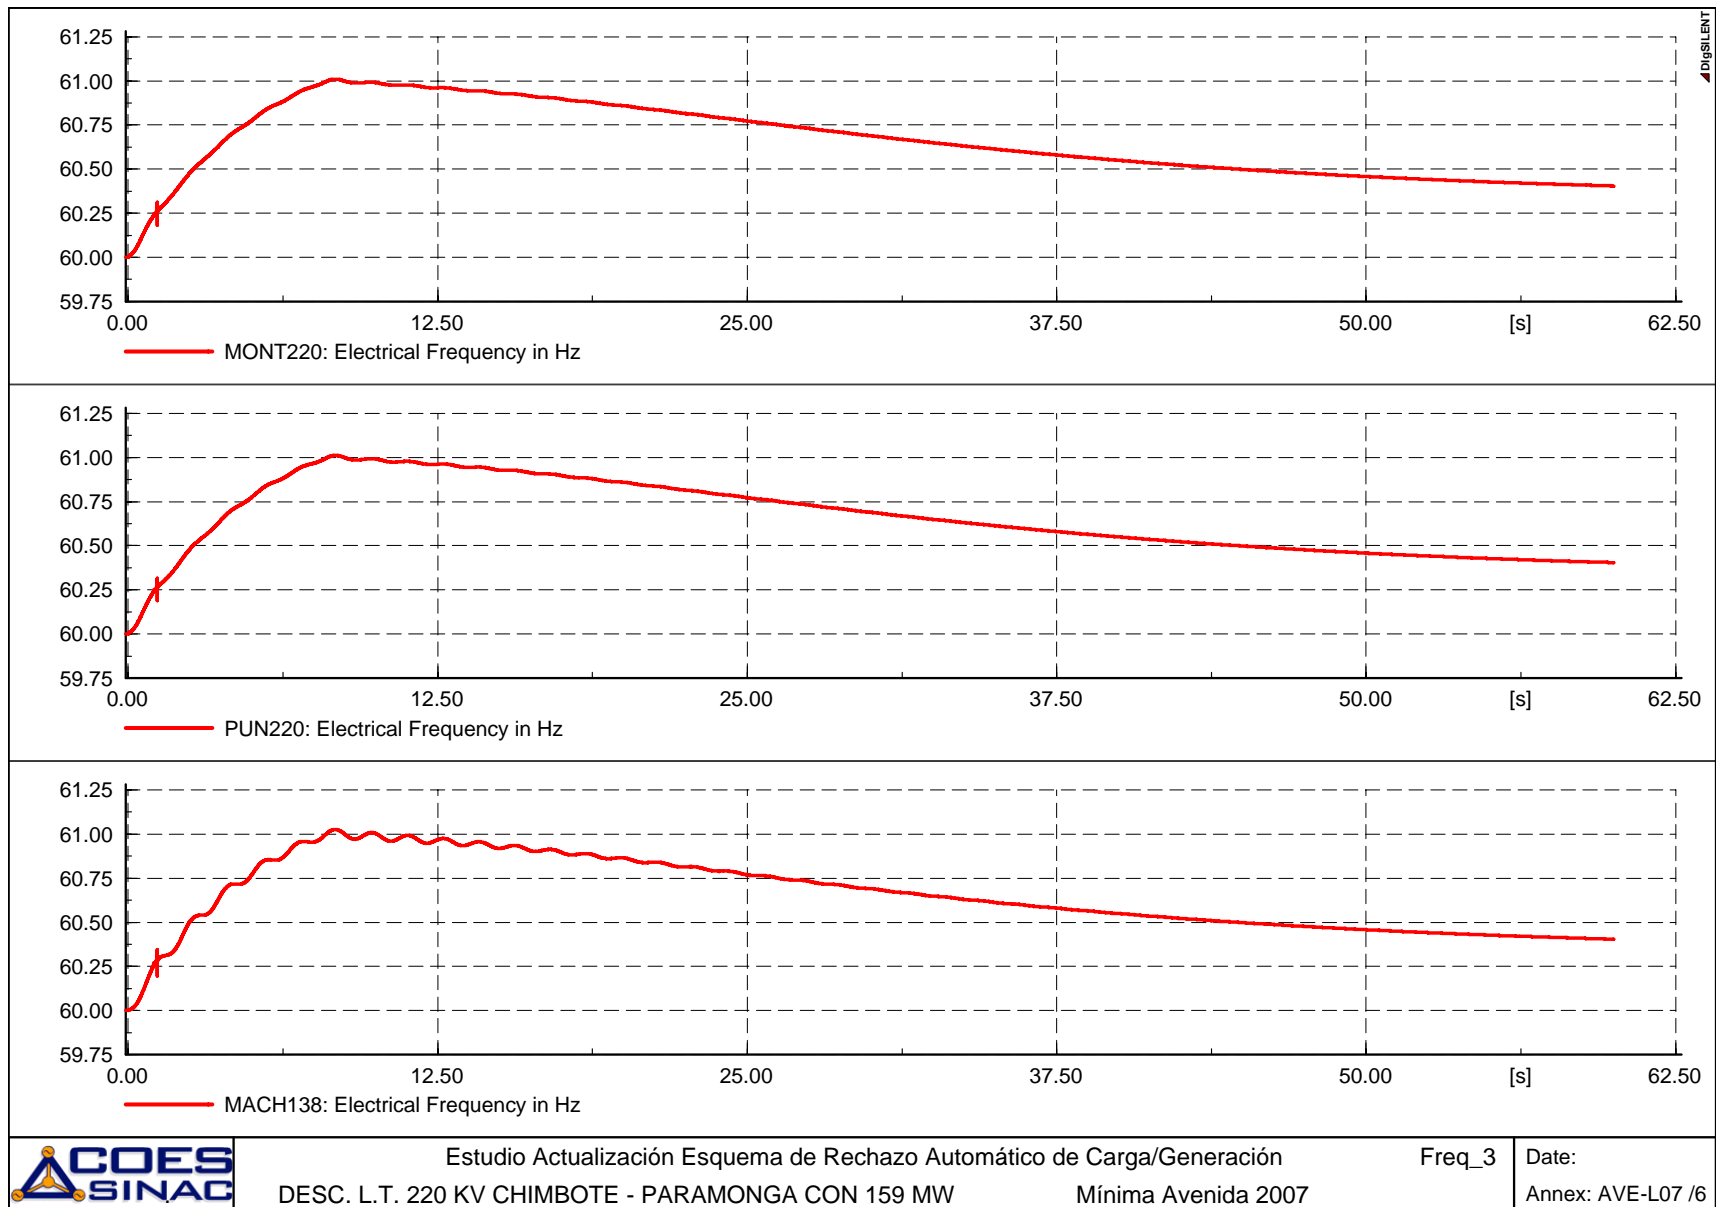


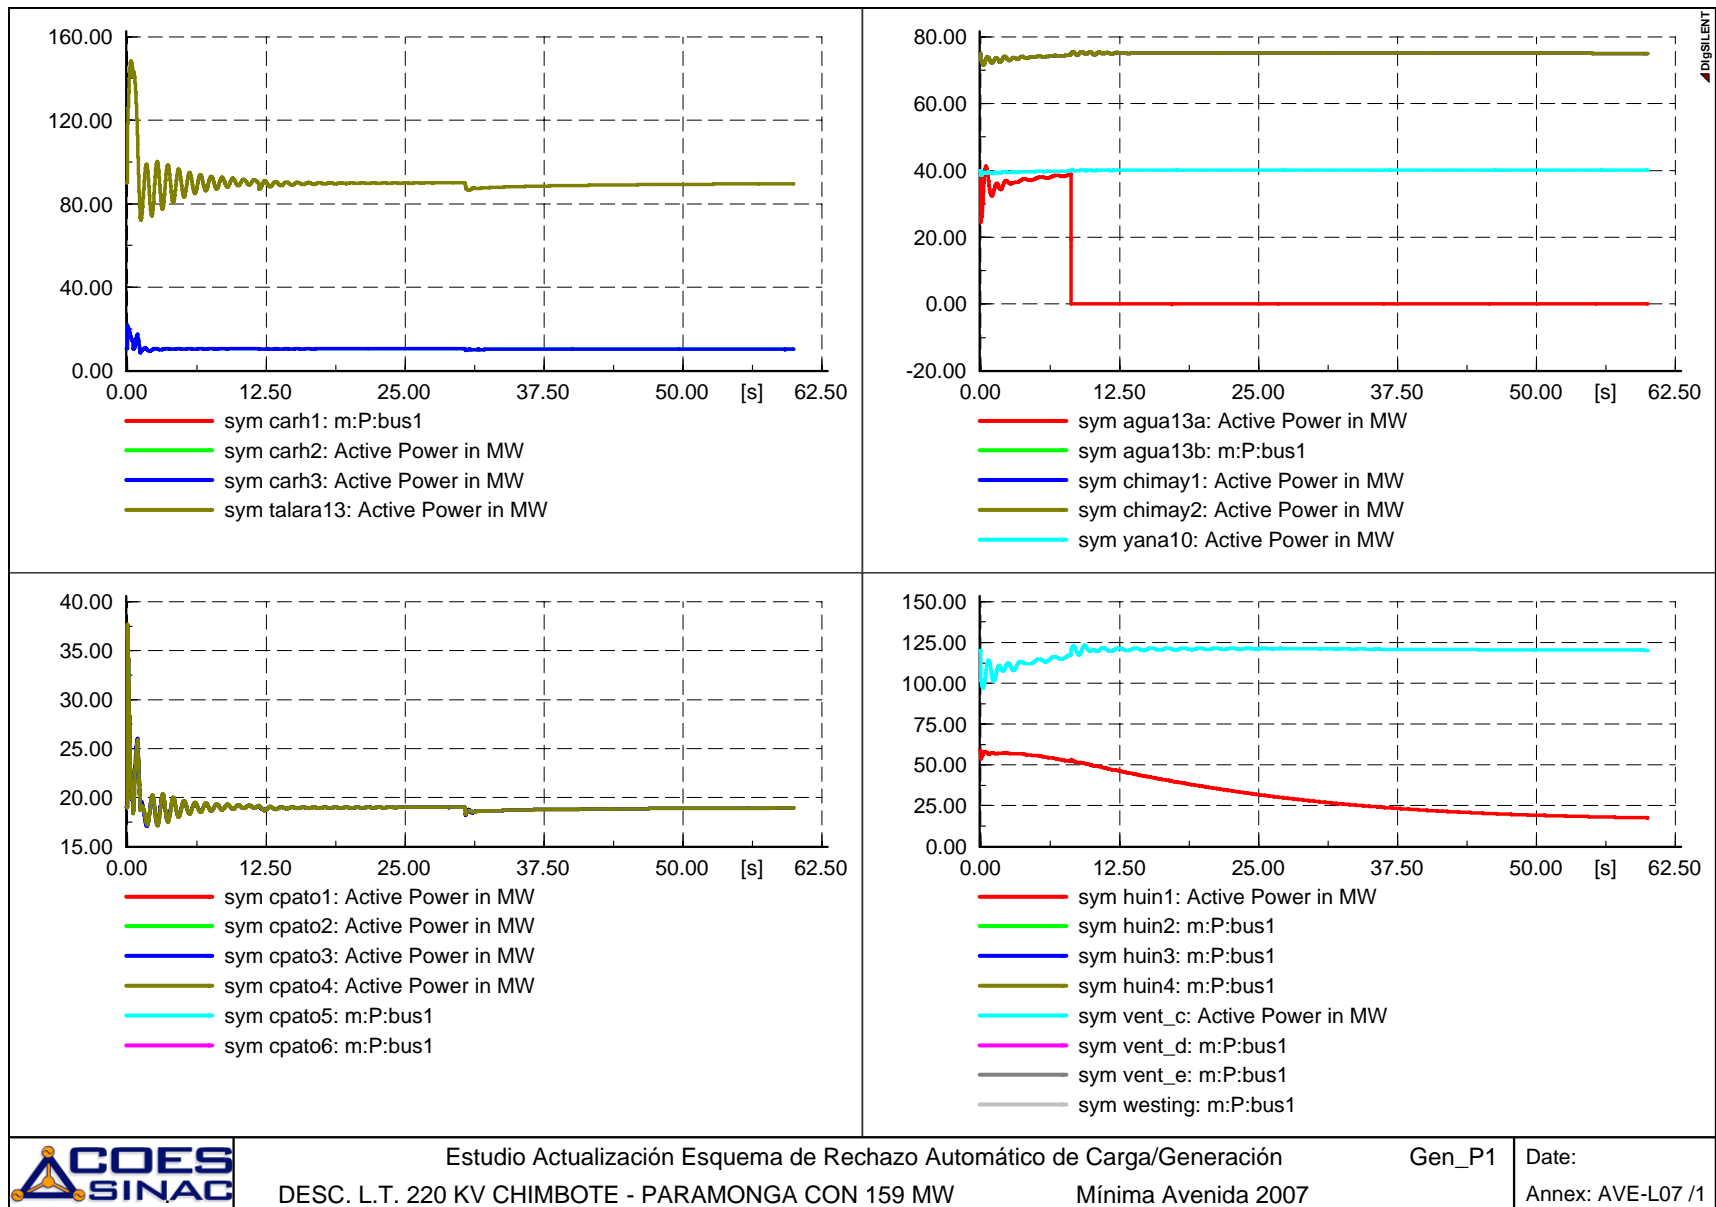

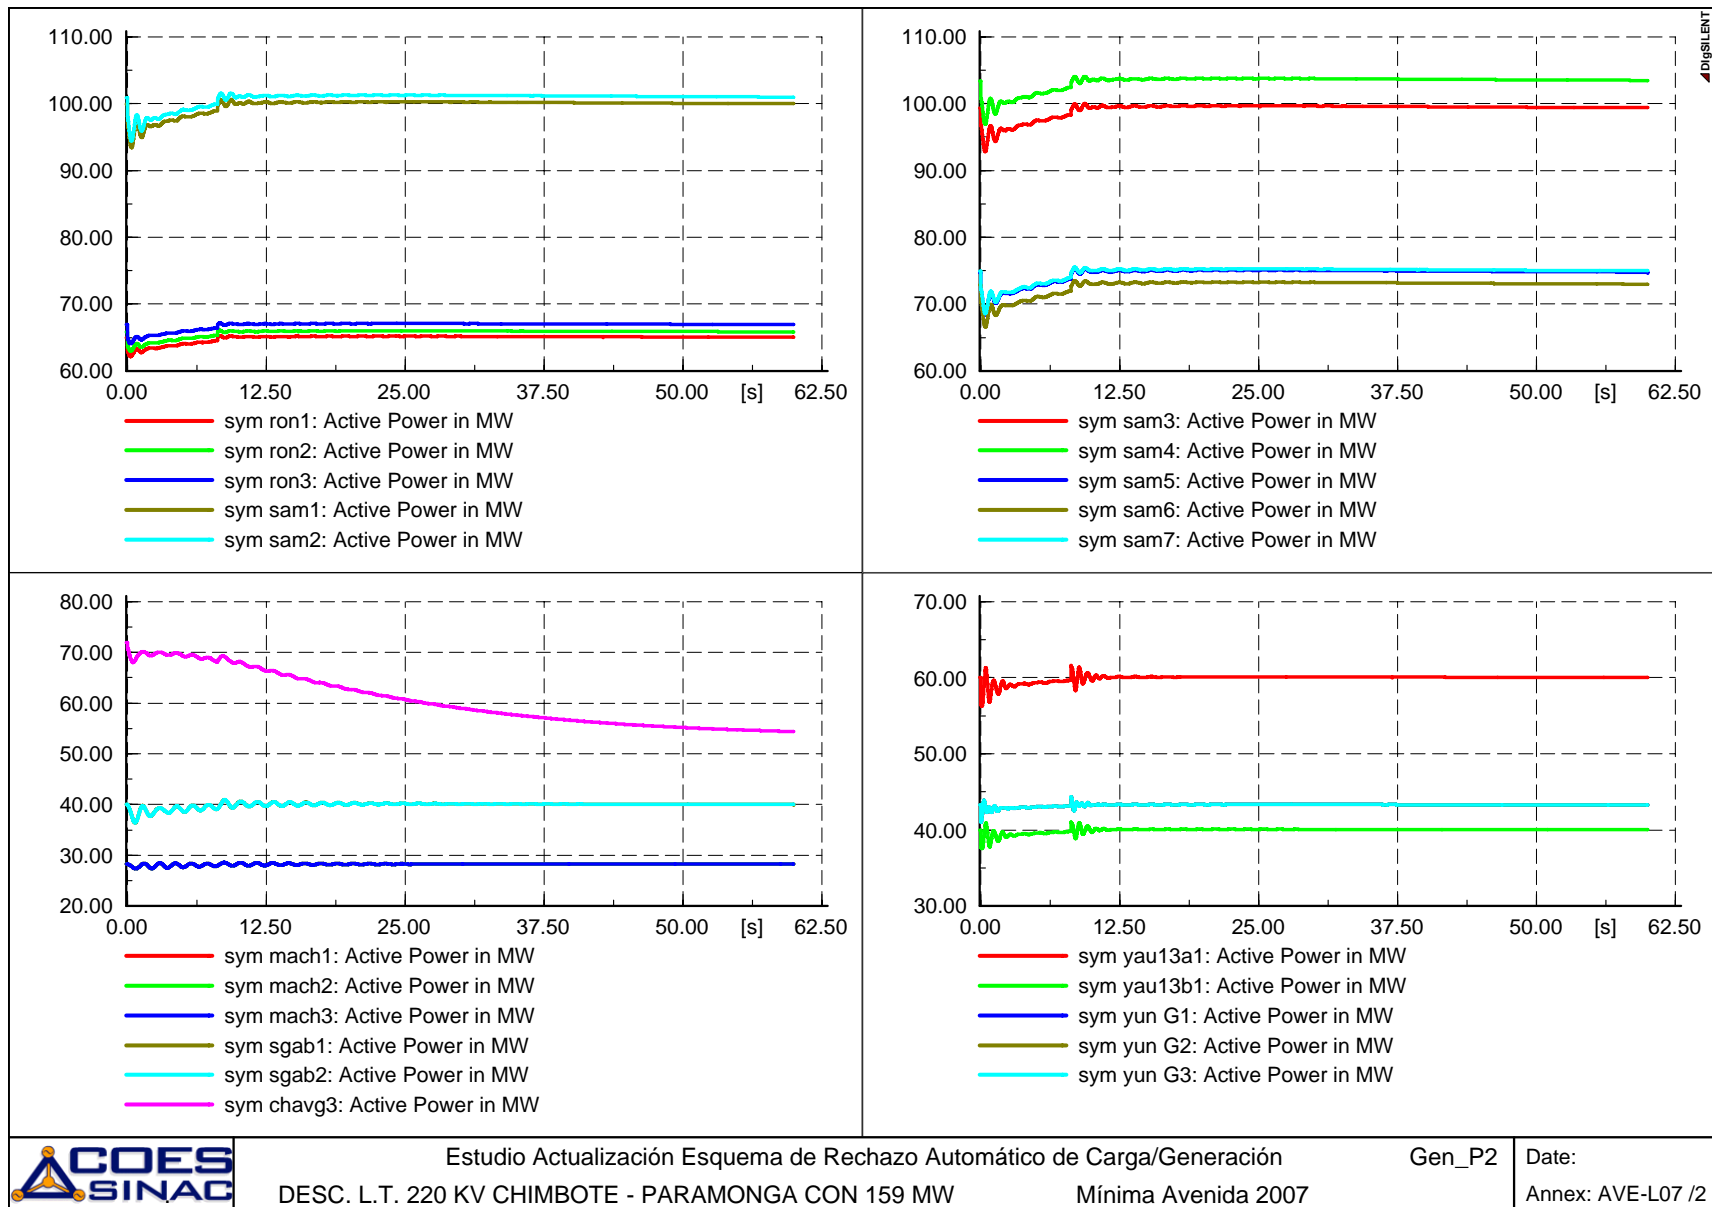

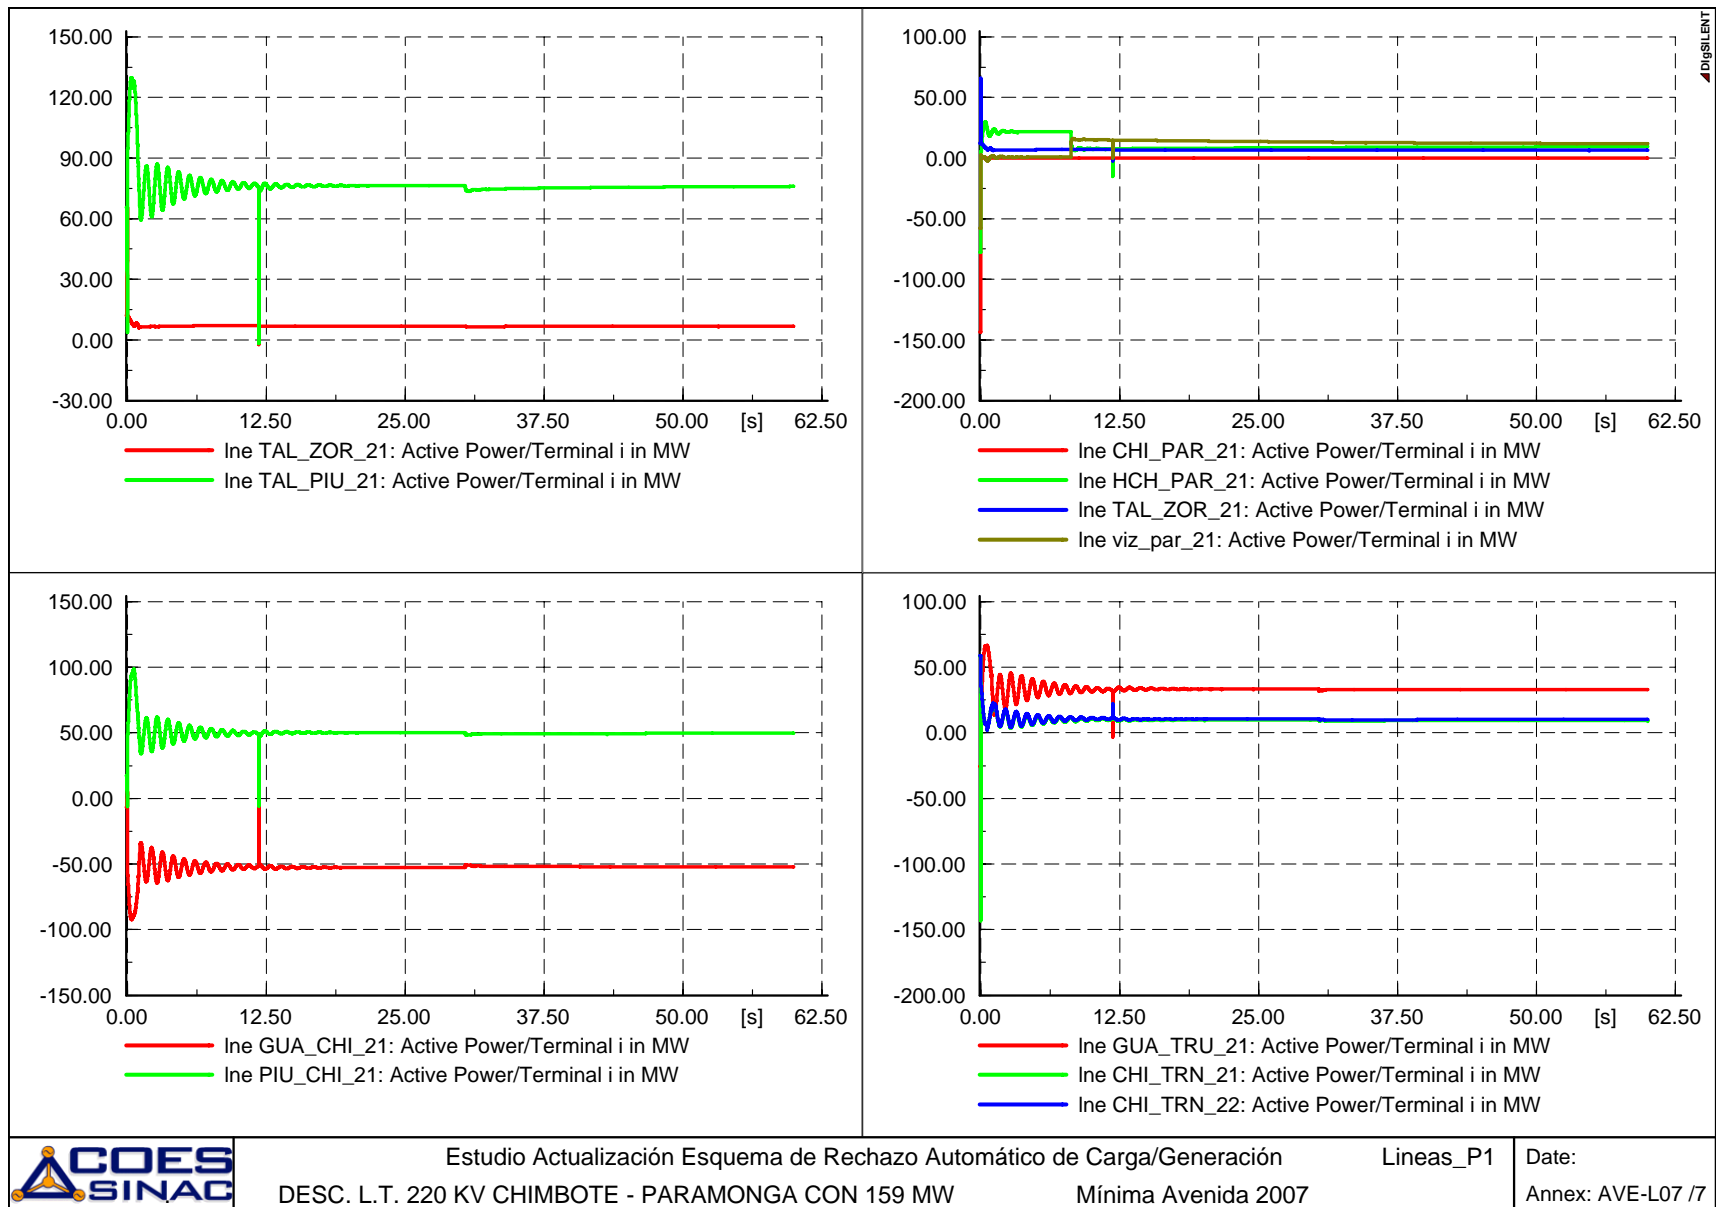


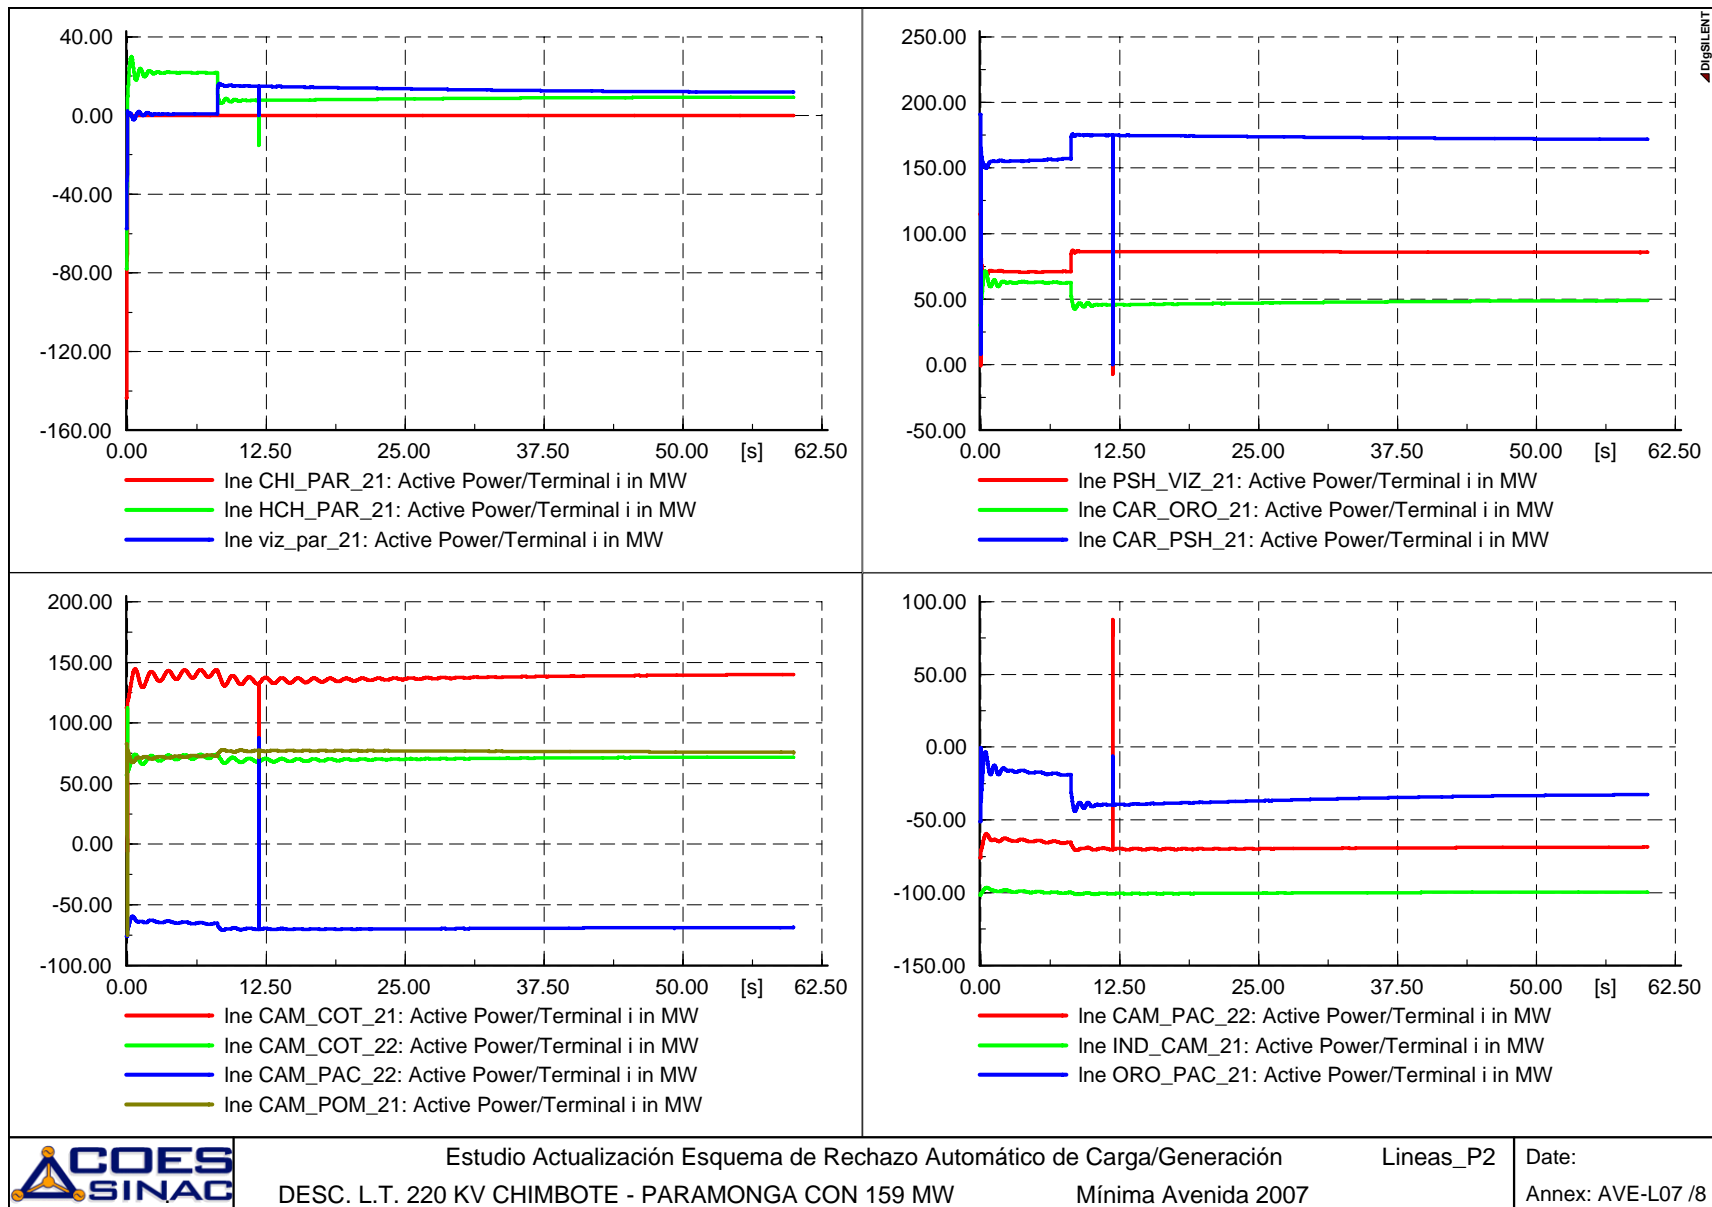


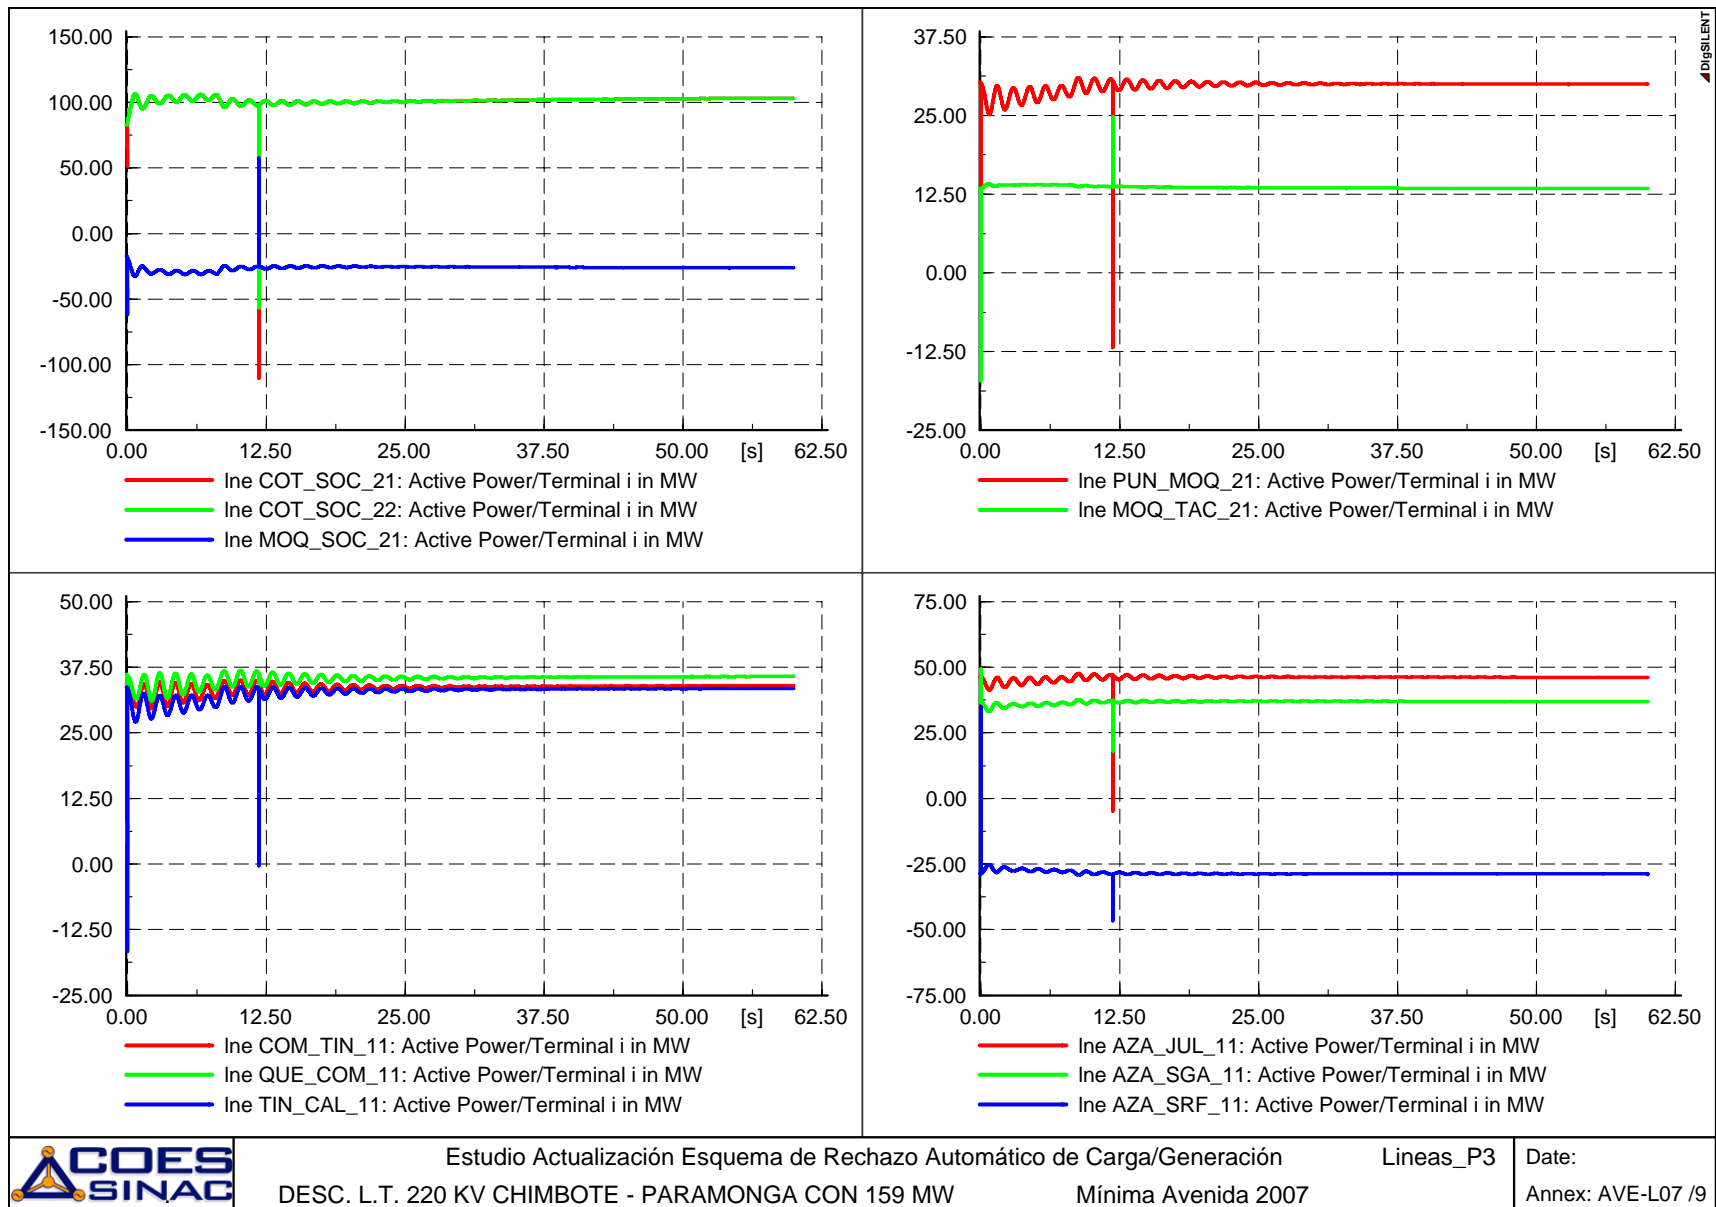



EV-03


Desconexión de la línea de 220 kV Guadalupe - Trujillo con -80.81 MW

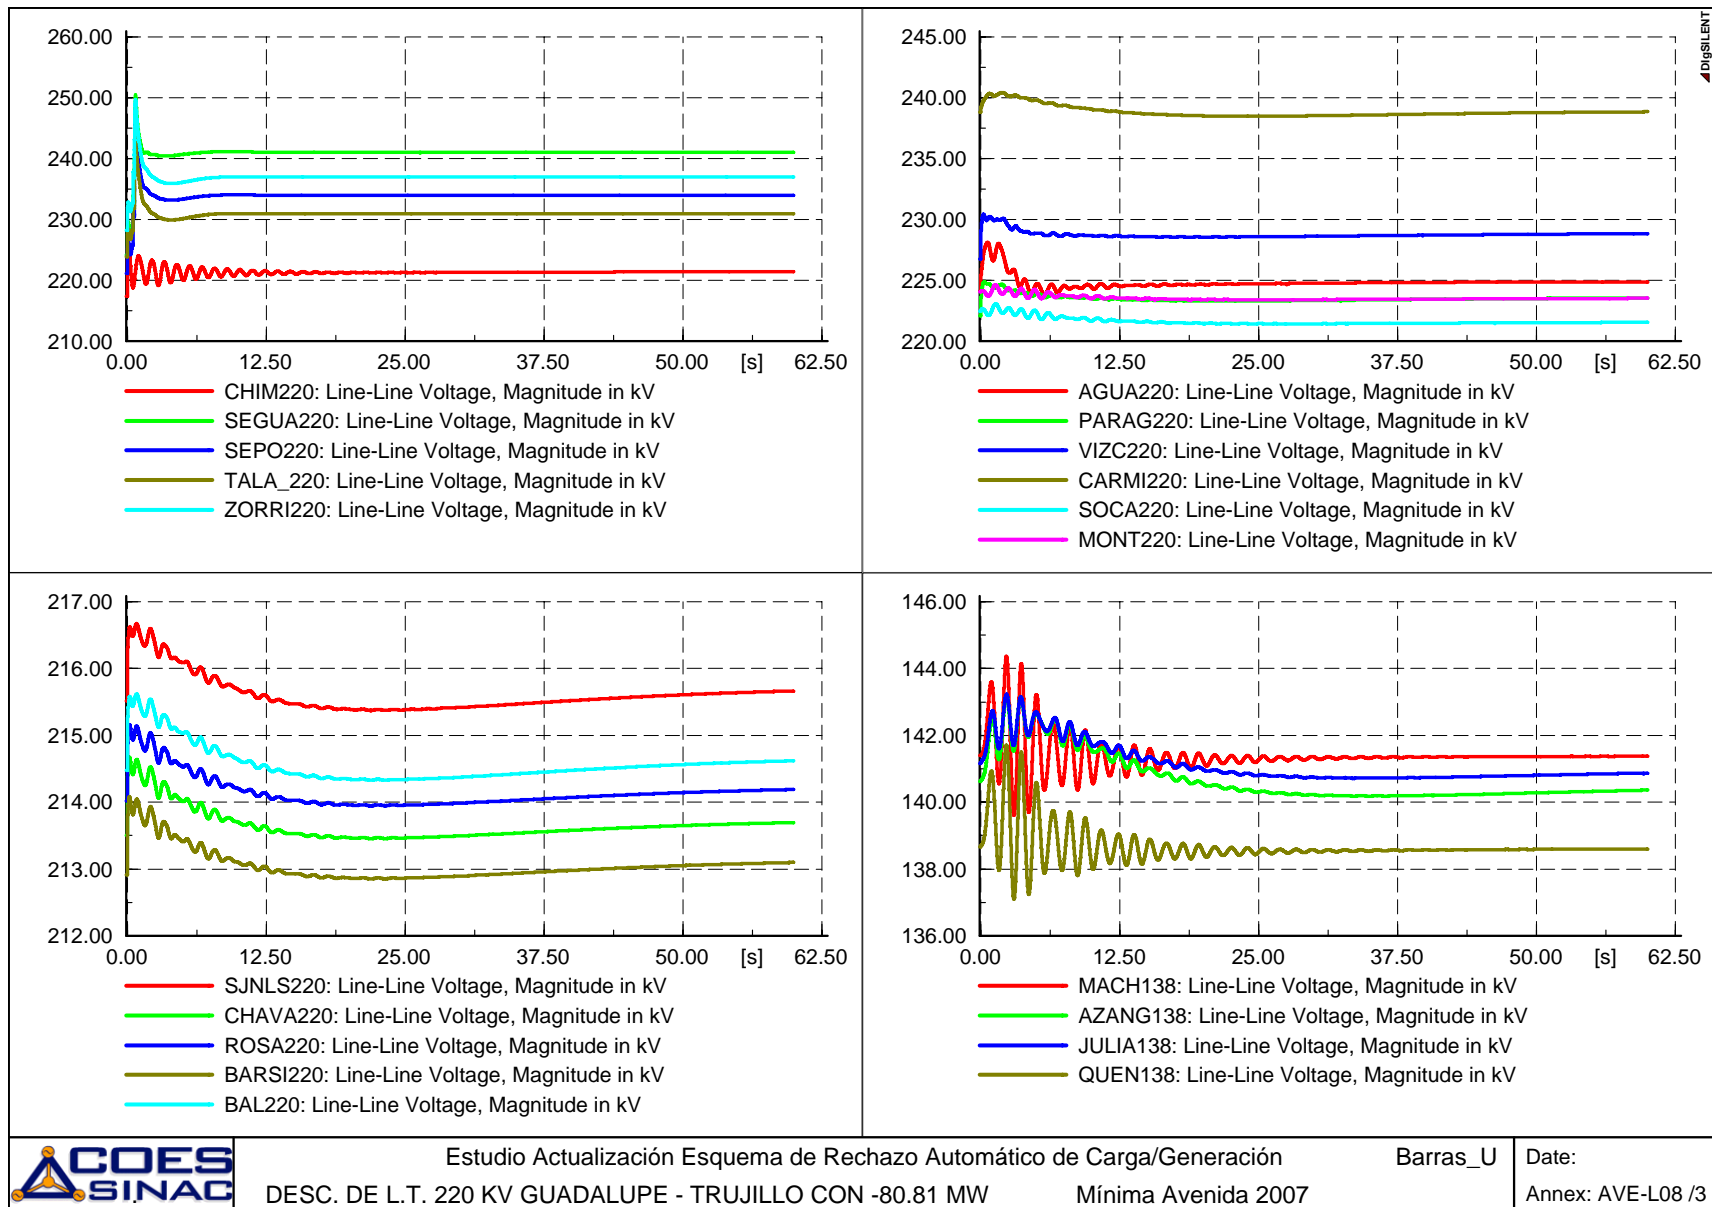


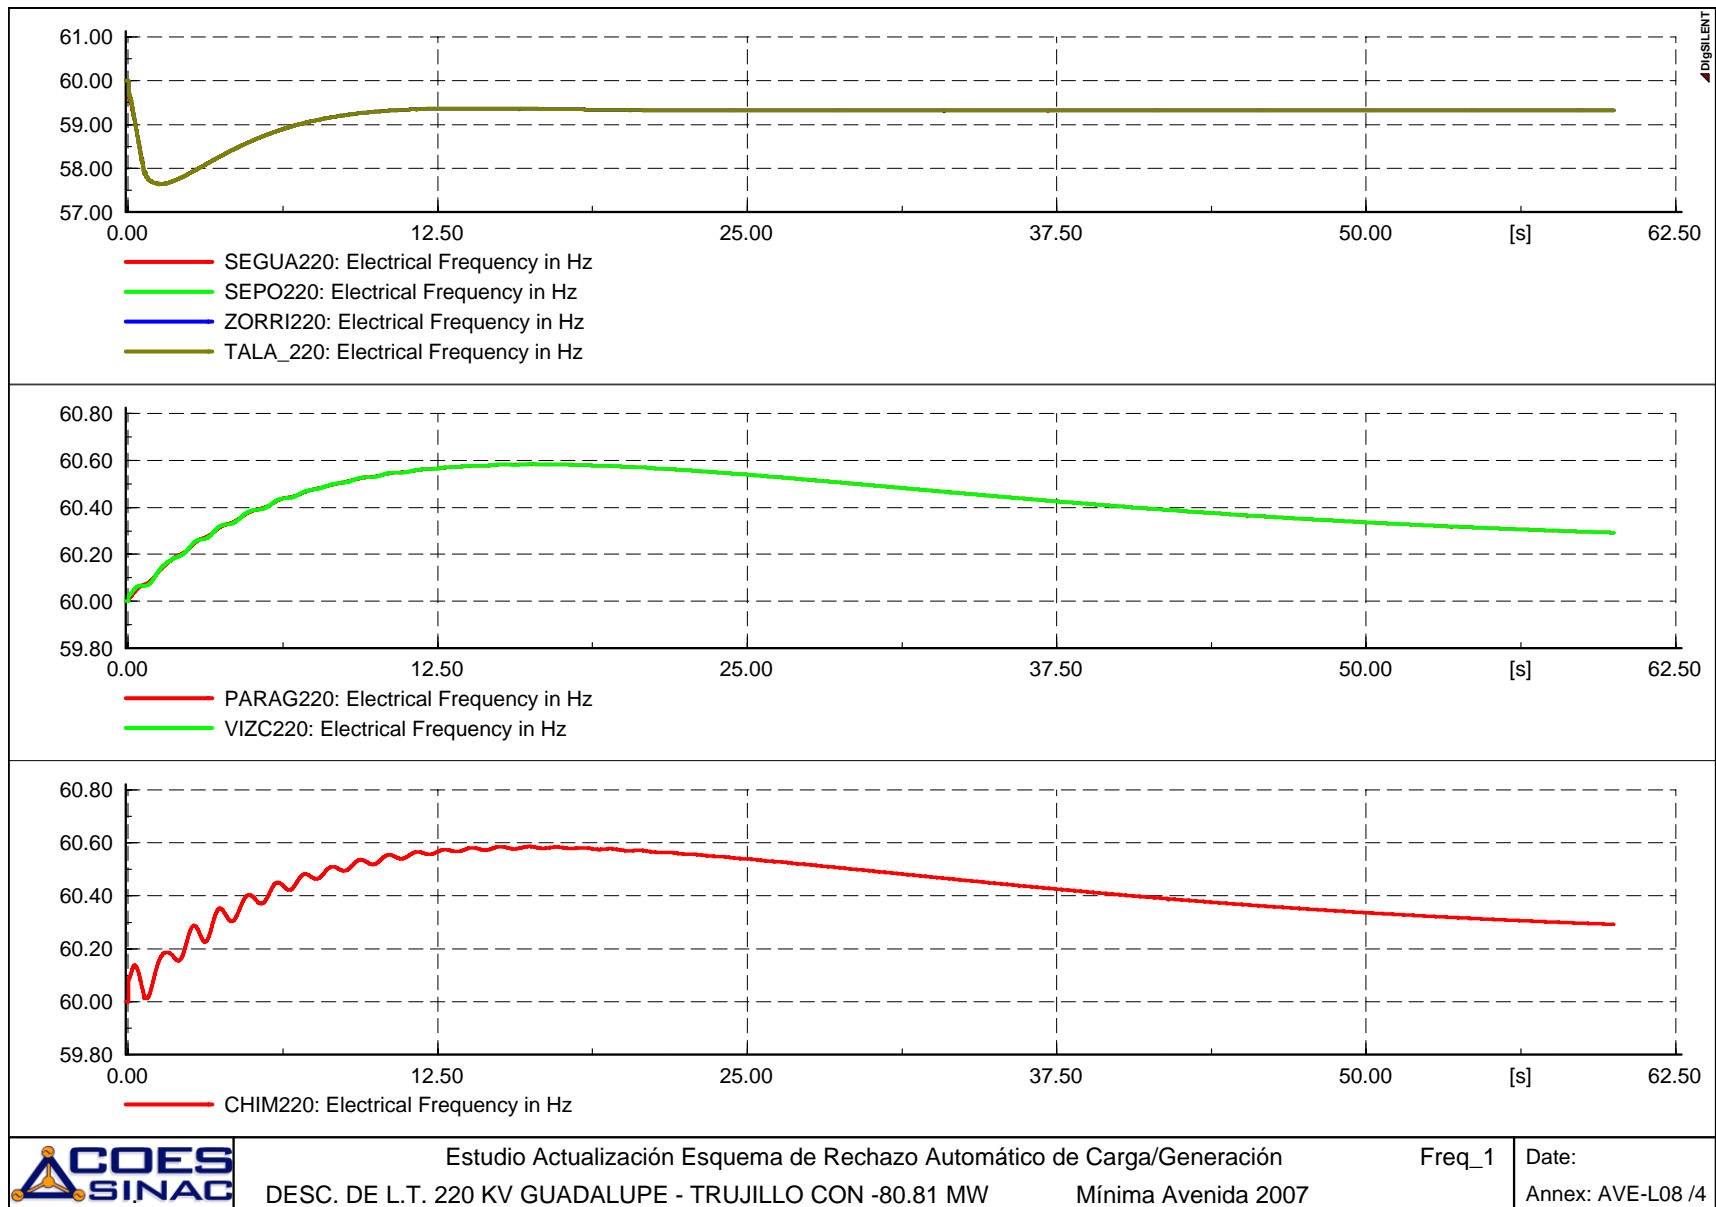


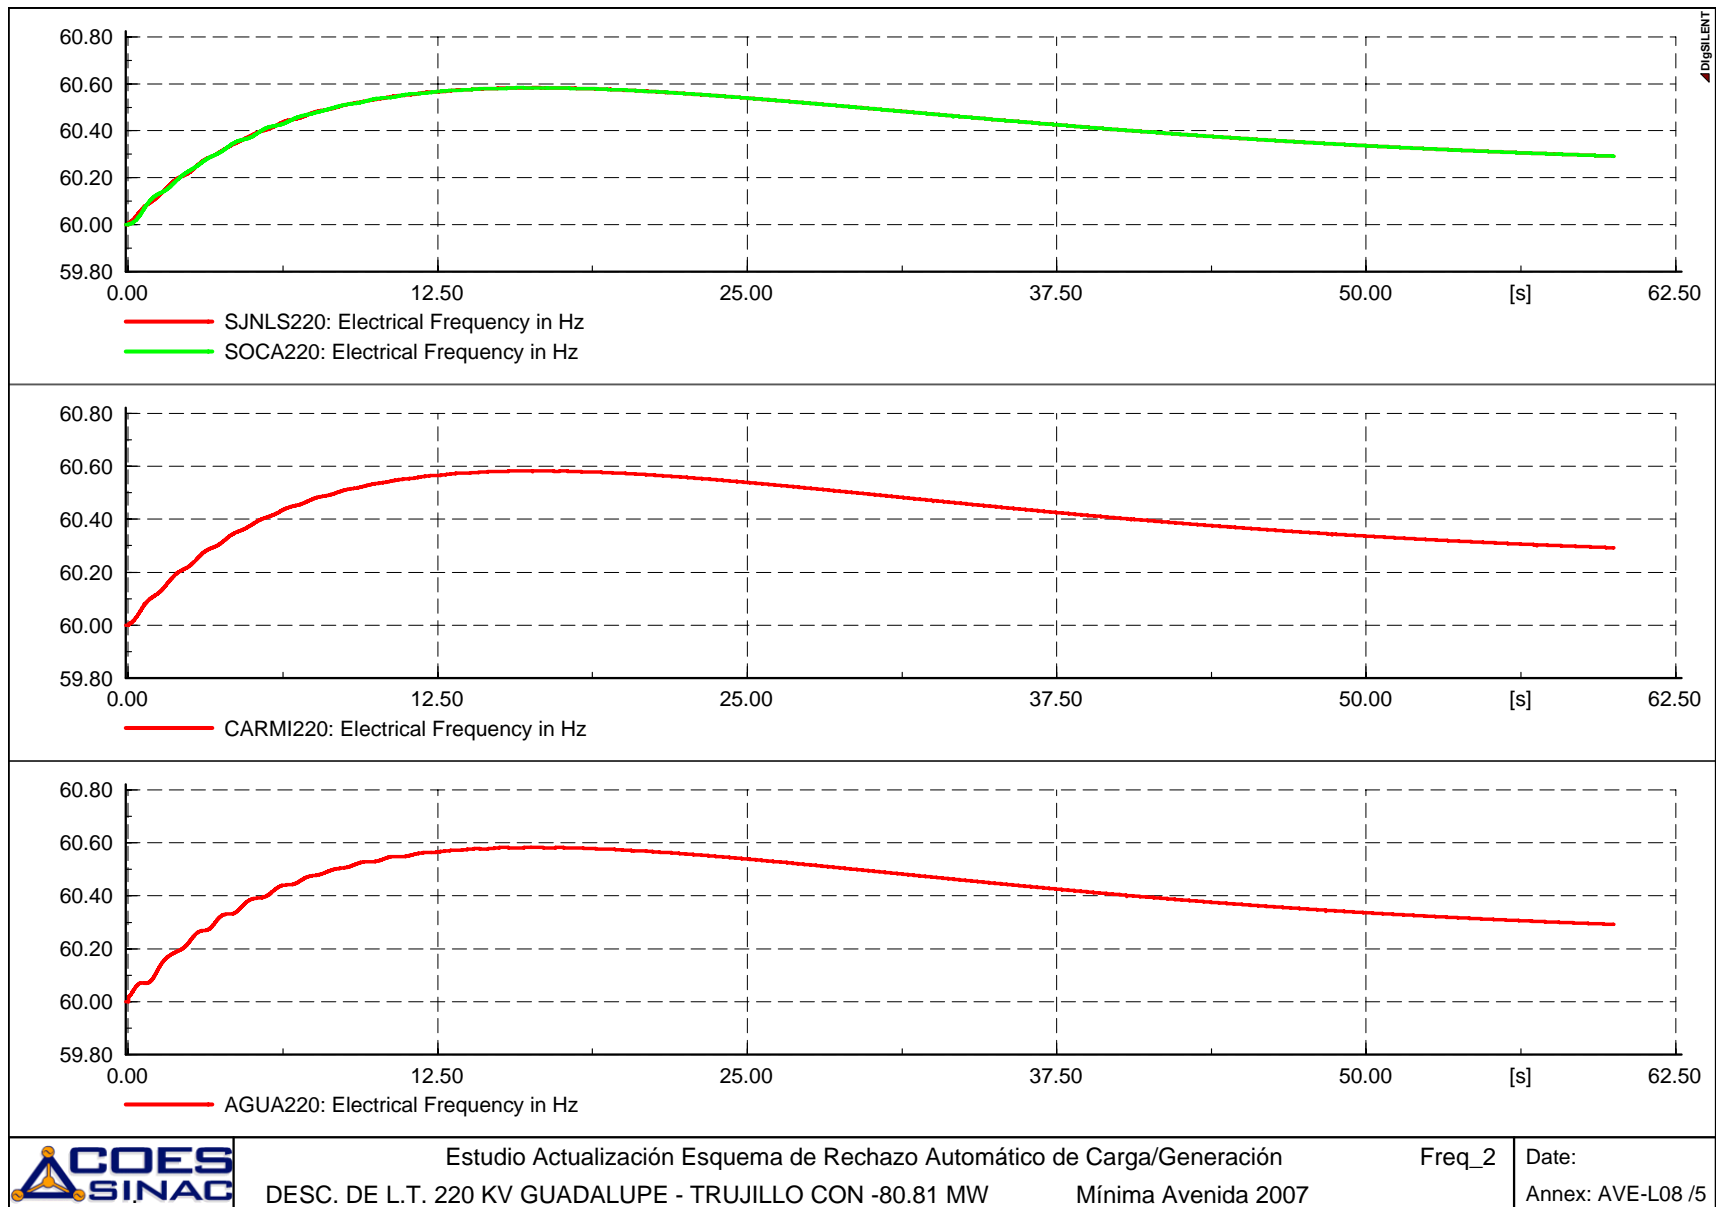


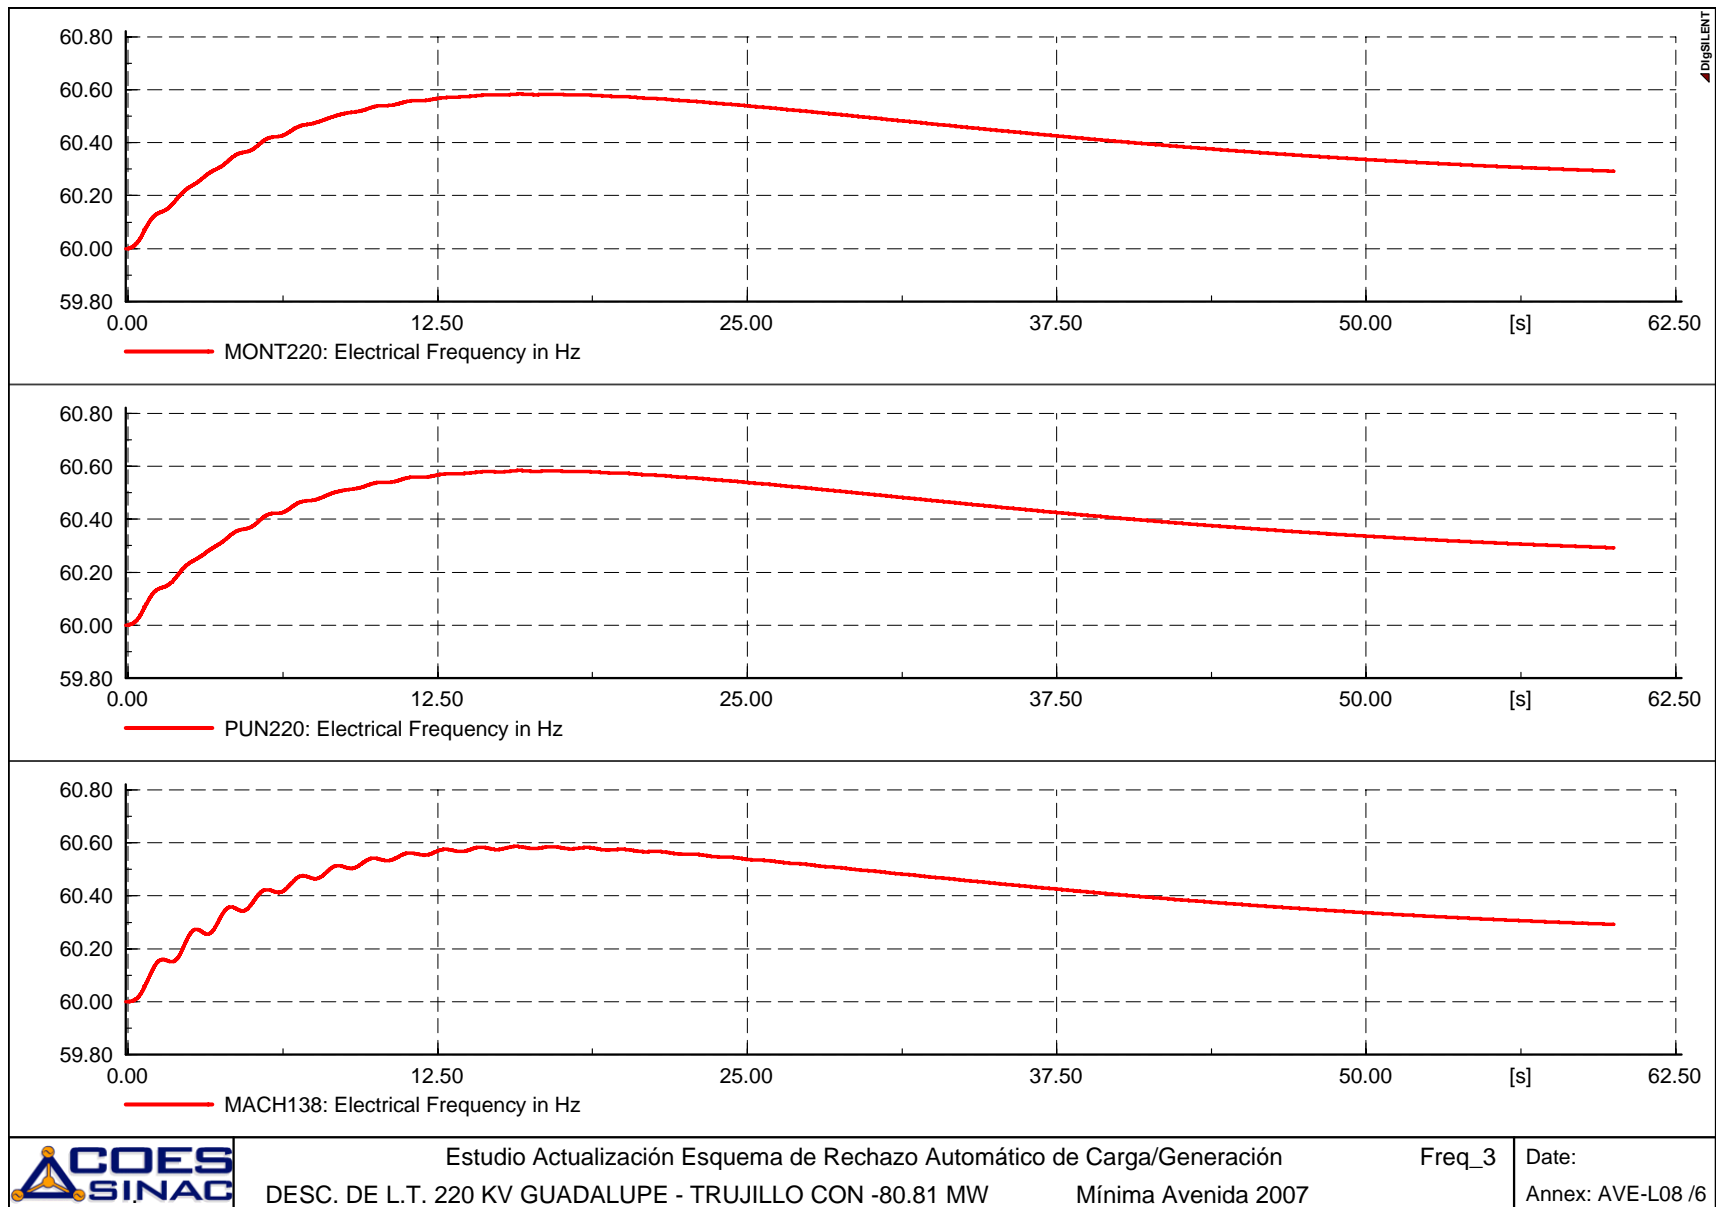


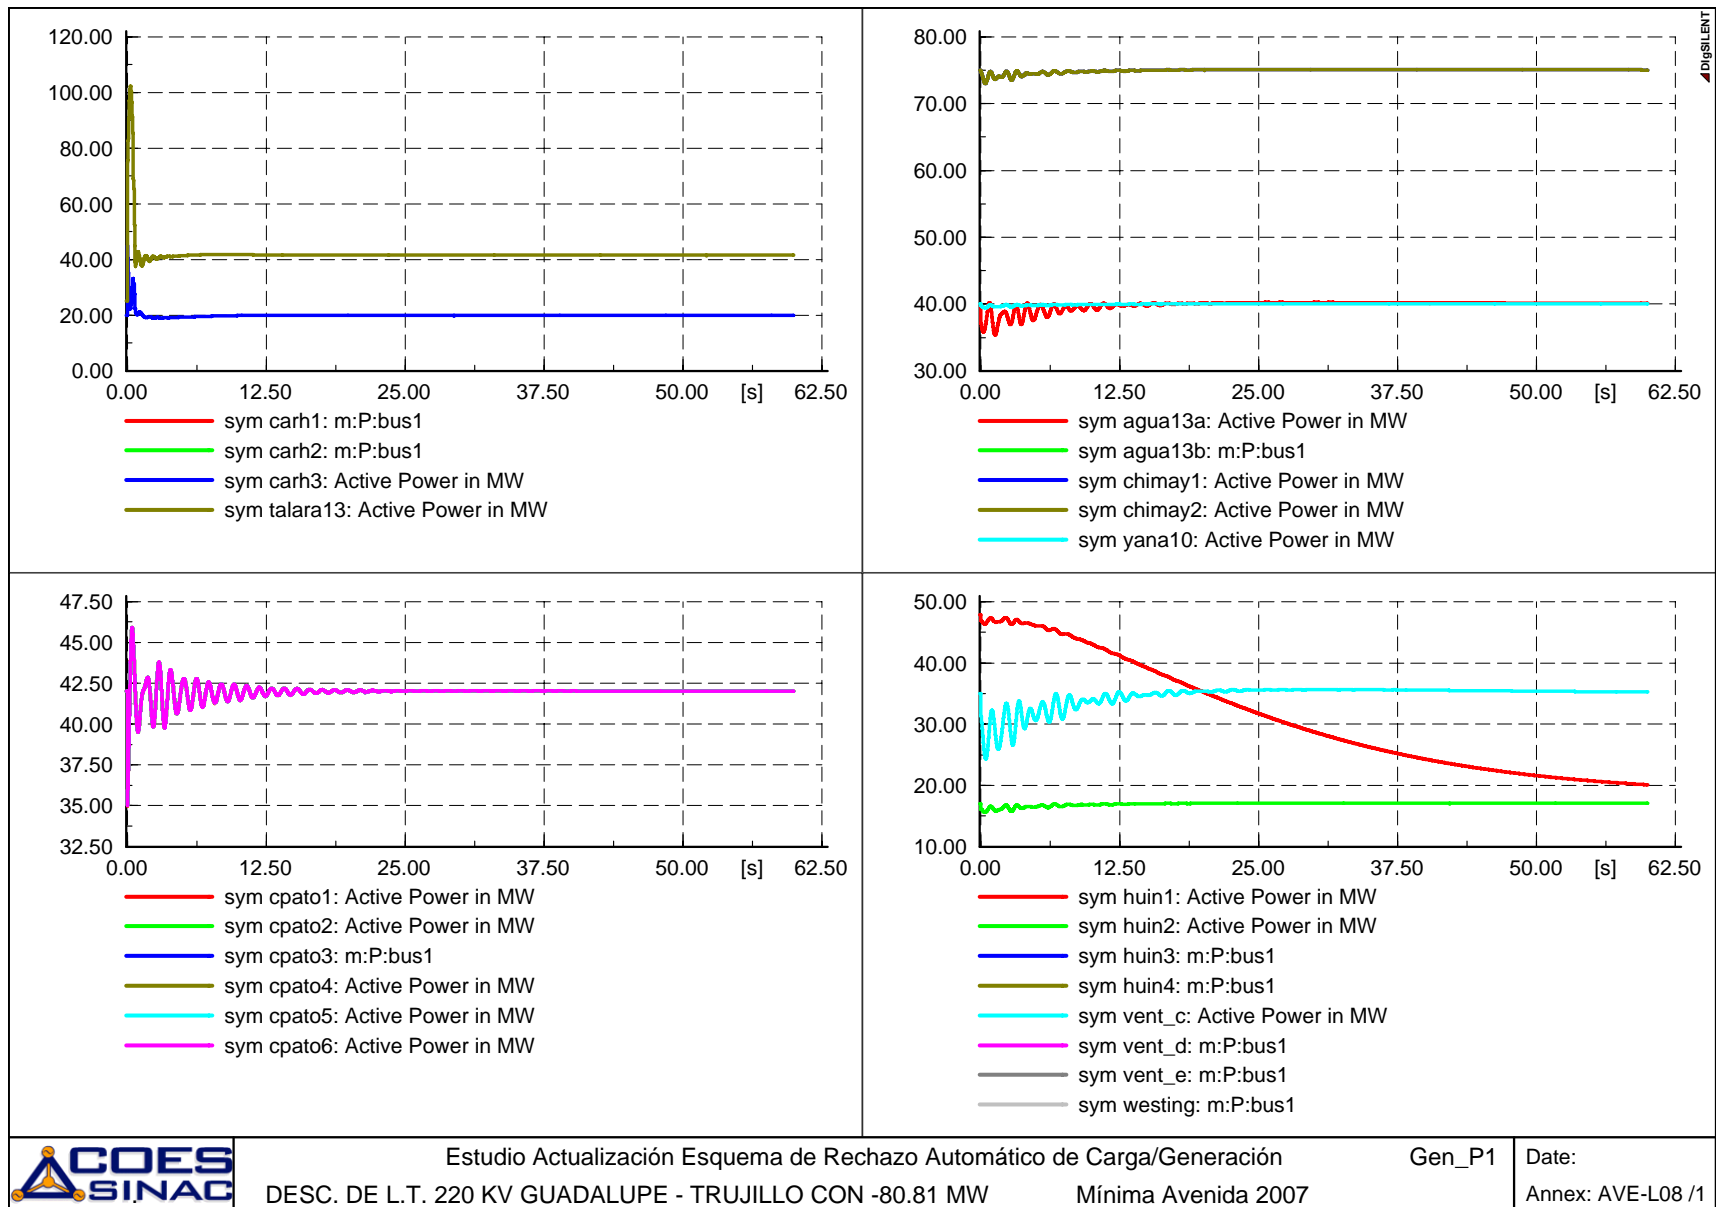

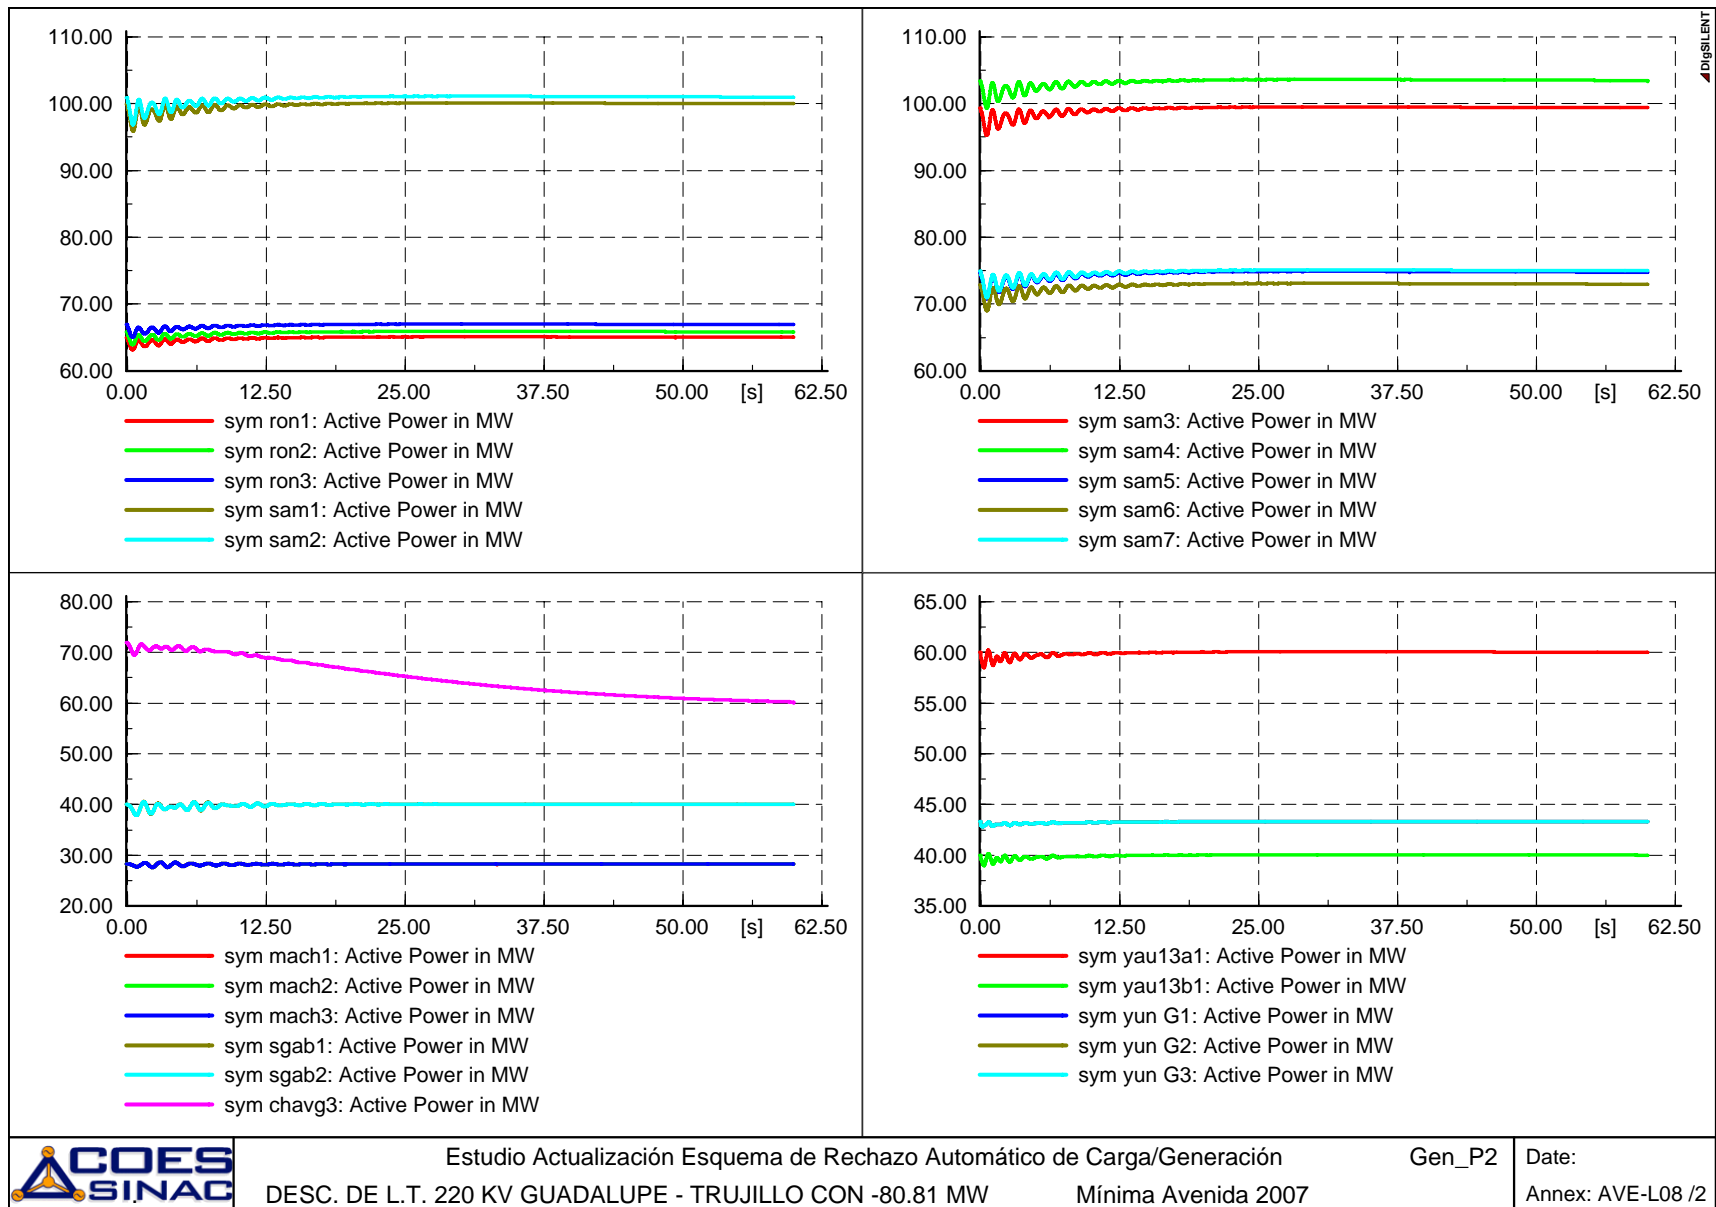

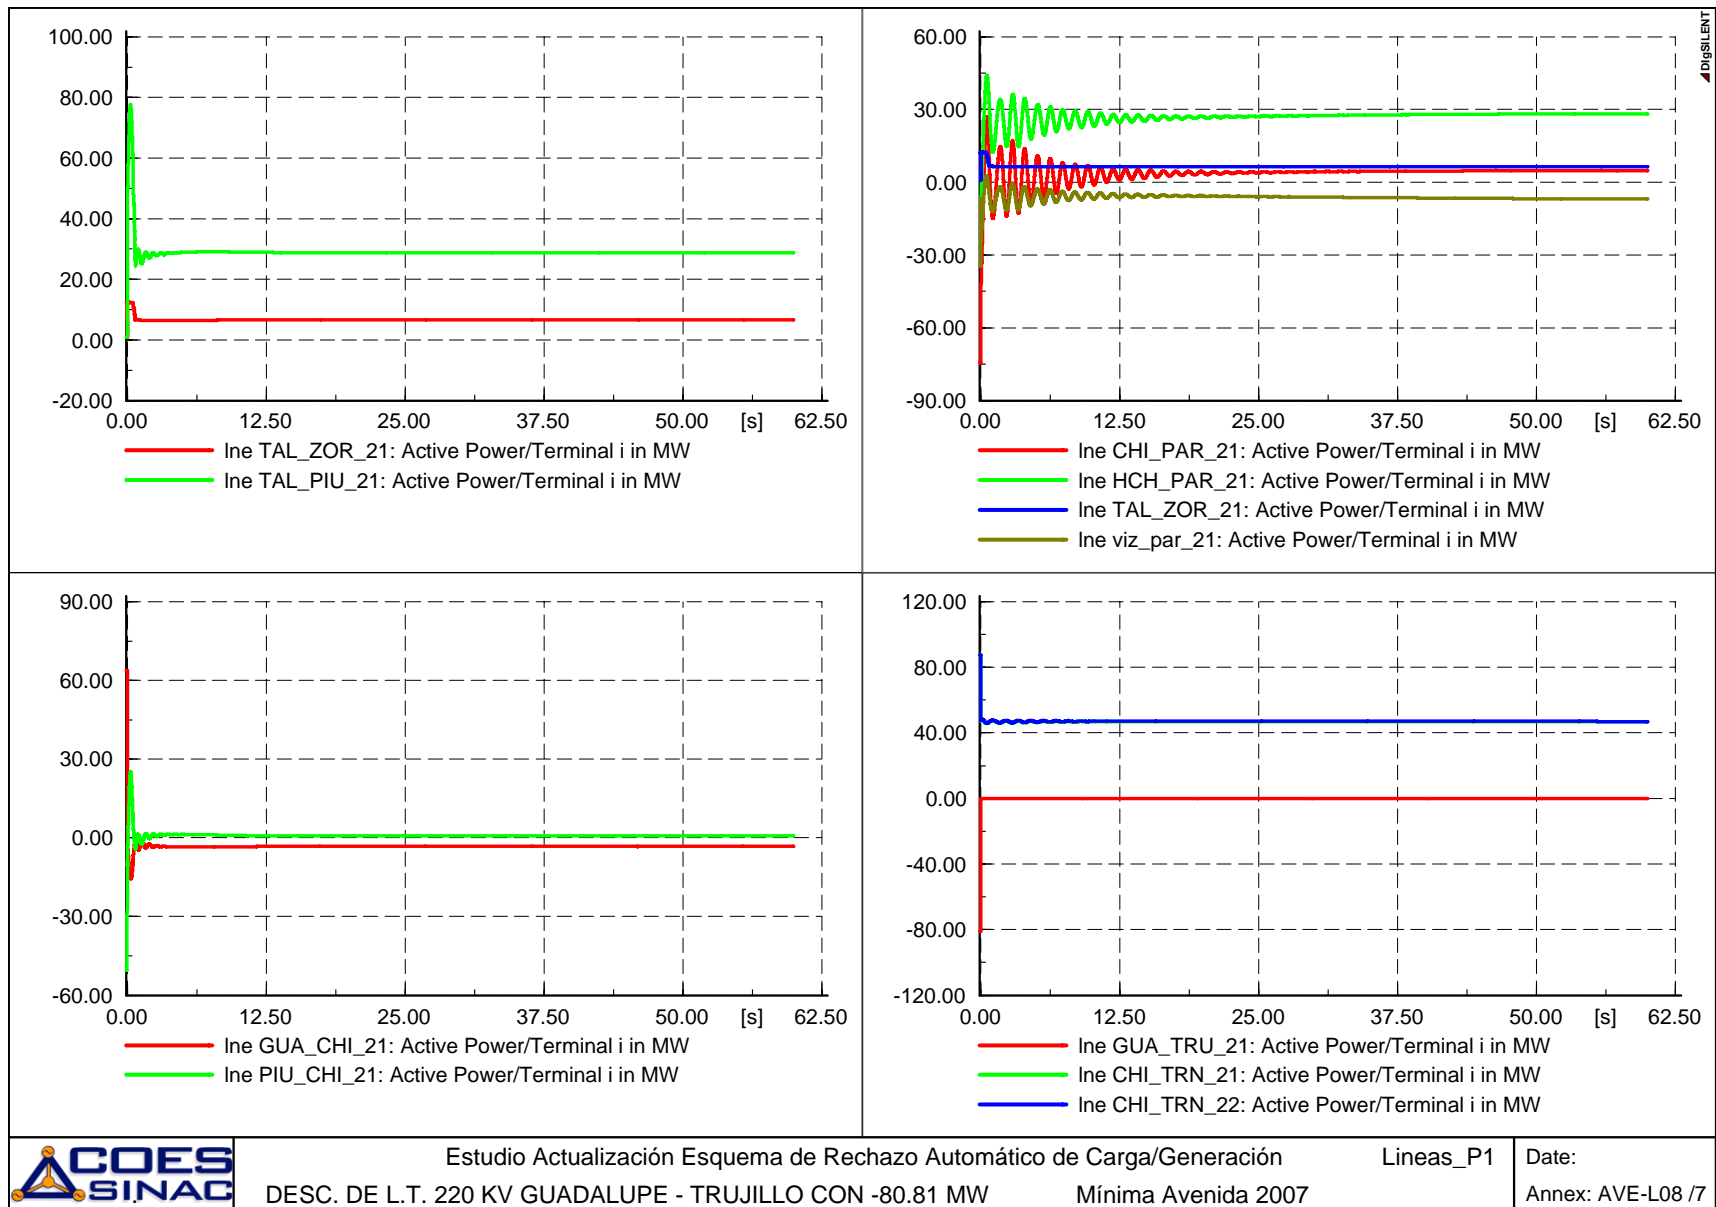


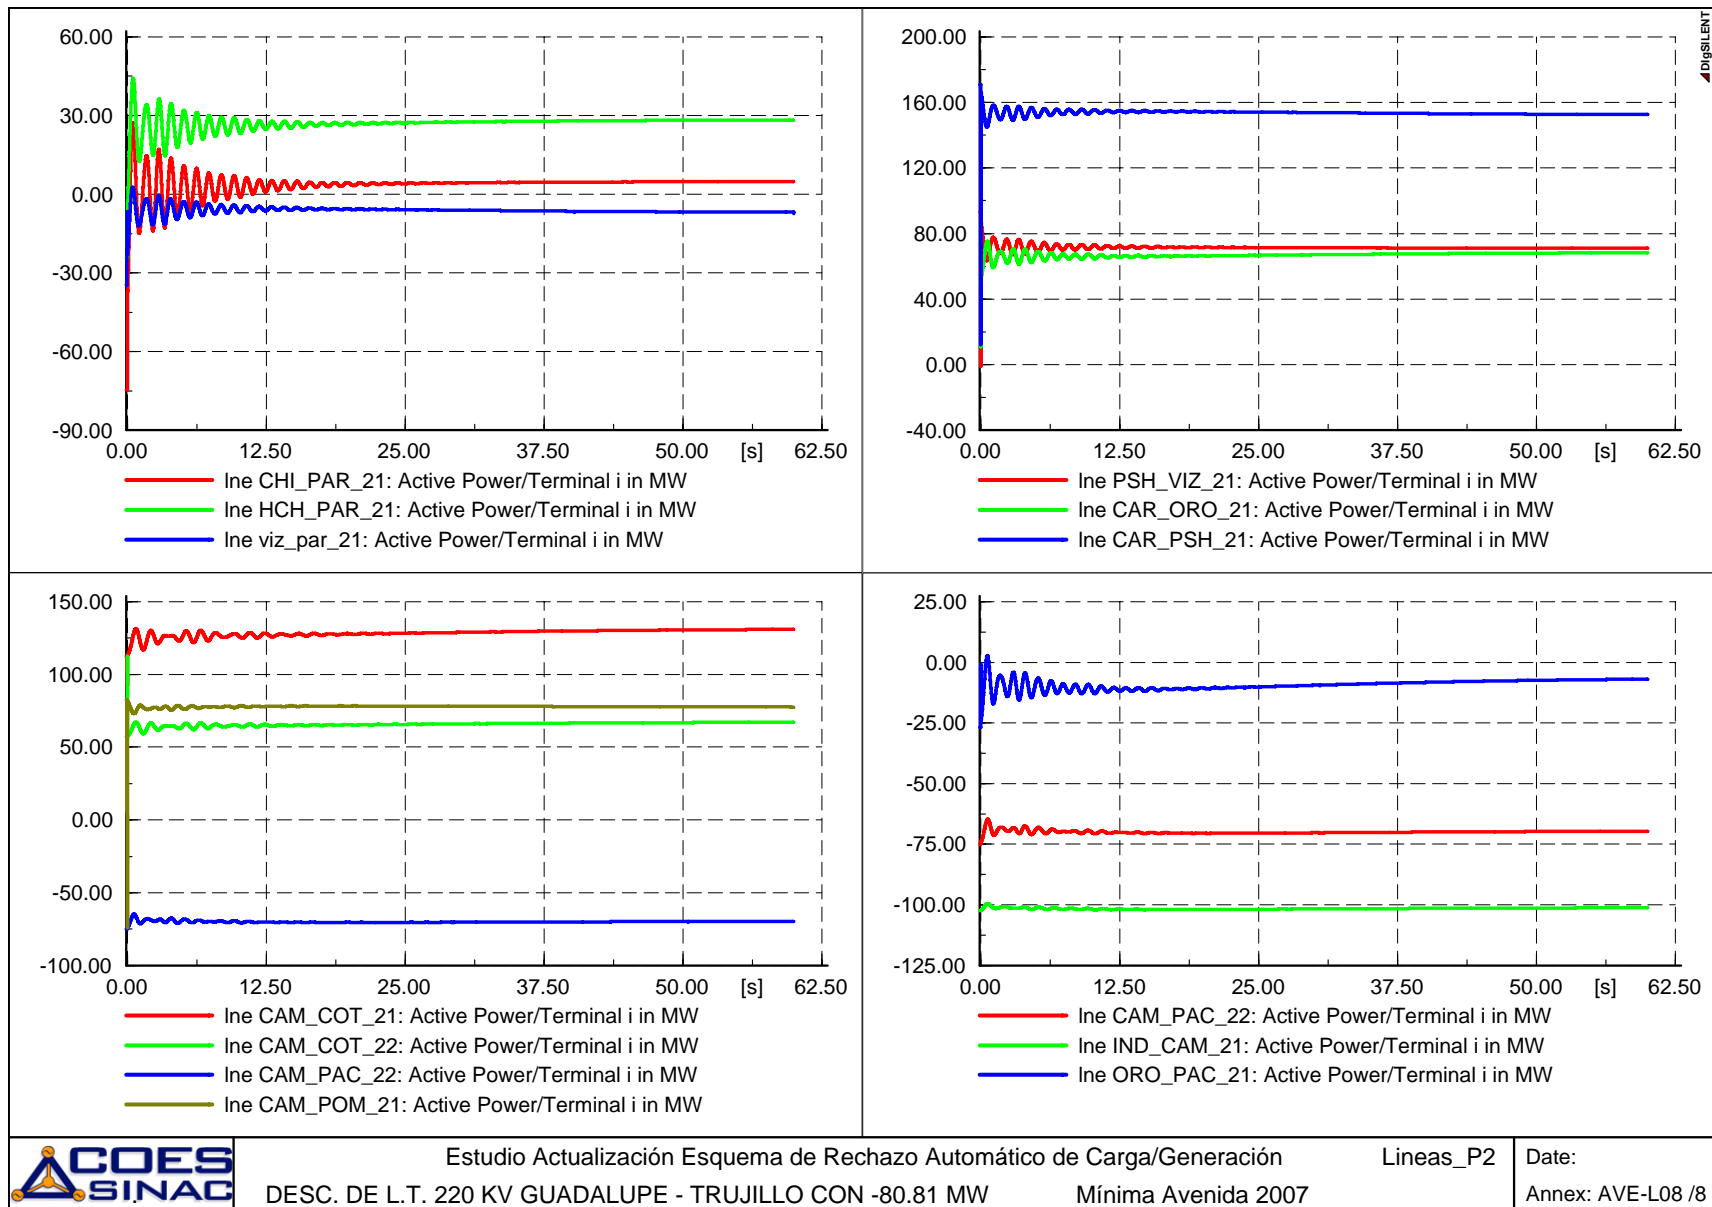


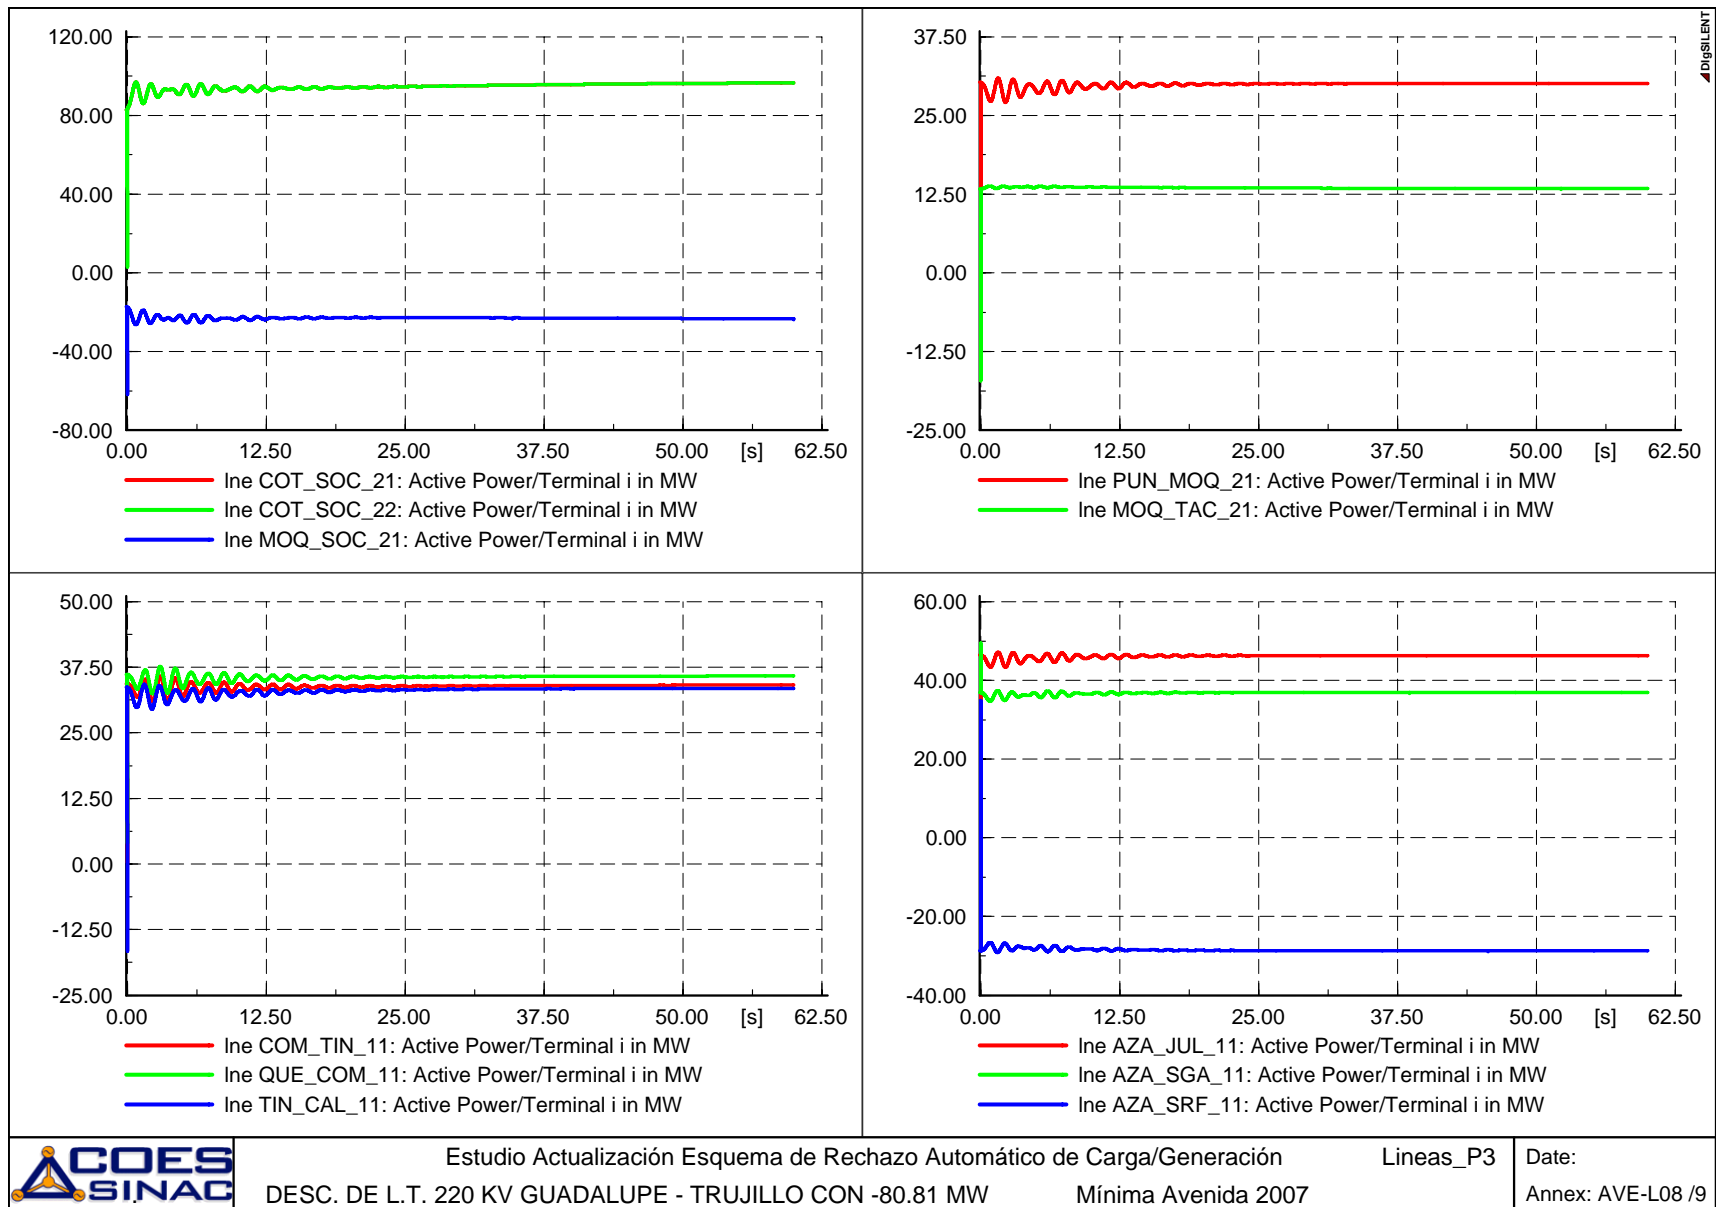



EV-04


Desconexión de la línea de 220 kV Chiclayo - Guadalupe con -68.27 MW

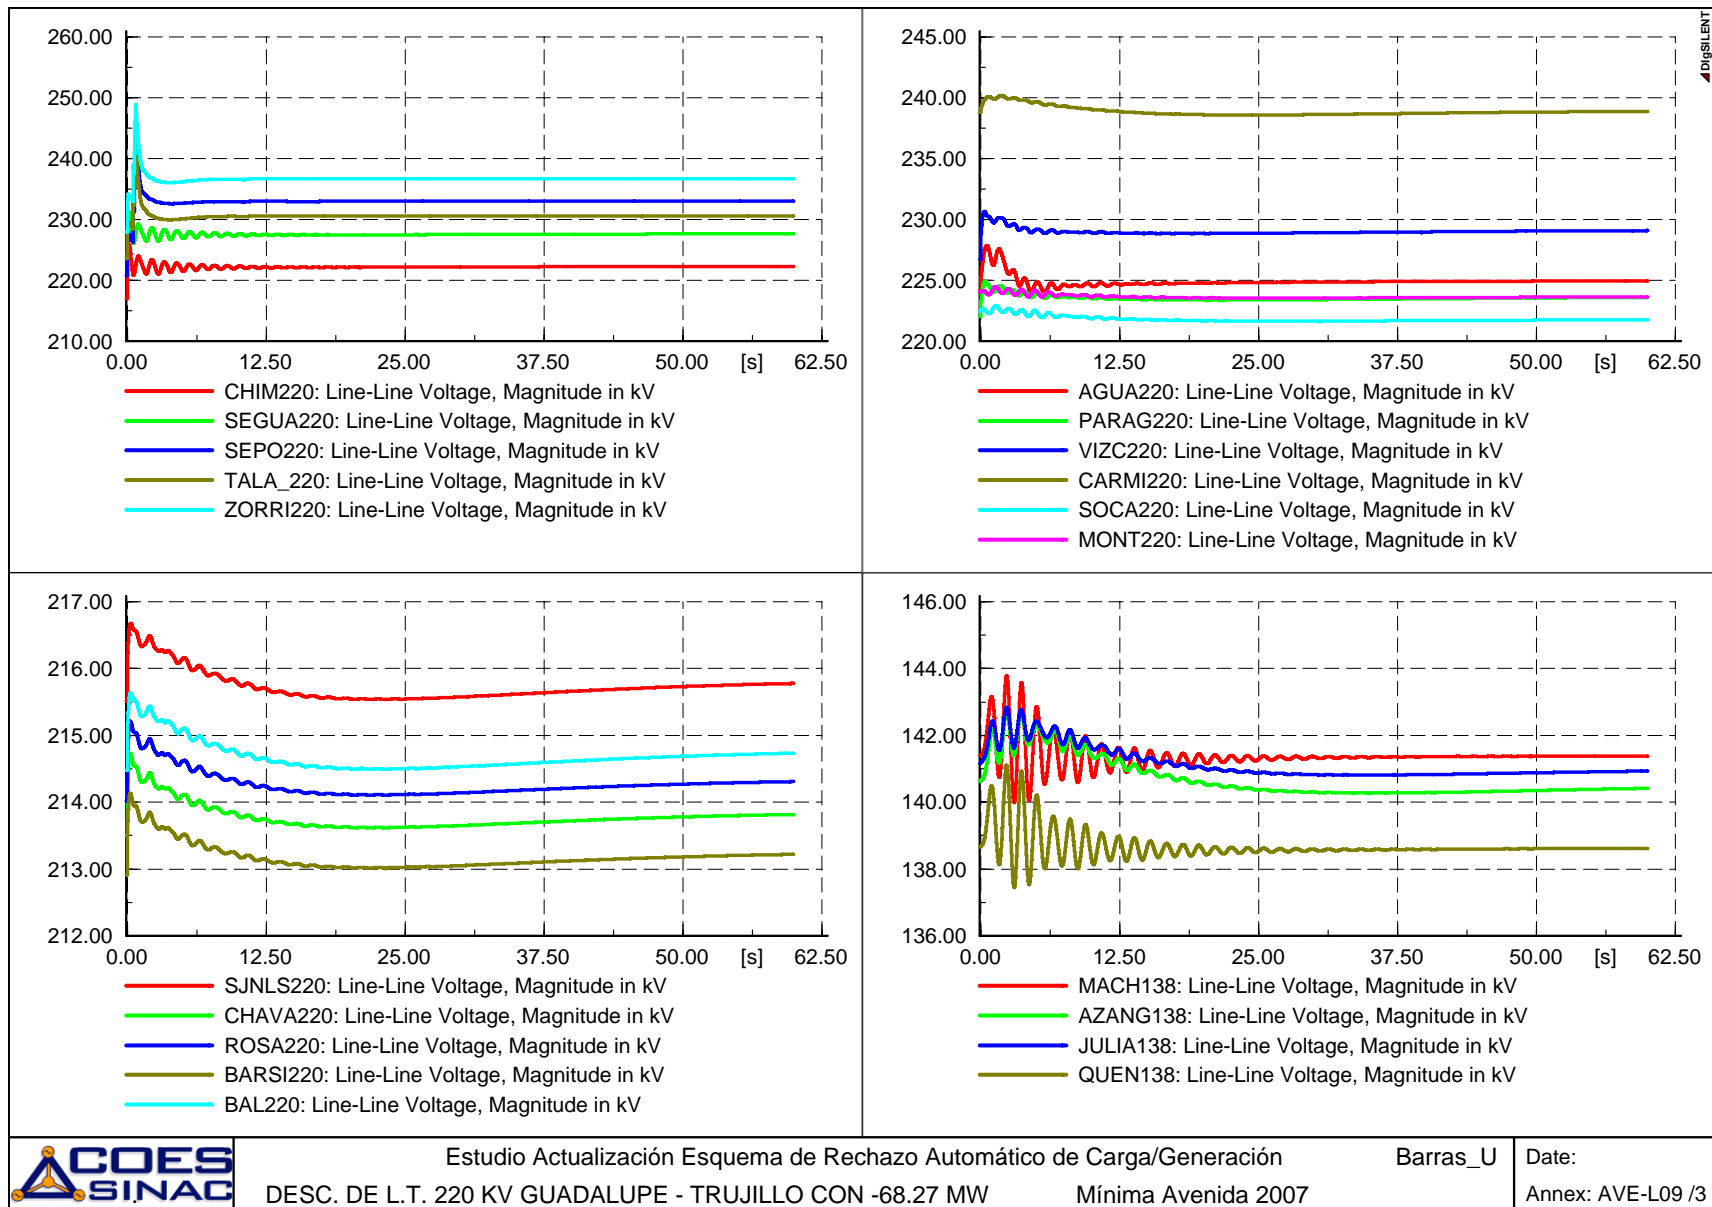


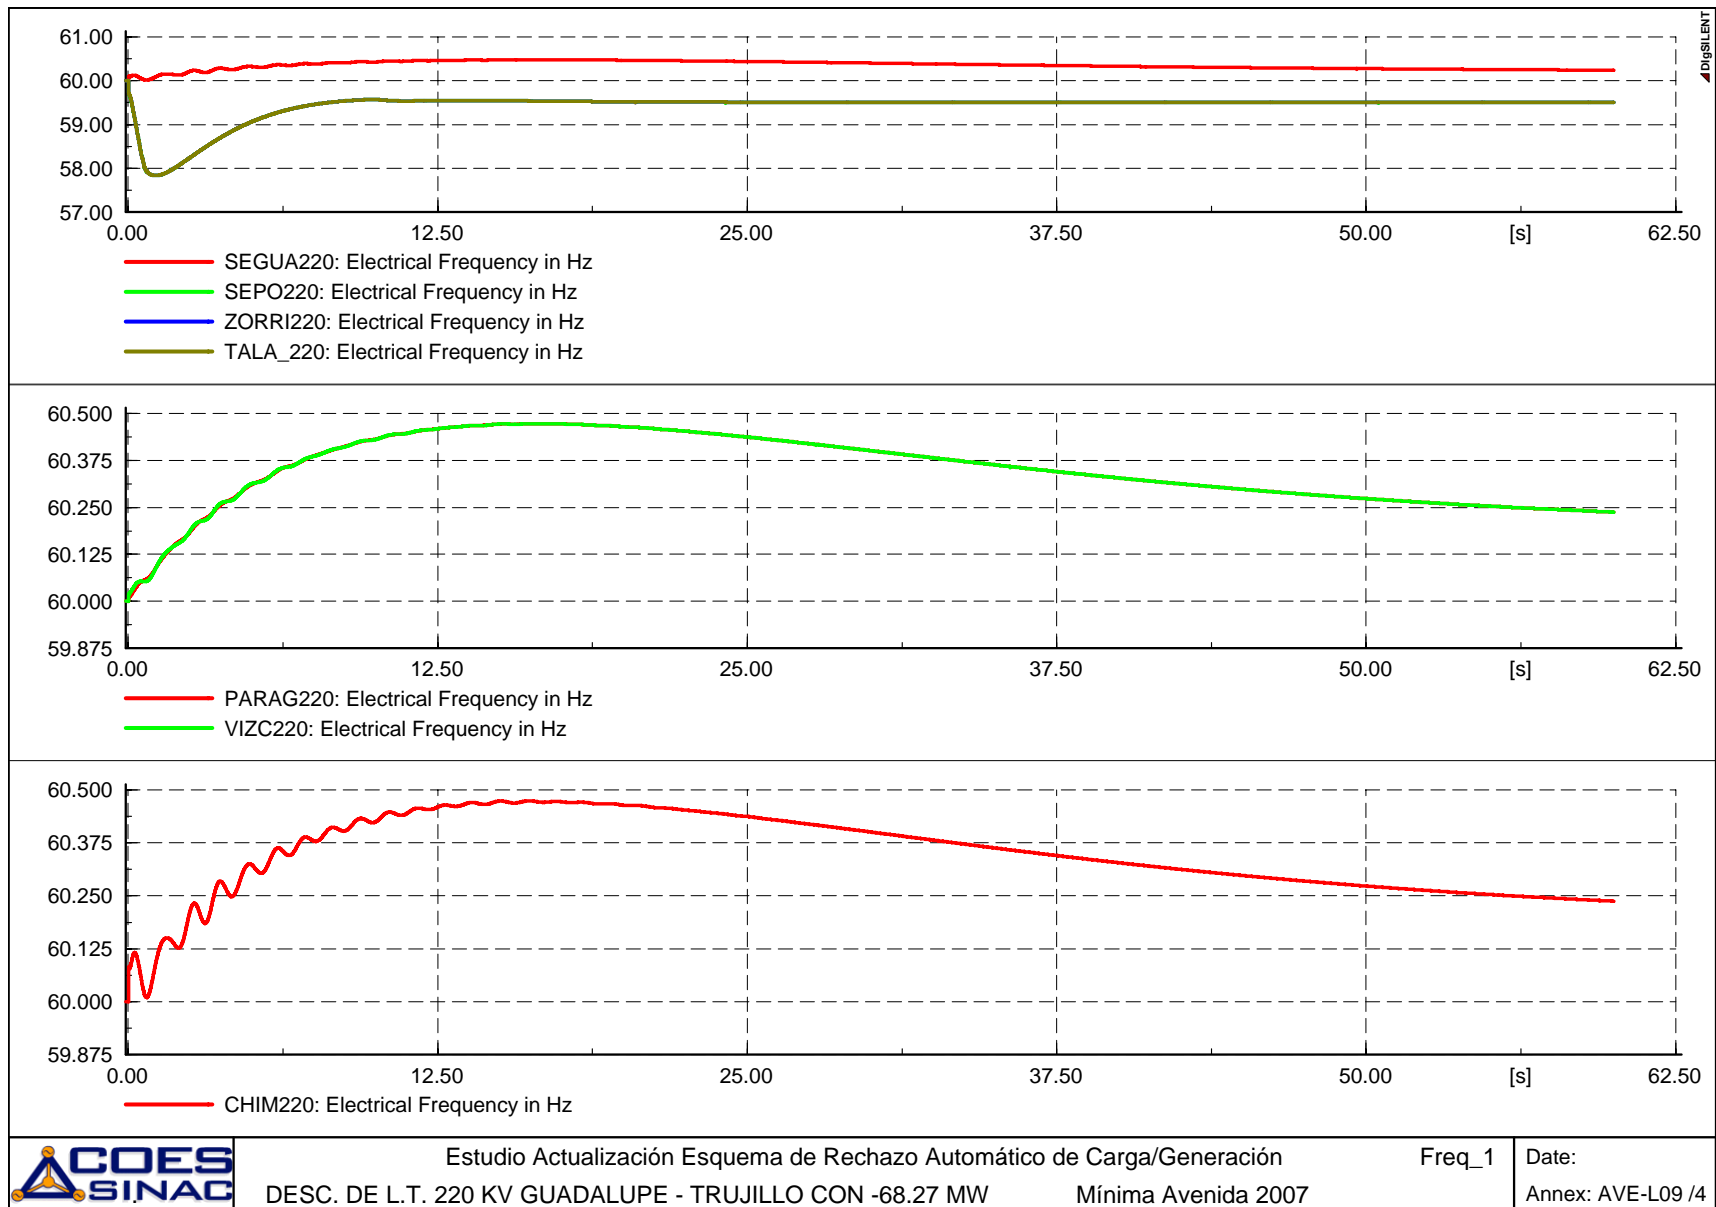


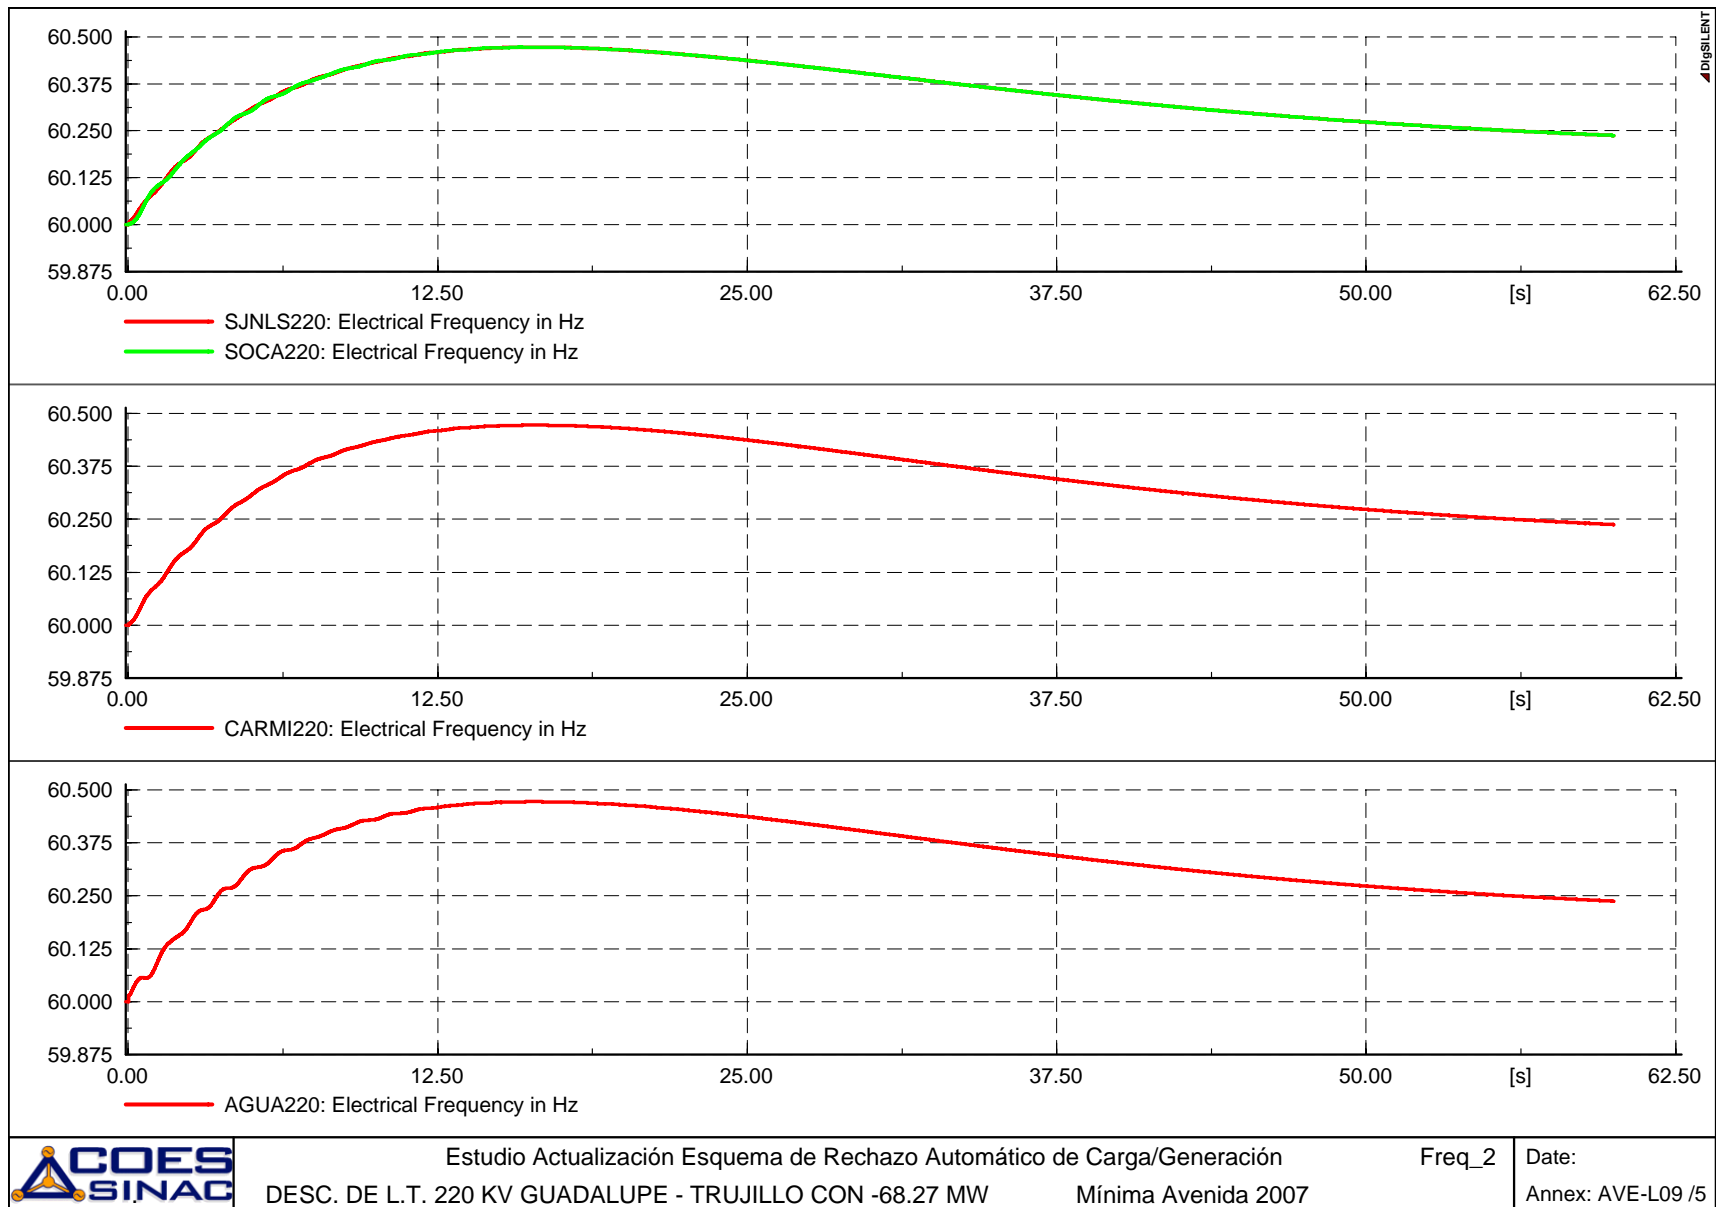


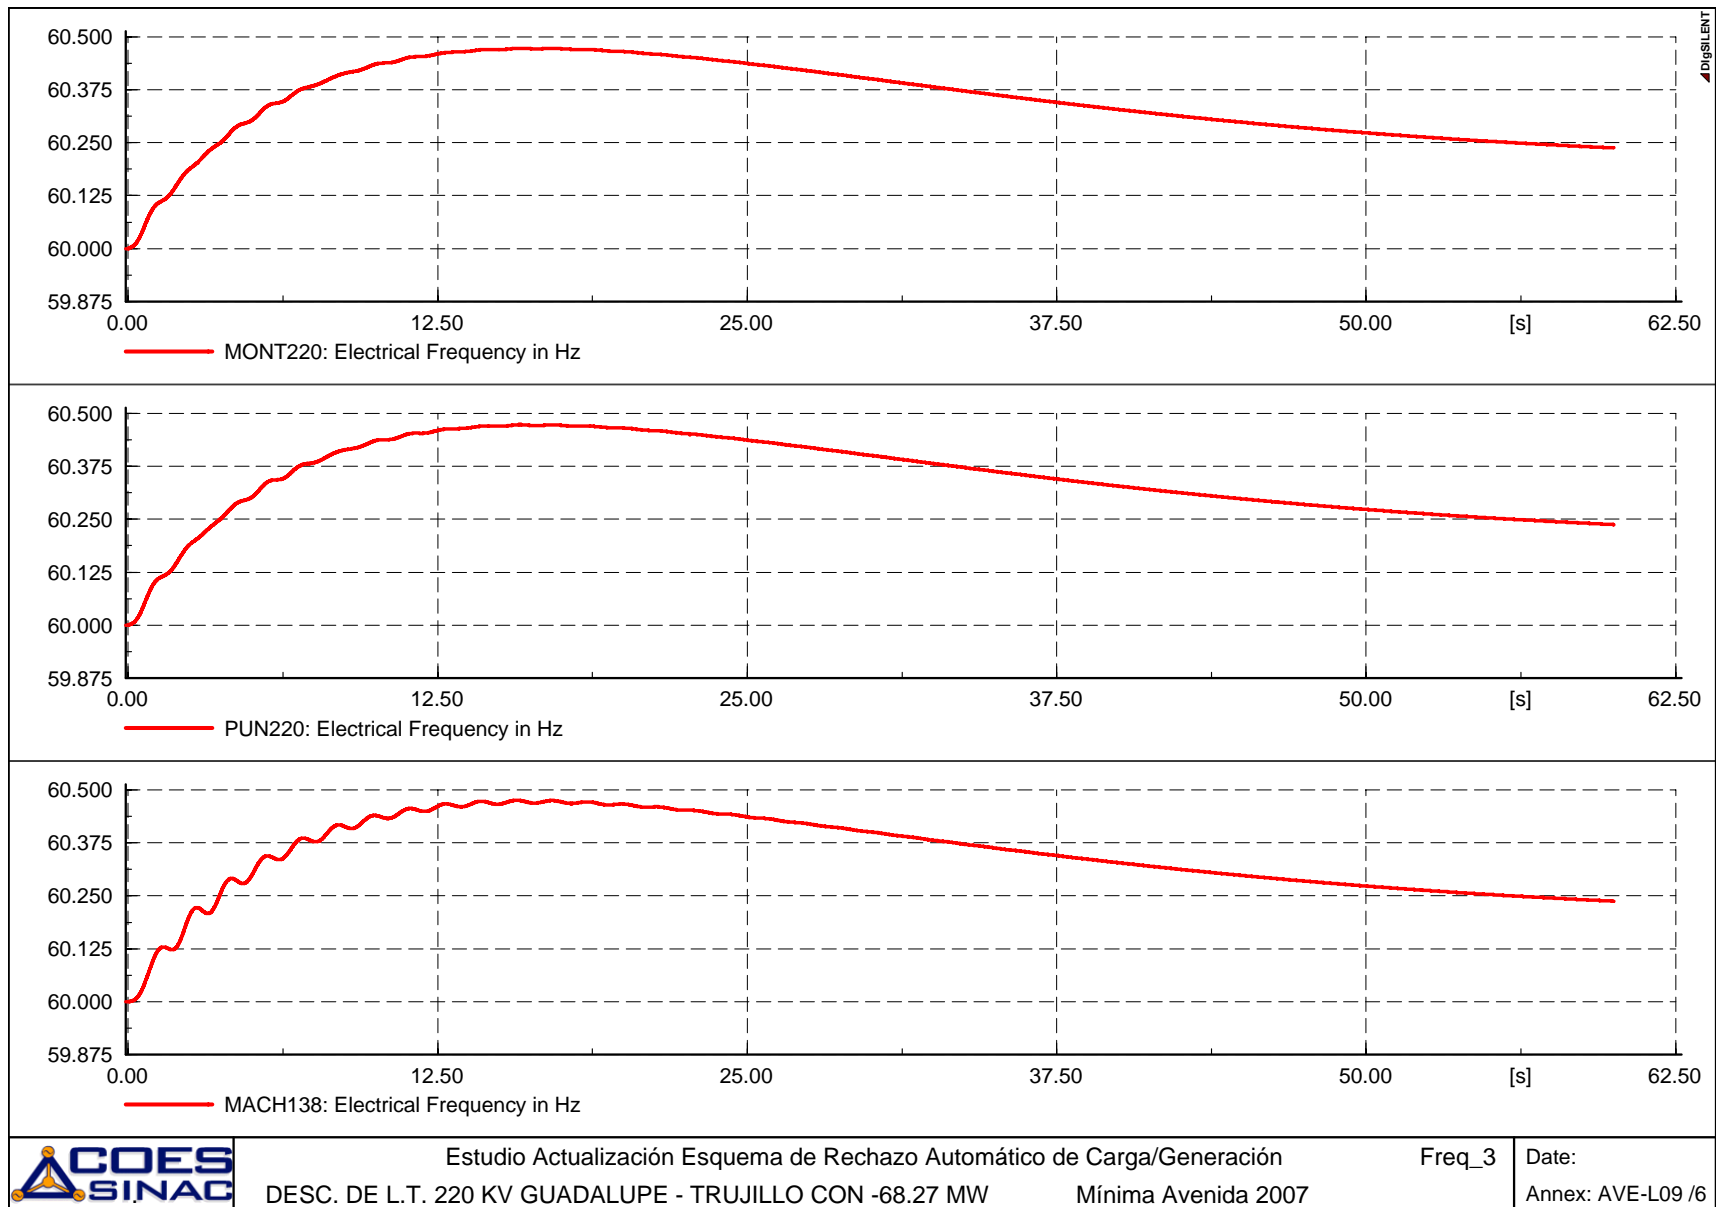


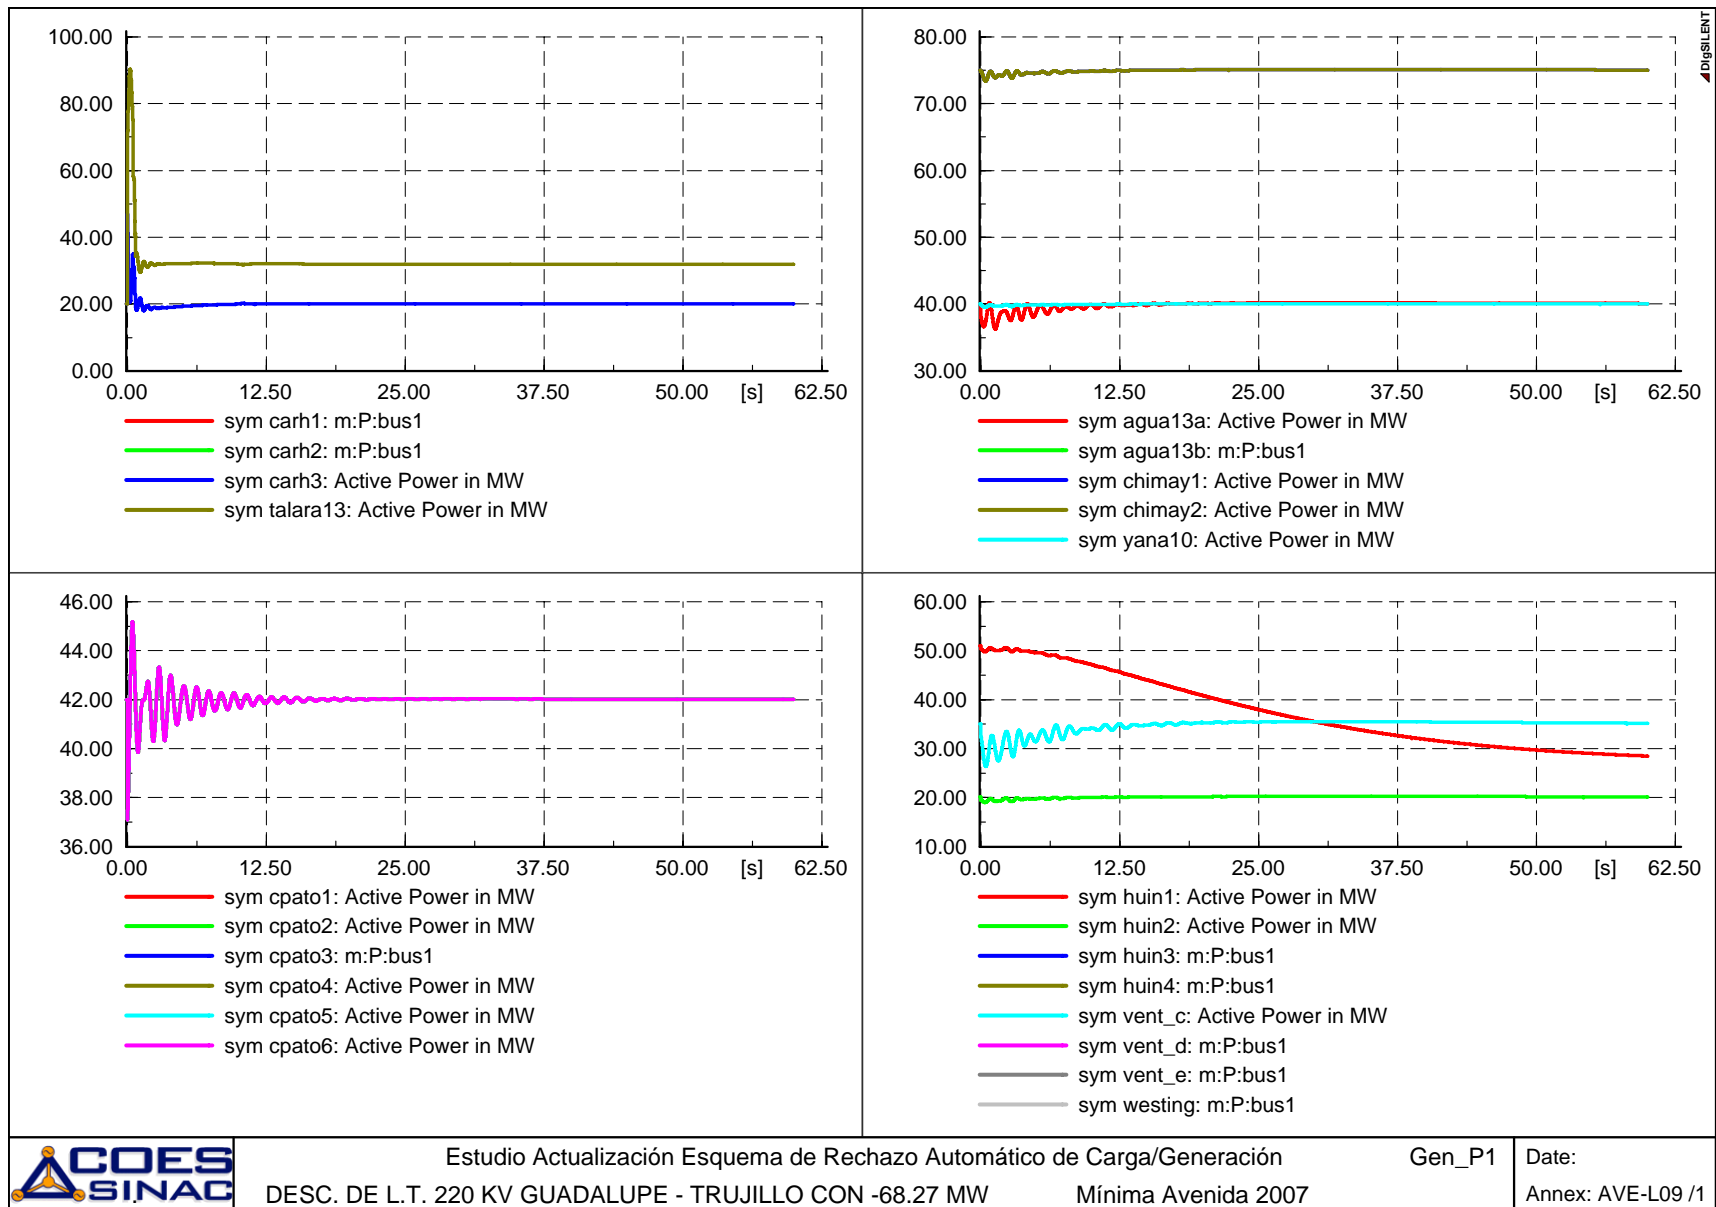

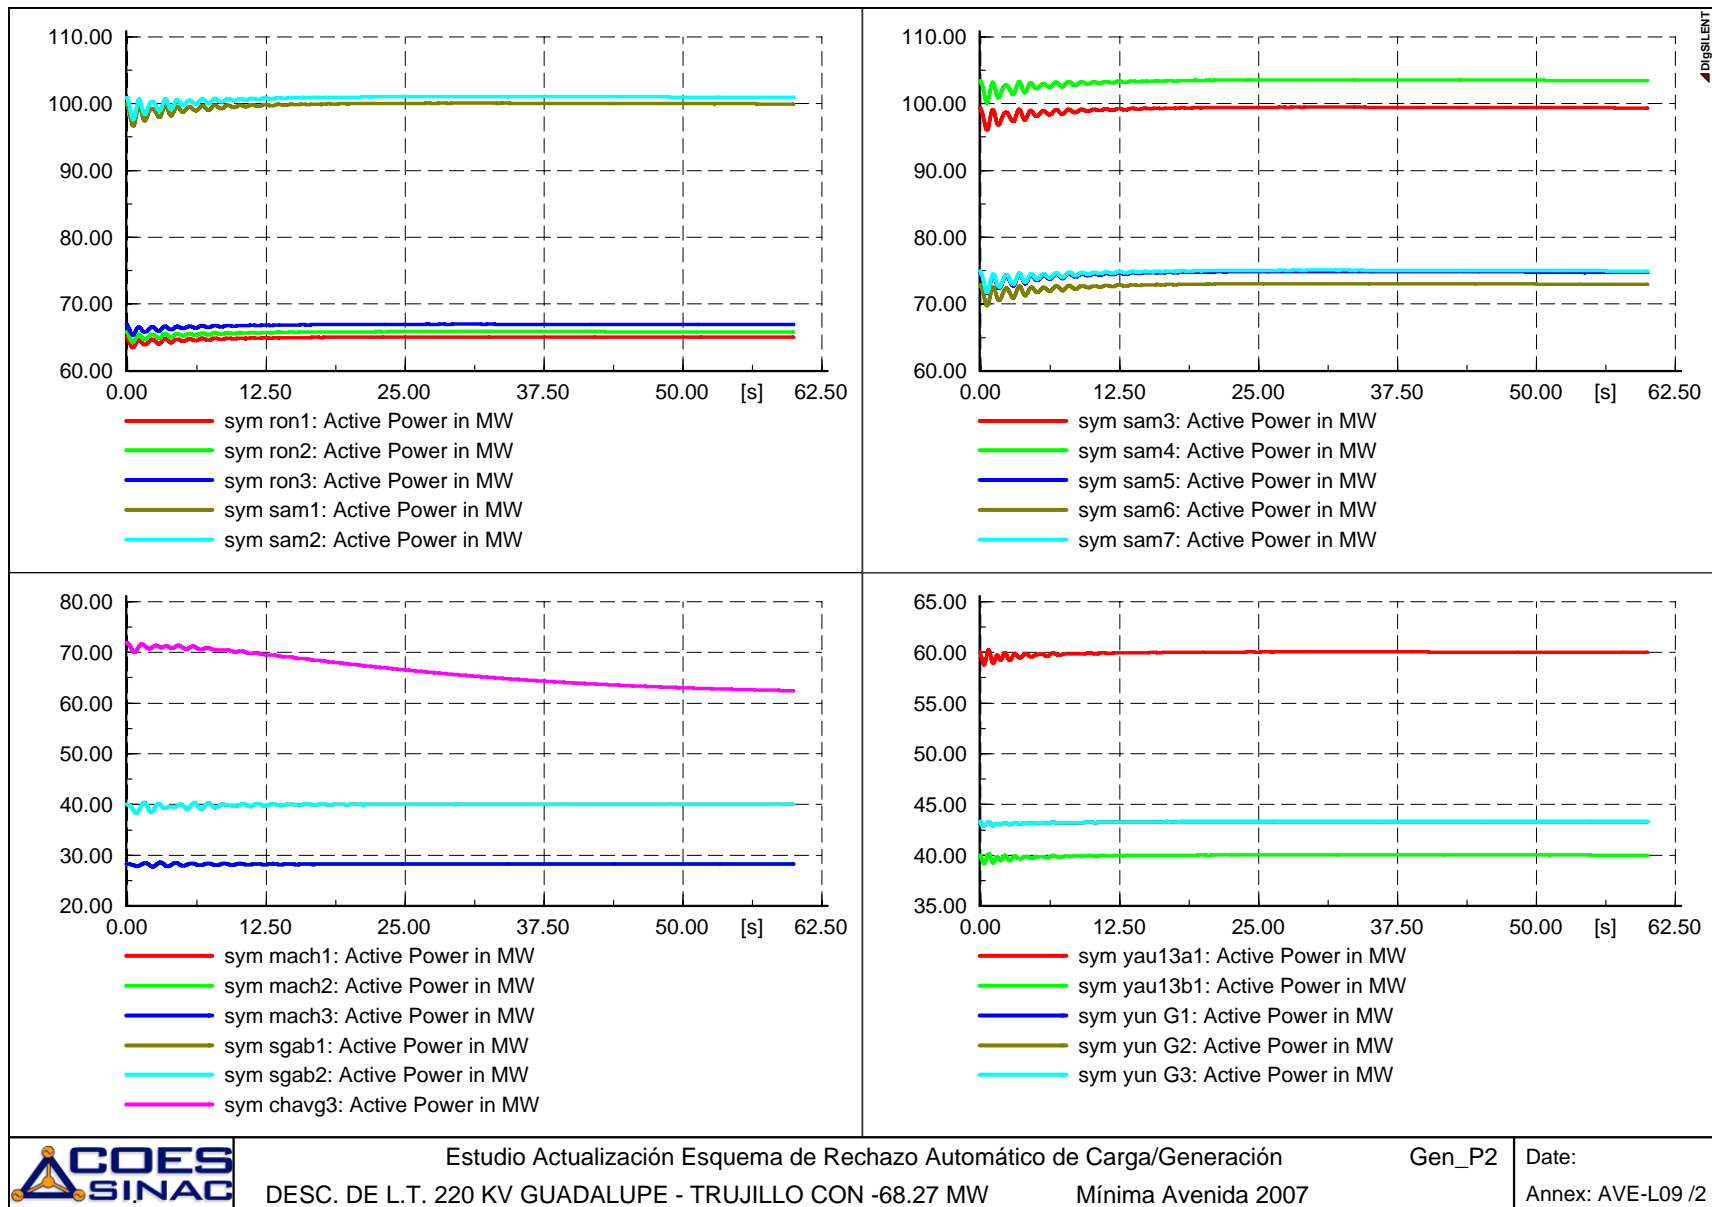

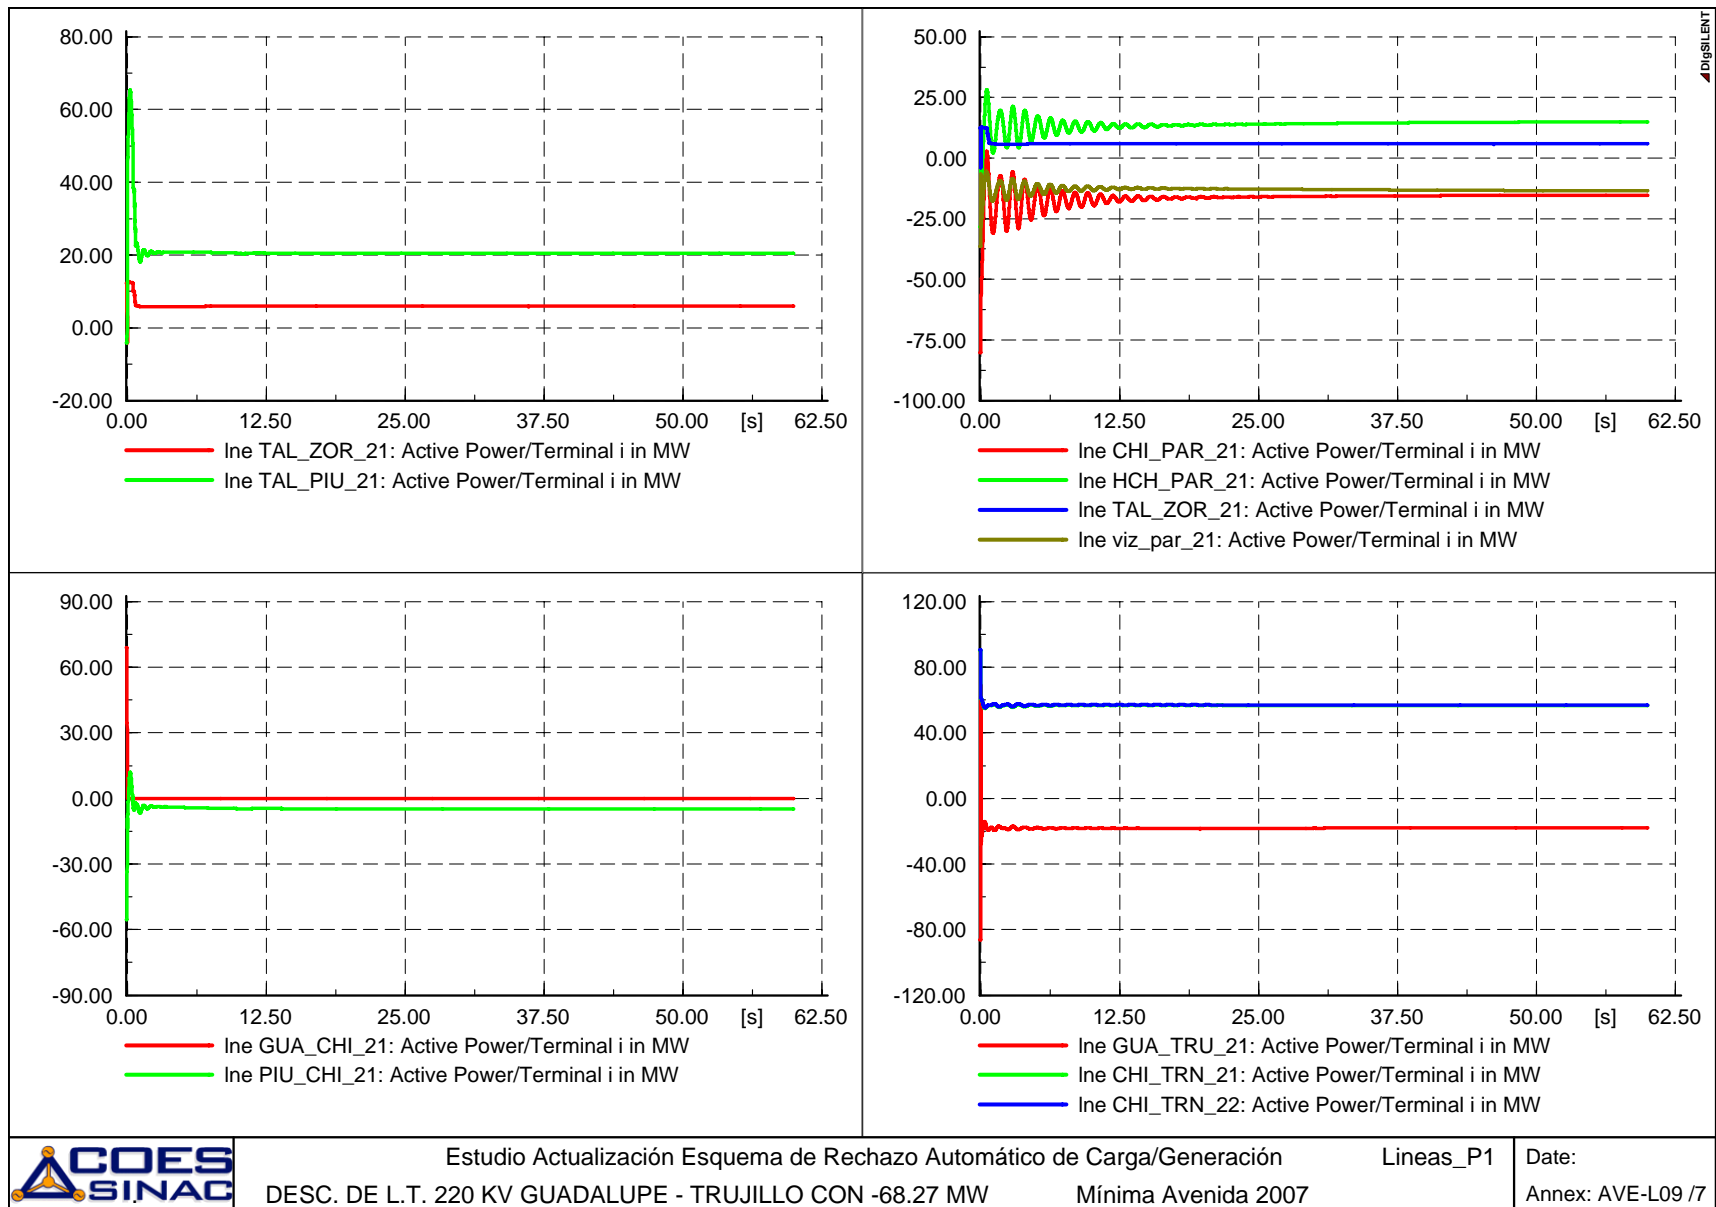

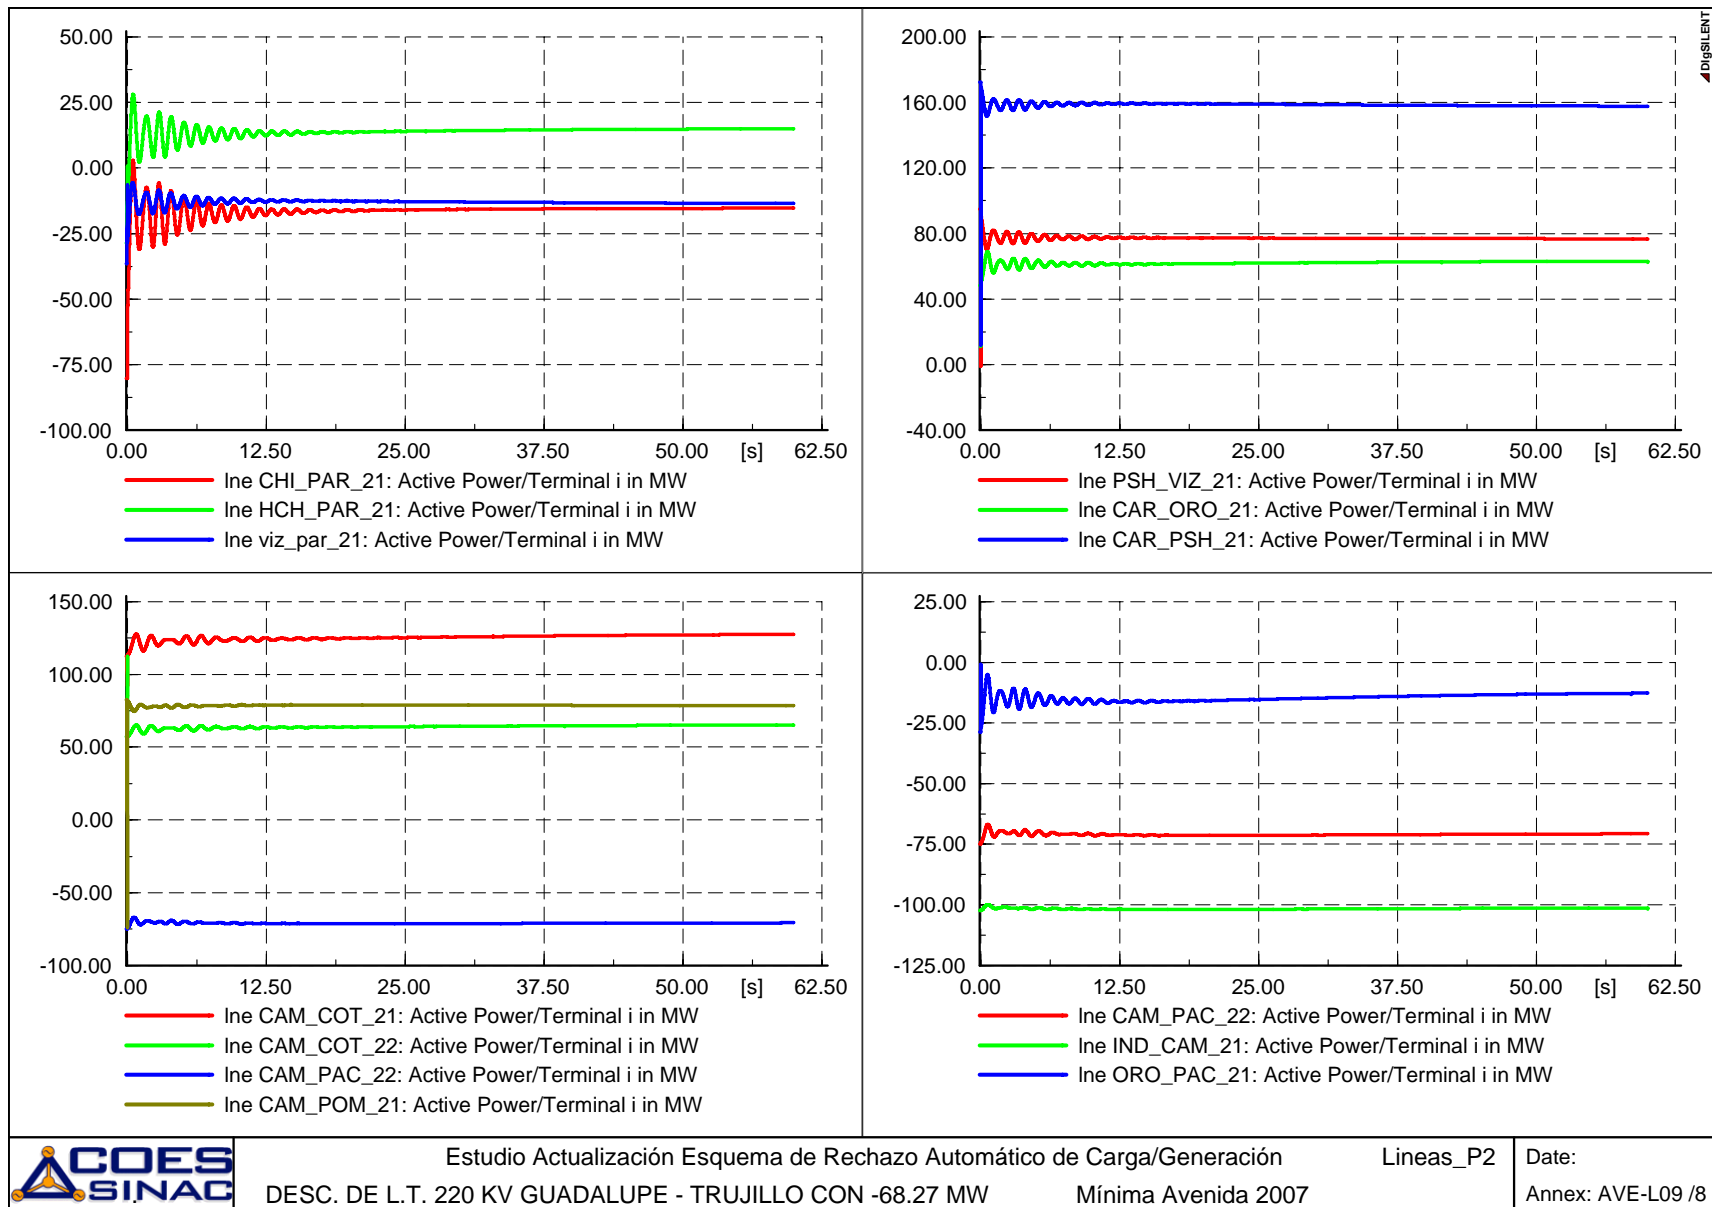




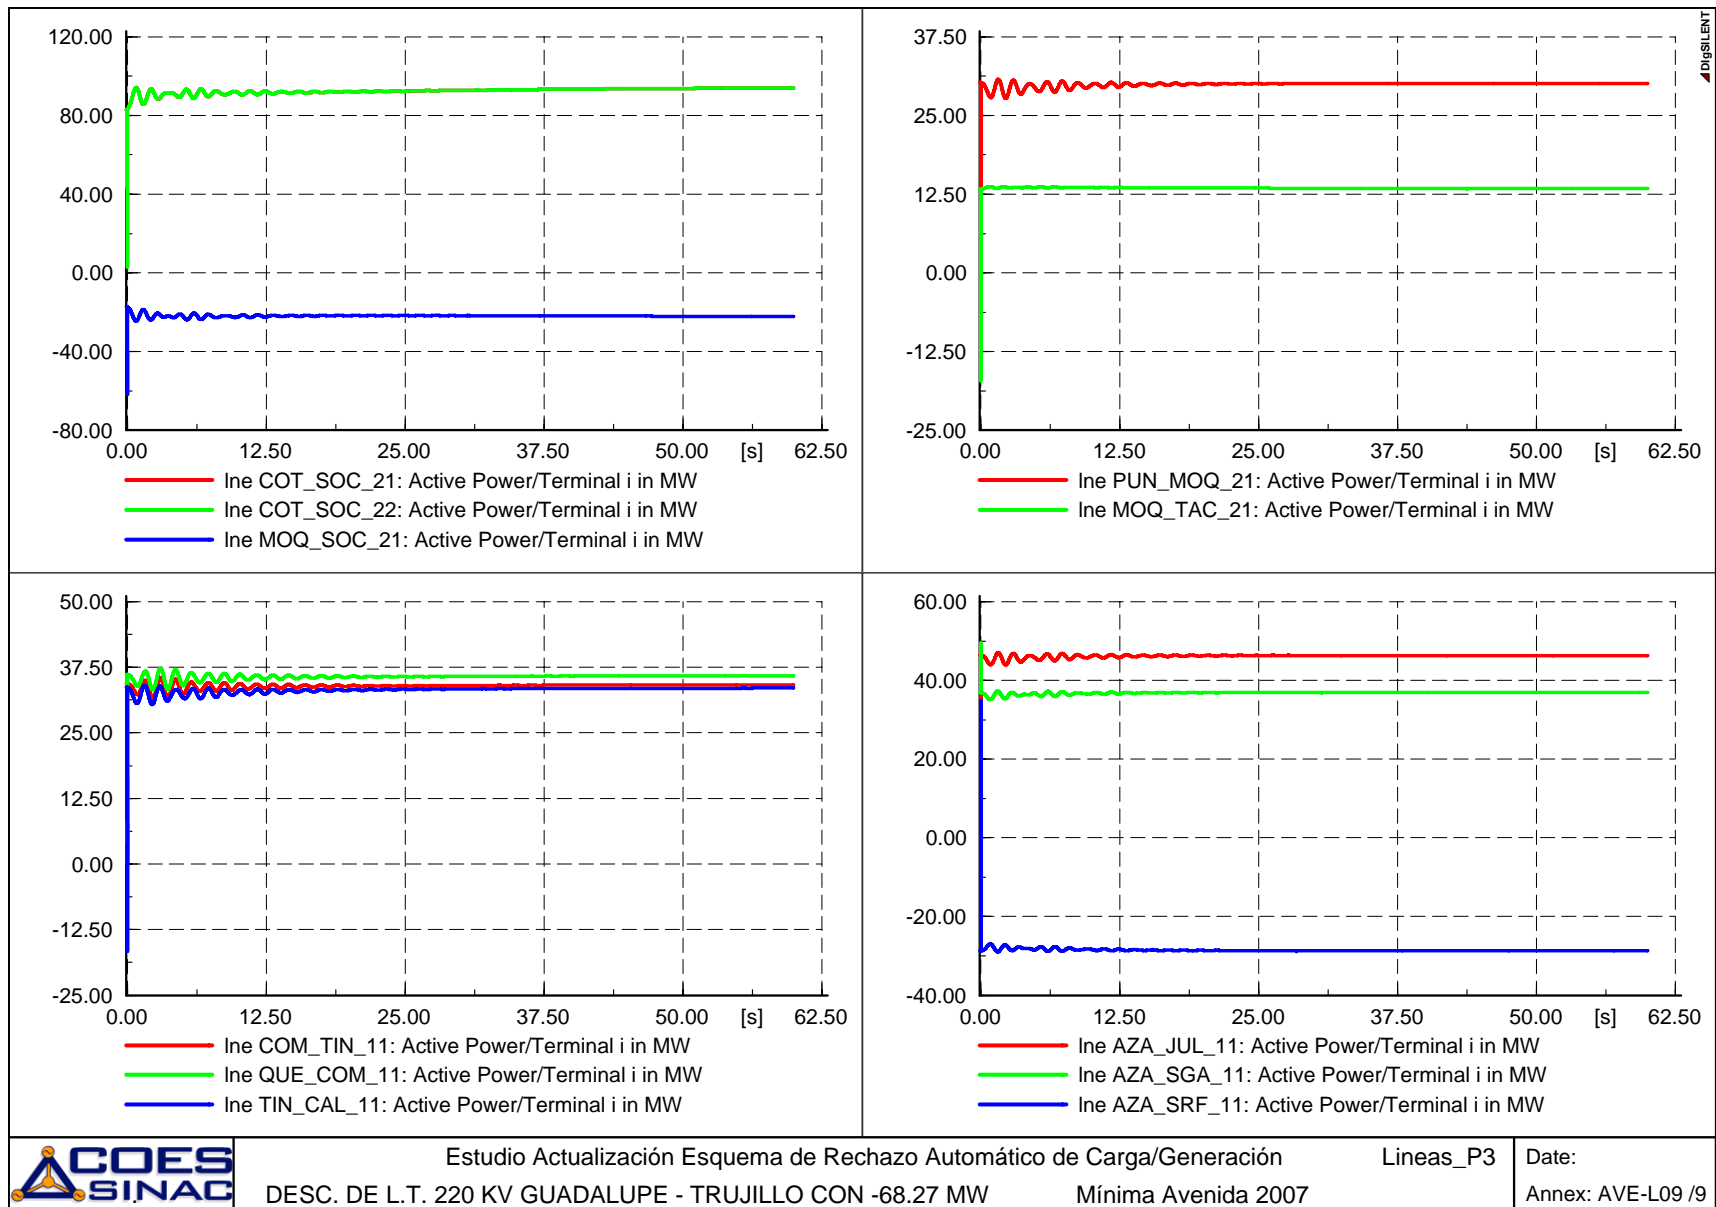



EV-05


Desconexión de S.E. Balnearios con 455 MW


(MAXAVE)

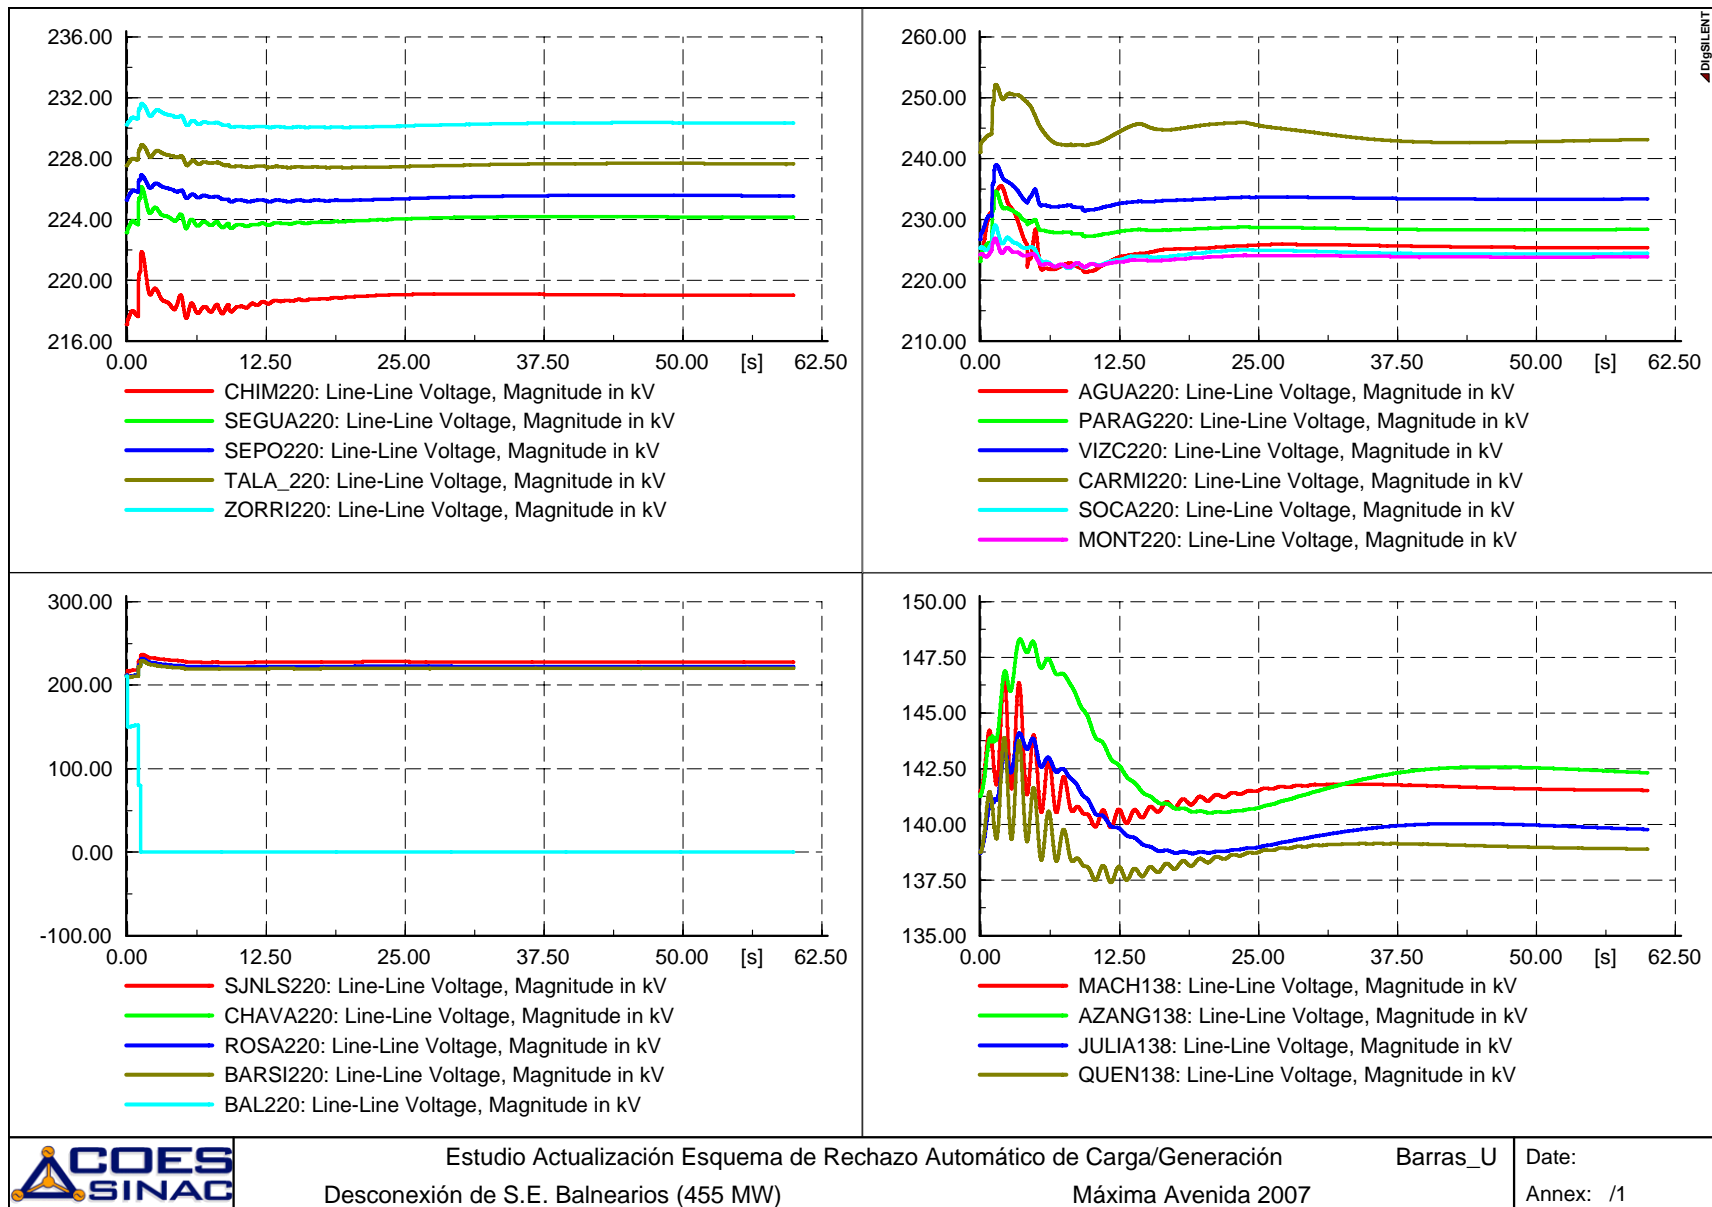



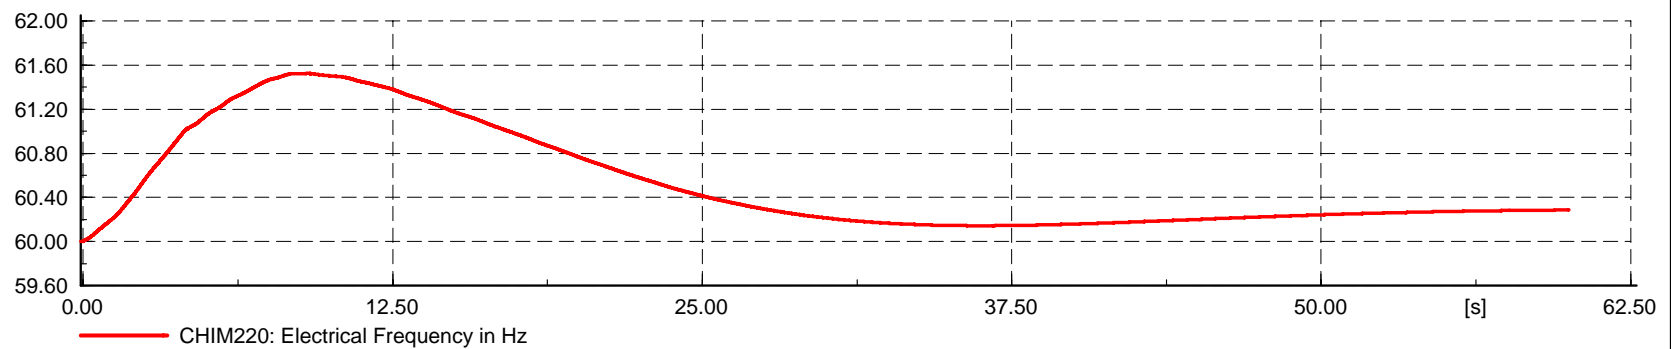
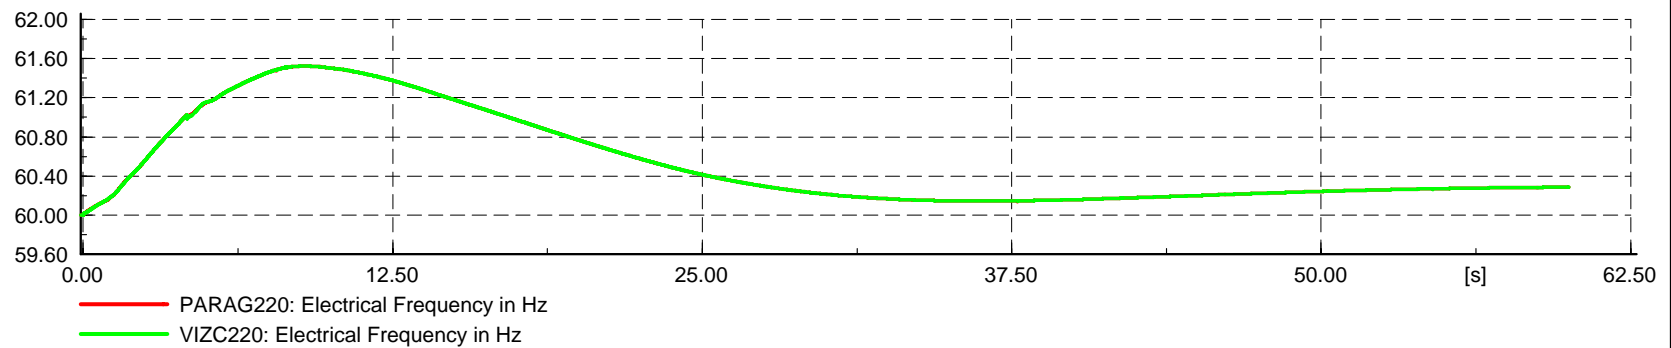
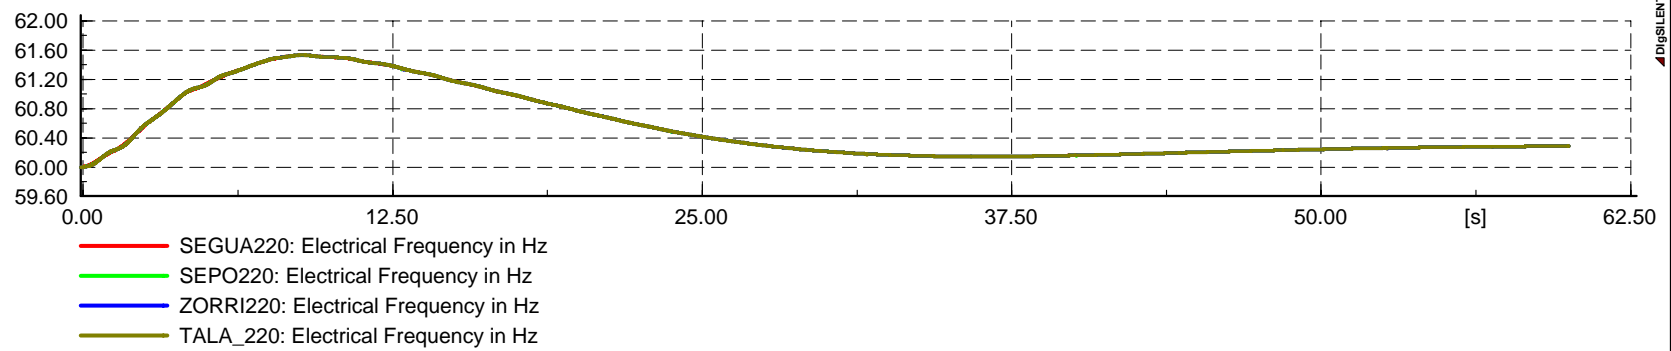


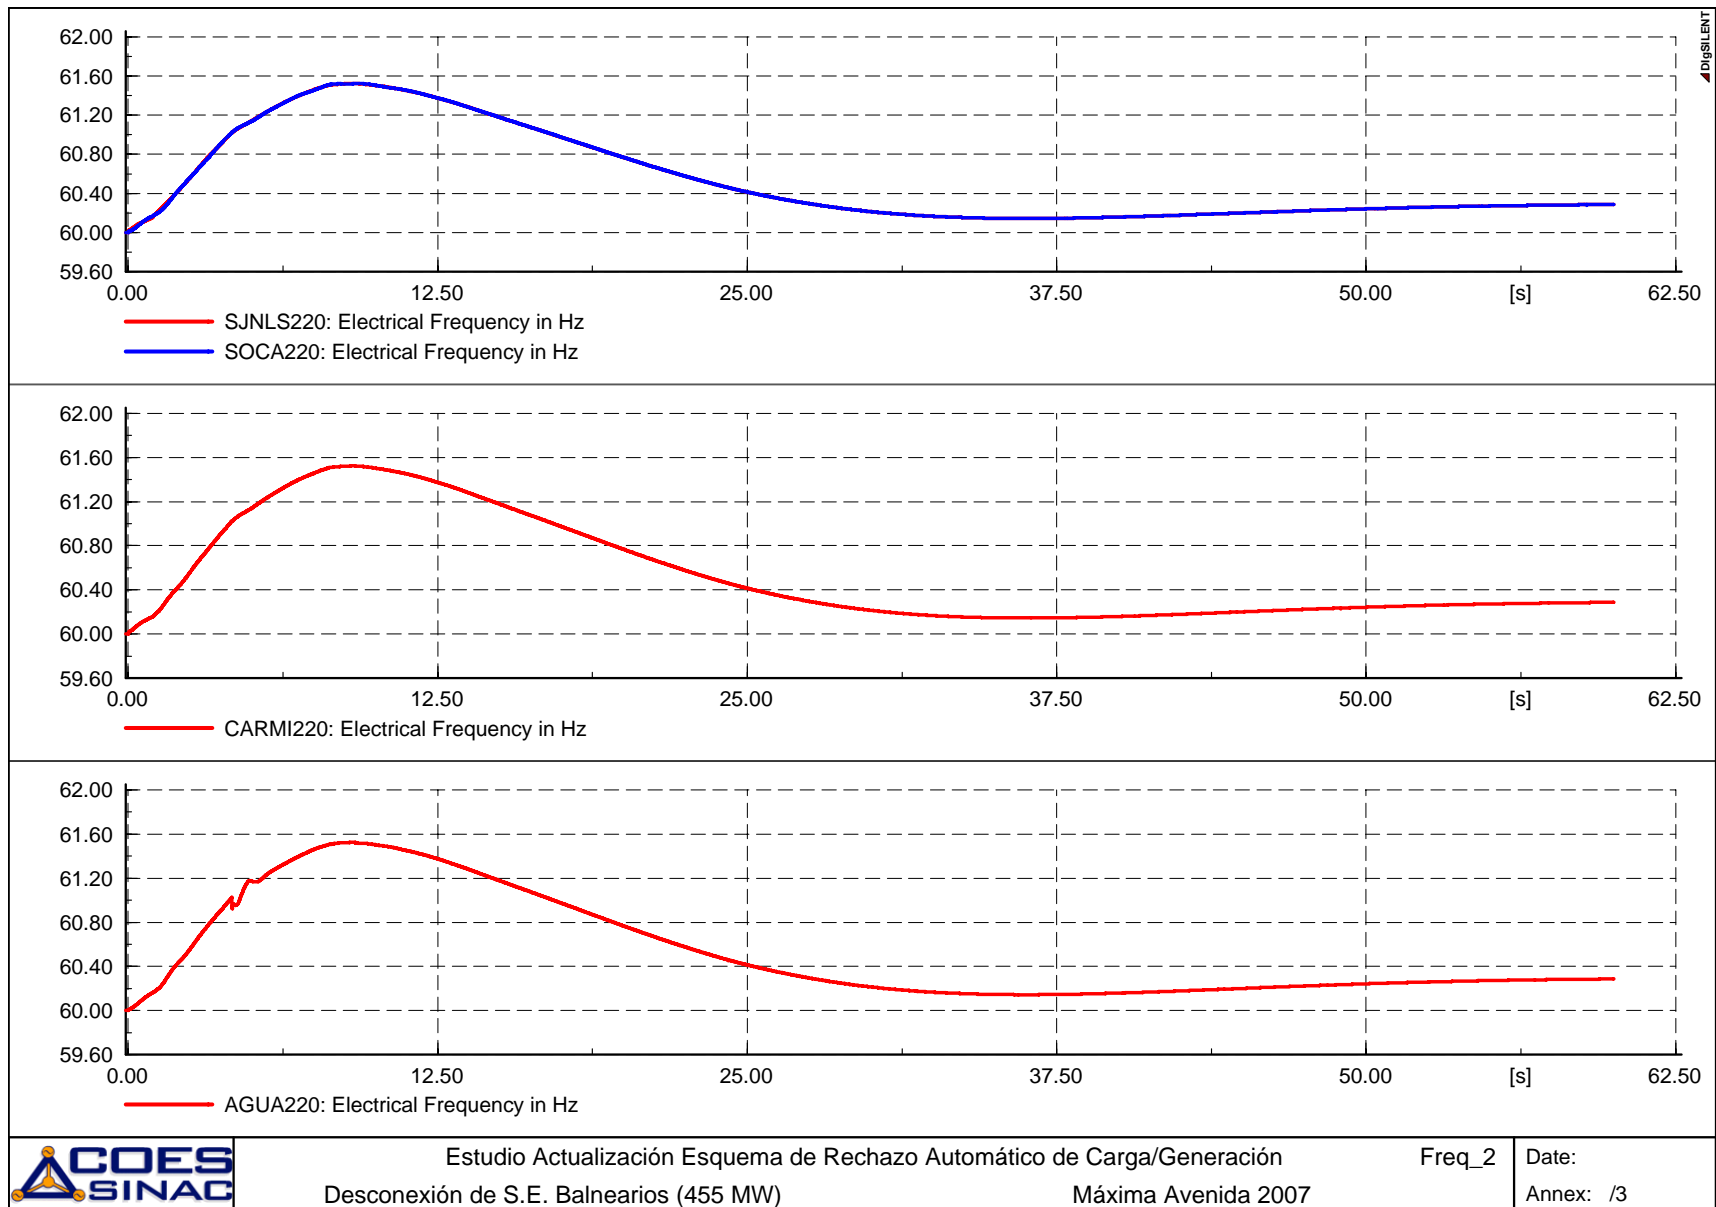


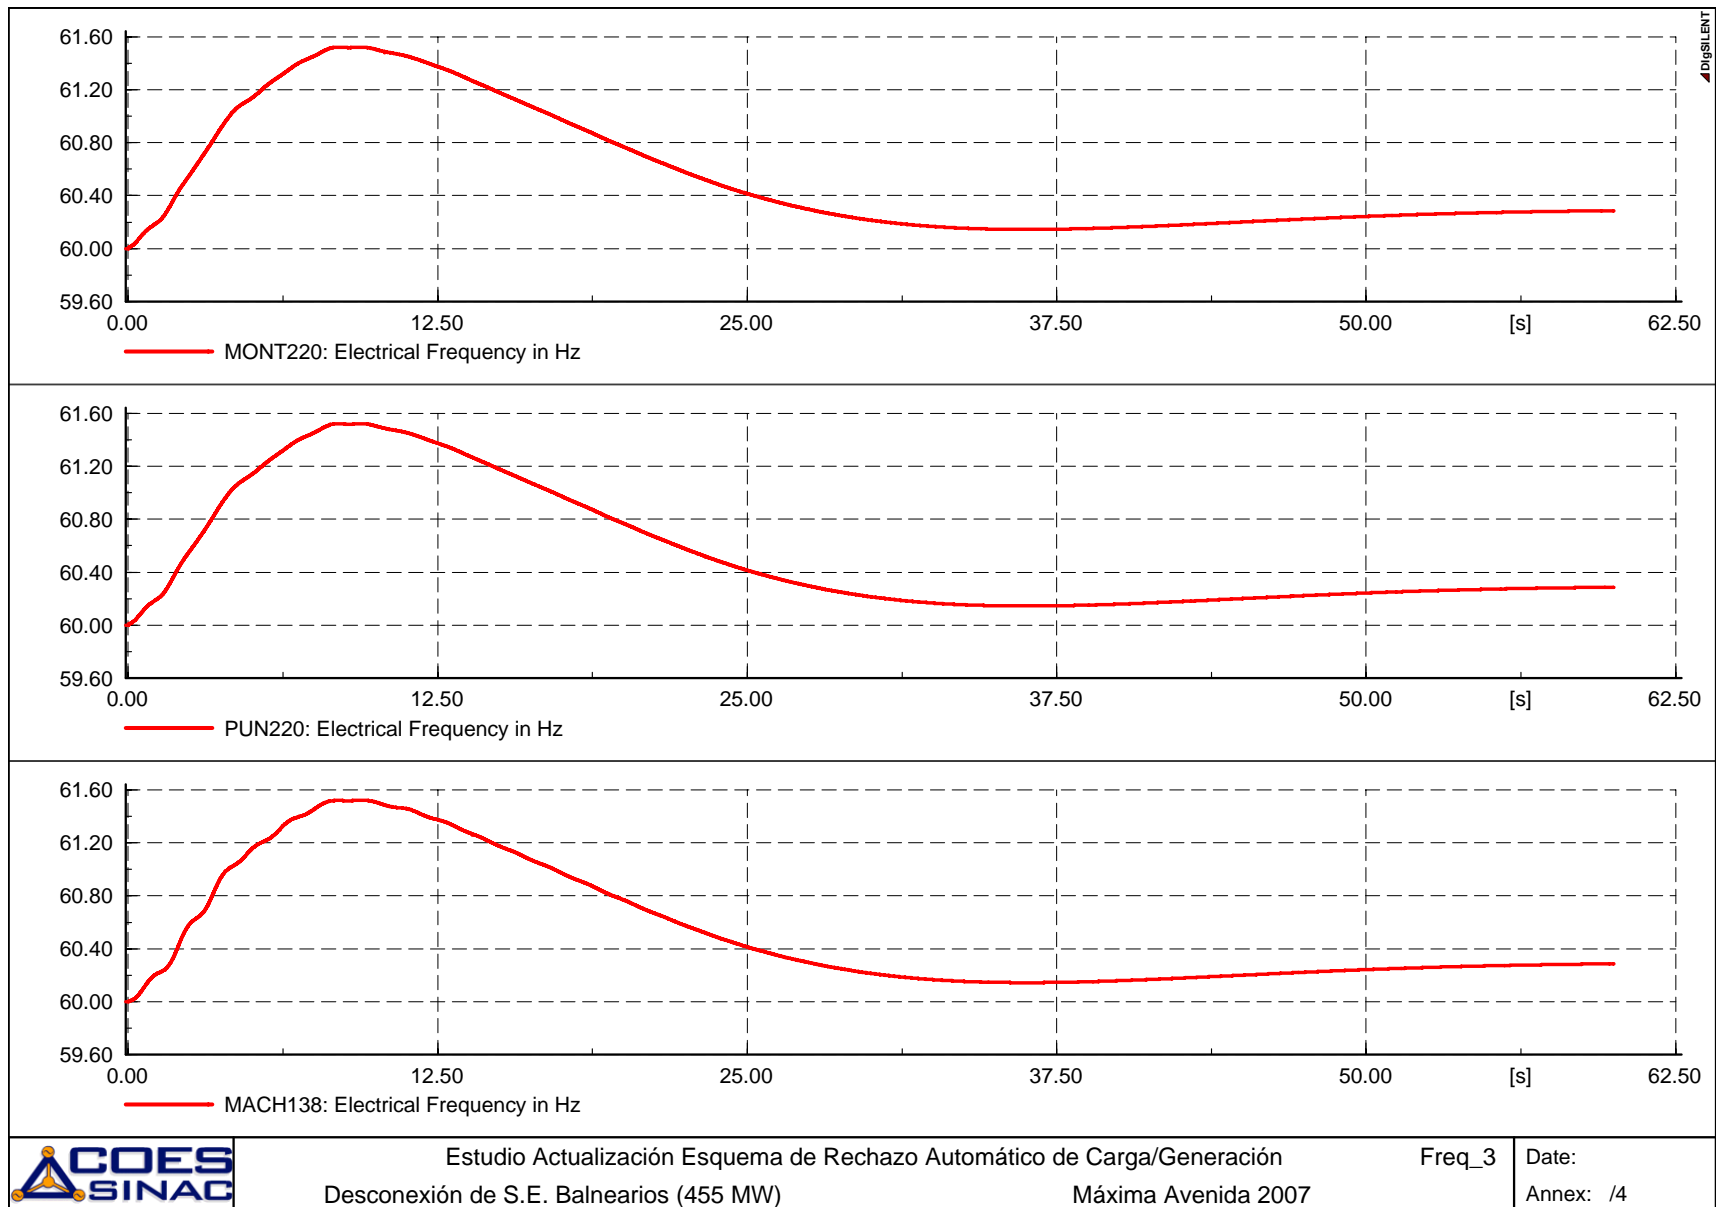


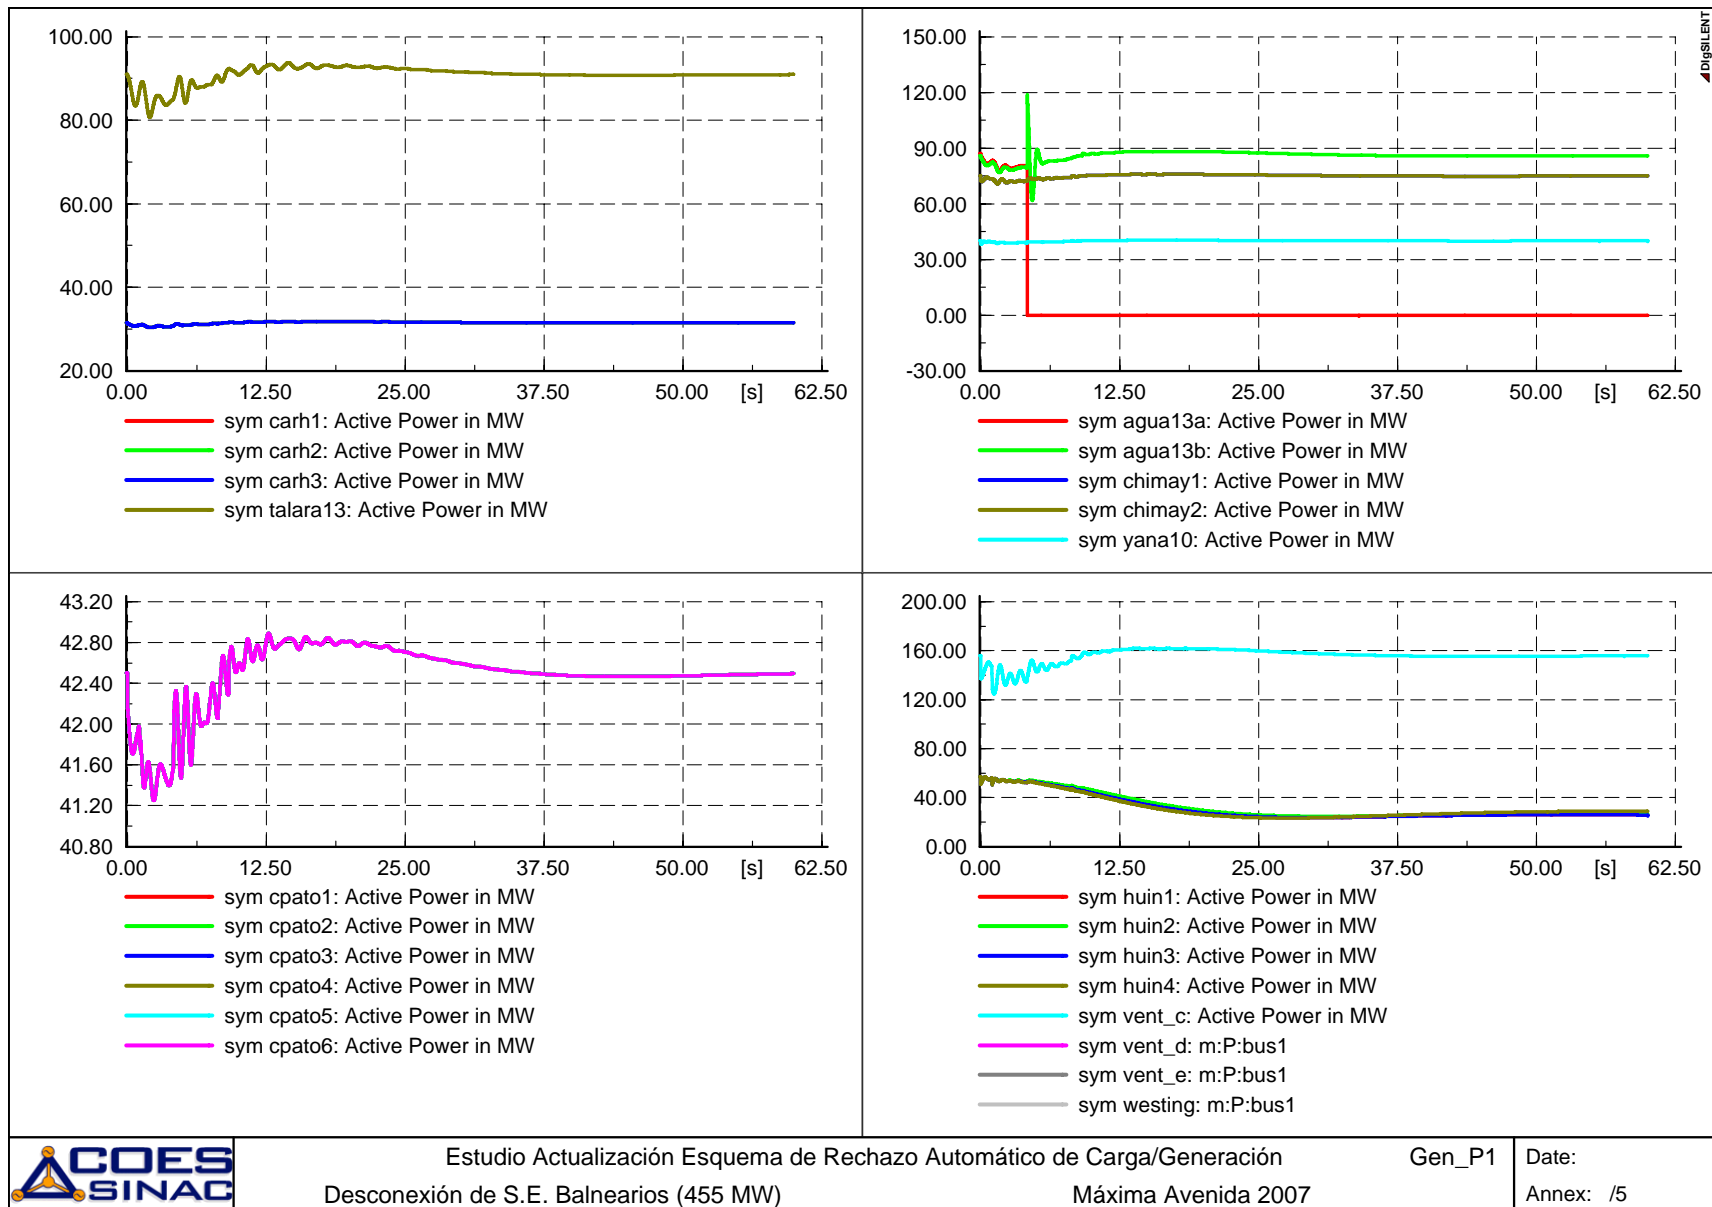

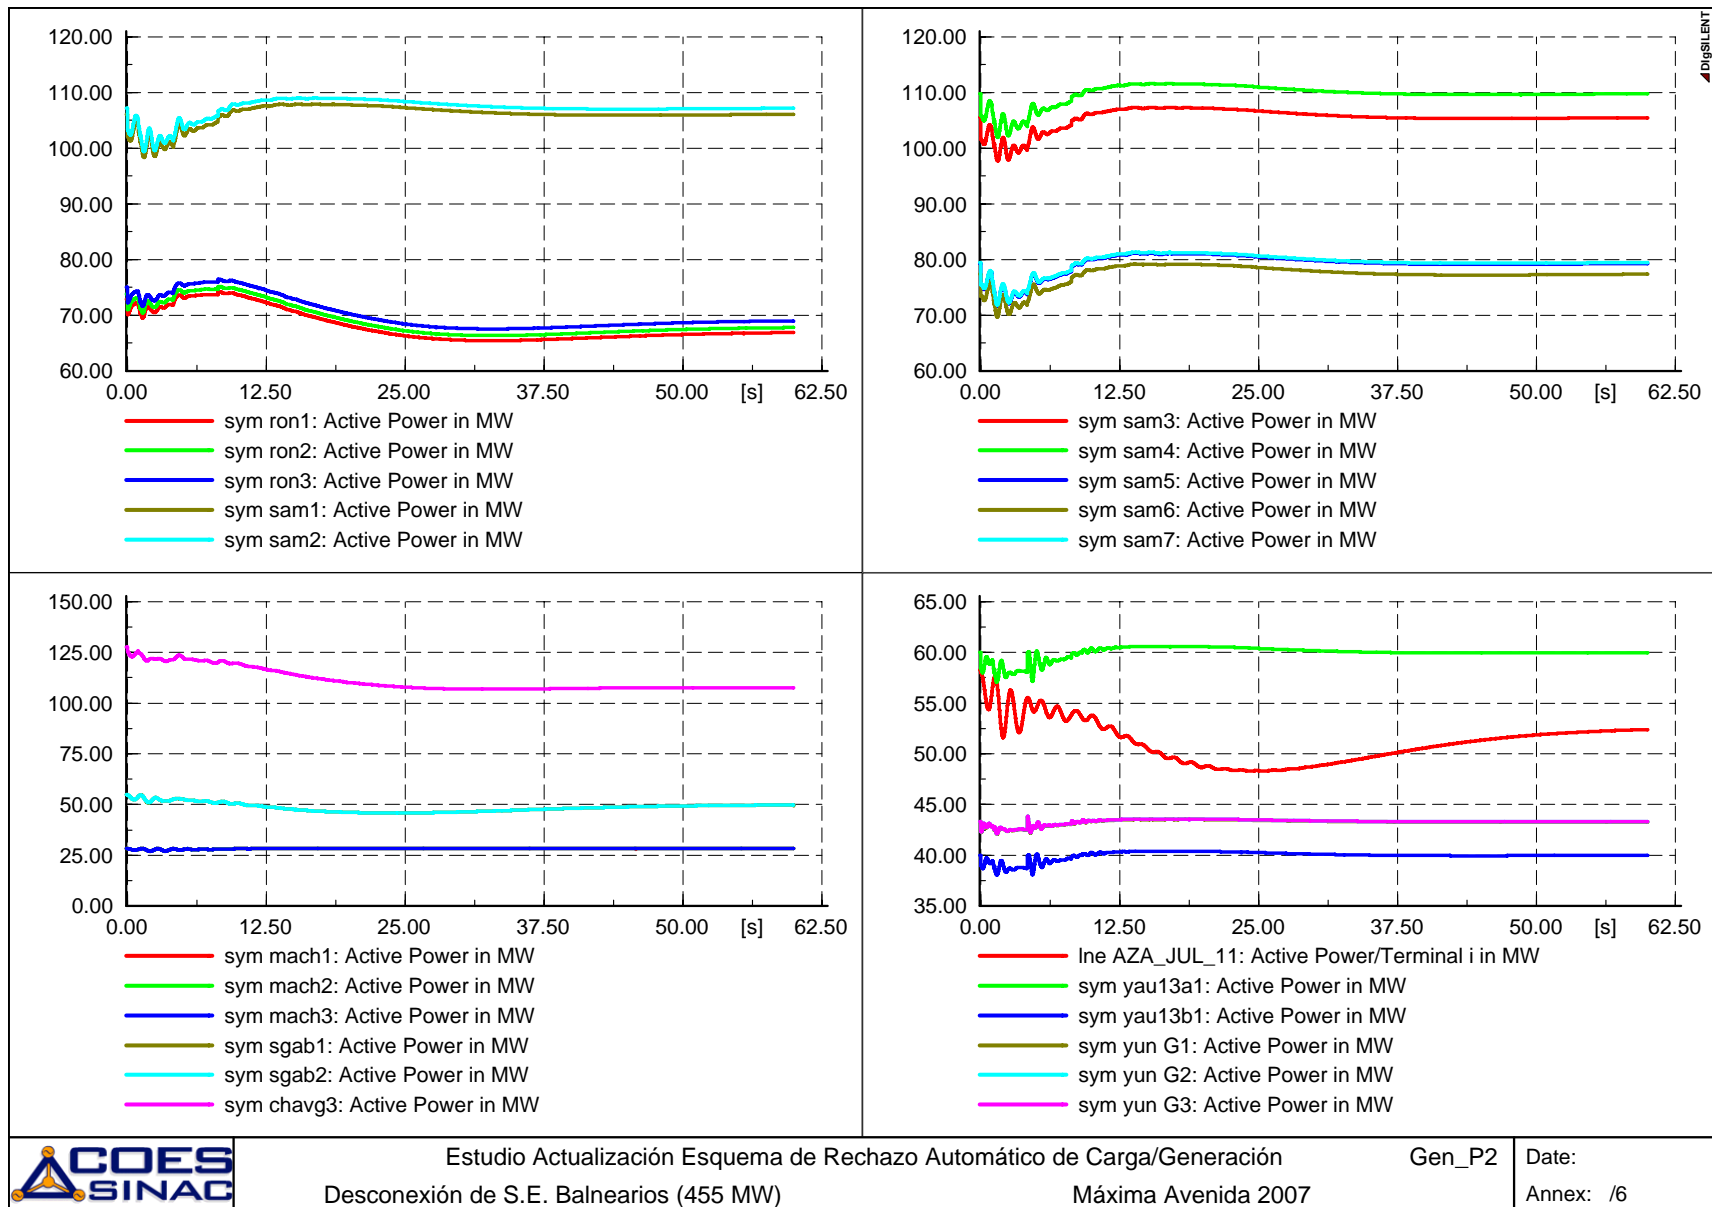

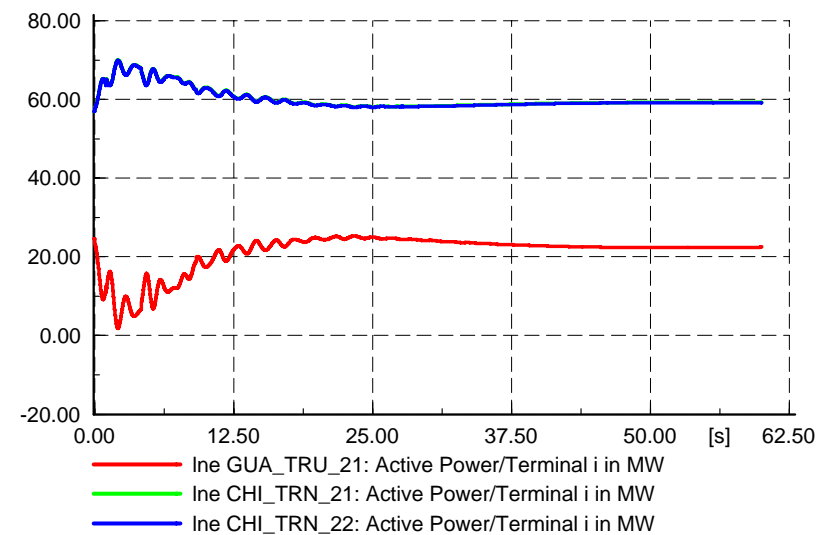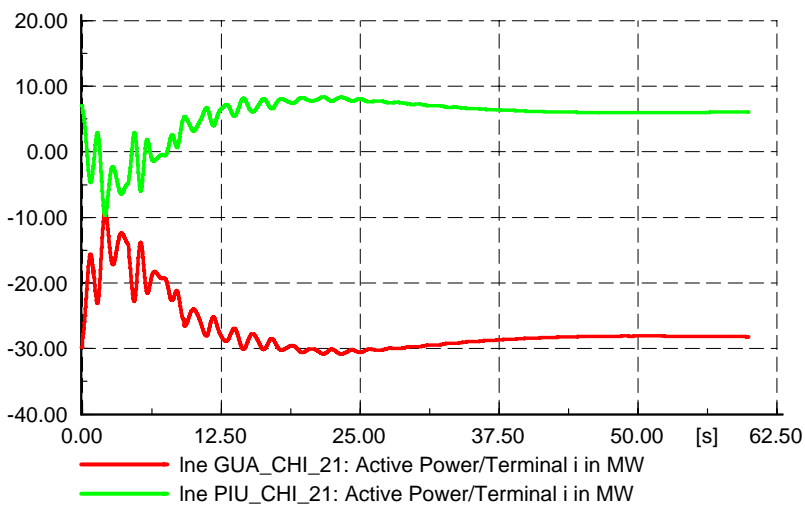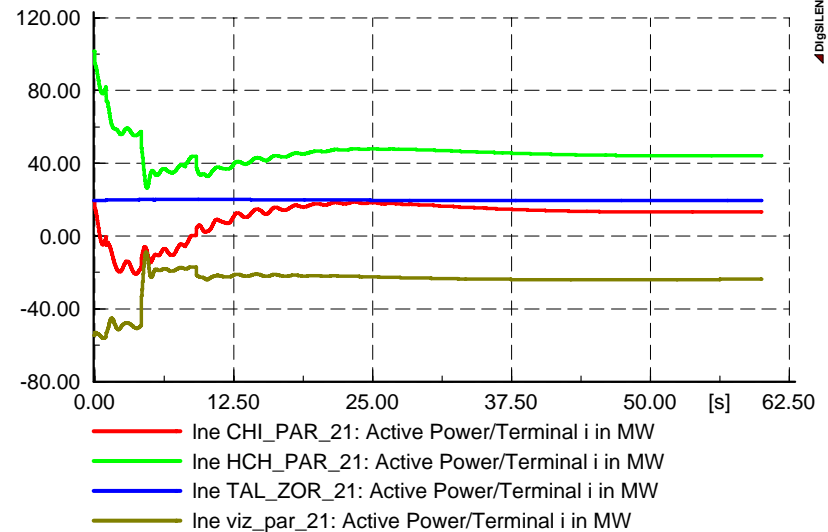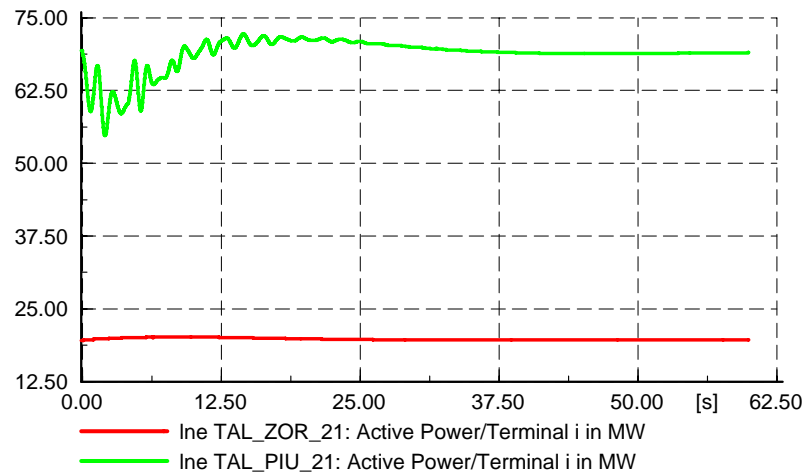

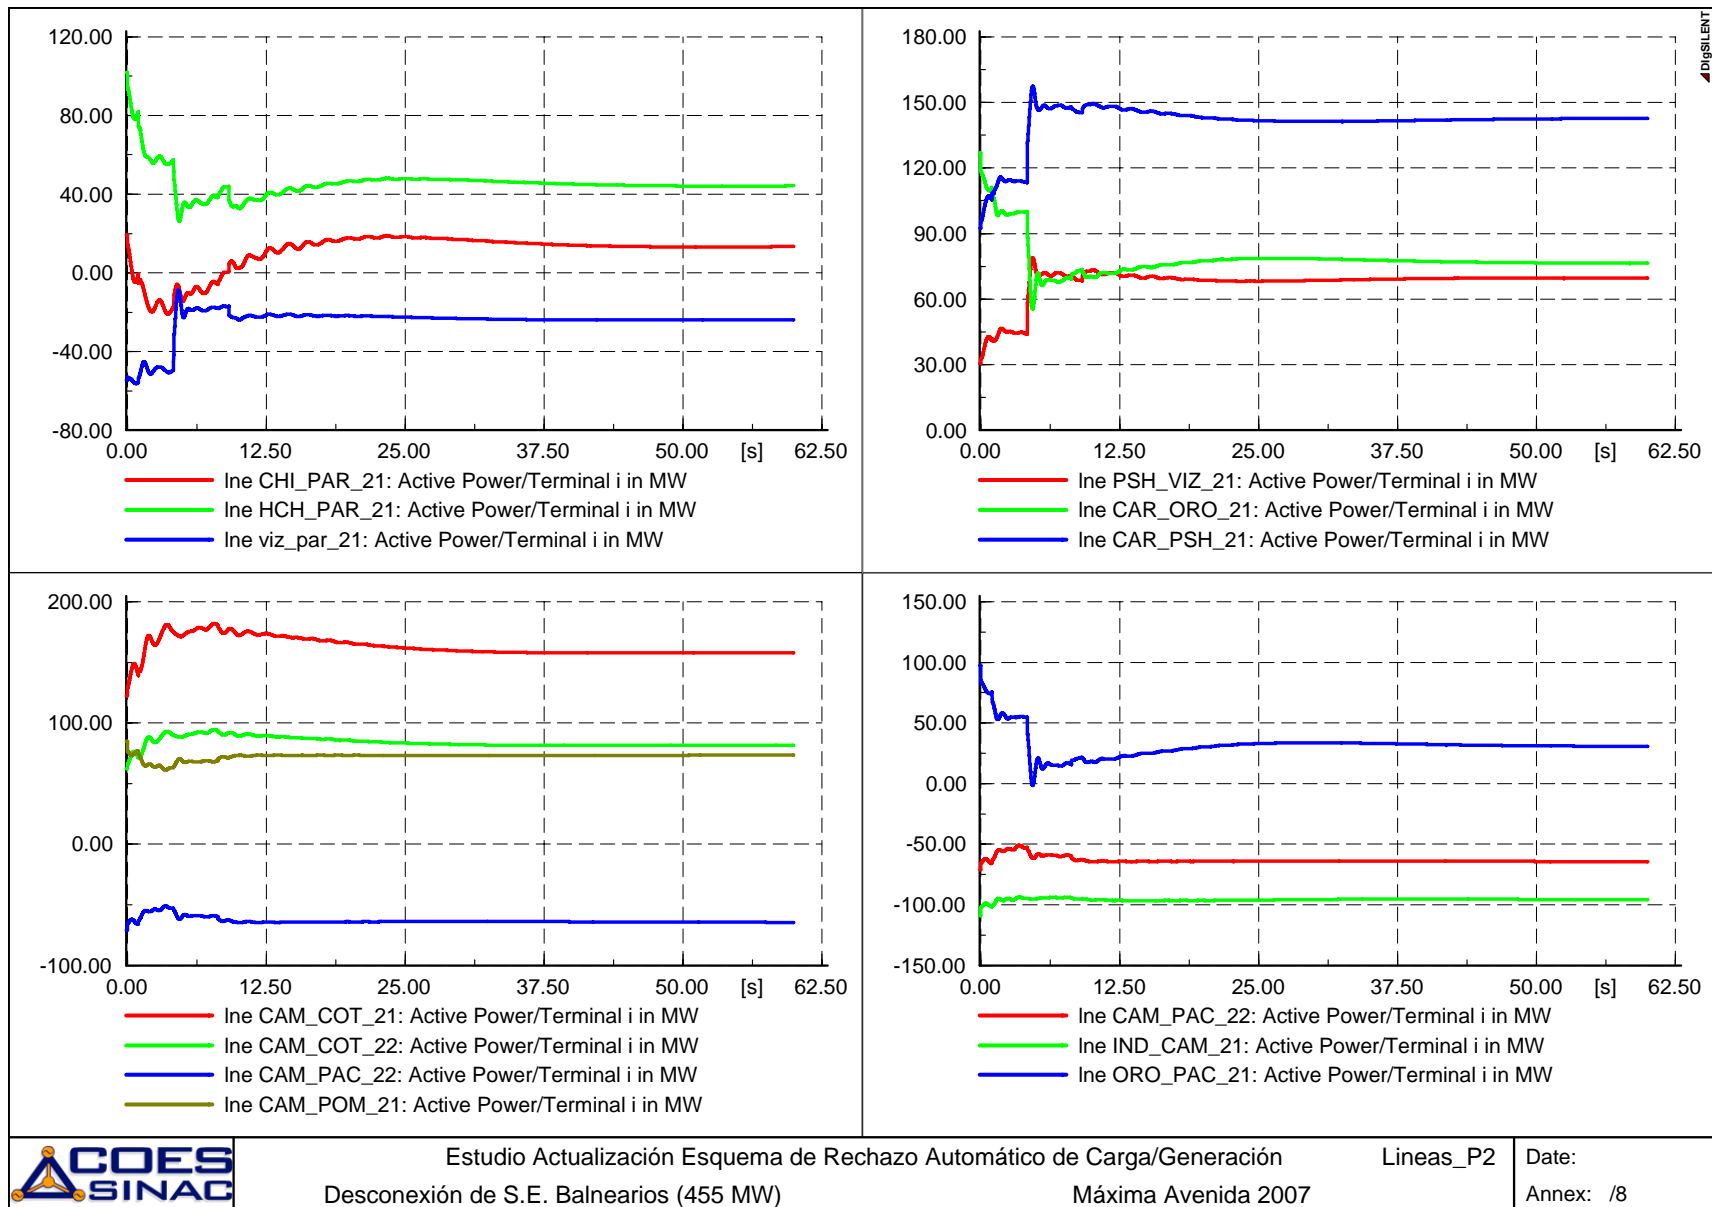

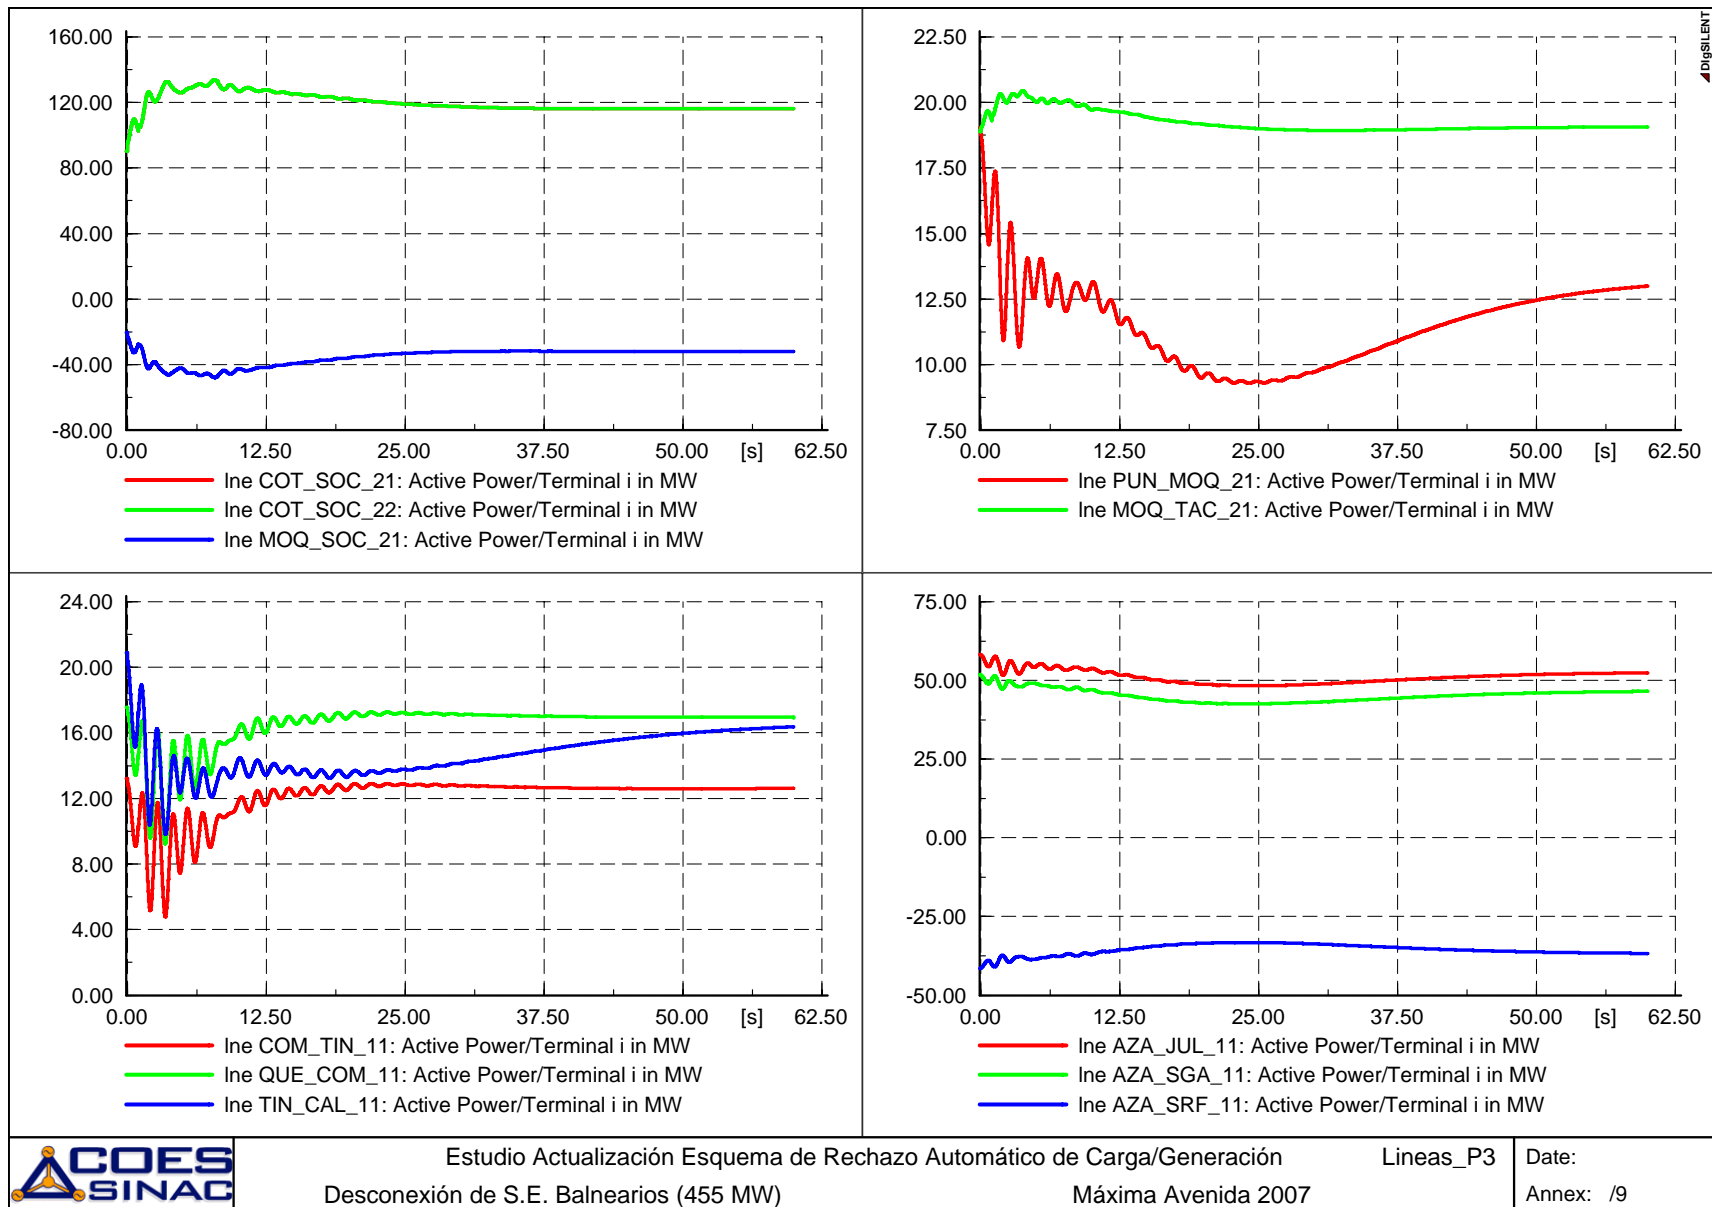

EV-06

Desconexión de S.E. Balnearios con 455 MW

(MAXEST)

